（仮称）ナフコ高岡店

騒音予測結果報告書

令和 7 年 2 月

目次

Ⅰ. 予測条件
1. 予測点の設定 1
2. 予測条件 2
3. 騒音予測式 4

Ⅱ. 騒音予測結果
1. 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル予測結果. 12
2. 夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベル最大値予測結果. 15

Ⅲ. 詳細データ　昼間（6 時～22 時）の等価騒音レベル
Ⅳ. 詳細データ　夜間（22 時～翌 6 時）の等価騒音レベル
Ⅴ. 詳細データ　夜間（22 時～翌 6 時）の騒音レベル最大値
Ⅵ. 詳細データ　設備機器一覧
Ⅶ. 詳細データ　設備機器カタログ

Ⅰ.予測条件

1.予測点の設定

(1)等価騒音レベル予測点

店舗周辺の最も騒音の影響を受けやすい地点に立地している住居等の屋外を予測点とした。

予測点名	設定理由
A（北西側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
B（西側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
C（東側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
D（南西側）	荷さばき作業音及び車両走行音の影響が大きい地点
E（南西側）	車両走行音の影響が大きい地点
F（南東側）	車両走行音の影響が大きい地点
G（南側）	車両走行音の影響が大きい地点

(2)夜間の騒音レベル最大値予測点

敷地境界線上で騒音レベルが最大値となる地点を予測点とした。

予測点名	設定理由
a（北西側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
b（西側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
c（西側）	設備機器騒音の影響が大きい地点
d（東側）	設備機器騒音の影響が大きい地点

Ⅰ.予測条件

2.予測条件

(1)設備機器騒音

音源は騒音発生源となる設備機器位置とした。

騒音レベルは設備機器メーカーから取り寄せたカタログ値を用いた。

設備機器の騒音レベル・稼働時間は、『Ⅵ.詳細データ 設備機器一覧』参照

(2)荷さばき作業・廃棄物収集作業に伴う騒音

音源はトラックヤード中点とした。

荷さばき作業・廃棄物収集作業に伴って発生する各種騒音レベルは「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」(経済産業省）より引用した。発生回数・発生時間は搬入計画を基に設定した。尚、搬入車両及び廃棄物収集車両はアイドリングストップを徹底するため、騒音発生源から除外した。また、段差の無い荷さばき施設であり、作業員に対しては荷さばき作業時の騒音抑制意識徹底を図るため、台車走行時の衝撃騒音の発生は見込んでいない。

＜荷さばき施設＞

騒音発生源	発生回数		発生回数・発生時間・騒音レベル
	昼間	夜間	
搬入車両・廃棄物収集車両　後進ブザー音	12 回	ー	90.0dB、10 秒/回
廃棄物収集作業音（圧縮）	2 回	ー	90.0dB、10 分/回
荷さばき作業・廃棄物収集作業　台車走行音	12 回	ー	71.0dB、60 秒/回
ドア開閉音	12 回	ー	87.2dB、2 回/台
リフト昇降音	10 回	ー	86.1dB、2 回/台

※荷さばき可能時間帯：6 時～22 時、廃棄物収集時間帯：8 時～18 時

※搬入車両は計 10 台（昼間 10 台)、廃棄物収集車両は計 2 台（昼間 2 台）

Ⅰ.予測条件

(3)自動車走行音

駐車場の自動車走行路に音源点を設定した。

小型車のA特性音響パワーレベルは､｢大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き(経済産業省､2008)｣で示される82.0dB（走行速度：時速20km）とした。大型車については､｢自動車工学に基づくパワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994)｣より算出し、91.6dB（走行速度：時速10km）とした。駐車場内の自動車走行台数は、指針に示されている自動車来店台数及び搬入計画より算出した。

①昼間の自動車走行台数

来客車両（小型車）の走行台数は大店立地法指針に計算式が示されているが､｢ホームセンター等店舗面積に比べ、1日に来店する客数が極端に少ない場合等、特別な事情により当該店舗の特性により計算式を用いることが著しく不適当な場合には､既存類似店のデータ等その根拠を明確に示して他の方法で算出することができる｣としている。

上記の考え方を基に、本計画店舗では｢店舗面積当たり日来店客数原単位｣を既存店舗の来店客数実績から算出し、自動車来店台数の予測を行った。

＜自動車来店台数＞

項目		各項目算出のための計算式等
Ｓ：店舗面積	5.858千㎡	店舗面積（5,858㎡）
Ａ：店舗面積当たり日来店客数原単位	317.4人/千㎡	既存店実績より算出
Ｂ：ピーク率	14.4%	
Ｃ：自動車分担率	70.0%	その他地区、人口10万人以上40万人未満、70%
Ｄ：平均乗車人員	2.00人/台	店舗面積：10千㎡未満、2.00
Ｅ：平均駐車時間係数	1.037	店舗面積：10千㎡未満、(30＋5.5S)÷60
Ｉ：1日当たり自動車来店台数	651台	Ａ×Ｓ×Ｃ÷Ｄ×Ｈ
Ｊ：ピーク時自動車来店台数	94台	Ｉ×Ｂ

搬入車両・廃棄物収集車両（大型車）の走行台数は搬入計画（2-(2)参照）より算出した。

駐車場内における搬入車両・廃棄物収集車両の動線は搬入計画を基に設定した。

②夜間の自動車走行台数

夜間の自動車走行は発生しない。

尚､駐車場内における来客車両の動線を確定することは困難であるため､駐車場を利用する来客車両は｢全ての走行路を走行する｣という条件で騒音の予測を行った。また、往復交通が見込まれる走行路については走行台数を2倍に設定した。

Ⅰ. 予測条件

3. 騒音予測式

(1) 自動車走行音以外の騒音予測式

①定常騒音

【i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル】

$$L_{pA,i} = L_{pA,i}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$L_{pA,i}$：i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル[dB]

$L_{pA,i}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における騒音レベル[dB]

r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]

r_0：基準距離、1m

$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]

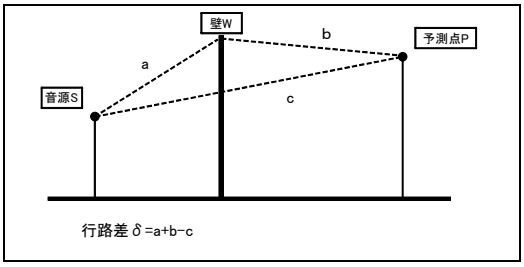

【定常騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,a} = 10\log_{10}\frac{1}{T}\left(\sum_i T_i \cdot 10^{L_{pA,i}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,a}$：定常騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]

T：対象とする時間区分の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）

T_i：対象とする時間区分における i 番目の定常騒音の継続時間[s]

$L_{pA,i}$：i 番目の定常騒音源による予測点における騒音レベル[dB]

②変動騒音

【i 番目の騒音源による予測点における騒音のエネルギー的な時間平均値】

$$\overline{L_{pA,i}} = \overline{L_{pA,i}}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$\overline{L_{pA,i}}$：i 番目の騒音源による予測点における騒音のエネルギー的な時間平均値[dB]

$\overline{L_{pA,i}}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における騒音のエネルギー的な時間平均値[dB]

r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]

r_0：基準距離、1m

$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]

【変動騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,b} = 10\log_{10}\frac{1}{T}\left(\sum_i T_i \cdot 10^{\overline{L_{pA,i}}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,b}$：変動騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]

T：対象とする時間区分の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）

T_i：対象とする時間区分における i 番目の変動騒音の継続時間[s]

$\overline{L_{pA,i}}$：i 番目の変動騒音源による予測点における騒音のエネルギー的な時間平均値[dB]

③衝撃騒音

【i 番目の騒音源による予測点における単発騒音暴露レベル】

$$L_{AE,i} = L_{AE,i}(r_0) - 20\log_{10}\frac{r_i}{r_0} + \Delta L_{d,i}$$

$L_{AE,i}$：i 番目の騒音源による予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
$L_{AE,i}(r_0)$：i 番目の騒音源による基準距離における単発騒音暴露レベル[dB]
r_i：i 番目の騒音源から予測点までの距離[m]
r_0：基準距離、1m
$\Delta L_{d,i}$：i 番目の騒音源に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}N - 13 & N \geq 1 \\ -5 \pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\delta/\lambda$

N：フレネル数、δ：行路差[m]、λ：波長[m]

【衝撃騒音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,c} = 10\log_{10}\frac{T_0}{T}\left(\sum_i N_i \cdot 10^{L_{AE,i}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,c}$：衝撃騒音の予測点における等価騒音レベル[dB]
T：対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）
T_0：基準時間、1s
N_i：対象とする基準時間帯において発生する i 番目の衝撃騒音の発生回数
$L_{AE,i}$：i 番目の衝撃騒音源からの騒音の単発騒音暴露レベル[dB]

④自動車走行音以外の騒音全体の等価騒音レベル

$$L_{Aeq,T,store} = 10\log_{10}\left(10^{L_{Aeq,T,a}/10} + 10^{L_{Aeq,T,b}/10} + 10^{L_{Aeq,T,c}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T,store}$：自動車走行音以外の騒音全体の予測点における等価騒音レベル[dB]

(2) 自動車走行音の騒音予測式

①自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]

【エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{We} = A_0 + A_1 S + A_2 L$$

$$S = \frac{\rho_i \rho_f}{2\pi r} V' \times 60$$

$$T = \frac{r}{\tau\ \eta}\left\{\frac{W + \Delta W}{g}\frac{dV'}{dt} + \mu_r W + \mu_A A V^2 + W \sin\theta\right\}$$

$$L = \frac{T}{T_{max}} \times 100$$

L_{We}：エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]

A_0~A_2：回帰係数

S：エンジン回転数[rpm]

L：エンジン負荷率（≒アクセル開度）[%]

ρ_i：i 番目のギヤ位置における減速比

ρ_f：最終減速比

r：タイヤの有効半径[m]

V′：車両速度[m/s]

T：エンジントルク[kgfm]

τ：総減速比

η：伝達効率

W：車両重量[kgf]

ΔW：i 番目のギヤ位置における回転部分相当重量[kgf]

g：重力加速度

μ_r：転がり抵抗係数

μ_A：空気抵抗係数

A：全面投影面積[㎡]

V：車両速度[km/h]

θ：道路の傾斜角度

T_{max}：エンジン最大トルク[kgfm]

Ⅰ. 予測条件

次表に計算に用いた各係数を示す。

エンジン回転数	減速比（2 速）	最終減速比	車両速度（m/s）	タイヤ有効半径
1,076.1	4.023	5.143	2.8	0.51

エンジントルク	総減速比	伝達効率	車両重量	回転重量（2 速）
3.809	20.690	0.92	19.97	30.954
重力加速度	加速度	転がり抵抗係数	空気抵抗係数	全面投影面積
9.8	0	0.007	0.0032	7.4
速度（km/h）	道路の傾斜角度			
10	0			

エンジン負荷率	最大トルク
3.46	110.0

エンジン・排気系騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]	A_0	A_1	A_2
91.36	87.7	0.0031	0.0925

【タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{Wt} = B_0 + B_1 \log_{10} V$$

L_{Wt}：タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]
B_0~B_1：回帰係数
V：車両速度[km/h]

次表に計算に用いた各係数を示す。

タイヤ騒音の A 特性音響パワーレベル[dB]	B_0	B_1	速度（km/h）
77.60	49.1	28.5	10

【自動車走行音の A 特性音響パワーレベル】

$$L_{WA} = 10\log_{10}\left(10^{Lwe/10} + 10^{Lwt/10}\right)$$

L_{WA}：自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]

②自動車走行音の等価騒音レベル

【i 番目の騒音源による予測点における騒音レベル】

$$L_{pA,i} = L_{WA} - 8 - 20\log_{10} r_i + \Delta L_{d,i} + \Delta L_{g,i}$$

$L_{pA,i}$：i 番目の区間を通過する自動車による予測点における騒音レベル[dB]
L_{WA}：自動車走行音の A 特性音響パワーレベル[dB]　※小型車：82.0dB、大型車：91.6dB
r_i：i 番目の区間を通過する自動車から予測点までの距離[m]
$\Delta L_{d,i}$：i 番目の区間を通過する自動車に対する回折に伴う減衰に関する補正量[dB]
$\Delta L_{g,i}$：i 番目の区間を通過する自動車に対する地表面効果による減衰に関する補正量[dB]
※本計算では地表面効果を 0dB とした。

【回折に伴う減衰に関する補正量】

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\log_{10}(c_{spec}\delta) - 20 & c_{spec}\delta \geq 1 \\ -5 - 17\sinh^{-1}(c_{spec}\delta)^{0.414} & 0 \leq c_{spec}\delta < 1 \\ \min\left[0, -5 + 17\sinh^{-1}(c_{spec}|\delta|)^{0.414}\right] & c_{spec}\delta < 0 \end{cases}$$

c_{spec}：舗装の種類による係数　※本計算では密粒舗装の値 0.85 を用いた。
δ：行路差[m]

【自動車走行音の単発騒音暴露レベル】

$$L_{AE} = 10\log_{10}\frac{1}{T_0}\left(\sum_i 10^{L_{pA,i}/10}\cdot\Delta t_i\right)$$

L_{AE}：自動車走行音の予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
T_0：基準時間、1s
$L_{pA,i}$：i 番目の区間を通過する自動車による予測点における騒音レベル[dB]
Δt_i：自動車が i 番目の区間を通過する時間[s]

【自動車走行音の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T,vehicle} = L_{AE} + 10\log_{10}\frac{N_T}{T}$$

$L_{Aeq,T,vehicle}$：自動車走行音の予測点における等価騒音レベル[dB]
L_{AE}：自動車走行音の予測点における単発騒音暴露レベル[dB]
T：対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600s、夜間は 28,800s）
N_T：時間範囲 T の間の交通量[台]

(3) 大規模小売店舗から発生する騒音全体の騒音予測式

【大規模小売店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベル】

$$L_{Aeq,T} = 10\log_{10}\left(10^{L_{Aeq,T,store}/10} + 10^{L_{Aeq,T,vehicle}/10}\right)$$

$L_{Aeq,T}$：大規模小売店舗から発生する騒音全体の予測点における等価騒音レベル[dB]

Ⅱ.騒音予測結果

1.平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル予測結果

(1)昼間の等価騒音レベル（6：00～22：00）

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)							各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)						
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
定常騒音	空調室外機	54.0～63.0	(※1)	6時30分～21時30分	53.2	29.6	9.3	65.3	48.6	77.9	97.8	24.2	20.8	43.7	26.7	29.3	25.2	23.2
	排気口	26.5～66.5		6時30分～21時30分（一部24時間）	4.6	4.0	78.8	64.5	51.0	85.2	93.6	47.2	48.5	23.5	30.3	32.4	27.9	27.1
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	41.8		24時間	61.0	30.3	149.1	-14.4	34.1	150.4	129.8	-7.5	-2.5	-14.4	16.0	11.1	-1.7	-0.5
変動騒音	搬入車両走行音	91.6	(※2)	24回	68.4	24.1	143.2	6.3	19.8	137.9	115.5	25.4	31.0	18.3	67.6	57.7	40.8	42.3
	来店車両走行音	82.0	(※3)	362回～940回	92.1	42.1	67.1	29.2	12.0	6.2	15.6	13.1	18.3	37.5	49.0	51.9	58.2	50.1
	後進ﾌﾞｻﾞｰ音	90.0		120秒	59.1	27.2	140.0	15.8	26.2	140.8	122.1	29.6	36.3	22.1	66.0	61.6	47.0	48.3
	廃棄物収集作業音	90.0		1,200秒	59.1	27.2	140.0	15.8	26.2	140.8	122.1	29.6	36.3	22.1	66.0	61.6	47.0	48.3
	台車走行音	71.0		720秒	59.1	27.2	140.0	15.8	26.2	140.8	122.1	10.6	17.3	3.1	47.0	42.6	28.0	29.3
衝撃騒音	ﾄﾞｱ開閉音	87.2		24回	59.1	27.2	140.0	15.8	26.2	140.8	122.1	27.9	34.8	20.2	63.2	58.8	44.2	45.5
	ﾘﾌﾄ昇降音	86.1		20回	59.1	27.2	140.0	15.8	26.2	140.8	122.1	25.7	32.4	18.2	62.1	57.7	43.1	44.4

予測地点	A	B	C	D	E	F	G
等価騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	48.0	49.8	54.1	50.6	48.5	45.5	43.2
地域の類型	C類型	C類型	C類型	C類型	C類型	C類型	C類型
環境基準(dB)	60dB	60dB	60dB	60dB	60dB	60dB	60dB

予測地点	選定理由
A	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
B	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
C	建物敷地東側で、住宅ではないが、設備機器騒音の影響が大きいため。
D	建物敷地南側住宅で、搬入車両走行音・荷さばき作業音の影響が大きいため。
E	駐車場敷地西側住宅で、自動車走行音の影響が大きいため。
F	駐車場敷地東側で、住宅ではないが、自動車走行音の影響が大きいため。
G	駐車場敷地南側で、住宅ではないが、自動車走行音の影響が大きいため。

予測地点	評価
A	適合
B	適合
C	適合
D	適合
E	適合
F	適合
G	適合

（※1） 設備機器メーカーカタログ参照

（※2）「自動車工学に元d九パワーレベル計算式（日本音響学会誌50巻3号、1994）」より算出

（※3）「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」（経済産業省）参照

各予測点における昼間の等価騒音レベルは、環境基準を下回る。

各騒音データ等詳細については、『Ⅲ.詳細データ 昼間の等価騒音レベル』参照

Ⅱ.騒音予測結果

(2)夜間の等価騒音レベル（22：00～翌 6：00）

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)							各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)						
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
定常騒音	排気口	26.5～60.5	(※1)	24時間	4.6	18.8	107.5	75.0	77.7	148.6	155.6	47.2	29.5	7.6	10.4	10.1	4.4	4.0
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	41.8		24時間	61.0	30.0	149.1	19.8	34.1	150.4	129.8	-7.5	-3.3	-14.4	15.8	11.1	-1.7	-0.5
予測地点					A		B		C		D		E		F		G	
等価騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)					44.6		30.1		10.8		18.3		15.8		8.1		8.0	
地域の類型					C類型		C類型		C類型		C類型		C類型		C類型		C類型	
環境基準(dB)					50dB		50dB		50dB		50dB		50dB		50dB		50dB	

予測地点	選定理由
A	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
B	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
C	建物敷地東側で、住宅ではないが、設備機器騒音の影響が大きいため。
D	建物敷地南側住宅で、搬入車両走行音・荷さばき作業音の影響が大きいため。
E	駐車場敷地西側住宅で、自動車走行音の影響が大きいため。
F	駐車場敷地東側で、住宅ではないが、自動車走行音の影響が大きいため。
G	駐車場敷地南側で、住宅ではないが、自動車走行音の影響が大きいため。

予測地点	評価
A	適合
B	適合
C	適合
D	適合
E	適合
F	適合
G	適合

（※1） 設備機器メーカーカタログ参照

各予測点における夜間の等価騒音レベルは、環境基準を下回る。

各騒音データ等詳細については、『Ⅳ.詳細データ 夜間の等価騒音レベル』参照

Ⅱ.騒音予測結果

2.夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベル最大値予測結果

騒音発生源		基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)				各予測点における騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)	根拠		a	b	c	d	a	b	c	d
定常騒音	排気口	26.5～60.5	(※1)	24時間	4.6	18.6	2.1	111.3	47.2	29.6	48.5	7.1
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	41.8		24時間	61.0	30.3	12.7	139.4	-7.5	-2.5	5.4	-10.8
予測地点					a		b		c		d	
設備機器の合成騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB)					47.6		30.1		48.6		10.5	
区域					第4種区域 （第2種区域から50m範囲内）						第4種区域	
規制基準(dB)					55dB						63dB	

予測地点	選定理由
a	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
b	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
c	建物敷地西側住宅で、設備機器騒音の影響が大きいため。
d	建物敷地東側商業施設で、設備機器騒音の影響が大きいため。

予測地点	評価
a	適合
b	適合
c	適合
d	適合

（※1） 設備機器メーカーカタログ参照

各予測点における夜間に発生する騒音レベル最大値は、規制基準を下回る。

各騒音データ等詳細については、『Ⅴ.詳細データ 夜間の騒音レベル最大値』参照

Ⅲ. 詳細データ　　昼間（6 時～22 時）の等価騒音レベル

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.67	112.01	5.58	1,000	32.85	-25.00	-40.98	-2.98	-3.27
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.72	112.05	5.58	1,000	32.85	-25.00	-40.99	-2.99	-3.27
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.79	112.12	5.58	1,000	32.84	-25.00	-40.99	-2.99	-3.27
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.87	112.21	5.58	1,000	32.84	-25.00	-41.00	-3.00	-3.28
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.98	112.32	5.58	1,000	32.84	-25.00	-41.01	-3.01	-3.29
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.11	112.44	5.58	1,000	32.84	-25.00	-41.02	-3.02	-3.30
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.25	112.59	5.58	1,000	32.83	-25.00	-41.03	-3.03	-3.31
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.42	112.76	5.58	1,000	32.83	-25.00	-41.04	-3.04	-3.32
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.61	112.94	5.58	1,000	32.82	-25.00	-41.06	-3.06	-3.34
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.81	113.15	5.58	1,000	32.82	-25.00	-41.07	-3.07	-3.35
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.04	113.38	5.58	1,000	32.81	-25.00	-41.09	-3.09	-3.37
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.28	113.62	5.58	1,000	32.80	-25.00	-41.11	-3.11	-3.39
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.54	113.89	5.58	1,000	32.79	-25.00	-41.13	-3.13	-3.41
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.82	114.17	5.57	1,000	32.79	-25.00	-41.15	-3.15	-3.43
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.13	114.47	5.57	1,000	32.78	-25.00	-41.17	-3.17	-3.45
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.44	114.79	5.57	1,000	32.77	-25.00	-41.20	-3.20	-3.48
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.78	115.13	5.57	1,000	32.76	-25.00	-41.22	-3.22	-3.50
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.20	30.38	53.51	0.07	1,000	0.41	-10.56	-34.57	17.87	17.59
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.17	30.92	54.03	0.07	1,000	0.39	-10.43	-34.65	17.92	17.64
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.15	31.49	54.57	0.06	1,000	0.37	-10.29	-34.74	17.97	17.69
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.13	32.08	55.16	0.06	1,000	0.35	-10.16	-34.83	18.01	17.73
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.11	32.71	55.77	0.06	1,000	0.33	-10.02	-34.93	18.05	17.77
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.10	33.37	56.42	0.05	1,000	0.30	-9.88	-35.03	18.09	17.81
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.99	38.56	61.52	0.03	1,000	0.18	-8.87	-35.78	18.35	18.07
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.95	39.46	62.39	0.03	1,000	0.17	-8.71	-35.90	18.39	18.11
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.37	62.16	63.28	2.25	1,000	13.22	-24.21	-36.03	2.76	2.48
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.93	60.71	64.19	1.45	1,000	8.54	-22.32	-36.15	4.53	4.25
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.88	59.39	65.13	1.15	1,000	6.74	-21.29	-36.28	5.44	5.16
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.90	58.18	66.08	1.00	1,000	5.89	-20.70	-36.40	5.90	5.62
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.34	57.74	67.06	0.01	1,000	0.07	-7.53	-36.53	18.94	18.66
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.48	58.59	68.05	0.01	1,000	0.07	-7.51	-36.66	18.83	18.55
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.62	59.46	69.07	0.01	1,000	0.07	-7.50	-36.79	18.72	18.44
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.76	60.35	70.10	0.01	1,000	0.07	-7.48	-36.91	18.61	18.33
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.24	29.87	53.04	0.07	1,000	0.43	-10.68	-34.49	12.82	12.54
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	10.06	62.16	72.21	0.01	1,000	0.07	-7.45	-37.17	13.38	13.10
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.29	29.40	52.61	0.08	125	0.06	-7.24	-34.42	12.34	12.06
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.91	61.25	71.15	0.01	1,000	0.07	-7.46	-37.04	13.49	13.21
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	24.10	-	63	-	-	-27.64	32.88	32.60
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	-	-	14.93	-	63	-	-	-23.48	37.04	37.04
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	-	-	5.36	-	63	-	-	-14.59	45.94	45.94
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.82	25.97	33.01	0.78	63	0.29	-9.78	-30.37	20.37	20.09
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.05	37.20	36.82	7.43	63	2.75	-17.40	-31.32	-9.20	-9.48
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.12	38.39	38.53	6.98	63	2.59	-17.13	-31.72	11.18	10.90
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.17	44.54	45.07	6.64	63	2.46	-16.91	-33.08	10.04	9.76
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	-	-	50.09	-	63	-	-	-34.00	21.03	21.03
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	-	-	51.03	-	63	-	-	-34.16	2.84	2.84
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.87	58.82	72.66	0.03	63	0.01	-6.00	-37.23	23.30	23.02
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	14.14	59.92	74.03	0.03	63	0.01	-5.99	-37.39	23.14	22.86
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	14.40	61.04	75.41	0.03	63	0.01	-5.98	-37.55	22.99	22.71
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	101.11	6.03	104.17	2.97	63	1.10	-13.41	-40.35	-16.77	-16.77
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	105.52	6.02	108.56	2.98	63	1.10	-13.43	-40.71	-27.64	-27.64
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	107.15	6.02	110.19	2.98	63	1.10	-13.43	-40.84	-18.27	-18.55
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	109.38	6.01	112.41	2.98	63	1.11	-13.44	-41.02	-18.45	-18.73
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	110.22	6.01	113.25	2.99	63	1.11	-13.44	-41.08	-24.52	-24.80
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	111.71	6.01	114.73	2.99	63	1.11	-13.44	-41.19	-22.64	-22.64
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	114.57	6.01	117.58	2.99	63	1.11	-13.45	-41.41	-18.86	-19.14
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	116.12	6.00	119.13	2.99	63	1.11	-13.45	-41.52	-18.97	-19.25
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.08	74.21	78.82	1.48	63	0.55	-11.29	-37.93	5.78	5.50
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	13.42	69.34	81.99	0.77	63	0.28	-9.72	-38.28	7.00	6.72
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	9.28	55.14	60.87	3.55	63	1.31	-14.19	-35.69	-8.07	-8.07

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	46.8

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	7.91	55.63	58.96	4.58	2,000	53.89	-25.00	-35.41	29.59	2.78
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	7.91	55.63	58.96	4.58	1,000	26.95	-25.00	-35.41	29.59	12.78
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	7.91	55.63	58.96	4.58	2,000	53.89	-25.00	-35.41	10.59	-8.44

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	13.2

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	7.91	55.63	58.96	4.58	500	13.47	-24.29	-35.41	27.49	-6
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	7.91	55.63	58.96	4.58	1,000	26.95	-25.00	-35.41	25.69	-9

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	-4.4

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	36.96	63.58	98.26	2.28	-22.87	-47.85	11.28	-13.60
			82.0	0.29	362	20	36.63	63.73	98.06	2.29	-22.90	-47.83	11.27	
			82.0	0.29	362	20	36.30	63.87	97.86	2.31	-22.92	-47.81	11.27	
			82.0	0.29	362	20	35.97	64.02	97.67	2.32	-22.95	-47.79	11.26	
			82.0	0.29	362	20	35.64	64.16	97.47	2.33	-22.97	-47.78	11.25	
			82.0	0.29	362	20	35.31	64.31	97.27	2.35	-23.00	-47.76	11.24	
			82.0	0.29	362	20	34.98	64.46	97.08	2.36	-23.02	-47.74	11.23	
			82.0	0.29	362	20	34.64	64.61	96.88	2.37	-23.05	-47.72	11.23	
			82.0	0.29	362	20	34.31	64.77	96.69	2.39	-23.08	-47.71	11.22	
			82.0	0.29	362	20	33.97	64.92	96.49	2.40	-23.10	-47.69	11.21	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	34.34	65.92	97.88	2.37	-23.05	-47.81	11.14	-3.83
			82.0	4.00	362	20	35.43	67.79	100.92	2.30	-22.91	-48.08	11.01	
			82.0	4.00	362	20	36.54	69.71	104.02	2.23	-22.78	-48.34	10.88	
			82.0	4.00	362	20	37.69	71.65	107.18	2.16	-22.65	-48.60	10.75	
			82.0	4.00	362	20	21.47	92.18	110.39	3.26	-24.43	-48.86	8.71	
			82.0	4.00	362	20	22.09	94.72	113.65	3.16	-24.29	-49.11	8.60	
			82.0	4.00	362	20	22.74	97.29	116.96	3.06	-24.16	-49.36	8.48	
			82.0	4.00	362	20	23.39	99.89	120.31	2.97	-24.02	-49.61	8.37	
			82.0	4.00	362	20	24.06	102.52	123.70	2.88	-23.89	-49.85	8.26	
			82.0	4.00	362	20	24.73	105.18	127.12	2.79	-23.76	-50.08	8.16	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	33.48	64.33	95.38	2.44	-23.16	-47.59	11.25	-3.65
			82.0	2.75	362	20	32.85	63.01	93.37	2.49	-23.25	-47.40	11.34	
			82.0	2.75	362	20	32.23	61.72	91.41	2.54	-23.34	-47.22	11.44	
			82.0	2.75	362	20	31.63	60.45	89.49	2.59	-23.43	-47.04	11.54	
			82.0	2.75	362	20	31.04	59.22	87.61	2.64	-23.52	-46.85	11.63	
			82.0	2.75	362	20	30.46	58.01	85.78	2.70	-23.60	-46.67	11.73	
			82.0	2.75	362	20	27.88	58.98	83.99	2.87	-23.87	-46.48	11.64	
			82.0	2.75	362	20	24.57	60.84	82.26	3.15	-24.27	-46.30	11.42	
			82.0	2.75	362	20	21.19	62.95	80.59	3.55	-24.80	-46.13	11.08	
			82.0	2.75	362	20	17.78	65.37	78.98	4.17	-25.00	-45.95	11.05	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	16.40	65.57	77.43	4.53	-25.00	-45.78	11.22	-3.16
			82.0	2.75	362	20	16.22	64.34	75.96	4.61	-25.00	-45.61	11.39	
			82.0	2.75	362	20	16.04	63.18	74.55	4.67	-25.00	-45.45	11.55	
			82.0	2.75	362	20	15.88	62.08	73.22	4.74	-25.00	-45.29	11.71	
			82.0	2.75	362	20	15.73	61.04	71.97	4.81	-25.00	-45.14	11.86	
			82.0	2.75	362	20	15.59	60.08	70.80	4.87	-25.00	-45.00	12.00	
			82.0	2.75	362	20	15.46	59.19	69.73	4.93	-25.00	-44.87	12.13	
			82.0	2.75	362	20	15.34	58.38	68.74	4.98	-25.00	-44.74	12.26	
			82.0	2.75	362	20	15.24	57.65	67.86	5.03	-25.00	-44.63	12.37	
			82.0	2.75	362	20	15.15	57.00	67.07	5.08	-25.00	-44.53	12.47	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	15.09	56.58	66.56	5.11	-25.00	-44.46	12.54	-5.78
			82.0	1.26	362	20	15.05	56.34	66.27	5.12	-25.00	-44.43	12.57	
			82.0	1.26	362	20	15.02	56.12	66.01	5.14	-25.00	-44.39	12.61	
			82.0	1.26	362	20	14.99	55.92	65.76	5.15	-25.00	-44.36	12.64	
			82.0	1.26	362	20	14.97	55.74	65.54	5.17	-25.00	-44.33	12.67	
			82.0	1.26	362	20	14.94	55.58	65.35	5.18	-25.00	-44.30	12.70	
			82.0	1.26	362	20	14.92	55.44	65.17	5.19	-25.00	-44.28	12.72	
			82.0	1.26	362	20	14.91	55.31	65.03	5.20	-25.00	-44.26	12.74	
			82.0	1.26	362	20	14.89	55.21	64.90	5.20	-25.00	-44.25	12.75	
			82.0	1.26	362	20	14.88	55.13	64.80	5.21	-25.00	-44.23	12.77	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	14.99	56.70	66.55	5.14	-25.00	-44.46	12.54	-5.39
			82.0	1.38	362	20	14.78	56.69	66.24	5.23	-25.00	-44.42	12.58	
			82.0	1.38	362	20	14.59	56.67	65.95	5.31	-25.00	-44.38	12.62	
			82.0	1.38	362	20	14.42	56.66	65.69	5.39	-25.00	-44.35	12.65	
			82.0	1.38	362	20	14.27	56.64	65.46	5.46	-25.00	-44.32	12.68	
			82.0	1.38	362	20	14.15	56.63	65.26	5.52	-25.00	-44.29	12.71	
			82.0	1.38	362	20	14.04	56.62	65.08	5.57	-25.00	-44.27	12.73	
			82.0	1.38	362	20	13.95	56.60	64.94	5.62	-25.00	-44.25	12.75	
			82.0	1.38	362	20	13.88	56.59	64.82	5.65	-25.00	-44.23	12.77	
			82.0	1.38	362	20	13.84	56.58	64.73	5.68	-25.00	-44.22	12.78	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	22.90	56.31	75.81	3.40	-24.61	-45.59	11.79	-3.82
			82.0	0.92	940	20	23.74	56.28	76.71	3.31	-24.49	-45.70	11.82	
			82.0	0.92	940	20	24.57	56.25	77.61	3.21	-24.36	-45.80	11.84	
			82.0	0.92	940	20	25.42	56.22	78.51	3.13	-24.25	-45.90	11.86	
			82.0	0.92	940	20	26.26	56.19	79.41	3.05	-24.13	-46.00	11.87	
			82.0	0.92	940	20	27.12	56.16	80.31	2.97	-24.03	-46.09	11.88	
			82.0	0.92	940	20	27.97	56.14	81.21	2.90	-23.92	-46.19	11.88	
			82.0	0.92	940	20	28.84	56.11	82.11	2.84	-23.83	-46.29	11.89	
			82.0	0.92	940	20	29.70	56.09	83.01	2.78	-23.73	-46.38	11.89	
			82.0	0.92	940	20	30.57	56.06	83.91	2.72	-23.64	-46.48	11.88	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	31.83	56.03	85.21	2.64	-23.51	-46.61	11.88	-1.19
			82.0	1.74	940	20	33.48	55.99	86.92	2.55	-23.36	-46.78	11.86	
			82.0	1.74	940	20	35.15	55.95	88.63	2.47	-23.22	-46.95	11.83	
			82.0	1.74	940	20	36.82	55.91	90.34	2.39	-23.08	-47.12	11.80	
			82.0	1.74	940	20	38.50	55.88	92.05	2.32	-22.95	-47.28	11.76	
			82.0	1.74	940	20	40.18	55.85	93.76	2.26	-22.84	-47.44	11.72	
			82.0	1.74	940	20	41.87	55.82	95.48	2.20	-22.72	-47.60	11.68	
			82.0	1.74	940	20	43.56	55.79	97.19	2.15	-22.62	-47.75	11.63	
			82.0	1.74	940	20	45.25	55.76	98.91	2.10	-22.52	-47.90	11.58	
			82.0	1.74	940	20	46.95	55.73	100.62	2.06	-22.42	-48.05	11.52	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	49.01	55.70	102.70	2.00	-22.31	-48.23	11.45	-0.30
			82.0	2.49	940	20	51.43	55.65	105.13	1.95	-22.20	-48.43	11.37	
			82.0	2.49	940	20	53.86	55.61	107.57	1.90	-22.08	-48.63	11.28	
			82.0	2.49	940	20	56.30	55.58	110.02	1.86	-21.98	-48.83	11.19	
			82.0	2.49	940	20	58.73	55.54	112.46	1.82	-21.88	-49.02	11.10	
			82.0	2.49	940	20	61.17	55.51	114.90	1.78	-21.79	-49.21	11.00	
			82.0	2.49	940	20	63.62	55.48	117.35	1.74	-21.71	-49.39	10.90	
			82.0	2.49	940	20	66.06	55.45	119.80	1.71	-21.63	-49.57	10.81	
			82.0	2.49	940	20	68.51	55.43	122.25	1.68	-21.55	-49.75	10.71	
			82.0	2.49	940	20	70.96	55.40	124.71	1.65	-21.48	-49.92	10.61	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	72.69	55.39	126.44	1.63	-21.43	-50.04	10.53	-4.84
			82.0	1.03	940	20	73.71	55.38	127.46	1.62	-21.40	-50.11	10.49	
			82.0	1.03	940	20	74.72	55.37	128.47	1.61	-21.37	-50.18	10.45	
			82.0	1.03	940	20	75.74	55.36	129.49	1.60	-21.35	-50.24	10.41	
			82.0	1.03	940	20	76.75	55.35	130.51	1.59	-21.32	-50.31	10.37	
			82.0	1.03	940	20	77.77	55.34	131.53	1.58	-21.29	-50.38	10.33	
			82.0	1.03	940	20	78.78	55.33	132.54	1.58	-21.27	-50.45	10.28	
			82.0	1.03	940	20	79.80	55.33	133.56	1.57	-21.24	-50.51	10.24	
			82.0	1.03	940	20	80.82	55.32	134.58	1.56	-21.22	-50.58	10.20	
			82.0	1.03	940	20	81.83	55.31	135.60	1.55	-21.20	-50.64	10.16	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	31.09	56.23	84.64	2.68	-23.58	-46.55	11.87	0.75
			82.0	2.75	940	20	31.30	56.63	85.26	2.67	-23.55	-46.62	11.83	
			82.0	2.75	940	20	31.53	57.09	85.97	2.64	-23.52	-46.69	11.80	
			82.0	2.75	940	20	31.78	57.60	86.76	2.62	-23.48	-46.77	11.75	
			82.0	2.75	940	20	32.07	58.16	87.63	2.60	-23.44	-46.85	11.71	
			82.0	2.75	940	20	32.38	58.76	88.57	2.57	-23.39	-46.95	11.66	
			82.0	2.75	940	20	32.71	59.42	89.59	2.54	-23.35	-47.05	11.61	
			82.0	2.75	940	20	33.07	60.13	90.68	2.51	-23.30	-47.15	11.55	
			82.0	2.75	940	20	33.45	60.87	91.84	2.48	-23.24	-47.26	11.50	
			82.0	2.75	940	20	33.85	61.67	93.07	2.45	-23.19	-47.38	11.44	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	34.28	62.50	94.36	2.42	-23.13	-47.50	11.37	0.31
			82.0	2.75	940	20	34.72	63.38	95.71	2.39	-23.07	-47.62	11.31	
			82.0	2.75	940	20	35.19	64.29	97.12	2.35	-23.01	-47.75	11.25	
			82.0	2.75	940	20	35.67	65.24	98.59	2.32	-22.95	-47.88	11.18	
			82.0	2.75	940	20	36.18	66.22	100.11	2.28	-22.88	-48.01	11.11	
			82.0	2.75	940	20	39.25	64.61	101.69	2.18	-22.67	-48.15	11.18	
			82.0	2.75	940	20	42.62	62.77	103.31	2.08	-22.48	-48.28	11.24	
			82.0	2.75	940	20	45.87	61.11	104.98	2.01	-22.32	-48.42	11.26	
			82.0	2.75	940	20	49.02	59.62	106.70	1.95	-22.19	-48.56	11.25	
			82.0	2.75	940	20	52.09	58.26	108.45	1.90	-22.08	-48.70	11.22	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	47.90	55.84	101.71	2.03	−22.37	−48.15	11.48	0.42
			82.0	2.75	940	20	48.13	56.12	102.23	2.02	−22.35	−48.19	11.46	
			82.0	2.75	940	20	48.40	56.43	102.82	2.01	−22.32	−48.24	11.44	
			82.0	2.75	940	20	48.69	56.79	103.48	2.00	−22.29	−48.30	11.41	
			82.0	2.75	940	20	49.02	57.17	104.21	1.98	−22.26	−48.36	11.38	
			82.0	2.75	940	20	49.38	57.60	105.01	1.97	−22.23	−48.42	11.34	
			82.0	2.75	940	20	49.76	58.06	105.87	1.95	−22.20	−48.50	11.31	
			82.0	2.75	940	20	50.18	58.55	106.79	1.93	−22.16	−48.57	11.27	
			82.0	2.75	940	20	50.62	59.07	107.78	1.92	−22.12	−48.65	11.23	
			82.0	2.75	940	20	51.09	59.63	108.83	1.90	−22.08	−48.73	11.19	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	51.59	60.22	109.93	1.88	−22.04	−48.82	11.14	−0.01
			82.0	2.75	940	20	52.11	60.84	111.10	1.86	−21.99	−48.91	11.09	
			82.0	2.75	940	20	52.66	61.49	112.32	1.84	−21.94	−49.01	11.05	
			82.0	2.75	940	20	53.24	62.17	113.59	1.82	−21.90	−49.11	11.00	
			82.0	2.75	940	20	53.83	62.88	114.91	1.80	−21.85	−49.21	10.95	
			82.0	2.75	940	20	54.45	63.61	116.29	1.78	−21.80	−49.31	10.89	
			82.0	2.75	940	20	55.09	64.37	117.71	1.76	−21.74	−49.42	10.84	
			82.0	2.75	940	20	55.76	65.16	119.18	1.74	−21.69	−49.52	10.78	
			82.0	2.75	940	20	56.44	65.97	120.69	1.72	−21.64	−49.63	10.73	
			82.0	2.75	940	20	58.46	65.47	122.25	1.69	−21.56	−49.74	10.69	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	61.98	63.70	124.02	1.65	−21.48	−49.87	10.65	0.25
			82.0	3.35	940	20	65.72	61.94	126.03	1.62	−21.40	−50.01	10.59	
			82.0	3.35	940	20	69.34	60.35	128.09	1.60	−21.33	−50.15	10.52	
			82.0	3.35	940	20	72.87	58.91	130.21	1.58	−21.28	−50.29	10.43	
			82.0	3.35	940	20	76.13	57.81	132.38	1.56	−21.23	−50.44	10.33	
			82.0	3.35	940	20	77.38	58.75	134.59	1.54	−21.16	−50.58	10.26	
			82.0	3.35	940	20	78.66	59.71	136.86	1.51	−21.09	−50.73	10.19	
			82.0	3.35	940	20	79.96	60.69	139.16	1.49	−21.02	−50.87	10.11	
			82.0	3.35	940	20	81.29	61.68	141.51	1.46	−20.95	−51.02	10.04	
			82.0	3.35	940	20	82.64	62.70	143.90	1.44	−20.87	−51.16	9.96	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	72.13	55.47	125.96	1.64	−21.44	−50.00	10.56	−0.28
			82.0	2.83	940	20	72.06	55.64	126.07	1.64	−21.43	−50.01	10.55	
			82.0	2.83	940	20	72.03	55.84	126.24	1.63	−21.43	−50.02	10.55	
			82.0	2.83	940	20	72.02	56.07	126.47	1.63	−21.42	−50.04	10.54	
			82.0	2.83	940	20	72.06	56.33	126.76	1.63	−21.41	−50.06	10.53	
			82.0	2.83	940	20	72.12	56.62	127.12	1.62	−21.39	−50.08	10.52	
			82.0	2.83	940	20	72.22	56.93	127.54	1.62	−21.38	−50.11	10.51	
			82.0	2.83	940	20	72.35	57.28	128.02	1.61	−21.36	−50.15	10.50	
			82.0	2.83	940	20	72.51	57.65	128.56	1.60	−21.34	−50.18	10.48	
			82.0	2.83	940	20	72.70	58.05	129.16	1.59	−21.32	−50.22	10.46	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	72.93	58.48	129.82	1.58	−21.29	−50.27	10.44	−0.48
			82.0	2.83	940	20	73.18	58.93	130.54	1.58	−21.27	−50.31	10.42	
			82.0	2.83	940	20	73.46	59.42	131.32	1.57	−21.24	−50.37	10.39	
			82.0	2.83	940	20	73.78	59.93	132.15	1.56	−21.21	−50.42	10.36	
			82.0	2.83	940	20	74.11	60.46	133.03	1.55	−21.18	−50.48	10.34	
			82.0	2.83	940	20	74.48	61.03	133.98	1.53	−21.15	−50.54	10.31	
			82.0	2.83	940	20	74.87	61.62	134.97	1.52	−21.12	−50.60	10.28	
			82.0	2.83	940	20	75.29	62.24	136.02	1.51	−21.09	−50.67	10.24	
			82.0	2.83	940	20	75.73	62.88	137.11	1.50	−21.05	−50.74	10.21	
			82.0	2.83	940	20	76.20	63.55	138.26	1.49	−21.01	−50.81	10.17	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	76.71	64.29	139.53	1.47	−20.97	−50.89	10.13	−0.43
			82.0	3.19	940	20	77.29	65.10	140.93	1.46	−20.93	−50.98	10.09	
			82.0	3.19	940	20	77.89	65.94	142.39	1.44	−20.88	−51.07	10.05	
			82.0	3.19	940	20	79.90	65.44	143.91	1.43	−20.85	−51.16	9.99	
			82.0	3.19	940	20	83.15	63.75	145.48	1.42	−20.82	−51.26	9.92	
			82.0	3.19	940	20	86.32	62.20	147.10	1.42	−20.81	−51.35	9.84	
			82.0	3.19	940	20	89.41	60.78	148.77	1.41	−20.79	−51.45	9.76	
			82.0	3.19	940	20	92.43	59.47	150.50	1.41	−20.79	−51.55	9.66	
			82.0	3.19	940	20	95.41	58.27	152.27	1.41	−20.78	−51.65	9.57	
			82.0	3.19	940	20	97.32	58.16	154.08	1.40	−20.75	−51.75	9.50	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	44.24	60.72	102.90	2.06	−22.43	−48.25	11.32	−4.41
			82.0	0.92	940	20	45.23	60.37	103.56	2.03	−22.38	−48.30	11.32	
			82.0	0.92	940	20	46.21	60.03	104.23	2.01	−22.33	−48.36	11.31	
			82.0	0.92	940	20	47.19	59.70	104.90	1.99	−22.28	−48.42	11.30	
			82.0	0.92	940	20	48.16	59.38	105.57	1.97	−22.24	−48.47	11.29	
			82.0	0.92	940	20	49.13	59.08	106.25	1.95	−22.20	−48.53	11.28	
			82.0	0.92	940	20	50.09	58.78	106.93	1.93	−22.16	−48.58	11.26	
			82.0	0.92	940	20	51.05	58.48	107.62	1.92	−22.12	−48.64	11.24	
			82.0	0.92	940	20	52.01	58.20	108.31	1.90	−22.08	−48.69	11.23	
			82.0	0.92	940	20	52.96	57.93	109.00	1.88	−22.05	−48.75	11.21	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	53.90	57.97	110.01	1.86	−22.00	−48.83	11.17	−1.98
			82.0	1.74	940	20	54.53	58.65	111.34	1.84	−21.95	−48.93	11.12	
			82.0	1.74	940	20	55.16	59.33	112.68	1.82	−21.90	−49.04	11.07	
			82.0	1.74	940	20	55.80	60.03	114.03	1.80	−21.85	−49.14	11.01	
			82.0	1.74	940	20	56.44	60.72	115.39	1.78	−21.80	−49.24	10.96	
			82.0	1.74	940	20	57.09	61.43	116.76	1.76	−21.75	−49.35	10.91	
			82.0	1.74	940	20	57.74	62.13	118.14	1.74	−21.70	−49.45	10.86	
			82.0	1.74	940	20	58.40	62.85	119.53	1.72	−21.65	−49.55	10.81	
			82.0	1.74	940	20	59.06	63.56	120.93	1.70	−21.60	−49.65	10.75	
			82.0	1.74	940	20	59.73	64.29	122.33	1.68	−21.55	−49.75	10.70	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	60.42	65.05	123.81	1.66	−21.49	−49.86	10.65	−2.13
			82.0	1.89	940	20	61.16	65.84	125.36	1.64	−21.44	−49.96	10.60	
			82.0	1.89	940	20	62.30	66.24	126.91	1.62	−21.38	−50.07	10.54	
			82.0	1.89	940	20	64.20	65.87	128.48	1.60	−21.32	−50.18	10.50	
			82.0	1.89	940	20	66.10	65.53	130.05	1.57	−21.27	−50.28	10.45	
			82.0	1.89	940	20	67.99	65.20	131.63	1.55	−21.21	−50.39	10.40	
			82.0	1.89	940	20	69.87	64.89	133.23	1.54	−21.16	−50.49	10.35	
			82.0	1.89	940	20	71.76	64.59	134.82	1.52	−21.11	−50.60	10.30	
			82.0	1.89	940	20	73.63	64.30	136.43	1.50	−21.06	−50.70	10.24	
			82.0	1.89	940	20	75.50	64.03	138.04	1.49	−21.02	−50.80	10.18	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	76.95	63.83	139.31	1.47	−20.98	−50.88	10.14	−5.25
			82.0	1.02	940	20	77.98	63.72	140.24	1.47	−20.96	−50.94	10.11	
			82.0	1.02	940	20	79.01	63.61	141.16	1.46	−20.93	−50.99	10.07	
			82.0	1.02	940	20	80.04	63.50	142.09	1.45	−20.91	−51.05	10.04	
			82.0	1.02	940	20	81.07	63.40	143.02	1.44	−20.89	−51.11	10.00	
			82.0	1.02	940	20	82.09	63.29	143.95	1.44	−20.87	−51.16	9.97	
			82.0	1.02	940	20	83.12	63.19	144.88	1.43	−20.84	−51.22	9.94	
			82.0	1.02	940	20	84.15	63.09	145.81	1.42	−20.82	−51.28	9.90	
			82.0	1.02	940	20	85.17	62.99	146.75	1.42	−20.80	−51.33	9.87	
			82.0	1.02	940	20	86.19	62.90	147.68	1.41	−20.78	−51.39	9.83	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	62.96	72.62	134.04	1.54	−21.18	−50.54	10.27	−1.94
			82.0	2.11	940	20	65.26	71.37	135.11	1.52	−21.13	−50.61	10.26	
			82.0	2.11	940	20	67.52	70.19	136.20	1.51	−21.08	−50.68	10.24	
			82.0	2.11	940	20	69.73	69.07	137.32	1.49	−21.03	−50.75	10.21	
			82.0	2.11	940	20	71.91	68.03	138.46	1.48	−20.99	−50.83	10.18	
			82.0	2.11	940	20	74.05	67.04	139.62	1.47	−20.96	−50.90	10.14	
			82.0	2.11	940	20	76.15	66.10	140.80	1.46	−20.93	−50.97	10.10	
			82.0	2.11	940	20	78.23	65.22	142.01	1.45	−20.90	−51.05	10.06	
			82.0	2.11	940	20	80.29	64.38	143.23	1.44	−20.87	−51.12	10.01	
			82.0	2.11	940	20	82.32	63.59	144.48	1.43	−20.85	−51.20	9.96	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	84.07	62.94	145.58	1.42	−20.83	−51.26	9.91	−3.67
			82.0	1.56	940	20	85.55	62.40	146.53	1.42	−20.82	−51.32	9.87	
			82.0	1.56	940	20	87.02	61.89	147.49	1.42	−20.80	−51.38	9.82	
			82.0	1.56	940	20	88.48	61.39	148.46	1.41	−20.79	−51.43	9.78	
			82.0	1.56	940	20	89.93	60.91	149.44	1.41	−20.78	−51.49	9.73	
			82.0	1.56	940	20	91.38	60.45	150.43	1.40	−20.77	−51.55	9.69	
			82.0	1.56	940	20	92.82	60.01	151.43	1.40	−20.75	−51.60	9.64	
			82.0	1.56	940	20	94.25	59.58	152.44	1.40	−20.74	−51.66	9.59	
			82.0	1.56	940	20	95.68	59.17	153.46	1.39	−20.74	−51.72	9.54	
			82.0	1.56	940	20	97.10	58.77	154.49	1.39	−20.73	−51.78	9.50	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	83.67	63.33	145.58	1.42	−20.83	−51.26	9.91	−5.21
			82.0	1.08	940	20	84.37	63.56	146.52	1.41	−20.80	−51.32	9.88	
			82.0	1.08	940	20	85.08	63.80	147.47	1.41	−20.77	−51.37	9.85	
			82.0	1.08	940	20	85.78	64.03	148.41	1.40	−20.75	−51.43	9.82	
			82.0	1.08	940	20	86.49	64.26	149.36	1.39	−20.72	−51.48	9.79	
			82.0	1.08	940	20	87.20	64.49	150.32	1.38	−20.70	−51.54	9.76	
			82.0	1.08	940	20	87.92	64.73	151.27	1.37	−20.67	−51.59	9.73	
			82.0	1.08	940	20	88.63	64.96	152.22	1.37	−20.65	−51.65	9.70	
			82.0	1.08	940	20	89.35	65.19	153.18	1.36	−20.62	−51.70	9.67	
			82.0	1.08	940	20	90.07	65.42	154.14	1.35	−20.60	−51.76	9.64	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	15.04	55.34	68.30	2.08	−22.48	−44.69	24.43	−6.30
			91.6	0.62	24	10	14.49	55.35	67.68	2.16	−22.64	−44.61	24.35	
			91.6	0.62	24	10	13.95	55.37	67.07	2.24	−22.80	−44.53	24.27	
			91.6	0.62	24	10	13.41	55.38	66.46	2.33	−22.96	−44.45	24.18	
			91.6	0.62	24	10	12.88	55.40	65.85	2.42	−23.14	−44.37	24.09	
			91.6	0.62	24	10	12.35	55.42	65.24	2.53	−23.33	−44.29	23.98	
			91.6	0.62	24	10	11.84	55.44	64.63	2.65	−23.52	−44.21	23.87	
			91.6	0.62	24	10	11.34	55.46	64.02	2.77	−23.72	−44.13	23.75	
			91.6	0.62	24	10	10.85	55.48	63.41	2.91	−23.94	−44.04	23.62	
			91.6	0.62	24	10	10.38	55.49	62.80	3.07	−24.17	−43.96	23.47	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	10.15	55.57	62.57	3.15	−24.28	−43.93	23.39	−6.08
			91.6	0.76	24	10	10.17	55.71	62.73	3.15	−24.27	−43.95	23.38	
			91.6	0.76	24	10	10.18	55.85	62.89	3.14	−24.26	−43.97	23.36	
			91.6	0.76	24	10	10.20	56.00	63.07	3.13	−24.26	−44.00	23.35	
			91.6	0.76	24	10	10.21	56.16	63.25	3.13	−24.25	−44.02	23.33	
			91.6	0.76	24	10	10.23	56.33	63.44	3.12	−24.24	−44.05	23.32	
			91.6	0.76	24	10	10.25	56.51	63.64	3.11	−24.23	−44.07	23.30	
			91.6	0.76	24	10	10.26	56.69	63.85	3.11	−24.21	−44.10	23.28	
			91.6	0.76	24	10	10.28	56.88	64.06	3.10	−24.20	−44.13	23.26	
			91.6	0.76	24	10	10.30	57.08	64.29	3.09	−24.19	−44.16	23.25	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	9.89	55.52	62.14	3.26	−24.43	−43.87	23.31	−6.38
			91.6	0.72	24	10	9.38	55.54	61.44	3.49	−24.72	−43.77	23.11	
			91.6	0.72	24	10	8.91	55.57	60.73	3.75	−25.00	−43.67	22.93	
			91.6	0.72	24	10	8.48	55.59	60.02	4.05	−25.00	−43.57	23.03	
			91.6	0.72	24	10	8.09	55.62	59.32	4.39	−25.00	−43.46	23.14	
			91.6	0.72	24	10	7.75	55.65	58.61	4.78	−25.00	−43.36	23.24	
			91.6	0.72	24	10	7.46	55.68	57.90	5.23	−25.00	−43.25	23.35	
			91.6	0.72	24	10	7.24	55.71	57.20	5.75	−25.00	−43.15	23.45	
			91.6	0.72	24	10	7.09	55.74	56.50	6.33	−25.00	−43.04	23.56	
			91.6	0.72	24	10	7.01	55.77	55.79	6.99	−25.00	−42.93	23.67	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.2

予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	46.8

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.56	112.08	5.40	1,000	31.76	-25.00	-40.99	-2.99	-3.27
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.61	112.13	5.40	1,000	31.76	-25.00	-40.99	-2.99	-3.27
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.68	112.20	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.00	-3.00	-3.28
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.77	112.28	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.01	-3.01	-3.29
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	111.87	112.39	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.01	-3.01	-3.30
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.00	112.52	5.40	1,000	31.75	-25.00	-41.02	-3.02	-3.30
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.15	112.67	5.40	1,000	31.75	-25.00	-41.04	-3.04	-3.32
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.31	112.83	5.40	1,000	31.75	-25.00	-41.05	-3.05	-3.33
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.50	113.02	5.40	1,000	31.74	-25.00	-41.06	-3.06	-3.34
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.70	113.23	5.40	1,000	31.74	-25.00	-41.08	-3.08	-3.36
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	112.93	113.45	5.40	1,000	31.74	-25.00	-41.10	-3.10	-3.38
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.17	113.70	5.39	1,000	31.73	-25.00	-41.11	-3.11	-3.40
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.44	113.96	5.39	1,000	31.73	-25.00	-41.14	-3.14	-3.42
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	113.72	114.24	5.39	1,000	31.72	-25.00	-41.16	-3.16	-3.44
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.02	114.55	5.39	1,000	31.72	-25.00	-41.18	-3.18	-3.46
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.34	114.87	5.39	1,000	31.71	-25.00	-41.20	-3.20	-3.48
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	114.68	115.21	5.39	1,000	31.70	-25.00	-41.23	-3.23	-3.51
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.20	29.98	53.18	0.00	1,000	-0.01	-4.25	-34.52	24.23	23.95
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.17	30.53	53.70	0.00	1,000	-0.01	-4.18	-34.60	24.22	23.94
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.15	31.10	54.25	0.00	1,000	-0.01	-4.12	-34.69	24.20	23.92
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.13	31.71	54.83	0.00	1,000	-0.01	-4.05	-34.78	24.17	23.89
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.11	32.34	55.46	0.00	1,000	-0.01	-3.98	-34.88	24.14	23.86
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.10	33.01	56.11	0.00	1,000	-0.01	-3.91	-34.98	24.11	23.83
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.99	38.25	61.23	0.00	1,000	-0.03	-3.43	-35.74	23.83	23.55
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.95	39.16	62.10	-0.01	1,000	-0.03	-3.36	-35.86	23.78	23.50
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.37	61.70	63.00	2.07	1,000	12.19	-23.86	-35.99	3.15	2.87
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.93	60.25	63.92	1.26	1,000	7.42	-21.71	-36.11	5.18	4.90
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.88	58.92	64.86	0.94	1,000	5.54	-20.44	-36.24	6.32	6.04
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.90	57.70	65.82	0.78	1,000	4.61	-19.63	-36.37	7.00	6.72
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.34	57.46	66.80	0.00	1,000	0.00	-4.76	-36.49	21.74	21.46
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.48	58.32	67.79	0.00	1,000	0.00	-4.76	-36.62	21.61	21.33
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.62	59.19	68.81	0.00	1,000	0.00	-4.76	-36.75	21.48	21.20
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.76	60.08	69.85	0.00	1,000	0.00	-4.77	-36.88	21.35	21.07
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.24	29.47	52.71	0.00	1,000	0.00	-4.32	-34.44	19.24	18.96
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	10.06	61.91	71.96	0.00	1,000	0.00	-4.77	-37.14	16.09	15.81
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.29	28.98	52.27	0.00	125	0.00	-4.78	-34.36	14.86	14.58
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.91	60.99	70.90	0.00	1,000	0.00	-4.77	-37.01	16.22	15.94
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	23.95	-	63	-	-	-27.59	32.94	32.66
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	-	-	14.68	-	63	-	-	-23.33	37.19	37.19
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	-	-	4.63	-	63	-	-	-13.30	47.22	47.22
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.82	25.50	32.89	0.43	63	0.16	-8.62	-30.34	21.56	21.28
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.05	36.44	36.72	6.76	63	2.51	-16.99	-31.30	-8.77	-9.05
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.12	37.65	38.43	6.34	63	2.35	-16.71	-31.69	11.62	11.34
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.17	43.90	44.99	6.08	63	2.25	-16.53	-33.06	10.43	10.15
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	-	-	50.02	-	63	-	-	-33.98	21.04	21.04
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	-	-	50.95	-	63	-	-	-34.14	2.86	2.86
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.87	58.55	72.42	0.00	63	0.00	-5.17	-37.20	24.15	23.87
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	14.14	59.65	73.79	0.00	63	0.00	-5.17	-37.36	23.99	23.71
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	14.40	60.78	75.18	0.00	63	0.00	-5.17	-37.52	23.83	23.55
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	101.11	3.49	104.13	0.47	63	0.17	-8.78	-40.35	-12.13	-12.13
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	105.52	3.48	108.53	0.47	63	0.17	-8.78	-40.71	-22.99	-22.99
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	107.15	3.47	110.16	0.47	63	0.17	-8.78	-40.84	-13.62	-13.91
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	109.38	3.47	112.38	0.47	63	0.17	-8.79	-41.01	-13.80	-14.08
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	110.22	3.46	113.22	0.47	63	0.17	-8.79	-41.08	-19.87	-20.15
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	111.71	3.46	114.70	0.47	63	0.17	-8.79	-41.19	-17.98	-17.98
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	114.57	3.45	117.55	0.47	63	0.17	-8.79	-41.40	-14.19	-14.47
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	116.12	3.45	119.10	0.47	63	0.17	-8.79	-41.52	-14.31	-14.59
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.08	74.00	78.78	1.30	63	0.48	-10.96	-37.93	6.12	5.84
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	13.42	69.11	81.96	0.57	63	0.21	-9.14	-38.27	7.58	7.30
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	9.28	54.85	61.01	3.12	63	1.15	-13.63	-35.71	-7.53	-7.53

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.0

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	7.91	55.35	59.11	4.15	2,000	48.81	-25.00	-35.43	29.57	2.75
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	7.91	55.35	59.11	4.15	1,000	24.40	-25.00	-35.43	29.57	12.75
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	7.91	55.35	59.11	4.15	2,000	48.81	-25.00	-35.43	10.57	-8.46

予測点A 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	13.2

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	7.91	55.35	59.11	4.15	500	12.20	-23.86	-35.43	27.90	-6
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	7.91	55.35	59.11	4.15	1,000	24.40	-25.00	-35.43	25.67	-9

予測点A 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	-4.1

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	36.96	63.14	98.35	1.75	−21.72	−47.86	12.42	−12.49
			82.0	0.29	362	20	36.63	63.28	98.15	1.76	−21.75	−47.84	12.41	
			82.0	0.29	362	20	36.30	63.43	97.95	1.78	−21.79	−47.82	12.39	
			82.0	0.29	362	20	35.97	63.57	97.75	1.79	−21.82	−47.80	12.38	
			82.0	0.29	362	20	35.64	63.72	97.56	1.80	−21.86	−47.79	12.36	
			82.0	0.29	362	20	35.31	63.87	97.36	1.82	−21.89	−47.77	12.34	
			82.0	0.29	362	20	34.98	64.02	97.16	1.83	−21.93	−47.75	12.32	
			82.0	0.29	362	20	34.64	64.17	96.97	1.85	−21.96	−47.73	12.30	
			82.0	0.29	362	20	34.31	64.33	96.77	1.86	−22.00	−47.72	12.29	
			82.0	0.29	362	20	33.97	64.49	96.58	1.88	−22.04	−47.70	12.27	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	34.34	65.49	97.97	1.86	−21.99	−47.82	12.19	−3.00
			82.0	4.00	362	20	35.43	67.38	101.00	1.80	−21.85	−48.09	12.07	
			82.0	4.00	362	20	36.54	69.30	104.10	1.74	−21.71	−48.35	11.94	
			82.0	4.00	362	20	37.69	71.26	107.26	1.69	−21.57	−48.61	11.82	
			82.0	4.00	362	20	21.47	91.88	110.47	2.88	−23.89	−48.86	9.25	
			82.0	4.00	362	20	22.09	94.42	113.73	2.79	−23.75	−49.12	9.14	
			82.0	4.00	362	20	22.74	97.00	117.03	2.70	−23.61	−49.37	9.03	
			82.0	4.00	362	20	23.39	99.61	120.38	2.62	−23.47	−49.61	8.92	
			82.0	4.00	362	20	24.06	102.25	123.77	2.54	−23.33	−49.85	8.81	
			82.0	4.00	362	20	24.73	104.91	127.19	2.46	−23.20	−50.09	8.71	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	33.48	63.89	95.47	1.91	−22.10	−47.60	12.30	−2.74
			82.0	2.75	362	20	32.85	62.56	93.47	1.95	−22.19	−47.41	12.40	
			82.0	2.75	362	20	32.23	61.26	91.50	1.99	−22.28	−47.23	12.50	
			82.0	2.75	362	20	31.63	59.98	89.58	2.03	−22.36	−47.04	12.59	
			82.0	2.75	362	20	31.04	58.74	87.71	2.07	−22.45	−46.86	12.69	
			82.0	2.75	362	20	30.46	57.52	85.88	2.11	−22.54	−46.68	12.79	
			82.0	2.75	362	20	27.88	58.50	84.10	2.29	−22.89	−46.50	12.62	
			82.0	2.75	362	20	24.57	60.37	82.37	2.58	−23.41	−46.32	12.28	
			82.0	2.75	362	20	21.19	62.50	80.70	2.99	−24.06	−46.14	11.81	
			82.0	2.75	362	20	17.78	64.94	79.09	3.63	−24.89	−45.96	11.15	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	16.40	65.14	77.55	3.99	−25.00	−45.79	11.21	−3.17
			82.0	2.75	362	20	16.22	63.90	76.07	4.05	−25.00	−45.62	11.38	
			82.0	2.75	362	20	16.04	62.73	74.66	4.11	−25.00	−45.46	11.54	
			82.0	2.75	362	20	15.88	61.62	73.33	4.17	−25.00	−45.31	11.69	
			82.0	2.75	362	20	15.73	60.58	72.09	4.22	−25.00	−45.16	11.84	
			82.0	2.75	362	20	15.59	59.61	70.92	4.28	−25.00	−45.02	11.98	
			82.0	2.75	362	20	15.46	58.71	69.85	4.33	−25.00	−44.88	12.12	
			82.0	2.75	362	20	15.34	57.90	68.87	4.37	−25.00	−44.76	12.24	
			82.0	2.75	362	20	15.24	57.16	67.98	4.41	−25.00	−44.65	12.35	
			82.0	2.75	362	20	15.15	56.51	67.20	4.45	−25.00	−44.55	12.45	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	15.09	56.08	66.69	4.48	−25.00	−44.48	12.52	−5.79
			82.0	1.26	362	20	15.05	55.84	66.40	4.49	−25.00	−44.44	12.56	
			82.0	1.26	362	20	15.02	55.62	66.14	4.50	−25.00	−44.41	12.59	
			82.0	1.26	362	20	14.99	55.42	65.89	4.52	−25.00	−44.38	12.62	
			82.0	1.26	362	20	14.97	55.23	65.67	4.53	−25.00	−44.35	12.65	
			82.0	1.26	362	20	14.94	55.07	65.48	4.54	−25.00	−44.32	12.68	
			82.0	1.26	362	20	14.92	54.93	65.31	4.55	−25.00	−44.30	12.70	
			82.0	1.26	362	20	14.91	54.80	65.16	4.55	−25.00	−44.28	12.72	
			82.0	1.26	362	20	14.89	54.70	65.03	4.56	−25.00	−44.26	12.74	
			82.0	1.26	362	20	14.88	54.62	64.93	4.56	−25.00	−44.25	12.75	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	14.99	56.20	66.68	4.51	−25.00	−44.48	12.52	−5.41
			82.0	1.38	362	20	14.78	56.19	66.37	4.60	−25.00	−44.44	12.56	
			82.0	1.38	362	20	14.59	56.17	66.08	4.68	−25.00	−44.40	12.60	
			82.0	1.38	362	20	14.42	56.16	65.82	4.76	−25.00	−44.37	12.63	
			82.0	1.38	362	20	14.27	56.14	65.59	4.83	−25.00	−44.34	12.66	
			82.0	1.38	362	20	14.15	56.13	65.39	4.89	−25.00	−44.31	12.69	
			82.0	1.38	362	20	14.04	56.12	65.22	4.94	−25.00	−44.29	12.71	
			82.0	1.38	362	20	13.95	56.10	65.07	4.98	−25.00	−44.27	12.73	
			82.0	1.38	362	20	13.88	56.09	64.95	5.02	−25.00	−44.25	12.75	
			82.0	1.38	362	20	13.84	56.07	64.87	5.04	−25.00	−44.24	12.76	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	22.90	55.81	75.92	2.79	−23.75	−45.61	12.64	−2.85
			82.0	0.92	940	20	23.74	55.78	76.82	2.69	−23.59	−45.71	12.70	
			82.0	0.92	940	20	24.57	55.75	77.72	2.60	−23.44	−45.81	12.75	
			82.0	0.92	940	20	25.42	55.72	78.62	2.52	−23.30	−45.91	12.79	
			82.0	0.92	940	20	26.26	55.69	79.51	2.44	−23.16	−46.01	12.83	
			82.0	0.92	940	20	27.12	55.66	80.41	2.36	−23.03	−46.11	12.86	
			82.0	0.92	940	20	27.97	55.63	81.31	2.29	−22.90	−46.20	12.90	
			82.0	0.92	940	20	28.84	55.61	82.21	2.23	−22.78	−46.30	12.92	
			82.0	0.92	940	20	29.70	55.58	83.11	2.17	−22.66	−46.39	12.95	
			82.0	0.92	940	20	30.57	55.56	84.01	2.11	−22.54	−46.49	12.97	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	31.83	55.52	85.31	2.04	−22.38	−46.62	13.00	0.11
			82.0	1.74	940	20	33.48	55.48	87.02	1.95	−22.19	−46.79	13.02	
			82.0	1.74	940	20	35.15	55.44	88.73	1.86	−22.00	−46.96	13.04	
			82.0	1.74	940	20	36.82	55.41	90.44	1.79	−21.82	−47.13	13.05	
			82.0	1.74	940	20	38.50	55.37	92.15	1.72	−21.66	−47.29	13.05	
			82.0	1.74	940	20	40.18	55.34	93.86	1.66	−21.50	−47.45	13.05	
			82.0	1.74	940	20	41.87	55.31	95.57	1.61	−21.35	−47.61	13.04	
			82.0	1.74	940	20	43.56	55.28	97.28	1.55	−21.21	−47.76	13.03	
			82.0	1.74	940	20	45.25	55.25	98.99	1.51	−21.07	−47.91	13.01	
			82.0	1.74	940	20	46.95	55.22	100.71	1.46	−20.94	−48.06	12.99	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	49.01	55.19	102.78	1.41	−20.80	−48.24	12.97	1.41
			82.0	2.49	940	20	51.43	55.14	105.22	1.36	−20.63	−48.44	12.93	
			82.0	2.49	940	20	53.86	55.10	107.65	1.31	−20.48	−48.64	12.88	
			82.0	2.49	940	20	56.30	55.07	110.09	1.27	−20.33	−48.84	12.83	
			82.0	2.49	940	20	58.73	55.03	112.54	1.23	−20.19	−49.03	12.78	
			82.0	2.49	940	20	61.17	55.00	114.98	1.19	−20.06	−49.21	12.73	
			82.0	2.49	940	20	63.62	54.97	117.43	1.16	−19.91	−49.40	12.69	
			82.0	2.49	940	20	66.06	54.94	119.87	1.13	−19.78	−49.57	12.65	
			82.0	2.49	940	20	68.51	54.91	122.32	1.10	−19.65	−49.75	12.60	
			82.0	2.49	940	20	70.96	54.89	124.78	1.07	−19.53	−49.92	12.55	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	72.69	54.87	126.51	1.06	−19.45	−50.04	12.51	−2.78
			82.0	1.03	940	20	73.71	54.87	127.53	1.05	−19.40	−50.11	12.49	
			82.0	1.03	940	20	74.72	54.86	128.54	1.04	−19.36	−50.18	12.46	
			82.0	1.03	940	20	75.74	54.85	129.56	1.03	−19.31	−50.25	12.44	
			82.0	1.03	940	20	76.75	54.84	130.57	1.02	−19.27	−50.32	12.41	
			82.0	1.03	940	20	77.77	54.83	131.59	1.01	−19.23	−50.38	12.39	
			82.0	1.03	940	20	78.78	54.82	132.61	1.00	−19.19	−50.45	12.36	
			82.0	1.03	940	20	79.80	54.82	133.62	0.99	−19.15	−50.52	12.34	
			82.0	1.03	940	20	80.82	54.81	134.64	0.98	−19.10	−50.58	12.31	
			82.0	1.03	940	20	81.83	54.80	135.66	0.97	−19.07	−50.65	12.29	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	31.09	55.73	84.74	2.08	−22.47	−46.56	12.96	1.84
			82.0	2.75	940	20	31.30	56.13	85.36	2.07	−22.44	−46.63	12.93	
			82.0	2.75	940	20	31.53	56.59	86.07	2.05	−22.41	−46.70	12.89	
			82.0	2.75	940	20	31.78	57.10	86.86	2.03	−22.37	−46.78	12.85	
			82.0	2.75	940	20	32.07	57.67	87.72	2.01	−22.33	−46.86	12.81	
			82.0	2.75	940	20	32.38	58.28	88.67	1.99	−22.29	−46.96	12.76	
			82.0	2.75	940	20	32.71	58.95	89.69	1.97	−22.24	−47.05	12.71	
			82.0	2.75	940	20	33.07	59.66	90.77	1.95	−22.19	−47.16	12.65	
			82.0	2.75	940	20	33.45	60.41	91.93	1.92	−22.14	−47.27	12.59	
			82.0	2.75	940	20	33.85	61.21	93.16	1.90	−22.08	−47.38	12.53	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	34.28	62.05	94.45	1.88	−22.02	−47.50	12.47	1.54
			82.0	2.75	940	20	34.72	62.93	95.80	1.85	−21.97	−47.63	12.41	
			82.0	2.75	940	20	35.19	63.85	97.21	1.82	−21.90	−47.75	12.34	
			82.0	2.75	940	20	35.67	64.80	98.68	1.80	−21.84	−47.88	12.27	
			82.0	2.75	940	20	36.18	65.80	100.20	1.77	−21.78	−48.02	12.20	
			82.0	2.75	940	20	39.25	64.18	101.77	1.65	−21.48	−48.15	12.37	
			82.0	2.75	940	20	42.62	62.32	103.39	1.55	−21.19	−48.29	12.52	
			82.0	2.75	940	20	45.87	60.65	105.06	1.46	−20.94	−48.43	12.63	
			82.0	2.75	940	20	49.02	59.14	106.78	1.39	−20.73	−48.57	12.70	
			82.0	2.75	940	20	52.09	57.78	108.53	1.33	−20.54	−48.71	12.75	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	47.90	55.34	101.80	1.44	−20.87	−48.15	12.97	1.91
			82.0	2.75	940	20	48.13	55.62	102.32	1.43	−20.85	−48.20	12.95	
			82.0	2.75	940	20	48.40	55.93	102.91	1.42	−20.83	−48.25	12.93	
			82.0	2.75	940	20	48.69	56.29	103.57	1.41	−20.80	−48.30	12.90	
			82.0	2.75	940	20	49.02	56.68	104.29	1.40	−20.77	−48.37	12.87	
			82.0	2.75	940	20	49.38	57.11	105.09	1.39	−20.74	−48.43	12.83	
			82.0	2.75	940	20	49.76	57.57	105.95	1.38	−20.70	−48.50	12.80	
			82.0	2.75	940	20	50.18	58.06	106.87	1.37	−20.66	−48.58	12.76	
			82.0	2.75	940	20	50.62	58.60	107.86	1.36	−20.63	−48.66	12.72	
			82.0	2.75	940	20	51.09	59.16	108.91	1.35	−20.58	−48.74	12.67	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	51.59	59.75	110.01	1.33	−20.54	−48.83	12.63	1.48
			82.0	2.75	940	20	52.11	60.38	111.17	1.32	−20.50	−48.92	12.58	
			82.0	2.75	940	20	52.66	61.03	112.39	1.30	−20.45	−49.01	12.54	
			82.0	2.75	940	20	53.24	61.72	113.66	1.29	−20.40	−49.11	12.49	
			82.0	2.75	940	20	53.83	62.43	114.99	1.28	−20.35	−49.21	12.43	
			82.0	2.75	940	20	54.45	63.17	116.36	1.26	−20.30	−49.32	12.38	
			82.0	2.75	940	20	55.09	63.93	117.78	1.25	−20.25	−49.42	12.33	
			82.0	2.75	940	20	55.76	64.72	119.25	1.23	−20.20	−49.53	12.27	
			82.0	2.75	940	20	56.44	65.54	120.76	1.22	−20.14	−49.64	12.22	
			82.0	2.75	940	20	58.46	65.04	122.32	1.18	−20.03	−49.75	12.22	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	61.98	63.25	124.09	1.14	−19.82	−49.87	12.30	2.17
			82.0	3.35	940	20	65.72	61.48	126.10	1.10	−19.64	−50.01	12.34	
			82.0	3.35	940	20	69.34	59.88	128.16	1.06	−19.48	−50.15	12.36	
			82.0	3.35	940	20	72.87	58.43	130.27	1.03	−19.35	−50.30	12.36	
			82.0	3.35	940	20	76.13	57.32	132.44	1.01	−19.23	−50.44	12.33	
			82.0	3.35	940	20	77.38	58.26	134.66	0.99	−19.15	−50.58	12.27	
			82.0	3.35	940	20	78.66	59.23	136.92	0.98	−19.07	−50.73	12.20	
			82.0	3.35	940	20	79.96	60.22	139.22	0.96	−18.99	−50.87	12.14	
			82.0	3.35	940	20	81.29	61.22	141.57	0.94	−18.91	−51.02	12.07	
			82.0	3.35	940	20	82.64	62.25	143.96	0.93	−18.83	−51.16	12.00	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	72.13	54.96	126.03	1.06	−19.47	−50.01	12.52	1.67
			82.0	2.83	940	20	72.06	55.13	126.13	1.06	−19.47	−50.02	12.51	
			82.0	2.83	940	20	72.03	55.34	126.30	1.06	−19.47	−50.03	12.50	
			82.0	2.83	940	20	72.02	55.57	126.53	1.06	−19.46	−50.04	12.49	
			82.0	2.83	940	20	72.06	55.83	126.83	1.06	−19.45	−50.06	12.48	
			82.0	2.83	940	20	72.12	56.12	127.19	1.05	−19.44	−50.09	12.47	
			82.0	2.83	940	20	72.22	56.44	127.60	1.05	−19.43	−50.12	12.45	
			82.0	2.83	940	20	72.35	56.78	128.09	1.05	−19.41	−50.15	12.44	
			82.0	2.83	940	20	72.51	57.16	128.63	1.04	−19.40	−50.19	12.42	
			82.0	2.83	940	20	72.70	57.56	129.23	1.04	−19.38	−50.23	12.40	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	72.93	57.99	129.89	1.04	−19.35	−50.27	12.37	1.45
			82.0	2.83	940	20	73.18	58.45	130.60	1.03	−19.33	−50.32	12.35	
			82.0	2.83	940	20	73.46	58.94	131.38	1.02	−19.31	−50.37	12.32	
			82.0	2.83	940	20	73.78	59.46	132.21	1.02	−19.28	−50.43	12.30	
			82.0	2.83	940	20	74.11	60.00	133.10	1.01	−19.25	−50.48	12.27	
			82.0	2.83	940	20	74.48	60.57	134.04	1.01	−19.22	−50.54	12.24	
			82.0	2.83	940	20	74.87	61.16	135.03	1.00	−19.19	−50.61	12.20	
			82.0	2.83	940	20	75.29	61.78	136.08	0.99	−19.15	−50.68	12.17	
			82.0	2.83	940	20	75.73	62.43	137.18	0.99	−19.12	−50.75	12.13	
			82.0	2.83	940	20	76.20	63.10	138.32	0.98	−19.08	−50.82	12.10	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	76.71	63.85	139.59	0.97	−19.04	−50.90	12.06	1.65
			82.0	3.19	940	20	77.29	64.66	140.99	0.96	−19.00	−50.98	12.02	
			82.0	3.19	940	20	77.89	65.51	142.45	0.95	−18.96	−51.07	11.97	
			82.0	3.19	940	20	79.90	65.01	143.97	0.94	−18.88	−51.17	11.95	
			82.0	3.19	940	20	83.15	63.30	145.54	0.92	−18.79	−51.26	11.95	
			82.0	3.19	940	20	86.32	61.74	147.16	0.90	−18.71	−51.36	11.94	
			82.0	3.19	940	20	89.41	60.31	148.83	0.89	−18.63	−51.45	11.91	
			82.0	3.19	940	20	92.43	59.00	150.55	0.88	−18.57	−51.55	11.88	
			82.0	3.19	940	20	95.41	57.78	152.32	0.87	−18.51	−51.66	11.84	
			82.0	3.19	940	20	97.32	57.67	154.14	0.86	−18.45	−51.76	11.79	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	44.24	60.25	102.98	1.51	−21.08	−48.26	12.66	−2.96
			82.0	0.92	940	20	45.23	59.90	103.64	1.48	−21.01	−48.31	12.68	
			82.0	0.92	940	20	46.21	59.56	104.31	1.46	−20.93	−48.37	12.70	
			82.0	0.92	940	20	47.19	59.23	104.98	1.44	−20.86	−48.42	12.72	
			82.0	0.92	940	20	48.16	58.91	105.66	1.41	−20.80	−48.48	12.73	
			82.0	0.92	940	20	49.13	58.60	106.33	1.39	−20.73	−48.53	12.74	
			82.0	0.92	940	20	50.09	58.29	107.01	1.37	−20.67	−48.59	12.74	
			82.0	0.92	940	20	51.05	58.00	107.70	1.35	−20.61	−48.64	12.75	
			82.0	0.92	940	20	52.01	57.72	108.39	1.33	−20.55	−48.70	12.75	
			82.0	0.92	940	20	52.96	57.44	109.08	1.32	−20.49	−48.75	12.76	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	53.90	57.48	110.09	1.30	−20.43	−48.83	12.74	−0.41
			82.0	1.74	940	20	54.53	58.17	111.41	1.28	−20.38	−48.94	12.68	
			82.0	1.74	940	20	55.16	58.86	112.75	1.27	−20.33	−49.04	12.63	
			82.0	1.74	940	20	55.80	59.56	114.10	1.25	−20.28	−49.15	12.58	
			82.0	1.74	940	20	56.44	60.26	115.46	1.24	−20.23	−49.25	12.53	
			82.0	1.74	940	20	57.09	60.97	116.83	1.22	−20.17	−49.35	12.47	
			82.0	1.74	940	20	57.74	61.68	118.21	1.21	−20.12	−49.45	12.42	
			82.0	1.74	940	20	58.40	62.40	119.60	1.20	−20.07	−49.55	12.37	
			82.0	1.74	940	20	59.06	63.12	121.00	1.18	−20.02	−49.66	12.32	
			82.0	1.74	940	20	59.73	63.85	122.40	1.17	−19.95	−49.76	12.29	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	60.42	64.61	123.88	1.16	−19.90	−49.86	12.24	−0.40
			82.0	1.89	940	20	61.16	65.41	125.43	1.14	−19.84	−49.97	12.20	
			82.0	1.89	940	20	62.30	65.81	126.98	1.12	−19.76	−50.07	12.17	
			82.0	1.89	940	20	64.20	65.45	128.55	1.10	−19.65	−50.18	12.17	
			82.0	1.89	940	20	66.10	65.10	130.12	1.08	−19.55	−50.29	12.17	
			82.0	1.89	940	20	67.99	64.77	131.70	1.06	−19.45	−50.39	12.16	
			82.0	1.89	940	20	69.87	64.45	133.29	1.04	−19.36	−50.50	12.15	
			82.0	1.89	940	20	71.76	64.15	134.89	1.02	−19.27	−50.60	12.13	
			82.0	1.89	940	20	73.63	63.86	136.49	1.00	−19.19	−50.70	12.11	
			82.0	1.89	940	20	75.50	63.58	138.10	0.98	−19.10	−50.80	12.09	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	76.95	63.39	139.37	0.97	−19.04	−50.88	12.07	−3.24
			82.0	1.02	940	20	77.98	63.28	140.30	0.96	−19.00	−50.94	12.06	
			82.0	1.02	940	20	79.01	63.17	141.22	0.95	−18.96	−51.00	12.04	
			82.0	1.02	940	20	80.04	63.06	142.15	0.95	−18.92	−51.06	12.03	
			82.0	1.02	940	20	81.07	62.95	143.08	0.94	−18.88	−51.11	12.01	
			82.0	1.02	940	20	82.09	62.85	144.01	0.93	−18.84	−51.17	11.99	
			82.0	1.02	940	20	83.12	62.74	144.94	0.92	−18.80	−51.22	11.97	
			82.0	1.02	940	20	84.15	62.64	145.87	0.91	−18.76	−51.28	11.96	
			82.0	1.02	940	20	85.17	62.54	146.81	0.91	−18.73	−51.33	11.94	
			82.0	1.02	940	20	86.19	62.45	147.74	0.90	−18.69	−51.39	11.92	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	62.96	72.24	134.10	1.09	−19.61	−50.55	11.84	−0.13
			82.0	2.11	940	20	65.26	70.97	135.17	1.07	−19.49	−50.62	11.89	
			82.0	2.11	940	20	67.52	69.78	136.26	1.04	−19.39	−50.69	11.93	
			82.0	2.11	940	20	69.73	68.67	137.38	1.02	−19.29	−50.76	11.96	
			82.0	2.11	940	20	71.91	67.61	138.52	1.00	−19.19	−50.83	11.98	
			82.0	2.11	940	20	74.05	66.62	139.68	0.98	−19.11	−50.90	11.99	
			82.0	2.11	940	20	76.15	65.67	140.86	0.97	−19.03	−50.98	11.99	
			82.0	2.11	940	20	78.23	64.79	142.07	0.95	−18.96	−51.05	11.99	
			82.0	2.11	940	20	80.29	63.94	143.29	0.94	−18.89	−51.12	11.99	
			82.0	2.11	940	20	82.32	63.15	144.54	0.93	−18.82	−51.20	11.98	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	84.07	62.49	145.64	0.92	−18.77	−51.27	11.96	−1.50
			82.0	1.56	940	20	85.55	61.95	146.59	0.91	−18.73	−51.32	11.95	
			82.0	1.56	940	20	87.02	61.43	147.55	0.90	−18.69	−51.38	11.93	
			82.0	1.56	940	20	88.48	60.93	148.52	0.89	−18.65	−51.44	11.92	
			82.0	1.56	940	20	89.93	60.45	149.50	0.89	−18.61	−51.49	11.90	
			82.0	1.56	940	20	91.38	59.98	150.49	0.88	−18.57	−51.55	11.88	
			82.0	1.56	940	20	92.82	59.54	151.49	0.87	−18.54	−51.61	11.85	
			82.0	1.56	940	20	94.25	59.11	152.50	0.87	−18.51	−51.67	11.83	
			82.0	1.56	940	20	95.68	58.69	153.52	0.86	−18.47	−51.72	11.80	
			82.0	1.56	940	20	97.10	58.29	154.54	0.85	−18.44	−51.78	11.78	

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音							予測点Aまでの距離(m)			行路差	回折補正量	距離補正量	予測点での騒音レベル	自動車走行音等価騒音レベル
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル(dB)	走行路長(m)	交通量(台)	平均速度(km/h)	a	b	c	δ(m)	(dB)	(dB)	(dB)	LaeqT(dB)
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	83.67	62.88	145.64	0.92	−18.78	−51.27	11.96	−3.14
			82.0	1.08	940	20	84.37	63.12	146.58	0.91	−18.74	−51.32	11.93	
			82.0	1.08	940	20	85.08	63.35	147.53	0.90	−18.71	−51.38	11.91	
			82.0	1.08	940	20	85.78	63.59	148.47	0.90	−18.68	−51.43	11.89	
			82.0	1.08	940	20	86.49	63.82	149.42	0.89	−18.65	−51.49	11.86	
			82.0	1.08	940	20	87.20	64.06	150.37	0.89	−18.62	−51.54	11.84	
			82.0	1.08	940	20	87.92	64.29	151.32	0.88	−18.58	−51.60	11.82	
			82.0	1.08	940	20	88.63	64.52	152.28	0.87	−18.55	−51.65	11.79	
			82.0	1.08	940	20	89.35	64.75	153.23	0.87	−18.52	−51.71	11.77	
			82.0	1.08	940	20	90.07	64.99	154.19	0.86	−18.49	−51.76	11.75	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	15.04	55.05	68.42	1.67	−21.52	−44.70	25.37	−5.50
			91.6	0.62	24	10	14.49	55.06	67.81	1.74	−21.71	−44.63	25.26	
			91.6	0.62	24	10	13.95	55.08	67.20	1.82	−21.90	−44.55	25.15	
			91.6	0.62	24	10	13.41	55.10	66.59	1.91	−22.11	−44.47	25.02	
			91.6	0.62	24	10	12.88	55.11	65.98	2.01	−22.32	−44.39	24.89	
			91.6	0.62	24	10	12.35	55.13	65.37	2.11	−22.54	−44.31	24.75	
			91.6	0.62	24	10	11.84	55.15	64.76	2.23	−22.77	−44.23	24.60	
			91.6	0.62	24	10	11.34	55.17	64.15	2.35	−23.01	−44.14	24.45	
			91.6	0.62	24	10	10.85	55.19	63.55	2.49	−23.26	−44.06	24.28	
			91.6	0.62	24	10	10.38	55.21	62.94	2.65	−23.52	−43.98	24.10	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	10.15	55.28	62.71	2.73	−23.65	−43.95	24.00	−5.47
			91.6	0.76	24	10	10.17	55.42	62.86	2.72	−23.65	−43.97	23.99	
			91.6	0.76	24	10	10.18	55.57	63.03	2.72	−23.64	−43.99	23.97	
			91.6	0.76	24	10	10.20	55.72	63.20	2.71	−23.63	−44.01	23.96	
			91.6	0.76	24	10	10.21	55.88	63.38	2.71	−23.62	−44.04	23.94	
			91.6	0.76	24	10	10.23	56.05	63.57	2.70	−23.61	−44.07	23.92	
			91.6	0.76	24	10	10.25	56.22	63.77	2.70	−23.60	−44.09	23.91	
			91.6	0.76	24	10	10.26	56.41	63.98	2.69	−23.59	−44.12	23.89	
			91.6	0.76	24	10	10.28	56.60	64.20	2.68	−23.58	−44.15	23.87	
			91.6	0.76	24	10	10.30	56.80	64.42	2.68	−23.57	−44.18	23.85	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	9.89	55.23	62.28	2.83	−23.82	−43.89	23.89	−6.22
			91.6	0.72	24	10	9.38	55.25	61.58	3.06	−24.15	−43.79	23.66	
			91.6	0.72	24	10	8.91	55.28	60.87	3.32	−24.51	−43.69	23.40	
			91.6	0.72	24	10	8.48	55.31	60.17	3.62	−24.88	−43.59	23.13	
			91.6	0.72	24	10	8.09	55.33	59.46	3.96	−25.00	−43.48	23.12	
			91.6	0.72	24	10	7.75	55.36	58.76	4.35	−25.00	−43.38	23.22	
			91.6	0.72	24	10	7.46	55.39	58.05	4.80	−25.00	−43.28	23.32	
			91.6	0.72	24	10	7.24	55.42	57.35	5.31	−25.00	−43.17	23.43	
			91.6	0.72	24	10	7.09	55.45	56.65	5.90	−25.00	−43.06	23.54	
			91.6	0.72	24	10	7.01	55.49	55.94	6.55	−25.00	−42.96	23.64	

予測点A 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	13.7

予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.0

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.47	120.83	5.56	1,000	32.72	-25.00	-41.64	-3.64	-3.92
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.12	120.47	5.56	1,000	32.73	-25.00	-41.62	-3.62	-3.90
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.79	120.14	5.57	1,000	32.74	-25.00	-41.59	-3.59	-3.87
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.48	119.83	5.57	1,000	32.75	-25.00	-41.57	-3.57	-3.85
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.18	119.53	5.57	1,000	32.76	-25.00	-41.55	-3.55	-3.83
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.90	119.25	5.57	1,000	32.77	-25.00	-41.53	-3.53	-3.81
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.65	118.99	5.57	1,000	32.77	-25.00	-41.51	-3.51	-3.79
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.41	118.75	5.57	1,000	32.78	-25.00	-41.49	-3.49	-3.77
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.18	118.53	5.57	1,000	32.78	-25.00	-41.48	-3.48	-3.76
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.98	118.32	5.57	1,000	32.79	-25.00	-41.46	-3.46	-3.74
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.79	118.14	5.58	1,000	32.79	-25.00	-41.45	-3.45	-3.73
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.63	117.97	5.58	1,000	32.80	-25.00	-41.44	-3.44	-3.72
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.48	117.82	5.58	1,000	32.80	-25.00	-41.42	-3.42	-3.70
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.35	117.69	5.58	1,000	32.81	-25.00	-41.41	-3.41	-3.70
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.24	117.58	5.58	1,000	32.81	-25.00	-41.41	-3.41	-3.69
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.15	117.49	5.58	1,000	32.81	-25.00	-41.40	-3.40	-3.68
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.08	117.42	5.58	1,000	32.81	-25.00	-41.39	-3.39	-3.67
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	24.56	7.12	30.15	1.53	1,000	9.02	-22.55	-29.58	10.86	10.58
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	25.83	7.06	31.30	1.59	1,000	9.34	-22.70	-29.91	10.39	10.11
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	27.11	7.01	32.48	1.64	1,000	9.63	-22.84	-30.23	9.93	9.65
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	28.41	6.97	33.69	1.68	1,000	9.90	-22.96	-30.55	9.49	9.21
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	29.72	6.93	34.92	1.72	1,000	10.14	-23.06	-30.86	9.08	8.80
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	31.04	6.90	36.17	1.76	1,000	10.36	-23.15	-31.17	8.68	8.40
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	40.08	6.77	44.91	1.95	1,000	11.46	-23.59	-33.05	6.36	6.08
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	41.47	6.76	46.26	1.97	1,000	11.58	-23.64	-33.30	6.06	5.78
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.16	47.16	47.63	2.70	1,000	15.88	-25.00	-33.56	4.44	4.16
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.98	46.93	49.00	1.92	1,000	11.31	-23.53	-33.80	5.66	5.38
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.18	46.73	50.37	1.54	1,000	9.03	-22.56	-34.04	6.40	6.12
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.54	46.54	51.76	1.32	1,000	7.78	-21.91	-34.28	6.81	6.53
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.98	46.37	53.15	1.20	1,000	7.04	-21.47	-34.51	7.02	6.74
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.45	46.21	54.55	1.11	1,000	6.56	-21.17	-34.74	7.10	6.82
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	10.94	46.07	55.95	1.06	1,000	6.23	-20.94	-34.96	7.10	6.82
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	12.44	45.94	57.36	1.02	1,000	6.00	-20.78	-35.17	7.05	6.77
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.31	7.19	29.02	1.47	1,000	8.66	-22.38	-29.25	6.37	6.09
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.45	45.70	60.19	0.97	1,000	5.72	-20.57	-35.59	1.84	1.56
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.07	7.27	27.93	1.41	125	1.03	-13.14	-28.92	11.93	11.65
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.95	45.82	58.77	0.99	1,000	5.84	-20.66	-35.38	1.96	1.68
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	43.10	42.95	2.55	63	0.95	-12.85	-32.66	15.01	14.73
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	37.45	37.25	2.60	63	0.96	-12.90	-31.42	16.20	16.20
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	33.18	32.95	2.64	63	0.98	-12.95	-30.36	17.22	17.22
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	4.84	-	63	-	-	-13.70	46.82	46.54
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	5.50	-	63	-	-	-14.80	24.72	24.44
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	7.02	-	63	-	-	-16.93	43.10	42.81
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	13.32	-	63	-	-	-22.49	37.53	37.25
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	-	-	18.81	-	63	-	-	-25.49	29.53	29.53
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	-	-	20.34	-	63	-	-	-26.17	10.83	10.83
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.02	46.76	58.79	0.99	63	0.37	-10.30	-35.39	20.83	20.55
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.06	46.55	60.64	0.96	63	0.36	-10.23	-35.65	20.64	20.36
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.09	46.35	62.50	0.94	63	0.35	-10.18	-35.92	20.43	20.15
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	42.49	58.17	100.40	0.26	63	0.10	-7.89	-40.03	-10.92	-10.92
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	49.87	55.59	105.19	0.26	63	0.10	-7.90	-40.44	-21.84	-21.84
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	52.47	54.76	106.96	0.27	63	0.10	-7.91	-40.58	-12.49	-12.77
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	55.94	53.70	109.37	0.27	63	0.10	-7.92	-40.78	-12.70	-12.98
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	57.22	53.32	110.27	0.27	63	0.10	-7.92	-40.85	-18.77	-19.05
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	59.46	52.69	111.87	0.27	63	0.10	-7.93	-40.97	-16.91	-16.91
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	63.65	51.56	114.94	0.27	63	0.10	-7.95	-41.21	-13.16	-13.44
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	65.88	50.99	116.60	0.28	63	0.10	-7.96	-41.33	-13.29	-13.57
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.52	57.10	70.84	0.78	63	0.29	-9.76	-37.01	8.23	7.95
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	28.85	45.19	72.10	1.94	63	0.72	-12.04	-37.16	5.81	5.53
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	8.05	26.80	30.04	4.82	63	1.78	-15.52	-29.55	-3.27	-3.27

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.5

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	7.93	23.97	26.86	5.04	2,000	59.29	-25.00	-28.58	36.42	9.61
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	7.93	23.97	26.86	5.04	1,000	29.65	-25.00	-28.58	36.42	19.61
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	7.93	23.97	26.86	5.04	2,000	59.29	-25.00	-28.58	17.42	-1.61

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	20.0

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	7.93	23.97	26.86	5.04	500	14.82	-24.71	-28.58	33.91	0
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	7.93	23.97	26.86	5.04	1,000	29.65	-25.00	-28.58	32.52	-2

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	2.2

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	39.32	47.85	84.73	2.44	−23.17	−46.56	12.27	−12.54
			82.0	0.29	362	20	39.27	47.78	84.61	2.44	−23.17	−46.55	12.28	
			82.0	0.29	362	20	39.21	47.72	84.49	2.45	−23.18	−46.54	12.29	
			82.0	0.29	362	20	39.16	47.65	84.37	2.45	−23.18	−46.52	12.29	
			82.0	0.29	362	20	39.11	47.59	84.25	2.45	−23.19	−46.51	12.30	
			82.0	0.29	362	20	39.06	47.53	84.13	2.46	−23.20	−46.50	12.30	
			82.0	0.29	362	20	39.01	47.46	84.01	2.46	−23.20	−46.49	12.31	
			82.0	0.29	362	20	38.96	47.40	83.89	2.46	−23.21	−46.47	12.32	
			82.0	0.29	362	20	38.91	47.34	83.78	2.47	−23.21	−46.46	12.32	
			82.0	0.29	362	20	38.86	47.27	83.66	2.47	−23.22	−46.45	12.33	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	40.77	47.08	85.45	2.40	−23.10	−46.63	12.26	−1.95
			82.0	4.00	362	20	44.65	46.78	89.15	2.29	−22.89	−47.00	12.11	
			82.0	4.00	362	20	48.54	46.52	92.87	2.19	−22.70	−47.36	11.94	
			82.0	4.00	362	20	52.44	46.29	96.62	2.11	−22.53	−47.70	11.76	
			82.0	4.00	362	20	56.34	46.08	100.38	2.04	−22.39	−48.03	11.58	
			82.0	4.00	362	20	60.24	45.90	104.16	1.98	−22.26	−48.35	11.39	
			82.0	4.00	362	20	64.15	45.73	107.96	1.93	−22.14	−48.67	11.20	
			82.0	4.00	362	20	68.06	45.59	111.77	1.88	−22.03	−48.97	11.00	
			82.0	4.00	362	20	71.98	45.46	115.59	1.84	−21.93	−49.26	10.81	
			82.0	4.00	362	20	75.89	45.34	119.43	1.80	−21.85	−49.54	10.61	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	37.49	47.37	82.34	2.52	−23.31	−46.31	12.38	−2.35
			82.0	2.75	362	20	34.82	47.65	79.83	2.64	−23.50	−46.04	12.45	
			82.0	2.75	362	20	32.15	47.96	77.33	2.77	−23.72	−45.77	12.51	
			82.0	2.75	362	20	29.48	48.31	74.86	2.93	−23.97	−45.48	12.55	
			82.0	2.75	362	20	26.83	48.70	72.40	3.13	−24.25	−45.19	12.55	
			82.0	2.75	362	20	24.69	48.61	69.96	3.34	−24.53	−44.90	12.57	
			82.0	2.75	362	20	24.00	47.00	67.55	3.45	−24.67	−44.59	12.74	
			82.0	2.75	362	20	23.31	45.41	65.16	3.56	−24.81	−44.28	12.91	
			82.0	2.75	362	20	22.64	43.84	62.80	3.69	−24.96	−43.96	13.08	
			82.0	2.75	362	20	21.99	42.30	60.48	3.82	−25.00	−43.63	13.37	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	21.35	40.79	58.19	3.95	−25.00	−43.30	13.70	0.34
			82.0	2.75	362	20	20.73	39.31	55.94	4.09	−25.00	−42.96	14.04	
			82.0	2.75	362	20	20.12	37.86	53.75	4.24	−25.00	−42.61	14.39	
			82.0	2.75	362	20	19.54	36.45	51.60	4.40	−25.00	−42.25	14.75	
			82.0	2.75	362	20	18.98	35.09	49.51	4.56	−25.00	−41.89	15.11	
			82.0	2.75	362	20	18.45	33.77	47.50	4.73	−25.00	−41.53	15.47	
			82.0	2.75	362	20	17.94	32.51	45.55	4.90	−25.00	−41.17	15.83	
			82.0	2.75	362	20	17.47	31.31	43.70	5.08	−25.00	−40.81	16.19	
			82.0	2.75	362	20	17.02	30.18	41.94	5.25	−25.00	−40.45	16.55	
			82.0	2.75	362	20	16.61	29.12	40.30	5.43	−25.00	−40.11	16.89	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	16.34	28.40	39.18	5.56	−25.00	−39.86	17.14	−0.69
			82.0	1.26	362	20	16.17	27.97	38.51	5.64	−25.00	−39.71	17.29	
			82.0	1.26	362	20	16.02	27.57	37.87	5.72	−25.00	−39.57	17.43	
			82.0	1.26	362	20	15.87	27.18	37.26	5.79	−25.00	−39.43	17.57	
			82.0	1.26	362	20	15.73	26.82	36.69	5.86	−25.00	−39.29	17.71	
			82.0	1.26	362	20	15.61	26.48	36.15	5.93	−25.00	−39.16	17.84	
			82.0	1.26	362	20	15.49	26.16	35.65	6.00	−25.00	−39.04	17.96	
			82.0	1.26	362	20	15.38	25.87	35.18	6.06	−25.00	−38.93	18.07	
			82.0	1.26	362	20	15.28	25.60	34.76	6.12	−25.00	−38.82	18.18	
			82.0	1.26	362	20	15.19	25.36	34.38	6.18	−25.00	−38.72	18.28	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	16.16	28.59	39.15	5.60	−25.00	−39.85	17.15	−0.26
			82.0	1.38	362	20	15.67	28.52	38.42	5.77	−25.00	−39.69	17.31	
			82.0	1.38	362	20	15.21	28.46	37.73	5.94	−25.00	−39.53	17.47	
			82.0	1.38	362	20	14.79	28.39	37.08	6.11	−25.00	−39.38	17.62	
			82.0	1.38	362	20	14.41	28.33	36.46	6.28	−25.00	−39.24	17.76	
			82.0	1.38	362	20	14.07	28.27	35.89	6.45	−25.00	−39.10	17.90	
			82.0	1.38	362	20	13.77	28.21	35.37	6.61	−25.00	−38.97	18.03	
			82.0	1.38	362	20	13.50	28.16	34.89	6.77	−25.00	−38.85	18.15	
			82.0	1.38	362	20	13.27	28.10	34.46	6.91	−25.00	−38.75	18.25	
			82.0	1.38	362	20	13.08	28.04	34.08	7.04	−25.00	−38.65	18.35	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	24.71	27.06	47.59	4.17	−25.00	−41.55	15.45	−0.85
			82.0	0.92	940	20	25.55	26.96	48.41	4.10	−25.00	−41.70	15.30	
			82.0	0.92	940	20	26.40	26.86	49.23	4.02	−25.00	−41.85	15.15	
			82.0	0.92	940	20	27.25	26.77	50.06	3.96	−25.00	−41.99	15.01	
			82.0	0.92	940	20	28.11	26.68	50.89	3.90	−25.00	−42.13	14.87	
			82.0	0.92	940	20	28.96	26.60	51.72	3.84	−25.00	−42.27	14.73	
			82.0	0.92	940	20	29.82	26.52	52.56	3.78	−25.00	−42.41	14.59	
			82.0	0.92	940	20	30.68	26.44	53.40	3.73	−25.00	−42.55	14.45	
			82.0	0.92	940	20	31.55	26.37	54.24	3.68	−24.96	−42.69	14.36	
			82.0	0.92	940	20	32.41	26.31	55.08	3.64	−24.90	−42.82	14.28	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	33.66	26.22	56.30	3.58	−24.83	−43.01	14.16	0.57
			82.0	1.74	940	20	35.31	26.11	57.91	3.50	−24.74	−43.26	14.01	
			82.0	1.74	940	20	36.95	26.01	59.52	3.44	−24.65	−43.49	13.85	
			82.0	1.74	940	20	38.60	25.92	61.15	3.38	−24.58	−43.73	13.69	
			82.0	1.74	940	20	40.26	25.84	62.77	3.32	−24.51	−43.96	13.54	
			82.0	1.74	940	20	41.92	25.76	64.41	3.27	−24.44	−44.18	13.38	
			82.0	1.74	940	20	43.58	25.69	66.05	3.22	−24.38	−44.40	13.23	
			82.0	1.74	940	20	45.25	25.62	67.69	3.18	−24.32	−44.61	13.07	
			82.0	1.74	940	20	46.92	25.57	69.34	3.14	−24.26	−44.82	12.92	
			82.0	1.74	940	20	48.59	25.51	71.00	3.10	−24.21	−45.02	12.76	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	50.61	25.44	72.99	3.06	−24.15	−45.27	12.58	0.35
			82.0	2.49	940	20	52.98	25.37	75.33	3.02	−24.09	−45.54	12.37	
			82.0	2.49	940	20	55.36	25.30	77.68	2.98	−24.03	−45.81	12.16	
			82.0	2.49	940	20	57.74	25.23	80.04	2.94	−23.98	−46.07	11.96	
			82.0	2.49	940	20	60.13	25.18	82.40	2.91	−23.93	−46.32	11.75	
			82.0	2.49	940	20	62.52	25.13	84.78	2.87	−23.88	−46.57	11.55	
			82.0	2.49	940	20	64.92	25.08	87.16	2.85	−23.84	−46.81	11.36	
			82.0	2.49	940	20	67.32	25.04	89.54	2.82	−23.79	−47.04	11.16	
			82.0	2.49	940	20	69.73	25.00	91.93	2.79	−23.76	−47.27	10.98	
			82.0	2.49	940	20	72.14	24.97	94.33	2.77	−23.72	−47.49	10.79	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	73.84	24.94	96.03	2.75	−23.69	−47.65	10.66	−4.85
			82.0	1.03	940	20	74.84	24.93	97.02	2.74	−23.68	−47.74	10.58	
			82.0	1.03	940	20	75.84	24.92	98.02	2.74	−23.67	−47.83	10.51	
			82.0	1.03	940	20	76.84	24.90	99.02	2.73	−23.65	−47.91	10.43	
			82.0	1.03	940	20	77.84	24.89	100.01	2.72	−23.64	−48.00	10.36	
			82.0	1.03	940	20	78.84	24.88	101.01	2.71	−23.63	−48.09	10.29	
			82.0	1.03	940	20	79.84	24.87	102.01	2.70	−23.61	−48.17	10.21	
			82.0	1.03	940	20	80.84	24.86	103.01	2.70	−23.60	−48.26	10.14	
			82.0	1.03	940	20	81.85	24.85	104.01	2.69	−23.59	−48.34	10.07	
			82.0	1.03	940	20	82.85	24.84	105.01	2.68	−23.58	−48.42	10.00	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	33.14	26.50	56.06	3.58	−24.84	−42.97	14.19	2.79
			82.0	2.75	940	20	33.77	26.99	57.25	3.51	−24.75	−43.16	14.10	
			82.0	2.75	940	20	34.47	27.52	58.55	3.44	−24.66	−43.35	13.99	
			82.0	2.75	940	20	35.21	28.10	59.95	3.36	−24.56	−43.56	13.88	
			82.0	2.75	940	20	36.01	28.71	61.43	3.29	−24.46	−43.77	13.77	
			82.0	2.75	940	20	36.86	29.36	63.01	3.21	−24.36	−43.99	13.66	
			82.0	2.75	940	20	37.74	30.04	64.66	3.13	−24.25	−44.21	13.54	
			82.0	2.75	940	20	38.67	30.76	66.38	3.05	−24.14	−44.44	13.42	
			82.0	2.75	940	20	39.64	31.51	68.18	2.97	−24.03	−44.67	13.30	
			82.0	2.75	940	20	40.65	32.28	70.03	2.90	−23.92	−44.91	13.18	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	41.68	33.09	71.94	2.83	−23.81	−45.14	13.06	1.61
			82.0	2.75	940	20	42.75	33.91	73.91	2.75	−23.69	−45.37	12.93	
			82.0	2.75	940	20	43.85	34.76	75.92	2.68	−23.58	−45.61	12.81	
			82.0	2.75	940	20	44.97	35.63	77.98	2.61	−23.47	−45.84	12.69	
			82.0	2.75	940	20	46.11	36.51	80.08	2.55	−23.36	−46.07	12.57	
			82.0	2.75	940	20	47.28	37.42	82.22	2.48	−23.25	−46.30	12.46	
			82.0	2.75	940	20	48.47	38.34	84.39	2.42	−23.14	−46.53	12.34	
			82.0	2.75	940	20	49.68	39.28	86.60	2.36	−23.03	−46.75	12.22	
			82.0	2.75	940	20	50.91	40.23	88.83	2.30	−22.92	−46.97	12.11	
			82.0	2.75	940	20	52.15	41.20	91.10	2.25	−22.81	−47.19	12.00	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	49.71	25.61	72.25	3.07	−24.16	−45.18	12.66	1.43
			82.0	2.75	940	20	50.32	25.90	73.18	3.03	−24.11	−45.29	12.60	
			82.0	2.75	940	20	50.99	26.21	74.20	2.99	−24.05	−45.41	12.54	
			82.0	2.75	940	20	51.72	26.54	75.31	2.95	−23.99	−45.54	12.47	
			82.0	2.75	940	20	52.50	26.91	76.50	2.91	−23.93	−45.67	12.40	
			82.0	2.75	940	20	53.34	27.29	77.77	2.86	−23.86	−45.82	12.32	
			82.0	2.75	940	20	54.22	27.70	79.11	2.81	−23.79	−45.97	12.25	
			82.0	2.75	940	20	55.16	28.14	80.53	2.77	−23.71	−46.12	12.17	
			82.0	2.75	940	20	56.14	28.59	82.01	2.72	−23.64	−46.28	12.08	
			82.0	2.75	940	20	57.16	29.07	83.56	2.67	−23.56	−46.44	12.00	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	58.23	29.57	85.17	2.62	−23.48	−46.61	11.91	0.59
			82.0	2.75	940	20	59.33	30.08	86.84	2.57	−23.40	−46.77	11.82	
			82.0	2.75	940	20	60.47	30.62	88.56	2.53	−23.32	−46.94	11.74	
			82.0	2.75	940	20	61.64	31.17	90.33	2.48	−23.24	−47.12	11.65	
			82.0	2.75	940	20	62.84	31.73	92.15	2.43	−23.15	−47.29	11.56	
			82.0	2.75	940	20	64.08	32.31	94.01	2.39	−23.07	−47.46	11.47	
			82.0	2.75	940	20	65.35	32.91	95.92	2.34	−22.99	−47.64	11.38	
			82.0	2.75	940	20	66.64	33.52	97.86	2.29	−22.90	−47.81	11.29	
			82.0	2.75	940	20	67.96	34.14	99.85	2.25	−22.82	−47.99	11.20	
			82.0	2.75	940	20	69.30	34.78	101.87	2.21	−22.73	−48.16	11.11	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	70.82	35.49	104.15	2.16	−22.64	−48.35	11.01	0.48
			82.0	3.35	940	20	72.51	36.30	106.70	2.11	−22.54	−48.56	10.90	
			82.0	3.35	940	20	74.24	37.11	109.29	2.06	−22.44	−48.77	10.79	
			82.0	3.35	940	20	75.99	37.95	111.93	2.01	−22.33	−48.98	10.69	
			82.0	3.35	940	20	77.77	38.79	114.60	1.97	−22.23	−49.18	10.58	
			82.0	3.35	940	20	79.57	39.65	117.30	1.92	−22.14	−49.39	10.48	
			82.0	3.35	940	20	81.40	40.52	120.04	1.88	−22.04	−49.59	10.38	
			82.0	3.35	940	20	83.25	41.40	122.81	1.84	−21.94	−49.78	10.27	
			82.0	3.35	940	20	85.11	42.29	125.61	1.80	−21.85	−49.98	10.17	
			82.0	3.35	940	20	87.00	43.19	128.43	1.76	−21.75	−50.17	10.08	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	73.43	25.02	95.70	2.75	−23.69	−47.62	10.69	−0.19
			82.0	2.83	940	20	73.65	25.18	96.09	2.74	−23.66	−47.65	10.68	
			82.0	2.83	940	20	73.93	25.35	96.57	2.72	−23.64	−47.70	10.67	
			82.0	2.83	940	20	74.27	25.55	97.12	2.70	−23.60	−47.75	10.65	
			82.0	2.83	940	20	74.67	25.76	97.76	2.68	−23.57	−47.80	10.63	
			82.0	2.83	940	20	75.13	25.99	98.47	2.65	−23.53	−47.87	10.60	
			82.0	2.83	940	20	75.64	26.25	99.26	2.63	−23.49	−47.94	10.57	
			82.0	2.83	940	20	76.20	26.52	100.12	2.60	−23.45	−48.01	10.54	
			82.0	2.83	940	20	76.82	26.81	101.05	2.57	−23.40	−48.09	10.51	
			82.0	2.83	940	20	77.49	27.12	102.06	2.55	−23.35	−48.18	10.47	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	78.20	27.44	103.13	2.52	−23.30	−48.27	10.43	−0.57
			82.0	2.83	940	20	78.97	27.79	104.27	2.48	−23.25	−48.36	10.39	
			82.0	2.83	940	20	79.77	28.15	105.47	2.45	−23.19	−48.46	10.35	
			82.0	2.83	940	20	80.62	28.53	106.74	2.42	−23.13	−48.57	10.30	
			82.0	2.83	940	20	81.52	28.93	108.06	2.39	−23.07	−48.67	10.25	
			82.0	2.83	940	20	82.45	29.35	109.44	2.35	−23.01	−48.78	10.20	
			82.0	2.83	940	20	83.42	29.78	110.88	2.32	−22.95	−48.90	10.15	
			82.0	2.83	940	20	84.43	30.23	112.37	2.29	−22.88	−49.01	10.10	
			82.0	2.83	940	20	85.47	30.69	113.91	2.25	−22.82	−49.13	10.05	
			82.0	2.83	940	20	86.54	31.17	115.50	2.22	−22.75	−49.25	10.00	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	87.72	31.70	117.24	2.18	−22.68	−49.38	9.94	−0.63
			82.0	3.19	940	20	89.00	32.28	119.14	2.14	−22.60	−49.52	9.87	
			82.0	3.19	940	20	90.32	32.88	121.09	2.10	−22.53	−49.66	9.81	
			82.0	3.19	940	20	91.67	33.49	123.10	2.07	−22.45	−49.80	9.75	
			82.0	3.19	940	20	93.05	34.13	125.15	2.03	−22.37	−49.95	9.68	
			82.0	3.19	940	20	94.46	34.78	127.25	1.99	−22.29	−50.09	9.62	
			82.0	3.19	940	20	95.90	35.45	129.39	1.96	−22.21	−50.24	9.55	
			82.0	3.19	940	20	97.37	36.13	131.58	1.92	−22.13	−50.38	9.49	
			82.0	3.19	940	20	98.85	36.84	133.81	1.88	−22.05	−50.53	9.42	
			82.0	3.19	940	20	100.36	37.56	136.07	1.85	−21.97	−50.68	9.36	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	42.54	47.51	87.71	2.34	−22.98	−46.86	12.16	−3.60
			82.0	0.92	940	20	43.71	46.77	88.16	2.32	−22.94	−46.91	12.15	
			82.0	0.92	940	20	44.85	46.06	88.61	2.30	−22.91	−46.95	12.14	
			82.0	0.92	940	20	45.97	45.39	89.07	2.28	−22.88	−47.00	12.13	
			82.0	0.92	940	20	47.07	44.75	89.54	2.27	−22.85	−47.04	12.11	
			82.0	0.92	940	20	48.14	44.13	90.02	2.26	−22.83	−47.09	12.08	
			82.0	0.92	940	20	49.20	43.55	90.50	2.25	−22.81	−47.13	12.06	
			82.0	0.92	940	20	50.24	42.99	90.99	2.24	−22.79	−47.18	12.03	
			82.0	0.92	940	20	51.27	42.45	91.49	2.23	−22.78	−47.23	11.99	
			82.0	0.92	940	20	52.28	41.93	91.99	2.22	−22.77	−47.27	11.96	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	53.71	41.23	92.72	2.22	−22.75	−47.34	11.91	−1.38
			82.0	1.74	940	20	55.55	40.37	93.71	2.21	−22.73	−47.44	11.83	
			82.0	1.74	940	20	57.35	39.57	94.72	2.20	−22.72	−47.53	11.75	
			82.0	1.74	940	20	59.11	38.83	95.74	2.19	−22.71	−47.62	11.67	
			82.0	1.74	940	20	60.84	38.14	96.79	2.19	−22.70	−47.72	11.58	
			82.0	1.74	940	20	62.55	37.50	97.86	2.19	−22.70	−47.81	11.49	
			82.0	1.74	940	20	64.23	36.90	98.95	2.19	−22.69	−47.91	11.40	
			82.0	1.74	940	20	65.89	36.34	100.05	2.19	−22.69	−48.00	11.31	
			82.0	1.74	940	20	67.54	35.82	101.17	2.19	−22.69	−48.10	11.21	
			82.0	1.74	940	20	69.17	35.33	102.31	2.19	−22.69	−48.20	11.11	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	70.86	34.85	103.52	2.19	−22.69	−48.30	11.01	−2.03
			82.0	1.89	940	20	72.60	34.39	104.80	2.19	−22.69	−48.41	10.90	
			82.0	1.89	940	20	74.33	33.95	106.09	2.19	−22.70	−48.51	10.79	
			82.0	1.89	940	20	76.05	33.54	107.40	2.19	−22.70	−48.62	10.68	
			82.0	1.89	940	20	77.76	33.16	108.73	2.19	−22.70	−48.73	10.57	
			82.0	1.89	940	20	79.47	32.80	110.07	2.19	−22.70	−48.83	10.46	
			82.0	1.89	940	20	81.17	32.46	111.44	2.19	−22.71	−48.94	10.35	
			82.0	1.89	940	20	82.87	32.14	112.81	2.20	−22.71	−49.05	10.24	
			82.0	1.89	940	20	84.56	31.84	114.20	2.20	−22.71	−49.15	10.13	
			82.0	1.89	940	20	86.25	31.56	115.61	2.20	−22.72	−49.26	10.02	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	87.57	31.36	116.73	2.20	−22.72	−49.34	9.94	−5.57
			82.0	1.02	940	20	88.53	31.24	117.56	2.20	−22.72	−49.41	9.88	
			82.0	1.02	940	20	89.49	31.12	118.40	2.20	−22.72	−49.47	9.82	
			82.0	1.02	940	20	90.44	31.00	119.24	2.20	−22.72	−49.53	9.75	
			82.0	1.02	940	20	91.40	30.89	120.09	2.20	−22.72	−49.59	9.69	
			82.0	1.02	940	20	92.35	30.78	120.93	2.20	−22.72	−49.65	9.63	
			82.0	1.02	940	20	93.31	30.67	121.78	2.20	−22.72	−49.71	9.57	
			82.0	1.02	940	20	94.26	30.57	122.63	2.20	−22.71	−49.77	9.51	
			82.0	1.02	940	20	95.21	30.47	123.48	2.20	−22.71	−49.83	9.45	
			82.0	1.02	940	20	96.17	30.37	124.34	2.20	−22.71	−49.89	9.39	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	77.17	47.28	122.71	1.74	−21.71	−49.78	10.52	−1.73
			82.0	2.11	940	20	77.45	47.61	123.33	1.73	−21.68	−49.82	10.50	
			82.0	2.11	940	20	77.75	47.95	123.98	1.72	−21.66	−49.87	10.48	
			82.0	2.11	940	20	78.07	48.30	124.66	1.71	−21.63	−49.91	10.46	
			82.0	2.11	940	20	78.41	48.67	125.38	1.70	−21.60	−49.96	10.43	
			82.0	2.11	940	20	78.93	48.89	126.12	1.69	−21.58	−50.02	10.41	
			82.0	2.11	940	20	81.04	47.56	126.90	1.70	−21.60	−50.07	10.33	
			82.0	2.11	940	20	83.08	46.34	127.71	1.71	−21.63	−50.12	10.25	
			82.0	2.11	940	20	85.07	45.20	128.54	1.72	−21.66	−50.18	10.16	
			82.0	2.11	940	20	87.00	44.15	129.41	1.74	−21.69	−50.24	10.07	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	88.64	43.29	130.19	1.75	−21.71	−50.29	9.99	−3.70
			82.0	1.56	940	20	90.02	42.60	130.87	1.76	−21.74	−50.34	9.93	
			82.0	1.56	940	20	91.38	41.94	131.56	1.76	−21.76	−50.38	9.86	
			82.0	1.56	940	20	92.73	41.32	132.27	1.77	−21.78	−50.43	9.79	
			82.0	1.56	940	20	94.05	40.72	132.99	1.78	−21.81	−50.48	9.72	
			82.0	1.56	940	20	95.36	40.16	133.73	1.79	−21.83	−50.52	9.65	
			82.0	1.56	940	20	96.66	39.62	134.48	1.80	−21.85	−50.57	9.58	
			82.0	1.56	940	20	97.95	39.11	135.24	1.81	−21.87	−50.62	9.51	
			82.0	1.56	940	20	99.23	38.62	136.02	1.82	−21.89	−50.67	9.43	
			82.0	1.56	940	20	100.50	38.15	136.82	1.83	−21.92	−50.72	9.36	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Bまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	88.37	43.73	130.37	1.74	-21.69	-50.30	10.01	-5.17
			82.0	1.08	940	20	89.23	43.89	131.40	1.73	-21.66	-50.37	9.96	
			82.0	1.08	940	20	90.09	44.06	132.43	1.72	-21.64	-50.44	9.92	
			82.0	1.08	940	20	90.95	44.22	133.46	1.71	-21.61	-50.51	9.88	
			82.0	1.08	940	20	91.81	44.38	134.49	1.70	-21.59	-50.57	9.84	
			82.0	1.08	940	20	92.67	44.54	135.53	1.69	-21.56	-50.64	9.80	
			82.0	1.08	940	20	93.54	44.70	136.56	1.68	-21.54	-50.71	9.75	
			82.0	1.08	940	20	94.41	44.86	137.60	1.67	-21.51	-50.77	9.71	
			82.0	1.08	940	20	95.27	45.02	138.63	1.66	-21.49	-50.84	9.67	
			82.0	1.08	940	20	96.14	45.17	139.67	1.65	-21.47	-50.90	9.63	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	15.06	23.65	36.14	2.57	-23.40	-39.16	29.04	-1.21
			91.6	0.62	24	10	14.51	23.67	35.53	2.65	-23.52	-39.01	29.07	
			91.6	0.62	24	10	13.97	23.68	34.92	2.73	-23.65	-38.86	29.09	
			91.6	0.62	24	10	13.43	23.70	34.31	2.81	-23.79	-38.71	29.10	
			91.6	0.62	24	10	12.90	23.71	33.71	2.91	-23.93	-38.55	29.11	
			91.6	0.62	24	10	12.38	23.73	33.10	3.01	-24.08	-38.40	29.12	
			91.6	0.62	24	10	11.87	23.75	32.49	3.13	-24.25	-38.23	29.12	
			91.6	0.62	24	10	11.37	23.76	31.88	3.25	-24.42	-38.07	29.11	
			91.6	0.62	24	10	10.88	23.78	31.28	3.39	-24.60	-37.90	29.10	
			91.6	0.62	24	10	10.41	23.81	30.67	3.55	-24.79	-37.73	29.07	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	10.19	23.88	30.45	3.62	-24.88	-37.67	29.04	-0.53
			91.6	0.76	24	10	10.23	24.02	30.64	3.60	-24.86	-37.73	29.01	
			91.6	0.76	24	10	10.26	24.16	30.84	3.59	-24.84	-37.78	28.98	
			91.6	0.76	24	10	10.30	24.33	31.06	3.57	-24.82	-37.84	28.94	
			91.6	0.76	24	10	10.35	24.50	31.30	3.54	-24.79	-37.91	28.90	
			91.6	0.76	24	10	10.39	24.69	31.56	3.52	-24.76	-37.98	28.86	
			91.6	0.76	24	10	10.44	24.88	31.83	3.50	-24.73	-38.06	28.81	
			91.6	0.76	24	10	10.49	25.09	32.11	3.47	-24.70	-38.13	28.77	
			91.6	0.76	24	10	10.55	25.32	32.42	3.45	-24.67	-38.22	28.72	
			91.6	0.76	24	10	10.60	25.55	32.73	3.42	-24.63	-38.30	28.67	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	9.92	23.83	30.01	3.73	-25.00	-37.55	29.05	0.43
			91.6	0.72	24	10	9.41	23.86	29.31	3.96	-25.00	-37.34	29.26	
			91.6	0.72	24	10	8.94	23.89	28.61	4.22	-25.00	-37.13	29.47	
			91.6	0.72	24	10	8.50	23.92	27.91	4.51	-25.00	-36.92	29.68	
			91.6	0.72	24	10	8.11	23.96	27.21	4.85	-25.00	-36.69	29.91	
			91.6	0.72	24	10	7.76	23.99	26.51	5.24	-25.00	-36.47	30.13	
			91.6	0.72	24	10	7.47	24.03	25.82	5.69	-25.00	-36.24	30.36	
			91.6	0.72	24	10	7.25	24.08	25.12	6.20	-25.00	-36.00	30.60	
			91.6	0.72	24	10	7.09	24.13	24.43	6.79	-25.00	-35.76	30.84	
			91.6	0.72	24	10	7.01	24.18	23.73	7.46	-25.00	-35.51	31.09	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	13.7

予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.5

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.37	120.90	5.39	1,000	31.72	-25.00	-41.65	-3.65	-3.93
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.02	120.55	5.39	1,000	31.72	-25.00	-41.62	-3.62	-3.90
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.69	120.21	5.39	1,000	31.73	-25.00	-41.60	-3.60	-3.88
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.38	119.90	5.39	1,000	31.73	-25.00	-41.58	-3.58	-3.86
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.08	119.60	5.40	1,000	31.74	-25.00	-41.55	-3.55	-3.84
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.80	119.32	5.40	1,000	31.74	-25.00	-41.53	-3.53	-3.81
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.54	119.06	5.40	1,000	31.75	-25.00	-41.52	-3.52	-3.80
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.30	118.82	5.40	1,000	31.75	-25.00	-41.50	-3.50	-3.78
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.08	118.60	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.48	-3.48	-3.76
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.88	118.39	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.47	-3.47	-3.75
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.69	118.21	5.40	1,000	31.76	-25.00	-41.45	-3.45	-3.73
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.52	118.04	5.40	1,000	31.77	-25.00	-41.44	-3.44	-3.72
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.38	117.89	5.40	1,000	31.77	-25.00	-41.43	-3.43	-3.71
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.25	117.76	5.40	1,000	31.77	-25.00	-41.42	-3.42	-3.70
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.14	117.65	5.40	1,000	31.77	-25.00	-41.41	-3.41	-3.69
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	117.05	117.56	5.40	1,000	31.78	-25.00	-41.41	-3.41	-3.69
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	116.97	117.49	5.40	1,000	31.78	-25.00	-41.40	-3.40	-3.68
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	24.56	5.15	29.55	0.16	1,000	0.92	-12.76	-29.41	20.83	20.55
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	25.83	5.07	30.73	0.17	1,000	0.97	-12.94	-29.75	20.31	20.03
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	27.11	5.00	31.93	0.17	1,000	1.03	-13.11	-30.09	19.80	19.52
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	28.41	4.94	33.16	0.18	1,000	1.07	-13.31	-30.41	19.28	19.00
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	29.72	4.89	34.41	0.19	1,000	1.12	-13.48	-30.73	18.79	18.51
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	31.04	4.84	35.68	0.20	1,000	1.16	-13.63	-31.05	18.32	18.04
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	40.08	4.66	44.51	0.23	1,000	1.36	-14.32	-32.97	15.71	15.43
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	41.47	4.64	45.88	0.23	1,000	1.38	-14.39	-33.23	15.37	15.09
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.16	46.56	47.25	2.47	1,000	14.53	-24.62	-33.49	4.89	4.61
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.98	46.33	48.63	1.68	1,000	9.88	-22.95	-33.74	6.31	6.03
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.18	46.12	50.02	1.28	1,000	7.53	-21.77	-33.98	7.25	6.97
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.54	45.93	51.42	1.06	1,000	6.22	-20.93	-34.22	7.84	7.56
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.98	45.76	52.82	0.92	1,000	5.40	-20.33	-34.46	8.22	7.94
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.45	45.60	54.22	0.83	1,000	4.86	-19.86	-34.68	8.45	8.17
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	10.94	45.45	55.63	0.76	1,000	4.47	-19.50	-34.91	8.59	8.31
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	12.44	45.32	57.05	0.71	1,000	4.19	-19.22	-35.12	8.66	8.38
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	23.31	5.25	28.41	0.15	1,000	0.86	-12.55	-29.07	16.38	16.10
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.45	45.08	59.89	0.65	1,000	3.80	-18.79	-35.55	3.66	3.38
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	22.07	5.36	27.29	0.13	125	0.10	-7.91	-28.72	17.37	17.09
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.95	45.20	58.47	0.67	1,000	3.97	-18.99	-35.34	3.68	3.40
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	42.82	42.86	2.36	63	0.87	-12.61	-32.64	15.27	14.99
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	37.12	37.15	2.37	63	0.88	-12.63	-31.40	16.50	16.50
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	32.82	32.84	2.38	63	0.88	-12.64	-30.33	17.56	17.56
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	4.01	-	63	-	-	-12.06	48.46	48.18
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	4.78	-	63	-	-	-13.60	25.93	25.65
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	6.48	-	63	-	-	-16.23	43.80	43.52
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	13.04	-	63	-	-	-22.31	37.71	37.43
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	-	-	18.62	-	63	-	-	-25.40	29.62	29.62
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	-	-	20.16	-	63	-	-	-26.09	10.91	10.91
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.02	46.15	58.49	0.69	63	0.26	-9.51	-35.34	21.67	21.39
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.06	45.94	60.35	0.65	63	0.24	-9.38	-35.61	21.53	21.25
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.09	45.74	62.21	0.61	63	0.23	-9.28	-35.88	21.37	21.09
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	42.49	57.96	100.36	0.09	63	0.03	-6.74	-40.03	-9.77	-9.77
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	49.87	55.37	105.16	0.08	63	0.03	-6.66	-40.44	-20.60	-20.60
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	52.47	54.53	106.93	0.08	63	0.03	-6.63	-40.58	-11.22	-11.50
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	55.94	53.47	109.34	0.08	63	0.03	-6.61	-40.78	-11.38	-11.66
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	57.22	53.10	110.24	0.08	63	0.03	-6.60	-40.85	-17.44	-17.72
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	59.46	52.46	111.84	0.07	63	0.03	-6.58	-40.97	-15.55	-15.55
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	63.65	51.33	114.90	0.07	63	0.03	-6.55	-41.21	-11.76	-12.04
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	65.88	50.76	116.57	0.07	63	0.03	-6.54	-41.33	-11.87	-12.15
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.52	56.82	70.80	0.54	63	0.20	-9.05	-37.00	8.95	8.67
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	28.85	44.56	72.06	1.35	63	0.50	-11.06	-37.15	6.79	6.51
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	8.05	26.20	30.32	3.93	63	1.46	-14.63	-29.64	-2.47	-2.47

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	49.8

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	7.93	23.30	27.18	4.05	2,000	47.63	-25.00	-28.68	36.32	9.50
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	7.93	23.30	27.18	4.05	1,000	23.82	-25.00	-28.68	36.32	19.50
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	7.93	23.30	27.18	4.05	2,000	47.63	-25.00	-28.68	17.32	-1.72

予測点B 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	19.9

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	7.93	23.30	27.18	4.05	500	11.91	-23.76	-28.68	34.76	1
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	7.93	23.30	27.18	4.05	1,000	23.82	-25.00	-28.68	32.42	-2

予測点B 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	2.7

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	39.32	47.26	84.83	1.75	−21.71	−46.57	13.72	−11.10
			82.0	0.29	362	20	39.27	47.19	84.71	1.75	−21.72	−46.56	13.72	
			82.0	0.29	362	20	39.21	47.12	84.59	1.75	−21.73	−46.55	13.73	
			82.0	0.29	362	20	39.16	47.06	84.47	1.75	−21.73	−46.53	13.73	
			82.0	0.29	362	20	39.11	46.99	84.35	1.76	−21.74	−46.52	13.74	
			82.0	0.29	362	20	39.06	46.93	84.23	1.76	−21.74	−46.51	13.75	
			82.0	0.29	362	20	39.01	46.86	84.11	1.76	−21.75	−46.50	13.75	
			82.0	0.29	362	20	38.96	46.80	84.00	1.76	−21.76	−46.49	13.76	
			82.0	0.29	362	20	38.91	46.74	83.88	1.76	−21.76	−46.47	13.77	
			82.0	0.29	362	20	38.86	46.67	83.77	1.77	−21.77	−46.46	13.77	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	40.77	46.48	85.55	1.70	−21.60	−46.64	13.75	−0.12
			82.0	4.00	362	20	44.65	46.17	89.24	1.58	−21.29	−47.01	13.69	
			82.0	4.00	362	20	48.54	45.91	92.96	1.49	−21.02	−47.37	13.61	
			82.0	4.00	362	20	52.44	45.67	96.70	1.41	−20.78	−47.71	13.51	
			82.0	4.00	362	20	56.34	45.46	100.47	1.34	−20.56	−48.04	13.40	
			82.0	4.00	362	20	60.24	45.28	104.24	1.28	−20.36	−48.36	13.28	
			82.0	4.00	362	20	64.15	45.11	108.04	1.23	−20.18	−48.67	13.15	
			82.0	4.00	362	20	68.06	44.97	111.85	1.18	−20.01	−48.97	13.02	
			82.0	4.00	362	20	71.98	44.83	115.67	1.14	−19.82	−49.26	12.91	
			82.0	4.00	362	20	75.89	44.71	119.50	1.10	−19.66	−49.55	12.79	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	37.49	46.77	82.45	1.82	−21.89	−46.32	13.78	−1.23
			82.0	2.75	362	20	34.82	47.06	79.94	1.93	−22.16	−46.06	13.79	
			82.0	2.75	362	20	32.15	47.37	77.45	2.07	−22.45	−45.78	13.77	
			82.0	2.75	362	20	29.48	47.72	74.97	2.23	−22.78	−45.50	13.72	
			82.0	2.75	362	20	26.83	48.11	72.51	2.43	−23.15	−45.21	13.64	
			82.0	2.75	362	20	24.69	48.02	70.08	2.63	−23.50	−44.91	13.59	
			82.0	2.75	362	20	24.00	46.39	67.67	2.72	−23.64	−44.61	13.75	
			82.0	2.75	362	20	23.31	44.79	65.29	2.81	−23.78	−44.30	13.92	
			82.0	2.75	362	20	22.64	43.20	62.94	2.90	−23.92	−43.98	14.10	
			82.0	2.75	362	20	21.99	41.63	60.62	3.00	−24.07	−43.65	14.28	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	21.35	40.10	58.34	3.11	−24.22	−43.32	14.46	0.50
			82.0	2.75	362	20	20.73	38.59	56.10	3.22	−24.37	−42.98	14.65	
			82.0	2.75	362	20	20.12	37.11	53.90	3.33	−24.52	−42.63	14.85	
			82.0	2.75	362	20	19.54	35.67	51.77	3.45	−24.67	−42.28	15.05	
			82.0	2.75	362	20	18.98	34.28	49.69	3.57	−24.83	−41.92	15.25	
			82.0	2.75	362	20	18.45	32.93	47.68	3.70	−24.98	−41.57	15.46	
			82.0	2.75	362	20	17.94	31.63	45.74	3.83	−25.00	−41.21	15.79	
			82.0	2.75	362	20	17.47	30.40	43.90	3.97	−25.00	−40.85	16.15	
			82.0	2.75	362	20	17.02	29.23	42.15	4.10	−25.00	−40.50	16.50	
			82.0	2.75	362	20	16.61	28.14	40.51	4.24	−25.00	−40.15	16.85	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	16.34	27.39	39.40	4.33	−25.00	−39.91	17.09	−0.74
			82.0	1.26	362	20	16.17	26.95	38.73	4.39	−25.00	−39.76	17.24	
			82.0	1.26	362	20	16.02	26.53	38.09	4.45	−25.00	−39.62	17.38	
			82.0	1.26	362	20	15.87	26.12	37.49	4.50	−25.00	−39.48	17.52	
			82.0	1.26	362	20	15.73	25.75	36.92	4.56	−25.00	−39.35	17.65	
			82.0	1.26	362	20	15.61	25.39	36.38	4.61	−25.00	−39.22	17.78	
			82.0	1.26	362	20	15.49	25.06	35.89	4.66	−25.00	−39.10	17.90	
			82.0	1.26	362	20	15.38	24.75	35.43	4.71	−25.00	−38.99	18.01	
			82.0	1.26	362	20	15.28	24.47	35.00	4.75	−25.00	−38.88	18.12	
			82.0	1.26	362	20	15.19	24.22	34.62	4.79	−25.00	−38.79	18.21	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	16.16	27.59	39.37	4.38	−25.00	−39.90	17.10	−0.31
			82.0	1.38	362	20	15.67	27.52	38.64	4.54	−25.00	−39.74	17.26	
			82.0	1.38	362	20	15.21	27.45	37.96	4.71	−25.00	−39.59	17.41	
			82.0	1.38	362	20	14.79	27.38	37.31	4.87	−25.00	−39.44	17.56	
			82.0	1.38	362	20	14.41	27.32	36.70	5.03	−25.00	−39.29	17.71	
			82.0	1.38	362	20	14.07	27.26	36.13	5.20	−25.00	−39.16	17.84	
			82.0	1.38	362	20	13.77	27.20	35.61	5.35	−25.00	−39.03	17.97	
			82.0	1.38	362	20	13.50	27.14	35.14	5.50	−25.00	−38.92	18.08	
			82.0	1.38	362	20	13.27	27.08	34.71	5.64	−25.00	−38.81	18.19	
			82.0	1.38	362	20	13.08	27.02	34.33	5.77	−25.00	−38.71	18.29	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	24.71	26.00	47.77	2.93	−23.97	−41.58	16.45	0.60
			82.0	0.92	940	20	25.55	25.89	48.59	2.85	−23.85	−41.73	16.42	
			82.0	0.92	940	20	26.40	25.79	49.41	2.78	−23.74	−41.88	16.39	
			82.0	0.92	940	20	27.25	25.69	50.23	2.71	−23.63	−42.02	16.35	
			82.0	0.92	940	20	28.11	25.60	51.06	2.65	−23.53	−42.16	16.31	
			82.0	0.92	940	20	28.96	25.51	51.89	2.59	−23.43	−42.30	16.27	
			82.0	0.92	940	20	29.82	25.43	52.72	2.53	−23.33	−42.44	16.23	
			82.0	0.92	940	20	30.68	25.35	53.56	2.48	−23.24	−42.58	16.18	
			82.0	0.92	940	20	31.55	25.28	54.39	2.43	−23.16	−42.71	16.13	
			82.0	0.92	940	20	32.41	25.21	55.23	2.39	−23.07	−42.84	16.08	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	33.66	25.12	56.45	2.33	−22.96	−43.03	16.01	2.61
			82.0	1.74	940	20	35.31	25.00	58.06	2.25	−22.82	−43.28	15.90	
			82.0	1.74	940	20	36.95	24.90	59.67	2.19	−22.69	−43.51	15.80	
			82.0	1.74	940	20	38.60	24.81	61.29	2.12	−22.57	−43.75	15.69	
			82.0	1.74	940	20	40.26	24.72	62.91	2.07	−22.45	−43.97	15.57	
			82.0	1.74	940	20	41.92	24.64	64.54	2.02	−22.34	−44.20	15.46	
			82.0	1.74	940	20	43.58	24.57	66.18	1.97	−22.24	−44.41	15.34	
			82.0	1.74	940	20	45.25	24.50	67.82	1.93	−22.15	−44.63	15.23	
			82.0	1.74	940	20	46.92	24.44	69.47	1.89	−22.06	−44.84	15.11	
			82.0	1.74	940	20	48.59	24.38	71.12	1.85	−21.97	−45.04	14.99	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	50.61	24.31	73.11	1.81	−21.87	−45.28	14.85	2.78
			82.0	2.49	940	20	52.98	24.23	75.44	1.77	−21.77	−45.55	14.68	
			82.0	2.49	940	20	55.36	24.16	77.79	1.73	−21.67	−45.82	14.51	
			82.0	2.49	940	20	57.74	24.09	80.14	1.69	−21.58	−46.08	14.35	
			82.0	2.49	940	20	60.13	24.03	82.51	1.66	−21.49	−46.33	14.18	
			82.0	2.49	940	20	62.52	23.98	84.88	1.63	−21.41	−46.58	14.02	
			82.0	2.49	940	20	64.92	23.93	87.25	1.60	−21.33	−46.82	13.86	
			82.0	2.49	940	20	67.32	23.89	89.64	1.57	−21.26	−47.05	13.69	
			82.0	2.49	940	20	69.73	23.85	92.03	1.55	−21.19	−47.28	13.53	
			82.0	2.49	940	20	72.14	23.81	94.42	1.52	−21.12	−47.50	13.38	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	73.84	23.79	96.12	1.51	−21.08	−47.66	13.27	−2.20
			82.0	1.03	940	20	74.84	23.77	97.11	1.50	−21.05	−47.75	13.20	
			82.0	1.03	940	20	75.84	23.76	98.11	1.49	−21.03	−47.83	13.14	
			82.0	1.03	940	20	76.84	23.75	99.10	1.48	−21.00	−47.92	13.07	
			82.0	1.03	940	20	77.84	23.73	100.10	1.47	−20.98	−48.01	13.01	
			82.0	1.03	940	20	78.84	23.72	101.09	1.47	−20.96	−48.09	12.95	
			82.0	1.03	940	20	79.84	23.71	102.09	1.46	−20.94	−48.18	12.88	
			82.0	1.03	940	20	80.84	23.70	103.09	1.45	−20.91	−48.26	12.82	
			82.0	1.03	940	20	81.85	23.69	104.09	1.44	−20.89	−48.35	12.76	
			82.0	1.03	940	20	82.85	23.68	105.09	1.44	−20.87	−48.43	12.70	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	33.14	25.42	56.21	2.34	−22.99	−43.00	16.01	4.62
			82.0	2.75	940	20	33.77	25.92	57.40	2.30	−22.91	−43.18	15.92	
			82.0	2.75	940	20	34.47	26.48	58.70	2.25	−22.81	−43.37	15.82	
			82.0	2.75	940	20	35.21	27.07	60.09	2.20	−22.71	−43.58	15.71	
			82.0	2.75	940	20	36.01	27.71	61.57	2.15	−22.61	−43.79	15.60	
			82.0	2.75	940	20	36.86	28.38	63.14	2.10	−22.51	−44.01	15.49	
			82.0	2.75	940	20	37.74	29.09	64.79	2.04	−22.40	−44.23	15.37	
			82.0	2.75	940	20	38.67	29.83	66.51	1.99	−22.29	−44.46	15.25	
			82.0	2.75	940	20	39.64	30.60	68.30	1.94	−22.18	−44.69	15.13	
			82.0	2.75	940	20	40.65	31.40	70.15	1.89	−22.06	−44.92	15.01	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	41.68	32.22	72.06	1.84	−21.95	−45.15	14.90	3.45
			82.0	2.75	940	20	42.75	33.07	74.02	1.80	−21.84	−45.39	14.78	
			82.0	2.75	940	20	43.85	33.94	76.03	1.75	−21.72	−45.62	14.66	
			82.0	2.75	940	20	44.97	34.83	78.09	1.70	−21.61	−45.85	14.54	
			82.0	2.75	940	20	46.11	35.73	80.19	1.66	−21.50	−46.08	14.42	
			82.0	2.75	940	20	47.28	36.66	82.32	1.62	−21.39	−46.31	14.30	
			82.0	2.75	940	20	48.47	37.60	84.49	1.58	−21.28	−46.54	14.19	
			82.0	2.75	940	20	49.68	38.56	86.70	1.54	−21.17	−46.76	14.07	
			82.0	2.75	940	20	50.91	39.53	88.93	1.50	−21.06	−46.98	13.96	
			82.0	2.75	940	20	52.15	40.51	91.19	1.46	−20.95	−47.20	13.85	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	49.71	24.49	72.37	1.82	−21.90	−45.19	14.90	3.68
			82.0	2.75	940	20	50.32	24.78	73.30	1.80	−21.85	−45.30	14.85	
			82.0	2.75	940	20	50.99	25.11	74.32	1.78	−21.79	−45.42	14.79	
			82.0	2.75	940	20	51.72	25.46	75.42	1.75	−21.73	−45.55	14.72	
			82.0	2.75	940	20	52.50	25.84	76.61	1.73	−21.66	−45.69	14.65	
			82.0	2.75	940	20	53.34	26.24	77.88	1.70	−21.59	−45.83	14.58	
			82.0	2.75	940	20	54.22	26.67	79.22	1.67	−21.52	−45.98	14.50	
			82.0	2.75	940	20	55.16	27.12	80.64	1.64	−21.45	−46.13	14.42	
			82.0	2.75	940	20	56.14	27.59	82.12	1.61	−21.37	−46.29	14.34	
			82.0	2.75	940	20	57.16	28.09	83.66	1.58	−21.29	−46.45	14.26	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	58.23	28.60	85.27	1.55	−21.21	−46.62	14.18	2.86
			82.0	2.75	940	20	59.33	29.13	86.93	1.52	−21.13	−46.78	14.09	
			82.0	2.75	940	20	60.47	29.68	88.65	1.50	−21.04	−46.95	14.00	
			82.0	2.75	940	20	61.64	30.25	90.42	1.47	−20.96	−47.13	13.92	
			82.0	2.75	940	20	62.84	30.83	92.24	1.44	−20.87	−47.30	13.83	
			82.0	2.75	940	20	64.08	31.43	94.10	1.41	−20.79	−47.47	13.74	
			82.0	2.75	940	20	65.35	32.04	96.01	1.38	−20.70	−47.65	13.65	
			82.0	2.75	940	20	66.64	32.67	97.95	1.36	−20.62	−47.82	13.56	
			82.0	2.75	940	20	67.96	33.31	99.93	1.33	−20.53	−47.99	13.48	
			82.0	2.75	940	20	69.30	33.96	101.95	1.30	−20.44	−48.17	13.39	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	70.82	34.69	104.23	1.27	−20.35	−48.36	13.29	2.80
			82.0	3.35	940	20	72.51	35.51	106.78	1.24	−20.25	−48.57	13.18	
			82.0	3.35	940	20	74.24	36.35	109.37	1.22	−20.14	−48.78	13.08	
			82.0	3.35	940	20	75.99	37.20	112.00	1.19	−20.04	−48.98	12.97	
			82.0	3.35	940	20	77.77	38.06	114.67	1.16	−19.91	−49.19	12.90	
			82.0	3.35	940	20	79.57	38.93	117.38	1.13	−19.80	−49.39	12.81	
			82.0	3.35	940	20	81.40	39.82	120.11	1.11	−19.69	−49.59	12.72	
			82.0	3.35	940	20	83.25	40.72	122.88	1.08	−19.58	−49.79	12.63	
			82.0	3.35	940	20	85.11	41.62	125.68	1.06	−19.47	−49.99	12.55	
			82.0	3.35	940	20	87.00	42.54	128.50	1.04	−19.36	−50.18	12.46	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	73.43	23.87	95.79	1.51	−21.08	−47.63	13.29	2.40
			82.0	2.83	940	20	73.65	24.03	96.18	1.50	−21.06	−47.66	13.28	
			82.0	2.83	940	20	73.93	24.21	96.65	1.49	−21.03	−47.70	13.26	
			82.0	2.83	940	20	74.27	24.42	97.21	1.48	−21.00	−47.75	13.24	
			82.0	2.83	940	20	74.67	24.64	97.84	1.47	−20.97	−47.81	13.22	
			82.0	2.83	940	20	75.13	24.89	98.56	1.46	−20.93	−47.87	13.19	
			82.0	2.83	940	20	75.64	25.15	99.34	1.45	−20.89	−47.94	13.16	
			82.0	2.83	940	20	76.20	25.43	100.21	1.43	−20.85	−48.02	13.13	
			82.0	2.83	940	20	76.82	25.73	101.14	1.42	−20.81	−48.10	13.09	
			82.0	2.83	940	20	77.49	26.06	102.14	1.40	−20.76	−48.18	13.06	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	78.20	26.40	103.21	1.39	−20.71	−48.27	13.02	2.01
			82.0	2.83	940	20	78.97	26.76	104.35	1.37	−20.66	−48.37	12.97	
			82.0	2.83	940	20	79.77	27.13	105.55	1.35	−20.60	−48.47	12.93	
			82.0	2.83	940	20	80.62	27.53	106.82	1.33	−20.55	−48.57	12.88	
			82.0	2.83	940	20	81.52	27.94	108.14	1.32	−20.49	−48.68	12.83	
			82.0	2.83	940	20	82.45	28.37	109.52	1.30	−20.43	−48.79	12.78	
			82.0	2.83	940	20	83.42	28.82	110.96	1.28	−20.37	−48.90	12.73	
			82.0	2.83	940	20	84.43	29.28	112.45	1.26	−20.31	−49.02	12.67	
			82.0	2.83	940	20	85.47	29.76	113.99	1.24	−20.24	−49.14	12.62	
			82.0	2.83	940	20	86.54	30.26	115.58	1.23	−20.18	−49.26	12.56	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	87.72	30.80	117.31	1.21	−20.11	−49.39	12.50	1.97
			82.0	3.19	940	20	89.00	31.40	119.21	1.19	−20.04	−49.53	12.44	
			82.0	3.19	940	20	90.32	32.01	121.16	1.17	−19.94	−49.67	12.40	
			82.0	3.19	940	20	91.67	32.64	123.17	1.15	−19.85	−49.81	12.34	
			82.0	3.19	940	20	93.05	33.29	125.22	1.13	−19.76	−49.95	12.28	
			82.0	3.19	940	20	94.46	33.96	127.32	1.11	−19.68	−50.10	12.23	
			82.0	3.19	940	20	95.90	34.64	129.46	1.09	−19.59	−50.24	12.17	
			82.0	3.19	940	20	97.37	35.35	131.64	1.07	−19.50	−50.39	12.11	
			82.0	3.19	940	20	98.85	36.06	133.87	1.05	−19.41	−50.53	12.05	
			82.0	3.19	940	20	100.36	36.80	136.13	1.03	−19.33	−50.68	11.99	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	42.54	46.91	87.81	1.64	−21.44	−46.87	13.68	−1.92
			82.0	0.92	940	20	43.71	46.16	88.26	1.61	−21.37	−46.91	13.72	
			82.0	0.92	940	20	44.85	45.45	88.71	1.59	−21.30	−46.96	13.74	
			82.0	0.92	940	20	45.97	44.76	89.17	1.56	−21.23	−47.00	13.77	
			82.0	0.92	940	20	47.07	44.11	89.64	1.54	−21.17	−47.05	13.78	
			82.0	0.92	940	20	48.14	43.49	90.11	1.52	−21.11	−47.10	13.79	
			82.0	0.92	940	20	49.20	42.89	90.60	1.50	−21.06	−47.14	13.80	
			82.0	0.92	940	20	50.24	42.32	91.08	1.48	−21.01	−47.19	13.80	
			82.0	0.92	940	20	51.27	41.78	91.58	1.47	−20.96	−47.24	13.80	
			82.0	0.92	940	20	52.28	41.26	92.08	1.45	−20.92	−47.28	13.80	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	53.71	40.54	92.82	1.43	−20.86	−47.35	13.79	0.70
			82.0	1.74	940	20	55.55	39.66	93.80	1.41	−20.79	−47.44	13.77	
			82.0	1.74	940	20	57.35	38.85	94.81	1.39	−20.73	−47.54	13.74	
			82.0	1.74	940	20	59.11	38.10	95.83	1.37	−20.67	−47.63	13.70	
			82.0	1.74	940	20	60.84	37.39	96.88	1.36	−20.62	−47.72	13.66	
			82.0	1.74	940	20	62.55	36.74	97.95	1.34	−20.57	−47.82	13.61	
			82.0	1.74	940	20	64.23	36.13	99.03	1.33	−20.53	−47.92	13.56	
			82.0	1.74	940	20	65.89	35.56	100.14	1.32	−20.49	−48.01	13.50	
			82.0	1.74	940	20	67.54	35.02	101.26	1.31	−20.45	−48.11	13.44	
			82.0	1.74	940	20	69.17	34.52	102.40	1.30	−20.42	−48.21	13.38	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	70.86	34.03	103.60	1.29	−20.38	−48.31	13.31	0.40
			82.0	1.89	940	20	72.60	33.56	104.88	1.28	−20.35	−48.41	13.23	
			82.0	1.89	940	20	74.33	33.11	106.17	1.27	−20.32	−48.52	13.16	
			82.0	1.89	940	20	76.05	32.69	107.48	1.26	−20.29	−48.63	13.08	
			82.0	1.89	940	20	77.76	32.30	108.81	1.25	−20.27	−48.73	13.00	
			82.0	1.89	940	20	79.47	31.93	110.15	1.24	−20.24	−48.84	12.92	
			82.0	1.89	940	20	81.17	31.58	111.51	1.24	−20.22	−48.95	12.83	
			82.0	1.89	940	20	82.87	31.25	112.89	1.23	−20.20	−49.05	12.75	
			82.0	1.89	940	20	84.56	30.94	114.28	1.23	−20.18	−49.16	12.66	
			82.0	1.89	940	20	86.25	30.65	115.68	1.22	−20.16	−49.27	12.58	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	87.57	30.45	116.80	1.22	−20.14	−49.35	12.51	−2.95
			82.0	1.02	940	20	88.53	30.32	117.64	1.21	−20.13	−49.41	12.46	
			82.0	1.02	940	20	89.49	30.20	118.47	1.21	−20.12	−49.47	12.41	
			82.0	1.02	940	20	90.44	30.08	119.31	1.20	−20.10	−49.53	12.36	
			82.0	1.02	940	20	91.40	29.96	120.16	1.20	−20.09	−49.59	12.31	
			82.0	1.02	940	20	92.35	29.85	121.00	1.20	−20.08	−49.66	12.26	
			82.0	1.02	940	20	93.31	29.74	121.85	1.20	−20.07	−49.72	12.21	
			82.0	1.02	940	20	94.26	29.63	122.70	1.19	−20.06	−49.78	12.17	
			82.0	1.02	940	20	95.21	29.53	123.55	1.19	−20.05	−49.84	12.12	
			82.0	1.02	940	20	96.17	29.43	124.41	1.19	−20.04	−49.90	12.07	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	77.17	46.68	122.78	1.07	−19.53	−49.78	12.69	0.50
			82.0	2.11	940	20	77.45	47.01	123.40	1.07	−19.50	−49.83	12.67	
			82.0	2.11	940	20	77.75	47.36	124.05	1.06	−19.48	−49.87	12.65	
			82.0	2.11	940	20	78.07	47.72	124.73	1.06	−19.45	−49.92	12.63	
			82.0	2.11	940	20	78.41	48.09	125.45	1.05	−19.43	−49.97	12.61	
			82.0	2.11	940	20	78.93	48.31	126.19	1.04	−19.40	−50.02	12.58	
			82.0	2.11	940	20	81.04	46.97	126.97	1.04	−19.37	−50.07	12.56	
			82.0	2.11	940	20	83.08	45.73	127.78	1.03	−19.35	−50.13	12.53	
			82.0	2.11	940	20	85.07	44.57	128.61	1.03	−19.33	−50.19	12.49	
			82.0	2.11	940	20	87.00	43.50	129.48	1.03	−19.31	−50.24	12.44	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	88.64	42.63	130.25	1.02	−19.30	−50.30	12.40	−1.18
			82.0	1.56	940	20	90.02	41.93	130.93	1.02	−19.30	−50.34	12.36	
			82.0	1.56	940	20	91.38	41.26	131.62	1.02	−19.29	−50.39	12.32	
			82.0	1.56	940	20	92.73	40.63	132.33	1.02	−19.29	−50.43	12.28	
			82.0	1.56	940	20	94.05	40.02	133.05	1.02	−19.29	−50.48	12.23	
			82.0	1.56	940	20	95.36	39.45	133.79	1.02	−19.28	−50.53	12.19	
			82.0	1.56	940	20	96.66	38.90	134.54	1.02	−19.28	−50.58	12.14	
			82.0	1.56	940	20	97.95	38.38	135.31	1.02	−19.28	−50.63	12.09	
			82.0	1.56	940	20	99.23	37.88	136.09	1.02	−19.28	−50.68	12.04	
			82.0	1.56	940	20	100.50	37.40	136.88	1.02	−19.28	−50.73	11.99	

予測点B　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Bまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	88.37	43.08	130.43	1.02	-19.29	-50.31	12.40	-2.74
			82.0	1.08	940	20	89.23	43.25	131.46	1.01	-19.26	-50.38	12.37	
			82.0	1.08	940	20	90.09	43.41	132.49	1.01	-19.22	-50.44	12.33	
			82.0	1.08	940	20	90.95	43.58	133.53	1.00	-19.19	-50.51	12.30	
			82.0	1.08	940	20	91.81	43.74	134.56	0.99	-19.15	-50.58	12.27	
			82.0	1.08	940	20	92.67	43.90	135.59	0.99	-19.12	-50.64	12.23	
			82.0	1.08	940	20	93.54	44.07	136.63	0.98	-19.09	-50.71	12.20	
			82.0	1.08	940	20	94.41	44.23	137.66	0.97	-19.06	-50.78	12.17	
			82.0	1.08	940	20	95.27	44.39	138.69	0.97	-19.02	-50.84	12.14	
			82.0	1.08	940	20	96.14	44.55	139.73	0.96	-18.99	-50.91	12.10	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	15.06	22.97	36.38	1.65	-21.48	-39.22	30.90	0.37
			91.6	0.62	24	10	14.51	22.98	35.77	1.72	-21.66	-39.07	30.87	
			91.6	0.62	24	10	13.97	23.00	35.17	1.80	-21.85	-38.92	30.83	
			91.6	0.62	24	10	13.43	23.01	34.56	1.88	-22.04	-38.77	30.78	
			91.6	0.62	24	10	12.90	23.03	33.96	1.97	-22.25	-38.62	30.73	
			91.6	0.62	24	10	12.38	23.05	33.36	2.07	-22.46	-38.46	30.67	
			91.6	0.62	24	10	11.87	23.07	32.75	2.18	-22.69	-38.30	30.61	
			91.6	0.62	24	10	11.37	23.09	32.15	2.31	-22.92	-38.14	30.54	
			91.6	0.62	24	10	10.88	23.11	31.55	2.44	-23.17	-37.98	30.45	
			91.6	0.62	24	10	10.41	23.13	30.95	2.59	-23.43	-37.81	30.36	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	10.19	23.20	30.73	2.66	-23.55	-37.75	30.30	0.72
			91.6	0.76	24	10	10.23	23.34	30.92	2.65	-23.53	-37.80	30.26	
			91.6	0.76	24	10	10.26	23.50	31.12	2.64	-23.51	-37.86	30.23	
			91.6	0.76	24	10	10.30	23.66	31.34	2.63	-23.49	-37.92	30.19	
			91.6	0.76	24	10	10.35	23.84	31.57	2.61	-23.46	-37.99	30.15	
			91.6	0.76	24	10	10.39	24.03	31.83	2.60	-23.44	-38.06	30.11	
			91.6	0.76	24	10	10.44	24.24	32.10	2.58	-23.41	-38.13	30.06	
			91.6	0.76	24	10	10.49	24.45	32.38	2.56	-23.38	-38.21	30.01	
			91.6	0.76	24	10	10.55	24.68	32.68	2.55	-23.35	-38.29	29.96	
			91.6	0.76	24	10	10.60	24.92	33.00	2.53	-23.32	-38.37	29.91	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	9.92	23.15	30.30	2.77	-23.72	-37.63	30.25	0.60
			91.6	0.72	24	10	9.41	23.18	29.60	2.99	-24.05	-37.43	30.12	
			91.6	0.72	24	10	8.94	23.21	28.91	3.24	-24.40	-37.22	29.98	
			91.6	0.72	24	10	8.50	23.24	28.22	3.53	-24.77	-37.01	29.82	
			91.6	0.72	24	10	8.11	23.28	27.52	3.86	-25.00	-36.79	29.81	
			91.6	0.72	24	10	7.76	23.32	26.83	4.25	-25.00	-36.57	30.03	
			91.6	0.72	24	10	7.47	23.36	26.15	4.69	-25.00	-36.35	30.25	
			91.6	0.72	24	10	7.25	23.41	25.46	5.20	-25.00	-36.12	30.48	
			91.6	0.72	24	10	7.09	23.46	24.77	5.77	-25.00	-35.88	30.72	
			91.6	0.72	24	10	7.01	23.51	24.09	6.43	-25.00	-35.64	30.96	

予測点B 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.5
予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	49.8

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	15.03	–	1,000	–	–	-23.54	39.46	39.18
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	13.88	–	1,000	–	–	-22.85	40.15	39.87
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	12.80	–	1,000	–	–	-22.14	40.86	40.58
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	11.81	–	1,000	–	–	-21.45	41.55	41.27
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	10.95	–	1,000	–	–	-20.79	42.21	41.93
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	10.23	–	1,000	–	–	-20.20	42.80	42.52
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	9.69	–	1,000	–	–	-19.72	43.28	42.99
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	9.36	–	1,000	–	–	-19.43	43.57	43.29
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	9.27	–	1,000	–	–	-19.34	43.66	43.38
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	9.41	–	1,000	–	–	-19.48	43.52	43.24
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	9.79	–	1,000	–	–	-19.82	43.18	42.90
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	10.38	–	1,000	–	–	-20.32	42.68	42.40
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	11.13	–	1,000	–	–	-20.93	42.07	41.79
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	12.03	–	1,000	–	–	-21.60	41.40	41.12
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	13.04	–	1,000	–	–	-22.30	40.70	40.42
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	14.13	–	1,000	–	–	-23.00	40.00	39.72
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	15.30	–	1,000	–	–	-23.69	39.31	39.03
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	20.90	89.40	109.76	0.54	1,000	3.20	-18.05	-40.81	4.14	3.86
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	19.37	89.53	108.34	0.56	1,000	3.28	-18.16	-40.70	4.14	3.86
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.83	89.68	106.93	0.57	1,000	3.38	-18.29	-40.58	4.13	3.85
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	16.29	89.83	105.52	0.60	1,000	3.50	-18.44	-40.47	4.09	3.81
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	14.75	89.98	104.11	0.62	1,000	3.65	-18.63	-40.35	4.02	3.74
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	13.21	90.14	102.70	0.65	1,000	3.85	-18.85	-40.23	3.92	3.64
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.75	91.45	93.41	1.78	1,000	10.48	-23.20	-39.41	0.39	0.11
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.06	91.68	92.03	2.72	1,000	15.98	-25.00	-39.28	-1.28	-1.56
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.85	72.83	90.65	0.02	1,000	0.14	-8.48	-39.15	15.37	15.09
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.57	71.73	89.28	0.02	1,000	0.15	-8.50	-39.01	15.48	15.20
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.30	70.63	87.91	0.03	1,000	0.15	-8.53	-38.88	15.59	15.31
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	17.03	69.53	86.54	0.03	1,000	0.15	-8.55	-38.74	15.70	15.42
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	16.76	68.44	85.18	0.03	1,000	0.15	-8.58	-38.61	15.81	15.53
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	16.50	67.35	83.82	0.03	1,000	0.16	-8.61	-38.47	15.93	15.65
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	16.23	66.27	82.47	0.03	1,000	0.16	-8.63	-38.33	16.04	15.76
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.96	65.19	81.13	0.03	1,000	0.16	-8.66	-38.18	16.16	15.88
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	36.18	75.00	111.17	0.01	1,000	0.05	-7.02	-40.92	10.06	9.78
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.43	63.05	78.45	0.03	1,000	0.17	-8.72	-37.89	11.39	11.11
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	37.11	75.49	112.59	0.01	125	0.01	-5.77	-41.03	7.20	6.92
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	15.70	64.12	79.79	0.03	1,000	0.16	-8.69	-38.04	11.27	10.99
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.43	98.09	98.35	2.17	63	0.80	-12.36	-39.86	8.31	8.03
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.43	107.23	107.53	2.13	63	0.79	-12.31	-40.63	7.58	7.58
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.44	117.21	117.55	2.10	63	0.78	-12.26	-41.40	6.86	6.86
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.41	123.96	124.15	2.23	63	0.83	-12.44	-41.88	6.20	5.92
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	128.09	127.86	7.24	63	2.68	-17.28	-42.13	-19.90	-20.18
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	128.40	128.22	7.18	63	2.66	-17.25	-42.16	0.61	0.33
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	129.76	129.59	7.17	63	2.66	-17.25	-42.25	0.52	0.24
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	12.46	129.92	139.88	2.50	63	0.92	-12.78	-42.92	-0.67	-0.67
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	14.78	129.81	142.48	2.11	63	0.78	-12.27	-43.08	-18.35	-18.35
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	21.66	60.67	82.28	0.05	63	0.02	-6.34	-38.31	21.88	21.60
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	20.79	59.74	80.53	0.00	63	0.00	-5.18	-38.12	23.23	22.95
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	19.81	58.97	78.79	0.00	63	0.00	-5.13	-37.93	23.46	23.18
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	25.84	15.32	40.24	0.92	63	0.34	-10.13	-32.09	-5.23	-5.23
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	20.99	17.03	37.17	0.85	63	0.31	-9.94	-31.40	-14.84	-14.84
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	19.04	17.91	36.14	0.81	63	0.30	-9.86	-31.16	-5.02	-5.30
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	16.15	19.45	34.83	0.77	63	0.29	-9.75	-30.84	-4.59	-4.87
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.96	20.17	34.37	0.76	63	0.28	-9.71	-30.72	-10.44	-10.72
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	12.67	21.67	33.60	0.75	63	0.28	-9.67	-30.53	-8.20	-8.20
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	9.84	27.10	32.30	4.64	63	1.72	-15.35	-30.18	-9.54	-9.82
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.58	30.30	31.70	6.18	63	2.29	-16.60	-30.02	-10.62	-10.90
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.10	59.90	65.24	0.76	63	0.28	-9.70	-36.29	9.01	8.73
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	11.69	57.09	67.89	0.90	63	0.33	-10.07	-36.64	8.29	8.01
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	57,600	11.81	139.75	149.13	2.44	63	0.90	-12.71	-43.47	-14.38	-14.38

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	54.1

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	15.73	128.67	140.01	4.39	2,000	51.65	-25.00	-42.92	22.08	-4.74
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	15.73	128.67	140.01	4.39	1,000	25.83	-25.00	-42.92	22.08	5.26
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	15.73	128.67	140.01	4.39	2,000	51.65	-25.00	-42.92	3.08	-15.95

予測点C 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	5.7

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	15.73	128.67	140.01	4.39	500	12.91	-24.11	-42.92	20.17	-14
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	15.73	128.67	140.01	4.39	1,000	25.83	-25.00	-42.92	18.18	-16

予測点C 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	-11.8

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	21.04	55.14	72.50	3.68	-24.95	-45.21	11.84	-12.93
			82.0	0.29	362	20	20.74	55.28	72.29	3.73	-25.00	-45.18	11.82	
			82.0	0.29	362	20	20.43	55.42	72.08	3.77	-25.00	-45.16	11.84	
			82.0	0.29	362	20	20.13	55.56	71.87	3.82	-25.00	-45.13	11.87	
			82.0	0.29	362	20	19.83	55.71	71.66	3.87	-25.00	-45.11	11.89	
			82.0	0.29	362	20	19.52	55.85	71.45	3.93	-25.00	-45.08	11.92	
			82.0	0.29	362	20	19.22	56.00	71.24	3.98	-25.00	-45.05	11.95	
			82.0	0.29	362	20	18.92	56.15	71.04	4.04	-25.00	-45.03	11.97	
			82.0	0.29	362	20	18.62	56.31	70.83	4.10	-25.00	-45.00	12.00	
			82.0	0.29	362	20	18.32	56.46	70.62	4.16	-25.00	-44.98	12.02	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	17.88	55.53	69.13	4.28	-25.00	-44.79	12.21	0.25
			82.0	4.00	362	20	17.32	53.56	66.43	4.45	-25.00	-44.45	12.55	
			82.0	4.00	362	20	16.81	51.68	63.87	4.62	-25.00	-44.11	12.89	
			82.0	4.00	362	20	16.34	49.92	61.47	4.79	-25.00	-43.77	13.23	
			82.0	4.00	362	20	15.93	48.26	59.24	4.95	-25.00	-43.45	13.55	
			82.0	4.00	362	20	15.57	46.74	57.20	5.11	-25.00	-43.15	13.85	
			82.0	4.00	362	20	15.26	45.36	55.37	5.25	-25.00	-42.87	14.13	
			82.0	4.00	362	20	15.02	44.13	53.78	5.38	-25.00	-42.61	14.39	
			82.0	4.00	362	20	14.85	43.08	52.44	5.48	-25.00	-42.39	14.61	
			82.0	4.00	362	20	14.73	42.20	51.39	5.55	-25.00	-42.22	14.78	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	18.34	57.30	71.50	4.14	-25.00	-45.09	11.91	-3.54
			82.0	2.75	362	20	18.68	58.85	73.49	4.05	-25.00	-45.32	11.68	
			82.0	2.75	362	20	19.04	60.44	75.52	3.95	-25.00	-45.56	11.44	
			82.0	2.75	362	20	19.41	62.06	77.61	3.86	-25.00	-45.80	11.20	
			82.0	2.75	362	20	21.11	62.19	79.73	3.57	-24.82	-46.03	11.15	
			82.0	2.75	362	20	23.91	61.19	81.89	3.22	-24.37	-46.26	11.37	
			82.0	2.75	362	20	26.73	60.30	84.08	2.95	-23.99	-46.49	11.52	
			82.0	2.75	362	20	29.55	59.49	86.31	2.74	-23.67	-46.72	11.61	
			82.0	2.75	362	20	32.36	58.77	88.56	2.57	-23.40	-46.94	11.66	
			82.0	2.75	362	20	35.16	58.12	90.84	2.43	-23.16	-47.17	11.68	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	37.94	57.53	93.15	2.32	-22.95	-47.38	11.67	-3.75
			82.0	2.75	362	20	40.72	56.99	95.48	2.22	-22.76	-47.60	11.64	
			82.0	2.75	362	20	43.44	56.54	97.84	2.14	-22.60	-47.81	11.59	
			82.0	2.75	362	20	44.43	57.87	100.21	2.09	-22.50	-48.02	11.48	
			82.0	2.75	362	20	45.43	59.21	102.60	2.04	-22.40	-48.22	11.38	
			82.0	2.75	362	20	46.44	60.57	105.01	2.00	-22.30	-48.42	11.27	
			82.0	2.75	362	20	47.46	61.93	107.44	1.95	-22.20	-48.62	11.17	
			82.0	2.75	362	20	48.49	63.30	109.88	1.91	-22.11	-48.82	11.07	
			82.0	2.75	362	20	49.52	64.68	112.33	1.87	-22.01	-49.01	10.98	
			82.0	2.75	362	20	50.56	66.07	114.80	1.83	-21.92	-49.20	10.88	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	51.32	67.09	116.61	1.80	-21.85	-49.33	10.81	-9.33
			82.0	1.26	362	20	26.90	93.50	117.75	2.65	-23.52	-49.42	9.06	
			82.0	1.26	362	20	27.12	94.40	118.90	2.62	-23.48	-49.50	9.01	
			82.0	1.26	362	20	27.34	95.30	120.05	2.60	-23.44	-49.59	8.97	
			82.0	1.26	362	20	27.57	96.21	121.20	2.58	-23.40	-49.67	8.93	
			82.0	1.26	362	20	27.79	97.11	122.35	2.55	-23.37	-49.75	8.88	
			82.0	1.26	362	20	28.02	98.02	123.50	2.53	-23.33	-49.83	8.84	
			82.0	1.26	362	20	28.24	98.93	124.66	2.51	-23.29	-49.91	8.80	
			82.0	1.26	362	20	28.47	99.84	125.82	2.49	-23.25	-49.99	8.75	
			82.0	1.26	362	20	28.70	100.75	126.98	2.47	-23.21	-50.07	8.71	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	51.84	66.62	116.66	1.80	-21.84	-49.34	10.82	-7.39
			82.0	1.38	362	20	53.37	66.31	117.91	1.77	-21.77	-49.43	10.80	
			82.0	1.38	362	20	54.89	66.01	119.16	1.74	-21.71	-49.52	10.77	
			82.0	1.38	362	20	56.42	65.71	120.41	1.72	-21.65	-49.61	10.74	
			82.0	1.38	362	20	57.94	65.42	121.67	1.70	-21.59	-49.70	10.71	
			82.0	1.38	362	20	59.47	65.13	122.92	1.67	-21.53	-49.79	10.68	
			82.0	1.38	362	20	60.99	64.85	124.18	1.65	-21.48	-49.88	10.64	
			82.0	1.38	362	20	62.52	64.56	125.44	1.63	-21.43	-49.97	10.60	
			82.0	1.38	362	20	64.04	64.28	126.71	1.62	-21.38	-50.06	10.56	
			82.0	1.38	362	20	65.57	64.01	127.98	1.60	-21.33	-50.14	10.52	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	63.52	58.55	120.37	1.70	-21.59	-49.61	10.80	-4.97
			82.0	0.92	940	20	64.62	57.89	120.82	1.69	-21.58	-49.64	10.78	
			82.0	0.92	940	20	65.71	57.26	121.28	1.69	-21.57	-49.68	10.76	
			82.0	0.92	940	20	66.79	56.65	121.75	1.68	-21.55	-49.71	10.74	
			82.0	0.92	940	20	67.23	56.67	122.22	1.68	-21.54	-49.74	10.72	
			82.0	0.92	940	20	67.48	56.89	122.70	1.67	-21.52	-49.78	10.70	
			82.0	0.92	940	20	67.74	57.11	123.18	1.66	-21.51	-49.81	10.68	
			82.0	0.92	940	20	68.00	57.33	123.67	1.66	-21.49	-49.85	10.67	
			82.0	0.92	940	20	68.27	57.55	124.16	1.65	-21.47	-49.88	10.65	
			82.0	0.92	940	20	68.53	57.77	124.66	1.64	-21.45	-49.91	10.63	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	68.92	58.10	125.39	1.64	-21.43	-49.96	10.61	-2.46
			82.0	1.74	940	20	69.44	58.53	126.35	1.62	-21.40	-50.03	10.57	
			82.0	1.74	940	20	69.97	58.97	127.33	1.61	-21.36	-50.10	10.54	
			82.0	1.74	940	20	70.50	59.42	128.33	1.60	-21.33	-50.17	10.50	
			82.0	1.74	940	20	71.05	59.88	129.34	1.59	-21.30	-50.23	10.47	
			82.0	1.74	940	20	71.60	60.34	130.37	1.57	-21.26	-50.30	10.43	
			82.0	1.74	940	20	72.16	60.82	131.42	1.56	-21.23	-50.37	10.40	
			82.0	1.74	940	20	72.73	61.29	132.48	1.55	-21.19	-50.44	10.36	
			82.0	1.74	940	20	73.31	61.78	133.55	1.54	-21.16	-50.51	10.33	
			82.0	1.74	940	20	73.89	62.27	134.64	1.52	-21.12	-50.58	10.29	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	74.83	62.71	136.03	1.51	-21.08	-50.67	10.25	-1.45
			82.0	2.49	940	20	77.48	61.75	137.73	1.50	-21.04	-50.78	10.18	
			82.0	2.49	940	20	80.10	60.85	139.46	1.48	-21.01	-50.89	10.10	
			82.0	2.49	940	20	82.68	60.01	141.21	1.47	-20.98	-51.00	10.03	
			82.0	2.49	940	20	85.23	59.22	142.99	1.46	-20.95	-51.11	9.94	
			82.0	2.49	940	20	87.76	58.48	144.78	1.46	-20.92	-51.21	9.86	
			82.0	2.49	940	20	90.26	57.78	146.60	1.45	-20.90	-51.32	9.77	
			82.0	2.49	940	20	92.75	57.13	148.43	1.44	-20.88	-51.43	9.69	
			82.0	2.49	940	20	95.21	56.51	150.29	1.44	-20.86	-51.54	9.60	
			82.0	2.49	940	20	97.66	55.93	152.16	1.43	-20.85	-51.65	9.51	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	99.38	55.53	153.49	1.43	-20.84	-51.72	9.44	-5.91
			82.0	1.03	940	20	100.39	55.31	154.28	1.42	-20.83	-51.77	9.40	
			82.0	1.03	940	20	101.39	55.09	155.06	1.42	-20.82	-51.81	9.37	
			82.0	1.03	940	20	102.39	54.88	155.86	1.42	-20.82	-51.85	9.33	
			82.0	1.03	940	20	103.39	54.67	156.65	1.42	-20.81	-51.90	9.29	
			82.0	1.03	940	20	104.39	54.47	157.45	1.42	-20.81	-51.94	9.25	
			82.0	1.03	940	20	105.39	54.27	158.24	1.41	-20.80	-51.99	9.21	
			82.0	1.03	940	20	106.38	54.08	159.05	1.41	-20.80	-52.03	9.17	
			82.0	1.03	940	20	107.37	53.89	159.85	1.41	-20.79	-52.07	9.13	
			82.0	1.03	940	20	108.36	53.70	160.66	1.41	-20.79	-52.12	9.10	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	67.31	58.11	123.76	1.65	-21.48	-49.85	10.67	0.07
			82.0	2.75	940	20	64.58	58.58	121.47	1.68	-21.55	-49.69	10.76	
			82.0	2.75	940	20	61.83	59.09	119.20	1.71	-21.64	-49.53	10.84	
			82.0	2.75	940	20	59.07	59.63	116.96	1.75	-21.72	-49.36	10.92	
			82.0	2.75	940	20	56.30	60.23	114.73	1.79	-21.82	-49.19	10.99	
			82.0	2.75	940	20	53.50	60.87	112.53	1.83	-21.92	-49.03	11.05	
			82.0	2.75	940	20	50.68	61.56	110.36	1.88	-22.04	-48.86	11.10	
			82.0	2.75	940	20	47.83	62.32	108.21	1.94	-22.17	-48.69	11.14	
			82.0	2.75	940	20	45.78	62.30	106.08	1.99	-22.29	-48.51	11.20	
			82.0	2.75	940	20	44.92	61.10	103.99	2.03	-22.38	-48.34	11.28	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	44.08	59.92	101.93	2.07	-22.46	-48.17	11.37	0.86
			82.0	2.75	940	20	43.25	58.76	99.90	2.11	-22.55	-47.99	11.46	
			82.0	2.75	940	20	42.44	57.62	97.90	2.16	-22.63	-47.82	11.55	
			82.0	2.75	940	20	41.65	56.50	95.95	2.20	-22.72	-47.64	11.64	
			82.0	2.75	940	20	40.87	55.41	94.03	2.24	-22.80	-47.47	11.73	
			82.0	2.75	940	20	40.11	54.34	92.16	2.29	-22.89	-47.29	11.82	
			82.0	2.75	940	20	39.37	53.29	90.33	2.33	-22.97	-47.12	11.91	
			82.0	2.75	940	20	38.64	52.28	88.55	2.38	-23.06	-46.94	12.00	
			82.0	2.75	940	20	37.95	51.29	86.81	2.42	-23.14	-46.77	12.09	
			82.0	2.75	940	20	37.27	50.34	85.14	2.47	-23.22	-46.60	12.18	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Cまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	72.92	62.73	134.12	1.53	−21.14	−50.55	10.31	−0.29
			82.0	2.75	940	20	71.80	61.77	132.02	1.55	−21.20	−50.41	10.38	
			82.0	2.75	940	20	70.69	60.82	129.93	1.58	−21.27	−50.27	10.45	
			82.0	2.75	940	20	69.60	59.88	127.88	1.60	−21.34	−50.14	10.52	
			82.0	2.75	940	20	68.52	58.95	125.84	1.63	−21.41	−50.00	10.59	
			82.0	2.75	940	20	67.45	58.04	123.84	1.65	−21.48	−49.86	10.66	
			82.0	2.75	940	20	66.40	57.14	121.87	1.68	−21.55	−49.72	10.73	
			82.0	2.75	940	20	65.37	56.26	119.92	1.71	−21.62	−49.58	10.81	
			82.0	2.75	940	20	64.36	55.39	118.01	1.73	−21.68	−49.44	10.88	
			82.0	2.75	940	20	63.36	54.53	116.13	1.76	−21.75	−49.30	10.95	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	62.38	53.70	114.29	1.79	−21.82	−49.16	11.02	0.40
			82.0	2.75	940	20	61.42	52.88	112.48	1.82	−21.89	−49.02	11.09	
			82.0	2.75	940	20	60.49	52.08	110.72	1.85	−21.96	−48.88	11.16	
			82.0	2.75	940	20	59.57	51.29	108.99	1.88	−22.02	−48.75	11.23	
			82.0	2.75	940	20	58.68	50.53	107.31	1.90	−22.09	−48.61	11.30	
			82.0	2.75	940	20	57.82	49.79	105.67	1.93	−22.16	−48.48	11.36	
			82.0	2.75	940	20	56.97	49.07	104.08	1.96	−22.22	−48.35	11.43	
			82.0	2.75	940	20	56.16	48.37	102.53	1.99	−22.29	−48.22	11.50	
			82.0	2.75	940	20	55.37	47.69	101.04	2.02	−22.35	−48.09	11.56	
			82.0	2.75	940	20	54.61	47.04	99.60	2.05	−22.41	−47.97	11.63	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	53.80	46.35	98.08	2.08	−22.47	−47.83	11.69	15.29
			82.0	3.35	940	20	52.96	45.63	96.48	2.11	−22.54	−47.69	11.77	
			82.0	3.35	940	20	52.17	44.95	94.97	2.15	−22.61	−47.55	11.84	
			82.0	3.35	940	20	51.42	44.32	93.56	2.18	−22.67	−47.42	11.90	
			82.0	3.35	940	20	50.73	43.73	92.25	2.21	−22.73	−47.30	11.97	
			82.0	3.35	940	20	50.10	43.18	91.05	2.24	−22.79	−47.19	12.02	
			82.0	3.35	940	20	49.52	42.69	89.95	2.26	−22.84	−47.08	12.08	
			82.0	3.35	940	20	49.01	42.25	88.97	2.29	−22.89	−46.98	12.13	
			82.0	3.35	940	20	48.55	41.86	88.10	2.31	−22.93	−46.90	12.17	
			82.0	3.35	940	20	−	−	87.36	−	−	−46.83	35.17	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	98.12	55.34	152.02	1.44	−20.87	−51.64	9.49	−0.99
			82.0	2.83	940	20	96.60	54.73	149.87	1.46	−20.92	−51.51	9.56	
			82.0	2.83	940	20	95.10	54.12	147.75	1.47	−20.98	−51.39	9.63	
			82.0	2.83	940	20	93.63	53.52	145.65	1.49	−21.04	−51.27	9.70	
			82.0	2.83	940	20	92.17	52.92	143.58	1.51	−21.09	−51.14	9.76	
			82.0	2.83	940	20	90.73	52.33	141.53	1.53	−21.15	−51.02	9.83	
			82.0	2.83	940	20	89.31	51.75	139.51	1.55	−21.21	−50.89	9.90	
			82.0	2.83	940	20	87.92	51.17	137.52	1.57	−21.27	−50.77	9.97	
			82.0	2.83	940	20	86.55	50.60	135.55	1.60	−21.32	−50.64	10.03	
			82.0	2.83	940	20	85.20	50.05	133.62	1.62	−21.38	−50.52	10.10	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	83.87	49.49	131.73	1.64	−21.44	−50.39	10.17	−0.33
			82.0	2.83	940	20	82.57	48.95	129.86	1.66	−21.49	−50.27	10.24	
			82.0	2.83	940	20	81.30	48.42	128.04	1.68	−21.55	−50.15	10.30	
			82.0	2.83	940	20	80.05	47.90	126.25	1.70	−21.61	−50.02	10.37	
			82.0	2.83	940	20	78.83	47.39	124.49	1.72	−21.66	−49.90	10.44	
			82.0	2.83	940	20	77.63	46.90	122.78	1.75	−21.72	−49.78	10.50	
			82.0	2.83	940	20	76.47	46.41	121.11	1.77	−21.77	−49.66	10.57	
			82.0	2.83	940	20	75.34	45.94	119.49	1.79	−21.82	−49.55	10.63	
			82.0	2.83	940	20	74.24	45.49	117.91	1.81	−21.88	−49.43	10.69	
			82.0	2.83	940	20	73.17	45.05	116.38	1.83	−21.93	−49.32	10.75	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	72.07	44.60	114.81	1.86	−21.98	−49.20	10.82	16.51
			82.0	3.19	940	20	70.94	44.14	113.20	1.88	−22.04	−49.08	10.89	
			82.0	3.19	940	20	69.87	43.71	111.67	1.90	−22.09	−48.96	10.95	
			82.0	3.19	940	20	68.84	43.30	110.21	1.93	−22.14	−48.84	11.01	
			82.0	3.19	940	20	67.86	42.91	108.82	1.95	−22.19	−48.73	11.07	
			82.0	3.19	940	20	66.92	42.55	107.51	1.97	−22.24	−48.63	11.13	
			82.0	3.19	940	20	66.04	42.22	106.27	1.99	−22.28	−48.53	11.19	
			82.0	3.19	940	20	65.21	41.92	105.12	2.01	−22.33	−48.43	11.24	
			82.0	3.19	940	20	−	−	104.06	−	−	−48.35	33.65	
			82.0	3.19	940	20	−	−	103.08	−	−	−48.26	33.74	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	27.96	52.44	77.43	2.97	−24.02	−45.78	12.20	−3.45
			82.0	0.92	940	20	28.92	52.12	78.14	2.90	−23.92	−45.86	12.22	
			82.0	0.92	940	20	29.87	51.82	78.85	2.84	−23.82	−45.94	12.24	
			82.0	0.92	940	20	30.82	51.53	79.57	2.78	−23.74	−46.01	12.25	
			82.0	0.92	940	20	31.77	51.24	80.29	2.73	−23.65	−46.09	12.25	
			82.0	0.92	940	20	32.72	50.97	81.01	2.68	−23.57	−46.17	12.26	
			82.0	0.92	940	20	33.66	50.71	81.74	2.63	−23.50	−46.25	12.25	
			82.0	0.92	940	20	34.60	50.46	82.47	2.59	−23.43	−46.33	12.25	
			82.0	0.92	940	20	35.54	50.22	83.21	2.55	−23.36	−46.40	12.24	
			82.0	0.92	940	20	36.47	49.99	83.95	2.51	−23.29	−46.48	12.23	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	37.82	49.66	85.02	2.46	−23.20	−46.59	12.20	−0.94
			82.0	1.74	940	20	39.58	49.27	86.44	2.40	−23.10	−46.73	12.17	
			82.0	1.74	940	20	41.32	48.89	87.87	2.35	−23.00	−46.88	12.13	
			82.0	1.74	940	20	43.06	48.54	89.31	2.30	−22.90	−47.02	12.08	
			82.0	1.74	940	20	44.80	48.22	90.76	2.25	−22.82	−47.16	12.02	
			82.0	1.74	940	20	46.52	47.91	92.22	2.21	−22.74	−47.30	11.96	
			82.0	1.74	940	20	48.25	47.62	93.69	2.17	−22.67	−47.43	11.90	
			82.0	1.74	940	20	49.96	47.34	95.17	2.14	−22.60	−47.57	11.83	
			82.0	1.74	940	20	51.68	47.09	96.66	2.11	−22.53	−47.70	11.77	
			82.0	1.74	940	20	53.39	46.84	98.16	2.08	−22.47	−47.84	11.69	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	55.17	46.61	99.72	2.05	−22.41	−47.98	11.62	−1.32
			82.0	1.89	940	20	57.02	46.37	101.37	2.02	−22.35	−48.12	11.53	
			82.0	1.89	940	20	58.86	46.15	103.02	1.99	−22.29	−48.26	11.45	
			82.0	1.89	940	20	60.71	45.94	104.68	1.97	−22.24	−48.40	11.36	
			82.0	1.89	940	20	62.55	45.74	106.34	1.95	−22.19	−48.53	11.28	
			82.0	1.89	940	20	64.39	45.56	108.02	1.93	−22.14	−48.67	11.19	
			82.0	1.89	940	20	66.22	45.38	109.70	1.91	−22.10	−48.80	11.10	
			82.0	1.89	940	20	68.06	45.21	111.39	1.89	−22.05	−48.94	11.01	
			82.0	1.89	940	20	69.89	45.06	113.08	1.87	−22.01	−49.07	10.92	
			82.0	1.89	940	20	71.73	44.90	114.78	1.85	−21.97	−49.20	10.83	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	73.12	44.79	116.07	1.84	−21.94	−49.29	10.76	−4.69
			82.0	1.02	940	20	74.08	44.70	116.94	1.83	−21.93	−49.36	10.71	
			82.0	1.02	940	20	75.03	44.61	117.81	1.83	−21.91	−49.42	10.67	
			82.0	1.02	940	20	75.98	44.52	118.69	1.82	−21.89	−49.49	10.62	
			82.0	1.02	940	20	76.94	44.44	119.56	1.81	−21.88	−49.55	10.57	
			82.0	1.02	940	20	77.89	44.36	120.44	1.81	−21.86	−49.62	10.53	
			82.0	1.02	940	20	78.85	44.28	121.32	1.80	−21.84	−49.68	10.48	
			82.0	1.02	940	20	79.80	44.20	122.21	1.79	−21.83	−49.74	10.43	
			82.0	1.02	940	20	80.75	44.13	123.10	1.79	−21.81	−49.80	10.38	
			82.0	1.02	940	20	81.71	44.05	123.98	1.78	−21.80	−49.87	10.34	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	−	−	67.09	−	−	−44.53	37.47	24.32
			82.0	2.11	940	20	−	−	69.19	−	−	−44.80	37.20	
			82.0	2.11	940	20	−	−	71.29	−	−	−45.06	36.94	
			82.0	2.11	940	20	−	−	73.39	−	−	−45.31	36.69	
			82.0	2.11	940	20	−	−	75.48	−	−	−45.56	36.44	
			82.0	2.11	940	20	−	−	77.58	−	−	−45.80	36.20	
			82.0	2.11	940	20	−	−	79.68	−	−	−46.03	35.97	
			82.0	2.11	940	20	−	−	81.78	−	−	−46.25	35.75	
			82.0	2.11	940	20	−	−	83.88	−	−	−46.47	35.53	
			82.0	2.11	940	20	−	−	85.98	−	−	−46.69	35.31	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	−	−	87.81	−	−	−46.87	35.13	21.11
			82.0	1.56	940	20	−	−	89.37	−	−	−47.02	34.98	
			82.0	1.56	940	20	−	−	90.93	−	−	−47.17	34.83	
			82.0	1.56	940	20	−	−	92.48	−	−	−47.32	34.68	
			82.0	1.56	940	20	−	−	94.04	−	−	−47.47	34.53	
			82.0	1.56	940	20	−	−	95.60	−	−	−47.61	34.39	
			82.0	1.56	940	20	−	−	97.16	−	−	−47.75	34.25	
			82.0	1.56	940	20	−	−	98.72	−	−	−47.89	34.11	
			82.0	1.56	940	20	−	−	100.28	−	−	−48.02	33.98	
			82.0	1.56	940	20	−	−	101.84	−	−	−48.16	33.84	

予測点C　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Cまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	87.07	-	-	-46.80	35.20	20.16
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.15	-	-	-46.81	35.19	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.25	-	-	-46.81	35.19	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.36	-	-	-46.83	35.17	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.48	-	-	-46.84	35.16	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.62	-	-	-46.85	35.15	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.77	-	-	-46.87	35.13	
			82.0	1.08	940	20	-	-	87.93	-	-	-46.88	35.12	
			82.0	1.08	940	20	-	-	88.10	-	-	-46.90	35.10	
			82.0	1.08	940	20	-	-	88.29	-	-	-46.92	35.08	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	37.20	107.97	143.22	1.96	-22.21	-51.12	18.27	-12.60
			91.6	0.62	24	10	35.92	109.08	142.99	2.01	-22.32	-51.11	18.17	
			91.6	0.62	24	10	34.61	110.22	142.77	2.07	-22.45	-51.09	18.06	
			91.6	0.62	24	10	33.29	111.38	142.54	2.13	-22.58	-51.08	17.94	
			91.6	0.62	24	10	31.94	112.58	142.32	2.20	-22.72	-51.07	17.81	
			91.6	0.62	24	10	30.58	113.81	142.11	2.28	-22.87	-51.05	17.67	
			91.6	0.62	24	10	29.19	115.07	141.89	2.37	-23.04	-51.04	17.52	
			91.6	0.62	24	10	27.78	116.37	141.68	2.47	-23.22	-51.03	17.35	
			91.6	0.62	24	10	26.36	117.70	141.47	2.59	-23.43	-51.01	17.16	
			91.6	0.62	24	10	24.91	119.07	141.26	2.72	-23.64	-51.00	16.95	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	24.24	120.07	141.52	2.79	-23.75	-51.02	16.83	-12.68
			91.6	0.76	24	10	24.34	120.68	142.24	2.78	-23.73	-51.06	16.81	
			91.6	0.76	24	10	24.44	121.29	142.96	2.77	-23.71	-51.10	16.78	
			91.6	0.76	24	10	24.54	121.90	143.69	2.75	-23.69	-51.15	16.76	
			91.6	0.76	24	10	24.64	122.51	144.41	2.74	-23.67	-51.19	16.74	
			91.6	0.76	24	10	24.74	123.12	145.13	2.73	-23.65	-51.24	16.71	
			91.6	0.76	24	10	24.84	123.73	145.86	2.72	-23.63	-51.28	16.69	
			91.6	0.76	24	10	24.94	124.34	146.58	2.70	-23.61	-51.32	16.67	
			91.6	0.76	24	10	25.04	124.95	147.31	2.69	-23.59	-51.36	16.64	
			91.6	0.76	24	10	25.15	125.56	148.03	2.68	-23.57	-51.41	16.62	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	23.34	120.59	141.04	2.89	-23.91	-50.99	16.71	-13.69
			91.6	0.72	24	10	21.63	122.28	140.80	3.11	-24.22	-50.97	16.40	
			91.6	0.72	24	10	19.92	124.03	140.57	3.38	-24.58	-50.96	16.06	
			91.6	0.72	24	10	18.22	125.84	140.34	3.71	-24.99	-50.94	15.67	
			91.6	0.72	24	10	16.54	127.71	140.12	4.13	-25.00	-50.93	15.67	
			91.6	0.72	24	10	14.93	129.65	139.90	4.68	-25.00	-50.92	15.68	
			91.6	0.72	24	10	13.44	131.65	139.68	5.41	-25.00	-50.90	15.70	
			91.6	0.72	24	10	9.28	133.52	139.46	3.34	-24.53	-50.89	16.18	
			91.6	0.72	24	10	7.92	135.68	139.25	4.36	-25.00	-50.88	15.72	
			91.6	0.72	24	10	7.11	137.93	139.04	6.00	-25.00	-50.86	15.74	

予測点C 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	27.7

予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	54.1

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	142.30	142.73	5.50	1,000	32.33	-25.00	-43.09	-5.09	-5.37
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	141.57	141.99	5.50	1,000	32.35	-25.00	-43.05	-5.05	-5.33
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	140.85	141.27	5.50	1,000	32.36	-25.00	-43.00	-5.00	-5.28
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	140.14	140.55	5.50	1,000	32.38	-25.00	-42.96	-4.96	-5.24
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	139.44	139.85	5.51	1,000	32.40	-25.00	-42.91	-4.91	-5.19
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	138.75	139.17	5.51	1,000	32.41	-25.00	-42.87	-4.87	-5.15
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	138.08	138.49	5.51	1,000	32.43	-25.00	-42.83	-4.83	-5.11
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	137.42	137.83	5.52	1,000	32.44	-25.00	-42.79	-4.79	-5.07
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	136.78	137.18	5.52	1,000	32.46	-25.00	-42.75	-4.75	-5.03
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	136.14	136.54	5.52	1,000	32.47	-25.00	-42.71	-4.71	-4.99
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	135.52	135.92	5.52	1,000	32.49	-25.00	-42.67	-4.67	-4.95
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	134.92	135.31	5.53	1,000	32.50	-25.00	-42.63	-4.63	-4.91
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	134.33	134.72	5.53	1,000	32.52	-25.00	-42.59	-4.59	-4.87
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	133.75	134.14	5.53	1,000	32.53	-25.00	-42.55	-4.55	-4.83
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	133.19	133.57	5.53	1,000	32.55	-25.00	-42.51	-4.51	-4.79
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	132.64	133.02	5.54	1,000	32.56	-25.00	-42.48	-4.48	-4.76
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	132.10	132.49	5.54	1,000	32.57	-25.00	-42.44	-4.44	-4.72
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.50	31.87	38.33	0.04	1,000	0.24	-9.35	-31.67	21.97	21.69
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.71	32.83	39.50	0.04	1,000	0.23	-9.30	-31.93	21.77	21.49
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.92	33.81	40.69	0.04	1,000	0.22	-9.24	-32.19	21.57	21.29
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.13	34.81	41.90	0.04	1,000	0.22	-9.19	-32.44	21.37	21.09
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.34	35.83	43.13	0.04	1,000	0.21	-9.14	-32.70	21.17	20.89
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.56	36.85	44.37	0.03	1,000	0.21	-9.08	-32.94	20.97	20.69
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.05	43.99	53.01	0.03	1,000	0.17	-8.77	-34.49	19.74	19.46
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.28	45.09	54.35	0.03	1,000	0.17	-8.73	-34.70	19.57	19.28
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.17	55.13	55.69	2.61	1,000	15.34	-24.86	-34.92	3.23	2.95
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.01	54.85	57.04	1.82	1,000	10.72	-23.30	-35.12	4.57	4.29
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.24	54.60	58.40	1.43	1,000	8.43	-22.26	-35.33	5.41	5.13
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.62	54.37	59.77	1.22	1,000	7.18	-21.56	-35.53	5.91	5.63
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.09	54.15	61.14	1.09	1,000	6.42	-21.08	-35.73	6.20	5.91
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.58	53.95	62.52	1.01	1,000	5.93	-20.73	-35.92	6.35	6.07
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	11.09	53.76	63.90	0.95	1,000	5.60	-20.48	-36.11	6.41	6.13
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	65.29	-	1,000	-	-	-36.30	26.70	26.42
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.31	30.93	37.19	0.04	1,000	0.24	-9.41	-31.41	17.18	16.90
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	68.08	-	1,000	-	-	-36.66	21.34	21.06
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.11	30.00	36.07	0.04	125	0.03	-6.69	-31.14	16.17	15.89
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	66.69	-	1,000	-	-	-36.48	21.52	21.24
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	81.58	81.52	2.46	63	0.91	-12.74	-38.23	9.56	9.28
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	77.95	77.88	2.47	63	0.92	-12.75	-37.83	9.95	9.95
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	75.10	75.02	2.48	63	0.92	-12.76	-37.50	10.26	10.26
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	3.61	39.65	42.09	1.16	63	0.43	-10.68	-32.48	17.36	17.08
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	13.70	27.84	37.93	3.60	63	1.34	-14.25	-31.58	-6.31	-6.59
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	12.24	27.87	36.24	3.87	63	1.43	-14.57	-31.18	14.27	13.99
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.75	28.12	29.82	6.05	63	2.24	-16.51	-29.49	14.02	13.74
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.00	27.51	26.00	8.51	63	3.15	-17.99	-28.30	8.73	8.73
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	27.89	26.31	8.59	63	3.18	-18.03	-28.40	-9.43	-9.43
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	64.53	-	63	-	-	-36.20	30.33	30.05
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	66.43	-	63	-	-	-36.45	30.08	29.79
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	68.32	-	63	-	-	-36.69	29.83	29.55
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	10.81	99.75	110.19	0.37	63	0.14	-8.39	-40.84	-12.23	-12.23
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	13.43	101.75	114.86	0.32	63	0.12	-8.15	-41.20	-22.85	-22.85
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.42	102.47	116.58	0.30	63	0.11	-8.07	-41.33	-13.41	-13.69
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	15.79	103.43	118.93	0.28	63	0.10	-7.99	-41.51	-13.49	-13.77
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	16.31	103.78	119.81	0.28	63	0.10	-7.96	-41.57	-19.53	-19.81
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	17.24	104.41	121.38	0.27	63	0.10	-7.90	-41.68	-17.59	-17.59
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	19.04	105.58	124.37	0.25	63	0.09	-7.82	-41.89	-13.71	-13.99
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	20.03	106.20	125.99	0.24	63	0.09	-7.77	-42.01	-13.78	-14.06
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	80.92	-	63	-	-	-38.16	16.84	16.56
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	79.31	-	63	-	-	-37.99	17.01	16.73
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	-	-	19.41	-	63	-	-	-25.76	16.04	16.04

予測点D 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	36.9

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	-	-	15.82	-	2,000	-	-	-23.99	66.01	39.20
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	-	-	15.82	-	1,000	-	-	-23.99	66.01	49.20
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	-	-	15.82	-	2,000	-	-	-23.99	47.01	27.98

予測点D 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	49.6

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	-	-	15.82	-	500	-	-	-23.99	63.21	29
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	15.82	-	1,000	-	-	-23.99	62.11	28

予測点D 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	31.8

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	83.73	-	-	-46.46	35.54	10.69
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.75	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.77	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.79	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.82	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.84	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.87	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.90	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.93	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.96	-	-	-46.48	35.52	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	85.96	-	-	-46.69	35.31	20.38
			82.0	4.00	362	20	-	-	89.93	-	-	-47.08	34.92	
			82.0	4.00	362	20	-	-	93.91	-	-	-47.45	34.55	
			82.0	4.00	362	20	-	-	97.89	-	-	-47.81	34.19	
			82.0	4.00	362	20	-	-	101.87	-	-	-48.16	33.84	
			82.0	4.00	362	20	-	-	105.85	-	-	-48.49	33.51	
			82.0	4.00	362	20	-	-	109.83	-	-	-48.81	33.19	
			82.0	4.00	362	20	-	-	113.81	-	-	-49.12	32.88	
			82.0	4.00	362	20	-	-	117.79	-	-	-49.42	32.58	
			82.0	4.00	362	20	-	-	121.78	-	-	-49.71	32.29	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	82.61	-	-	-46.34	35.66	22.15
			82.0	2.75	362	20	-	-	79.87	-	-	-46.05	35.95	
			82.0	2.75	362	20	-	-	77.14	-	-	-45.75	36.25	
			82.0	2.75	362	20	-	-	74.41	-	-	-45.43	36.57	
			82.0	2.75	362	20	-	-	71.68	-	-	-45.11	36.89	
			82.0	2.75	362	20	-	-	68.95	-	-	-44.77	37.23	
			82.0	2.75	362	20	-	-	66.23	-	-	-44.42	37.58	
			82.0	2.75	362	20	-	-	63.50	-	-	-44.06	37.94	
			82.0	2.75	362	20	-	-	60.78	-	-	-43.68	38.32	
			82.0	2.75	362	20	-	-	58.06	-	-	-43.28	38.72	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	55.35	-	-	-42.86	39.14	26.65
			82.0	2.75	362	20	-	-	52.63	-	-	-42.43	39.57	
			82.0	2.75	362	20	-	-	49.93	-	-	-41.97	40.03	
			82.0	2.75	362	20	-	-	47.22	-	-	-41.48	40.52	
			82.0	2.75	362	20	-	-	44.53	-	-	-40.97	41.03	
			82.0	2.75	362	20	-	-	41.83	-	-	-40.43	41.57	
			82.0	2.75	362	20	-	-	39.15	-	-	-39.86	42.14	
			82.0	2.75	362	20	-	-	36.48	-	-	-39.24	42.76	
			82.0	2.75	362	20	-	-	33.82	-	-	-38.58	43.42	
			82.0	2.75	362	20	-	-	31.18	-	-	-37.88	44.12	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	29.26	-	-	-37.33	44.67	28.23
			82.0	1.26	362	20	-	-	28.06	-	-	-36.96	45.04	
			82.0	1.26	362	20	-	-	26.86	-	-	-36.58	45.42	
			82.0	1.26	362	20	-	-	25.67	-	-	-36.19	45.81	
			82.0	1.26	362	20	-	-	24.49	-	-	-35.78	46.22	
			82.0	1.26	362	20	-	-	23.32	-	-	-35.35	46.65	
			82.0	1.26	362	20	-	-	22.16	-	-	-34.91	47.09	
			82.0	1.26	362	20	-	-	21.01	-	-	-34.45	47.55	
			82.0	1.26	362	20	-	-	19.87	-	-	-33.96	48.04	
			82.0	1.26	362	20	-	-	18.75	-	-	-33.46	48.54	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	29.20	-	-	-37.31	44.69	28.86
			82.0	1.38	362	20	-	-	27.90	-	-	-36.91	45.09	
			82.0	1.38	362	20	-	-	26.59	-	-	-36.50	45.50	
			82.0	1.38	362	20	-	-	25.30	-	-	-36.06	45.94	
			82.0	1.38	362	20	-	-	24.02	-	-	-35.61	46.39	
			82.0	1.38	362	20	-	-	22.74	-	-	-35.14	46.86	
			82.0	1.38	362	20	-	-	21.48	-	-	-34.64	47.36	
			82.0	1.38	362	20	-	-	20.24	-	-	-34.12	47.88	
			82.0	1.38	362	20	-	-	19.01	-	-	-33.58	48.42	
			82.0	1.38	362	20	-	-	17.80	-	-	-33.01	48.99	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	28.51	-	-	-37.10	44.90	29.07
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.54	-	-	-37.11	44.89	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.60	-	-	-37.13	44.87	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.69	-	-	-37.15	44.85	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.81	-	-	-37.19	44.81	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.95	-	-	-37.23	44.77	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.13	-	-	-37.29	44.71	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.33	-	-	-37.35	44.65	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.56	-	-	-37.41	44.59	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.81	-	-	-37.49	44.51	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	30.23	-	-	-37.61	44.39	30.55
			82.0	1.74	940	20	-	-	30.85	-	-	-37.79	44.21	
			82.0	1.74	940	20	-	-	31.56	-	-	-37.98	44.02	
			82.0	1.74	940	20	-	-	32.35	-	-	-38.20	43.80	
			82.0	1.74	940	20	-	-	33.20	-	-	-38.42	43.58	
			82.0	1.74	940	20	-	-	34.13	-	-	-38.66	43.34	
			82.0	1.74	940	20	-	-	35.12	-	-	-38.91	43.09	
			82.0	1.74	940	20	-	-	36.16	-	-	-39.16	42.84	
			82.0	1.74	940	20	-	-	37.25	-	-	-39.42	42.58	
			82.0	1.74	940	20	-	-	38.40	-	-	-39.69	42.31	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	39.80	-	-	-40.00	42.00	29.17
			82.0	2.49	940	20	-	-	41.48	-	-	-40.36	41.64	
			82.0	2.49	940	20	-	-	43.25	-	-	-40.72	41.28	
			82.0	2.49	940	20	-	-	45.08	-	-	-41.08	40.92	
			82.0	2.49	940	20	-	-	46.97	-	-	-41.44	40.56	
			82.0	2.49	940	20	-	-	48.92	-	-	-41.79	40.21	
			82.0	2.49	940	20	-	-	50.92	-	-	-42.14	39.86	
			82.0	2.49	940	20	-	-	52.95	-	-	-42.48	39.52	
			82.0	2.49	940	20	-	-	55.03	-	-	-42.81	39.19	
			82.0	2.49	940	20	-	-	57.14	-	-	-43.14	38.86	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	58.64	-	-	-43.36	38.64	22.89
			82.0	1.03	940	20	-	-	59.53	-	-	-43.50	38.50	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.43	-	-	-43.62	38.38	
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.33	-	-	-43.75	38.25	
			82.0	1.03	940	20	-	-	62.23	-	-	-43.88	38.12	
			82.0	1.03	940	20	-	-	63.14	-	-	-44.01	37.99	
			82.0	1.03	940	20	-	-	64.05	-	-	-44.13	37.87	
			82.0	1.03	940	20	-	-	64.96	-	-	-44.25	37.75	
			82.0	1.03	940	20	-	-	65.88	-	-	-44.37	37.63	
			82.0	1.03	940	20	-	-	66.80	-	-	-44.50	37.50	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	31.26	-	-	-37.90	44.10	30.78
			82.0	2.75	940	20	-	-	33.90	-	-	-38.60	43.40	
			82.0	2.75	940	20	-	-	36.56	-	-	-39.26	42.74	
			82.0	2.75	940	20	-	-	39.22	-	-	-39.87	42.13	
			82.0	2.75	940	20	-	-	41.90	-	-	-40.44	41.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.59	-	-	-40.98	41.02	
			82.0	2.75	940	20	-	-	47.28	-	-	-41.49	40.51	
			82.0	2.75	940	20	-	-	49.98	-	-	-41.98	40.02	
			82.0	2.75	940	20	-	-	52.69	-	-	-42.43	39.57	
			82.0	2.75	940	20	-	-	55.40	-	-	-42.87	39.13	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	58.11	-	-	-43.28	38.72	26.29
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.83	-	-	-43.68	38.32	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.55	-	-	-44.06	37.94	
			82.0	2.75	940	20	-	-	66.27	-	-	-44.43	37.57	
			82.0	2.75	940	20	-	-	68.99	-	-	-44.78	37.22	
			82.0	2.75	940	20	-	-	71.72	-	-	-45.11	36.89	
			82.0	2.75	940	20	-	-	74.45	-	-	-45.44	36.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	77.18	-	-	-45.75	36.25	
			82.0	2.75	940	20	-	-	79.91	-	-	-46.05	35.95	
			82.0	2.75	940	20	-	-	82.64	-	-	-46.34	35.66	

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	40.00	-	-	-40.04	41.96	29.31
			82.0	2.75	940	20	-	-	42.10	-	-	-40.48	41.52	
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.26	-	-	-40.92	41.08	
			82.0	2.75	940	20	-	-	46.49	-	-	-41.35	40.65	
			82.0	2.75	940	20	-	-	48.77	-	-	-41.76	40.24	
			82.0	2.75	940	20	-	-	51.10	-	-	-42.17	39.83	
			82.0	2.75	940	20	-	-	53.46	-	-	-42.56	39.44	
			82.0	2.75	940	20	-	-	55.86	-	-	-42.94	39.06	
			82.0	2.75	940	20	-	-	58.30	-	-	-43.31	38.69	
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.76	-	-	-43.67	38.33	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	63.24	-	-	-44.02	37.98	25.73
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.75	-	-	-44.36	37.64	
			82.0	2.75	940	20	-	-	68.27	-	-	-44.68	37.32	
			82.0	2.75	940	20	-	-	70.81	-	-	-45.00	37.00	
			82.0	2.75	940	20	-	-	73.37	-	-	-45.31	36.69	
			82.0	2.75	940	20	-	-	75.94	-	-	-45.61	36.39	
			82.0	2.75	940	20	-	-	78.52	-	-	-45.90	36.10	
			82.0	2.75	940	20	-	-	81.11	-	-	-46.18	35.82	
			82.0	2.75	940	20	-	-	83.71	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	2.75	940	20	-	-	86.32	-	-	-46.72	35.28	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	-	-	89.23	-	-	-47.01	34.99	23.72
			82.0	3.35	940	20	-	-	92.44	-	-	-47.32	34.68	
			82.0	3.35	940	20	-	-	95.65	-	-	-47.61	34.39	
			82.0	3.35	940	20	-	-	98.88	-	-	-47.90	34.10	
			82.0	3.35	940	20	-	-	102.11	-	-	-48.18	33.82	
			82.0	3.35	940	20	-	-	105.35	-	-	-48.45	33.55	
			82.0	3.35	940	20	-	-	108.60	-	-	-48.72	33.28	
			82.0	3.35	940	20	-	-	111.85	-	-	-48.97	33.03	
			82.0	3.35	940	20	-	-	115.11	-	-	-49.22	32.78	
			82.0	3.35	940	20	-	-	118.37	-	-	-49.46	32.54	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	58.74	-	-	-43.38	38.62	26.99
			82.0	2.83	940	20	-	-	59.90	-	-	-43.55	38.45	
			82.0	2.83	940	20	-	-	61.18	-	-	-43.73	38.27	
			82.0	2.83	940	20	-	-	62.55	-	-	-43.92	38.08	
			82.0	2.83	940	20	-	-	64.03	-	-	-44.13	37.87	
			82.0	2.83	940	20	-	-	65.59	-	-	-44.34	37.66	
			82.0	2.83	940	20	-	-	67.23	-	-	-44.55	37.45	
			82.0	2.83	940	20	-	-	68.95	-	-	-44.77	37.23	
			82.0	2.83	940	20	-	-	70.75	-	-	-44.99	37.01	
			82.0	2.83	940	20	-	-	72.61	-	-	-45.22	36.78	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	74.53	-	-	-45.45	36.55	24.79
			82.0	2.83	940	20	-	-	76.51	-	-	-45.67	36.33	
			82.0	2.83	940	20	-	-	78.54	-	-	-45.90	36.10	
			82.0	2.83	940	20	-	-	80.62	-	-	-46.13	35.87	
			82.0	2.83	940	20	-	-	82.74	-	-	-46.35	35.65	
			82.0	2.83	940	20	-	-	84.91	-	-	-46.58	35.42	
			82.0	2.83	940	20	-	-	87.11	-	-	-46.80	35.20	
			82.0	2.83	940	20	-	-	89.35	-	-	-47.02	34.98	
			82.0	2.83	940	20	-	-	91.62	-	-	-47.24	34.76	
			82.0	2.83	940	20	-	-	93.93	-	-	-47.46	34.54	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	-	-	96.40	-	-	-47.68	34.32	23.06
			82.0	3.19	940	20	-	-	99.06	-	-	-47.92	34.08	
			82.0	3.19	940	20	-	-	101.74	-	-	-48.15	33.85	
			82.0	3.19	940	20	-	-	104.46	-	-	-48.38	33.62	
			82.0	3.19	940	20	-	-	107.20	-	-	-48.60	33.40	
			82.0	3.19	940	20	-	-	109.96	-	-	-48.83	33.17	
			82.0	3.19	940	20	-	-	112.75	-	-	-49.04	32.96	
			82.0	3.19	940	20	-	-	115.56	-	-	-49.26	32.74	
			82.0	3.19	940	20	-	-	118.39	-	-	-49.47	32.53	
			82.0	3.19	940	20	-	-	121.23	-	-	-49.67	32.33	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	83.50	-	-	-46.43	35.57	19.86
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.51	-	-	-46.44	35.56	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.53	-	-	-46.44	35.56	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.56	-	-	-46.44	35.56	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.60	-	-	-46.44	35.56	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.65	-	-	-46.45	35.55	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.71	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.79	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.87	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.96	-	-	-46.48	35.52	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	84.11	-	-	-46.50	35.50	22.44
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.33	-	-	-46.52	35.48	
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.59	-	-	-46.55	35.45	
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.89	-	-	-46.58	35.42	
			82.0	1.74	940	20	-	-	85.22	-	-	-46.61	35.39	
			82.0	1.74	940	20	-	-	85.58	-	-	-46.65	35.35	
			82.0	1.74	940	20	-	-	85.98	-	-	-46.69	35.31	
			82.0	1.74	940	20	-	-	86.41	-	-	-46.73	35.27	
			82.0	1.74	940	20	-	-	86.88	-	-	-46.78	35.22	
			82.0	1.74	940	20	-	-	87.37	-	-	-46.83	35.17	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	-	-	87.93	-	-	-46.88	35.12	22.26
			82.0	1.89	940	20	-	-	88.54	-	-	-46.94	35.06	
			82.0	1.89	940	20	-	-	89.18	-	-	-47.01	34.99	
			82.0	1.89	940	20	-	-	89.86	-	-	-47.07	34.93	
			82.0	1.89	940	20	-	-	90.58	-	-	-47.14	34.86	
			82.0	1.89	940	20	-	-	91.33	-	-	-47.21	34.79	
			82.0	1.89	940	20	-	-	92.11	-	-	-47.29	34.71	
			82.0	1.89	940	20	-	-	92.92	-	-	-47.36	34.64	
			82.0	1.89	940	20	-	-	93.76	-	-	-47.44	34.56	
			82.0	1.89	940	20	-	-	94.64	-	-	-47.52	34.48	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	-	-	95.38	-	-	-47.59	34.41	18.93
			82.0	1.02	940	20	-	-	95.96	-	-	-47.64	34.36	
			82.0	1.02	940	20	-	-	96.56	-	-	-47.70	34.30	
			82.0	1.02	940	20	-	-	97.16	-	-	-47.75	34.25	
			82.0	1.02	940	20	-	-	97.77	-	-	-47.80	34.20	
			82.0	1.02	940	20	-	-	98.38	-	-	-47.86	34.14	
			82.0	1.02	940	20	-	-	99.00	-	-	-47.91	34.09	
			82.0	1.02	940	20	-	-	99.63	-	-	-47.97	34.03	
			82.0	1.02	940	20	-	-	100.26	-	-	-48.02	33.98	
			82.0	1.02	940	20	-	-	100.91	-	-	-48.08	33.92	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	-	-	119.54	-	-	-49.55	32.45	20.37
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.43	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.36	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.32	-	-	-49.53	32.47	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.33	-	-	-49.53	32.47	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.37	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.44	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.56	-	-	-49.55	32.45	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.71	-	-	-49.56	32.44	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.90	-	-	-49.58	32.42	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	-	-	120.09	-	-	-49.59	32.41	18.95
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.28	-	-	-49.60	32.40	
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.48	-	-	-49.62	32.38	
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.71	-	-	-49.63	32.37	
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.96	-	-	-49.65	32.35	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.22	-	-	-49.67	32.33	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.51	-	-	-49.69	32.31	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.81	-	-	-49.71	32.29	
			82.0	1.56	940	20	-	-	122.14	-	-	-49.74	32.26	
			82.0	1.56	940	20	-	-	122.48	-	-	-49.76	32.24	

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	120.54	-	-	-49.62	32.38	17.05
			82.0	1.08	940	20	-	-	121.62	-	-	-49.70	32.30	
			82.0	1.08	940	20	-	-	122.70	-	-	-49.78	32.22	
			82.0	1.08	940	20	-	-	123.78	-	-	-49.85	32.15	
			82.0	1.08	940	20	-	-	124.86	-	-	-49.93	32.07	
			82.0	1.08	940	20	-	-	125.93	-	-	-50.00	32.00	
			82.0	1.08	940	20	-	-	127.01	-	-	-50.08	31.92	
			82.0	1.08	940	20	-	-	128.09	-	-	-50.15	31.85	
			82.0	1.08	940	20	-	-	129.17	-	-	-50.22	31.78	
			82.0	1.08	940	20	-	-	130.25	-	-	-50.30	31.70	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	6.34	-	-	-24.04	67.56	34.61
			91.6	0.62	24	10	-	-	6.96	-	-	-24.85	66.75	
			91.6	0.62	24	10	-	-	7.58	-	-	-25.59	66.01	
			91.6	0.62	24	10	-	-	8.20	-	-	-26.27	65.33	
			91.6	0.62	24	10	-	-	8.81	-	-	-26.90	64.70	
			91.6	0.62	24	10	-	-	9.43	-	-	-27.49	64.11	
			91.6	0.62	24	10	-	-	10.05	-	-	-28.05	63.55	
			91.6	0.62	24	10	-	-	10.67	-	-	-28.57	63.03	
			91.6	0.62	24	10	-	-	11.29	-	-	-29.06	62.54	
			91.6	0.62	24	10	-	-	11.91	-	-	-29.52	62.08	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	12.23	-	-	-29.75	61.85	31.97
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.28	-	-	-29.78	61.82	
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.37	-	-	-29.85	61.75	
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.51	-	-	-29.95	61.65	
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.70	-	-	-30.07	61.53	
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.93	-	-	-30.23	61.37	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.19	-	-	-30.41	61.19	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.50	-	-	-30.61	60.99	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.84	-	-	-30.82	60.78	
			91.6	0.76	24	10	-	-	14.22	-	-	-31.06	60.54	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	12.58	-	-	-29.99	61.61	30.18
			91.6	0.72	24	10	-	-	13.30	-	-	-30.48	61.12	
			91.6	0.72	24	10	-	-	14.02	-	-	-30.94	60.66	
			91.6	0.72	24	10	-	-	14.74	-	-	-31.37	60.23	
			91.6	0.72	24	10	-	-	15.46	-	-	-31.79	59.81	
			91.6	0.72	24	10	-	-	16.18	-	-	-32.18	59.42	
			91.6	0.72	24	10	-	-	16.90	-	-	-32.56	59.04	
			91.6	0.72	24	10	-	-	17.62	-	-	-32.92	58.68	
			91.6	0.72	24	10	-	-	18.34	-	-	-33.27	58.33	
			91.6	0.72	24	10	-	-	19.06	-	-	-33.60	58.00	

予測点D 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	41.9
予測点D 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	50.6

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	142.22	142.79	5.35	1,000	31.48	-25.00	-43.09	-5.09	-5.37
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	141.48	142.05	5.35	1,000	31.49	-25.00	-43.05	-5.05	-5.33
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	140.76	141.33	5.36	1,000	31.50	-25.00	-43.00	-5.00	-5.28
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	140.05	140.62	5.36	1,000	31.51	-25.00	-42.96	-4.96	-5.24
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	139.35	139.92	5.36	1,000	31.53	-25.00	-42.92	-4.92	-5.20
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	138.67	139.23	5.36	1,000	31.54	-25.00	-42.87	-4.87	-5.15
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	137.99	138.55	5.36	1,000	31.55	-25.00	-42.83	-4.83	-5.11
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	137.33	137.89	5.37	1,000	31.56	-25.00	-42.79	-4.79	-5.07
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	136.69	137.24	5.37	1,000	31.57	-25.00	-42.75	-4.75	-5.03
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	136.05	136.61	5.37	1,000	31.58	-25.00	-42.71	-4.71	-4.99
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	135.44	135.98	5.37	1,000	31.59	-25.00	-42.67	-4.67	-4.95
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	134.83	135.38	5.37	1,000	31.60	-25.00	-42.63	-4.63	-4.91
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	134.24	134.78	5.37	1,000	31.61	-25.00	-42.59	-4.59	-4.87
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	133.66	134.20	5.38	1,000	31.62	-25.00	-42.56	-4.56	-4.84
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	133.10	133.64	5.38	1,000	31.63	-25.00	-42.52	-4.52	-4.80
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	132.55	133.09	5.38	1,000	31.64	-25.00	-42.48	-4.48	-4.76
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	132.01	132.55	5.38	1,000	31.65	-25.00	-42.45	-4.45	-4.73
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.50	31.37	37.87	0.00	1,000	0.00	-5.49	-31.57	25.94	25.66
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.71	32.34	39.05	0.00	1,000	0.00	-5.49	-31.83	25.68	25.40
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.92	33.34	40.26	0.00	1,000	0.00	-5.48	-32.10	25.42	25.14
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.13	34.35	41.48	0.00	1,000	0.00	-5.47	-32.36	25.17	24.89
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.34	35.38	42.72	0.00	1,000	0.00	-5.47	-32.61	24.92	24.64
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.56	36.42	43.97	0.00	1,000	0.00	-5.46	-32.86	24.68	24.40
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.05	43.63	52.68	0.00	1,000	0.00	-5.42	-34.43	23.15	22.87
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.28	44.74	54.02	0.00	1,000	0.00	-5.42	-34.65	22.93	22.65
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.17	54.62	55.37	2.41	1,000	14.19	-24.52	-34.87	3.61	3.33
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.01	54.34	56.73	1.62	1,000	9.52	-22.78	-35.08	5.14	4.86
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.24	54.08	58.10	1.22	1,000	7.17	-21.55	-35.28	6.16	5.88
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.62	53.85	59.47	1.00	1,000	5.86	-20.68	-35.49	6.83	6.55
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.09	53.63	60.85	0.86	1,000	5.05	-20.04	-35.69	7.28	7.00
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	9.58	53.42	62.24	0.77	1,000	4.51	-19.54	-35.88	7.58	7.30
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	11.09	53.23	63.63	0.70	1,000	4.13	-19.16	-36.07	7.77	7.49
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	65.02	-	1,000	-	-	-36.26	26.74	26.46
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.31	30.41	36.71	0.00	1,000	0.00	-5.50	-31.30	21.20	20.92
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	67.82	-	1,000	-	-	-36.63	21.37	21.09
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.11	29.47	35.58	0.00	125	0.00	-5.19	-31.02	17.79	17.51
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	66.42	-	1,000	-	-	-36.45	21.55	21.27
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	81.43	81.48	2.36	63	0.87	-12.61	-38.22	9.69	9.41
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	77.79	77.83	2.36	63	0.88	-12.61	-37.82	10.09	10.09
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	74.94	74.98	2.36	63	0.88	-12.61	-37.50	10.41	10.41
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	3.61	39.35	42.01	0.95	63	0.35	-10.19	-32.47	17.87	17.59
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	13.70	26.81	37.83	2.67	63	0.99	-12.99	-31.56	-5.02	-5.30
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	12.24	26.84	36.14	2.94	63	1.09	-13.38	-31.16	15.49	15.21
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.75	27.10	29.70	5.15	63	1.91	-15.81	-29.45	14.76	14.48
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.00	26.47	25.86	7.61	63	2.82	-17.50	-28.25	9.27	9.27
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	26.86	26.17	7.70	63	2.85	-17.55	-28.35	-8.91	-8.91
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	64.26	-	63	-	-	-36.16	30.36	30.08
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	66.16	-	63	-	-	-36.41	30.11	29.83
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	68.06	-	63	-	-	-36.66	29.86	29.58
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	10.81	99.63	110.16	0.28	63	0.10	-7.99	-40.84	-11.83	-11.83
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	13.43	101.63	114.83	0.23	63	0.08	-7.71	-41.20	-22.41	-22.41
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.42	102.35	116.55	0.21	63	0.08	-7.62	-41.33	-12.95	-13.23
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	15.79	103.31	118.90	0.20	63	0.07	-7.52	-41.50	-13.02	-13.30
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	16.31	103.66	119.78	0.19	63	0.07	-7.48	-41.57	-19.05	-19.33
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	17.24	104.29	121.35	0.18	63	0.07	-7.42	-41.68	-17.10	-17.10
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	19.04	105.46	124.34	0.16	63	0.06	-7.31	-41.89	-13.20	-13.48
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	20.03	106.09	125.96	0.16	63	0.06	-7.26	-42.00	-13.27	-13.55
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	80.88	-	63	-	-	-38.16	16.84	16.56
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	79.27	-	63	-	-	-37.98	17.02	16.74
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	-	-	19.85	-	63	-	-	-25.95	15.85	15.85

予測点D 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	38.1

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	-	-	16.36	-	2,000	-	-	-24.27	65.73	38.91
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	-	-	16.36	-	1,000	-	-	-24.27	65.73	48.91
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	-	-	16.36	-	2,000	-	-	-24.27	46.73	27.70

予測点D 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	49.4

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	-	-	16.36	-	500	-	-	-24.27	62.93	29
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	16.36	-	1,000	-	-	-24.27	61.83	27

予測点D 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	31.3

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	83.83	-	-	-46.47	35.53	10.68
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.85	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.87	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.90	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.92	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.95	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.29	362	20	-	-	83.97	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.29	362	20	-	-	84.00	-	-	-46.49	35.51	
			82.0	0.29	362	20	-	-	84.03	-	-	-46.49	35.51	
			82.0	0.29	362	20	-	-	84.06	-	-	-46.49	35.51	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	86.06	-	-	-46.70	35.30	20.37
			82.0	4.00	362	20	-	-	90.03	-	-	-47.09	34.91	
			82.0	4.00	362	20	-	-	94.00	-	-	-47.46	34.54	
			82.0	4.00	362	20	-	-	97.98	-	-	-47.82	34.18	
			82.0	4.00	362	20	-	-	101.95	-	-	-48.17	33.83	
			82.0	4.00	362	20	-	-	105.93	-	-	-48.50	33.50	
			82.0	4.00	362	20	-	-	109.91	-	-	-48.82	33.18	
			82.0	4.00	362	20	-	-	113.89	-	-	-49.13	32.87	
			82.0	4.00	362	20	-	-	117.87	-	-	-49.43	32.57	
			82.0	4.00	362	20	-	-	121.85	-	-	-49.72	32.28	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	82.71	-	-	-46.35	35.65	22.14
			82.0	2.75	362	20	-	-	79.98	-	-	-46.06	35.94	
			82.0	2.75	362	20	-	-	77.25	-	-	-45.76	36.24	
			82.0	2.75	362	20	-	-	74.52	-	-	-45.45	36.55	
			82.0	2.75	362	20	-	-	71.80	-	-	-45.12	36.88	
			82.0	2.75	362	20	-	-	69.08	-	-	-44.79	37.21	
			82.0	2.75	362	20	-	-	66.36	-	-	-44.44	37.56	
			82.0	2.75	362	20	-	-	63.64	-	-	-44.07	37.93	
			82.0	2.75	362	20	-	-	60.92	-	-	-43.70	38.30	
			82.0	2.75	362	20	-	-	58.21	-	-	-43.30	38.70	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	55.50	-	-	-42.89	39.11	26.60
			82.0	2.75	362	20	-	-	52.80	-	-	-42.45	39.55	
			82.0	2.75	362	20	-	-	50.10	-	-	-42.00	40.00	
			82.0	2.75	362	20	-	-	47.40	-	-	-41.52	40.48	
			82.0	2.75	362	20	-	-	44.72	-	-	-41.01	40.99	
			82.0	2.75	362	20	-	-	42.04	-	-	-40.47	41.53	
			82.0	2.75	362	20	-	-	39.37	-	-	-39.90	42.10	
			82.0	2.75	362	20	-	-	36.71	-	-	-39.30	42.70	
			82.0	2.75	362	20	-	-	34.07	-	-	-38.65	43.35	
			82.0	2.75	362	20	-	-	31.45	-	-	-37.95	44.05	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	29.55	-	-	-37.41	44.59	28.08
			82.0	1.26	362	20	-	-	28.36	-	-	-37.05	44.95	
			82.0	1.26	362	20	-	-	27.18	-	-	-36.68	45.32	
			82.0	1.26	362	20	-	-	26.01	-	-	-36.30	45.70	
			82.0	1.26	362	20	-	-	24.84	-	-	-35.90	46.10	
			82.0	1.26	362	20	-	-	23.69	-	-	-35.49	46.51	
			82.0	1.26	362	20	-	-	22.54	-	-	-35.06	46.94	
			82.0	1.26	362	20	-	-	21.41	-	-	-34.61	47.39	
			82.0	1.26	362	20	-	-	20.30	-	-	-34.15	47.85	
			82.0	1.26	362	20	-	-	19.20	-	-	-33.67	48.33	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	29.50	-	-	-37.40	44.60	28.70
			82.0	1.38	362	20	-	-	28.20	-	-	-37.01	44.99	
			82.0	1.38	362	20	-	-	26.91	-	-	-36.60	45.40	
			82.0	1.38	362	20	-	-	25.64	-	-	-36.18	45.82	
			82.0	1.38	362	20	-	-	24.37	-	-	-35.74	46.26	
			82.0	1.38	362	20	-	-	23.12	-	-	-35.28	46.72	
			82.0	1.38	362	20	-	-	21.88	-	-	-34.80	47.20	
			82.0	1.38	362	20	-	-	20.66	-	-	-34.30	47.70	
			82.0	1.38	362	20	-	-	19.46	-	-	-33.78	48.22	
			82.0	1.38	362	20	-	-	18.28	-	-	-33.24	48.76	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	28.81	-	-	-37.19	44.81	28.99
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.84	-	-	-37.20	44.80	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.90	-	-	-37.22	44.78	
			82.0	0.92	940	20	-	-	28.98	-	-	-37.24	44.76	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.10	-	-	-37.28	44.72	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.25	-	-	-37.32	44.68	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.42	-	-	-37.37	44.63	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.62	-	-	-37.43	44.57	
			82.0	0.92	940	20	-	-	29.85	-	-	-37.50	44.50	
			82.0	0.92	940	20	-	-	30.10	-	-	-37.57	44.43	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	30.51	-	-	-37.69	44.31	30.49
			82.0	1.74	940	20	-	-	31.13	-	-	-37.86	44.14	
			82.0	1.74	940	20	-	-	31.83	-	-	-38.06	43.94	
			82.0	1.74	940	20	-	-	32.61	-	-	-38.27	43.73	
			82.0	1.74	940	20	-	-	33.46	-	-	-38.49	43.51	
			82.0	1.74	940	20	-	-	34.38	-	-	-38.73	43.27	
			82.0	1.74	940	20	-	-	35.36	-	-	-38.97	43.03	
			82.0	1.74	940	20	-	-	36.40	-	-	-39.22	42.78	
			82.0	1.74	940	20	-	-	37.48	-	-	-39.48	42.52	
			82.0	1.74	940	20	-	-	38.62	-	-	-39.74	42.26	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	40.01	-	-	-40.04	41.96	29.13
			82.0	2.49	940	20	-	-	41.69	-	-	-40.40	41.60	
			82.0	2.49	940	20	-	-	43.44	-	-	-40.76	41.24	
			82.0	2.49	940	20	-	-	45.27	-	-	-41.12	40.88	
			82.0	2.49	940	20	-	-	47.16	-	-	-41.47	40.53	
			82.0	2.49	940	20	-	-	49.10	-	-	-41.82	40.18	
			82.0	2.49	940	20	-	-	51.08	-	-	-42.17	39.83	
			82.0	2.49	940	20	-	-	53.11	-	-	-42.50	39.50	
			82.0	2.49	940	20	-	-	55.18	-	-	-42.84	39.16	
			82.0	2.49	940	20	-	-	57.29	-	-	-43.16	38.84	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	58.79	-	-	-43.39	38.61	22.87
			82.0	1.03	940	20	-	-	59.68	-	-	-43.52	38.48	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.57	-	-	-43.65	38.35	
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.47	-	-	-43.77	38.23	
			82.0	1.03	940	20	-	-	62.37	-	-	-43.90	38.10	
			82.0	1.03	940	20	-	-	63.27	-	-	-44.02	37.98	
			82.0	1.03	940	20	-	-	64.18	-	-	-44.15	37.85	
			82.0	1.03	940	20	-	-	65.09	-	-	-44.27	37.73	
			82.0	1.03	940	20	-	-	66.01	-	-	-44.39	37.61	
			82.0	1.03	940	20	-	-	66.93	-	-	-44.51	37.49	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	31.54	-	-	-37.98	44.02	30.73
			82.0	2.75	940	20	-	-	34.15	-	-	-38.67	43.33	
			82.0	2.75	940	20	-	-	36.79	-	-	-39.31	42.69	
			82.0	2.75	940	20	-	-	39.44	-	-	-39.92	42.08	
			82.0	2.75	940	20	-	-	42.10	-	-	-40.49	41.51	
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.78	-	-	-41.02	40.98	
			82.0	2.75	940	20	-	-	47.46	-	-	-41.53	40.47	
			82.0	2.75	940	20	-	-	50.15	-	-	-42.01	39.99	
			82.0	2.75	940	20	-	-	52.85	-	-	-42.46	39.54	
			82.0	2.75	940	20	-	-	55.55	-	-	-42.89	39.11	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	58.26	-	-	-43.31	38.69	26.27
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.97	-	-	-43.70	38.30	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.68	-	-	-44.08	37.92	
			82.0	2.75	940	20	-	-	66.40	-	-	-44.44	37.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	69.12	-	-	-44.79	37.21	
			82.0	2.75	940	20	-	-	71.84	-	-	-45.13	36.87	
			82.0	2.75	940	20	-	-	74.56	-	-	-45.45	36.55	
			82.0	2.75	940	20	-	-	77.29	-	-	-45.76	36.24	
			82.0	2.75	940	20	-	-	80.01	-	-	-46.06	35.94	
			82.0	2.75	940	20	-	-	82.74	-	-	-46.35	35.65	

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	40.22	-	-	-40.09	41.91	29.27
			82.0	2.75	940	20	-	-	42.30	-	-	-40.53	41.47	
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.45	-	-	-40.96	41.04	
			82.0	2.75	940	20	-	-	46.67	-	-	-41.38	40.62	
			82.0	2.75	940	20	-	-	48.94	-	-	-41.79	40.21	
			82.0	2.75	940	20	-	-	51.26	-	-	-42.20	39.80	
			82.0	2.75	940	20	-	-	53.62	-	-	-42.59	39.41	
			82.0	2.75	940	20	-	-	56.02	-	-	-42.97	39.03	
			82.0	2.75	940	20	-	-	58.44	-	-	-43.33	38.67	
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.90	-	-	-43.69	38.31	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	63.38	-	-	-44.04	37.96	25.72
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.88	-	-	-44.37	37.63	
			82.0	2.75	940	20	-	-	68.40	-	-	-44.70	37.30	
			82.0	2.75	940	20	-	-	70.93	-	-	-45.02	36.98	
			82.0	2.75	940	20	-	-	73.48	-	-	-45.32	36.68	
			82.0	2.75	940	20	-	-	76.05	-	-	-45.62	36.38	
			82.0	2.75	940	20	-	-	78.63	-	-	-45.91	36.09	
			82.0	2.75	940	20	-	-	81.22	-	-	-46.19	35.81	
			82.0	2.75	940	20	-	-	83.82	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	2.75	940	20	-	-	86.42	-	-	-46.73	35.27	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	-	-	89.33	-	-	-47.02	34.98	23.71
			82.0	3.35	940	20	-	-	92.53	-	-	-47.33	34.67	
			82.0	3.35	940	20	-	-	95.74	-	-	-47.62	34.38	
			82.0	3.35	940	20	-	-	98.96	-	-	-47.91	34.09	
			82.0	3.35	940	20	-	-	102.19	-	-	-48.19	33.81	
			82.0	3.35	940	20	-	-	105.43	-	-	-48.46	33.54	
			82.0	3.35	940	20	-	-	108.67	-	-	-48.72	33.28	
			82.0	3.35	940	20	-	-	111.92	-	-	-48.98	33.02	
			82.0	3.35	940	20	-	-	115.18	-	-	-49.23	32.77	
			82.0	3.35	940	20	-	-	118.44	-	-	-49.47	32.53	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	58.89	-	-	-43.40	38.60	26.97
			82.0	2.83	940	20	-	-	60.05	-	-	-43.57	38.43	
			82.0	2.83	940	20	-	-	61.32	-	-	-43.75	38.25	
			82.0	2.83	940	20	-	-	62.69	-	-	-43.94	38.06	
			82.0	2.83	940	20	-	-	64.16	-	-	-44.15	37.85	
			82.0	2.83	940	20	-	-	65.72	-	-	-44.35	37.65	
			82.0	2.83	940	20	-	-	67.36	-	-	-44.57	37.43	
			82.0	2.83	940	20	-	-	69.08	-	-	-44.79	37.21	
			82.0	2.83	940	20	-	-	70.87	-	-	-45.01	36.99	
			82.0	2.83	940	20	-	-	72.72	-	-	-45.23	36.77	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	74.64	-	-	-45.46	36.54	24.78
			82.0	2.83	940	20	-	-	76.62	-	-	-45.69	36.31	
			82.0	2.83	940	20	-	-	78.65	-	-	-45.91	36.09	
			82.0	2.83	940	20	-	-	80.72	-	-	-46.14	35.86	
			82.0	2.83	940	20	-	-	82.84	-	-	-46.37	35.63	
			82.0	2.83	940	20	-	-	85.01	-	-	-46.59	35.41	
			82.0	2.83	940	20	-	-	87.21	-	-	-46.81	35.19	
			82.0	2.83	940	20	-	-	89.45	-	-	-47.03	34.97	
			82.0	2.83	940	20	-	-	91.72	-	-	-47.25	34.75	
			82.0	2.83	940	20	-	-	94.02	-	-	-47.46	34.54	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	-	-	96.49	-	-	-47.69	34.31	23.06
			82.0	3.19	940	20	-	-	99.15	-	-	-47.93	34.07	
			82.0	3.19	940	20	-	-	101.83	-	-	-48.16	33.84	
			82.0	3.19	940	20	-	-	104.54	-	-	-48.39	33.61	
			82.0	3.19	940	20	-	-	107.28	-	-	-48.61	33.39	
			82.0	3.19	940	20	-	-	110.04	-	-	-48.83	33.17	
			82.0	3.19	940	20	-	-	112.83	-	-	-49.05	32.95	
			82.0	3.19	940	20	-	-	115.63	-	-	-49.26	32.74	
			82.0	3.19	940	20	-	-	118.46	-	-	-49.47	32.53	
			82.0	3.19	940	20	-	-	121.30	-	-	-49.68	32.32	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	83.60	-	-	-46.44	35.56	19.85
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.61	-	-	-46.45	35.55	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.64	-	-	-46.45	35.55	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.67	-	-	-46.45	35.55	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.71	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.76	-	-	-46.46	35.54	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.82	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.89	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	0.92	940	20	-	-	83.97	-	-	-46.48	35.52	
			82.0	0.92	940	20	-	-	84.06	-	-	-46.49	35.51	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	84.21	-	-	-46.51	35.49	22.43
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.43	-	-	-46.53	35.47	
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.69	-	-	-46.56	35.44	
			82.0	1.74	940	20	-	-	84.99	-	-	-46.59	35.41	
			82.0	1.74	940	20	-	-	85.32	-	-	-46.62	35.38	
			82.0	1.74	940	20	-	-	85.68	-	-	-46.66	35.34	
			82.0	1.74	940	20	-	-	86.08	-	-	-46.70	35.30	
			82.0	1.74	940	20	-	-	86.51	-	-	-46.74	35.26	
			82.0	1.74	940	20	-	-	86.98	-	-	-46.79	35.21	
			82.0	1.74	940	20	-	-	87.47	-	-	-46.84	35.16	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	-	-	88.02	-	-	-46.89	35.11	22.25
			82.0	1.89	940	20	-	-	88.63	-	-	-46.95	35.05	
			82.0	1.89	940	20	-	-	89.28	-	-	-47.01	34.99	
			82.0	1.89	940	20	-	-	89.96	-	-	-47.08	34.92	
			82.0	1.89	940	20	-	-	90.67	-	-	-47.15	34.85	
			82.0	1.89	940	20	-	-	91.42	-	-	-47.22	34.78	
			82.0	1.89	940	20	-	-	92.20	-	-	-47.29	34.71	
			82.0	1.89	940	20	-	-	93.01	-	-	-47.37	34.63	
			82.0	1.89	940	20	-	-	93.86	-	-	-47.45	34.55	
			82.0	1.89	940	20	-	-	94.73	-	-	-47.53	34.47	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	-	-	95.47	-	-	-47.60	34.40	18.92
			82.0	1.02	940	20	-	-	96.05	-	-	-47.65	34.35	
			82.0	1.02	940	20	-	-	96.65	-	-	-47.70	34.30	
			82.0	1.02	940	20	-	-	97.25	-	-	-47.76	34.24	
			82.0	1.02	940	20	-	-	97.85	-	-	-47.81	34.19	
			82.0	1.02	940	20	-	-	98.47	-	-	-47.87	34.13	
			82.0	1.02	940	20	-	-	99.09	-	-	-47.92	34.08	
			82.0	1.02	940	20	-	-	99.72	-	-	-47.98	34.02	
			82.0	1.02	940	20	-	-	100.35	-	-	-48.03	33.97	
			82.0	1.02	940	20	-	-	100.99	-	-	-48.09	33.91	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	-	-	119.61	-	-	-49.56	32.44	20.36
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.50	-	-	-49.55	32.45	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.43	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.39	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.40	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.44	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.51	-	-	-49.55	32.45	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.63	-	-	-49.56	32.44	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.78	-	-	-49.57	32.43	
			82.0	2.11	940	20	-	-	119.97	-	-	-49.58	32.42	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	-	-	120.16	-	-	-49.60	32.40	18.95
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.35	-	-	-49.61	32.39	
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.55	-	-	-49.62	32.38	
			82.0	1.56	940	20	-	-	120.78	-	-	-49.64	32.36	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.03	-	-	-49.66	32.34	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.29	-	-	-49.68	32.32	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.58	-	-	-49.70	32.30	
			82.0	1.56	940	20	-	-	121.88	-	-	-49.72	32.28	
			82.0	1.56	940	20	-	-	122.21	-	-	-49.74	32.26	
			82.0	1.56	940	20	-	-	122.55	-	-	-49.77	32.23	

予測点D　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Dまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	120.61	-	-	-49.63	32.37	17.05
			82.0	1.08	940	20	-	-	121.69	-	-	-49.71	32.29	
			82.0	1.08	940	20	-	-	122.77	-	-	-49.78	32.22	
			82.0	1.08	940	20	-	-	123.85	-	-	-49.86	32.14	
			82.0	1.08	940	20	-	-	124.92	-	-	-49.93	32.07	
			82.0	1.08	940	20	-	-	126.00	-	-	-50.01	31.99	
			82.0	1.08	940	20	-	-	127.08	-	-	-50.08	31.92	
			82.0	1.08	940	20	-	-	128.16	-	-	-50.15	31.85	
			82.0	1.08	940	20	-	-	129.24	-	-	-50.23	31.77	
			82.0	1.08	940	20	-	-	130.31	-	-	-50.30	31.70	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	7.57	-	-	-25.59	66.01	33.59
			91.6	0.62	24	10	-	-	8.10	-	-	-26.17	65.43	
			91.6	0.62	24	10	-	-	8.63	-	-	-26.73	64.87	
			91.6	0.62	24	10	-	-	9.18	-	-	-27.26	64.34	
			91.6	0.62	24	10	-	-	9.74	-	-	-27.77	63.83	
			91.6	0.62	24	10	-	-	10.30	-	-	-28.26	63.34	
			91.6	0.62	24	10	-	-	10.87	-	-	-28.73	62.87	
			91.6	0.62	24	10	-	-	11.45	-	-	-29.17	62.43	
			91.6	0.62	24	10	-	-	12.03	-	-	-29.60	62.00	
			91.6	0.62	24	10	-	-	12.61	-	-	-30.02	61.58	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	12.91	-	-	-30.22	61.38	31.54
			91.6	0.76	24	10	-	-	12.96	-	-	-30.25	61.35	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.05	-	-	-30.31	61.29	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.18	-	-	-30.40	61.20	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.36	-	-	-30.51	61.09	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.57	-	-	-30.65	60.95	
			91.6	0.76	24	10	-	-	13.83	-	-	-30.82	60.78	
			91.6	0.76	24	10	-	-	14.12	-	-	-31.00	60.60	
			91.6	0.76	24	10	-	-	14.45	-	-	-31.20	60.40	
			91.6	0.76	24	10	-	-	14.81	-	-	-31.41	60.19	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	13.25	-	-	-30.44	61.16	29.86
			91.6	0.72	24	10	-	-	13.93	-	-	-30.88	60.72	
			91.6	0.72	24	10	-	-	14.62	-	-	-31.30	60.30	
			91.6	0.72	24	10	-	-	15.31	-	-	-31.70	59.90	
			91.6	0.72	24	10	-	-	16.01	-	-	-32.09	59.51	
			91.6	0.72	24	10	-	-	16.70	-	-	-32.46	59.14	
			91.6	0.72	24	10	-	-	17.40	-	-	-32.81	58.79	
			91.6	0.72	24	10	-	-	18.10	-	-	-33.16	58.44	
			91.6	0.72	24	10	-	-	18.81	-	-	-33.49	58.11	
			91.6	0.72	24	10	-	-	19.51	-	-	-33.80	57.80	

予測点D 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	41.6
予測点D 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	50.4

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	130.79	131.24	5.48	1,000	32.21	-25.00	-42.36	-4.36	-4.64
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	129.94	130.39	5.48	1,000	32.23	-25.00	-42.30	-4.30	-4.59
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	129.10	129.55	5.48	1,000	32.25	-25.00	-42.25	-4.25	-4.53
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	128.28	128.71	5.49	1,000	32.28	-25.00	-42.19	-4.19	-4.47
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	127.46	127.89	5.49	1,000	32.30	-25.00	-42.14	-4.14	-4.42
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	126.66	127.09	5.49	1,000	32.32	-25.00	-42.08	-4.08	-4.36
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	125.87	126.29	5.50	1,000	32.34	-25.00	-42.03	-4.03	-4.31
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	125.09	125.51	5.50	1,000	32.36	-25.00	-41.97	-3.97	-4.25
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	124.33	124.74	5.51	1,000	32.38	-25.00	-41.92	-3.92	-4.20
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	123.57	123.99	5.51	1,000	32.41	-25.00	-41.87	-3.87	-4.15
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	122.84	123.25	5.51	1,000	32.43	-25.00	-41.82	-3.82	-4.10
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	122.11	122.52	5.52	1,000	32.45	-25.00	-41.76	-3.76	-4.04
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	121.40	121.81	5.52	1,000	32.47	-25.00	-41.71	-3.71	-3.99
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.71	121.11	5.52	1,000	32.49	-25.00	-41.66	-3.66	-3.94
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.03	120.42	5.53	1,000	32.51	-25.00	-41.61	-3.61	-3.89
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.36	119.75	5.53	1,000	32.52	-25.00	-41.57	-3.57	-3.85
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.71	119.10	5.53	1,000	32.54	-25.00	-41.52	-3.52	-3.80
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.47	27.22	31.67	0.03	1,000	0.17	-8.71	-30.01	24.27	23.99
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.57	27.78	32.32	0.03	1,000	0.16	-8.68	-30.19	24.13	23.85
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.67	28.38	33.02	0.03	1,000	0.16	-8.65	-30.38	23.98	23.70
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.78	29.02	33.77	0.03	1,000	0.16	-8.61	-30.57	23.82	23.54
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.90	29.71	34.58	0.03	1,000	0.15	-8.57	-30.78	23.65	23.37
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.02	30.43	35.43	0.03	1,000	0.15	-8.54	-30.99	23.48	23.20
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.98	36.07	42.03	0.02	1,000	0.13	-8.28	-32.47	22.25	21.97
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.14	37.01	43.13	0.02	1,000	0.12	-8.24	-32.70	22.06	21.78
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.23	43.64	44.26	2.62	1,000	15.38	-24.87	-32.92	5.21	4.93
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.32	42.92	45.40	1.83	1,000	10.79	-23.33	-33.14	6.53	6.25
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.79	42.28	46.57	1.49	1,000	8.77	-22.43	-33.36	7.21	6.93
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.38	41.70	47.76	1.32	1,000	7.76	-21.90	-33.58	7.52	7.24
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	48.96	-	1,000	-	-	-33.80	29.20	28.92
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	50.18	-	1,000	-	-	-34.01	28.99	28.71
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	51.42	-	1,000	-	-	-34.22	28.78	28.50
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	52.67	-	1,000	-	-	-34.43	28.57	28.29
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.39	26.72	31.08	0.03	1,000	0.17	-8.74	-29.85	19.41	19.13
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	55.20	-	1,000	-	-	-34.84	23.16	22.88
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.31	26.27	30.55	0.03	125	0.02	-6.41	-29.70	17.89	17.61
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	53.93	-	1,000	-	-	-34.64	23.36	23.08
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	80.23	80.16	2.47	63	0.91	-12.74	-38.08	9.70	9.42
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	78.50	78.43	2.47	63	0.92	-12.75	-37.89	9.88	9.88
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	77.84	77.77	2.47	63	0.92	-12.75	-37.82	9.95	9.95
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.59	45.01	45.77	1.83	63	0.68	-11.87	-33.21	15.44	15.16
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.02	43.36	42.83	7.55	63	2.80	-17.47	-32.63	-10.58	-10.86
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.04	41.52	41.17	7.39	63	2.74	-17.38	-32.29	10.35	10.07
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.03	35.45	34.79	7.68	63	2.85	-17.55	-30.83	11.65	11.37
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.00	37.01	35.97	8.04	63	2.98	-17.74	-31.12	6.16	6.16
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	38.48	37.36	8.11	63	3.01	-17.78	-31.45	-12.23	-12.23
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	51.33	-	63	-	-	-34.21	32.32	32.03
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	53.06	-	63	-	-	-34.50	32.03	31.75
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	54.82	-	63	-	-	-34.78	31.74	31.46
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	9.42	86.92	95.91	0.43	63	0.16	-8.62	-39.64	-11.26	-11.26
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	11.72	89.09	100.45	0.36	63	0.13	-8.35	-40.04	-21.89	-21.89
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	12.60	89.87	102.13	0.34	63	0.13	-8.27	-40.18	-12.46	-12.74
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	13.82	90.92	104.42	0.32	63	0.12	-8.18	-40.38	-12.55	-12.83
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.28	91.31	105.28	0.31	63	0.12	-8.14	-40.45	-18.59	-18.87
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	15.11	92.00	106.80	0.30	63	0.11	-8.09	-40.57	-16.66	-16.66
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	16.73	93.29	109.73	0.28	63	0.10	-7.99	-40.81	-12.80	-13.08
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	17.62	93.98	111.32	0.27	63	0.10	-7.94	-40.93	-12.88	-13.16
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	67.72	-	63	-	-	-36.61	18.39	18.10
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	65.42	-	63	-	-	-36.31	18.69	18.41
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	-	-	33.88	-	63	-	-	-30.60	11.20	11.20

予測点E 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.9

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	-	-	26.25	-	2,000	-	-	-28.38	61.62	34.81
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	-	-	26.25	-	1,000	-	-	-28.38	61.62	44.81
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	-	-	26.25	-	2,000	-	-	-28.38	42.62	23.59

予測点E 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	45.2

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	-	-	26.25	-	500	-	-	-28.38	58.82	25
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	26.25	-	1,000	-	-	-28.38	57.72	23

予測点E 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	27.2

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	67.86	-	-	-44.63	37.37	12.50
			82.0	0.29	362	20	-	-	67.90	-	-	-44.64	37.36	
			82.0	0.29	362	20	-	-	67.95	-	-	-44.64	37.36	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.00	-	-	-44.65	37.35	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.05	-	-	-44.66	37.34	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.10	-	-	-44.66	37.34	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.15	-	-	-44.67	37.33	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.21	-	-	-44.68	37.32	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.26	-	-	-44.68	37.32	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.32	-	-	-44.69	37.31	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	70.31	-	-	-44.94	37.06	21.88
			82.0	4.00	362	20	-	-	74.23	-	-	-45.41	36.59	
			82.0	4.00	362	20	-	-	78.16	-	-	-45.86	36.14	
			82.0	4.00	362	20	-	-	82.10	-	-	-46.29	35.71	
			82.0	4.00	362	20	-	-	86.04	-	-	-46.69	35.31	
			82.0	4.00	362	20	-	-	89.99	-	-	-47.08	34.92	
			82.0	4.00	362	20	-	-	93.94	-	-	-47.46	34.54	
			82.0	4.00	362	20	-	-	97.90	-	-	-47.82	34.18	
			82.0	4.00	362	20	-	-	101.86	-	-	-48.16	33.84	
			82.0	4.00	362	20	-	-	105.82	-	-	-48.49	33.51	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	67.00	-	-	-44.52	37.48	24.39
			82.0	2.75	362	20	-	-	64.31	-	-	-44.17	37.83	
			82.0	2.75	362	20	-	-	61.62	-	-	-43.79	38.21	
			82.0	2.75	362	20	-	-	58.94	-	-	-43.41	38.59	
			82.0	2.75	362	20	-	-	56.27	-	-	-43.01	38.99	
			82.0	2.75	362	20	-	-	53.60	-	-	-42.58	39.42	
			82.0	2.75	362	20	-	-	50.95	-	-	-42.14	39.86	
			82.0	2.75	362	20	-	-	48.30	-	-	-41.68	40.32	
			82.0	2.75	362	20	-	-	45.67	-	-	-41.19	40.81	
			82.0	2.75	362	20	-	-	43.05	-	-	-40.68	41.32	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	40.45	-	-	-40.14	41.86	30.34
			82.0	2.75	362	20	-	-	37.86	-	-	-39.56	42.44	
			82.0	2.75	362	20	-	-	35.31	-	-	-38.96	43.04	
			82.0	2.75	362	20	-	-	32.79	-	-	-38.31	43.69	
			82.0	2.75	362	20	-	-	30.30	-	-	-37.63	44.37	
			82.0	2.75	362	20	-	-	27.87	-	-	-36.90	45.10	
			82.0	2.75	362	20	-	-	25.50	-	-	-36.13	45.87	
			82.0	2.75	362	20	-	-	23.21	-	-	-35.31	46.69	
			82.0	2.75	362	20	-	-	21.03	-	-	-34.46	47.54	
			82.0	2.75	362	20	-	-	19.01	-	-	-33.58	48.42	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	17.65	-	-	-32.94	49.06	32.12
			82.0	1.26	362	20	-	-	16.87	-	-	-32.54	49.46	
			82.0	1.26	362	20	-	-	16.14	-	-	-32.16	49.84	
			82.0	1.26	362	20	-	-	15.49	-	-	-31.80	50.20	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.91	-	-	-31.47	50.53	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.42	-	-	-31.18	50.82	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.03	-	-	-30.94	51.06	
			82.0	1.26	362	20	-	-	13.74	-	-	-30.76	51.24	
			82.0	1.26	362	20	-	-	13.56	-	-	-30.65	51.35	
			82.0	1.26	362	20	-	-	13.51	-	-	-30.61	51.39	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	17.62	-	-	-32.92	49.08	32.56
			82.0	1.38	362	20	-	-	16.77	-	-	-32.49	49.51	
			82.0	1.38	362	20	-	-	15.99	-	-	-32.08	49.92	
			82.0	1.38	362	20	-	-	15.29	-	-	-31.69	50.31	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.70	-	-	-31.35	50.65	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.21	-	-	-31.05	50.95	
			82.0	1.38	362	20	-	-	13.84	-	-	-30.83	51.17	
			82.0	1.38	362	20	-	-	13.61	-	-	-30.68	51.32	
			82.0	1.38	362	20	-	-	13.51	-	-	-30.61	51.39	
			82.0	1.38	362	20	-	-	13.55	-	-	-30.64	51.36	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	12.71	-	-	-30.08	51.92	36.52
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.44	-	-	-29.90	52.10	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.24	-	-	-29.75	52.25	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.10	-	-	-29.65	52.35	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.03	-	-	-29.60	52.40	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.03	-	-	-29.60	52.40	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.10	-	-	-29.65	52.35	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.24	-	-	-29.75	52.25	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.44	-	-	-29.90	52.10	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.71	-	-	-30.08	51.92	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	13.21	-	-	-30.41	51.59	36.36
			82.0	1.74	940	20	-	-	14.02	-	-	-30.93	51.07	
			82.0	1.74	940	20	-	-	14.99	-	-	-31.51	50.49	
			82.0	1.74	940	20	-	-	16.08	-	-	-32.13	49.87	
			82.0	1.74	940	20	-	-	17.29	-	-	-32.76	49.24	
			82.0	1.74	940	20	-	-	18.58	-	-	-33.38	48.62	
			82.0	1.74	940	20	-	-	19.94	-	-	-33.99	48.01	
			82.0	1.74	940	20	-	-	21.35	-	-	-34.59	47.41	
			82.0	1.74	940	20	-	-	22.81	-	-	-35.16	46.84	
			82.0	1.74	940	20	-	-	24.31	-	-	-35.72	46.28	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	26.14	-	-	-36.34	45.66	31.89
			82.0	2.49	940	20	-	-	28.32	-	-	-37.04	44.96	
			82.0	2.49	940	20	-	-	30.54	-	-	-37.70	44.30	
			82.0	2.49	940	20	-	-	32.81	-	-	-38.32	43.68	
			82.0	2.49	940	20	-	-	35.10	-	-	-38.91	43.09	
			82.0	2.49	940	20	-	-	37.43	-	-	-39.46	42.54	
			82.0	2.49	940	20	-	-	39.77	-	-	-39.99	42.01	
			82.0	2.49	940	20	-	-	42.13	-	-	-40.49	41.51	
			82.0	2.49	940	20	-	-	44.50	-	-	-40.97	41.03	
			82.0	2.49	940	20	-	-	46.89	-	-	-41.42	40.58	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	48.58	-	-	-41.73	40.27	24.36
			82.0	1.03	940	20	-	-	49.58	-	-	-41.91	40.09	
			82.0	1.03	940	20	-	-	50.57	-	-	-42.08	39.92	
			82.0	1.03	940	20	-	-	51.57	-	-	-42.25	39.75	
			82.0	1.03	940	20	-	-	52.56	-	-	-42.41	39.59	
			82.0	1.03	940	20	-	-	53.56	-	-	-42.58	39.42	
			82.0	1.03	940	20	-	-	54.56	-	-	-42.74	39.26	
			82.0	1.03	940	20	-	-	55.57	-	-	-42.90	39.10	
			82.0	1.03	940	20	-	-	56.57	-	-	-43.05	38.95	
			82.0	1.03	940	20	-	-	57.57	-	-	-43.20	38.80	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	14.16	-	-	-31.02	50.98	36.01
			82.0	2.75	940	20	-	-	16.78	-	-	-32.50	49.50	
			82.0	2.75	940	20	-	-	19.44	-	-	-33.77	48.23	
			82.0	2.75	940	20	-	-	22.12	-	-	-34.90	47.10	
			82.0	2.75	940	20	-	-	24.81	-	-	-35.89	46.11	
			82.0	2.75	940	20	-	-	27.52	-	-	-36.79	45.21	
			82.0	2.75	940	20	-	-	30.23	-	-	-37.61	44.39	
			82.0	2.75	940	20	-	-	32.95	-	-	-38.36	43.64	
			82.0	2.75	940	20	-	-	35.68	-	-	-39.05	42.95	
			82.0	2.75	940	20	-	-	38.41	-	-	-39.69	42.31	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	41.14	-	-	-40.28	41.72	28.80
			82.0	2.75	940	20	-	-	43.87	-	-	-40.84	41.16	
			82.0	2.75	940	20	-	-	46.61	-	-	-41.37	40.63	
			82.0	2.75	940	20	-	-	49.34	-	-	-41.86	40.14	
			82.0	2.75	940	20	-	-	52.08	-	-	-42.33	39.67	
			82.0	2.75	940	20	-	-	54.82	-	-	-42.78	39.22	
			82.0	2.75	940	20	-	-	57.56	-	-	-43.20	38.80	
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.30	-	-	-43.61	38.39	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.05	-	-	-43.99	38.01	
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.79	-	-	-44.36	37.64	

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	–	–	25.75	–	–	-36.22	45.78	32.76
			82.0	2.75	940	20	–	–	27.28	–	–	-36.72	45.28	
			82.0	2.75	940	20	–	–	28.99	–	–	-37.25	44.75	
			82.0	2.75	940	20	–	–	30.86	–	–	-37.79	44.21	
			82.0	2.75	940	20	–	–	32.84	–	–	-38.33	43.67	
			82.0	2.75	940	20	–	–	34.93	–	–	-38.86	43.14	
			82.0	2.75	940	20	–	–	37.11	–	–	-39.39	42.61	
			82.0	2.75	940	20	–	–	39.35	–	–	-39.90	42.10	
			82.0	2.75	940	20	–	–	41.66	–	–	-40.39	41.61	
			82.0	2.75	940	20	–	–	44.02	–	–	-40.87	41.13	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	–	–	46.42	–	–	-41.33	40.67	28.06
			82.0	2.75	940	20	–	–	48.86	–	–	-41.78	40.22	
			82.0	2.75	940	20	–	–	51.33	–	–	-42.21	39.79	
			82.0	2.75	940	20	–	–	53.83	–	–	-42.62	39.38	
			82.0	2.75	940	20	–	–	56.35	–	–	-43.02	38.98	
			82.0	2.75	940	20	–	–	58.89	–	–	-43.40	38.60	
			82.0	2.75	940	20	–	–	61.45	–	–	-43.77	38.23	
			82.0	2.75	940	20	–	–	64.03	–	–	-44.13	37.87	
			82.0	2.75	940	20	–	–	66.62	–	–	-44.47	37.53	
			82.0	2.75	940	20	–	–	69.22	–	–	-44.80	37.20	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	–	–	72.12	–	–	-45.16	36.84	25.33
			82.0	3.35	940	20	–	–	75.31	–	–	-45.54	36.46	
			82.0	3.35	940	20	–	–	78.53	–	–	-45.90	36.10	
			82.0	3.35	940	20	–	–	81.75	–	–	-46.25	35.75	
			82.0	3.35	940	20	–	–	84.98	–	–	-46.59	35.41	
			82.0	3.35	940	20	–	–	88.22	–	–	-46.91	35.09	
			82.0	3.35	940	20	–	–	91.47	–	–	-47.23	34.77	
			82.0	3.35	940	20	–	–	94.73	–	–	-47.53	34.47	
			82.0	3.35	940	20	–	–	97.99	–	–	-47.82	34.18	
			82.0	3.35	940	20	–	–	101.26	–	–	-48.11	33.89	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	–	–	48.27	–	–	-41.67	40.33	28.89
			82.0	2.83	940	20	–	–	48.76	–	–	-41.76	40.24	
			82.0	2.83	940	20	–	–	49.42	–	–	-41.88	40.12	
			82.0	2.83	940	20	–	–	50.22	–	–	-42.02	39.98	
			82.0	2.83	940	20	–	–	51.17	–	–	-42.18	39.82	
			82.0	2.83	940	20	–	–	52.25	–	–	-42.36	39.64	
			82.0	2.83	940	20	–	–	53.46	–	–	-42.56	39.44	
			82.0	2.83	940	20	–	–	54.80	–	–	-42.77	39.23	
			82.0	2.83	940	20	–	–	56.24	–	–	-43.00	39.00	
			82.0	2.83	940	20	–	–	57.79	–	–	-43.24	38.76	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	–	–	59.43	–	–	-43.48	38.52	26.64
			82.0	2.83	940	20	–	–	61.16	–	–	-43.73	38.27	
			82.0	2.83	940	20	–	–	62.97	–	–	-43.98	38.02	
			82.0	2.83	940	20	–	–	64.85	–	–	-44.24	37.76	
			82.0	2.83	940	20	–	–	66.80	–	–	-44.50	37.50	
			82.0	2.83	940	20	–	–	68.81	–	–	-44.75	37.25	
			82.0	2.83	940	20	–	–	70.88	–	–	-45.01	36.99	
			82.0	2.83	940	20	–	–	73.00	–	–	-45.27	36.73	
			82.0	2.83	940	20	–	–	75.17	–	–	-45.52	36.48	
			82.0	2.83	940	20	–	–	77.38	–	–	-45.77	36.23	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	–	–	79.77	–	–	-46.04	35.96	24.55
			82.0	3.19	940	20	–	–	82.34	–	–	-46.31	35.69	
			82.0	3.19	940	20	–	–	84.96	–	–	-46.58	35.42	
			82.0	3.19	940	20	–	–	87.61	–	–	-46.85	35.15	
			82.0	3.19	940	20	–	–	90.30	–	–	-47.11	34.89	
			82.0	3.19	940	20	–	–	93.03	–	–	-47.37	34.63	
			82.0	3.19	940	20	–	–	95.78	–	–	-47.63	34.37	
			82.0	3.19	940	20	–	–	98.55	–	–	-47.87	34.13	
			82.0	3.19	940	20	–	–	101.35	–	–	-48.12	33.88	
			82.0	3.19	940	20	–	–	104.17	–	–	-48.36	33.64	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	–	–	67.13	–	–	-44.54	37.46	21.79
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.08	–	–	-44.53	37.47	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.04	–	–	-44.53	37.47	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.02	–	–	-44.52	37.48	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.00	–	–	-44.52	37.48	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.00	–	–	-44.52	37.48	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.02	–	–	-44.52	37.48	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.04	–	–	-44.53	37.47	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.08	–	–	-44.53	37.47	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.13	–	–	-44.54	37.46	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	–	–	67.23	–	–	-44.55	37.45	24.38
			82.0	1.74	940	20	–	–	67.39	–	–	-44.57	37.43	
			82.0	1.74	940	20	–	–	67.60	–	–	-44.60	37.40	
			82.0	1.74	940	20	–	–	67.85	–	–	-44.63	37.37	
			82.0	1.74	940	20	–	–	68.15	–	–	-44.67	37.33	
			82.0	1.74	940	20	–	–	68.48	–	–	-44.71	37.29	
			82.0	1.74	940	20	–	–	68.87	–	–	-44.76	37.24	
			82.0	1.74	940	20	–	–	69.29	–	–	-44.81	37.19	
			82.0	1.74	940	20	–	–	69.75	–	–	-44.87	37.13	
			82.0	1.74	940	20	–	–	70.26	–	–	-44.93	37.07	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	–	–	70.82	–	–	-45.00	37.00	24.05
			82.0	1.89	940	20	–	–	71.46	–	–	-45.08	36.92	
			82.0	1.89	940	20	–	–	72.13	–	–	-45.16	36.84	
			82.0	1.89	940	20	–	–	72.86	–	–	-45.25	36.75	
			82.0	1.89	940	20	–	–	73.62	–	–	-45.34	36.66	
			82.0	1.89	940	20	–	–	74.42	–	–	-45.43	36.57	
			82.0	1.89	940	20	–	–	75.26	–	–	-45.53	36.47	
			82.0	1.89	940	20	–	–	76.14	–	–	-45.63	36.37	
			82.0	1.89	940	20	–	–	77.06	–	–	-45.74	36.26	
			82.0	1.89	940	20	–	–	78.01	–	–	-45.84	36.16	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	–	–	78.81	–	–	-45.93	36.07	20.52
			82.0	1.02	940	20	–	–	79.43	–	–	-46.00	36.00	
			82.0	1.02	940	20	–	–	80.07	–	–	-46.07	35.93	
			82.0	1.02	940	20	–	–	80.71	–	–	-46.14	35.86	
			82.0	1.02	940	20	–	–	81.37	–	–	-46.21	35.79	
			82.0	1.02	940	20	–	–	82.03	–	–	-46.28	35.72	
			82.0	1.02	940	20	–	–	82.69	–	–	-46.35	35.65	
			82.0	1.02	940	20	–	–	83.36	–	–	-46.42	35.58	
			82.0	1.02	940	20	–	–	84.05	–	–	-46.49	35.51	
			82.0	1.02	940	20	–	–	84.73	–	–	-46.56	35.44	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	–	–	102.87	–	–	-48.25	33.75	21.69
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.69	–	–	-48.23	33.77	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.55	–	–	-48.22	33.78	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.46	–	–	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.41	–	–	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.40	–	–	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.44	–	–	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.51	–	–	-48.22	33.78	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.64	–	–	-48.23	33.77	
			82.0	2.11	940	20	–	–	102.80	–	–	-48.24	33.76	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	–	–	102.98	–	–	-48.26	33.74	20.27
			82.0	1.56	940	20	–	–	103.16	–	–	-48.27	33.73	
			82.0	1.56	940	20	–	–	103.36	–	–	-48.29	33.71	
			82.0	1.56	940	20	–	–	103.58	–	–	-48.31	33.69	
			82.0	1.56	940	20	–	–	103.83	–	–	-48.33	33.67	
			82.0	1.56	940	20	–	–	104.10	–	–	-48.35	33.65	
			82.0	1.56	940	20	–	–	104.39	–	–	-48.37	33.63	
			82.0	1.56	940	20	–	–	104.71	–	–	-48.40	33.60	
			82.0	1.56	940	20	–	–	105.05	–	–	-48.43	33.57	
			82.0	1.56	940	20	–	–	105.41	–	–	-48.46	33.54	

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Eまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	103.44	-	-	-48.29	33.71	18.33
			82.0	1.08	940	20	-	-	104.52	-	-	-48.38	33.62	
			82.0	1.08	940	20	-	-	105.60	-	-	-48.47	33.53	
			82.0	1.08	940	20	-	-	106.67	-	-	-48.56	33.44	
			82.0	1.08	940	20	-	-	107.75	-	-	-48.65	33.35	
			82.0	1.08	940	20	-	-	108.83	-	-	-48.73	33.27	
			82.0	1.08	940	20	-	-	109.91	-	-	-48.82	33.18	
			82.0	1.08	940	20	-	-	110.99	-	-	-48.91	33.09	
			82.0	1.08	940	20	-	-	112.06	-	-	-48.99	33.01	
			82.0	1.08	940	20	-	-	113.14	-	-	-49.07	32.93	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	19.79	-	-	-33.93	57.67	26.68
			91.6	0.62	24	10	-	-	20.13	-	-	-34.08	57.52	
			91.6	0.62	24	10	-	-	20.50	-	-	-34.23	57.37	
			91.6	0.62	24	10	-	-	20.87	-	-	-34.39	57.21	
			91.6	0.62	24	10	-	-	21.26	-	-	-34.55	57.05	
			91.6	0.62	24	10	-	-	21.65	-	-	-34.71	56.89	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.06	-	-	-34.87	56.73	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.48	-	-	-35.03	56.57	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.90	-	-	-35.20	56.40	
			91.6	0.62	24	10	-	-	23.34	-	-	-35.36	56.24	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	23.83	-	-	-35.54	56.06	25.81
			91.6	0.76	24	10	-	-	24.37	-	-	-35.74	55.86	
			91.6	0.76	24	10	-	-	24.93	-	-	-35.94	55.66	
			91.6	0.76	24	10	-	-	25.50	-	-	-36.13	55.47	
			91.6	0.76	24	10	-	-	26.08	-	-	-36.33	55.27	
			91.6	0.76	24	10	-	-	26.67	-	-	-36.52	55.08	
			91.6	0.76	24	10	-	-	27.27	-	-	-36.71	54.89	
			91.6	0.76	24	10	-	-	27.88	-	-	-36.90	54.70	
			91.6	0.76	24	10	-	-	28.49	-	-	-37.09	54.51	
			91.6	0.76	24	10	-	-	29.11	-	-	-37.28	54.32	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	23.81	-	-	-35.54	56.06	25.60
			91.6	0.72	24	10	-	-	24.34	-	-	-35.73	55.87	
			91.6	0.72	24	10	-	-	24.87	-	-	-35.91	55.69	
			91.6	0.72	24	10	-	-	25.42	-	-	-36.10	55.50	
			91.6	0.72	24	10	-	-	25.97	-	-	-36.29	55.31	
			91.6	0.72	24	10	-	-	26.53	-	-	-36.47	55.13	
			91.6	0.72	24	10	-	-	27.10	-	-	-36.66	54.94	
			91.6	0.72	24	10	-	-	27.67	-	-	-36.84	54.76	
			91.6	0.72	24	10	-	-	28.25	-	-	-37.02	54.58	
			91.6	0.72	24	10	-	-	28.84	-	-	-37.20	54.40	

予測点E 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.3

予測点E 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.5

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	130.70	131.31	5.32	1,000	31.28	-25.00	-42.37	-4.37	-4.65
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	129.85	130.45	5.32	1,000	31.30	-25.00	-42.31	-4.31	-4.59
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.93	129.01	129.61	5.32	1,000	31.31	-25.00	-42.25	-4.25	-4.53
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	128.18	128.78	5.33	1,000	31.33	-25.00	-42.20	-4.20	-4.48
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	127.37	127.96	5.33	1,000	31.35	-25.00	-42.14	-4.14	-4.42
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	126.56	127.15	5.33	1,000	31.36	-25.00	-42.09	-4.09	-4.37
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	125.77	126.36	5.33	1,000	31.38	-25.00	-42.03	-4.03	-4.31
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	124.99	125.58	5.34	1,000	31.39	-25.00	-41.98	-3.98	-4.26
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	124.23	124.81	5.34	1,000	31.41	-25.00	-41.93	-3.93	-4.21
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	123.48	124.06	5.34	1,000	31.42	-25.00	-41.87	-3.87	-4.15
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	122.74	123.32	5.34	1,000	31.44	-25.00	-41.82	-3.82	-4.10
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	122.01	122.59	5.35	1,000	31.45	-25.00	-41.77	-3.77	-4.05
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	121.30	121.88	5.35	1,000	31.47	-25.00	-41.72	-3.72	-4.00
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	120.61	121.18	5.35	1,000	31.48	-25.00	-41.67	-3.67	-3.95
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.93	120.49	5.35	1,000	31.49	-25.00	-41.62	-3.62	-3.90
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	119.26	119.83	5.36	1,000	31.51	-25.00	-41.57	-3.57	-3.85
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	5.92	118.61	119.17	5.36	1,000	31.52	-25.00	-41.52	-3.52	-3.80
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.47	26.63	31.11	0.00	1,000	0.00	-4.77	-29.86	28.37	28.09
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.57	27.20	31.76	0.00	1,000	0.00	-4.77	-30.04	28.19	27.91
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.67	27.81	32.48	0.00	1,000	0.00	-4.78	-30.23	27.99	27.71
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.78	28.47	33.25	0.00	1,000	0.00	-4.78	-30.44	27.79	27.51
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.90	29.16	34.06	0.00	1,000	0.00	-4.78	-30.65	27.57	27.29
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.02	29.90	34.92	0.00	1,000	0.00	-4.78	-30.86	27.35	27.07
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.98	35.62	41.60	0.00	1,000	0.00	-4.80	-32.38	25.82	25.54
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	6.14	36.58	42.72	0.00	1,000	0.00	-4.80	-32.61	25.58	25.30
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.23	42.99	43.86	2.37	1,000	13.92	-24.44	-32.84	5.72	5.44
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.32	42.26	45.01	1.56	1,000	9.19	-22.63	-33.07	7.30	7.02
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	5.79	41.60	46.19	1.20	1,000	7.06	-21.49	-33.29	8.22	7.94
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	7.38	41.02	47.39	1.01	1,000	5.94	-20.73	-33.51	8.75	8.47
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	48.60	-	1,000	-	-	-33.73	29.27	28.99
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	49.83	-	1,000	-	-	-33.95	29.05	28.77
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	51.07	-	1,000	-	-	-34.16	28.84	28.56
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	52.33	-	1,000	-	-	-34.37	28.63	28.34
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.39	26.12	30.51	0.00	1,000	0.00	-4.77	-29.69	23.54	23.26
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	54.88	-	1,000	-	-	-34.79	23.21	22.93
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.31	25.66	29.97	0.00	125	0.00	-4.92	-29.53	19.55	19.27
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	53.60	-	1,000	-	-	-34.58	23.42	23.14
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	80.08	80.11	2.36	63	0.88	-12.61	-38.07	9.83	9.55
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	78.35	78.38	2.36	63	0.88	-12.61	-37.88	10.02	10.02
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	77.69	77.72	2.36	63	0.88	-12.62	-37.81	10.10	10.10
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.59	44.74	45.69	1.64	63	0.61	-11.57	-33.20	15.76	15.48
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.02	42.71	42.74	6.98	63	2.59	-17.13	-32.62	-10.23	-10.51
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.04	40.84	41.08	6.80	63	2.52	-17.01	-32.27	10.74	10.46
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.03	34.64	34.68	6.99	63	2.59	-17.13	-30.80	12.09	11.81
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.00	36.24	35.86	7.38	63	2.73	-17.37	-31.09	6.56	6.56
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	37.74	37.26	7.47	63	2.77	-17.42	-31.43	-11.85	-11.85
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	50.98	-	63	-	-	-34.15	32.37	32.09
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	52.73	-	63	-	-	-34.44	32.08	31.80
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	54.50	-	63	-	-	-34.73	31.79	31.51
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	9.42	86.78	95.87	0.33	63	0.12	-8.19	-39.63	-10.83	-10.83
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	11.72	88.95	100.41	0.26	63	0.10	-7.89	-40.04	-21.42	-21.42
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	12.60	89.74	102.09	0.24	63	0.09	-7.80	-40.18	-11.97	-12.26
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	13.82	90.79	104.38	0.22	63	0.08	-7.68	-40.37	-12.05	-12.33
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	14.28	91.18	105.24	0.22	63	0.08	-7.64	-40.44	-18.08	-18.36
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	15.11	91.87	106.77	0.21	63	0.08	-7.57	-40.57	-16.14	-16.14
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	16.73	93.16	109.70	0.19	63	0.07	-7.46	-40.80	-12.26	-12.54
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	17.62	93.85	111.29	0.18	63	0.07	-7.40	-40.93	-12.33	-12.61
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	67.68	-	63	-	-	-36.61	18.39	18.11
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	65.37	-	63	-	-	-36.31	18.69	18.41
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	-	-	34.14	-	63	-	-	-30.66	11.14	11.14

予測点E 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	41.0

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	-	-	26.57	-	2,000	-	-	-28.49	61.51	34.70
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	-	-	26.57	-	1,000	-	-	-28.49	61.51	44.70
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	-	-	26.57	-	2,000	-	-	-28.49	42.51	23.48

予測点E 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	45.1

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	-	-	26.57	-	500	-	-	-28.49	58.71	25
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	26.57	-	1,000	-	-	-28.49	57.61	23

予測点E 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	27.1

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	67.98	-	-	-44.65	37.35	12.48
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.03	-	-	-44.65	37.35	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.08	-	-	-44.66	37.34	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.13	-	-	-44.67	37.33	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.18	-	-	-44.67	37.33	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.23	-	-	-44.68	37.32	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.28	-	-	-44.69	37.31	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.33	-	-	-44.69	37.31	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.39	-	-	-44.70	37.30	
			82.0	0.29	362	20	-	-	68.44	-	-	-44.71	37.29	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	70.43	-	-	-44.95	37.05	21.87
			82.0	4.00	362	20	-	-	74.35	-	-	-45.43	36.57	
			82.0	4.00	362	20	-	-	78.27	-	-	-45.87	36.13	
			82.0	4.00	362	20	-	-	82.20	-	-	-46.30	35.70	
			82.0	4.00	362	20	-	-	86.14	-	-	-46.70	35.30	
			82.0	4.00	362	20	-	-	90.09	-	-	-47.09	34.91	
			82.0	4.00	362	20	-	-	94.03	-	-	-47.47	34.53	
			82.0	4.00	362	20	-	-	97.99	-	-	-47.82	34.18	
			82.0	4.00	362	20	-	-	101.94	-	-	-48.17	33.83	
			82.0	4.00	362	20	-	-	105.90	-	-	-48.50	33.50	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	67.13	-	-	-44.54	37.46	24.36
			82.0	2.75	362	20	-	-	64.44	-	-	-44.18	37.82	
			82.0	2.75	362	20	-	-	61.76	-	-	-43.81	38.19	
			82.0	2.75	362	20	-	-	59.09	-	-	-43.43	38.57	
			82.0	2.75	362	20	-	-	56.42	-	-	-43.03	38.97	
			82.0	2.75	362	20	-	-	53.76	-	-	-42.61	39.39	
			82.0	2.75	362	20	-	-	51.11	-	-	-42.17	39.83	
			82.0	2.75	362	20	-	-	48.48	-	-	-41.71	40.29	
			82.0	2.75	362	20	-	-	45.85	-	-	-41.23	40.77	
			82.0	2.75	362	20	-	-	43.25	-	-	-40.72	41.28	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	40.66	-	-	-40.18	41.82	30.22
			82.0	2.75	362	20	-	-	38.09	-	-	-39.62	42.38	
			82.0	2.75	362	20	-	-	35.55	-	-	-39.02	42.98	
			82.0	2.75	362	20	-	-	33.05	-	-	-38.38	43.62	
			82.0	2.75	362	20	-	-	30.58	-	-	-37.71	44.29	
			82.0	2.75	362	20	-	-	28.17	-	-	-37.00	45.00	
			82.0	2.75	362	20	-	-	25.83	-	-	-36.24	45.76	
			82.0	2.75	362	20	-	-	23.58	-	-	-35.45	46.55	
			82.0	2.75	362	20	-	-	21.44	-	-	-34.62	47.38	
			82.0	2.75	362	20	-	-	19.45	-	-	-33.78	48.22	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	18.13	-	-	-33.17	48.83	31.78
			82.0	1.26	362	20	-	-	17.37	-	-	-32.79	49.21	
			82.0	1.26	362	20	-	-	16.66	-	-	-32.44	49.56	
			82.0	1.26	362	20	-	-	16.03	-	-	-32.10	49.90	
			82.0	1.26	362	20	-	-	15.47	-	-	-31.79	50.21	
			82.0	1.26	362	20	-	-	15.00	-	-	-31.52	50.48	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.62	-	-	-31.30	50.70	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.35	-	-	-31.14	50.86	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.18	-	-	-31.04	50.96	
			82.0	1.26	362	20	-	-	14.13	-	-	-31.00	51.00	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	18.10	-	-	-33.15	48.85	32.22
			82.0	1.38	362	20	-	-	17.27	-	-	-32.75	49.25	
			82.0	1.38	362	20	-	-	16.52	-	-	-32.36	49.64	
			82.0	1.38	362	20	-	-	15.85	-	-	-32.00	50.00	
			82.0	1.38	362	20	-	-	15.27	-	-	-31.68	50.32	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.80	-	-	-31.41	50.59	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.45	-	-	-31.20	50.80	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.22	-	-	-31.06	50.94	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.13	-	-	-31.00	51.00	
			82.0	1.38	362	20	-	-	14.17	-	-	-31.03	50.97	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	13.37	-	-	-30.52	51.48	36.05
			82.0	0.92	940	20	-	-	13.11	-	-	-30.35	51.65	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.92	-	-	-30.22	51.78	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.79	-	-	-30.14	51.86	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.72	-	-	-30.09	51.91	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.72	-	-	-30.09	51.91	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.79	-	-	-30.14	51.86	
			82.0	0.92	940	20	-	-	12.92	-	-	-30.22	51.78	
			82.0	0.92	940	20	-	-	13.11	-	-	-30.35	51.65	
			82.0	0.92	940	20	-	-	13.37	-	-	-30.52	51.48	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	13.84	-	-	-30.82	51.18	36.08
			82.0	1.74	940	20	-	-	14.61	-	-	-31.30	50.70	
			82.0	1.74	940	20	-	-	15.55	-	-	-31.83	50.17	
			82.0	1.74	940	20	-	-	16.61	-	-	-32.41	49.59	
			82.0	1.74	940	20	-	-	17.78	-	-	-33.00	49.00	
			82.0	1.74	940	20	-	-	19.04	-	-	-33.59	48.41	
			82.0	1.74	940	20	-	-	20.36	-	-	-34.18	47.82	
			82.0	1.74	940	20	-	-	21.75	-	-	-34.75	47.25	
			82.0	1.74	940	20	-	-	23.19	-	-	-35.30	46.70	
			82.0	1.74	940	20	-	-	24.66	-	-	-35.84	46.16	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	26.46	-	-	-36.45	45.55	31.82
			82.0	2.49	940	20	-	-	28.62	-	-	-37.13	44.87	
			82.0	2.49	940	20	-	-	30.82	-	-	-37.78	44.22	
			82.0	2.49	940	20	-	-	33.07	-	-	-38.39	43.61	
			82.0	2.49	940	20	-	-	35.35	-	-	-38.97	43.03	
			82.0	2.49	940	20	-	-	37.65	-	-	-39.52	42.48	
			82.0	2.49	940	20	-	-	39.98	-	-	-40.04	41.96	
			82.0	2.49	940	20	-	-	42.33	-	-	-40.53	41.47	
			82.0	2.49	940	20	-	-	44.69	-	-	-41.00	41.00	
			82.0	2.49	940	20	-	-	47.07	-	-	-41.45	40.55	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	48.76	-	-	-41.76	40.24	24.33
			82.0	1.03	940	20	-	-	49.75	-	-	-41.94	40.06	
			82.0	1.03	940	20	-	-	50.74	-	-	-42.11	39.89	
			82.0	1.03	940	20	-	-	51.73	-	-	-42.28	39.72	
			82.0	1.03	940	20	-	-	52.73	-	-	-42.44	39.56	
			82.0	1.03	940	20	-	-	53.72	-	-	-42.60	39.40	
			82.0	1.03	940	20	-	-	54.72	-	-	-42.76	39.24	
			82.0	1.03	940	20	-	-	55.72	-	-	-42.92	39.08	
			82.0	1.03	940	20	-	-	56.72	-	-	-43.07	38.93	
			82.0	1.03	940	20	-	-	57.72	-	-	-43.23	38.77	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	14.75	-	-	-31.38	50.62	35.80
			82.0	2.75	940	20	-	-	17.29	-	-	-32.75	49.25	
			82.0	2.75	940	20	-	-	19.88	-	-	-33.97	48.03	
			82.0	2.75	940	20	-	-	22.50	-	-	-35.04	46.96	
			82.0	2.75	940	20	-	-	25.16	-	-	-36.01	45.99	
			82.0	2.75	940	20	-	-	27.83	-	-	-36.89	45.11	
			82.0	2.75	940	20	-	-	30.52	-	-	-37.69	44.31	
			82.0	2.75	940	20	-	-	33.21	-	-	-38.43	43.57	
			82.0	2.75	940	20	-	-	35.92	-	-	-39.11	42.89	
			82.0	2.75	940	20	-	-	38.63	-	-	-39.74	42.26	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	41.35	-	-	-40.33	41.67	28.77
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.07	-	-	-40.88	41.12	
			82.0	2.75	940	20	-	-	46.79	-	-	-41.40	40.60	
			82.0	2.75	940	20	-	-	49.52	-	-	-41.90	40.10	
			82.0	2.75	940	20	-	-	52.25	-	-	-42.36	39.64	
			82.0	2.75	940	20	-	-	54.98	-	-	-42.80	39.20	
			82.0	2.75	940	20	-	-	57.71	-	-	-43.23	38.77	
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.45	-	-	-43.63	38.37	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.18	-	-	-44.01	37.99	
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.92	-	-	-44.38	37.62	

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Eまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	26.09	-	-	-36.33	45.67	32.68
			82.0	2.75	940	20	-	-	27.60	-	-	-36.82	45.18	
			82.0	2.75	940	20	-	-	29.29	-	-	-37.33	44.67	
			82.0	2.75	940	20	-	-	31.13	-	-	-37.86	44.14	
			82.0	2.75	940	20	-	-	33.10	-	-	-38.40	43.60	
			82.0	2.75	940	20	-	-	35.18	-	-	-38.92	43.08	
			82.0	2.75	940	20	-	-	37.34	-	-	-39.44	42.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	39.57	-	-	-39.95	42.05	
			82.0	2.75	940	20	-	-	41.87	-	-	-40.44	41.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	44.22	-	-	-40.91	41.09	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	46.61	-	-	-41.37	40.63	28.04
			82.0	2.75	940	20	-	-	49.04	-	-	-41.81	40.19	
			82.0	2.75	940	20	-	-	51.50	-	-	-42.24	39.76	
			82.0	2.75	940	20	-	-	53.99	-	-	-42.65	39.35	
			82.0	2.75	940	20	-	-	56.50	-	-	-43.04	38.96	
			82.0	2.75	940	20	-	-	59.04	-	-	-43.42	38.58	
			82.0	2.75	940	20	-	-	61.59	-	-	-43.79	38.21	
			82.0	2.75	940	20	-	-	64.16	-	-	-44.15	37.85	
			82.0	2.75	940	20	-	-	66.74	-	-	-44.49	37.51	
			82.0	2.75	940	20	-	-	69.34	-	-	-44.82	37.18	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	-	-	72.23	-	-	-45.17	36.83	25.32
			82.0	3.35	940	20	-	-	75.43	-	-	-45.55	36.45	
			82.0	3.35	940	20	-	-	78.64	-	-	-45.91	36.09	
			82.0	3.35	940	20	-	-	81.85	-	-	-46.26	35.74	
			82.0	3.35	940	20	-	-	85.08	-	-	-46.60	35.40	
			82.0	3.35	940	20	-	-	88.32	-	-	-46.92	35.08	
			82.0	3.35	940	20	-	-	91.57	-	-	-47.23	34.77	
			82.0	3.35	940	20	-	-	94.82	-	-	-47.54	34.46	
			82.0	3.35	940	20	-	-	98.08	-	-	-47.83	34.17	
			82.0	3.35	940	20	-	-	101.35	-	-	-48.12	33.88	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	48.45	-	-	-41.71	40.29	28.86
			82.0	2.83	940	20	-	-	48.94	-	-	-41.79	40.21	
			82.0	2.83	940	20	-	-	49.59	-	-	-41.91	40.09	
			82.0	2.83	940	20	-	-	50.39	-	-	-42.05	39.95	
			82.0	2.83	940	20	-	-	51.33	-	-	-42.21	39.79	
			82.0	2.83	940	20	-	-	52.41	-	-	-42.39	39.61	
			82.0	2.83	940	20	-	-	53.62	-	-	-42.59	39.41	
			82.0	2.83	940	20	-	-	54.95	-	-	-42.80	39.20	
			82.0	2.83	940	20	-	-	56.39	-	-	-43.02	38.98	
			82.0	2.83	940	20	-	-	57.93	-	-	-43.26	38.74	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	59.57	-	-	-43.50	38.50	26.62
			82.0	2.83	940	20	-	-	61.30	-	-	-43.75	38.25	
			82.0	2.83	940	20	-	-	63.10	-	-	-44.00	38.00	
			82.0	2.83	940	20	-	-	64.98	-	-	-44.26	37.74	
			82.0	2.83	940	20	-	-	66.93	-	-	-44.51	37.49	
			82.0	2.83	940	20	-	-	68.94	-	-	-44.77	37.23	
			82.0	2.83	940	20	-	-	71.00	-	-	-45.03	36.97	
			82.0	2.83	940	20	-	-	73.12	-	-	-45.28	36.72	
			82.0	2.83	940	20	-	-	75.28	-	-	-45.53	36.47	
			82.0	2.83	940	20	-	-	77.49	-	-	-45.78	36.22	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	-	-	79.87	-	-	-46.05	35.95	24.54
			82.0	3.19	940	20	-	-	82.45	-	-	-46.32	35.68	
			82.0	3.19	940	20	-	-	85.06	-	-	-46.59	35.41	
			82.0	3.19	940	20	-	-	87.71	-	-	-46.86	35.14	
			82.0	3.19	940	20	-	-	90.40	-	-	-47.12	34.88	
			82.0	3.19	940	20	-	-	93.12	-	-	-47.38	34.62	
			82.0	3.19	940	20	-	-	95.86	-	-	-47.63	34.37	
			82.0	3.19	940	20	-	-	98.64	-	-	-47.88	34.12	
			82.0	3.19	940	20	-	-	101.44	-	-	-48.12	33.88	
			82.0	3.19	940	20	-	-	104.26	-	-	-48.36	33.64	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	67.26	-	-	-44.55	37.45	21.77
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.21	-	-	-44.55	37.45	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.17	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.14	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.13	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.13	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.14	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.17	-	-	-44.54	37.46	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.21	-	-	-44.55	37.45	
			82.0	0.92	940	20	-	-	67.26	-	-	-44.55	37.45	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	67.35	-	-	-44.57	37.43	24.36
			82.0	1.74	940	20	-	-	67.52	-	-	-44.59	37.41	
			82.0	1.74	940	20	-	-	67.72	-	-	-44.61	37.39	
			82.0	1.74	940	20	-	-	67.98	-	-	-44.65	37.35	
			82.0	1.74	940	20	-	-	68.27	-	-	-44.68	37.32	
			82.0	1.74	940	20	-	-	68.61	-	-	-44.73	37.27	
			82.0	1.74	940	20	-	-	68.99	-	-	-44.78	37.22	
			82.0	1.74	940	20	-	-	69.41	-	-	-44.83	37.17	
			82.0	1.74	940	20	-	-	69.87	-	-	-44.89	37.11	
			82.0	1.74	940	20	-	-	70.38	-	-	-44.95	37.05	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	-	-	70.94	-	-	-45.02	36.98	24.04
			82.0	1.89	940	20	-	-	71.58	-	-	-45.10	36.90	
			82.0	1.89	940	20	-	-	72.25	-	-	-45.18	36.82	
			82.0	1.89	940	20	-	-	72.97	-	-	-45.26	36.74	
			82.0	1.89	940	20	-	-	73.73	-	-	-45.35	36.65	
			82.0	1.89	940	20	-	-	74.54	-	-	-45.45	36.55	
			82.0	1.89	940	20	-	-	75.38	-	-	-45.54	36.46	
			82.0	1.89	940	20	-	-	76.25	-	-	-45.65	36.35	
			82.0	1.89	940	20	-	-	77.17	-	-	-45.75	36.25	
			82.0	1.89	940	20	-	-	78.12	-	-	-45.85	36.15	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	-	-	78.92	-	-	-45.94	36.06	20.51
			82.0	1.02	940	20	-	-	79.54	-	-	-46.01	35.99	
			82.0	1.02	940	20	-	-	80.18	-	-	-46.08	35.92	
			82.0	1.02	940	20	-	-	80.82	-	-	-46.15	35.85	
			82.0	1.02	940	20	-	-	81.47	-	-	-46.22	35.78	
			82.0	1.02	940	20	-	-	82.13	-	-	-46.29	35.71	
			82.0	1.02	940	20	-	-	82.79	-	-	-46.36	35.64	
			82.0	1.02	940	20	-	-	83.47	-	-	-46.43	35.57	
			82.0	1.02	940	20	-	-	84.15	-	-	-46.50	35.50	
			82.0	1.02	940	20	-	-	84.83	-	-	-46.57	35.43	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	-	-	102.95	-	-	-48.25	33.75	21.68
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.77	-	-	-48.24	33.76	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.64	-	-	-48.23	33.77	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.54	-	-	-48.22	33.78	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.49	-	-	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.48	-	-	-48.21	33.79	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.52	-	-	-48.22	33.78	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.60	-	-	-48.22	33.78	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.72	-	-	-48.23	33.77	
			82.0	2.11	940	20	-	-	102.89	-	-	-48.25	33.75	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	-	-	103.06	-	-	-48.26	33.74	20.27
			82.0	1.56	940	20	-	-	103.24	-	-	-48.28	33.72	
			82.0	1.56	940	20	-	-	103.44	-	-	-48.29	33.71	
			82.0	1.56	940	20	-	-	103.67	-	-	-48.31	33.69	
			82.0	1.56	940	20	-	-	103.91	-	-	-48.33	33.67	
			82.0	1.56	940	20	-	-	104.18	-	-	-48.36	33.64	
			82.0	1.56	940	20	-	-	104.48	-	-	-48.38	33.62	
			82.0	1.56	940	20	-	-	104.79	-	-	-48.41	33.59	
			82.0	1.56	940	20	-	-	105.13	-	-	-48.43	33.57	
			82.0	1.56	940	20	-	-	105.49	-	-	-48.46	33.54	

予測点E　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 自動車走行騒音							予測点Eまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	103.52	-	-	-48.30	33.70	18.32
			82.0	1.08	940	20	-	-	104.60	-	-	-48.39	33.61	
			82.0	1.08	940	20	-	-	105.68	-	-	-48.48	33.52	
			82.0	1.08	940	20	-	-	106.75	-	-	-48.57	33.43	
			82.0	1.08	940	20	-	-	107.83	-	-	-48.65	33.35	
			82.0	1.08	940	20	-	-	108.91	-	-	-48.74	33.26	
			82.0	1.08	940	20	-	-	109.99	-	-	-48.83	33.17	
			82.0	1.08	940	20	-	-	111.06	-	-	-48.91	33.09	
			82.0	1.08	940	20	-	-	112.14	-	-	-49.00	33.00	
			82.0	1.08	940	20	-	-	113.22	-	-	-49.08	32.92	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	20.21	-	-	-34.11	57.49	26.52
			91.6	0.62	24	10	-	-	20.56	-	-	-34.26	57.34	
			91.6	0.62	24	10	-	-	20.91	-	-	-34.41	57.19	
			91.6	0.62	24	10	-	-	21.28	-	-	-34.56	57.04	
			91.6	0.62	24	10	-	-	21.66	-	-	-34.71	56.89	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.04	-	-	-34.87	56.73	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.44	-	-	-35.02	56.58	
			91.6	0.62	24	10	-	-	22.85	-	-	-35.18	56.42	
			91.6	0.62	24	10	-	-	23.27	-	-	-35.34	56.26	
			91.6	0.62	24	10	-	-	23.70	-	-	-35.50	56.10	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	24.18	-	-	-35.67	55.93	25.70
			91.6	0.76	24	10	-	-	24.72	-	-	-35.86	55.74	
			91.6	0.76	24	10	-	-	25.27	-	-	-36.05	55.55	
			91.6	0.76	24	10	-	-	25.84	-	-	-36.24	55.36	
			91.6	0.76	24	10	-	-	26.41	-	-	-36.44	55.16	
			91.6	0.76	24	10	-	-	26.99	-	-	-36.62	54.98	
			91.6	0.76	24	10	-	-	27.58	-	-	-36.81	54.79	
			91.6	0.76	24	10	-	-	28.18	-	-	-37.00	54.60	
			91.6	0.76	24	10	-	-	28.79	-	-	-37.18	54.42	
			91.6	0.76	24	10	-	-	29.40	-	-	-37.37	54.23	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	24.17	-	-	-35.67	55.93	25.49
			91.6	0.72	24	10	-	-	24.69	-	-	-35.85	55.75	
			91.6	0.72	24	10	-	-	25.22	-	-	-36.03	55.57	
			91.6	0.72	24	10	-	-	25.75	-	-	-36.22	55.38	
			91.6	0.72	24	10	-	-	26.30	-	-	-36.40	55.20	
			91.6	0.72	24	10	-	-	26.85	-	-	-36.58	55.02	
			91.6	0.72	24	10	-	-	27.41	-	-	-36.76	54.84	
			91.6	0.72	24	10	-	-	27.98	-	-	-36.94	54.66	
			91.6	0.72	24	10	-	-	28.56	-	-	-37.11	54.49	
			91.6	0.72	24	10	-	-	29.14	-	-	-37.29	54.31	

予測点E 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.1

予測点E 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	48.5

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Fまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	101.83	–	1,000	–	–	-40.16	22.84	22.56
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	100.33	–	1,000	–	–	-40.03	22.97	22.69
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	98.84	–	1,000	–	–	-39.90	23.10	22.82
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	97.34	–	1,000	–	–	-39.77	23.23	22.95
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	95.85	–	1,000	–	–	-39.63	23.37	23.09
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	94.36	–	1,000	–	–	-39.50	23.50	23.22
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	92.86	–	1,000	–	–	-39.36	23.64	23.36
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	91.37	–	1,000	–	–	-39.22	23.78	23.50
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	89.88	–	1,000	–	–	-39.07	23.93	23.65
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	88.39	–	1,000	–	–	-38.93	24.07	23.79
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	86.89	–	1,000	–	–	-38.78	24.22	23.94
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	85.40	–	1,000	–	–	-38.63	24.37	24.09
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	83.91	–	1,000	–	–	-38.48	24.52	24.24
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	82.42	–	1,000	–	–	-38.32	24.68	24.40
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	80.93	–	1,000	–	–	-38.16	24.84	24.56
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	79.44	–	1,000	–	–	-38.00	25.00	24.72
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	77.95	–	1,000	–	–	-37.84	25.16	24.88
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.70	108.15	116.85	0.00	1,000	0.00	-5.04	-41.35	16.61	16.33
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.60	106.92	115.53	0.00	1,000	0.00	-5.04	-41.25	16.71	16.43
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.50	105.70	114.21	0.00	1,000	0.00	-5.04	-41.15	16.81	16.53
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.40	104.49	112.89	0.00	1,000	0.00	-5.04	-41.05	16.91	16.63
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.31	103.27	111.58	0.00	1,000	0.00	-5.04	-40.95	17.01	16.73
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.21	102.06	110.27	0.00	1,000	0.00	-5.04	-40.85	17.11	16.83
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.87	99.51	101.70	1.68	1,000	9.88	-22.95	-40.15	-0.09	-0.37
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.08	100.01	100.44	2.65	1,000	15.57	-24.92	-40.04	-1.96	-2.24
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	99.18	–	1,000	–	–	-39.93	23.07	22.79
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	97.93	–	1,000	–	–	-39.82	23.18	22.90
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	96.69	–	1,000	–	–	-39.71	23.29	23.01
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	95.46	–	1,000	–	–	-39.60	23.40	23.12
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	94.23	–	1,000	–	–	-39.48	23.52	23.24
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	93.01	–	1,000	–	–	-39.37	23.63	23.35
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	91.80	–	1,000	–	–	-39.26	23.74	23.46
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	90.60	–	1,000	–	–	-39.14	23.86	23.58
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.80	109.38	118.18	0.00	1,000	0.00	-5.04	-41.45	11.51	11.23
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	88.22	–	1,000	–	–	-38.91	19.09	18.81
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	8.90	110.61	119.51	0.00	125	0.00	-5.01	-41.55	7.44	7.16
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	89.41	–	1,000	–	–	-39.03	18.97	18.69
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	142.08	142.08	2.40	63	0.89	-12.66	-43.05	4.81	4.53
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	148.56	148.56	2.39	63	0.89	-12.65	-43.44	4.43	4.43
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	155.93	155.95	2.39	63	0.88	-12.64	-43.86	4.02	4.02
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.42	141.56	141.77	2.21	63	0.82	-12.41	-43.03	5.08	4.80
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	142.99	142.81	7.19	63	2.66	-17.26	-43.09	-20.83	-21.11
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	142.17	142.05	7.13	63	2.64	-17.22	-43.05	-0.25	-0.53
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	139.24	139.10	7.14	63	2.65	-17.22	-42.87	-0.07	-0.35
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.01	146.77	146.84	6.94	63	2.57	-17.10	-43.34	-5.42	-5.42
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	149.44	149.25	7.19	63	2.66	-17.25	-43.48	-23.73	-23.73
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	88.43	–	63	–	–	-38.93	27.59	27.31
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	86.81	–	63	–	–	-38.77	27.75	27.47
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	–	–	85.21	–	63	–	–	-38.61	27.91	27.63
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.06	59.14	65.62	0.59	63	0.22	-9.20	-36.34	-8.54	-8.54
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	8.12	56.23	63.81	0.54	63	0.20	-9.04	-36.10	-18.64	-18.64
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	8.49	55.26	63.22	0.53	63	0.20	-9.00	-36.02	-9.02	-9.30
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	8.98	54.02	62.49	0.51	63	0.19	-8.95	-35.92	-8.87	-9.15
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	9.17	53.58	62.24	0.51	63	0.19	-8.93	-35.88	-14.81	-15.09
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	9.48	52.85	61.83	0.50	63	0.19	-8.90	-35.82	-12.73	-12.73
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	10.08	51.55	61.15	0.49	63	0.18	-8.86	-35.73	-8.58	-8.86
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	9.06	55.89	60.84	4.11	63	1.52	-14.83	-35.68	-14.51	-14.79
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	81.51	–	63	–	–	-38.22	16.78	16.50
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	–	–	77.83	–	63	–	–	-37.82	17.18	16.90
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	–	41.8	1階	24時間	57,600	–	–	150.39	–	63	–	–	-43.54	-1.74	-1.74

予測点F 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	39.0

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Fまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	–	–	140.79	–	2,000	–	–	-42.97	47.03	20.22
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	–	–	140.79	–	1,000	–	–	-42.97	47.03	30.22
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	–	–	140.79	–	2,000	–	–	-42.97	28.03	9.00

予測点F 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.7

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Fまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	–	–	140.79	–	500	–	–	-42.97	44.23	10
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	–	–	140.79	–	1,000	–	–	-42.97	43.13	9

予測点F 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	12.6

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Fまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	61.61	-	-	-43.79	38.21	13.26
			82.0	0.29	362	20	-	-	61.79	-	-	-43.82	38.18	
			82.0	0.29	362	20	-	-	61.96	-	-	-43.84	38.16	
			82.0	0.29	362	20	-	-	62.14	-	-	-43.87	38.13	
			82.0	0.29	362	20	-	-	62.31	-	-	-43.89	38.11	
			82.0	0.29	362	20	-	-	62.49	-	-	-43.92	38.08	
			82.0	0.29	362	20	-	-	62.67	-	-	-43.94	38.06	
			82.0	0.29	362	20	-	-	62.85	-	-	-43.97	38.03	
			82.0	0.29	362	20	-	-	63.03	-	-	-43.99	38.01	
			82.0	0.29	362	20	-	-	63.21	-	-	-44.02	37.98	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	61.75	-	-	-43.81	38.19	26.76
			82.0	4.00	362	20	-	-	58.74	-	-	-43.38	38.62	
			82.0	4.00	362	20	-	-	55.86	-	-	-42.94	39.06	
			82.0	4.00	362	20	-	-	53.11	-	-	-42.50	39.50	
			82.0	4.00	362	20	-	-	50.54	-	-	-42.07	39.93	
			82.0	4.00	362	20	-	-	48.16	-	-	-41.65	40.35	
			82.0	4.00	362	20	-	-	46.00	-	-	-41.26	40.74	
			82.0	4.00	362	20	-	-	44.10	-	-	-40.89	41.11	
			82.0	4.00	362	20	-	-	42.49	-	-	-40.57	41.43	
			82.0	4.00	362	20	-	-	41.21	-	-	-40.30	41.70	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	64.38	-	-	-44.17	37.83	21.57
			82.0	2.75	362	20	-	-	66.57	-	-	-44.47	37.53	
			82.0	2.75	362	20	-	-	68.80	-	-	-44.75	37.25	
			82.0	2.75	362	20	-	-	71.06	-	-	-45.03	36.97	
			82.0	2.75	362	20	-	-	73.36	-	-	-45.31	36.69	
			82.0	2.75	362	20	-	-	75.69	-	-	-45.58	36.42	
			82.0	2.75	362	20	-	-	78.05	-	-	-45.85	36.15	
			82.0	2.75	362	20	-	-	80.43	-	-	-46.11	35.89	
			82.0	2.75	362	20	-	-	82.84	-	-	-46.36	35.64	
			82.0	2.75	362	20	-	-	85.26	-	-	-46.62	35.38	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	87.71	-	-	-46.86	35.14	19.09
			82.0	2.75	362	20	-	-	90.17	-	-	-47.10	34.90	
			82.0	2.75	362	20	-	-	92.65	-	-	-47.34	34.66	
			82.0	2.75	362	20	-	-	95.14	-	-	-47.57	34.43	
			82.0	2.75	362	20	-	-	97.65	-	-	-47.79	34.21	
			82.0	2.75	362	20	-	-	100.17	-	-	-48.01	33.99	
			82.0	2.75	362	20	-	-	102.70	-	-	-48.23	33.77	
			82.0	2.75	362	20	-	-	105.25	-	-	-48.44	33.56	
			82.0	2.75	362	20	-	-	107.80	-	-	-48.65	33.35	
			82.0	2.75	362	20	-	-	110.36	-	-	-48.86	33.14	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	112.24	-	-	-49.00	33.00	14.16
			82.0	1.26	362	20	-	-	113.42	-	-	-49.09	32.91	
			82.0	1.26	362	20	-	-	114.61	-	-	-49.18	32.82	
			82.0	1.26	362	20	-	-	115.79	-	-	-49.27	32.73	
			82.0	1.26	362	20	-	-	116.98	-	-	-49.36	32.64	
			82.0	1.26	362	20	-	-	118.17	-	-	-49.45	32.55	
			82.0	1.26	362	20	-	-	119.36	-	-	-49.54	32.46	
			82.0	1.26	362	20	-	-	120.56	-	-	-49.62	32.38	
			82.0	1.26	362	20	-	-	121.75	-	-	-49.71	32.29	
			82.0	1.26	362	20	-	-	122.95	-	-	-49.79	32.21	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	112.29	-	-	-49.01	32.99	14.49
			82.0	1.38	362	20	-	-	113.58	-	-	-49.11	32.89	
			82.0	1.38	362	20	-	-	114.87	-	-	-49.20	32.80	
			82.0	1.38	362	20	-	-	116.17	-	-	-49.30	32.70	
			82.0	1.38	362	20	-	-	117.46	-	-	-49.40	32.60	
			82.0	1.38	362	20	-	-	118.76	-	-	-49.49	32.51	
			82.0	1.38	362	20	-	-	120.06	-	-	-49.59	32.41	
			82.0	1.38	362	20	-	-	121.36	-	-	-49.68	32.32	
			82.0	1.38	362	20	-	-	122.67	-	-	-49.77	32.23	
			82.0	1.38	362	20	-	-	123.97	-	-	-49.87	32.13	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	108.68	-	-	-48.72	33.28	17.68
			82.0	0.92	940	20	-	-	108.43	-	-	-48.70	33.30	
			82.0	0.92	940	20	-	-	108.19	-	-	-48.68	33.32	
			82.0	0.92	940	20	-	-	107.95	-	-	-48.66	33.34	
			82.0	0.92	940	20	-	-	107.72	-	-	-48.65	33.35	
			82.0	0.92	940	20	-	-	107.50	-	-	-48.63	33.37	
			82.0	0.92	940	20	-	-	107.28	-	-	-48.61	33.39	
			82.0	0.92	940	20	-	-	107.07	-	-	-48.59	33.41	
			82.0	0.92	940	20	-	-	106.87	-	-	-48.58	33.42	
			82.0	0.92	940	20	-	-	106.68	-	-	-48.56	33.44	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	106.41	-	-	-48.54	33.46	20.64
			82.0	1.74	940	20	-	-	106.09	-	-	-48.51	33.49	
			82.0	1.74	940	20	-	-	105.79	-	-	-48.49	33.51	
			82.0	1.74	940	20	-	-	105.52	-	-	-48.47	33.53	
			82.0	1.74	940	20	-	-	105.28	-	-	-48.45	33.55	
			82.0	1.74	940	20	-	-	105.07	-	-	-48.43	33.57	
			82.0	1.74	940	20	-	-	104.89	-	-	-48.41	33.59	
			82.0	1.74	940	20	-	-	104.74	-	-	-48.40	33.60	
			82.0	1.74	940	20	-	-	104.61	-	-	-48.39	33.61	
			82.0	1.74	940	20	-	-	104.51	-	-	-48.38	33.62	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	104.50	-	-	-48.38	33.62	22.17
			82.0	2.49	940	20	-	-	104.60	-	-	-48.39	33.61	
			82.0	2.49	940	20	-	-	104.76	-	-	-48.40	33.60	
			82.0	2.49	940	20	-	-	104.97	-	-	-48.42	33.58	
			82.0	2.49	940	20	-	-	105.25	-	-	-48.44	33.56	
			82.0	2.49	940	20	-	-	105.58	-	-	-48.47	33.53	
			82.0	2.49	940	20	-	-	105.97	-	-	-48.50	33.50	
			82.0	2.49	940	20	-	-	106.42	-	-	-48.54	33.46	
			82.0	2.49	940	20	-	-	106.93	-	-	-48.58	33.42	
			82.0	2.49	940	20	-	-	107.49	-	-	-48.63	33.37	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	107.92	-	-	-48.66	33.34	18.05
			82.0	1.03	940	20	-	-	108.18	-	-	-48.68	33.32	
			82.0	1.03	940	20	-	-	108.45	-	-	-48.70	33.30	
			82.0	1.03	940	20	-	-	108.73	-	-	-48.73	33.27	
			82.0	1.03	940	20	-	-	109.02	-	-	-48.75	33.25	
			82.0	1.03	940	20	-	-	109.32	-	-	-48.77	33.23	
			82.0	1.03	940	20	-	-	109.63	-	-	-48.80	33.20	
			82.0	1.03	940	20	-	-	109.95	-	-	-48.82	33.18	
			82.0	1.03	940	20	-	-	110.28	-	-	-48.85	33.15	
			82.0	1.03	940	20	-	-	110.61	-	-	-48.88	33.12	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	105.24	-	-	-48.44	33.56	23.78
			82.0	2.75	940	20	-	-	102.55	-	-	-48.22	33.78	
			82.0	2.75	940	20	-	-	99.86	-	-	-47.99	34.01	
			82.0	2.75	940	20	-	-	97.18	-	-	-47.75	34.25	
			82.0	2.75	940	20	-	-	94.50	-	-	-47.51	34.49	
			82.0	2.75	940	20	-	-	91.82	-	-	-47.26	34.74	
			82.0	2.75	940	20	-	-	89.15	-	-	-47.00	35.00	
			82.0	2.75	940	20	-	-	86.48	-	-	-46.74	35.26	
			82.0	2.75	940	20	-	-	83.82	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	2.75	940	20	-	-	81.17	-	-	-46.19	35.81	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	78.52	-	-	-45.90	36.10	26.75
			82.0	2.75	940	20	-	-	75.88	-	-	-45.60	36.40	
			82.0	2.75	940	20	-	-	73.25	-	-	-45.30	36.70	
			82.0	2.75	940	20	-	-	70.62	-	-	-44.98	37.02	
			82.0	2.75	940	20	-	-	68.01	-	-	-44.65	37.35	
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.40	-	-	-44.31	37.69	
			82.0	2.75	940	20	-	-	62.81	-	-	-43.96	38.04	
			82.0	2.75	940	20	-	-	60.24	-	-	-43.60	38.40	
			82.0	2.75	940	20	-	-	57.68	-	-	-43.22	38.78	
			82.0	2.75	940	20	-	-	55.13	-	-	-42.83	39.17	

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Fまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	103.10	-	-	-48.27	33.73	24.02
			82.0	2.75	940	20	-	-	100.35	-	-	-48.03	33.97	
			82.0	2.75	940	20	-	-	97.61	-	-	-47.79	34.21	
			82.0	2.75	940	20	-	-	94.86	-	-	-47.54	34.46	
			82.0	2.75	940	20	-	-	92.11	-	-	-47.29	34.71	
			82.0	2.75	940	20	-	-	89.36	-	-	-47.02	34.98	
			82.0	2.75	940	20	-	-	86.62	-	-	-46.75	35.25	
			82.0	2.75	940	20	-	-	83.87	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	2.75	940	20	-	-	81.12	-	-	-46.18	35.82	
			82.0	2.75	940	20	-	-	78.38	-	-	-45.88	36.12	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	75.63	-	-	-45.57	36.43	27.25
			82.0	2.75	940	20	-	-	72.89	-	-	-45.25	36.75	
			82.0	2.75	940	20	-	-	70.14	-	-	-44.92	37.08	
			82.0	2.75	940	20	-	-	67.40	-	-	-44.57	37.43	
			82.0	2.75	940	20	-	-	64.65	-	-	-44.21	37.79	
			82.0	2.75	940	20	-	-	61.91	-	-	-43.83	38.17	
			82.0	2.75	940	20	-	-	59.16	-	-	-43.44	38.56	
			82.0	2.75	940	20	-	-	56.42	-	-	-43.03	38.97	
			82.0	2.75	940	20	-	-	53.68	-	-	-42.60	39.40	
			82.0	2.75	940	20	-	-	50.94	-	-	-42.14	39.86	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	-	-	47.90	-	-	-41.61	40.39	34.83
			82.0	3.35	940	20	-	-	44.56	-	-	-40.98	41.02	
			82.0	3.35	940	20	-	-	41.22	-	-	-40.30	41.70	
			82.0	3.35	940	20	-	-	37.89	-	-	-39.57	42.43	
			82.0	3.35	940	20	-	-	34.56	-	-	-38.77	43.23	
			82.0	3.35	940	20	-	-	31.23	-	-	-37.89	44.11	
			82.0	3.35	940	20	-	-	27.91	-	-	-36.92	45.08	
			82.0	3.35	940	20	-	-	24.61	-	-	-35.82	46.18	
			82.0	3.35	940	20	-	-	21.31	-	-	-34.57	47.43	
			82.0	3.35	940	20	-	-	18.03	-	-	-33.12	48.88	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	106.38	-	-	-48.54	33.46	23.87
			82.0	2.83	940	20	-	-	103.55	-	-	-48.30	33.70	
			82.0	2.83	940	20	-	-	100.73	-	-	-48.06	33.94	
			82.0	2.83	940	20	-	-	97.91	-	-	-47.82	34.18	
			82.0	2.83	940	20	-	-	95.09	-	-	-47.56	34.44	
			82.0	2.83	940	20	-	-	92.27	-	-	-47.30	34.70	
			82.0	2.83	940	20	-	-	89.45	-	-	-47.03	34.97	
			82.0	2.83	940	20	-	-	86.63	-	-	-46.75	35.25	
			82.0	2.83	940	20	-	-	83.82	-	-	-46.47	35.53	
			82.0	2.83	940	20	-	-	81.00	-	-	-46.17	35.83	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	-	-	78.19	-	-	-45.86	36.14	27.07
			82.0	2.83	940	20	-	-	75.38	-	-	-45.54	36.46	
			82.0	2.83	940	20	-	-	72.56	-	-	-45.21	36.79	
			82.0	2.83	940	20	-	-	69.76	-	-	-44.87	37.13	
			82.0	2.83	940	20	-	-	66.95	-	-	-44.51	37.49	
			82.0	2.83	940	20	-	-	64.14	-	-	-44.14	37.86	
			82.0	2.83	940	20	-	-	61.34	-	-	-43.76	38.24	
			82.0	2.83	940	20	-	-	58.54	-	-	-43.35	38.65	
			82.0	2.83	940	20	-	-	55.75	-	-	-42.92	39.08	
			82.0	2.83	940	20	-	-	52.96	-	-	-42.48	39.52	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	-	-	50.00	-	-	-41.98	40.02	33.40
			82.0	3.19	940	20	-	-	46.87	-	-	-41.42	40.58	
			82.0	3.19	940	20	-	-	43.76	-	-	-40.82	41.18	
			82.0	3.19	940	20	-	-	40.65	-	-	-40.18	41.82	
			82.0	3.19	940	20	-	-	37.56	-	-	-39.49	42.51	
			82.0	3.19	940	20	-	-	34.48	-	-	-38.75	43.25	
			82.0	3.19	940	20	-	-	31.43	-	-	-37.95	44.05	
			82.0	3.19	940	20	-	-	28.41	-	-	-37.07	44.93	
			82.0	3.19	940	20	-	-	25.43	-	-	-36.11	45.89	
			82.0	3.19	940	20	-	-	22.50	-	-	-35.05	46.95	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	57.91	-	-	-43.26	38.74	23.37
			82.0	0.92	940	20	-	-	57.44	-	-	-43.18	38.82	
			82.0	0.92	940	20	-	-	56.97	-	-	-43.11	38.89	
			82.0	0.92	940	20	-	-	56.52	-	-	-43.04	38.96	
			82.0	0.92	940	20	-	-	56.08	-	-	-42.98	39.02	
			82.0	0.92	940	20	-	-	55.65	-	-	-42.91	39.09	
			82.0	0.92	940	20	-	-	55.23	-	-	-42.84	39.16	
			82.0	0.92	940	20	-	-	54.83	-	-	-42.78	39.22	
			82.0	0.92	940	20	-	-	54.44	-	-	-42.72	39.28	
			82.0	0.92	940	20	-	-	54.06	-	-	-42.66	39.34	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	53.53	-	-	-42.57	39.43	26.90
			82.0	1.74	940	20	-	-	52.88	-	-	-42.47	39.53	
			82.0	1.74	940	20	-	-	52.29	-	-	-42.37	39.63	
			82.0	1.74	940	20	-	-	51.74	-	-	-42.28	39.72	
			82.0	1.74	940	20	-	-	51.25	-	-	-42.19	39.81	
			82.0	1.74	940	20	-	-	50.82	-	-	-42.12	39.88	
			82.0	1.74	940	20	-	-	50.44	-	-	-42.05	39.95	
			82.0	1.74	940	20	-	-	50.11	-	-	-42.00	40.00	
			82.0	1.74	940	20	-	-	49.85	-	-	-41.95	40.05	
			82.0	1.74	940	20	-	-	49.65	-	-	-41.92	40.08	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	-	-	49.50	-	-	-41.89	40.11	27.47
			82.0	1.89	940	20	-	-	49.41	-	-	-41.88	40.12	
			82.0	1.89	940	20	-	-	49.40	-	-	-41.87	40.13	
			82.0	1.89	940	20	-	-	49.46	-	-	-41.89	40.11	
			82.0	1.89	940	20	-	-	49.59	-	-	-41.91	40.09	
			82.0	1.89	940	20	-	-	49.80	-	-	-41.94	40.06	
			82.0	1.89	940	20	-	-	50.07	-	-	-41.99	40.01	
			82.0	1.89	940	20	-	-	50.41	-	-	-42.05	39.95	
			82.0	1.89	940	20	-	-	50.83	-	-	-42.12	39.88	
			82.0	1.89	940	20	-	-	51.30	-	-	-42.20	39.80	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	-	-	51.66	-	-	-42.26	39.74	24.31
			82.0	1.02	940	20	-	-	51.87	-	-	-42.30	39.70	
			82.0	1.02	940	20	-	-	52.10	-	-	-42.34	39.66	
			82.0	1.02	940	20	-	-	52.34	-	-	-42.38	39.62	
			82.0	1.02	940	20	-	-	52.60	-	-	-42.42	39.58	
			82.0	1.02	940	20	-	-	52.88	-	-	-42.47	39.53	
			82.0	1.02	940	20	-	-	53.18	-	-	-42.52	39.48	
			82.0	1.02	940	20	-	-	53.50	-	-	-42.57	39.43	
			82.0	1.02	940	20	-	-	53.84	-	-	-42.62	39.38	
			82.0	1.02	940	20	-	-	54.19	-	-	-42.68	39.32	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	-	-	27.53	-	-	-36.80	45.20	35.74
			82.0	2.11	940	20	-	-	25.86	-	-	-36.25	45.75	
			82.0	2.11	940	20	-	-	24.26	-	-	-35.70	46.30	
			82.0	2.11	940	20	-	-	22.74	-	-	-35.14	46.86	
			82.0	2.11	940	20	-	-	21.32	-	-	-34.58	47.42	
			82.0	2.11	940	20	-	-	20.03	-	-	-34.03	47.97	
			82.0	2.11	940	20	-	-	18.87	-	-	-33.52	48.48	
			82.0	2.11	940	20	-	-	17.90	-	-	-33.05	48.95	
			82.0	2.11	940	20	-	-	17.12	-	-	-32.67	49.33	
			82.0	2.11	940	20	-	-	16.58	-	-	-32.39	49.61	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	-	-	16.32	-	-	-32.25	49.75	35.74
			82.0	1.56	940	20	-	-	16.26	-	-	-32.22	49.78	
			82.0	1.56	940	20	-	-	16.34	-	-	-32.27	49.73	
			82.0	1.56	940	20	-	-	16.58	-	-	-32.39	49.61	
			82.0	1.56	940	20	-	-	16.95	-	-	-32.58	49.42	
			82.0	1.56	940	20	-	-	17.46	-	-	-32.84	49.16	
			82.0	1.56	940	20	-	-	18.09	-	-	-33.15	48.85	
			82.0	1.56	940	20	-	-	18.83	-	-	-33.50	48.50	
			82.0	1.56	940	20	-	-	19.66	-	-	-33.87	48.13	
			82.0	1.56	940	20	-	-	20.58	-	-	-34.27	47.73	

予測点F　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Fまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	15.87	-	-	-32.01	49.99	39.33
			82.0	1.08	940	20	-	-	14.79	-	-	-31.40	50.60	
			82.0	1.08	940	20	-	-	13.71	-	-	-30.74	51.26	
			82.0	1.08	940	20	-	-	12.64	-	-	-30.03	51.97	
			82.0	1.08	940	20	-	-	11.56	-	-	-29.26	52.74	
			82.0	1.08	940	20	-	-	10.48	-	-	-28.41	53.59	
			82.0	1.08	940	20	-	-	9.41	-	-	-27.47	54.53	
			82.0	1.08	940	20	-	-	8.33	-	-	-26.41	55.59	
			82.0	1.08	940	20	-	-	7.26	-	-	-25.21	56.79	
			82.0	1.08	940	20	-	-	6.18	-	-	-23.83	58.17	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	137.94	-	-	-50.79	40.81	10.45
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.11	-	-	-50.80	40.80	
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.28	-	-	-50.82	40.78	
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.46	-	-	-50.83	40.77	
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.63	-	-	-50.84	40.76	
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.81	-	-	-50.85	40.75	
			91.6	0.62	24	10	-	-	138.99	-	-	-50.86	40.74	
			91.6	0.62	24	10	-	-	139.17	-	-	-50.87	40.73	
			91.6	0.62	24	10	-	-	139.36	-	-	-50.88	40.72	
			91.6	0.62	24	10	-	-	139.55	-	-	-50.89	40.71	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	140.01	-	-	-50.92	40.68	11.08
			91.6	0.76	24	10	-	-	140.73	-	-	-50.97	40.63	
			91.6	0.76	24	10	-	-	141.46	-	-	-51.01	40.59	
			91.6	0.76	24	10	-	-	142.19	-	-	-51.06	40.54	
			91.6	0.76	24	10	-	-	142.92	-	-	-51.10	40.50	
			91.6	0.76	24	10	-	-	143.65	-	-	-51.15	40.45	
			91.6	0.76	24	10	-	-	144.38	-	-	-51.19	40.41	
			91.6	0.76	24	10	-	-	145.11	-	-	-51.23	40.37	
			91.6	0.76	24	10	-	-	145.84	-	-	-51.28	40.32	
			91.6	0.76	24	10	-	-	146.57	-	-	-51.32	40.28	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	139.75	-	-	-50.91	40.69	10.97
			91.6	0.72	24	10	-	-	139.98	-	-	-50.92	40.68	
			91.6	0.72	24	10	-	-	140.21	-	-	-50.94	40.66	
			91.6	0.72	24	10	-	-	140.44	-	-	-50.95	40.65	
			91.6	0.72	24	10	-	-	140.67	-	-	-50.96	40.64	
			91.6	0.72	24	10	-	-	140.91	-	-	-50.98	40.62	
			91.6	0.72	24	10	-	-	141.15	-	-	-50.99	40.61	
			91.6	0.72	24	10	-	-	141.40	-	-	-51.01	40.59	
			91.6	0.72	24	10	-	-	141.64	-	-	-51.02	40.58	
			91.6	0.72	24	10	-	-	141.90	-	-	-51.04	40.56	

予測点F 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.2

予測点F 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	45.5

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Gまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
1	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.15	144.70	146.36	4.50	1,000	26.44	-25.00	-43.31	-5.31	-5.59
2	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.15	143.27	144.91	4.51	1,000	26.52	-25.00	-43.22	-5.22	-5.50
3	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.14	141.84	143.46	4.52	1,000	26.60	-25.00	-43.13	-5.13	-5.41
4	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.14	140.41	142.01	4.54	1,000	26.68	-25.00	-43.05	-5.05	-5.33
5	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.13	138.98	140.57	4.55	1,000	26.76	-25.00	-42.96	-4.96	-5.24
6	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.13	137.56	139.13	4.56	1,000	26.84	-25.00	-42.87	-4.87	-5.15
7	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.13	136.13	137.68	4.58	1,000	26.92	-25.00	-42.78	-4.78	-5.06
8	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.12	134.71	136.24	4.59	1,000	27.00	-25.00	-42.69	-4.69	-4.97
9	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.12	133.29	134.80	4.60	1,000	27.08	-25.00	-42.59	-4.59	-4.87
10	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.11	131.87	133.36	4.62	1,000	27.16	-25.00	-42.50	-4.50	-4.78
11	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.11	130.45	131.92	4.63	1,000	27.24	-25.00	-42.41	-4.41	-4.69
12	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.10	129.03	130.49	4.65	1,000	27.32	-25.00	-42.31	-4.31	-4.59
13	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.10	127.61	129.05	4.66	1,000	27.41	-25.00	-42.22	-4.22	-4.50
14	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.09	126.20	127.62	4.67	1,000	27.49	-25.00	-42.12	-4.12	-4.40
15	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.09	124.78	126.19	4.69	1,000	27.57	-25.00	-42.02	-4.02	-4.30
16	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.09	123.37	124.76	4.70	1,000	27.65	-25.00	-41.92	-3.92	-4.20
17	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	1階	6:30～21:30	54,000	6.08	121.96	123.33	4.72	1,000	27.74	-25.00	-41.82	-3.82	-4.10
18	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.73	105.30	110.02	0.00	1,000	-0.03	-3.40	-40.83	18.77	18.49
19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.70	104.57	109.26	0.00	1,000	-0.03	-3.39	-40.77	18.84	18.56
20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.67	103.85	108.51	0.00	1,000	-0.03	-3.39	-40.71	18.91	18.63
21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.63	103.15	107.78	0.00	1,000	-0.03	-3.38	-40.65	18.97	18.69
22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.60	102.46	107.06	0.00	1,000	-0.03	-3.37	-40.59	19.03	18.75
23	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.57	101.79	106.36	0.00	1,000	-0.03	-3.37	-40.54	19.09	18.81
24	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.39	97.74	102.13	-0.01	1,000	-0.03	-3.34	-40.18	19.48	19.20
25	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	3.37	100.27	101.56	2.08	1,000	12.25	-23.88	-40.13	-1.02	-1.30
26	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	101.02	-	1,000	-	-	-40.09	22.91	22.63
27	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	100.49	-	1,000	-	-	-40.04	22.96	22.68
28	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	99.98	-	1,000	-	-	-40.00	23.00	22.72
29	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	99.50	-	1,000	-	-	-39.96	23.04	22.76
30	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	99.03	-	1,000	-	-	-39.92	23.08	22.80
31	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	98.58	-	1,000	-	-	-39.88	23.12	22.84
32	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	98.16	-	1,000	-	-	-39.84	23.16	22.88
33	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP2803HS	63.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	97.75	-	1,000	-	-	-39.80	23.20	22.92
34	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.76	106.04	110.80	0.00	1,000	-0.03	-3.40	-40.89	13.71	13.43
35	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1123HS	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	97.01	-	1,000	-	-	-39.74	18.26	17.98
36	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP803HS	54.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	4.80	106.80	111.60	0.00	125	0.00	-4.42	-40.95	8.63	8.35
37	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ室外機	ROA-RP1603HS-W	58.0	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	97.37	-	1,000	-	-	-39.77	18.23	17.95
41	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.40	152.34	152.33	2.41	63	0.89	-12.67	-43.66	4.19	3.91
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	155.64	155.63	2.41	63	0.89	-12.67	-43.84	4.01	4.01
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	57,600	2.40	159.77	159.77	2.40	63	0.89	-12.67	-44.07	3.79	3.79
44	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	6:30～21:30	54,000	2.43	134.38	134.68	2.12	63	0.79	-12.29	-42.59	5.64	5.36
45	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	39.5	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	133.77	133.62	7.15	63	2.65	-17.23	-42.52	-20.23	-20.51
46	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.01	132.33	132.27	7.06	63	2.62	-17.18	-42.43	0.41	0.13
47	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	60.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.00	127.12	127.04	7.09	63	2.63	-17.19	-42.08	0.75	0.47
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	57,600	7.00	131.23	131.09	7.14	63	2.65	-17.23	-42.35	-4.56	-4.56
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	7.00	133.10	132.83	7.28	63	2.70	-17.31	-42.47	-22.77	-22.77
50	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	94.57	-	63	-	-	-39.52	27.01	26.73
51	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	94.06	-	63	-	-	-39.47	27.05	26.77
52	排気口(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)	BFS-150SUG2	66.5	屋根上	6:30～21:30	54,000	-	-	93.58	-	63	-	-	-39.42	27.10	26.82
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	57,600	5.75	96.76	101.88	0.63	63	0.23	-9.32	-40.16	-12.48	-12.48
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	57,600	6.84	96.63	102.94	0.54	63	0.20	-9.03	-40.25	-22.78	-22.78
55	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.26	96.64	103.38	0.51	63	0.19	-8.93	-40.29	-13.22	-13.50
56	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	7.83	96.69	104.03	0.48	63	0.18	-8.82	-40.34	-13.17	-13.45
57	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	30.0	1階	6:30～21:30	54,000	8.04	96.72	104.29	0.47	63	0.17	-8.78	-40.37	-19.15	-19.43
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	57,600	8.43	96.79	104.77	0.45	63	0.17	-8.72	-40.40	-17.12	-17.12
59	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	9.18	96.98	105.74	0.42	63	0.16	-8.60	-40.48	-13.09	-13.37
60	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	36.0	1階	6:30～21:30	54,000	9.59	97.11	106.30	0.41	63	0.15	-8.55	-40.53	-13.08	-13.36
61	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	98.84	-	63	-	-	-39.90	15.10	14.82
62	ｴｱﾋﾞｰﾑﾌｧﾝ	AB363NA	55.0	1階	6:30～21:30	54,000	-	-	93.63	-	63	-	-	-39.43	15.57	15.29
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	57,600	-	-	129.81	-	63	-	-	-42.27	-0.47	-0.47

予測点G 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	35.7

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(変動騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	騒音レベル (dB)	来店台数等	発生時間 (s)	予測点Gまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	後進ブザー	90.0	12台 10秒/1台	120	-	-	122.07	-	2,000	-	-	-41.73	48.27	21.46
		廃棄物収集(圧縮)	90.0	2台 600秒/1台	1,200	-	-	122.07	-	1,000	-	-	-41.73	48.27	31.46
		台車走行音	71.0	12台 60秒/1台	720	-	-	122.07	-	2,000	-	-	-41.73	29.27	10.24

予測点G 荷さばき変動騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	31.9

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 荷さばき施設騒音(衝撃騒音)

荷さばき施設No.		荷さばき施設騒音源	単発騒音暴露レベル(dB)	来店台数	発生回数	予測点Gまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での単発騒音暴露レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
N-1	荷さばき施設	ドア開閉音	87.2	12台 2回/1台	24	-	-	122.07	-	500	-	-	-41.73	45.47	12
		リフト昇降音	86.1	10台 2回/1台	20	-	-	122.07	-	1,000	-	-	-41.73	44.37	10

予測点G 荷さばき衝撃騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	13.8

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Gまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-1	来客車両走行音	①駐車場	82.0	0.29	362	20	-	-	76.84	-	-	-45.71	36.29	11.30
			82.0	0.29	362	20	-	-	77.13	-	-	-45.74	36.26	
			82.0	0.29	362	20	-	-	77.42	-	-	-45.78	36.22	
			82.0	0.29	362	20	-	-	77.71	-	-	-45.81	36.19	
			82.0	0.29	362	20	-	-	78.00	-	-	-45.84	36.16	
			82.0	0.29	362	20	-	-	78.29	-	-	-45.87	36.13	
			82.0	0.29	362	20	-	-	78.58	-	-	-45.91	36.09	
			82.0	0.29	362	20	-	-	78.87	-	-	-45.94	36.06	
			82.0	0.29	362	20	-	-	79.16	-	-	-45.97	36.03	
			82.0	0.29	362	20	-	-	79.45	-	-	-46.00	36.00	
P-2	来客車両走行音	①駐車場	82.0	4.00	362	20	-	-	79.55	-	-	-46.01	35.99	22.27
			82.0	4.00	362	20	-	-	79.62	-	-	-46.02	35.98	
			82.0	4.00	362	20	-	-	79.88	-	-	-46.05	35.95	
			82.0	4.00	362	20	-	-	80.35	-	-	-46.10	35.90	
			82.0	4.00	362	20	-	-	81.00	-	-	-46.17	35.83	
			82.0	4.00	362	20	-	-	81.85	-	-	-46.26	35.74	
			82.0	4.00	362	20	-	-	82.89	-	-	-46.37	35.63	
			82.0	4.00	362	20	-	-	84.10	-	-	-46.50	35.50	
			82.0	4.00	362	20	-	-	85.48	-	-	-46.64	35.36	
			82.0	4.00	362	20	-	-	87.02	-	-	-46.79	35.21	
P-3	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	79.65	-	-	-46.02	35.98	20.70
			82.0	2.75	362	20	-	-	79.84	-	-	-46.04	35.96	
			82.0	2.75	362	20	-	-	80.12	-	-	-46.07	35.93	
			82.0	2.75	362	20	-	-	80.49	-	-	-46.12	35.88	
			82.0	2.75	362	20	-	-	80.96	-	-	-46.17	35.83	
			82.0	2.75	362	20	-	-	81.51	-	-	-46.22	35.78	
			82.0	2.75	362	20	-	-	82.16	-	-	-46.29	35.71	
			82.0	2.75	362	20	-	-	82.89	-	-	-46.37	35.63	
			82.0	2.75	362	20	-	-	83.70	-	-	-46.45	35.55	
			82.0	2.75	362	20	-	-	84.60	-	-	-46.55	35.45	
P-4	来客車両走行音	①駐車場	82.0	2.75	362	20	-	-	85.58	-	-	-46.65	35.35	19.76
			82.0	2.75	362	20	-	-	86.63	-	-	-46.75	35.25	
			82.0	2.75	362	20	-	-	87.75	-	-	-46.87	35.13	
			82.0	2.75	362	20	-	-	88.95	-	-	-46.98	35.02	
			82.0	2.75	362	20	-	-	90.21	-	-	-47.11	34.89	
			82.0	2.75	362	20	-	-	91.54	-	-	-47.23	34.77	
			82.0	2.75	362	20	-	-	92.93	-	-	-47.36	34.64	
			82.0	2.75	362	20	-	-	94.38	-	-	-47.50	34.50	
			82.0	2.75	362	20	-	-	95.89	-	-	-47.64	34.36	
			82.0	2.75	362	20	-	-	97.46	-	-	-47.78	34.22	
P-5	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.26	362	20	-	-	98.63	-	-	-47.88	34.12	15.38
			82.0	1.26	362	20	-	-	99.38	-	-	-47.95	34.05	
			82.0	1.26	362	20	-	-	100.14	-	-	-48.01	33.99	
			82.0	1.26	362	20	-	-	100.92	-	-	-48.08	33.92	
			82.0	1.26	362	20	-	-	101.70	-	-	-48.15	33.85	
			82.0	1.26	362	20	-	-	102.49	-	-	-48.21	33.79	
			82.0	1.26	362	20	-	-	103.29	-	-	-48.28	33.72	
			82.0	1.26	362	20	-	-	104.10	-	-	-48.35	33.65	
			82.0	1.26	362	20	-	-	104.92	-	-	-48.42	33.58	
			82.0	1.26	362	20	-	-	105.75	-	-	-48.49	33.51	
P-6	来客車両走行音	①駐車場	82.0	1.38	362	20	-	-	98.66	-	-	-47.88	34.12	15.72
			82.0	1.38	362	20	-	-	99.48	-	-	-47.95	34.05	
			82.0	1.38	362	20	-	-	100.32	-	-	-48.03	33.97	
			82.0	1.38	362	20	-	-	101.16	-	-	-48.10	33.90	
			82.0	1.38	362	20	-	-	102.02	-	-	-48.17	33.83	
			82.0	1.38	362	20	-	-	102.89	-	-	-48.25	33.75	
			82.0	1.38	362	20	-	-	103.77	-	-	-48.32	33.68	
			82.0	1.38	362	20	-	-	104.66	-	-	-48.40	33.60	
			82.0	1.38	362	20	-	-	105.56	-	-	-48.47	33.53	
			82.0	1.38	362	20	-	-	106.47	-	-	-48.54	33.46	
P-7	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	-	-	90.85	-	-	-47.17	34.83	19.46
			82.0	0.92	940	20	-	-	90.15	-	-	-47.10	34.90	
			82.0	0.92	940	20	-	-	89.44	-	-	-47.03	34.97	
			82.0	0.92	940	20	-	-	88.74	-	-	-46.96	35.04	
			82.0	0.92	940	20	-	-	88.04	-	-	-46.89	35.11	
			82.0	0.92	940	20	-	-	87.35	-	-	-46.83	35.17	
			82.0	0.92	940	20	-	-	86.66	-	-	-46.76	35.24	
			82.0	0.92	940	20	-	-	85.98	-	-	-46.69	35.31	
			82.0	0.92	940	20	-	-	85.30	-	-	-46.62	35.38	
			82.0	0.92	940	20	-	-	84.62	-	-	-46.55	35.45	
P-8	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	-	-	83.65	-	-	-46.45	35.55	23.24
			82.0	1.74	940	20	-	-	82.40	-	-	-46.32	35.68	
			82.0	1.74	940	20	-	-	81.17	-	-	-46.19	35.81	
			82.0	1.74	940	20	-	-	79.95	-	-	-46.06	35.94	
			82.0	1.74	940	20	-	-	78.76	-	-	-45.93	36.07	
			82.0	1.74	940	20	-	-	77.58	-	-	-45.80	36.20	
			82.0	1.74	940	20	-	-	76.43	-	-	-45.67	36.33	
			82.0	1.74	940	20	-	-	75.30	-	-	-45.54	36.46	
			82.0	1.74	940	20	-	-	74.19	-	-	-45.41	36.59	
			82.0	1.74	940	20	-	-	73.11	-	-	-45.28	36.72	
P-9	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.49	940	20	-	-	71.89	-	-	-45.13	36.87	26.19
			82.0	2.49	940	20	-	-	70.55	-	-	-44.97	37.03	
			82.0	2.49	940	20	-	-	69.27	-	-	-44.81	37.19	
			82.0	2.49	940	20	-	-	68.06	-	-	-44.66	37.34	
			82.0	2.49	940	20	-	-	66.92	-	-	-44.51	37.49	
			82.0	2.49	940	20	-	-	65.85	-	-	-44.37	37.63	
			82.0	2.49	940	20	-	-	64.87	-	-	-44.24	37.76	
			82.0	2.49	940	20	-	-	63.96	-	-	-44.12	37.88	
			82.0	2.49	940	20	-	-	63.14	-	-	-44.01	37.99	
			82.0	2.49	940	20	-	-	62.41	-	-	-43.91	38.09	
P-10	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.03	940	20	-	-	61.95	-	-	-43.84	38.16	23.11
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.70	-	-	-43.81	38.19	
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.47	-	-	-43.77	38.23	
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.26	-	-	-43.74	38.26	
			82.0	1.03	940	20	-	-	61.06	-	-	-43.71	38.29	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.88	-	-	-43.69	38.31	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.71	-	-	-43.67	38.33	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.56	-	-	-43.64	38.36	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.43	-	-	-43.63	38.37	
			82.0	1.03	940	20	-	-	60.32	-	-	-43.61	38.39	
P-11	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	83.35	-	-	-46.42	35.58	25.52
			82.0	2.75	940	20	-	-	81.52	-	-	-46.23	35.77	
			82.0	2.75	940	20	-	-	79.74	-	-	-46.03	35.97	
			82.0	2.75	940	20	-	-	78.01	-	-	-45.84	36.16	
			82.0	2.75	940	20	-	-	76.35	-	-	-45.66	36.34	
			82.0	2.75	940	20	-	-	74.75	-	-	-45.47	36.53	
			82.0	2.75	940	20	-	-	73.22	-	-	-45.29	36.71	
			82.0	2.75	940	20	-	-	71.76	-	-	-45.12	36.88	
			82.0	2.75	940	20	-	-	70.38	-	-	-44.95	37.05	
			82.0	2.75	940	20	-	-	69.09	-	-	-44.79	37.21	
P-12	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	-	-	67.87	-	-	-44.63	37.37	26.95
			82.0	2.75	940	20	-	-	66.75	-	-	-44.49	37.51	
			82.0	2.75	940	20	-	-	65.73	-	-	-44.36	37.64	
			82.0	2.75	940	20	-	-	64.81	-	-	-44.23	37.77	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.99	-	-	-44.12	37.88	
			82.0	2.75	940	20	-	-	63.28	-	-	-44.02	37.98	
			82.0	2.75	940	20	-	-	62.68	-	-	-43.94	38.06	
			82.0	2.75	940	20	-	-	62.20	-	-	-43.88	38.12	
			82.0	2.75	940	20	-	-	61.84	-	-	-43.82	38.18	
			82.0	2.75	940	20	-	-	61.59	-	-	-43.79	38.21	

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音

音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	予測点Gまでの距離 (m) a	b	c	行路差 δ (m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音等価騒音レベル LaeqT(dB)
P-13	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	–	–	71.49	–	–	−45.09	36.91	27.26
			82.0	2.75	940	20	–	–	69.35	–	–	−44.82	37.18	
			82.0	2.75	940	20	–	–	67.25	–	–	−44.55	37.45	
			82.0	2.75	940	20	–	–	65.20	–	–	−44.28	37.72	
			82.0	2.75	940	20	–	–	63.20	–	–	−44.01	37.99	
			82.0	2.75	940	20	–	–	61.25	–	–	−43.74	38.26	
			82.0	2.75	940	20	–	–	59.38	–	–	−43.47	38.53	
			82.0	2.75	940	20	–	–	57.57	–	–	−43.20	38.80	
			82.0	2.75	940	20	–	–	55.84	–	–	−42.94	39.06	
			82.0	2.75	940	20	–	–	54.19	–	–	−42.68	39.32	
P-14	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.75	940	20	–	–	52.64	–	–	−42.43	39.57	29.56
			82.0	2.75	940	20	–	–	51.19	–	–	−42.18	39.82	
			82.0	2.75	940	20	–	–	49.84	–	–	−41.95	40.05	
			82.0	2.75	940	20	–	–	48.62	–	–	−41.74	40.26	
			82.0	2.75	940	20	–	–	47.52	–	–	−41.54	40.46	
			82.0	2.75	940	20	–	–	46.56	–	–	−41.36	40.64	
			82.0	2.75	940	20	–	–	45.75	–	–	−41.21	40.79	
			82.0	2.75	940	20	–	–	45.09	–	–	−41.08	40.92	
			82.0	2.75	940	20	–	–	44.58	–	–	−40.98	41.02	
			82.0	2.75	940	20	–	–	44.25	–	–	−40.92	41.08	
P-15	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.35	940	20	–	–	44.07	–	–	−40.88	41.12	30.51
			82.0	3.35	940	20	–	–	44.12	–	–	−40.89	41.11	
			82.0	3.35	940	20	–	–	44.43	–	–	−40.95	41.05	
			82.0	3.35	940	20	–	–	44.98	–	–	−41.06	40.94	
			82.0	3.35	940	20	–	–	45.78	–	–	−41.21	40.79	
			82.0	3.35	940	20	–	–	46.79	–	–	−41.40	40.60	
			82.0	3.35	940	20	–	–	48.03	–	–	−41.63	40.37	
			82.0	3.35	940	20	–	–	49.46	–	–	−41.88	40.12	
			82.0	3.35	940	20	–	–	51.07	–	–	−42.16	39.84	
			82.0	3.35	940	20	–	–	52.84	–	–	−42.46	39.54	
P-16	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	–	–	60.79	–	–	−43.68	38.32	29.54
			82.0	2.83	940	20	–	–	58.23	–	–	−43.30	38.70	
			82.0	2.83	940	20	–	–	55.69	–	–	−42.91	39.09	
			82.0	2.83	940	20	–	–	53.18	–	–	−42.51	39.49	
			82.0	2.83	940	20	–	–	50.70	–	–	−42.10	39.90	
			82.0	2.83	940	20	–	–	48.27	–	–	−41.67	40.33	
			82.0	2.83	940	20	–	–	45.88	–	–	−41.23	40.77	
			82.0	2.83	940	20	–	–	43.54	–	–	−40.78	41.22	
			82.0	2.83	940	20	–	–	41.27	–	–	−40.31	41.69	
			82.0	2.83	940	20	–	–	39.07	–	–	−39.84	42.16	
P-17	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.83	940	20	–	–	36.96	–	–	−39.35	42.65	33.90
			82.0	2.83	940	20	–	–	34.95	–	–	−38.87	43.13	
			82.0	2.83	940	20	–	–	33.06	–	–	−38.38	43.62	
			82.0	2.83	940	20	–	–	31.31	–	–	−37.91	44.09	
			82.0	2.83	940	20	–	–	29.73	–	–	−37.46	44.54	
			82.0	2.83	940	20	–	–	28.35	–	–	−37.05	44.95	
			82.0	2.83	940	20	–	–	27.19	–	–	−36.69	45.31	
			82.0	2.83	940	20	–	–	26.29	–	–	−36.39	45.61	
			82.0	2.83	940	20	–	–	25.67	–	–	−36.19	45.81	
			82.0	2.83	940	20	–	–	25.35	–	–	−36.08	45.92	
P-18	来客車両走行音	②駐車場	82.0	3.19	940	20	–	–	25.36	–	–	−36.08	45.92	34.19
			82.0	3.19	940	20	–	–	25.76	–	–	−36.22	45.78	
			82.0	3.19	940	20	–	–	26.54	–	–	−36.48	45.52	
			82.0	3.19	940	20	–	–	27.66	–	–	−36.84	45.16	
			82.0	3.19	940	20	–	–	29.10	–	–	−37.28	44.72	
			82.0	3.19	940	20	–	–	30.79	–	–	−37.77	44.23	
			82.0	3.19	940	20	–	–	32.71	–	–	−38.29	43.71	
			82.0	3.19	940	20	–	–	34.82	–	–	−38.84	43.16	
			82.0	3.19	940	20	–	–	37.08	–	–	−39.38	42.62	
			82.0	3.19	940	20	–	–	39.47	–	–	−39.93	42.07	
P-19	来客車両走行音	②駐車場	82.0	0.92	940	20	–	–	70.25	–	–	−44.93	37.07	21.93
			82.0	0.92	940	20	–	–	69.33	–	–	−44.82	37.18	
			82.0	0.92	940	20	–	–	68.41	–	–	−44.70	37.30	
			82.0	0.92	940	20	–	–	67.49	–	–	−44.58	37.42	
			82.0	0.92	940	20	–	–	66.57	–	–	−44.47	37.53	
			82.0	0.92	940	20	–	–	65.65	–	–	−44.34	37.66	
			82.0	0.92	940	20	–	–	64.73	–	–	−44.22	37.78	
			82.0	0.92	940	20	–	–	63.81	–	–	−44.10	37.90	
			82.0	0.92	940	20	–	–	62.90	–	–	−43.97	38.03	
			82.0	0.92	940	20	–	–	61.98	–	–	−43.84	38.16	
P-20	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.74	940	20	–	–	60.65	–	–	−43.66	38.34	26.75
			82.0	1.74	940	20	–	–	58.91	–	–	−43.40	38.60	
			82.0	1.74	940	20	–	–	57.17	–	–	−43.14	38.86	
			82.0	1.74	940	20	–	–	55.44	–	–	−42.88	39.12	
			82.0	1.74	940	20	–	–	53.70	–	–	−42.60	39.40	
			82.0	1.74	940	20	–	–	51.96	–	–	−42.31	39.69	
			82.0	1.74	940	20	–	–	50.22	–	–	−42.02	39.98	
			82.0	1.74	940	20	–	–	48.49	–	–	−41.71	40.29	
			82.0	1.74	940	20	–	–	46.75	–	–	−41.40	40.60	
			82.0	1.74	940	20	–	–	45.01	–	–	−41.07	40.93	
P-21	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.89	940	20	–	–	43.20	–	–	−40.71	41.29	30.96
			82.0	1.89	940	20	–	–	41.31	–	–	−40.32	41.68	
			82.0	1.89	940	20	–	–	39.43	–	–	−39.92	42.08	
			82.0	1.89	940	20	–	–	37.55	–	–	−39.49	42.51	
			82.0	1.89	940	20	–	–	35.66	–	–	−39.04	42.96	
			82.0	1.89	940	20	–	–	33.78	–	–	−38.57	43.43	
			82.0	1.89	940	20	–	–	31.90	–	–	−38.07	43.93	
			82.0	1.89	940	20	–	–	30.01	–	–	−37.55	44.45	
			82.0	1.89	940	20	–	–	28.13	–	–	−36.98	45.02	
			82.0	1.89	940	20	–	–	26.25	–	–	−36.38	45.62	
P-22	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.02	940	20	–	–	24.80	–	–	−35.89	46.11	32.92
			82.0	1.02	940	20	–	–	23.79	–	–	−35.53	46.47	
			82.0	1.02	940	20	–	–	22.77	–	–	−35.15	46.85	
			82.0	1.02	940	20	–	–	21.75	–	–	−34.75	47.25	
			82.0	1.02	940	20	–	–	20.73	–	–	−34.33	47.67	
			82.0	1.02	940	20	–	–	19.71	–	–	−33.90	48.10	
			82.0	1.02	940	20	–	–	18.70	–	–	−33.43	48.57	
			82.0	1.02	940	20	–	–	17.68	–	–	−32.95	49.05	
			82.0	1.02	940	20	–	–	16.66	–	–	−32.43	49.57	
			82.0	1.02	940	20	–	–	15.64	–	–	−31.89	50.11	
P-23	来客車両走行音	②駐車場	82.0	2.11	940	20	–	–	72.02	–	–	−45.15	36.85	25.99
			82.0	2.11	940	20	–	–	70.05	–	–	−44.91	37.09	
			82.0	2.11	940	20	–	–	68.10	–	–	−44.66	37.34	
			82.0	2.11	940	20	–	–	66.15	–	–	−44.41	37.59	
			82.0	2.11	940	20	–	–	64.21	–	–	−44.15	37.85	
			82.0	2.11	940	20	–	–	62.29	–	–	−43.89	38.11	
			82.0	2.11	940	20	–	–	60.37	–	–	−43.62	38.38	
			82.0	2.11	940	20	–	–	58.47	–	–	−43.34	38.66	
			82.0	2.11	940	20	–	–	56.58	–	–	−43.05	38.95	
			82.0	2.11	940	20	–	–	54.71	–	–	−42.76	39.24	
P-24	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.56	940	20	–	–	53.10	–	–	−42.50	39.50	27.24
			82.0	1.56	940	20	–	–	51.73	–	–	−42.28	39.72	
			82.0	1.56	940	20	–	–	50.38	–	–	−42.04	39.96	
			82.0	1.56	940	20	–	–	49.04	–	–	−41.81	40.19	
			82.0	1.56	940	20	–	–	47.71	–	–	−41.57	40.43	
			82.0	1.56	940	20	–	–	46.40	–	–	−41.33	40.67	
			82.0	1.56	940	20	–	–	45.10	–	–	−41.08	40.92	
			82.0	1.56	940	20	–	–	43.82	–	–	−40.83	41.17	
			82.0	1.56	940	20	–	–	42.56	–	–	−40.58	41.42	
			82.0	1.56	940	20	–	–	41.32	–	–	−40.32	41.68	

予測点G　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 自動車走行騒音							予測点Gまでの距離(m)			行路差 δ(m)	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	自動車走行音 等価騒音レベル LaeqT(dB)
音源No.	音源名称	駐車場名称	パワーレベル (dB)	走行路長 (m)	交通量 (台)	平均速度 (km/h)	a	b	c					
P-25	来客車両走行音	②駐車場	82.0	1.08	940	20	-	-	53.98	-	-	-42.64	39.36	24.06
			82.0	1.08	940	20	-	-	54.37	-	-	-42.71	39.29	
			82.0	1.08	940	20	-	-	54.79	-	-	-42.77	39.23	
			82.0	1.08	940	20	-	-	55.22	-	-	-42.84	39.16	
			82.0	1.08	940	20	-	-	55.67	-	-	-42.91	39.09	
			82.0	1.08	940	20	-	-	56.14	-	-	-42.99	39.01	
			82.0	1.08	940	20	-	-	56.62	-	-	-43.06	38.94	
			82.0	1.08	940	20	-	-	57.13	-	-	-43.14	38.86	
			82.0	1.08	940	20	-	-	57.64	-	-	-43.21	38.79	
			82.0	1.08	940	20	-	-	58.17	-	-	-43.29	38.71	
T-1	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.62	24	10	-	-	115.54	-	-	-49.25	42.35	11.90
			91.6	0.62	24	10	-	-	115.95	-	-	-49.29	42.31	
			91.6	0.62	24	10	-	-	116.37	-	-	-49.32	42.28	
			91.6	0.62	24	10	-	-	116.78	-	-	-49.35	42.25	
			91.6	0.62	24	10	-	-	117.20	-	-	-49.38	42.22	
			91.6	0.62	24	10	-	-	117.63	-	-	-49.41	42.19	
			91.6	0.62	24	10	-	-	118.05	-	-	-49.44	42.16	
			91.6	0.62	24	10	-	-	118.48	-	-	-49.47	42.13	
			91.6	0.62	24	10	-	-	118.90	-	-	-49.50	42.10	
			91.6	0.62	24	10	-	-	119.33	-	-	-49.54	42.06	
T-2	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.76	24	10	-	-	119.82	-	-	-49.57	42.03	12.45
			91.6	0.76	24	10	-	-	120.38	-	-	-49.61	41.99	
			91.6	0.76	24	10	-	-	120.93	-	-	-49.65	41.95	
			91.6	0.76	24	10	-	-	121.49	-	-	-49.69	41.91	
			91.6	0.76	24	10	-	-	122.05	-	-	-49.73	41.87	
			91.6	0.76	24	10	-	-	122.61	-	-	-49.77	41.83	
			91.6	0.76	24	10	-	-	123.18	-	-	-49.81	41.79	
			91.6	0.76	24	10	-	-	123.74	-	-	-49.85	41.75	
			91.6	0.76	24	10	-	-	124.31	-	-	-49.89	41.71	
			91.6	0.76	24	10	-	-	124.88	-	-	-49.93	41.67	
T-3	搬入・廃棄物収集車両走行音	荷さばき施設	91.6	0.72	24	10	-	-	119.80	-	-	-49.57	42.03	12.21
			91.6	0.72	24	10	-	-	120.30	-	-	-49.61	41.99	
			91.6	0.72	24	10	-	-	120.80	-	-	-49.64	41.96	
			91.6	0.72	24	10	-	-	121.31	-	-	-49.68	41.92	
			91.6	0.72	24	10	-	-	121.82	-	-	-49.71	41.89	
			91.6	0.72	24	10	-	-	122.33	-	-	-49.75	41.85	
			91.6	0.72	24	10	-	-	122.84	-	-	-49.79	41.81	
			91.6	0.72	24	10	-	-	123.36	-	-	-49.82	41.78	
			91.6	0.72	24	10	-	-	123.87	-	-	-49.86	41.74	
			91.6	0.72	24	10	-	-	124.39	-	-	-49.90	41.70	

予測点G 自動車走行音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	42.0

予測点G 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.2

Ⅳ. 詳細データ　　夜間（22 時～翌 6 時）の等価騒音レベル

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	14.93	-	63	-	-	-23.48	37.04	34.03
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	5.36	-	63	-	-	-14.59	45.94	42.93
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.09	-	63	-	-	-34.00	21.03	18.02
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	51.03	-	63	-	-	-34.16	2.84	-0.17
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	101.11	6.03	104.17	2.97	63	1.10	-13.41	-40.35	-16.77	-19.78
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	105.52	6.02	108.56	2.98	63	1.10	-13.43	-40.71	-27.64	-30.65
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	111.71	6.01	114.73	2.99	63	1.11	-13.44	-41.19	-22.64	-25.65
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	9.28	55.14	60.87	3.55	63	1.31	-14.19	-35.69	-8.07	-11.08

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.5

予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	43.5

予測点A　　昼間(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音

機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		予測点Aまでの距離(m) a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	14.68	-	63	-	-	-23.33	37.19	34.18
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	4.63	-	63	-	-	-13.30	47.22	44.21
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.02	-	63	-	-	-33.98	21.04	18.03
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.95	-	63	-	-	-34.14	2.86	-0.15
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	101.11	3.49	104.13	0.47	63	0.17	-8.78	-40.35	-12.13	-15.14
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	105.52	3.48	108.53	0.47	63	0.17	-8.78	-40.71	-22.99	-26.00
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	111.71	3.46	114.70	0.47	63	0.17	-8.79	-41.19	-17.98	-20.99
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	9.28	54.85	61.01	3.12	63	1.15	-13.63	-35.71	-7.53	-10.54

予測点A 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.6

予測点A 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	44.6

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL　1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Bまでの距離(m)									
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	37.45	37.25	2.60	63	0.96	-12.90	-31.42	16.20	16.20
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	33.18	32.95	2.64	63	0.98	-12.95	-30.36	17.22	17.22
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	18.81	-	63	-	-	-25.49	29.53	29.53
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	20.34	-	63	-	-	-26.17	10.83	10.83
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	42.49	58.17	100.40	0.26	63	0.10	-7.89	-40.03	-10.92	-10.92
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	49.87	55.59	105.19	0.26	63	0.10	-7.90	-40.44	-21.84	-21.84
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	59.46	52.69	111.87	0.27	63	0.10	-7.93	-40.97	-16.91	-16.91
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.05	26.80	30.04	4.82	63	1.78	-15.52	-29.55	-3.27	-3.27

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.0

予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.0

予測点B　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点Bまでの距離(m)								
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	37.12	37.15	2.37	63	0.88	-12.63	-31.40	16.50	16.50
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	32.82	32.84	2.38	63	0.88	-12.64	-30.33	17.56	17.56
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	18.62	-	63	-	-	-25.40	29.62	29.62
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	20.16	-	63	-	-	-26.09	10.91	10.91
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	42.49	57.96	100.36	0.09	63	0.03	-6.74	-40.03	-9.77	-9.77
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	49.87	55.37	105.16	0.08	63	0.03	-6.66	-40.44	-20.60	-20.60
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	59.46	52.46	111.84	0.07	63	0.03	-6.58	-40.97	-15.55	-15.55
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.05	26.20	30.32	3.93	63	1.46	-14.63	-29.64	-2.47	-2.47

予測点B 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.1

予測点B 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	30.1

予測点C　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL　1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Cまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.43	107.23	107.53	2.13	63	0.79	-12.31	-40.63	7.58	7.58
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.44	117.21	117.55	2.10	63	0.78	-12.26	-41.40	6.86	6.86
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	12.46	129.92	139.88	2.50	63	0.92	-12.78	-42.92	-0.67	-0.67
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	14.78	129.81	142.48	2.11	63	0.78	-12.27	-43.08	-18.35	-18.35
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	25.84	15.32	40.24	0.92	63	0.34	-10.13	-32.09	-5.23	-5.23
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	20.99	17.03	37.17	0.85	63	0.31	-9.94	-31.40	-14.84	-14.84
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	12.67	21.67	33.60	0.75	63	0.28	-9.67	-30.53	-8.20	-8.20
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	11.81	139.75	149.13	2.44	63	0.90	-12.71	-43.47	-14.38	-14.38

予測点C 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	10.8

予測点C 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	10.8

予測点D　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Dまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	77.95	77.88	2.47	63	0.92	-12.75	-37.83	9.95	9.95
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	75.10	75.02	2.48	63	0.92	-12.76	-37.50	10.26	10.26
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.00	27.51	26.00	8.51	63	3.15	-17.99	-28.30	8.73	8.73
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	27.89	26.31	8.59	63	3.18	-18.03	-28.40	-9.43	-9.43
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	10.81	99.75	110.19	0.37	63	0.14	-8.39	-40.84	-12.23	-12.23
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	13.43	101.75	114.86	0.32	63	0.12	-8.15	-41.20	-22.85	-22.85
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	17.24	104.41	121.38	0.27	63	0.10	-7.90	-41.68	-17.59	-17.59
71	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	19.41	-	63	-	-	-25.76	16.04	16.04

予測点D 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	18.3

予測点D 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	18.3

予測点D　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点Dまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	77.79	77.83	2.36	63	0.88	-12.61	-37.82	10.09	10.09
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	74.94	74.98	2.36	63	0.88	-12.61	-37.50	10.41	10.41
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.00	26.47	25.86	7.61	63	2.82	-17.50	-28.25	9.27	9.27
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	26.86	26.17	7.70	63	2.85	-17.55	-28.35	-8.91	-8.91
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	10.81	99.63	110.16	0.28	63	0.10	-7.99	-40.84	-11.83	-11.83
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	13.43	101.63	114.83	0.23	63	0.08	-7.71	-41.20	-22.41	-22.41
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	17.24	104.29	121.35	0.18	63	0.07	-7.42	-41.68	-17.10	-17.10
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	19.85	-	63	-	-	-25.95	15.85	15.85

予測点D 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	18.3

予測点D 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	18.3

予測点E　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Eまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	78.50	78.43	2.47	63	0.92	-12.75	-37.89	9.88	9.88
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	77.84	77.77	2.47	63	0.92	-12.75	-37.82	9.95	9.95
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.00	37.01	35.97	8.04	63	2.98	-17.74	-31.12	6.16	6.16
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	38.48	37.36	8.11	63	3.01	-17.78	-31.45	-12.23	-12.23
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	9.42	86.92	95.91	0.43	63	0.16	-8.62	-39.64	-11.26	-11.26
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	11.72	89.09	100.45	0.36	63	0.13	-8.35	-40.04	-21.89	-21.89
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	15.11	92.00	106.80	0.30	63	0.11	-8.09	-40.57	-16.66	-16.66
71	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	33.88	-	63	-	-	-30.60	11.20	11.20

予測点E 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.7

予測点E 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.7

予測点E　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点Eまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	78.35	78.38	2.36	63	0.88	-12.61	-37.88	10.02	10.02
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	77.69	77.72	2.36	63	0.88	-12.62	-37.81	10.10	10.10
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.00	36.24	35.86	7.38	63	2.73	-17.37	-31.09	6.56	6.56
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	37.74	37.26	7.47	63	2.77	-17.42	-31.43	-11.85	-11.85
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	9.42	86.78	95.87	0.33	63	0.12	-8.19	-39.63	-10.83	-10.83
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	11.72	88.95	100.41	0.26	63	0.10	-7.89	-40.04	-21.42	-21.42
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	15.11	91.87	106.77	0.21	63	0.08	-7.57	-40.57	-16.14	-16.14
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	34.14	-	63	-	-	-30.66	11.14	11.14

予測点E 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.8

予測点E 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	15.8

予測点F　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL　1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Fまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c							
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	148.56	148.56	2.39	63	0.89	-12.65	-43.44	4.43	4.43
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	155.93	155.95	2.39	63	0.88	-12.64	-43.86	4.02	4.02
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.01	146.77	146.84	6.94	63	2.57	-17.10	-43.34	-5.42	-5.42
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	149.44	149.25	7.19	63	2.66	-17.25	-43.48	-23.73	-23.73
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.06	59.14	65.62	0.59	63	0.22	-9.20	-36.34	-8.54	-8.54
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	8.12	56.23	63.81	0.54	63	0.20	-9.04	-36.10	-18.64	-18.64
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	9.48	52.85	61.83	0.50	63	0.19	-8.90	-35.82	-12.73	-12.73
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	150.39	-	63	-	-	-43.54	-1.74	-1.74

予測点F 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.1

予測点F 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.1

予測点G　　夜間(22:00～翌6:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点Gまでの距離(m)									
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル(dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c	行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量(dB)	距離補正量(dB)	予測点での騒音レベル(dB)	等価騒音レベル LaeqT(dB)
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	155.64	155.63	2.41	63	0.89	-12.67	-43.84	4.01	4.01
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	159.77	159.77	2.40	63	0.89	-12.67	-44.07	3.79	3.79
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	7.00	131.23	131.09	7.14	63	2.65	-17.23	-42.35	-4.56	-4.56
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	7.00	133.10	132.83	7.28	63	2.70	-17.31	-42.47	-22.77	-22.77
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	5.75	96.76	101.88	0.63	63	0.23	-9.32	-40.16	-12.48	-12.48
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	6.84	96.63	102.94	0.54	63	0.20	-9.03	-40.25	-22.78	-22.78
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	8.43	96.79	104.77	0.45	63	0.17	-8.72	-40.40	-17.12	-17.12
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	-	-	129.81	-	63	-	-	-42.27	-0.47	-0.47

予測点G 設備機器騒音の等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.0

予測点G 合成等価騒音レベル LaeqT(dB)	8.0

Ⅴ. 詳細データ　　夜間（22 時～翌 6 時）の騒音レベル最大値

予測点a　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	14.93	-	63	-	-	-23.48	37.04
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	5.36	-	63	-	-	-14.59	45.94
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.09	-	63	-	-	-34.00	21.03
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	51.03	-	63	-	-	-34.16	2.84
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	101.11	6.03	104.17	2.97	63	1.10	-13.41	-40.35	-16.77
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	105.52	6.02	108.56	2.98	63	1.10	-13.43	-40.71	-27.64
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	111.71	6.01	114.73	2.99	63	1.11	-13.44	-41.19	-22.64
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	9.28	55.14	60.87	3.55	63	1.31	-14.19	-35.69	-8.07

予測点a 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	46.5

予測点a　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点aまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	14.68	-	63	-	-	-23.33	37.19
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	-	-	4.63	-	63	-	-	-13.30	47.22
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.02	-	63	-	-	-33.98	21.04
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	50.95	-	63	-	-	-34.14	2.86
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	101.11	3.49	104.13	0.47	63	0.17	-8.78	-40.35	-12.13
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	105.52	3.48	108.53	0.47	63	0.17	-8.78	-40.71	-22.99
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	111.71	3.46	114.70	0.47	63	0.17	-8.79	-41.19	-17.98
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	9.28	54.85	61.01	3.12	63	1.15	-13.63	-35.71	-7.53

予測点a 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	47.6

予測点b　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点bまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	37.45	37.25	2.60	63	0.96	-12.90	-31.42	16.20
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	33.18	32.95	2.64	63	0.98	-12.95	-30.36	17.22
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	18.81	-	63	-	-	-25.49	29.53
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	20.34	-	63	-	-	-26.17	10.83
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	42.49	58.17	100.40	0.26	63	0.10	-7.89	-40.03	-10.92
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	49.87	55.59	105.19	0.26	63	0.10	-7.90	-40.44	-21.84
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	59.46	52.69	111.87	0.27	63	0.10	-7.93	-40.97	-16.91
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.05	26.80	30.04	4.82	63	1.78	-15.52	-29.55	-3.27

予測点b 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	30.0

予測点b　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点bまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	37.12	37.15	2.37	63	0.88	-12.63	-31.40	16.50
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	32.82	32.84	2.38	63	0.88	-12.64	-30.33	17.56
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	18.62	-	63	-	-	-25.40	29.62
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	20.16	-	63	-	-	-26.09	10.91
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	42.49	57.96	100.36	0.09	63	0.03	-6.74	-40.03	-9.77
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	49.87	55.37	105.16	0.08	63	0.03	-6.66	-40.44	-20.60
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	59.46	52.46	111.84	0.07	63	0.03	-6.58	-40.97	-15.55
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.05	26.20	30.32	3.93	63	1.46	-14.63	-29.64	-2.47

予測点b 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	30.1

予測点c　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点cまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	55.36	55.25	2.51	63	0.93	-12.80	-34.85	12.87
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	50.49	50.36	2.54	63	0.94	-12.83	-34.04	13.65
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	3.44	-	63	-	-	-10.73	44.29
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	3.50	-	63	-	-	-10.87	26.13
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	19.89	90.61	110.24	0.26	63	0.10	-7.87	-40.85	-11.72
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	24.44	90.86	115.07	0.23	63	0.09	-7.73	-41.22	-22.45
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	30.83	91.17	121.79	0.21	63	0.08	-7.60	-41.71	-17.31
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.31	9.83	12.05	6.10	63	2.26	-16.54	-21.62	3.64

予測点c 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	44.4

予測点c　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 4.7 m

■ 設備機器騒音							予測点cまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	55.14	55.18	2.36	63	0.88	-12.61	-34.84	13.07
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	50.25	50.28	2.37	63	0.88	-12.62	-34.03	13.87
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	-	-	2.12	-	63	-	-	-6.51	48.51
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	-	-	2.21	-	63	-	-	-6.87	30.13
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	19.89	90.47	110.20	0.16	63	0.06	-7.28	-40.84	-11.13
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	24.44	90.72	115.04	0.13	63	0.05	-7.09	-41.22	-21.80
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	30.83	91.04	121.76	0.11	63	0.04	-6.89	-41.71	-16.60
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	8.31	8.05	12.74	3.62	63	1.34	-14.28	-22.10	5.42

予測点c 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	48.6

予測点d　　夜間最大値(6:00～22:00)　　GL 1.2 m

■ 設備機器騒音							予測点dまでの距離(m)			行路差 δ(m)	卓越周波数 f(Hz)	フレネル数 N	回折補正量 (dB)	距離補正量 (dB)	予測点での騒音レベル (dB)
機器No.	機器名称	機器型番	騒音レベル (dB)	階数	稼働時間(s)		a	b	c						
42	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	111.31	111.36	2.36	63	0.87	-12.61	-40.93	6.98
43	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	60.5	1階	24時間	28,800	2.40	120.64	120.70	2.34	63	0.87	-12.59	-41.63	6.30
48	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	55.0	1階	24時間	28,800	12.22	122.03	131.67	2.57	63	0.95	-12.87	-42.39	-0.24
49	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	14.47	122.03	134.33	2.17	63	0.80	-12.36	-42.56	-17.92
53	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	37.0	1階	24時間	28,800	18.66	11.20	22.90	6.96	63	2.58	-17.12	-27.20	-7.31
54	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	26.5	1階	24時間	28,800	14.29	11.20	18.11	7.39	63	2.74	-17.37	-25.16	-16.03
58	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	32.0	1階	24時間	28,800	9.05	11.20	11.51	8.74	63	3.24	-18.11	-21.22	-7.33
71	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	-	41.8	1階	24時間	28,800	30.87	109.45	139.33	0.98	63	0.36	-10.28	-42.88	-11.36

予測点d 設備機器騒音の合成騒音レベル(dB)	10.3

VI. 詳細データ　　設備機器一覧

【(仮称)ナフコ高岡店　設備機器一覧】

機器No.	メーカー	機器名称	機器型番	設置階	稼働時間	定格出力(kW)	カタログ値騒音レベル(dB)	騒音レベル測定距離(m)	基準距離1mにおける騒音レベル(dB)	卓越周波数(Hz)	
1	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
2	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
3	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
4	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
5	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
6	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
7	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
8	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
9	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
10	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
11	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
12	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
13	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
14	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
15	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
16	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
17	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	1階	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
18	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
19	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
20	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
21	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
22	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
23	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
24	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
25	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
26	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
27	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
28	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
29	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
30	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
31	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
32	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
33	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP2803HS	屋根上	6:30～21:30	7.2	63.0	1.0	63.0		1000
34	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP1603HS	屋根上	6:30～21:30	3.6	58.0	1.0	58.0		1000
35	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP1123HS	屋根上	6:30～21:30	2.2	58.0	1.0	58.0		1000
36	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP803HS	屋根上	6:30～21:30	1.7	54.0	1.0	54.0		125
37	東芝キャリア㈱	空冷ヒートポンプ式エアコン室外機	ROA-RP1603HS-W	屋根上	6:30～21:30	3.6	58.0	1.0	58.0		1000
41	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	1階	6:30～21:30	0.2	57.0	1.5	60.5	※	63
42	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	1階	24時間	0.2	57.0	1.5	60.5	※	63
43	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	1階	24時間	0.2	57.0	1.5	60.5	※	63
44	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-424SNX1	1階	6:30～21:30	0.2	57.0	1.5	60.5	※	63
45	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-204SNX1	1階	6:30～21:30	0.0	36.0	1.5	39.5	※	63
46	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	1階	6:30～21:30	0.4	56.5	1.5	60.0	※	63
47	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-454SNX1	1階	6:30～21:30	0.4	56.5	1.5	60.0	※	63
48	東芝キャリア㈱	排気口(有圧換気扇)	VP-354SNXA1	1階	24時間	0.1	51.5	1.5	55.0	※	63
49	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	1階	24時間	0.0	37.0	1.0	37.0	※	63
50	三菱電機㈱	排気口(シロッコファン)	BFS-150SUG2	屋根上	6:30～21:30	0.5	63.0	1.5	66.5	※	63
51	三菱電機㈱	排気口(シロッコファン)	BFS-150SUG2	屋根上	6:30～21:30	0.3	63.0	1.5	66.5	※	63
52	三菱電機㈱	排気口(シロッコファン)	BFS-150SUG2	屋根上	6:30～21:30	0.3	63.0	1.5	66.5	※	63
53	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20RVDA	1階	24時間	0.0	37.0	1.0	37.0	※	63
54	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T10L	1階	24時間	0.0	26.5	1.0	26.5	※	63
55	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	1階	6:30～21:30	0.0	36.0	1.0	36.0	※	63
56	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	1階	6:30～21:30	0.0	36.0	1.0	36.0	※	63
57	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-18LY8	1階	6:30～21:30	0.0	30.0	1.0	30.0	※	63
58	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-G14VS	1階	24時間	0.0	32.0	1.0	32.0	※	63
59	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	1階	6:30～21:30	0.0	36.0	1.0	36.0	※	63
60	東芝キャリア㈱	排気口(天井換気扇)	DVF-T20LYDA	1階	6:30～21:30	0.0	36.0	1.0	36.0	※	63
61	サンクールシステム株	エアビームファン	AB363NA	1階	6:30～21:30	0.1	55.0	1.0	55.0	※	63
62	サンクールシステム株	エアビームファン	AB363NA	1階	6:30～21:30	0.1	55.0	1.0	55.0	※	63
71	中立電気㈱	キュービクル	-	1階	24時間	-	41.8	1.0	41.8	※	63

※卓越周波数不明のため、回折効果が最も小さくなる63Hzを用いた。

Ⅷ. 詳細データ　　設備機器カタログ

①～33

天カセ
インバータ
同時ツイン

セット名称 RUSB28033MUB
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP1403H ×2

（室外機） ROA-RP2803HS
（分岐管） RBC-TWP101

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	25.0〈4.9～28.0〉
		顕熱比	-	0.77
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.78 / 2.78
	中間冷房標準能力		kW	11.3
	中間冷房中温能力		kW	12.0
	最小冷房中温能力		kW	6.3
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	28.0〈4.6～35.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.71 / 3.71
	中間暖房標準能力		kW	12.6
	最小暖房標準能力		kW	7.0
	最大暖房低温能力		kW	24.0
通年エネルギー消費効率			(注5)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.6 / 5.6
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.0 / 5.0
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.25 / 3.25
電気特性	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	8.99 / 8.99
		中間冷房標準	kW	2.15 / 2.15
		中間冷房中温	kW	1.84 / 1.84
		最小冷房中温	kW	0.830 / 0.830
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	7.55 / 7.55
		中間暖房標準	kW	2.22 / 2.22
		最小暖房標準	kW	1.17 / 1.17
		最大暖房低温	kW	9.35 / 9.35
	運転電流 (冷)		A	27.3 / 27.3
	(暖)			22.9 / 22.9
	(最大)			37.8 / 37.8
(注1)	力率 (冷)		%	95 / 95
	(暖)			95 / 95
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP1403H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	319
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン,
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	37.5 / 32.0 / 28.5 / 20.5 / 19.5
		電動機	kW	0.130
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	61 / 56 / 55 / 53 / 48
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	48 / 44 / 42 / 38 / 34
	電熱装置			取付不可
天井パネル	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
(注4)	総質量		kg	5.0

室外機	形名			ROA-RP2803HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,550
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	141
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	7.16
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	181.5
		電動機	kW	0.200+0.200
	高圧スイッチ		MPa	作動：4.15 復帰：3.20
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)	(冷)	dB	78
		(暖)	dB	80
	運転音(音圧レベル) (注7)	(冷)	dB	61
		(暖)	dB	63
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				4.39
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・5.20
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：80 分岐配管：40

冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ25.4 液側：φ12.7
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長	m	100
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ	m	20
	分岐配管長さの最大差	m	10

電源設計	漏電遮断器		(注9)	50A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	60
		ヒューズ	A	50
	配線用遮断器		A	50
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
		単線1.6mm		- / -
		単線2.0mm		- / -
		撚線3.5mm²		- / -
		撚線5.5mm²		- / -
		撚線8.0mm²		- / -
		撚線14.0mm²		32 / 32
		撚線22.0mm²		51 / 51
		撚線38.0mm²		89 / 89
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
		120 m以下		別ケーブル 撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本
	室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.5mm2×2本
リモコンコード (室内Aにのみ接続します)			(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ）	図番	T2523174	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUSB28033MUB	232	

ROA-RP2803HX,HS(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		61	63

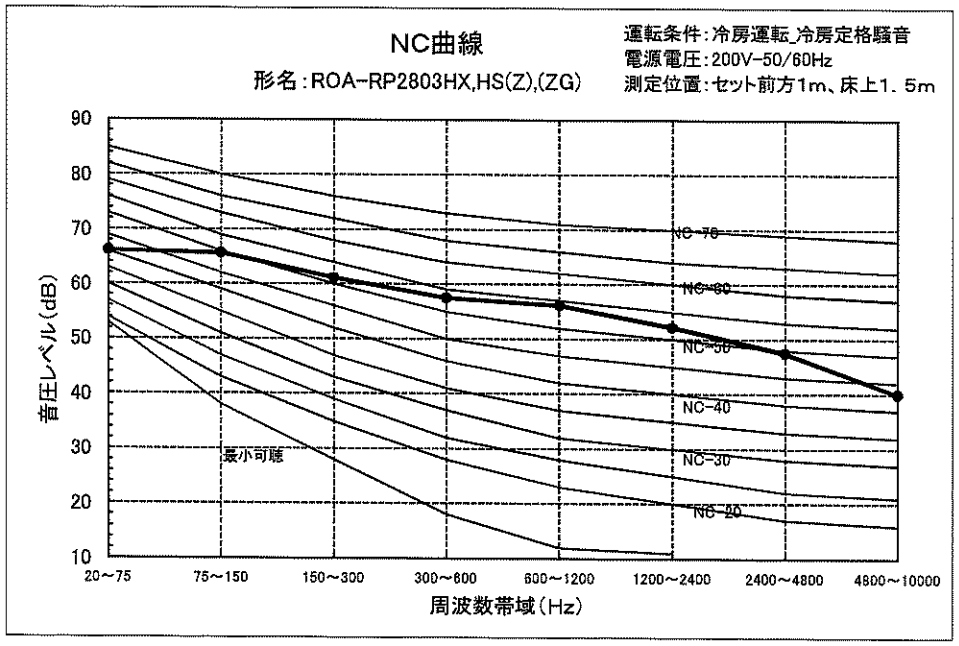

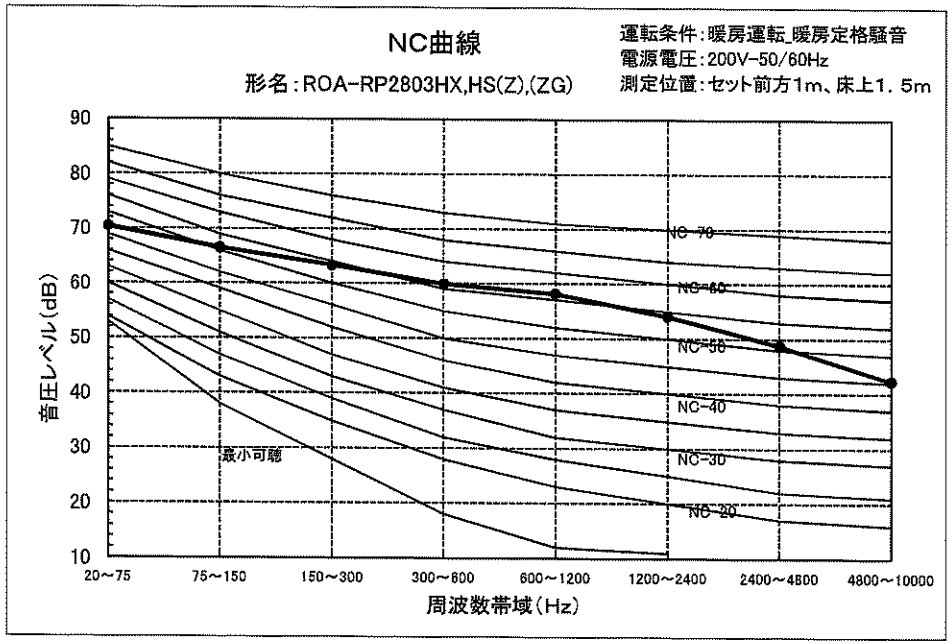

適用機種	
ROA-RP2803HX(Z･ZG)	
ROA-RP2803HS(Z･ZG)	

図面番号	TDT26C2002-01
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
東芝キヤリア株式会社	

(1-33)

セット名称 RUSA16033MUB
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP1603H
（室外機） ROA-RP1603HS

(34)
天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	14.0〈3.1～16.0〉
		顕熱比	-	0.74
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.34 / 3.34
	中間冷房標準能力		kW	6.3
	中間冷房中温能力		kW	6.7
	最小冷房中温能力		kW	3.8
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	16.0〈2.6～18.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.10 / 4.10
	中間暖房標準能力		kW	7.2
	最小暖房標準能力		kW	4.0
	最大暖房低温能力		kW	15.2
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.9 / 5.9
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.5 / 5.5
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.72 / 3.72
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	4.19 / 4.19
		中間冷房標準	kW	1.14 / 1.14
		中間冷房中温	kW	0.998 / 0.998
		最小冷房中温	kW	0.488 / 0.488
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	3.90 / 3.90
		中間暖房標準	kW	1.17 / 1.17
		最小暖房標準	kW	0.650 / 0.650
		最大暖房低温	kW	5.70 / 5.70
	運転電流	(冷)	A	12.7 / 12.7
		(暖)		11.9 / 11.9
		(最大)		24.5 / 24.5
	力率	(冷)	%	95 / 95
		(暖)		95 / 95
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP1603H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	319
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン,
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	37.5 / 33.0 / 29.5 / 24.0 / 21.5
		電動機	kW	0.130
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	61 / 57 / 56 / 54 / 50
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	48 / 45 / 43 / 40 / 36
	電熱装置			取付不可
天井パネル	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
(注3)	総質量		kg	5.0

室外機	形名			ROA-RP1603HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	79
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	3.61
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	82.5
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	74
		(暖)	dB	74
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	58
		(暖)	dB	58
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.93
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.40
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	75
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30

電源設計	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm - / -
				単線2.0mm - / -
				撚線3.5mm² - / -
				撚線5.5mm² 19 / 19
				撚線8.0mm² 28 / 28
				撚線14.0mm² 50 / 50
				撚線22.0mm² 79 / 79
				撚線38.0mm² - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	75m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2523167	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUSA16033MUB	232	

ROA-RP1603HS,(Z,ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		58	58

ROA-RP1603HS,(Z,ZG)

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

NC曲線

形名：ROA-RP1603HS,(Z),(ZG)

[測定条件]
運転条件：冷房運転_冷房定格騒音
電源電圧：200V-50/60Hz
測定位置：セット前方1m、床上1．5m

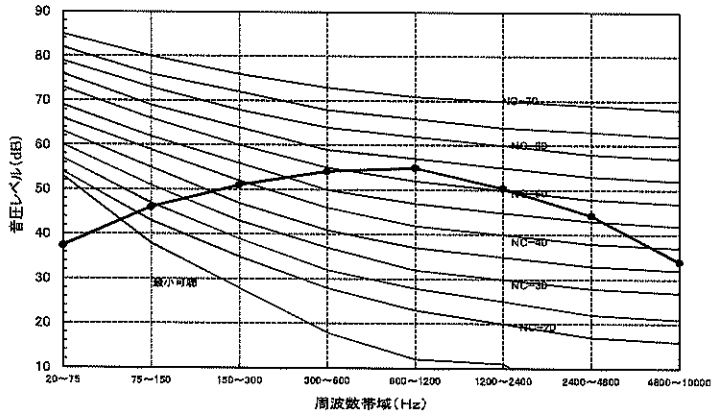

NC曲線

形名：ROA-RP1123,1403,1603HS,(Z),(ZG)

[測定条件]
運転条件：冷房運転_夜間低騒音
電源電圧：200V-50/60Hz
測定位置：セット前方1m、床上1．5m

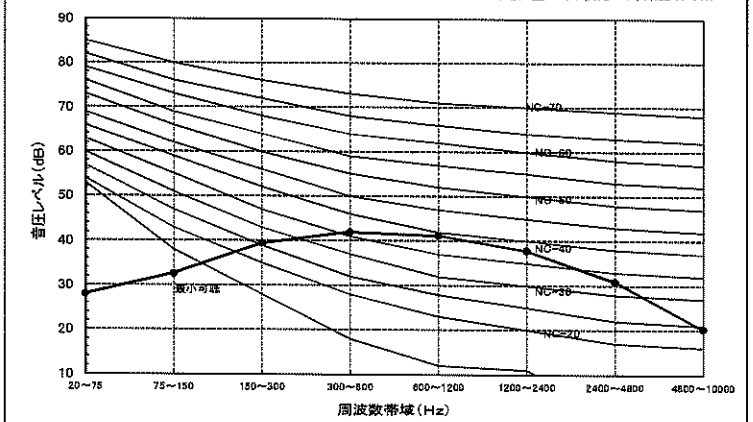

NC曲線

形名：ROA-RP1603HS,(Z),(ZG)

[測定条件]
運転条件：暖房運転_暖房定格騒音
電源電圧：200V-50/60Hz
測定位置：セット前方1m、床上1．5m

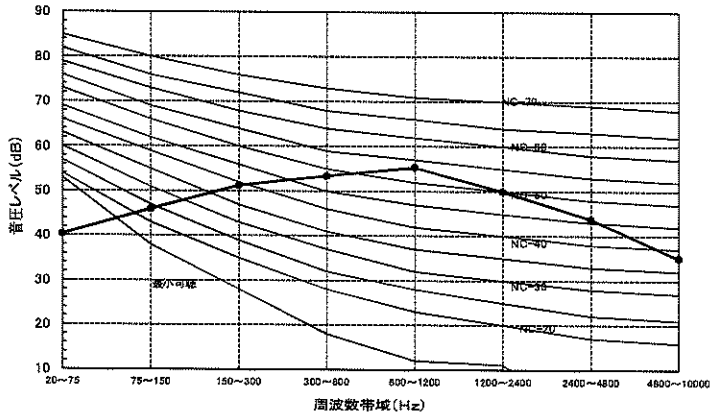

NC曲線

形名：ROA-RP1123,1403,1603HS,(Z),(ZG)

[測定条件]
運転条件：暖房運転_夜間低騒音
電源電圧：200V-50/60Hz
測定位置：セット前方1m、床上1．5m

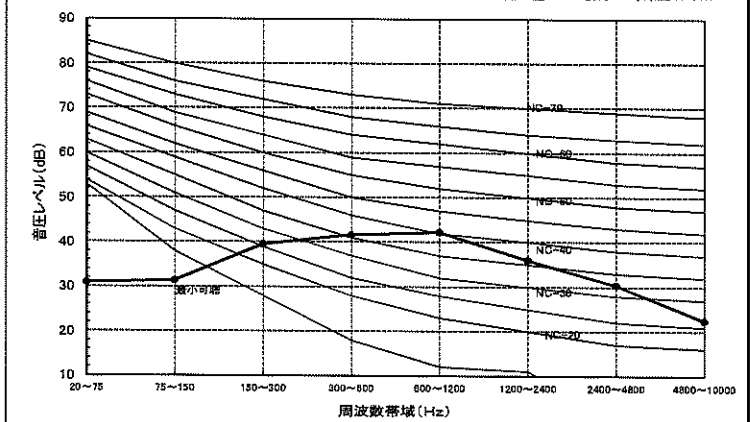

適用機種	
ROA-RP1603HS(Z・ZG)	

図面番号	TDT26C1933-01
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社

(35)

天カセ
インバータ

セット名称 RUSA11233MU
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP1123H
（室外機） ROA-RP1123HS

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0 〈3.1 ～ 11.2〉
		顕熱比	-	0.86
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.88 / 3.88
	中間冷房標準能力		kW	4.6
	中間冷房中温能力		kW	4.8
	最小冷房中温能力		kW	3.7
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	11.2 〈2.4 ～ 12.5〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.73 / 4.73
	中間暖房標準能力		kW	5.1
	最小暖房標準能力		kW	2.7
	最大暖房低温能力		kW	12.5
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.3 / 6.3
	APF (JIS B 8616：2006)		-	6.0 / 6.0
冷暖平均エネルギー消費効率			-	4.31 / 4.31
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	2.58 / 2.58
		中間冷房標準	kW	0.731 / 0.731
		中間冷房中温	kW	0.645 / 0.645
		最小冷房中温	kW	0.457 / 0.457
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	2.37 / 2.37
		中間暖房標準	kW	0.824 / 0.824
		最小暖房標準	kW	0.415 / 0.415
		最大暖房低温	kW	4.21 / 4.21
	運転電流 (冷)		A	7.92 / 7.92
	(暖)			7.28 / 7.28
	(最大)			21.2 / 21.2
	力率 (冷)		%	94 / 94
	(暖)			94 / 94
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP1123H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	319
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン,
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	37.5 / 31.0 / 27.5 / 20.0 / 17.5
		電動機	kW	0.130
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	61 / 55 / 54 / 52 / 46
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	48 / 43 / 41 / 37 / 32
	電熱装置			取付不可
天井パネル(注3)	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
	総質量		kg	5.0

室外機	形名			ROA-RP1123HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	76
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	2.16
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	86.7
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	72
		(暖)	dB	72
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	57
		(暖)	dB	58
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.10
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.20
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35

冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長	m	75
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30

電源設計	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm / -/-
				単線2.0mm / -/-
				撚線3.5mm² / -/-
				撚線5.5mm² / 22/22
				撚線8.0mm² / 33/33
				撚線14.0mm² / 58/58
				撚線22.0mm² / 91/91
				撚線38.0mm² / -/-
連絡線	室外機・室内ユニット間	75m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)	図番	T2521315	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUSA11233MU	214	

ROA-RP1123HS,(Z,ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		57	58

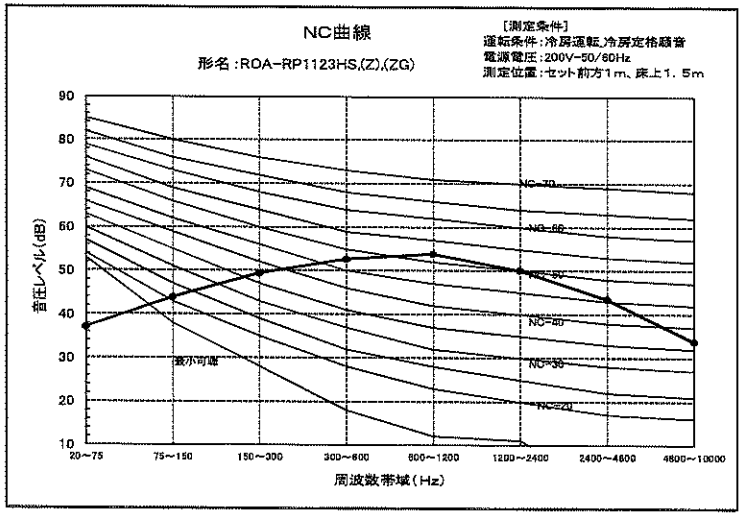

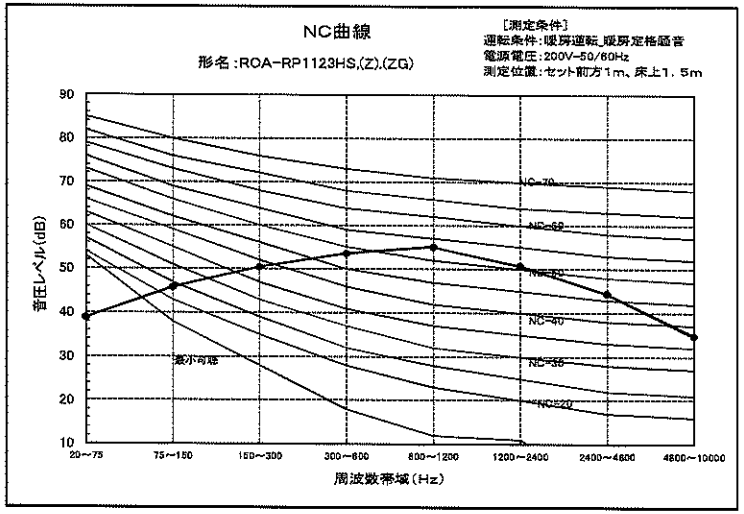

ROA-RP1123HS,(Z,ZG)

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

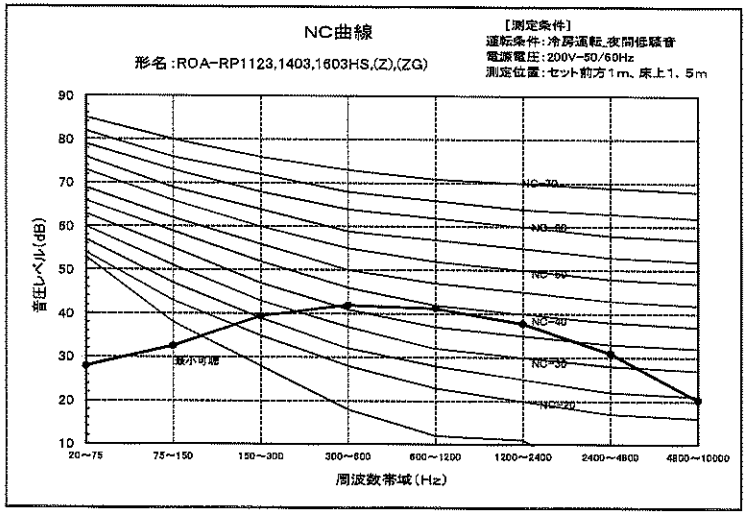

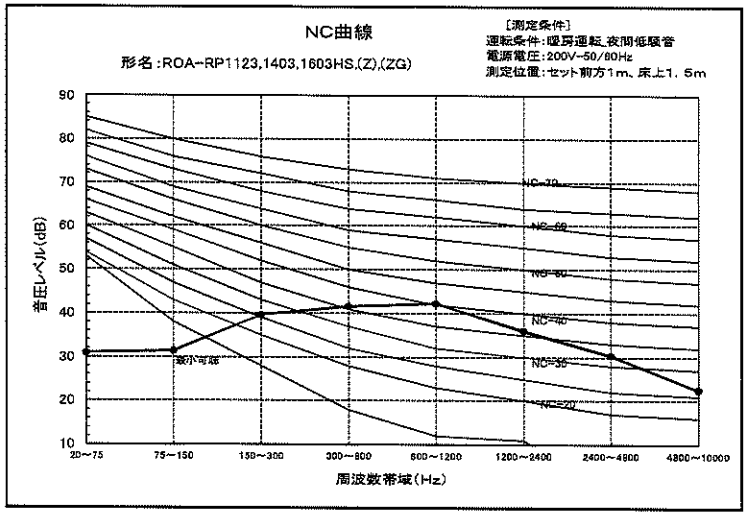

適用機種	
ROA-RP1123HS(Z・ZG)	

図面番号	TDT26C1931-01
品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社

セット名称 RUSA08033MUB
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP803H
（室外機） ROA-RP803HS

(36)
天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1〈1.7～8.0〉
	顕熱比		-	0.91
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.13 / 4.13
	中間冷房標準能力		kW	3.2
	中間冷房中温能力		kW	3.3
	最小冷房中温能力		kW	1.8
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	8.0〈1.3～10.6〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.21 / 4.21
	中間暖房標準能力		kW	3.6
	最小暖房標準能力		kW	2.0
	最大暖房低温能力		kW	7.8
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.7 / 6.7
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.7 / 5.7
冷暖平均エネルギー消費効率			-	4.17 / 4.17
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72
		中間冷房標準	kW	0.530 / 0.530
		中間冷房中温	kW	0.403 / 0.403
		最小冷房中温	kW	0.208 / 0.208
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	1.90 / 1.90
		中間暖房標準	kW	0.595 / 0.595
		最小暖房標準	kW	0.285 / 0.285
		最大暖房低温	kW	2.74 / 2.74
	運転電流 (冷)		A	5.40 / 5.40
	(暖)			5.96 / 5.96
	(最大)			13.3 / 13.3
	力率 (冷)		%	92 / 92
	(暖)			92 / 92
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP803H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	319
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン、
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	32.0 / 23.2 / 21.5 / 19.0 / 13.5
		電動機	kW	0.130
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28
	電熱装置			取付不可
天井パネル(注3)	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
	総質量		kg	5.0

室外機	形名			ROA-RP803HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	714
		幅	mm	859
		奥行	mm	309
	総質量		kg	48
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.65
		極数		6
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	(暖)			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	55.0
		電動機	kW	0.071
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	68
		(暖)	dB	70
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	53
		(暖)	dB	54
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				1.33
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.55
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源設計	漏電遮断器		(注8)	20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	20
		ヒューズ	A	20
	配線用遮断器		A	20
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm / - / -
				単線2.0mm / 20 / 20
				撚線3.5mm² / 23 / 23
				撚線5.5mm² / 36 / 36
				撚線8.0mm² / - / -
				撚線14.0mm² / - / -
				撚線22.0mm² / - / -
				撚線38.0mm² / - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2523164	02	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUSA08033MUB	236	

ROA-RP803HS,HSJ,(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		53	54

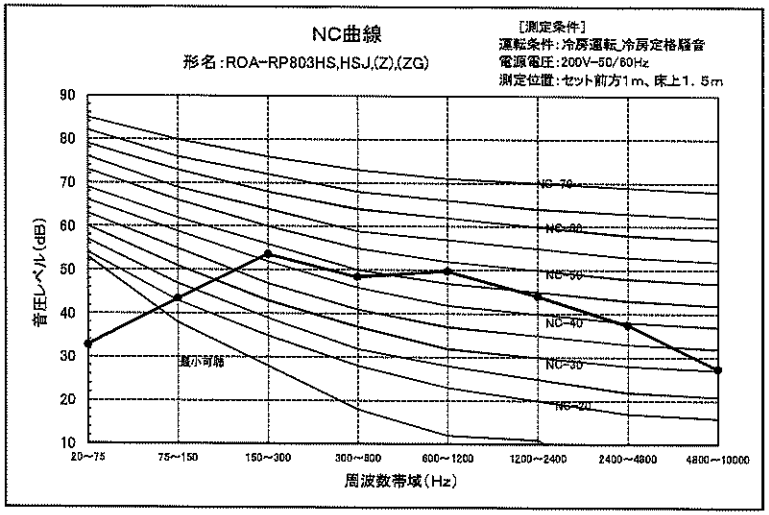

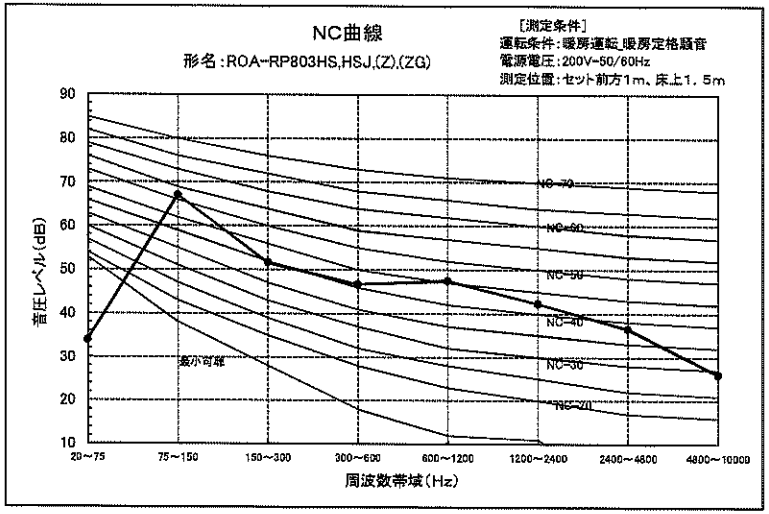

ROA-RP803HS,HSJ,(Z),(ZG)

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

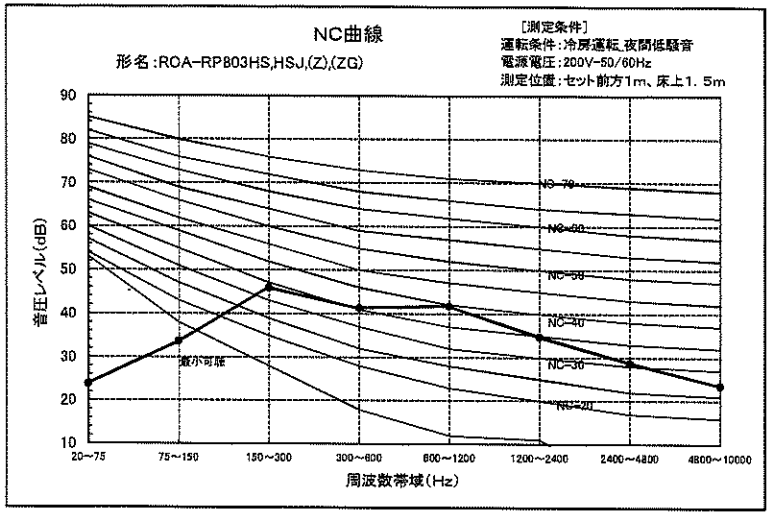

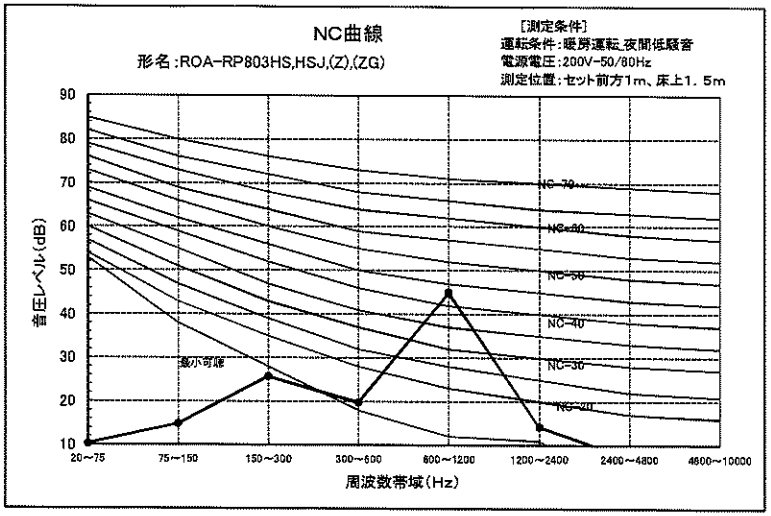

適　用　機　種		図面番号	TDT26C1930-01
ROA-RP803HS(Z･ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
ROA-RP803HSJ(Z･ZG)			
			東芝キヤリア株式会社

農事用
（設定下限温度；10℃）

セット名称　RBSA16033MUB-W
仕様表　（室内ユニット）　AID-RP1603BH-W
（室外機）　ROA-RP1603HS-W

(37)
天埋ビルトイン
インバータ

東芝農事用パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	14.0〈3.1～16.0〉
		顕熱比	-	0.76
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.76 / 2.76
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	16.0〈2.6～18.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.59 / 3.59
	最大暖房低温能力		kW	14.9
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.18 / 3.18
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相　200V　50/60Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	5.08 / 5.08
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	4.46 / 4.46
		最大暖房低温	kW	6.15 / 6.15
	運転電流	(冷)	A	15.4 / 15.4
		(暖)	A	13.6 / 13.6
		(最大)	A	24.7 / 24.7
	力率	(冷)	%	95 / 95
		(暖)	%	95 / 95
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AID-RP1603BH-W
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	275
		幅	mm	1,400
		奥行	mm	925
	総質量		kg	45
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量(注4) 急/強/弱	m³/min	35.0 / 31.5 / 27.0
		電動機	kW	0.250
		出荷時機外静圧	Pa	20.0
		機外静圧設定範囲(注5)	Pa	20-30-40-50-65-80-100
		風量限界(下限)	m³/min	21.0
		風量限界(上限)	m³/min	39.6
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル)(注6) 急/強/弱		dB(A)	64 / 62 / 58
	運転音(音圧レベル)(注7) 急/強/弱		dB(A)	49 / 47 / 43
	電熱装置			取付不可
	オプション設定			室内基板のコーティング（耐塩害相当）

室外機	形名			ROA-RP1603HS-W
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	79
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	3.61
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	82.5
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル)(注6)	(冷)	dB	74
		(暖)	dB	75
	運転音(音圧レベル)(注7)	(冷)	dB	58
		(暖)	dB	58
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.93
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.40
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	最大実長		m	75
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源設計	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30

電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm²	- / -
	撚線5.5mm²	19 / 19
	撚線8.0mm²	28 / 28
	撚線14.0mm²	50 / 50
	撚線22.0mm²	78 / 78
	撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	75m以下	単線1.6mm×3本
リモコンコード	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 定格風量は「急」です。
(注5) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝農事用パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）	図番	T2523407	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RBSA16033MUB-W	232	

ROA-RP1603HS-W(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	暖房
		58	58

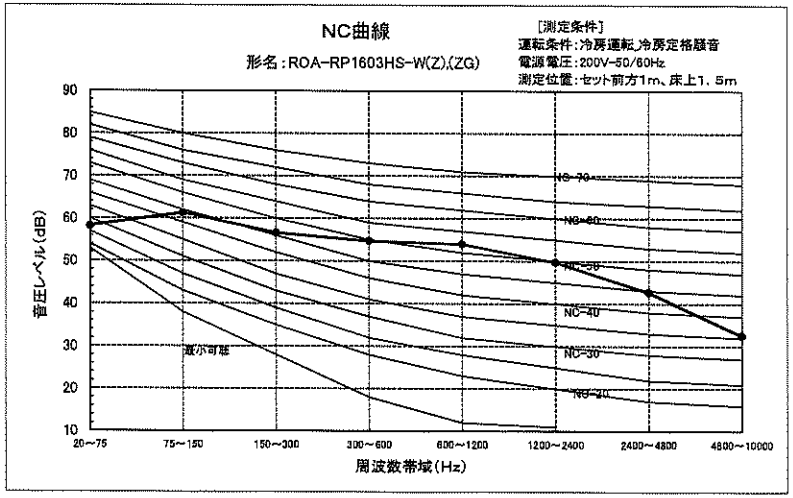

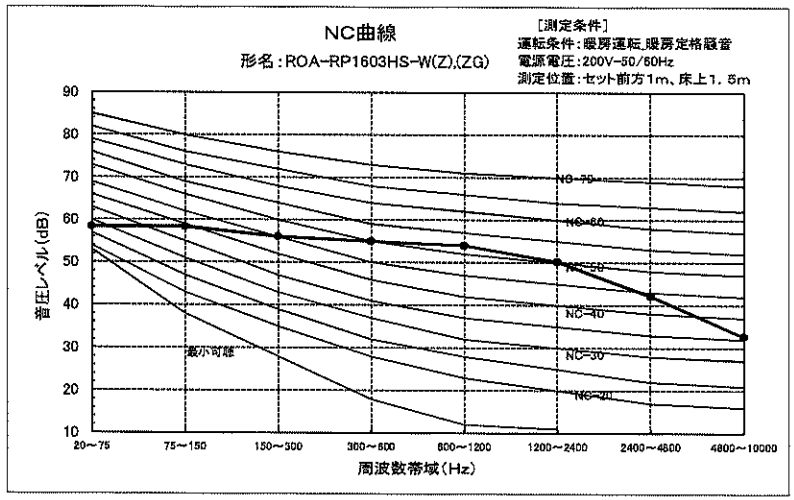

ROA-RP1603HS-W(Z),(ZG)

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m　床上1．5m	
	オーバーオールレベル(dB(A))	冷房	－
		45	－

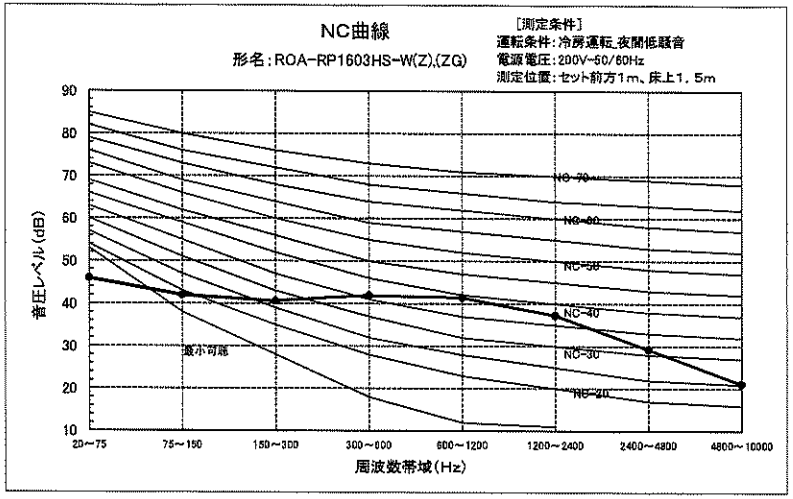

適用機種		図面番号	TDT26C2118-01
ROA-RP1603HS-W(Z)，(ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・ＮＣ曲線
		東芝キヤリア株式会社	

東芝有圧換気扇

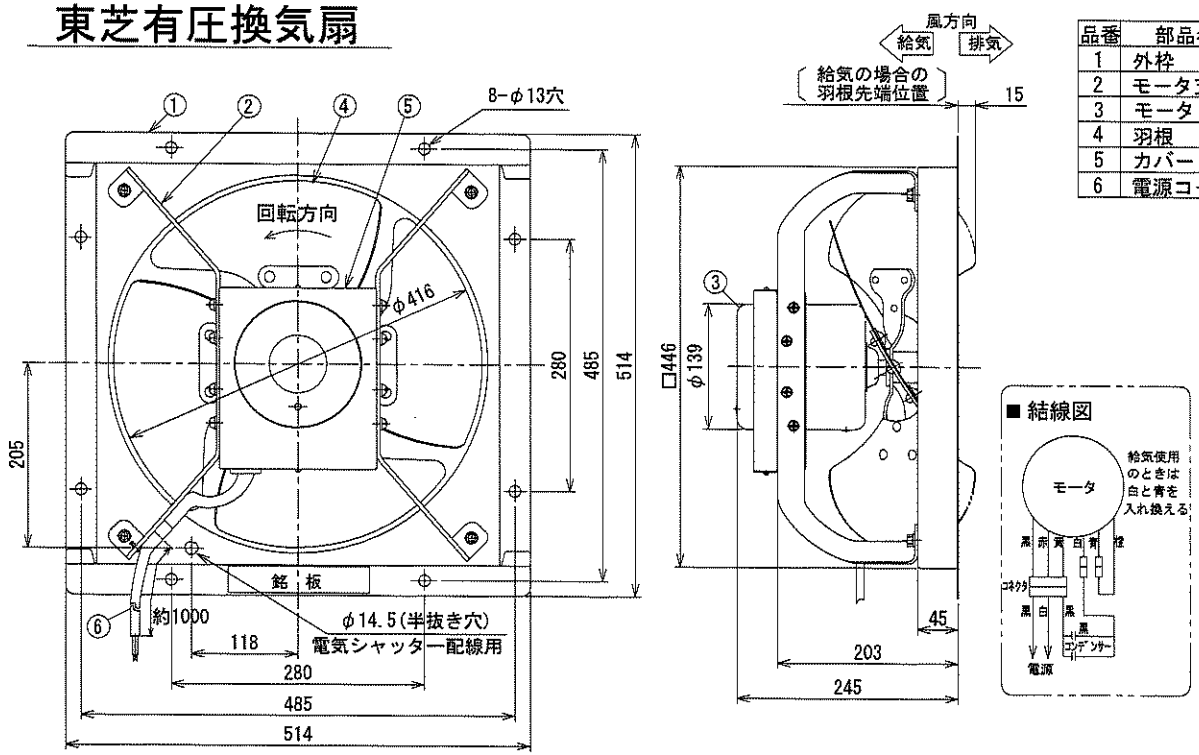

■ 結線図

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機 E種		
4	羽根	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル 1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル(0.75mm² 2芯)		

■ 静圧 ── 風量特性

排気

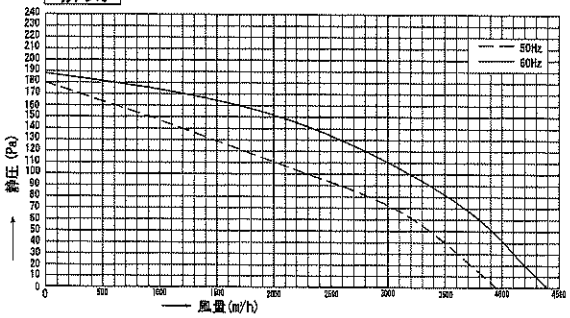

給気

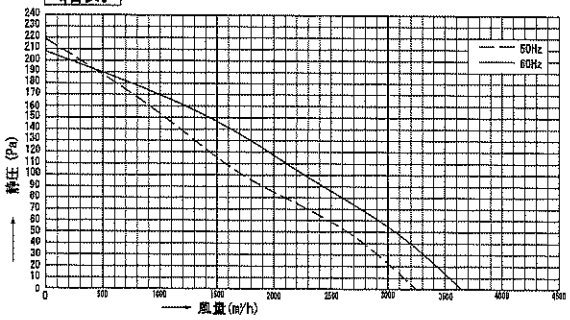

■ 特性表　　◎モーター結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VP-424SNX1	排気式(給気式)	40	4	200	100	排気	50	193	2.10	3950	54	3.1	6.4	16.6
							60	258	2.59	4400	57	3.9	6.2	
						給気	50	202	2.17	3250	57	3.5	6.4	
							60	271	2.72	3650	60.5	4.2	6.2	

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	VP-424SNX1
作成年月日	H.30.5.1	図面番号	AV005403

AV005403-01

東芝有圧換気扇

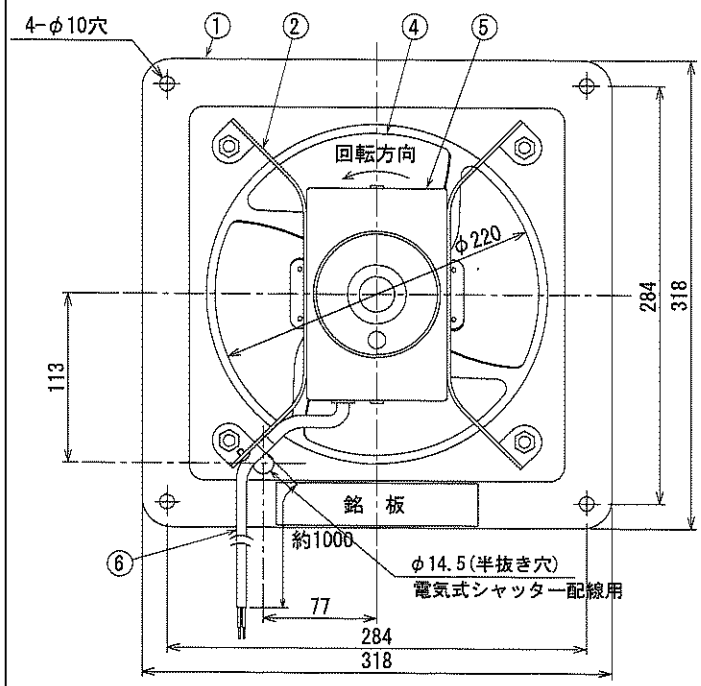

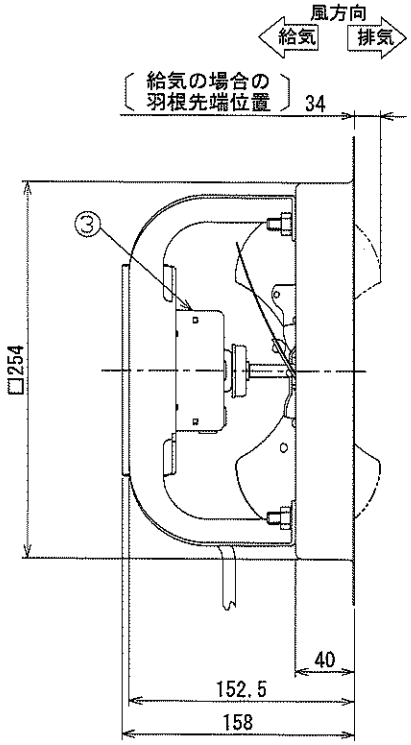

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機 E種		
4	羽根	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル 1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル(0.75mm² 2芯)		

■ 結線図

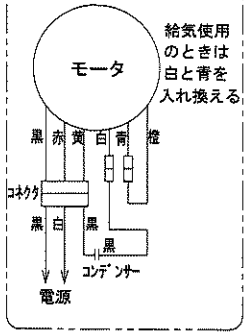

■ 静圧 ― 風量特性

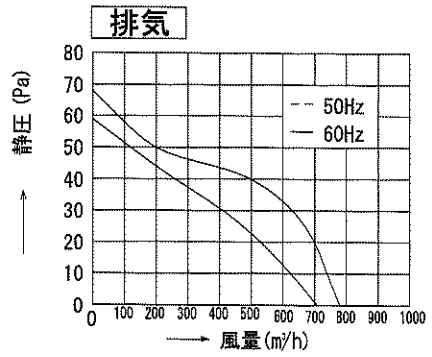

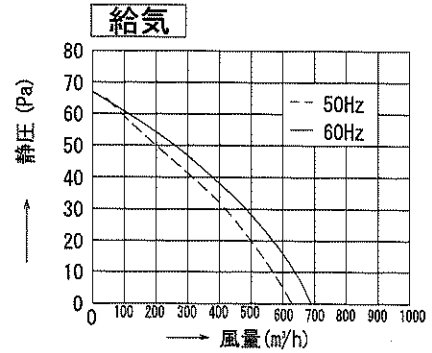

■ 特性表　　◎モーター結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形名	方式	公称羽根径 (㎜)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VP-204SNX1	排気式(給気式)	20	4	15	100	排気	50	25	0.31	710	33.5	0.35	0.47	3.5
							60	32	0.33	780	36	0.39	0.47	
						給気	50	27	0.31	630	34.5	0.35	0.47	
							60	33	0.35	690	36	0.40	0.47	

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	VP-204SNX1
作成年月日	H.30.5.1	図面番号	AV005390

AV005390-01

東芝換気扇（有圧換気扇）

低騒音タイプ（給気運転可能）

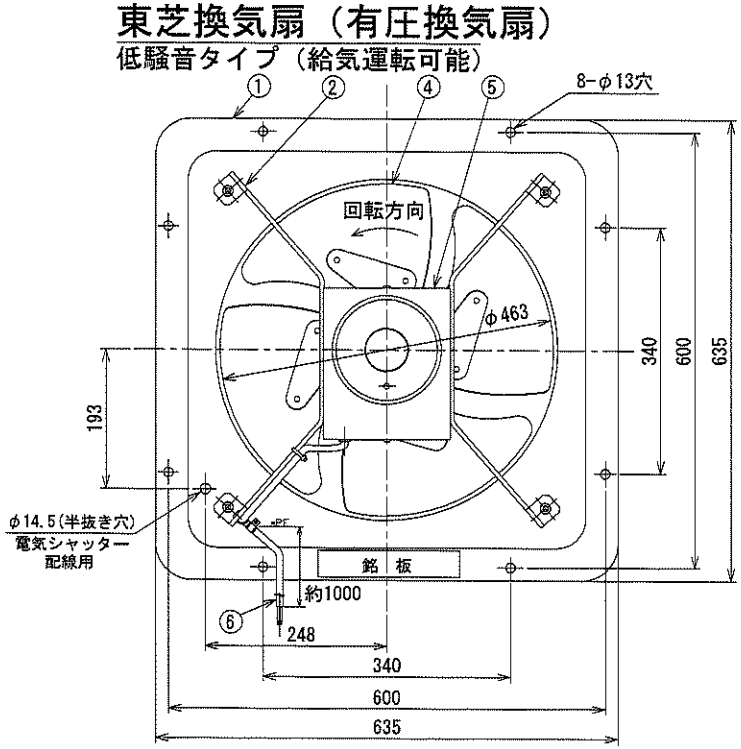

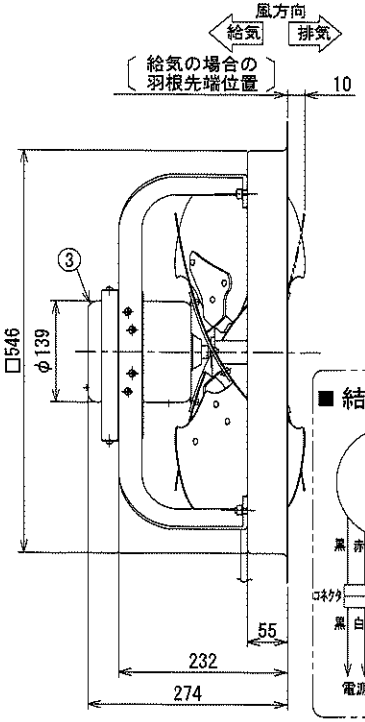

■ 結線図

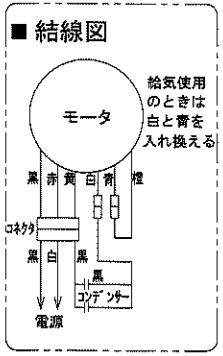

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	鋼板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機　E種		
4	羽根	鋼板+ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル 1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル(0.75mm² 2芯)		

■ 静圧 ― 風量特性

排気

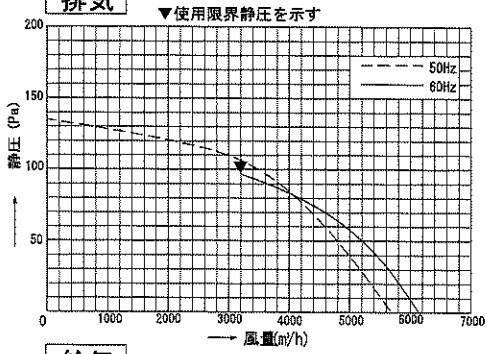

給気

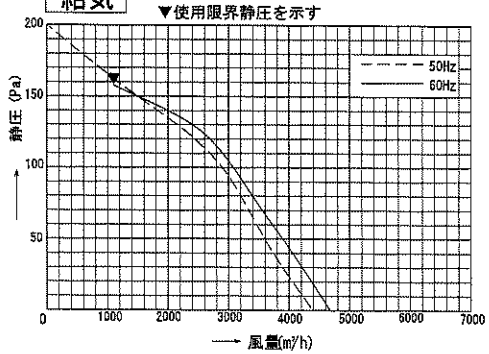

■ 特性表　　◎モーター結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VP-454SNX1	排気式(給気式)	45	4	400	100	排気	50	303	3.40	5700	54.5	4.5	8.6	17.5
							60	396	4.03	6150	56.5	5.3(4.7)	8.2	
						給気	50	317	3.54	4400	62.5	5.1	8.6	
							60	415	4.22	4680	64.5	5.7(5.1)	8.2	

※最大負荷電流(A)は全閉静圧時、（ ）内は使用限界静圧時

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は　JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形　名	VP-454SNX1
作成年月日	H.30.5.1	図面番号	AV005409

AV005409-01

東芝換気扇（有圧換気扇）

低騒音タイプ（給気運転可能）

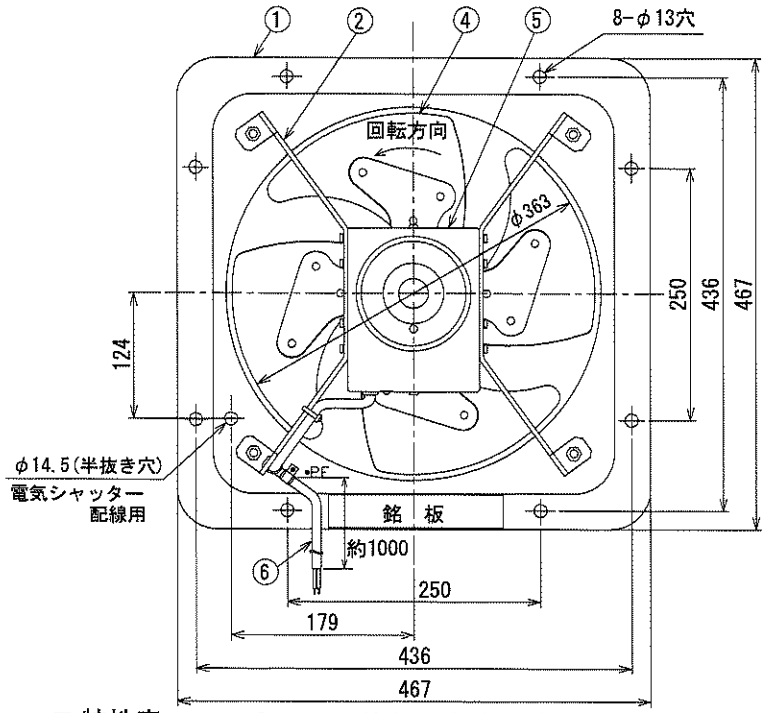

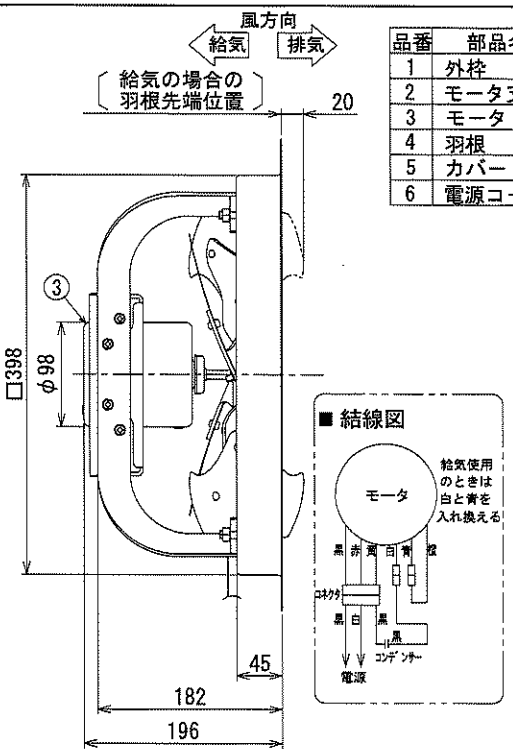

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機　E種		
4	羽根	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル 1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル 1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル(0.75mm² 2芯)		

■ 静圧 ― 風量特性

排気

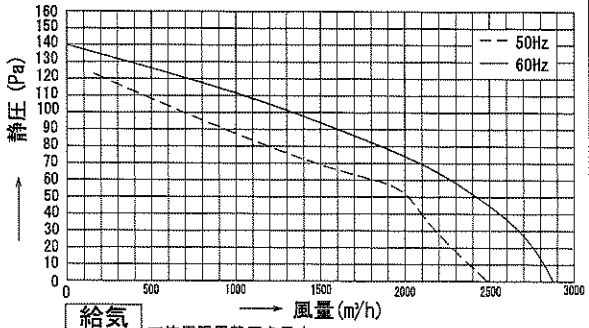

給気

▼使用限界静圧を示す

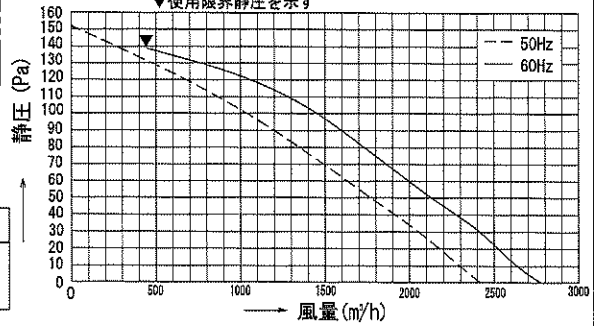

■ 特性表

◎モーター結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VP-354SNXA1	排気式(給気式)	35	4	100	100	排気	50	105	1.29	2490	47	1.7	3.3	9.5
							60	132	1.34	2880	51.5	2.1	3.2	
						給気	50	107	1.31	2420	50	1.9	3.3	
							60	135	1.37	2780	54	2.2(2.06)	3.2	

※最大負荷電流(A)は全閉静圧時、（ ）内は使用限界静圧時

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。
※風量測定は　JIS C9603 チャンバー方式によるものです。
※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形　名	VP-354SNXA1
作成年月日	H.30.5.1	図面番号	AV005397

AV005397-01

東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）

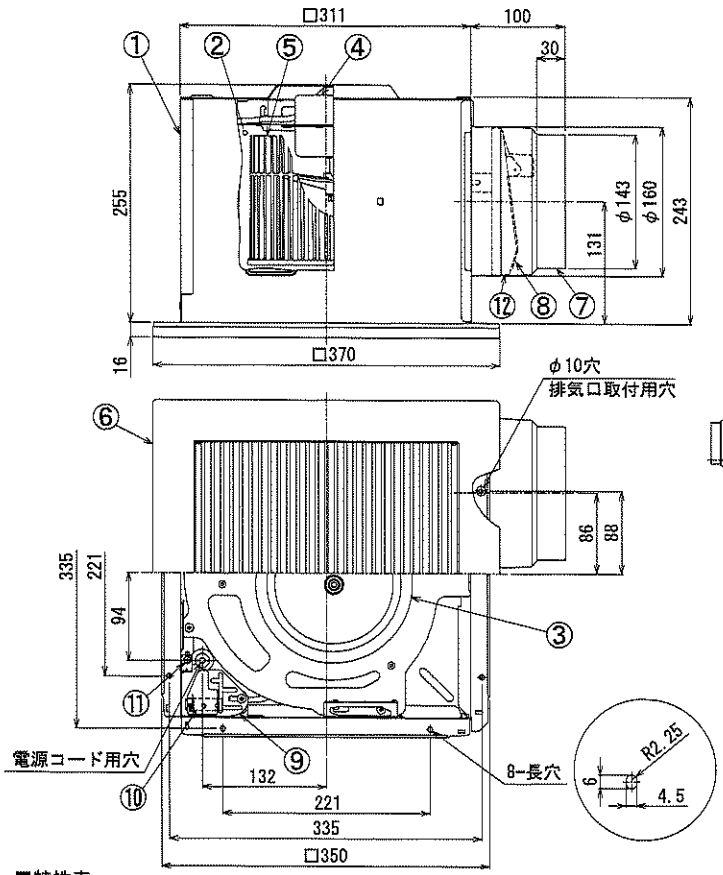

付属品
＊木ねじ…5本 （φ4×35L）
＊取付ボルト…1本

開口面積　508cm²

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	鋼板	潤滑表面処理	
2	ケーシング	鋼板		
3	ベルマウス	鋼板	潤滑表面処理	
4	モータ	4極コンデンサー誘導電動機		
5	羽根	PP樹脂		
6	本体カバー	ABS樹脂	艶なし	マンセル2.5GY9.0/0.5
7	排気口	鋼板		
8	シャッター	アルミニウム板		
9	電装カバー	鋼板	潤滑表面処理	
10	ＳＬ端子	AC300V 7A		
11	アース端子	銅合金	スズメッキ	
12	シャッターガイド	PP樹脂		
13	吊下金具	鋼板	三価メッキ	別売(DV-1T)

■吊下金具取付位置



■結線図



■静圧－風量・騒音特性（DVF-T20RVDA φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

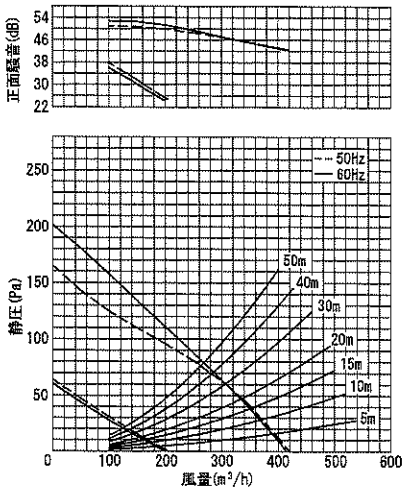

■設置場所に関するご注意

下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。
それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。
（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

据付可能場所		
浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
×	○	○

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)		周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h)			騒音(dB)	質量(kg)
							0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長		
DVF-T20RVDA	天井用	100	強	50	44.5	0.45	420	340	310	37	5.8
				60	48.5	0.49	415	335	305	37	
			弱	50	15	0.16	205	160	145	22	
				60	16	0.16	200	155	140	21.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	31.6cm角
						絶縁区分	E種

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
＊正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

東芝キヤリア株式会社		形名	DVF-T20RVDA
作成年月日	H.28.6.14	図面番号	AV005266

H.28.6.1

品 名	三菱ストレートシロッコファン天吊埋込タイプ(消音形)
形 名	BFS-150SUG2

台 数	
記 号	

電 源	単相 100V					送風機形式	消音ボックス付送風機(多翼形)／羽根径 25cm						
電源接続仕様	速結端子(接続電源線 VVF φ1.6 又は φ2.0)					電動機形式	全閉形コンデンサ単相誘導電動機 E 種 4 極						
材 料	羽根…樹脂 ケーシング…溶融亜鉛めっき鋼板 モータ…高耐食溶融めっき鋼板					耐電圧	AC 1000V 1 分間						
						絶縁抵抗	10MΩ 以上(500V 絶縁抵抗計)						
外観色調・塗装仕様	溶融亜鉛めっき鋼板地肌色					玉軸受	負荷側 6003 両シール極軽接触 反負荷側 6003 両シールド						
空気条件 (本体周囲・搬送)	温度 -15℃～+40℃ 相対湿度(常温) 90%以下 屋内					グリス	ウレア						
仕様・特性表	周波数 (Hz)	速調	静圧 (Pa)	風量 (m^3/h)	電流 (A)	消費電力 (W)	騒音(dB) 側面	騒音(dB) 吸込	騒音(dB) 吐出	最大負荷電流(A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)	質量 (kg)
	60	強	294	1500	4.9	484	34	42.5	63	5.95	8.48	340	24
		弱	179	1164	3.66	363	31.5	39	58	3.99	5.28		

※風量(空気量)は JIS B 8330 のオリフィスチャンバー法で測定した値です。
※消費電力は JIS C 9603 に基づき測定した値です。
※騒音値は吐出側、吸込側にダクトを取り付けた状態で 1.5m 離れた地点(吐出騒音は斜め 45° 方向)の A スケールの値です。
※公称出力はおおよその値です。過負荷保護装置は最大負荷電流値で選定してください。
(詳細は 2 ページ目をご参照ください)

■お願い

※2 ページ目の注意事項を必ずご参照ください。

■外形図

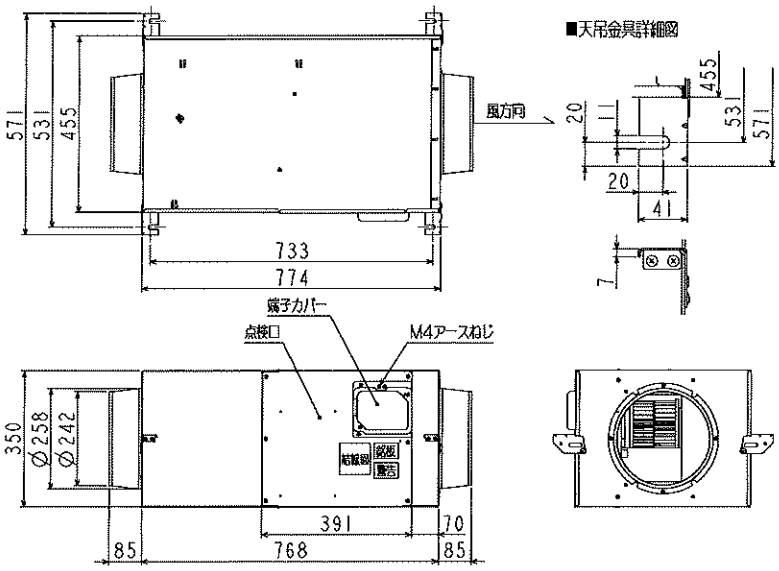

■結線図

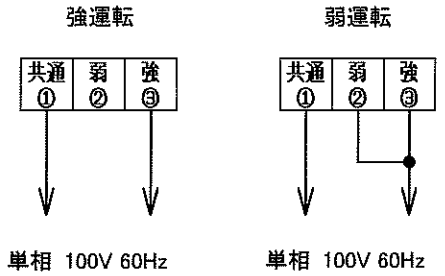

■特性曲線図

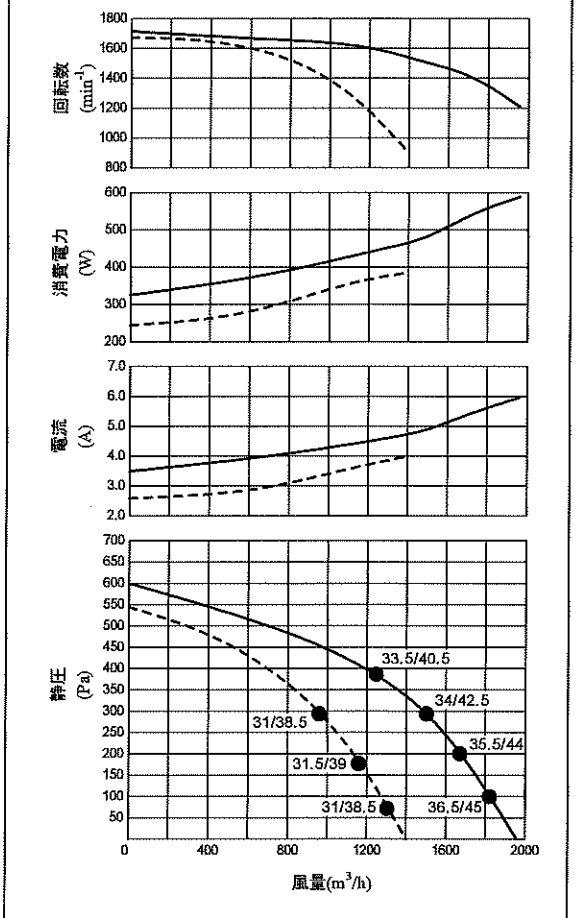

—— 強ノッチ運転
- - - 弱ノッチ運転
※●印の数値は側面騒音／吸込騒音を示す。

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名	ストレートシロッコファン天吊埋込タイプ(消音形)	
	mm	非比例尺	2022. 3. 24	形 名	BFS-150SUG2	
三菱電機株式会社				整理番号	N21KBGD0236-60 (1/2)	仕様書

東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）

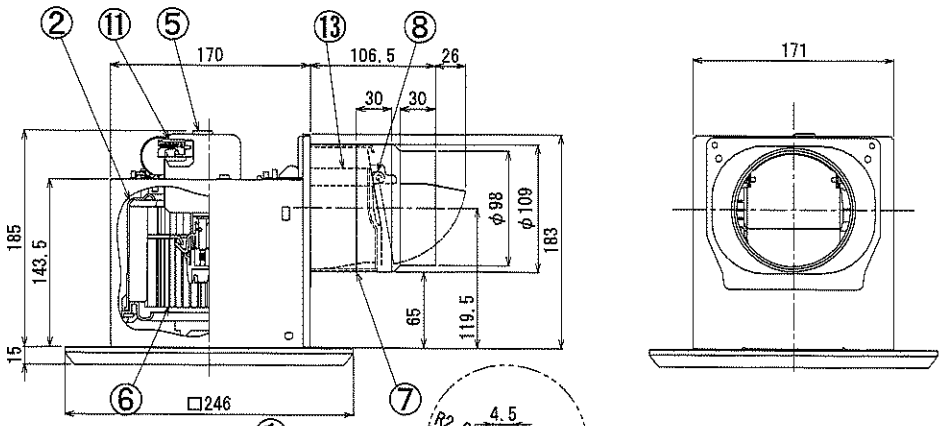



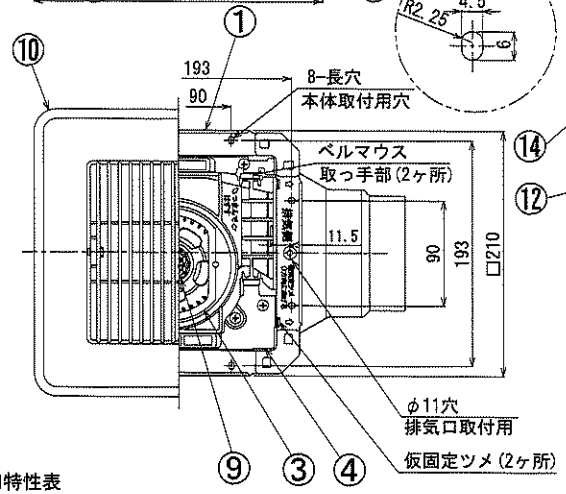

■吊下金具取付位置

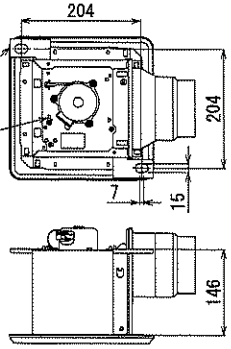

■設置場所に関するご注意

この換気扇は、下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

据付可能場所		
浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
○	○	○

■結線図



※正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

付属品
＊木ねじ…5本 （φ4×35L）

開口面積：161 ㎠

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	鋼板	高耐食性亜鉛合金メッキ	
2	ケーシング	PP樹脂		マンセルN1
3	ベルマウス	PP樹脂		マンセルN1
4	天板	鋼板	高耐食性亜鉛合金メッキ	
5	モータ	2極コンデンサー誘導電動機		
6	羽根	PP樹脂		マンセルN1
7	排気口	鋼板	亜鉛合金メッキ	
8	シャッター	アルミニウム板		
9	つまみ	PP樹脂		マンセルN1
10	本体カバー	ABS樹脂	艶あり	マンセル2.5GY9.0/0.5
11	SL端子	AC125V 1A	モータ内に内蔵	
12	アース端子	銅合金	スズメッキ	
13	シャッターガイド	PP樹脂		
14	吊下金具	鋼板	亜鉛メッキ	別売(DV-2T1)

■静圧-風量・騒音特性(DVF-T10L φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

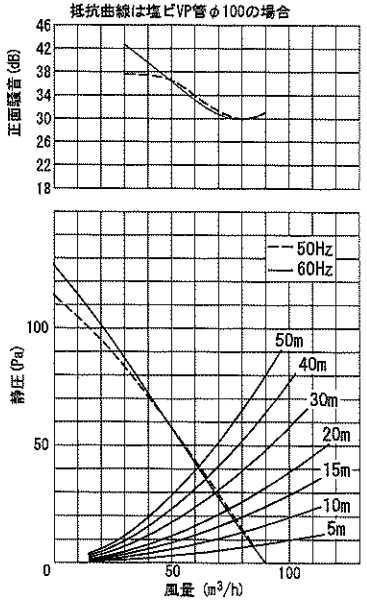

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) 0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音(dB)	質量(kg)
DVF-T10L	天井用	100	50	10	0.100	90	75	69	26.5	1.9
			60	11.5	0.116	90	74	69	26.5	

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間

埋込寸法	17.5 cm角
絶縁区分	E種

＊風量値は JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形名	DVF-T10L
作成年月日	H29.6.1	図面番号	AV0053 54

AV005354-01

東芝換気扇（ダクト用・低騒音形(浴室用)）

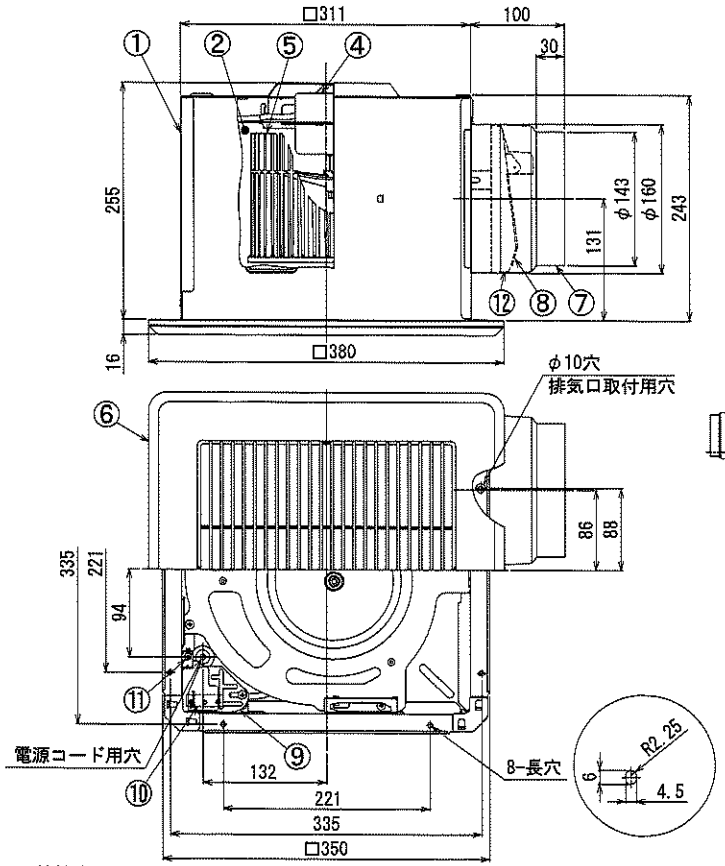

■吊下金具取付位置



■結線図



■設置場所に関するご注意

下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。
それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。
（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

据付可能場所		
浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
○	○	○

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-T20LYDA φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

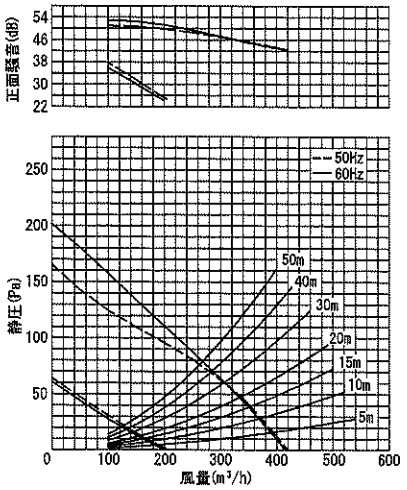

■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m3/h) 0Pa	ダクト2m相当長	ダクト30m相当長	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVF-T20LYDA	天井用	100	強	50	44.5	0.45	420	340	310	36.5	5.7
				60	48.5	0.49	415	335	305	36	
			弱	50	15	0.16	205	160	145	21.5	
				60	16	0.16	200	155	140	21	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	31.6cm角
						絶縁区分	E種

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
＊正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

付属品
＊木ねじ…5本 (φ4×35L)
＊取付ボルト…1本

開口面積　535cm²

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	鋼板	潤滑表面処理	
2	ケーシング	鋼板		
3	ベルマウス	鋼板	潤滑表面処理	
4	モータ	4極コンデンサー誘導電動機		
5	羽根	PP樹脂		
6	本体カバー	ABS樹脂	艶あり	マンセル2.5GY9.0/0.5
7	排気口	鋼板		
8	シャッター	アルミニウム板		
9	電装カバー	鋼板	潤滑表面処理	
10	ＳＬ端子	AC300V 7A		
11	アース端子	銅合金	スズメッキ	
12	シャッターガイド	PP樹脂		
13	吊下金具	鋼板	三価メッキ	別売(DV-1T)

図番	AV005277-DVF-T20LYDA	02	図法
		166	三角法
品名	東芝換気扇 （ダクト用・低騒音形(浴室用)）	尺度	単位
			mm
形名	DVF-T20LYDA	日本キヤリア株式会社	

(57)(58)(59)

東芝換気扇　（ダクト用・スタンダード格子（浴室用））

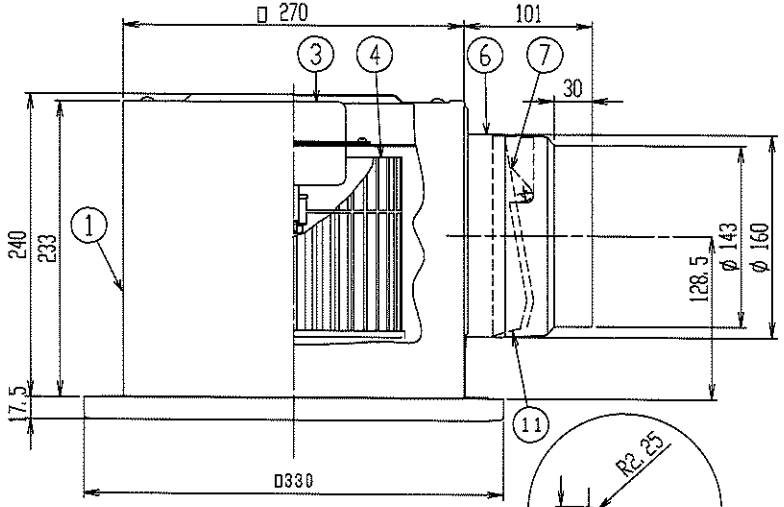

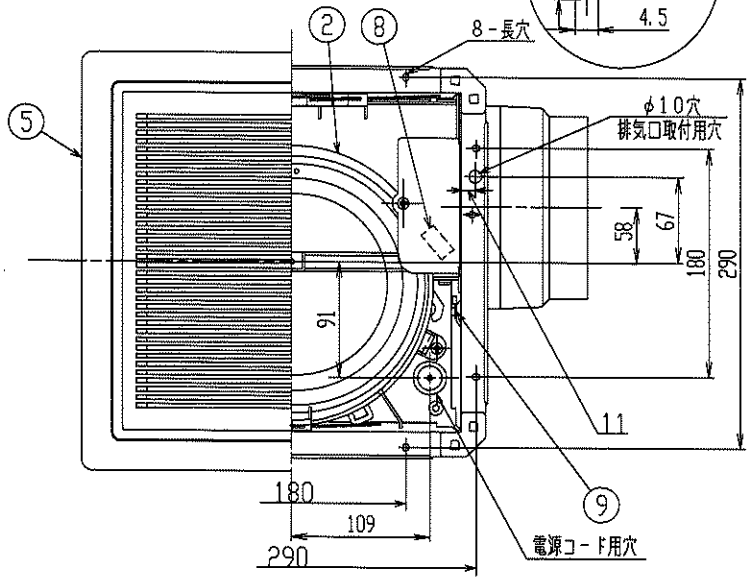

■吊下金具取付位置

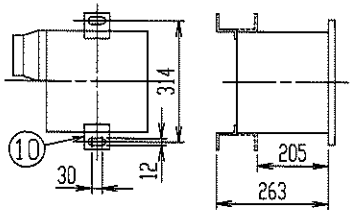

付属品
*木ねじ・・・・5本 （φ4×35L）
*取付ボルト・・1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	亜鉛鉄板	潤滑表面処理	
2	ケーシング	PP樹脂		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
6	排気口	亜鉛鉄板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	SL端子	AC 300V 7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	鋼板	亜鉛メッキ	別売（DV-1T）
11	シャッターガイド	PP樹脂		

■静圧ー風量特性（DVF-18LY8 φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ１５０の場合

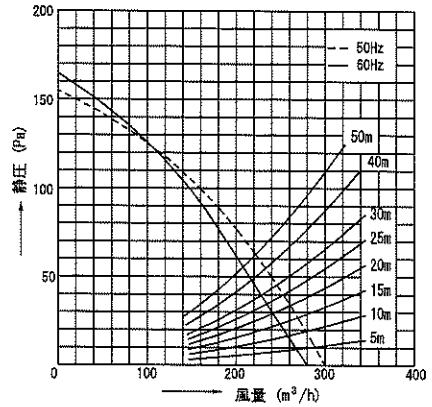

■ 特性表

形名	方式	定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m3/h） 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音（dB）	質量（kg）
DVF-18LY8	天井用	100	50	26.5	0.28	300	265	240	30.5	4.2
			60	28.5	0.29	280	240	215	30	

＊風量値は、ＪＩＳ　Ｃ－９６０３チャンバー方式による。本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承下さい。

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	27.5cm角
						絶縁区分	E種

東芝キヤリア株式会社	形　名	DVF-18LY8
作成年月日	H.21.4.1	図面番号	AV004727

AV004727-01

東芝換気扇(ダクト用・低騒音形)

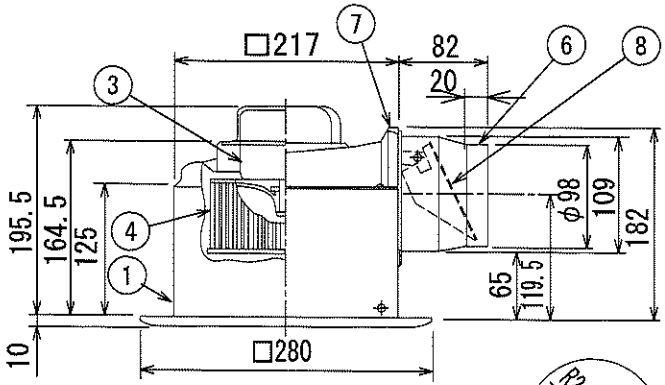

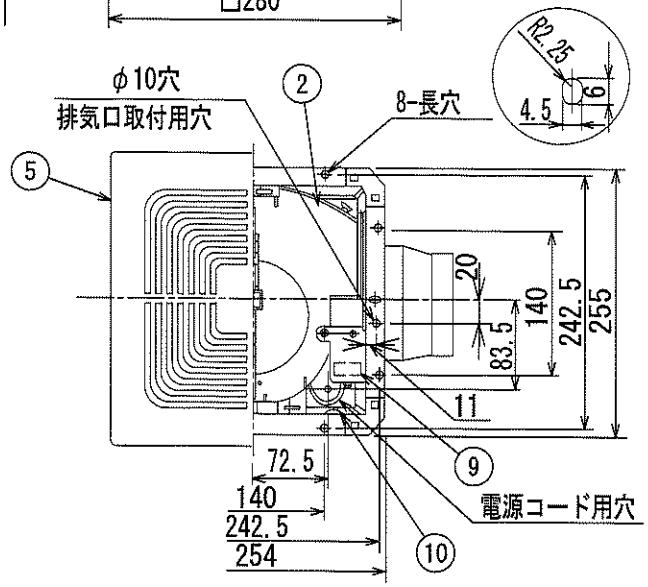

■吊下金具DV-2T（別売）
取付位置

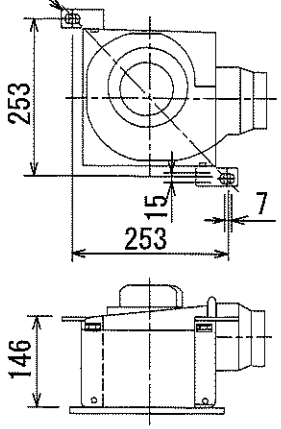

付属品
タッピンネジ――5本 (φ4.1×25L　SUS305)
取付ボルト――1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	ステンレス鋼板		
2	ケーシング	ＰＰ樹脂		マンセルN-1
3	モーター	４極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	ＰＰ樹脂		
5	化粧枠	ＰＰ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
6	排気口	ステンレス鋼板		
7	取付板	ステンレス鋼板		
8	シャッター	ＡＢＳ樹脂		
9	ＳＬ端子	AC300V　7A		
10	アース端子	銅合金	スズメッキ	
11	吊下金具	亜鉛鉄板		別売(DV-2T)

●DVF-G14VS静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

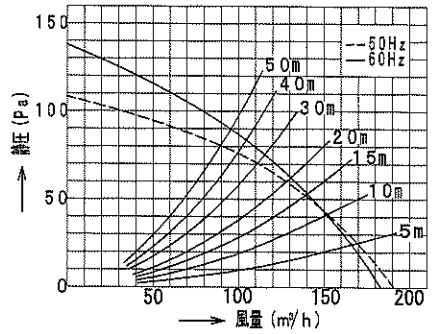

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音(dB)	質量(kg)
DVF-G14VS	天井式	100	50	18	0.19	190	167	143	32.5	2.4
			60	20	0.20	184	163	145	32.0	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	埋込寸法	絶縁区分
4極コンデンサー誘導電動機	10MΩ以上(500Vメガー)	AC1000V1分間	22.5cm角	E種

開口面積(cm²)
211

＊風量値は　ＪＩＳ　Ｃ－９６０３チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV002061-DVF-G14VS	03	図法
		22Y	三角法
品名	東芝換気扇(ダクト用・低騒音形)	尺度	単位
			mm
形名	DVF-G14VS	日本キヤリア株式会社	

栽培環境の改善で、より良い作物を育てる手助けに!!

フルタエアビーム

AB363NA/361NA
AB273/271/271P

施設園芸専用設計だから

●過酷なハウス内環境下（高温・高湿・紫外線・塩害）に強い!!
本体は、高耐食性新素材（金属）採用で耐久性が抜群※1
長寿命・高効率・防滴・防塵モータ採用
整流翼部樹脂は、高耐候性樹脂採用で紫外線に強い

●作物栽培環境に最適な風の設計がされています
フルタ独自の整流翼とドラム構造により強い風の広がりを抑え、
柔らかな風を遠くまで広範囲に届けます
作物を傷めない安心設計※2
風の広がりが狭いので、風のばたつきによる被覆等の痛みを抑えます。
また、風の流れができるためハウス内全体にゆったりとした風の流れを形成できます。

●優れたイニシャルコストとランニングコスト
風の到達距離が長いので、設置台数が少なくすみます。

AB273/271/271P
簡単取付チェーン
（付属品）



安全・ラクラク
簡単取付チェーン付
（ステンレス製）
取付・取外しが簡単!!

AB363NA/361NA
標準取付金具
（付属品）

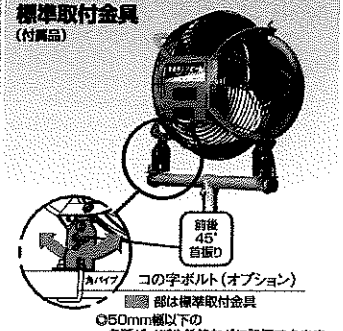

○50mm幅以下の
各種パイプや鉄筋などに設置できます。

風速分布図

（強い風の広がりを抑え、直進性のある風を、長距離までおとどけしますので設置台数が少なくて済みます。）

AB363NA/361NA

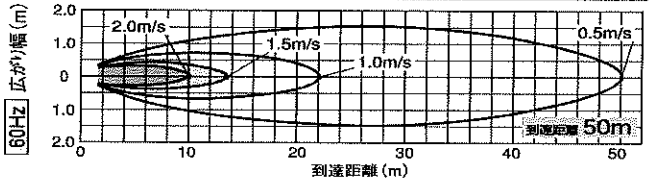

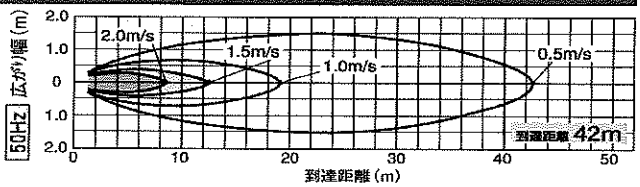

AB273/271/271P

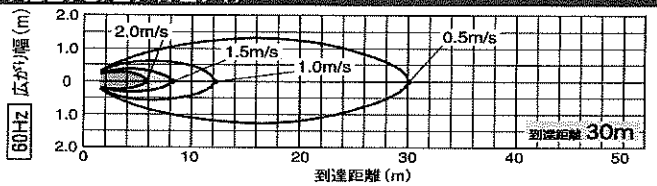

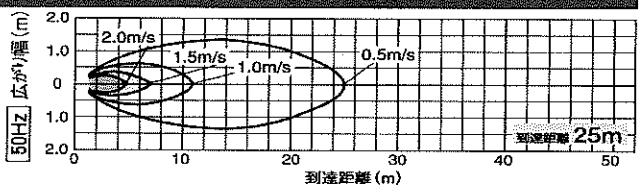

■仕様

（単相100V仕様・三相200V仕様をご用意）

型式	電源	周波数（Hz）	電流（A）	モータ出力（W）	風量（m³/min）	騒音（dB（A））	質量（kg）
AB361NA	1φ100V	50	0.8	70	85	52	9
		60	1.1		96	55	
AB363NA	3φ200V	50	0.4		85	52	9
		60	0.4		100	55	
AB271 AB271P	1φ100V	50	0.7	40	36	52	5
		60	0.7		42	55	
AB273	3φ200V	50	0.2		36	52	5
		60	0.2		40	55	

外形図

●AB361NA/363NA

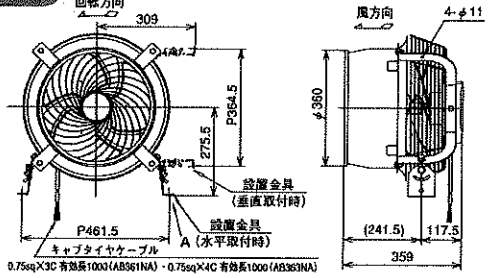

●AB271/273/271P

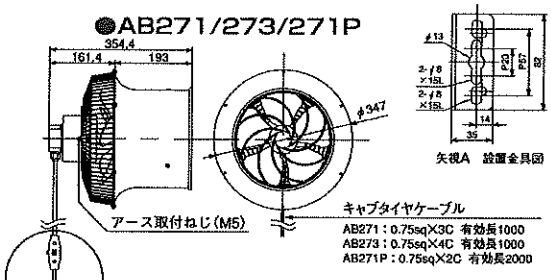

エアビーム専用制御盤　快適環境にあわせたラインナップ



●NCP23ST

型式	制御	
NCP1□T	かんたん時間制御	24時間タイマで間欠連続運転
NCP2□TT	おすすめ時間制御	24時間タイマ2個で間欠連続運転
NCP2□ST	温度と時間制御	24時間タイマとサーモで運転
NCP2□STF	温度・時間・細霧制御	24時間タイマ・ツインサーモ・ツインタイマ運転
NCS8 -3T	時間と5段変速制御	24時間タイマと5段変速運転
NCS16-3T		
NCS24-3T		

エアビームと炭酸ガス発生装置・暖房機との連動運転が可能となります。
□には単相100Vの場合1・3相200Vの場合3が入ります。

※1 農薬、肥料、消毒液を製品に直接かけないでください。また、あらゆる環境下での耐食性を保証するものではありません。
※2 直接、作物に強い風を当てると傷害が発生する恐れがあります。ご注意ください。
※ 本製品は高所設置専用です、床上1.8m以上に設置して下さい。

夢・感動・喜びをあなたと一緒に
フルタ電機株式会社

☆○本　社　名古屋市瑞穂区堀田通7-9　〒467-0862　☎〈052〉872-4111(代) FAX〈052〉872-4112

北東北(営) TEL〈0178〉70-7740(代) FAX〈0178〉70-7741
○仙　台(営) TEL〈022〉788-3861(代) FAX〈022〉788-3862
北関東(営) TEL〈0276〉75-3831(代) FAX〈0276〉75-3833
○東　京(営) TEL〈048〉960-5111(代) FAX〈048〉960-5115
品　川(営) TEL〈03〉3768-2298(代) FAX〈03〉3768-2299
成　田(営) TEL〈0476〉23-1694(代) FAX〈0476〉23-1695
長　野(営) TEL〈0263〉53-1115(代) FAX〈0263〉53-1005
御殿場東(営) TEL〈0547〉47-3311(代) FAX〈0547〉47-3301
豊　橋(営) TEL〈0532〉65-7222(代) FAX〈0532〉65-7221
☆○名古屋(営) TEL〈052〉872-4113(代) FAX〈052〉872-4160
○大　阪(営) TEL〈072〉968-0991(代) FAX〈072〉968-0996
高　松(営) TEL〈087〉845-2011(代) FAX〈087〉845-2010
松　山(営) TEL〈089〉946-7530(代) FAX〈089〉946-7537
○福　岡(営) TEL〈0942〉44-4411(代) FAX〈0942〉44-4421
佐　賀(営) TEL〈0952〉23-5511(代) FAX〈0952〉23-2112
熊　本　南(営) TEL〈0966〉38-4561(代) FAX〈0966〉26-5573
宮　崎(営) TEL〈0985〉39-8911(代) FAX〈0985〉39-2522
鹿　児　島(営) TEL〈099〉269-4711(代) FAX〈099〉269-1133
○大　府　工　場 TEL〈0562〉46-8111(代) FAX〈0562〉46-8112
○技　研　工　場 TEL〈0562〉48-2000(代) FAX〈0562〉48-3061
☆○春　日　井　工　場 TEL〈0568〉88-6311(代) FAX〈0568〉88-6300
佐　賀　工　場 TEL〈0952〉23-5511(代) FAX〈0952〉23-2112
フルタ・エンネツ(株) TEL〈053〉436-4321(代) FAX〈053〉436-4376
(株)フルテック柳川 TEL〈0944〉75-1371(代) FAX〈0944〉75-1375
(株)フルテック熊本 TEL〈096〉212-2720(代) FAX〈096〉212-2721
フルタ熱機(株) TEL〈0985〉75-1501(代) FAX〈0985〉75-9188
フルタ電機韓国(株) TEL〈010〉82-31-9039-111(代) FAX〈010〉82-31-9039-113

○印は、ISO9001:2008年版認証取得事業所です。　☆印は、ISO14001:2004年版認証取得事業所です。

⚠ 安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

お問い合わせは当社へ

サンクールシステム株式会社
東諸県郡国富町大字嵐田828番地
TEL (0985) 75-1322　FAX (0985) 75-1323
ホームページ：www.suncool.co.jp
E-メール　：mail@suncool.co.jp

形状・仕様は予告なしに変更することがあります。

騒音計算書

CEC CHURITSU ELECTRIC CORP.

(1) 計算式

変圧器騒音の距離による減衰

$$dBd = dBs - 4.4 - 20\log\frac{d}{\sqrt{A \cdot H}} \quad \text{(イ)}$$

合成騒音

$$dB0 = 10\log\left\{\sum_{i=1}^{n} 10^{\left(\frac{dBdi}{10}\right)}\right\} \quad \text{(ロ)}$$

透過損失

$$m = t \times r \quad \text{(ハ)}$$

$$TL = n \times 18\log(f \cdot m) - 44 \quad \text{(ニ)}$$

dBd ：JEM規格の測定面からd離れた点の騒音(dB)
dBs ：JEM規格に従って測定した騒音値(dB)
d ：JEM規格の測定面から受音点までの距離(m)
A ：受音点側から見た変圧器の幅(m)
H ：変圧器の高さ(m)

dB0 ：合成騒音値(dB)
dBdi ：i番目の変圧器の騒音値(dB)

TL ：透過損失(dB)
f ：騒音周波数(Hz)
m ：壁の面積密度(kg/m²)
t ：透過物の厚さ(m)
r ：透過物の比重(kg/m³)
n ：防音構造によって異なる漏れ補正係数(≒1.0)

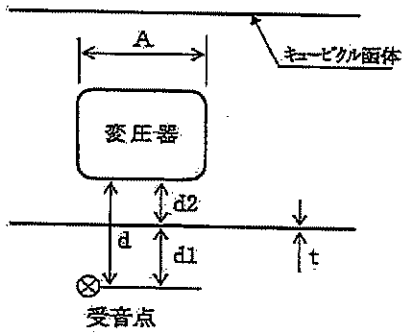

(2) 計算

受音点

函体から受音点までの距離 d1[m]	1

キュービクルの壁面による透過損失

透過物の厚さ t[m]	Fe t 0.0023
比重 r[kg/m³]	7860
漏れ補正係数 n	1

変圧器

騒音主周波数 f[Hz]	120

※騒音は、JEM1118の基準値に対して+3dBの裕度を適用するものとする。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
計算条件	種類	1φ300KVA	1φ300KVA	3φ300KVA	3φ500KVA						
	騒音 dBs[dB]※	59	59	59	61						
	幅 A[m]	0.815	0.815	1	1.15						
	高さ H[m]	0.66	0.66	0.61	0.76						
	函体までの距離 d2[m]	0.2	0.2	0.2	0.2						
(イ)	受音点までの騒音 dBd[dB]	50.32	50.32	50.87	54.43						

(ロ)	合成騒音 dB0[dB]	57.89
(ニ)	透過損失 TL[dB]	16.05

(ハ)	壁の面積密度 m (kg/m²)	18.08

(3) 結果

キュービクルから 1 m離れた受音点での騒音
(変圧器の合成騒音 dB0 － 透過損失 TL)

≒ 41.84 [dB]

	中立電機株式会社 CHURITSU ELECTRIC CORP.	名称 TITLE	騒音計算
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY / 作成 DRAWN BY	図番 DRAWING NO.	頁数 PAGE
		－ －	1/1

(ニ)