

水質汚濁の現況

令和2年度版

(令和元年度の実績)



パッコの水環境 ニュース

2020
創刊号 VOL.1

私たちが
お届けします！



1. 富山県が SDGs 未来都市に選定されました！

令和元年7月1日、富山県が提案する『環日本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県とやま」』が、2019年度SDGs未来都市に選定されました。

 SDGs って？

 SDGs は Sustainable Development Goals の略で、持続可能な開発目標という意味なんだ。

持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されていて、地球上の誰一人として取り残さない (leave no one behind) ことを誓っているんだ。日本も積極的に取り組んでいるよ。

 その未来都市に選ばれたってことは、、、

 SDGs の目標達成に先進的な地域として認められたってことなんだ！

 すごい！水環境の面では何をやっているの？

 SDGs の推進に資する取組みのひとつとして、清らかな水資源の保全と活用を推進しているよ。

令和2年度には、幅広い世代の理解の増進や自主的な環境保全活動に繋げるため、ボランティア活動に積極的な大学生や、水環境に関心のある小学生を対象に、水環境の保全活動に参加・体験してもらおう体験会や観察会を開催したよ。

その他詳しい取組みは26, 53ページをみてね。



みんなも保全活動をやってみよう！

「とやまうるおいのある水辺保全活動」の機材の貸出を行っています！

資機等	内 容
COD パック テスト(提供)	試薬入のチューブに水を吸わせ、色を比べることで、子供でも簡単に水の汚れを調査できる用具(使い捨て)
透視度計 (貸出)	底に模様のある円筒器具に水を入れ、どのくらいの深さで見えなくなるかを調べることで、水の透視度を調査できる器具
出前講座 (講師派遣)	水環境の保全をテーマとした講演や、水辺での環境調査(すこやかさ調査)を実施

この他、PR用のぼり旗や横断幕の貸出も行っています！(いずれも無料)

申し込み方法は下記 URL を参照ください。

<http://www.pref.toyama.jp/sections/1706/mizuhozen/4uruoi/shien.html>

簡単に分かる！



自由研究にも
いいね！

2.世界で最も美しい湾クラブ世界総会が富山で開催されました！

令和元年10月16日から20日まで、世界15カ国・地域から過去最多の33湾128名をお迎えし、日本初となる「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会が富山県で開催されました。

-  富山湾が世界で最も美しい湾クラブに加盟して5周年の節目の年だね。
-  そうだね！開催期間中には、テーマ「未来への展望～沿岸域の持続可能な発展のための環境保全～」のもと、成果の骨子が「富山宣言」として採択されたんだ。
-  県の取組みを各国に知ってもらえたね！
-  県では、湾クラブへの加盟を契機に、美しい富山湾を守るための事業者による自主的な環境保全活動「プラスワンアクション」を推進していて、令和元年度には、世界総会に向けて4～9月を集中実施期間として「プラスワン統一アクション」を行ったよ！
-  たくさんの人が参加してくれたね！新規参加者も随時募集中だよ！



もっときれいに
するぞ！



これからも
頑張ろう！！



事業者の方のプラスワンアクションの参加方法については下記 URL を参照ください。
<http://www.pref.toyama.jp/sections/1706/mizuhozen/5plusone/sanka.html>

3.公式ツイッター「とやまの水環境」を開設しました！

令和元年度に新たに公式ツイッターを開設しました！本県の水環境の魅力、環境保全活動やイベントなどの情報をタイムリーに、分かりやすく、親しみやすい形で発信しています！

-  水に関することを幅広く紹介しているので  情報をどしどしお寄せください！



- ・とやまの名水
- ・水環境保全団体の活動の様子
- ・プラスワンアクションや川・海の環境観察会の様子
- …などなど

フォロー
してね！！

ぼくももっと
でたいなあ…



-  ツイッターへのアクセスは53ページをみてね。

目 次

1	水質汚濁の現況	1
(1)	水質汚濁の現況	1
(2)	水域別の水質汚濁状況	6
(3)	地下水の汚染状況	13
2	公共用水域及び地下水の監視測定体制	16
(1)	公共用水域の水質測定計画	16
(2)	地下水の水質測定計画	18
3	水質汚濁防止法の施行状況	21
(1)	水質汚濁防止法に基づく特定施設設置の届出状況	21
(2)	排水基準が適用される特定事業場	21
4	工場・事業場の監視調査	22
(1)	工場・事業場の立入検査	22
(2)	ゴルフ場農薬実態調査	23
(3)	毒物劇物の監視指導	25
5	水質環境の保全施策	26
(1)	水質環境計画（クリーンウォーター計画）	26
(2)	水質環境計画の推進状況（令和元年度）	29
6	水質関係の各種調査	34
(1)	窒素・リンの環境調査	34
(2)	要監視項目の環境調査	36
(3)	湖沼の水質調査	37
(4)	海水浴場の水質調査	38
(5)	神一ダム水質調査	40
(6)	底質の重金属調査	41
(7)	立山環境調査	42
(8)	水生生物調査	43
(9)	ダイオキシン類の環境調査	44
7	水質汚濁に係る事故等	47
(1)	水質汚濁事故等の概要	47
(2)	水質汚濁事故対策連絡会議	47
8	令和元年度の主な取組み	53

(資料1)	
公共用水域水質測定結果(令和元年度)	56
(資料2)	
1 水質汚濁に係る環境基準	86
2 環境基準の水域類型の指定	100
3 水質汚濁防止関係法令の概要	110
4 水質汚濁防止法に基づく届出について	113
水質汚濁防止法に基づく特定施設	114
富山県公害防止条例に基づく特定施設(水質関係)	120
5 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準	122
6 水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準	128
7 水質汚濁防止法に基づく地下浸透基準	145
8 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出及び排水基準について	147
9 その他の基準等	149
(1) 水浴場水質判定基準	149
(2) 底質の暫定除去基準	149
(3) ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の動植物被害防止に係る 指針	150
10 水質環境計画の概要	151
11 とやまの名水	156
12 水質年表	159

1 水質汚濁の現況

(1) 水質汚濁の現況

水質環境の指標として、カドミウムや水銀など人の健康の保護に関する項目（健康項目）や、生物化学的酸素要求量（BOD）など生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）について、環境基準が定められている。

令和元年度の調査結果では、図1-1の27河川（51水域）63地点、3湖沼（3水域）6地点、2海域（7水域）28地点の合計97地点のすべてで、健康項目に係る環境基準を達成していた。また、生活環境項目については、表1-1のとおり、河川、湖沼及び海域のすべてでBOD、化学的酸素要求量（COD）に係る環境基準を達成していたほか、元年度から測定項目を追加した水生生物の保全に係る環境基準（水生生物保全環境基準）項目についても、27河川（46水域）50地点のすべてで環境基準を達成していた。

生活環境項目に係る水質の推移をみると、河川については、図1-2のとおり、主要河川のうち過去に著しい汚濁がみられた小矢部川や神通川では、近年大幅に改善されたほか、庄川や常願寺川、黒部川は現在もその清流を保っている。また、中小河川のうち、過去に生活排水の影響がみられた都市河川でも改善が進んでいる。それぞれの河川の水質の状況は、表1-2のとおり、ほとんどの水域で環境基準のAA～A類型に相当する清浄な水質を維持している。

湖沼については、表1-3のとおり、すべての地点で継続して環境基準を達成しており、清浄な水質を維持している。

海域については、表1-4のとおり、近年すべての地点で環境基準を達成しているが、富山湾の水質は気象や海象等の影響を受けて変動しやすいことから、その推移について、今後中・長期的に監視する必要がある。なお、赤潮については、漁業被害を及ぼすような重大な状況は確認されていない。

地下水については、調査した平野部76地点のすべてで環境基準を達成していた。また、過去に汚染が判明した地域においても22地点で地下水の測定を行った結果、汚染範囲の拡大は認められなかった。

表1-1 河川、湖沼及び海域における環境基準達成率の推移

(単位：%)

区分	昭和51年度	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
河川	81	100	100	100	100	100
湖沼	—	100	100	100	100	100
海域	85	100	100	100	100	100
全体	83	100	100	100	100	100

注1 有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD（河川）、COD（湖沼及び海域）による。

注2 環境基準達成率は、環境基準点数に対する環境基準達成地点数の割合である。



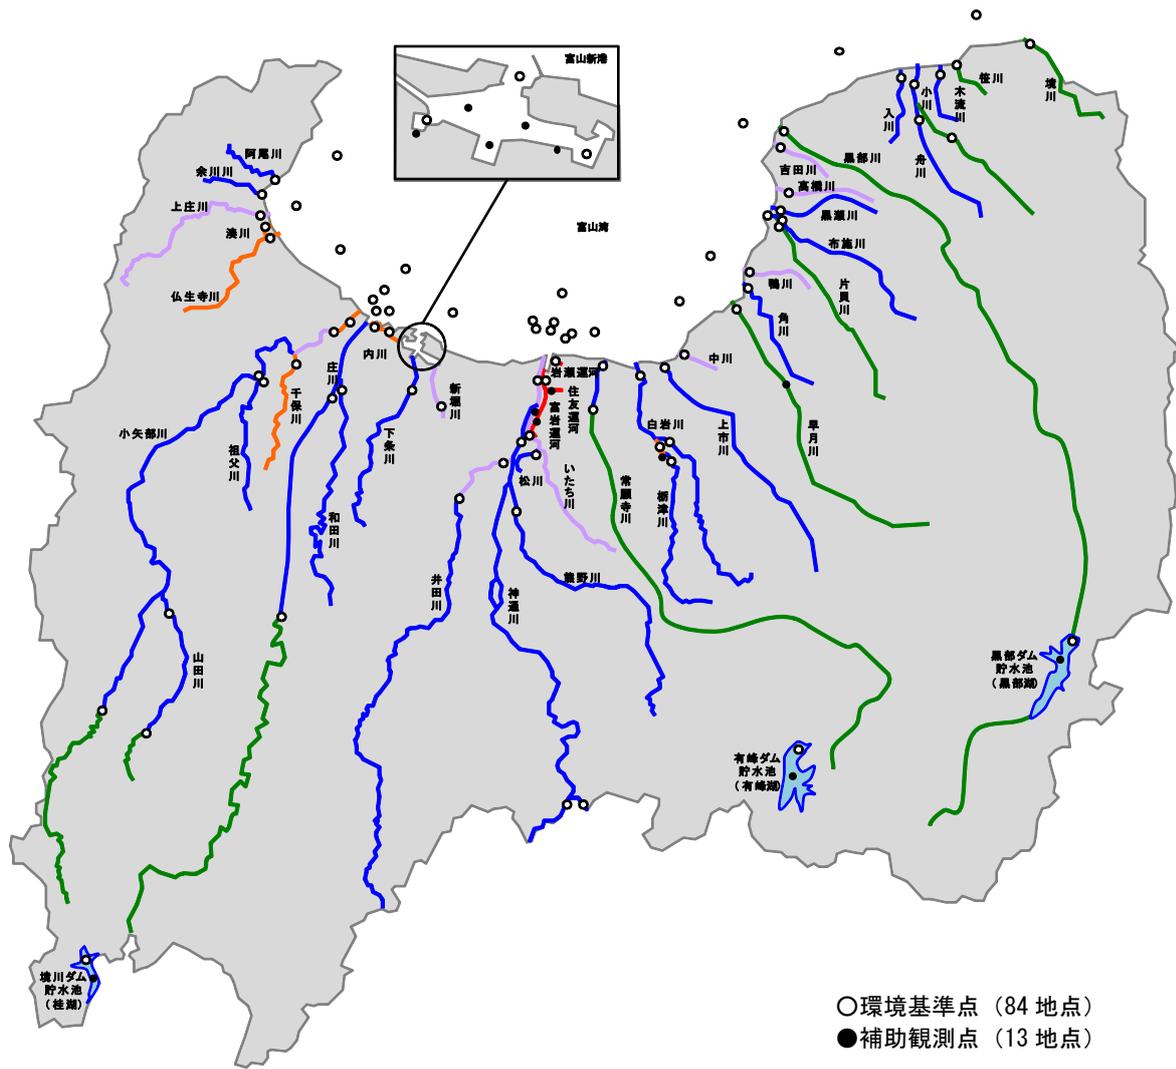


図 1 - 1 水質の監視測定地点


(1) 主要河川

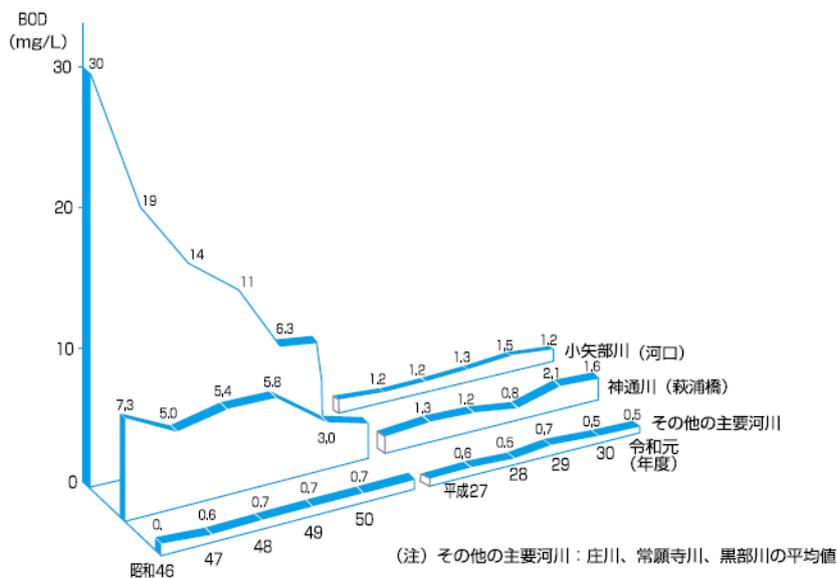

(2) 中小河川

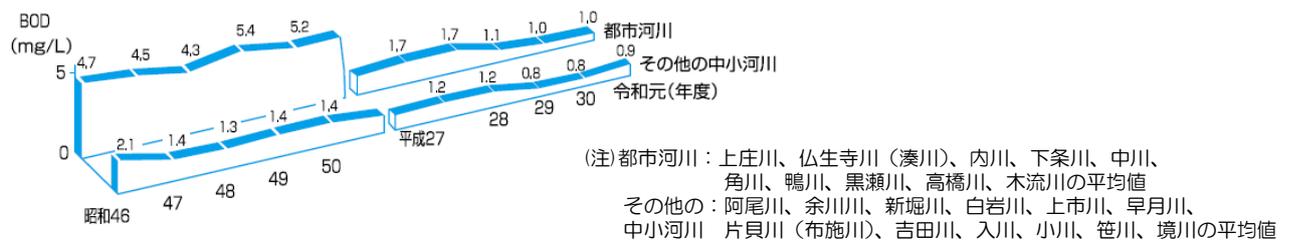

(3) 湖沼

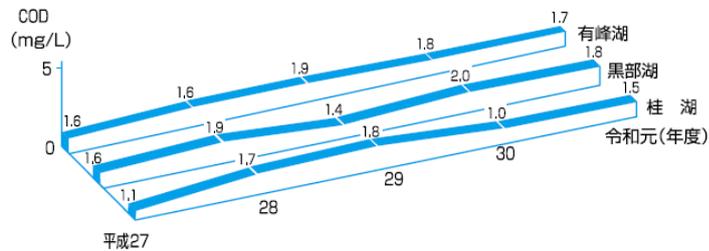

(4) 海域

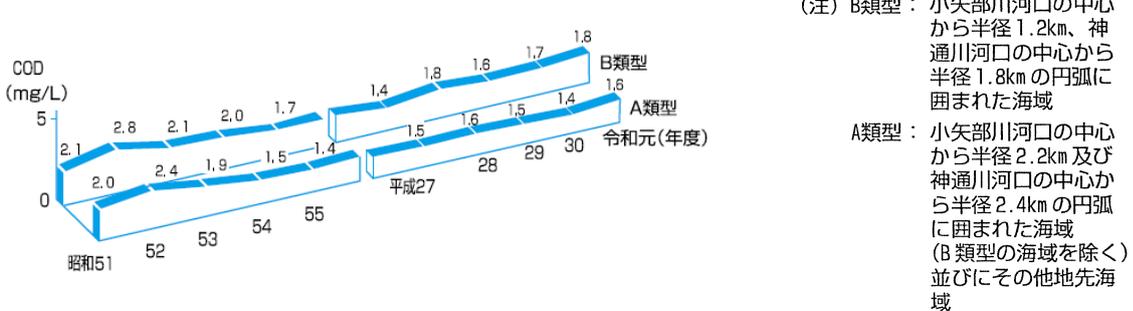


図1-2 河川、湖沼及び海域の水質の推移(75%水質値)

表 1-2 河川末端における水質（BOD）の年度別推移

(単位：mg/L)

水域名		水域類型	基準値	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	
主要河川	小 矢 部 川	C	5	1.2	1.2	1.3	1.5	1.2	
	神 通 川	B	3	1.3	1.2	0.8	2.1	1.6	
	庄 川	A	2	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	
	常 願 寺 川	A	2	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5未満	
	黒 部 川	AA	1	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	
中 小 河 川	都 市 河 川	上 庄 川	B	3	0.9	1.2	1.4	1.0	1.2
		仏生寺川(湊川)	C	5	1.5	2.1	3.1	2.2	1.9
		内 川	C	5	1.9	2.3	1.1	1.2	0.8
		下 条 川	A	2	1.5	1.9	0.8	1.0	1.0
		中 川	B	3	1.7	1.2	0.6	0.7	0.8
		角 川	A	2	1.3	1.3	0.6	0.8	0.8
		鴨 川	B	3	1.5	0.9	0.6	0.6	0.8
		黒 瀬 川	A	2	2.0	1.9	0.7	1.1	0.9
		高 橋 川	B	3	2.7	2.4	1.2	1.1	1.6
		木 流 川	A	2	2.0	1.4	0.6	0.6	0.6
22 河 川	そ の 他 の 河 川	阿 尾 川	A	2	0.8	1.3	1.5	1.2	1.0
		余 川 川	A	2	0.8	1.1	1.4	1.2	1.3
		新 堀 川	B	3	1.9	2.5	1.3	1.2	1.4
		白 岩 川	A	2	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0
		上 市 川	A	2	1.4	0.9	0.5	0.7	0.7
		早 月 川	AA	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		片貝川(布施川)	A	2	1.3	1.0	0.6	0.5未満	0.9
		吉 田 川	B	3	2.7	1.9	1.4	1.0	1.0
		入 川	A	2	1.5	1.2	0.6	0.5未満	0.6
		小 川	A	2	1.4	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5
		笹 川	AA	1	1.0	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		境 川	AA	1	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満

注 1 測定値は、75%水質値である。

注 2 「水域類型」の AA、A、B 及び C は、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）」に示された「河川」の類型を示す。

※ 「75%水質値」

全データをその値の小さいものから順に並べ、 $0.75 \times n$ 番目（ n はデータ数）の値。
 ($0.75 \times n$ が整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値をとる。)

表 1-3 湖沼における水質（COD及び全りん）の年度別推移

(単位：mg/L)

水域名	項目	水域類型		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
			基準値					
桂湖 (境川ダム貯水池)	COD	A	3	1.1	1.7	1.8	1.0	1.5
	全りん	II	0.01	0.003 未満	0.004	0.005	0.003	0.004
有峰湖 (有峰ダム貯水池)	COD	A	3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7
	全りん	II	0.01	0.004	0.004	0.005	0.007	0.003
黒部湖 (黒部ダム貯水池)	COD	A	3	1.6	1.9	1.4	2.0	1.8
	全りん	II	0.01	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004

注 1 測定値は、年平均値である。(ただし、CODの測定値は75%水質値である。)

注 2 「水域類型」のA及びIIは、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」に示された「湖沼」の類型を示す。

表 1-4 海域における水質（COD）の年度別推移

(単位：mg/L)

水域名		水域類型		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
			基準値					
富山湾沿岸海域 (下記を除く富山湾全域)		A	2	1.6	1.5	1.4	1.3	1.5
小矢部川 河口海域	河口から1,200m の範囲内	B	3	1.5	1.9	1.6	2.0	1.9
	河口から2,200m の範囲内(上記を 除く)	A	2	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9
神通川 河口海域	河口から1,800m の範囲内	B	3	1.3	1.7	1.6	1.5	1.7
	河口から2,400m の範囲内(上記を 除く)	A	2	1.4	1.8	1.7	1.6	1.9
富山新港 海域	第1貯木場及び 中野整理場	C	8	3.6	3.0	3.6	3.5	3.3
	富山新港港内 (上記を除く)	B	3	2.4	2.0	2.0	2.2	2.3

注 1 測定結果は、各調査地点の75%水質値を水域ごとに平均した値である。

注 2 「水域類型」のA、B及びCは、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」に示された「海域」の類型を示す。

(2) 水域別の水質汚濁状況

ア 河川の汚濁状況

県、国土交通省及び富山市が元年度に図1-3に示す河川の主要測定地点（環境基準点）56地点で実施した水質測定結果は、表1-5のとおりで、すべての地点でBODに係る環境基準を達成していた。また、それぞれの河川の水質は、図1-4のとおり、概ね環境基準のAA～A類型に相当する清浄な水質であった。

なお、カドミウム、水銀等の健康項目についても、すべての地点で環境基準を達成していた。

また、元年度からノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）の測定を開始した水生生物保全環境基準項目については、環境基準点56地点のすべてで環境基準を達成していた。

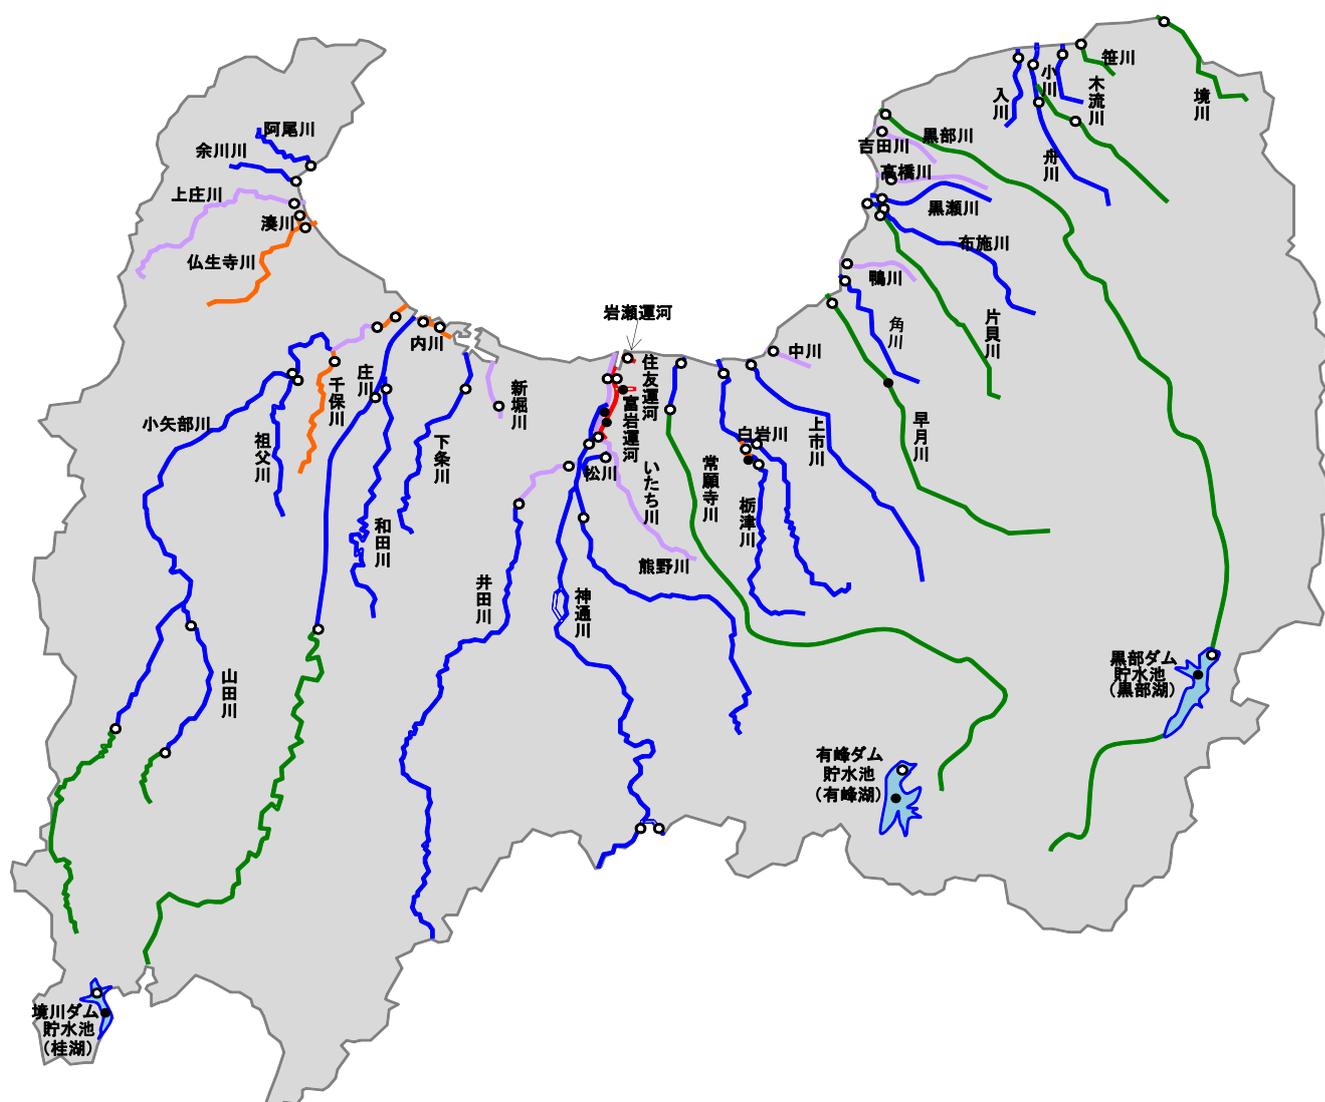


図1-3 河川及び湖沼の主要測定地点（環境基準点）

表1-5 河川の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（元年度）

(1) 生活環境項目

水 域 名	調 査 地 点	水域 類型	pH	DO (mg/L)	SS (mg/L)	BOD (mg/L)	適否	
							○	
阿 尾 川	阿 尾 橋	A	7.4	9.7	13	1.0	○	
余 川	間 島 橋	A	7.5	9.3	14	1.3	○	
上 庄 川	北 の 橋	B	7.5	9.1	10	1.2	○	
仏 生 寺 川	八 幡 橋	C	7.5	7.8	8	1.8	○	
湊 川	中 の 橋	C	7.7	7.9	9	1.9	○	
小 矢 部 川	河 口 橋	C	7.3	9.0	10	1.2	○	
	城 光 寺 橋	B	7.2	9.4	9	1.1	○	
	国 条 橋	A	7.3	9.9	15	1.1	○	
	太 美 橋	AA	7.8	11	2	0.5	○	
	千 保 川	地 子 木 橋	C	7.4	10	6	1.1	○
	祖 父 川	新 祖 父 川 橋	A	7.3	11	8	0.9	○
	山 田 川	福 野 橋	A	8.0	10	3	0.7	○
		二ヶ渕えん堤	AA	7.7	10	3	<0.5	○
		大 門 大 橋	A	7.8	11	2	<0.5	○
	庄 川	雄 神 橋	AA	7.7	11	3	<0.5	○
和 田 川		末 端 橋	A	7.7	11	2	0.5	○
内 川	山 王 橋	C	8.0	8.9	4	1.5	○	
	西 橋	C	7.5	9.0	4	0.8	○	
下 条 川	稻 積 橋	A	7.4	9.1	6	1.0	○	
新 堀 川	白 石 橋	B	7.3	8.7	6	1.4	○	
	神 通 川	萩 浦 橋	B	7.5	10	5	1.6	○
		神 通 大 橋	A	7.7	11	4	0.6	○
	宮 川	新 国 境 橋	A	7.5	10	3	0.7	○
	高 原 川	新 猪 谷 橋	A	7.6	10	1	<0.5	○
	い ち ち 川	四 ツ 屋 橋	B	7.6	10	3	1.2	○
	松 川	桜 橋	A	7.6	10	5	1.0	○
		井 田 川	高 田 橋	B	7.5	10	11	2.4
	落 合 橋		A	7.7	11	8	0.8	○
	熊 野 川	八 幡 橋	A	7.3	10	12	1.1	○
	富 岩 運 河	萩 浦 小 橋	D	7.4	8.8	3	0.9	○
	岩 瀬 運 河	岩 瀬 橋	D	7.4	7.8	4	1.3	○
	常 願 寺 川	今 川 橋	A	7.4	11	6	<0.5	○
		常 願 寺 橋	AA	7.3	11	5	<0.5	○
白 岩 川	東 西 橋	A	7.2	9.8	4	1.0	○	
	泉 正 橋	A	7.5	10	4	0.8	○	
	栃 津 川	流 観 橋	C	7.6	10	4	2.1	○
寺 田 橋		A	7.9	11	3	0.7	○	
上 市 川	魚 躬 橋	A	7.4	10	3	0.7	○	
中 川	落 合 橋	B	7.3	9.8	2	0.8	○	
早 月 川	早 月 橋	AA	7.8	10	2	<0.5	○	
角 川	角 川 橋	A	7.6	10	5	0.8	○	
鴨 片 貝 川	港 橋	B	7.6	10	3	0.8	○	
	末 端 橋	A	8.1	10	2	0.7	○	
	落 合 橋	AA	8.1	10	2	0.8	○	
	布 施 川	落 合 橋	A	7.8	10	3	0.9	○
黒 瀬 川	石 田 橋	A	7.6	10	7	0.9	○	
高 橋 川	立 野 橋	B	7.2	10	7	1.6	○	
吉 田 川	吉 田 橋	B	7.4	10	5	1.0	○	
黒 部 川	下 黒 部 橋	AA	7.4	11	6	0.5	○	
入 川	末 端 橋	A	7.8	11	7	0.6	○	
	赤 川 橋	A	7.8	10	4	0.5	○	
	上 朝 日 橋	AA	7.6	10	2	<0.5	○	
舟 川	舟 川 橋	A	7.8	11	6	0.5	○	
	末 端 橋	A	7.5	10	7	0.6	○	
木 流 川	末 端 橋	A	7.5	10	7	0.6	○	
笹 川	笹 川 橋	AA	7.7	10	2	<0.5	○	
境 川	境 橋	AA	7.9	10	2	<0.5	○	

(2) 水生生物保全環境基準項目

水 域 名	調 査 地 点	水域 類型	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	直鎖アルキルベン ゼンスルホン 酸及びその塩 (LAS) (mg/L)	
阿 尾 川	阿 尾 橋	生物B	0.002	<0.00006	0.0014	
余 川	間 島 橋	生物B	0.002	<0.00006	<0.0006	
上 庄 川	北 の 橋	生物B	0.006	<0.00006	0.0008	
仏 生 寺 川	八 幡 橋	生物B	0.008	<0.00006	0.0017	
	湊 川	中 の 橋	生物B	0.006	<0.00006	0.0027
小 矢 部 川	城 光 寺 橋	生物B	0.009	<0.00006	0.0012	
	太 美 橋	生物A	0.003	<0.00006	<0.0006	
	千 保 川	地 子 木 橋	生物B	0.007	<0.00006	0.0010
	祖 父 川	新 祖 父 川 橋	生物B	0.004	<0.00006	0.0006
	山 田 川	福 野 橋	生物B	0.002	<0.00006	<0.0006
		二ヶ淵えん堤	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
庄 川	大 門 大 橋	生物B	0.003	<0.00006	<0.0006	
	雄 神 橋	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006	
	和 田 川	末 端	生物B	0.002	<0.00006	<0.0006
内 川	山 王 橋	生物B	0.004	<0.00006	0.0015	
	西	橋	生物B	0.003	<0.00006	0.0058
下 条 川	稻 積 橋	生物B	0.005	<0.00006	0.0030	
新 堀 川	白 石 橋	生物B	0.004	<0.00006	0.0051	
	神 通 川	萩 浦 橋	生物B	0.005	<0.00006	0.0006
		神 通 大 橋	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	宮 川	新 国 境 橋	生物A	0.002	<0.00006	0.0007
	高 原 川	新 猪 谷 橋	生物A	0.019	<0.00006	0.0006
	い ち ち 川	四 ツ 屋 橋	生物A	0.015	<0.00006	0.0026
	松 川	桜 橋	生物B	0.017	<0.00006	0.0027
	井 田 川	高 田 橋	生物B	0.005	<0.00006	0.0007
		落 合 橋	生物A	0.005	<0.00006	0.0007
	熊 野 川	八 幡 橋	生物A	0.005	<0.00006	0.0006
	富 岩 運 河	萩 浦 小 橋		0.016	<0.00006	0.0013
	岩 瀬 運 河	岩 瀬 橋		0.024	<0.00006	0.0012
	常 願 寺 川	今 川 橋	生物B	0.005	<0.00006	<0.0006
		常 願 寺 橋	生物A	0.005	<0.00006	<0.0006
白 岩 川	東 西 橋	生物B	0.004	<0.00006	0.0009	
	泉 正 橋	生物A	0.002	<0.00006	0.0013	
	栴 津 川	流 観 橋	生物B	0.002	<0.00006	0.0015
寺 田 橋		生物A	0.001	<0.00006	<0.0006	
上 市 川	魚 躬 橋	生物B	0.001	<0.00006	0.0011	
中 川	落 合 橋	生物A	0.003	<0.00006	0.0045	
早 月 川	早 月 橋	生物A	0.003	<0.00006	0.0008	
角 鴨 川	角 川 橋	生物A	0.002	<0.00006	0.0017	
	港 橋	生物A	0.005	<0.00006	0.0046	
	落 合 橋	生物A	0.001	<0.00006	0.0038	
布 施 川	落 合 橋	生物A	0.001	<0.00006	0.0025	
黒 瀬 川	石 田 橋	生物A	0.003	<0.00006	0.0009	
高 橋 川	立 野 橋	生物A	0.005	<0.00006	0.0032	
吉 田 川	吉 田 橋	生物A	0.004	<0.00006	0.0010	
黒 部 川	下 黒 部 橋	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006	
入 川	末 端	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006	
小 舟 川	赤 川 橋	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006	
	舟 川 橋	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006	
木 流 川	末 端	生物A	0.002	<0.00006	0.0018	
笹 川	笹 川 橋	生物A	0.002	<0.00006	0.0011	
境 川	境 橋	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006	

注1 測定値は、年平均値である。(ただし、BODの測定値は75%水質値である。)

注2 BODの適否は、75%水質値が環境基準を満足しているものを適(○印)とした。

注3 「水域類型」のAA、A、B、C、D及び生物A及びBは、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」に示された「河川」の類型を示す。

注4 BODの基準値は、AA:1mg/L以下、A:2mg/L以下、B:3mg/L以下、C:5mg/L以下、D:8mg/L以下である。

注5 上庄川「北の橋」については、橋梁架替工事のため、上流の「恵比寿橋」において採水を実施した。

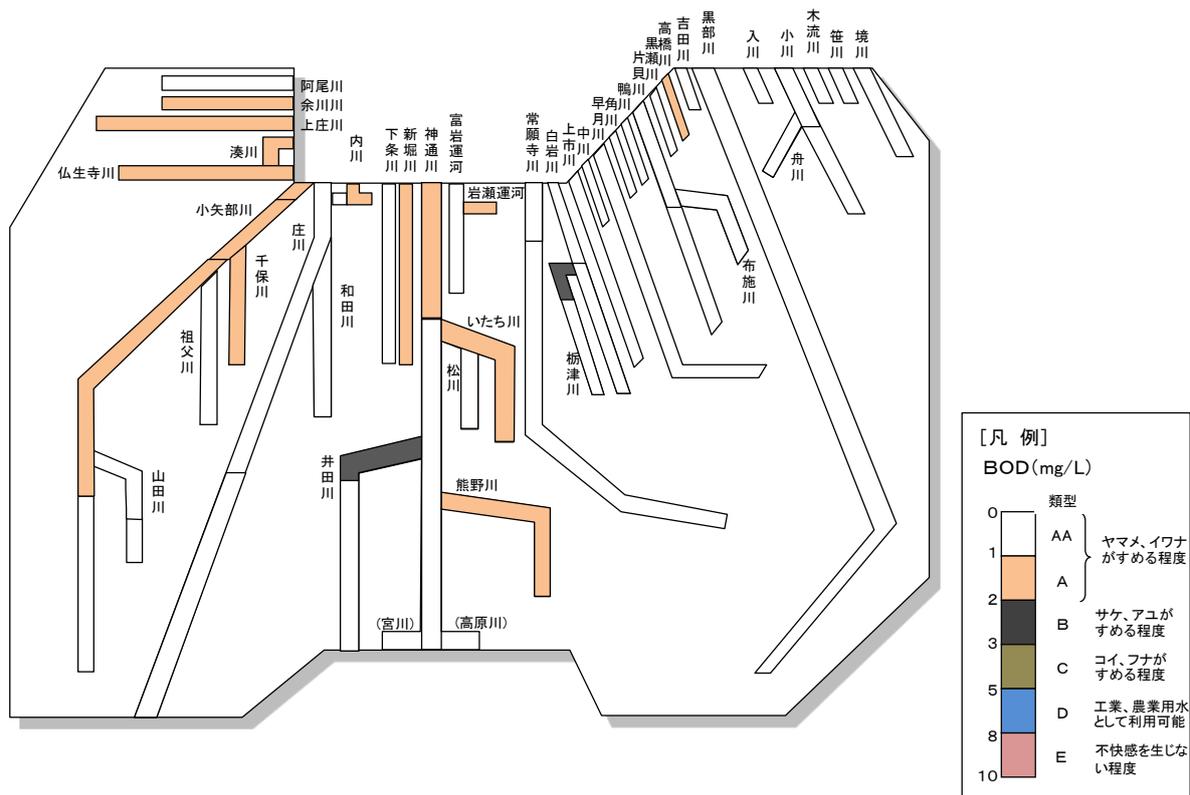


図 1-4 河川の水質の状況（元年度、BOD75%水質値）

(7) 小矢部川水域

小矢部川水域については、昭和 46 年度に県内で初めて環境基準の水域類型を指定し、併せて上乘せ排水基準を設定した。その後、50 年度に環境基準の見直しを行うとともに、上乘せ排水基準を強化した。

平成 22 年 4 月には、水域の利用目的と水域類型が一致しない水域及び上位類型相当の水質を継続的に達成している水域を対象として、次のとおり環境基準の水域類型の指定の見直しを行った。

- ・ 小矢部川下流（乙）（城光寺橋より下流）及び千保川をD類型（BOD 8 mg/L 以下）からC類型（BOD 5 mg/L 以下）に格上げ
- ・ 小矢部川下流（甲）（千保川合流点から城光寺橋まで）をC類型からB類型（BOD 3 mg/L 以下）に格上げ
- ・ 祖父川をB類型からA類型（BOD 2 mg/L 以下）に格上げ

主要地点における水質（BOD）は、図 1-5 のとおりで、小矢部川河口が 1.2 mg/L、地子木橋（千保川）が 1.1 mg/L、新祖父川橋（祖父川）が 0.9 mg/L で、いずれも環境基準を達成していた。また、その他の地点においても、すべて環境基準を達成していた。

(4) 神通川水域

神通川水域については、昭和 47 年度に小矢部川水域に次いで環境基準の水域類型を指定し、併せて上乘せ排水基準を設定した。その後、56 年度には松川についても水域類型の指定を行うとともに、浄化用水の導入や下水道の整備等により水質の改善が図られてきた。

平成 22 年 4 月には、上位類型相当の水質を継続的に達成している水域を対象として、次のとおり環境基準の水域類型の指定の見直しを行った。

- ・ 神通川下流及びいたち川をC類型からB類型に格上げ
- ・ 松川をB類型からA類型に格上げ
- ・ 富岩運河等をE類型（BOD 10 mg/L 以下）からD類型に格上げ

主要地点における水質（BOD）は、図 1-6 のとおりで、萩浦橋が 1.6 mg/L、神通大橋が 0.6 mg/L、四ツ屋橋（いたち川）が 1.2 mg/L、桜橋（松川）が 1.0 mg/L、萩浦小橋（富岩運河）が 0.9 mg/L で、いずれも環境基準を達成していた。また、その他の地点においても、すべて環境基準を達成していた。

(ウ) その他の河川

小矢部川、神通川以外の 25 河川についても、昭和 50 年度までに環境基準の水域類型を指定し、併せて上乘せ排水基準を設定した。

その後、下水道整備など生活排水対策や事業場の汚濁負荷の削減対策の進展から、上位類型相当の水質を継続的に達成している水域を対象として、次のとおり環境基準の水域類型の指定の見直しを行った。

- ・ 平成 22 年 4 月に下条川及び白岩川下流をB類型からA類型に格上げ
- ・ 23 年 4 月に木流川をB類型からA類型に格上げ
- ・ 23 年 4 月に笹川及び境川をA類型からAA類型（BOD 1 mg/L 以下）に格上げ

汚濁状況をBODでみると、主要河川の庄川、常願寺川及び黒部川については、いずれも環境基準のA類型に相当する清浄な水質であった。また、他の中小河川については、過去に生活排水の影響がみられた都市河川でも水質が改善され、すべて環境基準を達成していた。

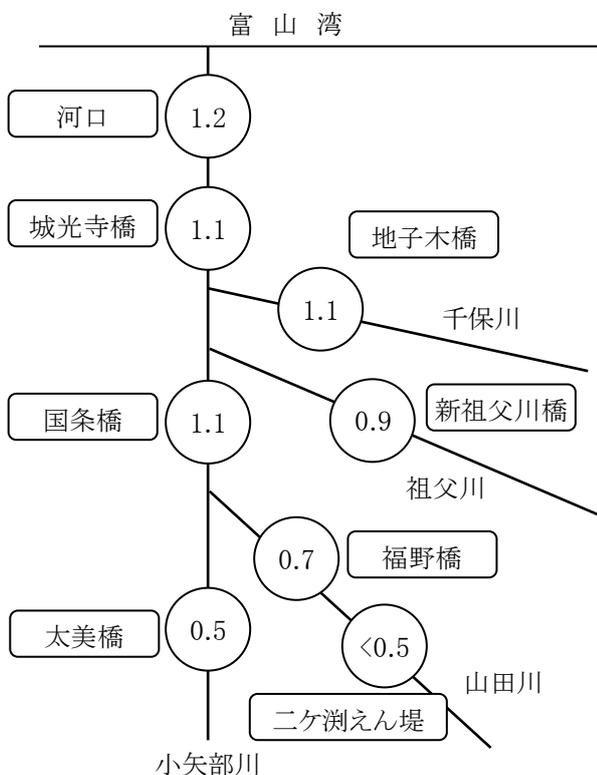


図 1-5 小矢部川主要地点の水質測定結果
(元年度、BOD75%水質値 (mg/L))

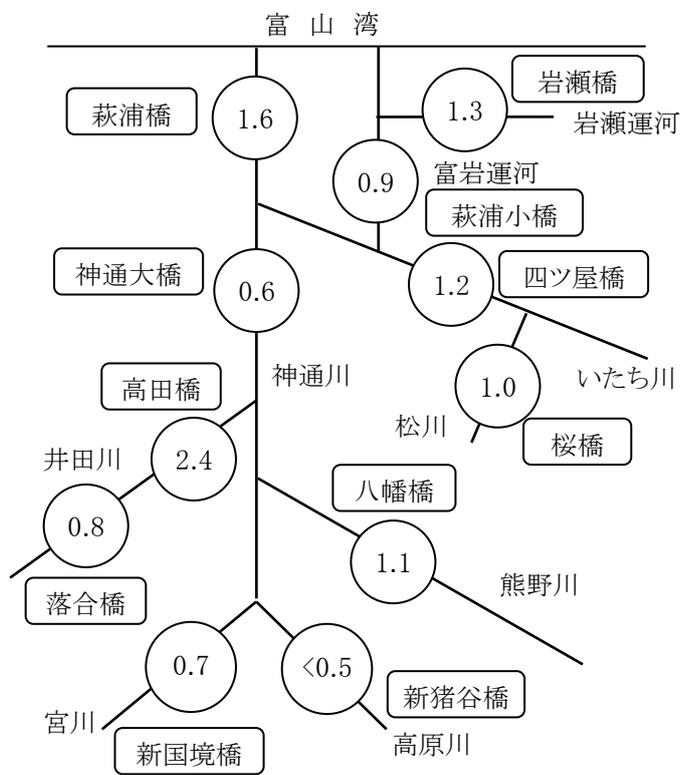


図 1-6 神通川主要地点の水質測定結果
(元年度、BOD75%水質値 (mg/L))

イ 湖沼の汚濁状況

県及び富山市が元年度に図1-3に示す湖沼の主要測定地点（環境基準点）3地点で実施した水質測定結果は、表1-6のとおりで、すべての地点でCOD及び全りんに係る環境基準を達成していた。

なお、カドミウム、水銀等の健康項目についても、すべての地点で環境基準を達成していた。

表1-6 湖沼の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（元年度）

水域名	調査地点	水域 類型	pH	DO (mg/L)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	全りん (mg/L)		
							適否	適否	
桂湖 (境川ダム貯水池)	えん堤付近	AⅡ	7.0	8.5	3	1.5	○	0.004	○
有峰湖 (有峰ダム貯水池)	えん堤付近	AⅡ	6.7	9.6	1	1.7	○	0.003	○
黒部湖 (黒部ダム貯水池)	えん堤付近	AⅡ	6.9	9.2	3	1.8	○	0.004	○

注1 測定値は、年平均値である。（ただし、CODの測定値は75%水質値である。）

注2 適否は、CODについては75%水質値が、全りんについては年平均値が環境基準を満足しているものを適（○印）とした。

注3 「水域類型」のA及びⅡは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）」に示された「湖沼」の類型を示す。

ウ 海域の汚濁状況

県が元年度に図1-7に示す海域の主要測定地点（環境基準点）25地点で実施した水質測定結果は、表1-7のとおりで、すべての地点でCODに係る環境基準を達成していた。

なお、カドミウム、水銀等の健康項目についても、すべての地点で環境基準を達成していた。

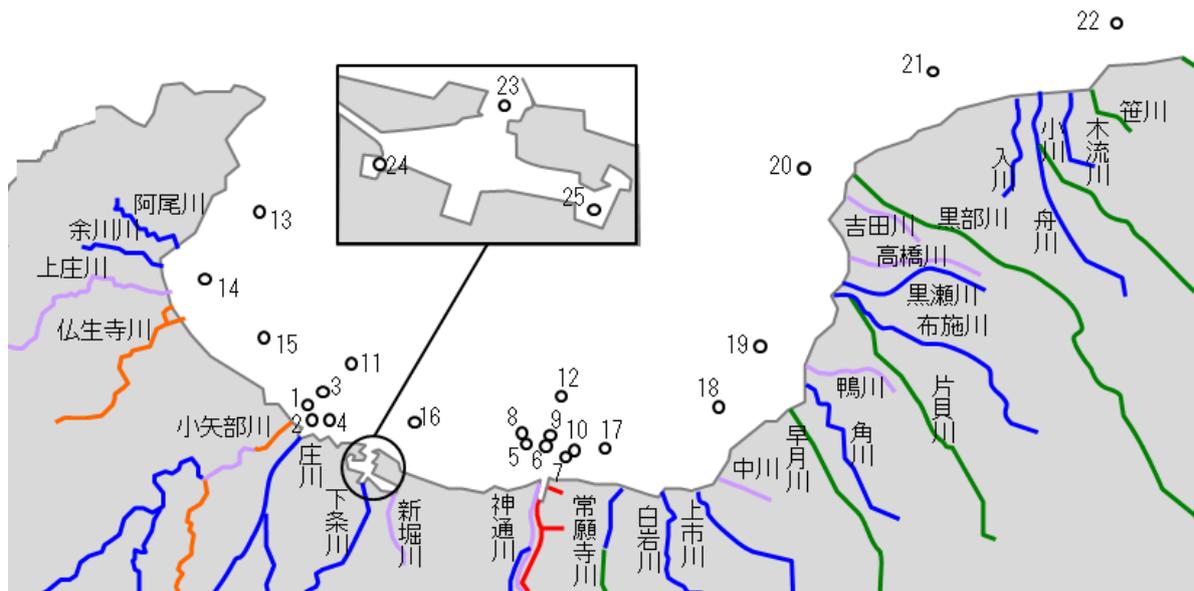


図1-7 海域の主要測定地点（環境基準点）

表 1 - 7 海域の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（元年度）

水域名		調査地点	水域類型	pH	DO (mg/L)	COD (mg/L)	適否
							○
富 山 湾	小 矢 部 川 河 口 海 域	小矢部川河口海域 No2	B	8.2	8.0	1.9	○
		小矢部川河口海域 No3	B	8.2	8.1	1.8	○
		小矢部川河口海域 No5	A	8.3	8.2	1.9	○
		小矢部川河口海域 No6	A	8.3	8.3	1.9	○
	神 通 川 河 口 海 域	神通川河口海域 No1	B	8.2	8.2	1.8	○
		神通川河口海域 No2	B	8.2	8.3	1.6	○
		神通川河口海域 No3	B	8.2	8.1	1.7	○
		神通川河口海域 No4	A	8.2	8.2	1.8	○
		神通川河口海域 No5	A	8.2	8.4	2.0	○
		神通川河口海域 No6	A	8.2	8.3	1.8	○
	そ の 他 富 山 湾 海 域	小矢部川河口海域 No7	A	8.3	8.1	2.0	○
		神通川河口海域 No7	A	8.3	8.2	1.8	○
		その他地先海域 No1	A	8.3	8.0	1.5	○
		その他地先海域 No2	A	8.3	7.9	1.5	○
		その他地先海域 No3	A	8.3	8.1	1.5	○
		その他地先海域 No4	A	8.2	8.2	1.5	○
		その他地先海域 No5	A	8.3	8.3	1.6	○
		その他地先海域 No6	A	8.3	8.3	1.6	○
		その他地先海域 No7	A	8.3	8.2	1.6	○
その他地先海域 No8		A	8.3	8.0	1.3	○	
その他地先海域 No9	A	8.3	8.1	1.3	○		
その他地先海域 No10	A	8.3	8.1	1.3	○		
富山新港海域	富山新港 No1	B	8.2	8.2	2.3	○	
第 1 貯木場	姫野橋	C	8.1	8.2	3.3	○	
中野整理場	中央	C	8.0	8.4	3.3	○	

注 1 測定値は、年平均値である。（ただし、CODの測定値は75%水質値である。）

注 2 CODの適否は、75%水質値が環境基準を満足しているものを適（○印）とした。

注 3 「水域類型」のA、B及びCは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）」に示された「海域」の類型を示す。

(3) 地下水の汚染状況

ア 概況調査

県及び富山市が元年度に県内平野部の 76 地点（4kmメッシュごとに 1 地点）で実施した地下水の環境監視（概況調査）結果は、表 1－8 のとおりで、すべての地点で環境基準を達成していた。なお、検出された項目は砒素（2 地点）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（67 地点）、ふっ素（20 地点）、ほう素（2 地点）の 4 項目であった。

表 1－8 地下水の環境監視（概況調査）結果（元年度）

調 査 項 目	調 査 地点数	検出 地点	測定結果 (mg/L)	環境基準 超過地点数	環境基準値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)
カドミウム	76	0	ND	0	0.003	0.0003
全シアン	76	0	ND	0	検出されないこと	0.1
鉛	76	0	ND	0	0.01	0.005
六価クロム	76	0	ND	0	0.05	0.02
砒素	76	2	ND～0.009	0	0.01	0.005
総水銀	76	0	ND	0	0.0005	0.0005
アルキル水銀	0	—	—	—	検出されないこと	0.0005
ジクロロメタン	76	0	ND	0	0.02	0.002
四塩化炭素	76	0	ND	0	0.002	0.0002
クロロエチレン	76	0	ND	0	0.002	0.0002
1,2-ジクロロエタン	76	0	ND	0	0.004	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	76	0	ND	0	0.1	0.01
1,2-ジクロロエチレン	76	0	ND	0	0.04	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	76	0	ND	0	1	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	76	0	ND	0	0.006	0.0006
トリクロロエチレン	76	0	ND	0	0.01	0.001
テトラクロロエチレン	76	0	ND	0	0.01	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	76	0	ND	0	0.002	0.0002
チウラム	76	0	ND	0	0.006	0.0006
シマジン	76	0	ND	0	0.003	0.0003
チオベンカルブ	76	0	ND	0	0.02	0.002
ベンゼン	76	0	ND	0	0.01	0.001
セレン	76	0	ND	0	0.01	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	76	67	ND～2.9	0	10	0.1
ふっ素	76	20	ND～0.47	0	0.8	0.08
ほう素	76	2	ND～0.4	0	1	0.1
1,4-ジオキサン	76	0	ND	0	0.05	0.005

注 1 NDとは、定量下限値未満をいう。

注 2 アルキル水銀は、総水銀が検出された場合のみ測定する。

イ 継続監視調査

過去の調査で人為的原因による汚染と推定された9地域 22 地点で、汚染の推移状況を確認するための調査を実施した結果は、表1-9及び表1-10のとおりで、いずれの地域においても測定値に大きな変化は見られず、汚染範囲の拡大は認められなかった。

表1-9 地下水の継続監視調査結果（元年度）

調査項目	調査地域	調査地点数	検出地点数	測定結果 (mg/L)	環境基準超過地点数	環境基準値	定量下限値
砒素	氷見市窪	2	0	ND	0	0.01	0.005
トリクロロエチレン	高岡市内免	2	1	ND~0.001	0	0.01	0.001
	小矢部市埴生	3	1	ND~0.042	1		
テトラクロロエチレン	高岡市戸出	3	0	ND	0	0.01	0.0005
	砺波市安川	3	1	ND~0.0033	0		
	小矢部市埴生	3	1	ND~0.045	1		
	南砺市本町	3	2	ND~0.0091	0		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	氷見市諏訪野	3	3	1.3~6.2	0	10	0.1
	射水市黒河	2	1	ND~1.4	0		
	射水市大江	1	1	1.8	0		

注1 NDとは、定量下限値未満をいう。

注2 測定結果は、調査地点ごとの年平均値の最小値~最大値を表す。

表 1-10 地下水の継続監視調査結果の推移

(単位:mg/L)

調査項目	調査地域	調査地点数	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
砒素 [0.01]	氷見市窪	2	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン [0.01]	高岡市内免	2	ND~0.002	ND~0.001	ND~0.002	ND~0.002	ND~0.001
	小矢部市埴生	3	ND~0.007	ND~0.007	ND~0.005	ND~0.001	ND~0.042
テトラクロロエチレン [0.01]	高岡市戸出	3	ND~ 0.0012	ND~ 0.0022	ND~ 0.0005	ND~ 0.0043	ND
	砺波市安川	3	ND~ 0.0021	ND~ 0.0023	ND~ 0.0021	ND~ 0.0034	ND~ 0.0033
	小矢部市埴生	3	ND~ 0.0034	ND~ 0.0032	ND~ 0.0018	ND~ 0.0006	ND~ 0.045
	南砺市本町	3	ND~ 0.010	ND~ 0.0097	ND~ 0.0066	ND~ 0.0089	ND~ 0.0091
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 [10]	氷見市諏訪野	3	0.7~7.7	1.0~9.2	1.2~8.1	0.7~6.4	1.3~6.2
	射水市黒河	2	0.2~2.1	ND~1.9	0.1~1.7	ND~1.6	ND~1.4
	射水市大江	1	1.3	2.1	4.6	1.5	1.8

注1 調査項目の[]内は、環境基準値を示す。

注2 NDとは、定量下限値（砒素 0.005mg/L、トリクロロエチレン 0.001mg/L、テトラクロロエチレン 0.0005mg/L、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.1mg/L）未満をいう。

注3 測定結果は、調査地点ごとの年平均値の最小値~最大値を表す。

2 公共用水域及び地下水の監視測定体制

(1) 公共用水域の水質測定計画

水質汚濁防止法第 16 条の規定により、富山県の区域に属する公共用水域（河川、湖沼及び海域）の水質測定計画を定め、県、国土交通省及び富山市が測定を実施している。

ア 測定地点

元年度は、表 2-1 に掲げる 27 河川、3 湖沼及び 2 海域の 97 地点で測定を実施した。

イ 測定項目

(7) 生活環境項目

pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）

(4) 健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀（総水銀が検出された地点のみ実施）、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

(5) 要監視項目

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、フェノブカルブ、トルエン、キシレン、ニッケル、モリブデン、アンチモン、全マンガン、ウラン

(I) 特殊項目等

亜鉛（全亜鉛）、銅、鉄、クロム、クロロフィル a

表 2 - 1 測定地点総括表（元年度）

区分	水 域 名	水 域 数	測 定 地 点 数			
			富山県	富山市	国土交通省	計
河 川	阿尾川、余川川、上庄川、仏生寺川	4	5(5)			5(5)
	小矢部川	1	5(5)		3(3)	8(8)
	庄川	1	1(1)		2(2)	3(3)
	内川、下条川、新堀川 (主幹排水路を含む。)	3	6(4)			6(4)
	神通川(運河を含む。)	1		9(6)	5(5)	14(11)
	常願寺川	1			2(2)	2(2)
	白岩川	1	4(3)	1(1)		5(4)
	上市川、中川、早月川、角川、鴨川、 片貝川	6	9(8)			9(8)
	黒部川	1			1(1)	1(1)
	黒瀬川、高橋川、吉田川、入川、 小川、木流川、笹川、境川	8	10(10)			10(10)
	小 計	27	40(36)	10(7)	13(13)	63(56)
湖 沼	境川ダム貯水池(桂湖)	1	2(1)			2(1)
	有峰ダム貯水池(有峰湖)	1		2(1)		2(1)
	黒部ダム貯水池(黒部湖)	1	2(1)			2(1)
	小 計	3	4(2)	2(1)		6(3)
海 域	富山新港	1	6(3)			6(3)
	富山湾	1	22(22)			22(22)
	小 計	2	28(25)			28(25)
合 計		32	72(63)	12(8)	13(13)	97(84)

注 () 内は環境基準点数である。

(2) 地下水の水質測定計画

汚濁防止法第 16 条の規定により、富山県の区域にある地下水の水質測定計画を定め、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査の区分により、県及び富山市が測定を実施している。

ア 調査地点

元年度は、表 2-2 のとおり、概況調査を 10 市 4 町の 76 地点で、継続監視調査を 6 市 9 地域の 22 地点で実施した。

なお、汚染井戸周辺地区調査は、概況調査により新たな汚染が発見されなかったことから実施していない。

イ 調査区分ごとの調査概要

(7) 概況調査

a 目的

飲用目的の地下水利用が多い県内平野部において、汚染の発見及び濃度の推移を把握する。

b 測定地点選定の考え方

県内平野部の 4kmメッシュ分割により調査区域を設定する。各調査区域では、これまでの概況調査結果等を勘案したうえで、測定地点を選定するものとする。

c 測定項目の考え方

飲用目的で地下水が利用されていることから、下記の 27 項目を測定する。ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に測定を実施する。

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

d 測定頻度の考え方

濃度の推移を把握するため、年 1 回で、かつ毎年同じ時期に測定を実施する。

e 測定結果の評価方法

測定項目の検出状況の評価する。

(1) 汚染井戸周辺地区調査

a 目的

概況調査等により新たに汚染が発見された場合において、その汚染範囲を確認し、原因を究明するため、周辺の複数の地点において調査を実施する。

b 汚染の範囲の確認と汚染原因の特定の考え方

周辺の土地利用、井戸の分布、用途等を踏まえ、次の考え方を基本とする。

・ 第 1 段階

汚染が発見された井戸から半径 500m 程度の範囲内の井戸において測定を実施する。

- ・ 第2段階
汚染井戸と深度の違う井戸についても、地下水の流向を確認した上で、下流方向を中心に数地点で測定を実施する。
- ・ 第3段階
地下水の流向を確認した上で下流方向を中心に段階的に範囲を広げて測定を実施する。

c 測定項目の考え方

汚染が判明している項目、汚染の可能性が高い項目及びそれらの分解生成物について測定を実施する。

d 調査時期の考え方

汚染発見後できるだけ早急を実施する。地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には再度実施する。

e 測定結果の評価方法

調査地点すべてにおける検出及び環境基準値超過を判定し、汚染範囲を確認する。

また、汚染原因が不明な場合は、同一の帯水層の濃度分布及び地下水の流向による原因の推定に努める。

(ウ) 継続監視調査

a 目的

汚染井戸周辺地区調査を実施した地域において、汚染等の動向と浄化対策による改善効果の確認のため、汚染物質等の濃度の推移を継続的に調査する。

b 定点選定の考え方

汚染等の原因別に原則として次のとおり測定地点を選定する。

- ・ 自然的原因による汚染等地域
各地域において、汚染井戸周辺地区調査を行った井戸の中で、最も濃度が高かった1地点及び下流の汚染等がみられなかった1地点の計2地点で測定を実施する。
- ・ 人為的原因による汚染等地域
各地域において、汚染井戸周辺地区調査を行った井戸の中で、濃度が高かった2地点及び下流の汚染等がみられなかった1地点の計3地点で測定を実施する。

c 測定項目の考え方

汚染等が判明した項目及び必要に応じその分解生成物について測定を実施する。

d 測定頻度の考え方

自然的原因による汚染等地域については年1回、人為的原因による汚染等地域については、汚染物質等の濃度の推移の状況に応じて年1～2回とする。また、測定は、毎年同じ時期に実施する。

e 測定結果の評価方法

すべての井戸における環境基準の達成状況及び汚染物質等の濃度の推移の状況の評価する。

また、汚染物質等の濃度、汚染原因、地下水の用途等が一定の条件を満たした場合は、再度、汚染井戸周辺地区調査を実施し、継続監視調査の終了の可否を判断するものとする。

なお、自然的原因による汚染等と判断される場合は、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、調査を終了することができる。

表 2 - 2 地下水の水質測定地点数（元年度）

市町村	概況調査		継続監視調査	
	地点数	測定機関	地点数	測定機関
富山市	20	富山市	—	—
高岡市	10	富山県	5	富山県
魚津市	3	〃	—	—
氷見市	2	〃	5	富山県
滑川市	3	〃	—	—
黒部市	5	〃	—	—
砺波市	3	〃	3	富山県
小矢部市	6	〃	3	〃
南砺市	7	〃	3	〃
射水市	4	〃	3	〃
上市町	2	〃	—	—
立山町	4	〃	—	—
入善町	5	〃	—	—
朝日町	2	〃	—	—
合計	76		22	

3 水質汚濁防止法の施行状況

(1) 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置の届出状況

工場・事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときは、水質汚濁防止法に基づき県（中核市である富山市の区域に所在する工場・事業場については富山市）に届け出なければならない。

元年度末における届出状況は、表3-1のとおりで、県内全体の特定事業場数は3,420であり、これを地域別にみると富山市が894（構成比26%）、高岡市が446（同13%）と両市で全体の約39%を占めている。

業種別では、旅館業が635（構成比19%）、食料品製造業が500（同15%）、その他の小売業が363（同11%）、洗濯・理容・美容・浴場業が353（同10%）となっており、この4業種で全体の約54%を占めている。

表3-1 水質汚濁防止法に基づく特定事業場数

（令和2年3月31日現在）

業種	農	飲	食	造	木	化	窯	非	金	電	水	飲	そ	場	ビ	旅	娛	廃	学	学	そ	
	業	業	品	飲	材	学	業	鉄	属	気	道	食	他	洗	ソ	館	楽	棄	校	術	の	計
市町村	業	業	製	料	・	工	・	金	製	機	業	料	の	濯	ス	、	業	物	教	・	他	
	業	業	造	・	・	業	土	属	製	器		品	小	・	ス	そ	処	発	育	開	他	
	業	業	業	た	木	製	石	製	品	具		小	売	理	ス	の	理	研	機	他		
	業	業	業	ば	製	品	製	品	製	製		売	業	容	ス	他	業	究	関	他		
	業	業	業	こ	製	製	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	開	他		
	業	業	業	飼	造	造	業	業	業	業		業	業	容	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	料	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	発	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	研	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	究	機	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	機	関	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス	の	業	開	他	他		
	業	業	業	業	業	業	業	業	業	業		業	業	美	ス							

4 工場・事業場の監視調査

(1) 工場・事業場の立入検査

水質汚濁防止法及び富山県公害防止条例に基づき、延べ 125 工場・事業場（富山市の区域を除く。）を対象に立入検査を実施し、排水基準の適合状況や汚水処理施設の管理状況等について確認した。その結果は、表 4-1 のとおりで、1 工場・事業場に対し、排出水の管理の徹底を指導した。

表 4-1 水質関係立入検査状況（元年度）

	立入検査 件数	排水に係る 指導件数		立入検査 件数	排水に係る 指導件数
農業	1	0	電気機械器具製造業	5	0
食料品製造業	14	1	輸送用機械器具製造業	5	0
飲料・たばこ・飼料製造業	2	0	その他の製造業	1	0
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)	2	0	水道業	27	0
木材・木製品製造業(家具を除く)	1	0	各種商品小売業	2	0
家具・装備品製造業	1	0	飲食料品小売業	2	0
パルプ・紙・紙加工品製造業	4	0	一般飲食店	1	0
化学工業	12	0	旅館、その他の宿泊所	3	0
ゴム製品製造業	2	0	その他の教育・学習支援業	1	0
窯業・土石製品製造業	2	0	協同組合(他に分類されないもの)	2	0
鉄鋼業	7	0	洗濯・理容・美容・浴場業	1	0
非鉄金属製造業	3	0	娯楽業	1	0
金属製品製造業	17	0	廃棄物処理業	2	0
一般機械器具製造業	2	0	その他の事業サービス業	2	0
			計	125	1

(2) ゴルフ場農薬実態調査

ア 農薬使用状況

富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱に基づき県内 15 か所のゴルフ場から報告があった元年 1 月～12 月の農薬使用総量は、表 4-2 のとおりであった。

表 4-2 ゴルフ場農薬使用総量（元年）

	殺虫剤	殺菌剤	除草剤	その他
使用量(kg・L)	1,376	5,975	4,892	92

注 使用量の単位は、粒剤の農薬については kg、液剤の農薬については L で表す。

イ 水質調査

要綱の対象となる県内 15 か所のゴルフ場において事業者による排出水の自主測定が実施されており、その結果は、いずれも環境省の指針値以下であった。

また、県が8か所のゴルフ場において実施した排出水の水質調査結果についても、表4-3のとおり、すべて指針値以下であった。

表4-3 ゴルフ場排水の農薬調査結果（元年度）

（単位：mg/L）

分類	農薬名	検出数 / 検体数	調査結果	水濁 指針値	水産 指針値	定量 下限値
殺虫剤	アセタミプリド	0/8	ND	1.8	0.025	0.01
	アセフェート	0/8	ND	0.063	55	0.003
	イソキサチオン	0/8	ND	0.05	(0.0002)	0.003
	イミダクロプリド	0/8	ND	1.5	0.019	0.01
	クロチアニジン	0/8	ND	2.5	0.028	0.02
	クロラントラニリプロール	0/8	ND	6.9	0.029	0.0029
	クロルピリホス	0/8	ND	0.02	(0.00046)	0.001
	ダイアジノン	0/8	ND	0.05	(0.00077)	0.003
	チアメトキサム	0/8	ND	0.47	0.035	0.004
	チオジカルブ	0/8	ND	0.8	0.027	0.008
	テブフェノジド	0/8	ND	0.42	0.83	0.004
	トリクロルホン又はDEP	0/8	ND	0.05	(0.0011)	0.003
	フェントロチオン (MEP)	0/8	ND	0.03	-	0.001
	フルベンジアミド	0/8	ND	0.45	0.058	0.0058
	ペルメトリン	0/8	ND	1	(0.0017)	0.01
殺菌剤	アズキシストロビン	0/8	ND	4.7	0.28	0.04
	イソプロチオラン	0/8	ND	2.6	9.2	0.02
	イプロジオン	0/8	ND	3	1.8	0.03
	イミノクタジンアルベ シル酸塩及びイミノク タジン酢酸塩	0/5	ND	0.06 (イミノクタジン として)	0.027	0.006
	オキシシン銅又は有機銅	0/8	ND	0.2	0.018	0.004
	キャプタン	0/8	ND	2	(0.026)	0.03
	クロタロニル又はTPN	0/8	ND	0.47	0.08	0.004
	シアゾファミド	0/8	ND	4.5	0.088	0.0088
	ジフェノコナゾール	0/8	ND	0.25	0.75	0.003
	シプロコナゾール	0/8	ND	0.3	20	0.003
	シメコナゾール	0/8	ND	0.22	14	0.003
	チウラム	0/8	ND	0.2	0.1	0.003
	チオファーネートメチル	0/8	ND	3	1	0.1
	チフルザミド	0/8	ND	0.37	1.4	0.005
	テトラコナゾール	0/8	ND	0.1	2.8	0.003
	テブコナゾール	0/8	ND	0.77	2.6	0.007
	トリフルミゾール	0/8	ND	0.39	0.86	0.005
	トルクロホスメチル	0/8	ND	2	-	0.02

分類	農薬名	検出数 / 検体数	調査結果	水濁 指針値	水産 指針値	定量 下限値
殺虫剤	バリダマイシン	0/8	ND	12	100	1.2
	ピリベンカルブ	0/8	ND	1	0.6	0.06
	フェリムゾン	0/8	ND	0.5	6.2	0.05
	フルトラニル	0/8	ND	2.3	3.1	0.02
	プロパモカルブ塩酸塩	0/8	ND	7.7	100	0.77
	プロピコナゾール	0/8	ND	0.5	5.6	0.005
	ベノミル	0/8	ND	0.2	0.35	0.02
	ペンシクロン	0/8	ND	1.4	1	0.01
	ボスカリド	0/8	ND	1.1	5	0.01
	ホセチル	0/8	ND	23	28	0.2
	マイクロブタニル	0/8	ND	0.63	9.7	0.063
	メタラキシル及びメタラキシルM	0/8	ND	0.58	95	0.005
	メトコナゾール	0/8	ND	0.5	2.1	0.05
	メプロニル	0/8	ND	1	4.2	0.01
除草剤	エトキシスルフロン	0/8	ND	1.4	3	0.01
	エトベンザニド	0/8	ND	1.1	0.78	0.078
	オキサジクロメホン	0/8	ND	0.24	8.3	0.003
	カフェンストロール	0/8	ND	0.07	0.02	0.003
	キノクラミン又はACN	0/8	ND	0.055	0.063	0.0055
	クミロン	0/8	ND	0.2	0.9	0.02
	クロリムロンエチル	0/8	ND	2	0.037	0.0037
	シクロスルファミロン	0/8	ND	0.8	0.035	0.008
	ジチオピル	0/8	ND	0.095	0.56	0.003
	シマジン又はCAT	0/8	ND	0.03	1.7	0.001
	トリアジフラム	0/8	ND	0.23	2.5	0.023
	トリクロピル	0/8	ND	0.06	-	0.003
	ナプロバミド	0/8	ND	0.3	6.8	0.003
	ハロスルフロンメチル	0/8	ND	2.6	0.05	0.02
	ピラフルフェンエチル	0/8	ND	4.5	0.0082	0.00082
	ピリブチカルブ	0/8	ND	0.23	0.1	0.003
	ピロキサスルホン	0/8	ND	0.5	0.0074	0.006
	ブタミホス	0/8	ND	0.2	0.62	0.003
	フラザスルフロン	0/8	ND	0.3	0.17	0.003
	プロピザミド	0/8	ND	0.5	4.7	0.005
	ペンディメタリン	0/8	ND	3.1	0.14	0.01
ベンフルラリン又はベスロジン	0/8	ND	0.1	0.029	0.008	
ベンフレセート	0/8	ND	0.69	21	0.069	
ホラムスルフロン	0/8	ND	13	97	1.3	
メコプロップカリウム塩 (MCP Pカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩 (MCP Pジメチルアミン塩)、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩	0/8	ND	0.47 (メコロップ又はMCPAとして)	81	0.004	
メトラクロール	0/8	ND	2.5	0.23	0.023	

注1 NDとは、定量下限値未満をいう。

注2 水産指針値の () 標記は、分析の定量下限値が水産指針値を上回っているものを示す。

(3) 毒物劇物の監視指導

毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物業務上取扱者（延べ 51 工場・事業場）を対象に立入検査を実施し、毒物劇物の飛散や流出等の防止措置及び保管管理の状況等について調査を行った。その結果は、表 4－5 のとおりで、1 工場・事業場に対し、法に基づく届出等を指導した。

また、講習会を開催し、適正な毒物劇物の保管管理について指導した。

表 4－4 毒物劇物業務上取扱者の監視状況（元年度）

	電気めっき業	金属熱処理業	運送業	その他 (届出不要)	合 計
工場・事業場数	27	1	23	—	51
立入件数	16(0)	1(0)	6(0) [3(0)]	11(1)	34(1) [3(0)]

注 1 () 内は指導件数である。

注 2 [] 内は、富山県警察本部の依頼により実施した路上取締件数である。

5 水質環境の保全施策

(1) 水質環境計画（クリーンウォーター計画）

ア 総論

(7) 計画の趣旨

本県の豊かで清らかな水環境を、県民共有の財産として将来に引き継いでいくため、県では、昭和 62 年 2 月に水質環境計画（クリーンウォーター計画）を策定し、各種施策を推進してきた。

その結果、河川や海域の水質は全般的に改善され、良好な状態を維持しているが、一方では、灯油などを暖房に使用する冬期に油流出事故が多発するなどの課題が残されている。

また、富山湾の「世界で最も美しい湾クラブ」加盟（平成 26 年 10 月）や、北陸新幹線開業（27 年 3 月）に伴い、県外からの来訪者の増加が見込まれることなどから、本県の水環境の保全やその魅力の向上に向けた取組みが、今後ますます重要になってくる。

このような状況を踏まえ、27 年 3 月に改定した第 6 次計画に基づき、これまで以上に、県民、事業者、行政等が一体となって優れた水環境づくりに向けた取組みを進める。

(イ) 計画の位置づけ

この計画は、富山県環境基本条例第 12 条に定める富山県環境基本計画に基づく水質汚濁の防止に関する個別計画として策定するものであり、河川、湖沼、海域及び地下水の水環境の保全を総合的かつ計画的に推進するための基本となる方向を示すものである。

また、県民、事業者、市町村等と連携協力して水環境の保全に取り組むとともに、その魅力をさらに向上・創造させるための県の施策を体系的に示すものである。

(ウ) 計画期間

平成 27 年度から令和 3 年度までの 7 年間とする。

(エ) 対象

富山県の区域に属する公共用水域及び地下水とする。

イ 計画の目指す姿

『魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下水』とし、具体的には、表 5-1 のとおり、「きれいな水」と「うるおいのある水辺」とする。

表 5-1 水質環境計画の具体的な目標

きれいな水	うるおいのある水辺
公共用水域及び地下水において、水質汚濁に係る環境基準が達成されていること。 さらに、公共用水域の生活環境項目については、 ・河川は環境基準の B 類型相当以上の水質 ・湖沼は環境基準の A 類型相当以上の水質 ・海域は環境基準の B 類型相当以上の水質であること。	周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然とふれあうことができ、散策など憩いの場が、県民一人ひとりの取組みにより確保されていること。

ウ 計画の指標

- 水質環境基準達成率 河川・湖沼：100%、海域：90%以上
- 「とやま川の見守り隊*」による保全活動への参加人数 10,000人（累計）

* 「とやま川の見守り隊」

地域の水辺の環境保全活動を率先して行うものであり、その活動については、「川」のみではなく、「森・川・海」のつながりを意識しながら、県内各地に広げていくこととしている。

エ 施策の基本的方向性

(7) 基本的な水環境保全対策の実施（守る）

現在の良好な水環境を保全し、今後とも水質を維持していくため、排水対策や水質汚濁事故の未然防止など、水質汚濁の防止に関する基本的な施策を着実に実施する。

(4) 水環境のさらなる向上を目指す取組みの推進（育てる）

水環境の魅力のさらなる向上を目指して、行政と県民との協働の取組み、事業者や関係機関と連携した取組みを通じて、県民一人ひとりによる身近な水環境の保全の取組みなどを促進する施策を実施する。

(5) 魅力があり、くつろげる水辺の環境の活用（活かす）

本県の魅力ある水環境をくつろげる水辺の環境として、適切な利活用を促進する施策を実施する。

(1) 県民共有の財産として将来に引き継ぐ（伝える）

魅力ある水環境を、県民共有の財産として将来に引き継いでいくため、主に子どもたちを対象とした環境教育を推進するなど、将来にわたり水環境の保全に取り組む施策を実施する。

オ 計画の推進体制

(7) 県民・NPO、事業者、行政の役割

a 県民・NPOの役割

- ・日常生活に伴う水環境への負荷を低減する。
- ・自ら積極的に身近な水環境の保全を実践する。等

b 事業者の役割

- ・事業活動に伴う水環境への負荷の低減など、水環境の保全の措置を講ずる。
- ・新たな開発や産業立地時には水環境への影響の低減に配慮する。等

c 行政（県）の役割

- ・水環境保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する。
- ・市町村の水環境保全施策の総合調整を行う。等

d 行政（市町村）の役割

- ・地域特性を踏まえた水環境保全施策を推進する。
- ・水環境保全に関する啓発を行う。等

(4) 計画の推進体制

表5-2に示す「富山県水質環境計画推進協議会」において、施策の実施状況等について意見・情報交換しながら、関係者が連携して、総合的かつ効果的に計画を推進する。

表 5 - 2 富山県水質環境計画推進協議会 委員

関係団体	行政機関
富山県商工会議所連合会 富山県商工会連合会 一般社団法人富山県経営者協会 富山県農業協同組合中央会 富山県土地改良事業団体連合会 富山県森林組合連合会 富山県漁業協同組合連合会 富山県内水面漁業協同組合連合会 富山県環境保健衛生連合会 富山県消費者協会 富山県婦人会 富山県生活学校連絡協議会 公益社団法人富山県浄化槽協会 公益財団法人とやま環境財団	北陸農政局 中部経済産業局 北陸地方整備局 中部地方環境事務所 富山県生活環境文化部次長 富山県土木部次長 富山県農林水産部次長 富山市 富山県市長会 富山県町村会

(ウ) 計画の進行管理

関係機関と連携して公共用水域や地下水の水質調査を実施し、水環境の状況を把握するとともに、各種施策や水環境保全活動の実施状況などについても、毎年度、適切な把握に努める。また、計画の進捗状況について、環境白書やウェブページ等で公表・PRする。

(2) 水質環境計画の推進状況（元年度）

ア 水質常時監視等の実施

公共用水域（河川、湖沼、海域）及び地下水の水質を調査し、汚濁の状況を把握した。（河川 63 地点、湖沼 6 地点、海域 28 地点、地下水 98 地点等）

イ 富山湾水質保全対策の推進

「富山湾水質改善対策推進協議会」において、工場・事業場による自主的な窒素、りん等の排出抑制対策*に加えて、令和元年 10 月の「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会の開催に向けて、清掃・植樹活動などの「プラスワン統一アクション*」を推進した。

* 窒素・りん等の排出抑制対策

富山湾海域の水質保全対策を推進するため、計画では、表 5-3 のとおり、県独自に窒素、りんの水質環境目標値を設定するとともに、海域に流入する窒素、りんの排出負荷量の削減を図るための排水対策を推進している。

排水量が 50 m³/日以上 of 工場・事業場を対象に、窒素、りん等の排出量を調査したところ、表 5-4 のとおり、30 年度の窒素、りんの排出量は、11 年度と比較して窒素で 38%、りん で 33% 減少していた。

県では、表 5-5 に示す事業者、行政等により構成される「富山湾水質改善対策推進協議会」において、窒素、りんの削減に関する取組みの確認や、工場・事業場に対する意識啓発を行った。

表 5-3 富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標値

水 域 名	窒 素	り ん
小 矢 部 川 河 口 海 域 (乙)	0.17 mg/L 以下	0.016 mg/L 以下
神 通 川 河 口 海 域 (乙)	0.23 mg/L 以下	0.017 mg/L 以下
そ の 他 の 富 山 湾 海 域	0.14 mg/L 以下	0.010 mg/L 以下

表 5-4 水質汚濁防止法の規制対象工場・事業場（排水量 50m³/日以上）からの排出負荷量
（単位：t/日）

調査項目・ 業種	窒素排出負荷量						りん排出負荷量					
	H11	H26	H27	H28	H29	H30	H11	H26	H27	H28	H29	H30
産業系計	23.0	8.2	10.4	11.5	9.9	11.8	0.84	0.34	0.34	0.34	0.32	0.38
生活系(下水道等)	3.7	4.7	4.8	4.3	4.7	4.8	0.28	0.35	0.35	0.36	0.38	0.37
合計	26.7	13.0	15.2	15.9	14.7	16.6	1.12	0.69	0.69	0.70	0.70	0.75
削減率(H11 年度ベース)	-	51%	43%	41%	45%	38%	-	39%	38%	37%	37%	33%

表5-5 富山湾水質改善対策推進協議会 会員

工場・事業場	行政機関
京セラ株式会社富山入善工場 金剛化学株式会社 JFE マテリアル株式会社 協和ファーマケミカル株式会社 中越パルプ工業株式会社高岡工場 東洋紡株式会社富山事業所庄川工場 富山県神通川左岸浄化センター 富山市浜黒崎浄化センター 富山製紙株式会社 日産化学株式会社富山工場 日本高周波鋼業株式会社富山製造所 日本曹達株式会社高岡工場 ヌヴオトン テクノロジージャパン株式会社魚津地区 細川機業株式会社 燐化学工業株式会社 YKK 株式会社黒部事業所黒部工場	富山県生活環境文化部環境政策課 富山県環境科学センター 富山県農林水産部農業技術課 富山県農林水産部農村整備課 富山県農林水産部水産漁港課 富山県土木部都市計画課 富山市環境部環境保全課 富山市上下水道局下水道課

*** プラスワン統一アクション**

県では、「世界で最も美しい湾クラブ」に富山湾が加盟したことを契機として、27年度から、美しい富山湾を守るために県内の事業者が自主的な環境保全活動に取り組む「プラスワンアクション」を推進している。

元年度は、10月の「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会に向けて、4～9月を集中実施期間として「プラスワン統一アクション」を実施し、18事業者の延べ8,000人が参加して、県内各地で活動が行われた。



海岸や河川等の清掃活動



統一ロゴマーク

ウ 水質汚濁事故対策の推進

水質汚濁事故対策連絡会議による油流出などの事故発生時の連絡体制の確保を図るとともに、関係機関等と連携して、事故時に迅速に対応するための訓練や事故防止を呼びかけるリーフレット（事業者向け、一般家庭向け、約3万5千部作成）の配布等を実施した。

エ 水環境保全活動の促進

水環境に関心を持ち、自ら率先して保全活動に取り組むことのできる人材を養成するため、子どもたちが水環境の大切さを学ぶ「とやま川・海の環境観察会」を開催した（図5-1、5-2）。また、「とやまの名水」等の保全活動に取り組む活動団体等に対して活動支援のための資機材（水質調査キット等）の提供等を行ったほか、ウェブサイト「とやま名水ナビ」や公式ツイッター「とやまの水環境」（図5-3）を活用し、地域住民や活動団体による水環境保全活動の先駆的事例等の情報を提供した。

とやま



川の環境観察会

を開催しました

子どもたちに富山県の水環境の素晴らしさや大切さを実感してもらうため、「川の環境観察会」を3回開催しました。(合計100人の親子が参加してくれました。)

観察会の内容

- 1 川のすこやかさ調査の概要説明
- 2 透視度計の工作 (水の濁り具合を測る簡易な器具)
- 3 川のすこやかさ調査の体験 (「見る、感じる、触る」といった感覚で調査する)



開催日	開催場所	結果
7月30日	神通川水辺プラザ自然ふれあい学習館 西派川 (37名)	<p>2.7 自然なすがた 2.5 地域とのつながり 2.7 快適な水辺 3.0 水のきれいさ 2.5 ゆたかな生きもの</p>
7月31日	黒部市吉田科学館 吉田川 (23名)	<p>2.8 自然なすがた 2.4 地域とのつながり 2.5 快適な水辺 2.5 水のきれいさ 3.0 ゆたかな生きもの</p>
8月21日	高岡おとぎの森公園 千保川 (40名)	<p>2.6 自然なすがた 2.4 地域とのつながり 2.6 快適な水辺 2.8 水のきれいさ 2.5 ゆたかな生きもの</p>

調査した3つの川はどれも快適な水辺だったよ！
みんなの家の近くの川や用水を調べてみてね！



川のすこやかさ調査の説明



透視度計の工作



川のすこやかさ調査の体験

図5-1 とやま川の環境観察会の開催結果

とやま

海の環境観察会



を開催しました

子どもたちに富山県の水環境の素晴らしさや大切さを実感してもらうため、「海の環境観察会」を令和元年7月27日に高岡市の義経岩周辺で開催しました。(39人の親子が参加してくれました。)

観察会の内容

- 1 海岸の生き物の採集・観察
- 2 採集した生き物の説明

採集した生き物

魚類(8種類)(ヒガンフグ・ヒラメ(幼魚)等)
 貝類(4種類)(イシダタミカイ・サザエ等)
 甲殻類(9種類)(イソガニ・ホンヤドカリ等)
 その他(フレリトゲアメフラシ)

きれいな水を守るためにできること

- ・油や調理くず、食べ残しをそのまま台所から流さない
- ・お風呂の残り湯は洗濯に利用する
- ・石鹸、シャンプー、洗剤などは、使いすぎない
- ・水道の蛇口は、こまめにしめる
- ・家の周りの側溝、用水や川の周辺などに、ごみを捨てない
- ・身近な環境を守る活動に参加する(ごみ拾い、緑化・植樹活動など)

義経岩周辺には、たくさんのお生き物がすんでいますよ！
 きれいな海なんだね！
 この海をみんなですくっていきましょう！



海岸の生き物の採集・観察



採集した生き物



採集した生き物の説明

図5-2 とやま海の環境観察会の開催結果

富山県環境保全課の公式アカウント



とやまの水環境

Twitter やっています！



水環境の魅力、環境保全活動やイベントなどの情報を発信していきます！！

海森 ホリィ

探訪！ とやまの水環境

全国に誇るとやまの名水を紹介し、「休日どこに行こうかな？」と悩んだときの参考に！

水に何ト しています。

名水の保全に活躍している方の活動の様子などをお伝えします！活動を体験するきっかけにも！

パッコと学ぼう！

小学生向けの「川・海の環境観察会」など夏休みの自由研究にも役立つ情報をいち早く！

アカウントがなくても
見られるよ！



河里 パッコ

フォローはこちらから

QRコード



Web検索

ツイッター とやまの水環境

検索

<https://twitter.com/toyamanomizu>

図5-3 公式ツイッター「とやまの水環境」

6 水質関係の各種調査

(1) 窒素・リンの環境調査

ア 調査概要

河川や海域における全窒素及び全りんの実態を把握するため、河川 51 地点、湖沼 6 地点、海域 28 地点の合計 85 地点で調査を実施した。

表 6-1 公共用水域における全窒素・全りんの水質調査結果（元年度）

（単位：mg/L）

水 域 名	調 査 地 点 名	全窒素	全りん	水 域 名	調 査 地 点 名	全窒素	全りん
阿 尾 川	阿 尾 橋	0.58	0.069	黒 部 川	下 黒 部 橋	0.21	0.010
余 川	間 島 橋	0.43	0.042	入 川	末 端	0.27	0.024
上 庄 川	北 の 橋	0.52	0.041	小 川	赤 川 橋	0.30	0.013
仏 生 寺 川	八 幡 橋	3.8	0.29	舟 川	上 朝 日 橋	0.29	0.006
	湊 川	中 の 橋	0.94		0.12	舟 川 橋	0.31
小 矢 部 川	河 口	0.94	0.062	木 流 川	末 端	0.38	0.031
	太 美 橋	0.34	0.014	笹 川	笹 川 橋	0.32	0.010
千 保 川	地 子 木 橋	0.58	0.024	境 川	境 橋	0.42	0.005
祖 父 川	新 祖 父 川 橋	0.63	0.028	境川ダム貯水池	えん堤付近	0.33	0.004
山 田 川	福 野 橋	0.37	0.022	(桂湖)	湖 中 央	0.32	0.003
	二ヶ淵えん堤	0.30	0.008	有峰ダム貯水池	えん堤付近	0.15	0.003
庄 川	大 門 大 橋	0.21	0.011	(有峰湖)	湖 中 央	0.15	0.003
	雄 神 橋	0.32	0.014	黒部ダム貯水池	えん堤付近	0.21	0.004
和 田 川	末 端	0.23	0.011	(黒部湖)	湖 中 央	0.15	0.004
内 川	山 王 橋	0.98	0.028	富山新港海域	富山新港 No. 1	0.23	0.038
	西 橋	0.45	0.026		富山新港 No. 2	0.22	0.036
下 条 川	稲 積 橋	1.1	0.073		富山新港 No. 3	0.26	0.056
新 堀 川	白 石 橋	1.0	0.088		富山新港 No. 4	0.24	0.058
西部主幹排水路	西部排水機場	0.51	0.069	第 1 貯木場	姫 野 橋	0.35	0.067
東部主幹排水路	東部排水機場	0.71	0.084	中野整理場	中 央	0.43	0.072
神 通 川	萩 浦 橋	1.6	0.033	小 矢 部 川 河 口 海 域	小矢部川河口海域No.2	0.23	0.021
	神 通 大 橋	0.33	0.025		小矢部川河口海域No.3	0.23	0.023
宮 川	新 国 境 橋	0.46	0.026		小矢部川河口海域No.5	0.14	0.013
高 原 川	新 猪 谷 橋	0.33	0.007		小矢部川河口海域No.6	0.18	0.017
い ち ち 川	四 ツ 屋 橋	0.68	0.041	神 通 川 河 口 海 域	神通川河口海域No.1	0.17	0.012
松 川	桜 橋	0.75	0.039		神通川河口海域No.2	0.24	0.014
	萩 浦 小 橋	0.58	0.038		神通川河口海域No.3	0.19	0.012
富 岩 運 河	岩 瀬 橋	3.6	0.066		神通川河口海域No.4	0.17	0.011
岩 瀬 運 河	今 川 橋	0.35	0.027		神通川河口海域No.5	0.23	0.012
常 願 寺 川	東 西 橋	0.57	0.033		神通川河口海域No.6	0.18	0.012
	泉 正 橋	0.44	0.044		小矢部川河口海域No.7	0.14	0.010
白 岩 川	流 観 橋	0.35	0.017		神通川河口海域No.7	0.16	0.012
	寺 田 橋	0.30	0.011		その他地先海域No.1	0.11	0.009
栃 津 川	魚 躬 橋	0.53	0.023		その他地先海域No.2	0.12	0.011
	落 合 橋	0.72	0.034	その他地先海域No.3	0.12	0.010	
上 市 川	早 月 橋	0.34	0.005	その他地先海域No.4	0.18	0.015	
中 川	角 川 橋	0.51	0.031	その他地先海域No.5	0.19	0.014	
早 月 川	港 橋	0.48	0.022	その他地先海域No.6	0.17	0.011	
角 川	落 合 橋	0.78	0.076	その他地先海域No.7	0.15	0.010	
鴨 川	落 合 橋	0.49	0.033	その他地先海域No.8	0.13	0.009	
片 貝 川	石 田 橋	0.65	0.061	その他地先海域No.9	0.13	0.009	
布 施 川	立 野 橋	1.7	0.041	その他地先海域No.10	0.13	0.009	
	吉 田 橋	0.80	0.033				

注 1 測定値は、年平均値である。

注 2 上庄川「北の橋」については、橋梁架替工事のため、上流の「恵比寿橋」において採水を実施した。

イ 調査結果

調査結果は、表6-1のとおりであった。

富山湾海域における全窒素及び全りん濃度は、それぞれ環境基準のⅠ類型（全窒素 0.2 mg/L 以下、全りん 0.02mg/L 以下）に相当する水質であった。また、水質環境計画で設定した水質環境目標の適合状況については、表6-2のとおり、全窒素、全りんともに 17 地点中 11 地点で適合（適合率 65%）していた。

表6-2 全窒素・全りんの水質環境目標の適合状況

水 域 名	調査地点名	水質環境目標		年間平均値(mg/L)		適合状況		
		全窒素	全りん	全窒素	全りん	全窒素	全りん	
富 山 湾	小 矢 部 川 河口海域(乙)	小 矢 部 5	0.17	0.016	0.14	0.013	○	○
		小 矢 部 6	mg/L以下	mg/L以下	0.18	0.017	×	×
	神 通 川 河口海域(乙)	神 通 4	0.23 mg/L以下	0.017 mg/L以下	0.17	0.011	○	○
		神 通 5			0.23	0.012	○	○
		神 通 6			0.18	0.012	○	○
	そ の 他 富 山 湾 海 域	小 矢 部 7	0.14 mg/L以下	0.010 mg/L以下	0.14	0.010	○	○
		神 通 7			0.16	0.012	×	×
		そ の 他 1			0.11	0.009	○	○
		そ の 他 2			0.12	0.011	○	×
		そ の 他 3			0.12	0.010	○	○
		そ の 他 4			0.18	0.015	×	×
		そ の 他 5			0.19	0.014	×	×
		そ の 他 6			0.17	0.011	×	×
		そ の 他 7			0.15	0.010	×	○
		そ の 他 8			0.13	0.009	○	○
	そ の 他 9	0.13	0.009	○	○			
	そ の 他 10	0.13	0.009	○	○			

(2) 要監視項目の環境調査

ア 調査概要

公共用水域における要監視項目の実態を把握するため、河川 52 地点及び海域 1 地点の合計 53 地点で調査を実施した。

イ 調査結果

調査結果は、表 6-3 のとおりで、調査した 14 項目のうち、ニッケル、モリブデン、全マンガン及びウランの 4 項目が検出されたが、環境省の指針値を超過したものはなかった。

表 6-3 河川及び海域における要監視項目調査結果（元年度）

調査項目	調査地点数 (河川/海域)	検出地点 (河川/海域)	測定結果	指針値 超過地点数	指針値	定量下限値
クロロホルム	52/0	0/0	ND	0	0.06	0.0006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	52/0	0/0	ND	0	0.04	0.004
1,2-ジクロロプロパン	52/0	0/0	ND	0	0.06	0.006
p-ジクロロベンゼン	52/0	0/0	ND	0	0.2	0.02
フェニトロチオン	52/0	0/0	ND	0	0.003	0.0003
イソプロチオラン	52/0	0/0	ND	0	0.04	0.004
フェノブカルブ	52/0	0/0	ND	0	0.03	0.003
トルエン	52/0	0/0	ND	0	0.6	0.06
キシレン	52/0	0/0	ND	0	0.4	0.04
ニッケル	52/0	11/0	ND~0.013	0	-	0.001
モリブデン	52/0	3/0	ND~0.055	0	0.07	0.007
アンチモン	52/0	0/0	ND	0	0.02	0.002
全マンガン	52/1	27/0	ND~0.15	0	0.2	0.02
ウラン	52/0	7/0	ND~0.0010	0	0.002	0.0002

注 NDとは、定量下限値未満をいう。

(3) 湖沼の水質調査

ア 調査概要

主要な湖沼の水質の現状を把握し、水質汚濁の未然防止に資するため、上市川ダム貯水池で水質調査を実施した。

(7) 調査対象湖沼

調査対象湖沼の概要は、表6-4のとおりである。

(4) 調査地点及び調査回数

湖中央及びダムえん堤付近の2地点で、8月及び11月に調査を実施した。

(ウ) 調査項目

透明度、pH、COD、SS、DO、全窒素、全りん、クロロフィルa

表6-4 調査対象湖沼

湖沼名	所在地	有効貯水量 (千m ³)	湛水面積 (km ²)	主な利水目的
上市川ダム貯水池	中新川郡上市町東種	3,500	0.23	発電、農業、洪水調節

イ 調査結果

調査結果は、表6-5のとおりで、有機汚濁の指標であるCODについては、環境基準のA類型（A：3mg/L以下）に相当する水質であった。

表6-5 湖沼の調査結果（元年度）

湖沼名	調査回数	調査項目							
		透明度 (m)	pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	クロロフィルa (μg/L)
上市川ダム貯水池	2	3.6	7.7	1.6	1	9.4	0.34	0.009	6.9

注 測定値は、年平均値である。

(4) 海水浴場の水質調査

ア 調査概要

海水浴場の水質の状況を把握するため、主要8海水浴場について調査を実施した。

(7) 調査時期

開設前：4月16日～5月14日

開設中：7月3日～7月23日

(4) 調査海水浴場

小境（氷見市）、島尾（氷見市）、雨晴・松太枝浜（高岡市）、八重津浜（富山市）、岩瀬浜（富山市）、浜黒崎（富山市）、石田浜（黒部市）、宮崎・境海岸（朝日町）

(7) 調査項目

透明度、油膜の有無、COD、ふん便性大腸菌群数、腸管出血性大腸菌O-157

イ 調査結果

調査結果は、表6-6のとおりで、すべて水浴場として適当な水質であった。

水浴場水質判定基準（表6-7）によれば、開設前調査では、6海水浴場で「適、水質A」、2海水浴場で「適、水質A」であった。また、開設中調査では、2海水浴場で「適、水質AA」、3海水浴場で「適、水質A」、3海水浴場で「可、水質B」であった。

表6-6 海水浴場水質調査結果（元年度）

(1) 開設前（5月）

海水浴場	判定	水質				腸管出血性 大腸菌 O-157	調査機関
		透明度 (m)	油膜 の有無	COD (mg/L)	ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)		
小境 (氷見市)	適 (水質AA)	全透	なし	1.2	2未満	不検出	富山県
島尾 (氷見市)	適 (水質AA)	全透	なし	2.0	2未満	不検出	〃
雨晴・松太枝浜 (高岡市)	適 (水質AA)	全透	なし	1.8	2未満	不検出	〃
八重津浜 (富山市)	適 (水質AA)	全透	なし	1.0	2未満	不検出	富山市
岩瀬浜 (富山市)	適 (水質A)	全透	なし	1.0	2	不検出	〃
浜黒崎 (富山市)	適 (水質A)	全透	なし	1.0	2	不検出	〃
石田浜 (黒部市)	適 (水質AA)	全透	なし	1.1	2未満	不検出	富山県
宮崎・境海岸 (朝日町)	適 (水質AA)	全透	なし	1.0	2未満	不検出	〃

(2) 開設中 (7～8月)

海水浴場	判定	水質				腸管出血性 大腸菌 O-157	調査機関
		透明度 (m)	油膜 の有無	COD (mg/L)	ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)		
小 境 (氷見市)	適 (水質AA)	全透	なし	1.4	2未満	不検出	富山県
島 尾 (氷見市)	可 (水質B)	全透	なし	2.4	29	不検出	〃
雨晴・松太枝浜 (高岡市)	可 (水質B)	全透	なし	2.5	2未満	不検出	〃
八重津浜 (富山市)	適 (水質A)	全透	なし	1.5	6	不検出	富山市
岩瀬浜 (富山市)	適 (水質A)	全透	なし	1.3	3	不検出	〃
浜黒崎 (富山市)	適 (水質A)	全透	なし	1.6	4	不検出	〃
石田浜 (黒部市)	可 (水質B)	全透	なし	2.3	2	不検出	富山県
宮崎・境海岸 (朝日町)	適 (水質AA)	全透	なし	1.3	2未満	不検出	〃

注 「判定」の適、AA、A、可及びBは「水浴場水質判定基準（環境省）」に示された判定区分を示す。

表6-7 水浴場水質判定基準（環境省）

区 分		透明度[m]	油膜の有無	COD [mg/L]	ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]
適	水質AA	1以上(全透)	認められない	2以下	不検出(検出下限2)
	水質A				100以下
可	水質B	0.5以上1未満	常時は認められない	5以下	400以下
	水質C			8以下	1,000以下
不適		0.5未満	常時認められる	8超	1,000を超える

(5) 神一ダム水質調査

神岡鉱業(株)との「環境保全等に関する協定」に基づき、カドミウムについて神一ダムで毎月の調査を実施した。その結果は、表6-8のとおり、すべて不検出(0.0001mg/L未満)であり、環境基準(0.003mg/L)と比べて極めて低いものであった。

表6-8 神一ダム水質調査結果(元年度)

(単位: mg/L)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
カドミウム	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

(6) 底質の重金属調査

ア 調査概要

主要な河川や港湾における底質の重金属による汚染状況を把握し、公共用水域の水環境を保全するため、21地点で調査を実施した。

イ 調査結果

調査結果は、表6-9のとおりで、総水銀については、底質の暫定除去基準値（河川 25ppm、港湾・運河 30ppm）を超える地点はなかった。

表6-9 底質（重金属）調査結果（元年度）

区分	水域名	調査地点名	調査結果						調査機関
			総水銀 (mg/kg)	カドミウム (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	ひ素 (mg/kg)	総クロム (mg/kg)	強熱減量 (%)	
河川	下条川	稲積橋	0.08	0.3	16	7.6	50	4.7	富山県
	新堀川	白石橋	0.06	0.6	34	13	100	10	〃
	神通川	成子大橋	0.01未満	0.2	72	6.6	10	0.8	富山市
		小羽付近	0.01未満	0.3	93	7.6	30	0.7	〃
	高原川	新猪谷橋	0.01未満	0.2	65	10	50	0.8	〃
	井田川	落合橋	0.01	0.1未満	5	4.9	10	1.1	〃
	長棟川	長棟発電所	0.01未満	0.2	130	9.4	10未満	1.3	〃
	富岩運河	萩浦小橋	5.7	1.2	100	22	1400	16	〃
		木場橋	0.47	1.5	56	14	40	6.1	〃
	岩瀬運河	岩瀬橋	2.1	0.3	79	10	170	4.4	〃
	住友運河	前川橋	0.24	0.2	29	7.1	110	3.8	〃
	白岩川	東西橋	0.01	0.1未満	4	3.7	10未満	1.5	〃
		泉正橋	0.01	0.1未満	6	2.8	10未満	2.0	富山県
	栃津川	流観橋	0.01未満	0.1未満	4	1.8	10	1.4	〃
寺田橋		0.01	0.1未満	7	2.3	20	2.0	〃	
港湾	伏木港	港口	0.08	0.5	27	10	60	11	〃
		港央	0.08	0.5	29	9.2	60	12	〃
		港奥	0.02	0.1未満	4	2.6	10	1.3	〃
	富山港	港口	0.04	0.4	31	10	30	3.9	富山市
		港央	0.18	0.2	30	9.0	40	3.1	〃
		港奥	1.5	0.8	190	22	200	8.1	〃
定量下限値			0.01	0.1	1	0.5	10	—	—

(7) 立山環境調査

立山地区の水質環境の保全を図るため、発生源 6 事業場及び図 6-1 に示す常願寺川上流部の河川等の環境 6 地点の水質調査を実施した。

その結果、発生源については、いずれも排水基準に適合していた。また、河川環境については、表 6-10 のとおりで、BOD（又はCOD）は、概ねこれまでの調査結果の範囲内であり、著しい水質悪化は認められなかった。

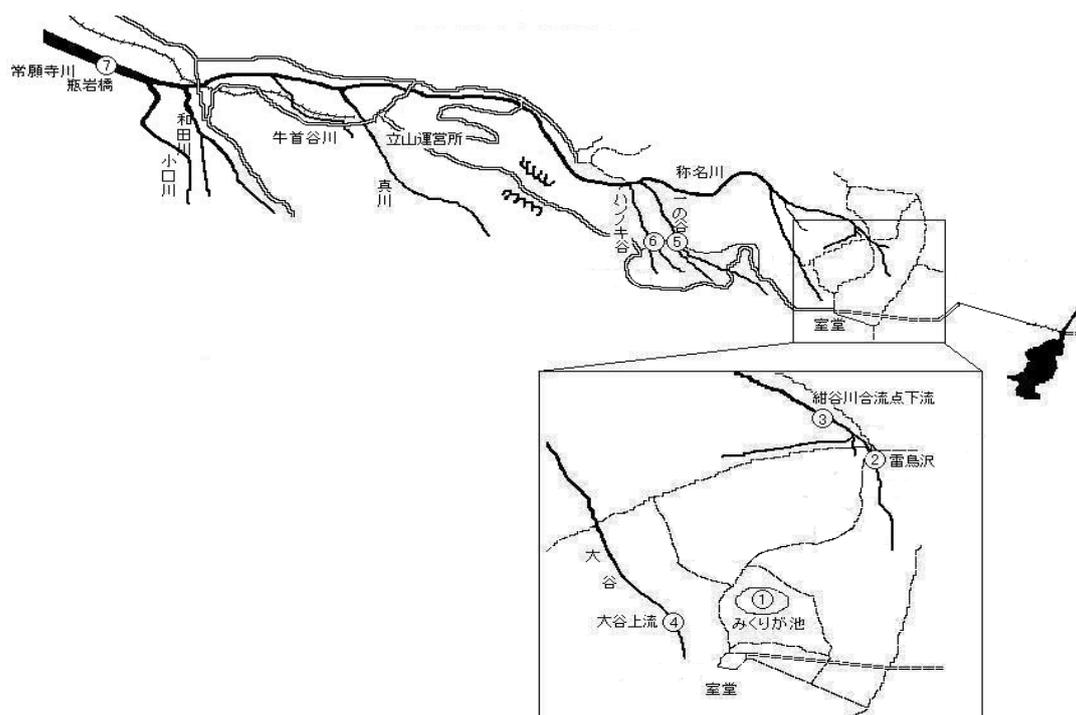


図 6-1 立山環境調査地点

表 6-10 立山環境調査（河川環境調査）結果（元年度）

区分	名称	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)
称名滝上流	① みくりが池	5.0	<0.5	<1
	② 雷鳥沢	6.9	<0.5	<1
	③ 紺谷川合流点下流	-	-	-
	④ 大谷上流	7.2	<0.5	1
	⑤ 一の谷	7.3	<0.5	<1
	⑥ ハンノキ谷	5.5	<0.5	<1
称名滝下流	⑦ 常願寺川瓶岩橋	8.5	<0.5	<1

注1 BOD欄中、「みくりが池」はCODの値である。

注2 「紺谷川合流点下流」は、火山ガスの影響により元年度は調査を実施していない。

注3 「常願寺川瓶岩橋」については、通行止のため下流の横江頭首工において採水を実施した。

(8) 水生生物調査

広く水質保全意識の普及を図るため、各種団体において、河川の水生生物調査が行われており、元年度は、表6-11のとおり、2団体延べ455名の参加により、7河川12地点で調査が実施された。

表6-11 水生生物調査結果（元年度）

河川名	調査地点名	水質階級	調査団体名
藪波川	小矢部市・安養寺・戸久地内	I	小矢部市
小矢部川	小矢部市清沢 合口橋付近	I	国土交通省（富山河川国道事務所）
	小矢部市嫁兼 嫁兼橋付近	I	
	高岡市福岡町 土屋橋付近	I	
	高岡市福岡町 聖人橋付近	I	
庄川	砺波市東開発 砺波大橋付近	I	
熊野川	富山市友杉 友杉橋付近	I	
常願寺川	富山市上滝 立山橋付近	I	
百瀬川	南砺市利賀村坂上地内	I	国土交通省（利賀ダム工事事務所）
黒部川	黒部市本村 下黒部橋付近	I	国土交通省（黒部河川事務所）
	黒部市宇奈月町音澤 音沢橋付近	I	
	黒部市宇奈月町黒部 鐘釣付近	I	
計7河川	12地点		2団体、延べ455人

注 水質階級の判定と主な指標生物は以下のとおりである。

- I（きれいな水）：ウズムシ類、カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類
- II（少しきたない水）：ヒラタドロムシ類等
- III（きたない水）：ミズムシ、タニシ類等
- IV（大変きたない水）：エラミミズ、ユスリカ類等

(9) ダイオキシン類の環境調査

河川、海域及び地下水について、ダイオキシン類の環境調査を実施した。

調査結果は、表6-12のとおりで、河川底質については、富山市の富岩運河1地点で環境基準値を超えていたが、その他の地点では環境基準を達成していた。

また、河川水質、海域水質、海域底質及び地下水質については、すべての地点で環境基準を達成していた。

表 6-12 ダイオキシン類環境調査結果（元年度）

(1) 河川（水質）

水域名	調査地点	調査回数	調査結果 [pg-TEQ/L]				調査機関
			1回目	2回目	3回目	平均	
余川川	間島橋	年1回	0.055	-	-	0.055	富山県
仏生寺川/湊川	中の橋	〃	0.20	-	-	0.20	〃
小矢部川	城光寺橋	〃	0.076	-	-	0.076	国土交通省
千保川	地子木橋	〃	0.10	-	-	0.10	高岡市
祖父川	新祖父川橋	〃	0.11	-	-	0.11	〃
庄川	新庄川橋	〃	0.075	-	-	0.075	国土交通省
	大門大橋	〃	0.070	-	-	0.070	〃
内川	山王橋	〃	0.059	-	-	0.059	富山県
新堀川	白石橋	〃	0.12	-	-	0.12	〃
神通川	神通大橋	〃	0.070	-	-	0.070	国土交通省
いたち川	四ツ屋橋	年2回	0.14	0.14	-	0.14	富山市
松川	桜橋	〃	0.15	0.15	-	0.15	〃
富岩運河	萩浦小橋	〃	0.40	0.62	-	0.51	〃
岩瀬運河	岩瀬橋	〃	0.088	0.30	-	0.19	〃
常願寺川	常願寺橋	年1回	0.069	-	-	0.069	国土交通省
白岩川	東西橋	年2回	0.21	0.34	-	0.28	富山市
鴨川	港橋	年1回	0.059	-	-	0.059	富山県
黒瀬川	石田橋	年3回	2.1	0.08	0.14	0.77	〃
高橋川	立野橋	年1回	0.054	-	-	0.054	〃
黒部川	下黒部橋	〃	0.067	-	-	0.067	国土交通省
	宇奈月ダム	〃	0.067	-	-	0.067	〃
小川	赤川橋	〃	0.051	-	-	0.051	富山県
境川	境橋	〃	0.048	-	-	0.048	〃
環境基準						1	

注 黒瀬川（石田橋）については、1回目（令和元年10月）の測定において環境基準値を超過したため、詳細な調査（11月、令和2年1月）を実施したところ、その後の超過は見られず、年間では環境基準を達成していることを確認した。

(2) 河川 (底質)

水域名	調査地点	調査回数	調査結果 [pg-TEQ/g]	調査機関
余 川 川	間 島 橋	年 1 回	2.3	富 山 県
小 矢 部 川	城 光 寺 橋	〃	0.23	国土交通省
庄 川	新 庄 川 橋	〃	0.23	〃
	大 門 大 橋	〃	0.22	〃
神 通 川	神 通 大 橋	〃	0.22	〃
松 川	桜 橋	〃	3.1	富 山 市
富 岩 運 河	萩 浦 小 橋	〃	520	〃
常 願 寺 川	常 願 寺 橋	〃	0.25	国土交通省
高 橋 川	立 野 橋	〃	0.78	富 山 県
黒 部 川	下 黒 部 橋	〃	0.22	国土交通省
	宇 奈 月 ダ ム	〃	0.37	〃
小 川	赤 川 橋	〃	0.13	富 山 県
境 川	境 橋	〃	0.12	〃
環境基準			150	

(3) 海域 (水質)

水域名	調査地点	調査回数	調査結果 [pg-TEQ/L]	調査機関
富 山 新 港 海 域	新 港 1	年 1 回	0.060	富 山 県
神 通 川 河 口 海 域	神 通 2	〃	0.052	〃
そ の 他 富 山 湾 海 域	そ の 他 5	〃	0.050	〃
	そ の 他 10	〃	0.048	〃
環境基準			1	

(4) 海域 (底質)

水域名	調査地点	調査回数	調査結果 [pg-TEQ/g]	調査機関
富 山 新 港 海 域	新 港 1	年 1 回	0.36	富 山 県
神 通 川 河 口 海 域	神 通 2	〃	1.4	〃
そ の 他 富 山 湾 海 域	そ の 他 5	〃	2.7	〃
	そ の 他 10	〃	2.6	〃
環境基準			150	

(5) 地下水質


市町村名	調査地点	調査回数	調査結果[pg-TEQ/L]	調査機関
富山市	草 島	年1回	0.055	富山市
	小 西	〃	0.055	〃
	水橋清水堂	〃	0.055	〃
	町 村	〃	0.056	〃
	中 布 目	〃	0.055	〃
	東 黒 牧	〃	0.055	〃
	八尾町中神通	〃	0.056	〃
	婦中町下井沢	〃	0.056	〃
高岡市	駒 方	〃	0.047	高岡市
	伏 木	〃	0.047	〃
	清 水 町	〃	0.043	富山県
氷見市	十 二 町	〃	0.043	〃
小矢部市	下 後 壱	〃	0.043	〃
南砺市	東 殿	〃	0.043	〃
環境基準			1	

7 水質汚濁に係る事故等


(1) 水質汚濁事故の概要

県内では、有害物質や油等の河川等への流出や地下への浸透等の水質汚濁事故が年間 40～50 件程度発生している。元年度の水質汚濁事故の発生件数は、図 7-1 及び表 7-1 のとおり、38 件で、その内訳は、「油の流出」が 33 件と最も多くなっている。

主な事故の原因は、ホームタンクからの小分け中の不注意やバルブの閉め忘れのような「作業ミス」による事故の割合が最も多くなっている。

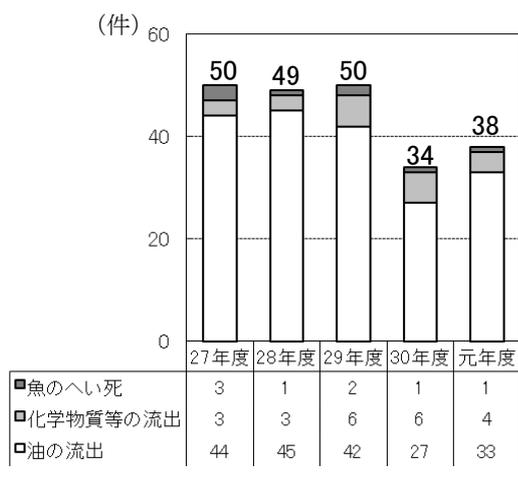

種類別事故件数

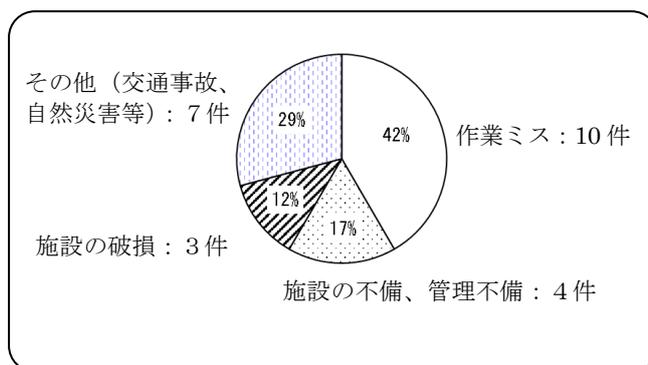

事故原因（原因不明を除く）

図 7-1 水質汚濁事故の発生状況

(2) 水質汚濁事故対策連絡会議

県では、水質汚濁事故の未然防止や事故時の関係者間の連携体制の強化を図るため、国や市町村、関係機関、事業者団体で構成される「富山県水質汚濁事故対策連絡会議」を 22 年度に設置し、各種の取組みを実施している。

主な取組みとしては、冬期に一般家庭からの油流出事故が多発していることなどを踏まえ、図 7-2～5 のとおり、油流出事故防止に関する啓発リーフレットを 2 種類作成し、事業者や一般家庭に対して注意喚起を行ったほか、水質汚濁事故対応ハンディマニュアルに基づく事故時の初動対応等を確認するため、富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会と連携し、関係機関を対象とした講習を行った。

「油流出事故防止に関する啓発リーフレット」

掲載先

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/kj00010319.html

「水質汚濁事故対応ハンディマニュアル」（第 2 版）

掲載先

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/kj00010320.html

「地下水汚染未然防止リーフレット」

掲載先

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/kj00013076-002-01.html



地下水汚染未然防止リーフレット

表7-1 水質汚濁事故の内訳（元年度）

No	発生日	流出先等	流出物	発生源				原因別				魚のへい死	
				工場・事業場	一般家庭	その他	不明	配管等の破損	作業ミス	点検・管理不備	その他交通事故等		不明
1	4月	四屋川（小矢部川）	油流出（潤滑油 数百mL）	○					○				
2	4月	高野川（白岩川）	油流出（重油 1L）	○					○				
3	4月	白岩川	油流出（不明）				○					○	
4	4月	地下	地下浸透（ふっ素 推定765L）	○						○			
5	5月	白岩川	油流出（灯油 20L）				○					○	
6	6月	新堀川	油流出（不明）	○								○	
7	6月	黒部湖（黒部川）	油流出（軽油 5L）	○				○					
8	6月	和田川（常願寺川）	油流出（軽油と潤滑油 200L）			○					○		
9	6月	赤江川（神通川）	油流出（ガソリン 少量）				○					○	
10	6月	湊川	魚類へい死（10匹）			○							○
11	6月	神通川	油流出なし			○					○		
12	7月	岩瀬運河	油流出（不明）				○					○	
13	7月	庄川	油流出（重油240L）	○					○				
14	7月	氷見漁港	油流出（不明）				○					○	
15	8月	小出川（白岩川）	油流出（灯油と軽油 20L程度）				○					○	
16	9月	庄川	油流出（軽油 200L）			○					○		
17	9月	内川	油流出（不明）				○					○	
18	9月	大門川（小矢部川）	着色（緑色）				○					○	
19	10月	小矢部川	油流出（軽油 4L）	○					○				
20	10月	常願寺川	油流出（エンジンオイル 12L）			○			○				
21	10月	下条川	SS超過（140mg/L）	○					○				
22	10月	内川	油流出（不明）			○					○		
23	10月	四ツ谷川（神通川）	油流出（不明）	○								○	
24	10月	井田川（神通川）	塗料流出（最大18L）	○					○				
25	11月	用水（黒瀬川）	油流出（エンジンオイル 少量）			○					○		
26	11月	用水（富山湾）	油流出（軽油 450L）			○					○		
27	12月	用水（渋江川）	油流出（灯油 100L）		○				○				
28	12月	排水路（小矢部川）	油流出（潤滑油 40L）	○					○				
29	12月	用水（新堀川）	油流出（作動油 少量）	○						○			
30	1月	用水（黒石川）	油流出（灯油 100L）		○					○			
31	1月	いたち川	油流出（油膜程度）				○					○	
32	1月	黒部川	油流出（潤滑油 180L）	○					○				
33	2月	栃津川	油流出（灯油 180L）		○					○			
34	2月	栃津川	油流出（灯油 480L）		○					○			
35	2月	庄川	油流出（油膜程度）				○					○	
36	2月	いたち川	油流出（油膜程度）				○					○	
37	3月	古川用水（小矢部川）	油流出（油膜程度）				○					○	
38	3月	側溝（神通川）	油流出（重油 17L）	○						○			
合計				14	4	8	12	3	8	6	6	14	1

油流出事故を 防止しましょう!


STOP!

家庭のホームタンクから、灯油が漏れ出し、河川などに流出する事故が多発しています。その多くは **うっかりミスが原因** です。

作業中は
その場を
離れない
ように!




例えば 200ℓ
流出させたら
200ℓ×100円
=約20,000円
の損失

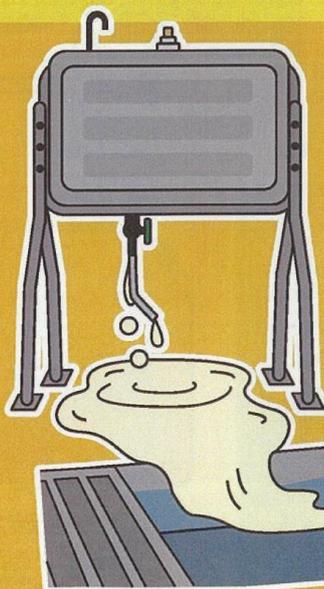

バルブの
緩み、締め忘れに
注意!

土壤に染み込んだら
地下水を汚すおそれも!



漏れた時は新聞紙等で拡散を防ぐ!

油流出事故は、河川、海、地下水などに重大な環境影響を引き起こし、水利用に支障をきたすなど、人の生活や動植物に多大な影響を与えるおそれがあります。

※このリーフレットはご家庭で掲示をお願いします。

図 7-2 油流出事故防止に関する啓発リーフレット（家庭向け（おもて））

油流出事故を起こしたら! (見つけたら!)

消防署(119)又は **すみやかに!**
市町村の環境担当課までご連絡ください。

漏れた油は、布や新聞紙でふき取り、
できるかぎり回収しましょう!

◆ 注意事項 ◆

- 油を水で洗い流すのは**厳禁!**
- 油処理剤や洗剤の使用も**厳禁!**

※油処理剤や洗剤は油を分解するものではありません。河川などの水質汚濁の原因になります。




豊かで清らかな水環境を守りましょう。

便利グッズ ～給油補助器具を使用してみましょう～

小分けする容器の油面を感知し、あふれる前に給油を自動停止する給油補助器具を使用することで、不注意による油漏れを未然に防止することができます。



今、お使いのホームタンクへの取付けが可能です。

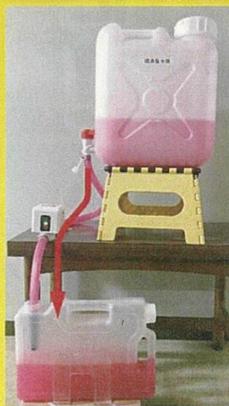

小分け中




自動停止



止まっています!

ボタンを押すだけ →



ボタンを押すだけで
簡単・安心!


富山県水質汚濁事故対策連絡会議 (事務局 富山県環境保全課 TEL 076-444-3146)

図7-3 油流出事故防止に関する啓発リーフレット (家庭向け (うら))

油流出事故を防ぎましょう！

重油のタンクや配管などから油が漏れ出し、河川や用水に流出する事故が多発しています。

油流出事故の原因（過去3年間分）

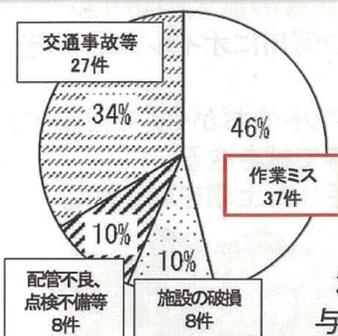

水道や井戸水、農業用水が汚れてしまうかも！



原因の多くは「作業ミス」です


油流出事故は、人の生活や動植物に大きな影響を与えるおそれがあります。

（原因が不明の34件を除く。） 事故の多くは、作業ミスの防止や日常点検で防ぐことができます。

よくある油流出事故の例



バルブの緩み、締め忘れにより漏えい



油流出事故の防止のために

- ☑ バルブの締め忘れなどの「作業ミス」をなくしましょう。
- ☑ 定期的にグリストラップや排水溝を清掃しましょう。
- ☑ タンクや配管に腐食や亀裂がないか点検しましょう。また、こまめに油の消費量をチェックしましょう。
- ☑ 建設現場においては、重機・発電機の燃料や塗料などが流出しないように保管・管理を徹底しましょう。
- ☑ 防油堤の設置や土のう、吸着マットの準備、緊急連絡網や事故対応マニュアルの整備など、万が一の事故に備えましょう。



図7-4 油流出事故防止に関する啓発リーフレット（事業者向け（おもて））

万が一、油流出事故を起こした場合は・・・

早急に

応急措置と関係機関への連絡を必ずお願いします！

応急措置

<漏えいや流出の拡大の防止>

- ① バルブを閉める、遮断弁を閉じる。
- ② 土のうを積む。
- ③ 関連施設を緊急停止し、油の拡散を防ぐ



<汚染や被害の拡大の防止>

- ① 水路や河川にオイルフェンスを張る。
- ② 吸着マットやおがくずで回収する。古布等で拭き取る。
- ③ 油で汚れた土壌を取り除く。

油処理剤は使用しないでください！

※ 油処理剤は油を分解するものではありません。河川等へ流れると水質汚濁の原因となります。

連絡内容

- ① 発生・発見の日時・場所
(住所、事業所名、流出した河川名など)
- ② 事故の内容 (原因、油の種類など)
- ③ 規模 (漏えい量など)
- ④ 被害状況と影響範囲
(河川の下流、土壌への浸透など)
- ⑤ 講じた応急措置の内容



パッコちゃん

連絡先

環境の関係機関

富山県環境保全課 076-444-3146
市町村環境関係課

危険物(油類など)の関係機関
消防署 119

河川や海の管理者などの関係機関

国土交通省富山河川国道事務所	076-443-4765
国土交通省黒部河川事務所	0765-52-4687
伏木海上保安部	0766-45-0118
富山県河川課	076-444-3323

水質汚濁事故対策ハンディマニュアル第2版(原因者の対応)

県ウェブサイトに掲載していますので、工場・事業場に備え付けるなどご活用ください。

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/kj00010320.html

マニュアル

問合せ先：富山県水質汚濁事故対策連絡会議(事務局 富山県環境保全課 ☎076-444-3146)

図7-5 油流出事故防止に関する啓発リーフレット(事業者向け(うら))

8 令和2年度の主な取組み

(1) 基本的な水環境保全対策の実施

- 富山湾等の継続的な水質監視の実施
 - ・ 公共用水域（河川、海域、湖沼）及び地下水の常時監視（27 河川 3 湖沼 2 海域（97 地点）等）
- 民間企業と連携した汚濁原因物質の排出抑制
 - ・ 富山湾水質改善対策推進協議会の開催（窒素及びリンの自主的な排出抑制対策：H11 をベースに目標概ね△20%）
- 水質事故対策の強化
 - ・ 富山県水質汚濁事故対策連絡協議会の開催（油流出事故防止に関する啓発リーフレットの作成・配布、事故対策講習会の実施）

(2) 水環境のさらなる向上を目指す取組みの推進

- 民間企業と連携した“本当に世界で最も美しい”富山湾を目指す取組みの推進
 - ・ 事業者による自主的な環境保全活動「プラスワンアクション」参加企業の募集、活動支援（統一ロゴマークの提供、ホームページ・イベントでのPR）
- 水環境保全活動等の推進による水環境の魅力向上
 - ・ 地域に根差した水環境保全活動の拡大・支援

(3) 魅力があり、くつろげる水辺の環境の活用

- 地域住民による水環境の保全と利活用の促進
 - ・ 「とやまの名水」等のとやまの美しい水辺の保全活動を支援（啓発用のぼり旗の提供、イベント、ホームページでの活動紹介）
- 富山湾その他の水環境の魅力のPR
 - ・ 各種イベント等での水環境保全のブース出展等

(4) 県民共有の財産として将来に引き継ぐ

- 水環境保全活動の促進
 - ・ 大学生や高校生などを対象として、地域の団体が行う保全活動に参加してもらう体験会をモデル的に開催し、若者が保全団体のサポーターとして継続的に活動に参加する仕組みづくりを目指す
 - ・ 水辺の環境や地域とのつながりなどを調べる「川のスこやかさ調査（図8-1～2）」や海岸に生息している生物の調査を通じて、水環境の保全への理解を促進し、保全活動に自主的に取り組むことのできる人材を育成
 - ・ 「とやまの名水」などの保全活動に取り組む地域住民に対して、のぼり旗や水質調査キットなどの貸し出し・提供、活動状況の情報発信などの支援を実施
- 水辺等における清掃や美化活動等の促進
 - ・ 河川、海岸等の水辺やその周辺における、県民総ぐるみの清掃や美化活動を促進
 - ・ ウェブサイト「とやま名水ナビ」を活用し、地域に根ざした水環境保全活動の先駆的事例等の情報を提供
- 水環境保全活動の情報発信
 - ・ 公式ツイッター「とやまの水環境」で水環境の魅力や保全活動に尽力する団体や個人の活動紹介、環境関係のイベント紹介を実施
（アカウント名）とやまの水環境（富山県環境保全課）@toyamanomizu
（アカウント URL）<https://twitter.com/toyamanomizu>



とやまの水環境の QR コード

川のすこやかさを体験しよう!

わたしたちの生活は自然と密接な係わりをもっており、
切っても切れない関係にあります。

しかし、ふだんは自然との関係を考えることが
少ないのではないのでしょうか？

身近な自然には、森林、川、海などがありますが、
わたしたちの生活と自然との関係を知るために、
まずは、身近な「川」の環境を調べてみませんか？



簡単だから
みんなもやってみよう

かわさと
河里
パッコちゃん



ぼくも
こころ
こころ
こころ

つみもり
海森
ホリックくん



ふむふむ…

川がきれいなところは
生きものがいきいき
していましたよ



水辺のすこやかさ指標 (みずしるべ)とは?

環境省が作成した水環境健全性指標(2009年
版)で、快適な水辺であるかどうかを、従来の計測に
よる調査ではなく、「見る、感じる、触る」といった
感覚で調べるものです。

詳しくは裏面へ▶▶

5つのものさし(指標)

- 1 自然なすがた
- 2 ゆたかな生きもの
- 3 水のきれいさ
- 4 快適な水辺
- 5 地域とのつながり

図8-1 川のすこやかさ調査リーフレット(おもて)

身近な川へ行って、これらの項目を観察し、それぞれ3点満点で点数をつけよう

自分の感じたままに
点数をつけてみよう

1 しぜん 自然なすがた

水環境に自然がどのくらい残されているかをあらわします。

- 水の流れる量 (1, 2, 3)
雨の日でなくても十分な流れがある
- 岸のようす (1, 2, 3)
土や砂、岩の岸であり、コンクリートなどで固められていない
- 魚が川をさかのぼれるか (1, 2, 3)
川の中に障害物がないか、魚道があるかどうか

2 ゆたかな生きもの

水環境にいる生きもののゆたかさをあらわします。

- 川原と水辺の植物 (1, 2, 3)
水辺の植物がある
- 鳥のすみ場 (1, 2, 3)
水辺の鳥がいる、すみ場がある
- 魚のすみ場 (1, 2, 3)
魚がいる、すみ場がある
- 川底の生きもの (1, 2, 3)
川底の石にかっ色の藻がある、虫がいる

3 水のきれいさ

水のきれいさ、清らかさをあらわします。

- 透視度 (1, 2, 3)
水のきれいさを調べるために透視度を測る
- 水のおい (1, 2, 3)
汚れた水の流れ込みなどをおいで測る
- COD (1, 2, 3)
水のきれいさをCODで測る
(自由に選べる調査です)

4 かいてき みずべ 快適な水辺

水環境のきれいさや静かさを、人の感じ方で調べます。

- けしき(感じる) (1, 2, 3)
川らしくもちが良いけしきであるか
- ごみ(見る) (1, 2, 3)
川にあるごみなど水辺の見た目
- 水とのふれあい(触る) (1, 2, 3)
川にふれたり、入ってみたい時の手や足の感触
- 川のかおり(かく) (1, 2, 3)
川辺で感じるにおいの質と強さ
- 川の音(聞く) (1, 2, 3)
川辺で聞こえる音の質と大きさ

5 ちいき 地域とのつながり

水環境と人とのつながりをあらわします。

- 歴史、文化 (1, 2, 3)
川にまつわる昔からの歴史的、文化的な話など
- 水辺への近づきやすさ (1, 2, 3)
水辺へ簡単に近づけるか
- 日常的な利用 (1, 2, 3)
散歩、スポーツなどによく利用されているか
- 産業などの活動 (1, 2, 3)
漁業や水道などに利用されているか
- 環境活動 (1, 2, 3)
住民の清掃活動が行われているか、環境学習などに利用されているかどうか




点数をつけおいたら、
観察ノートに記入し、
5つのものさし(指標)
ごとに平均をだして、
レーダーチャートに
チェックしてみよう!

ほかの川の高果と
比べてみると
その川の特徴が
分かるね



観察ノートはとやま名水ナビから
ダウンロード!

水の流れがゆたかで、
自然が多く残っていて、
魚も川をさかのぼれる状態。



水の流れがなく、
岸のまわりは人工的なつくりで、
魚が川をさかのぼれない。



- 調査を実施したら、記録した観察ノートを
富山県環境保全課へ報告しよう!
- みんなの調査結果が
名水ナビに掲載されるよ!!

この調査を継続的に実施する「とやま川の見守り隊」のメンバーを募集します。

詳しくは
名水ナビへ!



とやま名水ナビ 検索

<http://www.pref.toyama.jp/sections/1706/mizuhozen>

お問い合わせはこちら

富山県
生活環境文化部環境保全課

TEL 076-444-3146
FAX 076-444-3481

図 8-2 川のすこやかさ調査リーフレット (うら)

公共用水域水質測定結果（令和元年度）

令和元年度の公共用水域の水質測定結果は別表のとおりであった。
なお、測定結果表の記載要領は次のとおりである。

<記載要領>

◎ 別表 1（生活環境項目・健康項目・特殊項目）について

- (1) 「水域名」欄中、() は支川名を示す。
- (2) 「測定地点名」欄は、地点番号、測定地点名、水域種類の順で、水域種類に () が付いているものは補助測定点を示す。
- (3) 「平均」は、日間平均値の年平均値を示す。
- (4) 「75%値」は、全データをその値の小さいものから順に並べ、 $0.75 \times n$ 番目（ n はデータ数）の値を示す。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値をとる。
- (5) 「 m/n 」
 - ・生活環境項目（BOD、COD）及び健康項目については、環境基準に適合しない日数／総測定日数を示す。
 - ・その他の項目については、 n は総検体数を示す。
- (6) 数値の取り扱いは、平成 27 年 3 月 31 日付け環境省水・大気環境局長通知「環境基本法に基づく環境基準の水域種類の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」に基づくとともに、定量下限値等については、別記「定量下限値等一覧」のとおりとした。

◎ 別表 2（要監視項目）について

- (1) 「水域名」欄中、右欄は支川名等を示す。
- (2) 「測定地点名」欄は、地点番号、測定地点名の順で示している。
- (3) 数値の取り扱いは、平成 27 年 3 月 31 日付け環境省水・大気環境局長通知「環境基本法に基づく環境基準の水域種類の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」に基づくとともに、定量下限値等については、別記「定量下限値等一覧」のとおりとした。

<定量下限値等一覧>

測定項目		定量下限値	
生活環境項目	pH		
	BOD	0.5 mg/L	
	COD	0.5 mg/L	
	SS	1 mg/L	
	DO	0.5 mg/L	
	大腸菌群数	2 MPN/100mL	
	n-ヘキサン抽出物質	0.5 mg/L	
	全窒素	0.05 mg/L	
	全りん	0.003 mg/L	
	全亜鉛	0.001 mg/L	
	ノニルフェノール	0.00006 mg/L	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)	0.0006 mg/L	
	健康項目	カドミウム	0.0003 mg/L
		全シアン	0.1 mg/L
鉛		0.005 mg/L	
六価クロム		0.02 mg/L	
砒素		0.005 mg/L	
総水銀		0.0005 mg/L	
アルキル水銀		0.0005 mg/L	
PCB		0.0005 mg/L	
ジクロロメタン		0.002 mg/L	
四塩化炭素		0.0002 mg/L	
1,2-ジクロロエタン		0.0004 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン		0.01 mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン		0.0005 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン		0.0006 mg/L	
トリクロロエチレン		0.001 mg/L	
テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン		0.0002 mg/L	
チウラム		0.0006 mg/L	
シマジン		0.0003 mg/L	
チオベンカルブ		0.002 mg/L	
ベンゼン		0.001 mg/L	
セレン		0.002 mg/L	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.1 mg/L	
ふっ素		0.08 mg/L	
ほう素		0.1 mg/L	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L	

測定項目		定量下限値
要監視項目	クロロホルム	0.0006 mg/L
	フェノール	0.001 mg/L
	ホルムアルデヒド	0.003 mg/L
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L
	1,2-ジクロロプロパン	0.006 mg/L
	p-ジクロロベンゼン	0.02 mg/L
	イソキサチオン	0.0008 mg/L
	ダイアジノン	0.0005 mg/L
	フェニトロチオン	0.0003 mg/L
	イソプロチオラン	0.004 mg/L
	オキシシン銅	0.004 mg/L
	クロロタロニル	0.005 mg/L
	プロピザミド	0.0008 mg/L
	EPN	0.0006 mg/L
	ジクロルボス	0.0008 mg/L
	フェノブカルブ	0.003 mg/L
	イプロベンホス	0.0008 mg/L
	クロルニトロフェン	0.0005 mg/L
	トルエン	0.06 mg/L
	キシレン	0.04 mg/L
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006 mg/L
	ニッケル	0.001 mg/L
	モリブデン	0.007 mg/L
	アンチモン	0.002 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.0002 mg/L	
エピクロロヒドリン	0.00004 mg/L	
全マンガン	0.02 mg/L	
ウラン	0.0002 mg/L	
特殊項目等	銅	0.1 mg/L
	鉄	1 mg/L
	クロム	0.2 mg/L
	クロロフィル a	0.0001 mg/L

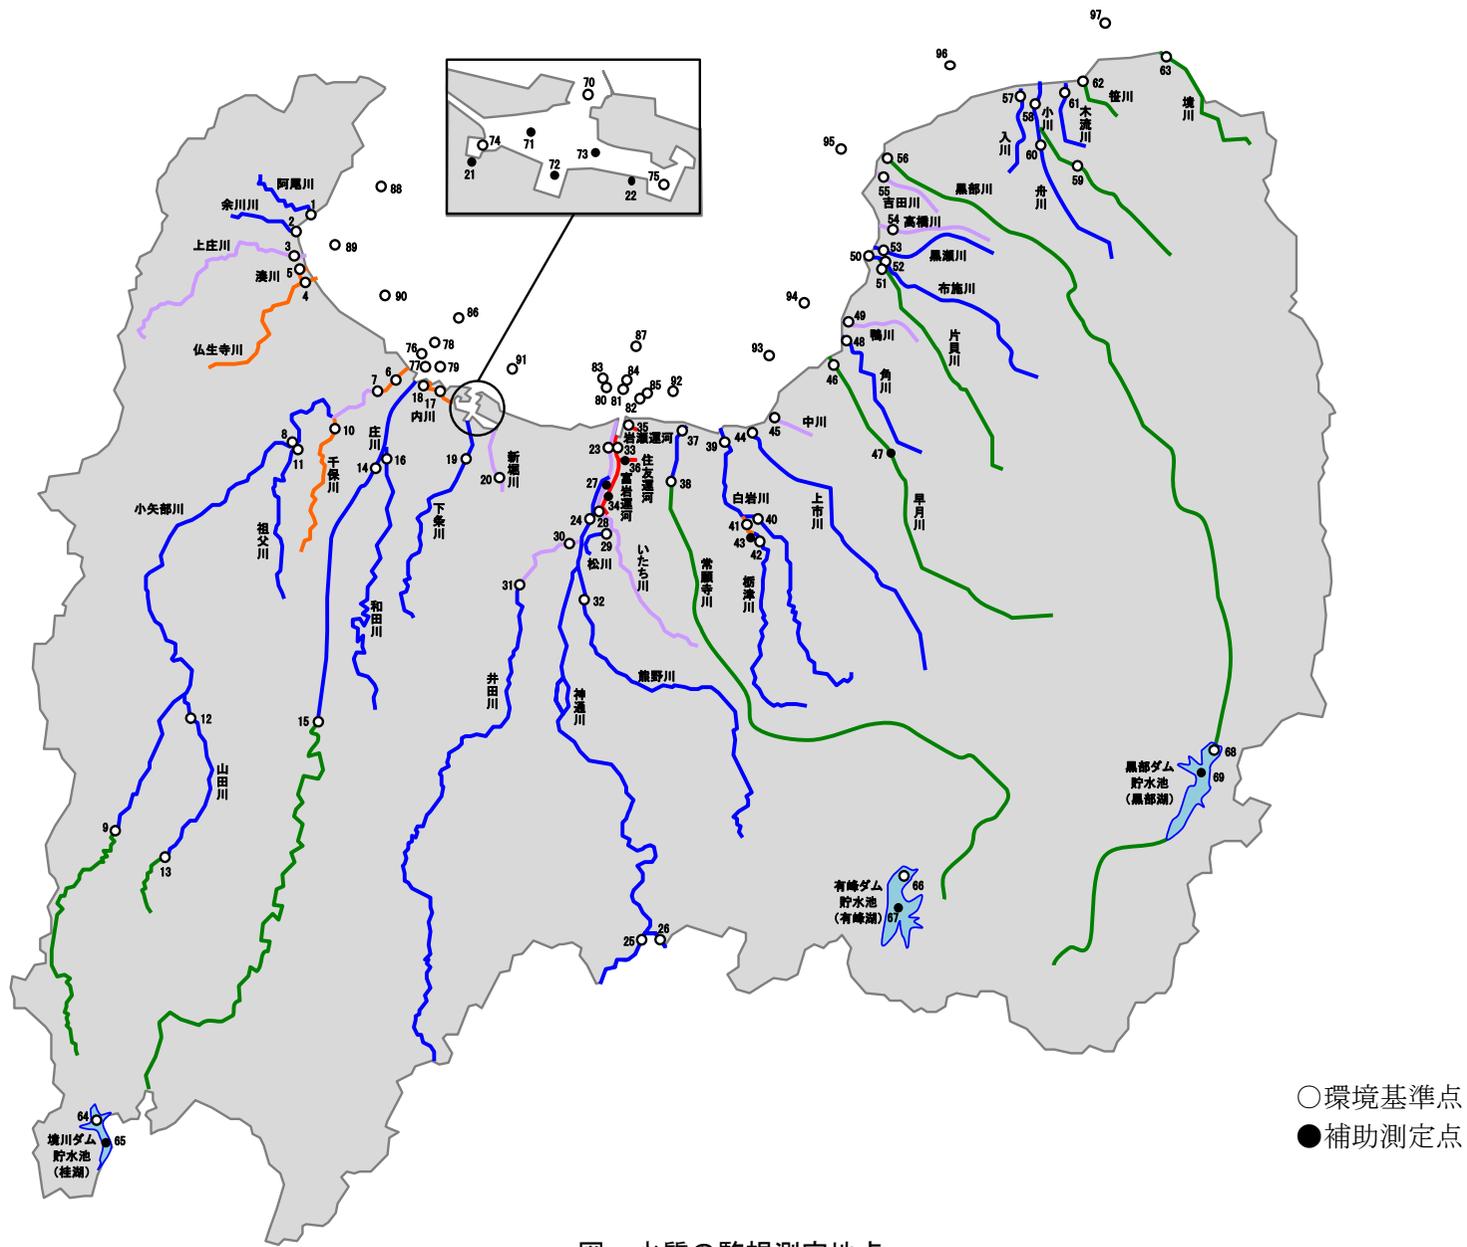


図 水質の監視測定地点

公共用水域水質測定結果（令和元年度）（別表1）

測定項目	水域名 測定地点名	阿尾川			余川川			上庄川			仏生寺川		
		1. 阿尾橋 A			2. 間島橋 A			3. 北の橋 B			4. 八幡橋 C		
		測定値	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値
生活環境項目	pH	7.4	7.2 7.8	0/12	7.5	7.2 8.0	0/12	7.5	7.2 8.0	0/12	7.5	7.2 7.8	0/12
	DO (mg/L)	9.7	5.9 12	1/12	9.3	6.9 12	2/12	9.1	6.7 12	0/12	7.8	4.7 11	1/12
	BOD (mg/L)	0.9 (1.0)	< 0.5 1.5	0/12	1.0 (1.3)	0.5 1.6	0/12	1.0 (1.2)	< 0.5 1.9	0/12	1.5 (1.8)	0.7 2.3	0/12
	COD (mg/L)	3.4 (4.1)	1.4 6.0	/12	6.2 (6.0)	2.4 27	/12	4.3 (5.0)	2.8 6.6	/12	7.2 (7.3)	2.6 26	/12
	SS (mg/L)	13	3 51	1/12	14	3 57	1/12	10	5 20	0/12	8	5 13	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	37000	8000 130000	6/6	28000	3000 80000	6/6	27000	5000 50000	5/6			
	全窒素 (mg/L)	0.58	0.34 1.0	/4	0.43	0.24 0.81	/4	0.52	0.33 0.75	/4	3.8	1.5 5.2	/4
	全りん (mg/L)	0.069	0.035 0.16	/4	0.042	0.021 0.095	/4	0.041	0.027 0.064	/4	0.29	0.11 0.51	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	< 0.001 0.003	0/4	0.002	< 0.001 0.006	0/4	0.006	0.001 0.018	0/4	0.008	0.004 0.010	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2
	LAS (mg/L)	0.0014	< 0.0006 0.0021	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	0.0008	< 0.0006 0.0010	0/2	0.0017	< 0.0006 0.0028	0/2
	健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/L)		< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
アルキル水銀 (mg/L)													
PCB (mg/L)													
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
セレン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.3	0.1 0.5	0/4	0.2	< 0.1 0.5	0/4	0.3	0.1 0.5	0/4	0.3	0.1 0.5	0/4	
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	5. 中の橋 C			6. 河口 C			7. 城光寺橋 B			8. 国条橋 A		
		平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.7	7.5 8.6	1/12	7.3	7.0 7.5	0/12	7.2	7.0 7.5	0/12	7.3	7.0 7.5	0/12
	DO (mg/L)	7.9	5.6 11	0/12	9.0	7.2 11	0/12	9.4	7.3 11	0/12	9.9	8.6 12	0/12
	BOD (mg/L)	1.7 (1.9)	1.1 2.8	0/12	1.1 (1.2)	0.9 1.5	0/12	0.9 (1.1)	0.5 1.4	0/12	1.0 (1.1)	0.6 1.9	0/12
	COD (mg/L)	6.2 (6.6)	4.4 10	/12	3.5 (4.2)	2.4 4.9	/12						
	SS (mg/L)	9	3 17	0/12	10	4 28	0/12	9	2 33	2/12	15	2 90	1/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)							6300	1300 23000	2/12	4600	790 17000	11/12
	全窒素 (mg/L)	0.94	0.74 1.1	/4	0.91	0.72 1.1	/4				0.53	0.40 0.72	/4
	全りん (mg/L)	0.12	0.10 0.15	/4	0.062	0.046 0.085	/4				0.050	0.024 0.079	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.001 0.009	0/4				0.009	0.003 0.025	0/4			
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4			
	LAS (mg/L)	0.0027	< 0.0006 0.0048	0/2				0.0012	< 0.0006 0.0021	0/4			
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.3 0.6	0/4	0.5	0.3 0.6	0/4	0.6	0.4 0.7	0/4	0.4	0.3 0.5	0/4	
ふっ素 (mg/L)							0.12	0.09 0.16	0/4	0.11	0.08 0.13	0/4	
ほう素 (mg/L)							< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	小矢部川			小矢部川(千保川)			小矢部川(祖父川)			小矢部川(山田川)			
		9. 太美橋 AA			10. 地子木橋 C			11. 新祖父川橋 A			12. 福野橋 A			
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.8	7.5 8.0	0/12	7.4	7.2 7.7	0/12	7.3	7.2 7.6	0/12	8.0	7.7 8.8	1/12	
	DO (mg/L)	11	9.1 13	0/12	10	9.3 11	0/12	11	9.5 12	0/12	10	8.3 12	0/12	
	BOD (mg/L)	0.6 (0.5)	< 0.5 0.9	0/12	1.1 (1.1)	< 0.5 2.4	0/12	0.8 (0.9)	< 0.5 1.3	0/12	0.7 (0.7)	< 0.5 1.4	0/12	
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)	2	< 1 4	0/12	6	2 17	0/12	8	1 18	0/12	3	< 1 10	0/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	11000	500 50000	12/12				42000	3000 170000	12/12	33000	1300 110000	12/12	
	全窒素 (mg/L)	0.34	0.28 0.41	/4	0.58	0.45 0.75	/4	0.63	0.52 0.79	/4	0.37	0.25 0.53	/4	
	全りん (mg/L)	0.014	0.010 0.019	/4	0.024	0.021 0.027	/4	0.028	0.019 0.040	/4	0.022	0.012 0.031	/4	
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	< 0.001 0.004	0/4	0.007	0.005 0.011	0/4	0.004	0.001 0.007	0/4	0.002	< 0.001 0.004	0/4	
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2		
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	0.0010	< 0.0006 0.0014	0/2	0.0006	< 0.0006 0.0006	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2		
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	
	全シアン (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.5	0.3 0.7	0/4	0.6	0.4 0.7	0/4	0.3	0.1 0.5	0/4	
	ふっ素 (mg/L)				0.09	0.08 0.12	0/4	0.08	< 0.08 0.08	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
	特殊項目	銅 (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
		鉄 (mg/L)				< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
		クロム (mg/L)				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	小矢部川(山田川)			庄川			庄川			庄川(和田川)		
		13. 二ヶ渕えん堤 AA			14. 大門大橋 A			15. 雄神橋 AA			16. 末端 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.7	7.5 8.2	0/12	7.8	7.3 9.1	1/12	7.7	7.4 7.9	0/12	7.7	7.5 8.2	0/12
	DO (mg/L)	10	8.0 12	0/12	11	8.6 12	0/12	11	8.5 12	0/12	11	8.9 12	0/12
	BOD (mg/L)	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.5	0/12	0.6 (<0.5)	< 0.5 0.9	0/12	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.6	0/12	0.6 (0.5)	< 0.5 0.9	0/12
	COD (mg/L)				1.0 (1.1)	< 0.5 1.6	/12				1.7 (1.8)	1.1 2.3	/12
	SS (mg/L)	3	< 1 16	0/12	2	< 1 3	0/12	3	1 6	0/12	2	< 1 5	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	53000	300 240000	12/12	420	33 1300	2/12	120	8 490	4/12	11000	800 35000	11/12
	全窒素 (mg/L)	0.30	0.24 0.37	/4	0.21	0.19 0.22	/4	0.32	0.20 0.56	/4	0.23	0.19 0.28	/4
	全りん (mg/L)	0.008	0.005 0.012	/4	0.011	0.008 0.015	/4	0.014	0.010 0.018	/4	0.011	0.006 0.016	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	< 0.001 0.004	0/4	0.003	0.003 0.004	0/4	0.004	< 0.001 0.006	0/4	0.002	< 0.001 0.003	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2
	LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.2	0.1 0.2	0/4	0.2	0.1 0.2	0/4	0.2	0.1 0.3	0/4	
ふっ素 (mg/L)				0.13	0.10 0.16	0/4	0.11	0.08 0.13	0/4	0.08	< 0.08 0.08	0/4	
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)				< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	内川			内川			下条川			新堀川		
		17. 山王橋 C			18. 西橋 C			19. 稻積橋 A			20. 白石橋 B		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	8.0	7.7 8.3	0/12	7.5	7.3 7.8	0/12	7.4	7.2 7.5	0/12	7.3	7.1 7.5	0/12
	DO (mg/L)	8.9	6.4 10	0/12	9.0	7.2 11	0/12	9.1	6.8 11	2/12	8.7	6.5 10	0/12
	BOD (mg/L)	1.0 (1.5)	< 0.5 2.2	0/12	0.8 (0.8)	< 0.5 1.4	0/12	1.0 (1.0)	< 0.5 3.6	1/12	1.2 (1.4)	0.5 2.0	0/12
	COD (mg/L)	2.6 (2.8)	1.1 6.5	/12	1.9 (1.9)	1.2 3.2	/12	3.7 (3.8)	2.8 6.3	/12	4.0 (4.1)	3.0 6.1	/12
	SS (mg/L)	4	2 7	0/12	4	2 7	0/12	6	3 13	0/12	6	3 16	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)							48000	1300 240000	6/6	68000	3000 240000	5/6
	全窒素 (mg/L)	0.98	0.28 1.8	/4	0.45	0.28 0.90	/4	1.1	0.48 1.5	/4	1.0	0.55 1.4	/4
	全りん (mg/L)	0.028	0.023 0.030	/4	0.026	0.012 0.038	/4	0.073	0.045 0.11	/4	0.088	0.060 0.13	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.004	< 0.001 0.014	0/4	0.003	< 0.001 0.010	0/4	0.005	< 0.001 0.008	0/4	0.004	< 0.001 0.009	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2
	LAS (mg/L)	0.0015	0.0010 0.0020	0/2	0.0058	< 0.0006 0.011	0/2	0.0030	< 0.0006 0.0053	0/2	0.0051	< 0.0006 0.0095	0/2
	健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/L)		< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
アルキル水銀 (mg/L)													
PCB (mg/L)													
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.8	0.2 1.5	0/4	0.3	0.2 0.4	0/4	0.8	0.3 1.3	0/4	0.7	0.1 1.1	0/4	
ふっ素 (mg/L)							0.10	0.09 0.11	0/4	0.14	0.08 0.24	0/4	
ほう素 (mg/L)							0.2	< 0.1 0.3	0/4	0.3	< 0.1 0.5	0/4	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	西部主幹排水路			東部主幹排水路			神通川			神通川		
		21. 西部排水機場			22. 東部排水機場			23. 萩浦橋 B			24. 神通大橋 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値～ 最大値
生活環境項目	pH	7.3	7.1 7.6	/4	7.1	7.0 7.2	/4	7.5	7.2 7.8	0/12	7.7	7.4 8.2	0/12
	DO (mg/L)	9.8	8.2 11	/4	8.5	7.5 10	/4	10	8.4 11	0/12	11	9.2 12	0/12
	BOD (mg/L)	0.8 (0.8)	< 0.5 0.9	/4	1.2 (1.3)	0.7 1.7	/4	1.2 (1.6)	0.5 2.1	0/12	0.7 (0.6)	< 0.5 1.8	0/12
	COD (mg/L)	2.9 (2.7)	2.5 3.7	/4	3.7 (4.3)	1.5 5.7	/4	2.3 (2.6)	1.4 4.0	/12			
	SS (mg/L)	9	5 12	/4	10	3 26	/4	5	2 11	0/12	4	< 1 15	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)							1900	330 3300	0/12	1400	330 4900	4/12
	全窒素 (mg/L)	0.51	0.38 0.76	/4	0.71	0.38 0.92	/4	1.6	1.4 1.6	/4	0.33	0.29 0.39	/4
	全りん (mg/L)	0.069	0.053 0.084	/4	0.084	0.038 0.15	/4	0.033	0.027 0.040	/4	0.025	0.018 0.030	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)							0.005	0.002 0.007	0/4	0.004	< 0.001 0.006	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)							< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4
	LAS (mg/L)							0.0006	< 0.0006 0.0006	0/4	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4
健康項目	カドミウム (mg/L)							< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)							< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)							< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	ジクロロメタン (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)							< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)							< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)							< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)							< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)							< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.5	0.5 0.6	0/4	0.3	0.2 0.3	0/4	
ふっ素 (mg/L)							0.10	< 0.08 0.14	0/4	0.11	< 0.08 0.14	0/4	
ほう素 (mg/L)							< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)						< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)						< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)						< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	神通川(宮川)			神通川(高原川)			神通川(いたち川)			神通川(いたち川)			
		25. 新国境橋 A			26. 新猪谷橋 A			27. 興人橋 (B)			28. 四ツ屋橋 B			
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.5	7.3 7.8	0/12	7.6	7.2 8.0	0/12	7.7	7.6 7.8	0/4	7.6	7.3 7.8	0/12	
	DO (mg/L)	10	8.5 12	0/12	10	9.0 12	0/12	10	8.1 12	0/4	10	7.8 12	0/12	
	BOD (mg/L)	0.7 (0.7)	< 0.5 1.9	0/12	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.7	0/12	1.7 (2.4)	0.6 3.0	0/4	1.0 (1.2)	< 0.5 2.2	0/12	
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)	3	< 1 7	0/12	1	< 1 1	0/12	3	1 4	0/4	3	< 1 10	0/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	15000	700 50000	10/12	11000	800 80000	9/12					75000	2200 300000	9/12
	全窒素 (mg/L)	0.46	0.38 0.51	/4	0.33	0.28 0.38	/4					0.68	0.64 0.74	/4
	全りん (mg/L)	0.026	0.022 0.030	/4	0.007	0.005 0.010	/4					0.041	0.029 0.072	/4
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	< 0.001 0.005	0/4	0.019	0.016 0.024	0/4					0.015	0.006 0.032	1/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4					< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4
	LAS (mg/L)	0.0007	< 0.0006 0.0008	0/4	0.0006	< 0.0006 0.0006	0/4					0.0026	< 0.0006 0.0063	0/4
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4					< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4					< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4					< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4					< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	0.005	< 0.005 0.005	0/4					< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4					< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)											< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1					< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1					< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1					< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1					< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1					< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1					< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1					< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1					< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1					< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1					< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1					< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1					< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1					< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1					< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1					< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.3 0.4	0/4	0.3	0.2 0.3	0/4					0.5	0.3 0.6	0/4	
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	0.22	0.21 0.22	0/4					< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1					< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1					< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	神通川(松川)			神通川(井田川)			神通川(井田川)			神通川(熊野川)			
		測定値	29. 桜橋 A			30. 高田橋 B			31. 落合橋 A			32. 八幡橋 A		
			平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.6	7.3 7.9	0/12	7.5	7.2 7.8	0/12	7.7	7.1 7.9	0/12	7.3	7.1 7.6	0/12	
	DO (mg/L)	10	7.7 13	0/12	10	8.4 12	0/12	11	8.8 12	0/12	10	8.8 12	0/12	
	BOD (mg/L)	1.1 (1.0)	< 0.5 3.8	1/12	2.5 (2.4)	0.9 8.1	2/12	0.7 (0.8)	< 0.5 1.7	0/12	0.9 (1.1)	0.6 1.2	0/12	
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)	5	< 1 18	0/12	11	2 39	1/12	8	2 22	0/12	12	2 50	2/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	51000	2200 240000	12/12	3300	490 7900	1/12	1500	330 4900	6/12	2000	490 4900	9/12	
	全窒素 (mg/L)	0.75	0.51 0.93	/4										
	全りん (mg/L)	0.039	0.024 0.054	/4										
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.017	0.002 0.047	1/4	0.005	< 0.001 0.007	0/4	0.005	< 0.001 0.009	0/4	0.005	< 0.001 0.012	0/4	
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	
	LAS (mg/L)	0.0027	< 0.0006 0.0045	0/4	0.0007	< 0.0006 0.0009	0/4	0.0007	< 0.0006 0.0008	0/4	0.0006	< 0.0006 0.0007	0/4	
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1		
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1		
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.3 0.6	0/4	0.7	0.5 0.8	0/4	0.2	0.2 0.3	0/4	0.4	0.3 0.4	0/4		
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	0.10	< 0.08 0.13	0/4	0.09	< 0.08 0.12	0/4	0.09	< 0.08 0.11	0/4		
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1		
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	富岩運河			富岩運河			岩瀬運河			住友運河		
		33. 萩浦小橋 D			34. 下新橋 (D)			35. 岩瀬橋 D			36. 前川橋 (D)		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.4	7.2 7.7	0/12	7.4	7.3 7.5	0/4	7.4	7.1 7.8	0/12	7.6	7.3 7.9	0/4
	DO (mg/L)	8.8	7.1 11	0/12	8.9	7.4 10	0/4	7.8	6.2 9.2	0/12	9.4	8.1 11	0/4
	BOD (mg/L)	0.9 (0.9)	< 0.5 1.5	0/12	0.9 (1.1)	0.7 1.2	0/4	1.1 (1.3)	0.6 2.1	0/12	1.4 (1.5)	0.8 1.8	0/4
	COD (mg/L)												
	SS (mg/L)	3	2 7	0/12	3	2 4	0/4	4	2 7	0/12	5	3 8	0/4
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)												
	全窒素 (mg/L)	0.58	0.51 0.68	/4				3.6	1.2 5.1	/4			
	全りん (mg/L)	0.038	0.020 0.050	/4				0.066	0.040 0.12	/4			
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.016	0.004 0.032	/4				0.024	0.011 0.036	/4			
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4				
LAS (mg/L)	0.0013	< 0.0006 0.0033	0/4				0.0012	< 0.0006 0.0030	0/4				
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4			
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4			
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4			
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4			
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4			
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4			
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1			
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.3	0.2 0.5	0/4				0.5	0.4 0.5	0/4			
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1			
	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2			
	鉄 (mg/L)	1	< 1 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2			
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2			

測定項目	水域名 測定地点名	常願寺川			常願寺川			白岩川			白岩川		
		37. 今川橋 A			38. 常願寺橋 AA			39. 東西橋 A			40. 泉正橋 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.4	7.1 7.6	0/12	7.3	7.0 7.5	0/12	7.2	7.1 7.4	0/12	7.5	7.5 7.6	0/12
	DO (mg/L)	11	8.8 12	0/12	11	9.1 12	0/12	9.8	7.6 12	0/12	10	8.4 13	0/12
	BOD (mg/L)	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.6	0/12	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.6	0/12	0.9 (1.0)	0.5 1.6	0/12	0.7 (0.8)	< 0.5 1.2	0/12
	COD (mg/L)	1.4 (1.4)	0.7 2.8	/12				3.3 (3.8)	2.1 6.5	/12			
	SS (mg/L)	6	1 32	1/12	5	< 1 25	0/12	4	1 8	0/12	4	1 10	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	700	49 2300	3/12	290	23 1300	8/12	35000	2400 80000	6/6	43000	3000 80000	6/6
	全窒素 (mg/L)	0.35	0.25 0.49	/4	0.25	0.21 0.27	/4	0.57	0.39 0.73	/4	0.44	0.28 0.53	/4
	全りん (mg/L)	0.027	0.011 0.046	/4	0.020	0.009 0.042	/4	0.033	0.026 0.039	/4	0.044	0.031 0.056	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.002 0.010	0/4	0.005	0.002 0.012	0/4	0.004	0.002 0.009	0/4	0.002	< 0.001 0.004	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2
	LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4	0.0009	< 0.0006 0.0017	0/4	0.0013	0.0006 0.0019	0/2
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.2	0.1 0.3	0/4	0.2	0.1 0.2	0/4	0.4	0.2 0.7	0/4	0.4	0.2 0.5	0/4	
ふっ素 (mg/L)	0.09	< 0.08 0.10	0/4	0.10	0.08 0.13	0/4				< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	1	< 1 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	白岩川(栃津川)			白岩川(栃津川)			白岩川(寺田川)			上市川			
		測定値	41. 流観橋 C			42. 寺田橋 A			43. 末端			44. 魚躬橋 A		
			平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.6	7.5 7.8	0/12	7.9	7.6 8.3	0/12	7.4	7.3 7.5	/4	7.4	7.2 7.7	0/12	
	DO (mg/L)	10	8.3 13	0/12	11	8.6 13	0/12	9.8	6.7 12	/4	10	6.9 12	1/12	
	BOD (mg/L)	1.6 (2.1)	1.0 2.8	0/12	0.7 (0.7)	< 0.5 1.8	0/12	5.1 (6.0)	1.2 8.0	/4	0.7 (0.7)	< 0.5 1.4	0/12	
	COD (mg/L)										2.4 (2.4)	1.8 4.4	/12	
	SS (mg/L)	4	1 7	0/12	3	< 1 10	0/12	5	1 9	/4	3	1 8	0/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)				20000	1300 50000	6/6				23000	1300 50000	6/6	
	全窒素 (mg/L)	0.35	0.25 0.42	/4	0.30	0.17 0.44	/4				0.53	0.46 0.61	/4	
	全りん (mg/L)	0.017	0.009 0.027	/4	0.011	0.007 0.021	/4				0.023	0.017 0.034	/4	
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.001 0.003	0/4	0.001	< 0.001 0.002	0/4				0.001	0.001 0.002	0/4	
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	
	LAS (mg/L)	0.0015	0.0006 0.0023	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2				0.0011	< 0.0006 0.0016	0/2	
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1		
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1		
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.3	0.2 0.4	0/4	0.3	0.1 0.4	0/4				0.5	0.3 0.6	0/4		
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4				< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4		
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1		
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	中川			早月川			早月川			角川			
		測定値	45. 落合橋 B			46. 早月橋 AA			47. 入会橋 (AA)			48. 角川橋 A		
			平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.3	7.2 7.4	0/12	7.8	7.7 8.1	0/12	7.8	7.7 7.9	0/4	7.6	7.5 7.8	0/12	
	DO (mg/L)	9.8	8.5 11	0/12	10	7.9 12	0/12	10	8.4 12	0/4	10	9.0 12	0/12	
	BOD (mg/L)	0.7 (0.8)	< 0.5 1.0	0/12	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.7	0/12	< 0.5 (<0.5)	< 0.5 < 0.5	0/4	0.7 (0.8)	< 0.5 1.2	0/12	
	COD (mg/L)	2.2 (2.7)	1.5 3.3	/12	1.2 (1.4)	0.6 2.2	/12				2.2 (2.4)	1.6 3.6	/12	
	SS (mg/L)	2	< 1 5	0/12	2	< 1 9	0/12	1	< 1 2	0/4	5	1 15	0/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	38000	8000 80000	6/6	2100	300 5000	6/6				26000	3000 80000	6/6	
	全窒素 (mg/L)	0.72	0.55 0.88	/4	0.34	0.23 0.43	/4				0.51	0.47 0.55	/4	
	全りん (mg/L)	0.034	0.022 0.057	/4	0.005	0.003 0.008	/4				0.031	0.025 0.041	/4	
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.002 0.004	0/4	0.003	< 0.001 0.008	0/4				0.002	0.001 0.004	0/4	
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	
	LAS (mg/L)	0.0045	0.0011 0.0079	0/2	0.0008	< 0.0006 0.0010	0/2				0.0017	0.0007 0.0027	0/2	
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1										
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1		
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1		
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1		
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.6	0.4 0.8	0/4	0.3	0.2 0.4	0/4				0.4	0.3 0.5	0/4		
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4				< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4		
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1		
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	鴨川			片貝川			片貝川			片貝川(布施川)		
		49. 港橋 B			50. 末端 A			51. 落合橋 AA			52. 落合橋 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.6	7.5 7.8	0/12	8.1	7.9 8.3	0/9	8.1	7.8 8.5	0/12	7.8	7.7 8.4	0/12
	DO (mg/L)	10	8.4 12	0/12	10	9.4 12	0/9	10	9.1 12	0/12	10	9.1 12	0/12
	BOD (mg/L)	0.7 (0.8)	< 0.5 1.0	0/12	0.6 (0.7)	< 0.5 1.1	0/9	0.6 (0.8)	< 0.5 0.9	0/12	0.7 (0.9)	< 0.5 1.2	0/12
	COD (mg/L)	1.8 (2.2)	1.1 4.4	/12				1.3 (1.6)	0.6 1.8	/12	1.8 (2.0)	1.3 2.4	/12
	SS (mg/L)	3	< 1 17	0/12	2	< 1 7	0/9	2	< 1 5	0/12	3	< 1 7	0/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	65000	5000 240000	5/6	6000	3000 8000	4/4	3500	800 13000	6/6	38000	7000 80000	6/6
	全窒素 (mg/L)	0.48	0.43 0.53	/4				0.78	0.27 1.2	/4	0.49	0.44 0.56	/4
	全りん (mg/L)	0.022	0.013 0.030	/4				0.076	0.025 0.15	/4	0.033	0.023 0.044	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.001 0.014	0/4				0.001	< 0.001 0.001	0/4	0.001	< 0.001 0.001	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2
	LAS (mg/L)	0.0046	0.0021 0.0071	0/2				0.0038	< 0.0006 0.0070	0/2	0.0025	0.0013 0.0037	0/2
	健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/L)		< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
アルキル水銀 (mg/L)													
PCB (mg/L)													
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.4 0.5	0/4				0.6	0.1 0.9	0/4	0.4	0.3 0.5	0/4	
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4				0.09	< 0.08 0.10	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	0.1	< 0.1 0.1	0/4	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	黒瀬川			高橋川			吉田川			黒部川		
		53. 石田橋 A			54. 立野橋 B			55. 吉田橋 B			56. 下黒部橋 AA		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.6	7.3 7.8	0/12	7.2	7.0 7.6	0/12	7.4	7.2 7.7	0/12	7.4	6.8 7.7	0/12
	DO (mg/L)	10	8.7 12	0/12	10	8.4 12	0/12	10	9.4 11	0/12	11	9.0 12	0/12
	BOD (mg/L)	0.7 (0.9)	0.5 1.1	0/12	1.2 (1.6)	0.6 1.8	0/12	0.9 (1.0)	0.6 1.7	0/12	0.5 (0.5)	< 0.5 0.7	0/12
	COD (mg/L)	2.3 (2.4)	1.0 4.3	/12	3.1 (3.4)	1.8 5.3	/12	2.4 (2.5)	1.4 3.8	/12	1.3 (1.3)	0.8 2.2	/12
	SS (mg/L)	7	1 17	0/12	7	< 1 22	0/12	5	1 11	0/12	6	< 1 26	1/12
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	32000	5000 50000	6/6	67000	3000 300000	3/6	17000	3000 50000	3/6	280	23 1300	10/12
	全窒素 (mg/L)	0.65	0.45 0.89	/4	1.7	0.77 2.6	/4	0.80	0.59 1.0	/4	0.21	0.12 0.33	/4
	全りん (mg/L)	0.061	0.054 0.081	/4	0.041	0.032 0.055	/4	0.033	0.013 0.060	/4	0.010	0.007 0.013	/4
	油分等 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.002 0.003	0/4	0.005	0.001 0.009	0/4	0.004	0.001 0.009	0/4	0.004	< 0.001 0.009	0/4
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/4
	LAS (mg/L)	0.0009	0.0007 0.0010	0/2	0.0032	< 0.0006 0.0057	0/2	0.0010	< 0.0006 0.0014	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/4
	健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/L)		< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
アルキル水銀 (mg/L)													
PCB (mg/L)											< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.3	0.2 0.4	0/4	0.6	0.4 0.7	0/4	0.4	0.4 0.5	0/4	0.2	0.1 0.2	0/4	
ふっ素 (mg/L)	0.08	< 0.08 0.08	0/4	0.11	0.08 0.15	0/4	0.12	0.09 0.15	0/4	0.18	0.11 0.22	0/4	
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	0.1	< 0.1 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2

測定項目	水域名 測定地点名	入川			小川			小川			小川(舟川)			
		測定値	57. 末端 A			58. 赤川橋 A			59. 上朝日橋 AA			60. 舟川橋 A		
			平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.8	7.5 8.0	0/12	7.8	7.6 8.4	0/12	7.6	7.5 7.8	0/12	7.8	7.6 7.9	0/12	
	DO (mg/L)	11	8.8 13	0/12	10	8.0 13	0/12	10	8.2 12	0/12	11	8.7 13	0/12	
	BOD (mg/L)	0.6 (0.6)	< 0.5 0.9	0/12	0.6 (0.5)	< 0.5 0.8	0/12	0.5 (<0.5)	< 0.5 0.5	0/12	0.6 (0.5)	< 0.5 1.2	0/12	
	COD (mg/L)	2.2 (2.5)	0.8 4.2	/12	1.6 (1.7)	0.7 3.8	/12							
	SS (mg/L)	7	< 1 25	0/12	4	< 1 13	0/12	2	< 1 8	0/12	6	< 1 32	1/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	60000	1700 240000	6/6	43000	800 240000	5/6	6900	130 30000	6/6	13000	700 30000	5/6	
	全窒素 (mg/L)	0.27	0.22 0.37	/4	0.30	0.25 0.34	/4	0.29	0.27 0.31	/4	0.31	0.25 0.36	/4	
	全りん (mg/L)	0.024	0.009 0.044	/4	0.013	0.008 0.021	/4	0.006	0.004 0.007	/4	0.017	0.011 0.025	/4	
	油分等 (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	< 0.001 0.003	0/4	0.002	< 0.001 0.004	0/4				0.002	< 0.001 0.005	0/4	
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2				< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	
	LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/2	
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/2	
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4				< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/2	
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/2	
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/2	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1		
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.2	0.1 0.3	0/4	0.3	0.2 0.3	0/4				0.2	0.2 0.3	0/4		
ふっ素 (mg/L)	0.13	0.09 0.17	0/4	0.09	< 0.08 0.09	0/4				0.11	< 0.08 0.15	0/4		
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1		
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2				< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2				< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2				< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	木流川			笹川			境川			
		測定値	61. 末端 A			62. 笹川橋 AA			63. 境橋 AA		
			平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	7.5	7.3 7.7	0/12	7.7	7.5 7.9	0/12	7.9	7.6 8.1	0/12	
	DO (mg/L)	10	8.1 12	0/12	10	7.9 13	0/12	10	8.0 12	0/12	
	BOD (mg/L)	0.6 (0.6)	< 0.5 0.9	0/12	< 0.5 (<0.5)	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5 (<0.5)	< 0.5 < 0.5	0/12	
	COD (mg/L)	2.3 (2.7)	0.9 5.0	/12	1.3 (1.4)	0.5 2.9	/12	0.8 (0.7)	< 0.5 2.1	/12	
	SS (mg/L)	7	1 24	0/12	2	< 1 10	0/12	2	< 1 6	0/12	
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	37000	3000 130000	6/6	8500	800 30000	6/6	2100	130 8000	6/6	
	全窒素 (mg/L)	0.38	0.36 0.39	/4	0.32	0.28 0.37	/4	0.42	0.32 0.50	/4	
	全りん (mg/L)	0.031	0.011 0.040	/4	0.010	0.007 0.015	/4	0.005	< 0.003 0.007	/4	
	油分等 (mg/L)										
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	< 0.001 0.005	0/4	0.002	< 0.001 0.003	0/4	0.002	< 0.001 0.003	0/4	
	ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	< 0.00006	< 0.00006 < 0.00006	0/2	
	LAS (mg/L)	0.0018	< 0.0006 0.0030	0/2	0.0011	< 0.0006 0.0016	0/2	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/2	
	健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
全シアン (mg/L)		< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4	
砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4	
総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4	
アルキル水銀 (mg/L)											
PCB (mg/L)											
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1	
チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1	
シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1	
チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1		
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.3	0.2 0.3	0/4	0.3	0.3 0.3	0/4	0.4	0.3 0.5	0/4		
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/4		
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1		
特殊項目	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2	
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	< 1	< 1 < 1	/2	
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2	

測定項目	水域名 測定地点名	桂湖(境川ダム貯水池)			桂湖(境川ダム貯水池)			有峰湖(有峰ダム貯水池)			有峰湖(有峰ダム貯水池)		
		64. えん堤付近 AII	65. 湖中央 (AII)	66. えん堤付近 AII	67. 湖中央 (AII)	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	7.0	6.6 7.3	0/6	7.0	6.6 7.4	0/4	6.7	6.5 6.9	0/6	6.8	6.7 6.9	0/4
	DO (mg/L)	8.5	6.7 10	0/6	8.4	7.1 9.6	0/4	9.6	9.2 10	0/6	9.5	9.2 9.8	0/4
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.4 (1.5)	0.8 2.4	0/6	1.5 (1.7)	1.1 1.7	0/4	1.7 (1.7)	1.5 1.8	0/6	1.7 (1.7)	1.5 1.8	0/4
	SS (mg/L)	3	< 1 4	0/6	3	1 9	0/4	1	< 1 1	0/6	1	< 1 1	0/4
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	8	< 2 23	0/6	8	2 13	0/4	170	< 2 800	0/6	140	12 500	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.33	0.26 0.37	/6	0.32	0.26 0.38	/4	0.15	0.09 0.22	/6	0.15	0.07 0.19	/4
	全りん (mg/L)	0.004	< 0.003 0.004	/6	0.003	< 0.003 0.004	/4	0.003	< 0.003 0.004	/6	0.003	< 0.003 0.003	/4
	油分等 (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
チオベンカルブ (mg/L)													
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				
セレン (mg/L)													
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)													
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/1				< 0.08	< 0.08 < 0.08	0/1				
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.001 0.002	/2				0.004	0.003 0.005	/2			
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												

測定項目	水域名 測定地点名	黒部湖(黒部ダム貯水池)			黒部湖(黒部ダム貯水池)		
		68. えん堤付近 AII	69. 湖中央 (AII)		平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
	測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	6.9	6.8 6.9	0/6	6.9	6.8 6.9	0/4
	DO (mg/L)	9.3	8.7 9.7	0/6	9.4	8.7 9.9	0/4
	BOD (mg/L)						
	COD (mg/L)	1.7 (1.8)	1.3 2.1	0/6	1.9 (2.0)	1.4 2.2	0/4
	SS (mg/L)	3	1 4	0/6	3	< 1 4	0/4
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	150	2 500	0/6	310	8 800	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.21	0.14 0.29	/6	0.15	0.13 0.18	/4
	全りん (mg/L)	0.004	< 0.003 0.008	/6	0.004	< 0.003 0.007	/4
	油分等 (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	チウラム (mg/L)						
シマジン (mg/L)							
チオベンカルブ (mg/L)							
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				
セレン (mg/L)							
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)							
ふっ素 (mg/L)	0.18	0.18 0.18	0/1				
ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/1				
1,4-ジオキサン (mg/L)							
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)	0.012	0.005 0.019	/2			
	銅 (mg/L)						
	鉄 (mg/L)						
	クロム (mg/L)						

測定項目	水域名 測定地点名 測定値	富山新港(富山新港)			富山新港(富山新港)			富山新港(富山新港)			富山新港(富山新港)		
		70. 新港1 B			71. 新港2 (B)			72. 新港3 (B)			73. 新港4 (B)		
		平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	8.2	8.1 8.2	0/12	8.2	8.2 8.3	0/4	8.3	8.2 8.3	0/4	8.2	8.1 8.2	0/4
	DO (mg/L)	8.2	7.0 9.0	0/12	8.5	7.6 8.9	0/4	8.4	7.7 8.8	0/4	8.2	7.5 8.8	0/4
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.0 (2.3)	1.1 3.0	0/12	2.1 (1.8)	1.4 3.5	1/4	2.0 (1.8)	1.6 3.0	0/4	1.9 (1.9)	1.6 2.3	0/4
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)												
	全窒素 (mg/L)	0.23	0.15 0.39	/12	0.22	0.20 0.25	/4	0.26	0.22 0.28	/4	0.24	0.19 0.30	/4
	全りん (mg/L)	0.038	0.018 0.055	/12	0.036	0.023 0.041	/4	0.056	0.047 0.069	/4	0.058	0.041 0.079	/4
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/4	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/4	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/4
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4									
	全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4									
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4									
	六価クロム (mg/L)	< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4									
	砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4									
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4									
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1									
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1									
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1									
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1									
	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1									
	ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1									
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1									
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.1	< 0.1 0.2	0/4										
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.002 0.010	/4									
	銅 (mg/L)	< 0.1	< 0.1 < 0.1	/2									
	鉄 (mg/L)	< 1	< 1 < 1	/2									
	クロム (mg/L)	< 0.2	< 0.2 < 0.2	/2									
	クロロフィルa (mg/L)												

測定項目	測定値	富山新港(富山新港(第一貯木場))			富山新港(富山新港(中野整理場))			富山湾(小矢部川河口海域)			富山湾(小矢部川河口海域)		
		74. 姫野橋 C	75. 中央 C	76. 小矢部2 B	77. 小矢部3 B								
		平均(75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均(75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均(75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均(75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	8.1	7.6 8.5	1/12	8.0	7.7 8.5	1/12	8.2	8.0 8.4	1/12	8.2	8.1 8.3	0/12
	DO (mg/L)	8.2	6.1 11	0/12	8.4	6.8 11	0/12	8.0	6.1 10	0/12	8.1	6.8 10	0/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.8 (3.3)	1.4 4.7	0/12	3.1 (3.3)	1.8 5.6	1/12	1.8 (1.9)	1.4 2.4	0/12	1.8 (1.8)	1.2 2.6	0/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)												
	全窒素 (mg/L)	0.35	0.21 0.61	/12	0.43	0.28 0.70	/12	0.23	0.06 0.35	/12	0.23	0.09 0.41	/12
	全りん (mg/L)	0.067	0.041 0.12	/12	0.072	0.041 0.12	/12	0.021	0.009 0.034	/12	0.023	0.009 0.039	/12
	油分等 (mg/L)							< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12
健康項目	カドミウム (mg/L)							< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4			
	全シアン (mg/L)							< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4			
	鉛 (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4			
	六価クロム (mg/L)							< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4			
	砒素 (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4			
	総水銀 (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4			
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	四塩化炭素 (mg/L)							< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	トリクロロエチレン (mg/L)							< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	テトラクロロエチレン (mg/L)							< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1			
	チウラム (mg/L)							< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1			
	シマジン (mg/L)							< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1			
	チオベンカルブ (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
	ベンゼン (mg/L)							< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1			
	セレン (mg/L)							< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.1	< 0.1 0.1	0/4				
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)							< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1				
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)							0.001	< 0.001 0.001	/4			
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)												

測定項目	水域名 測定地点名 測定値	富山湾(小矢部川河口海域)			富山湾(小矢部川河口海域)			富山湾(神通川河口海域)			富山湾(神通川河口海域)		
		78. 小矢部5 A			79. 小矢部6 A			80. 神通1 B			81. 神通2 B		
		平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	8.3	8.0 8.4	1/12	8.3	8.0 8.4	2/12	8.2	8.0 8.4	1/12	8.2	8.1 8.4	1/12
	DO (mg/L)	8.2	6.9 10	2/12	8.3	6.0 10	4/12	8.2	7.0 10	0/12	8.3	7.2 10	0/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.6 (1.9)	1.0 2.7	2/12	1.6 (1.9)	1.1 2.6	2/12	1.6 (1.8)	1.1 3.0	0/12	1.5 (1.6)	1.0 2.2	0/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	130	< 2 500	0/4	90	2 300	0/4						
	全窒素 (mg/L)	0.14	0.07 0.25	/12	0.18	0.10 0.24	/12	0.17	0.09 0.32	/12	0.24	0.15 0.41	/12
	全りん (mg/L)	0.013	0.007 0.023	/12	0.017	0.008 0.032	/12	0.012	0.007 0.017	/12	0.014	0.011 0.019	/12
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12
健康項目	カドミウム (mg/L)										< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/4
	全シアン (mg/L)										< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4
	鉛 (mg/L)										< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	六価クロム (mg/L)										< 0.02	< 0.02 < 0.02	0/4
	砒素 (mg/L)										< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/4
	総水銀 (mg/L)										< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/4
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)										< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	トリクロロエチレン (mg/L)										< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
	テトラクロロエチレン (mg/L)										< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	チウラム (mg/L)										< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	シマジン (mg/L)										< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
チオベンカルブ (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)										< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.1	< 0.1 0.1	0/4	
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)										< 0.005	< 0.005 < 0.005	0/1	
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)										0.002	< 0.001 0.003	/4
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)	0.0038	0.0009 0.0096	/12									

測定項目	水域名 測定地点名	富山湾(神通川河口海域)			富山湾(神通川河口海域)			富山湾(神通川河口海域)			富山湾(神通川河口海域)		
		82. 神通3 B			83. 神通4 A			84. 神通5 A			85. 神通6 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	8.2	8.0 8.4	1/12	8.2	7.8 8.4	1/12	8.2	8.1 8.4	1/12	8.2	8.1 8.4	1/12
	DO (mg/L)	8.1	7.0 9.3	0/12	8.2	7.0 10	4/12	8.4	7.3 10	3/12	8.3	7.0 9.8	4/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.5 (1.7)	1.0 2.6	0/12	1.6 (1.8)	1.1 2.9	2/12	1.6 (2.0)	1.1 2.3	2/12	1.6 (1.8)	0.9 3.1	1/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)				15	2 50	0/4	190	30 300	0/4	80	4 300	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.19	0.11 0.33	/12	0.17	0.12 0.36	/12	0.23	0.16 0.35	/12	0.18	0.10 0.38	/12
	全りん (mg/L)	0.012	0.006 0.019	/12	0.011	0.006 0.016	/12	0.012	0.007 0.017	/12	0.012	0.004 0.021	/12
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
チオベンカルブ (mg/L)													
ベンゼン (mg/L)													
セレン (mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)							0.0040	0.0011 0.011	/12			

測定項目	水域名 測定地点名	富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)		
		86. 小矢部7 A	87. 神通7 A	88. その他1 A	89. その他2 A	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	8.3	8.1 8.4	1/12	8.3	8.1 8.4	1/12	8.3	8.0 8.4	1/12	8.3	8.0 8.3	0/12
	DO (mg/L)	8.1	6.6 10	4/12	8.2	7.0 10	3/12	8.0	7.0 10	4/12	7.9	6.8 9.9	4/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.6 (2.0)	1.0 2.7	2/12	1.5 (1.8)	1.0 2.2	2/12	1.4 (1.5)	0.9 2.3	1/12	1.5 (1.5)	0.9 2.1	2/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	130	2 500	0/4	120	4 300	0/4	10	< 2 22	0/4	13	2 27	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.14	0.08 0.20	/12	0.16	0.08 0.24	/12	0.11	0.05 0.15	/12	0.12	0.08 0.18	/12
	全りん (mg/L)	0.010	0.007 0.015	/12	0.012	0.006 0.023	/12	0.009	0.005 0.015	/12	0.011	0.008 0.016	/12
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/12	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)										< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	トリクロロエチレン (mg/L)										< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
	テトラクロロエチレン (mg/L)										< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	チウラム (mg/L)										< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	シマジン (mg/L)										< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
チオベンカルブ (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
ベンゼン (mg/L)										< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)										< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)										< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)										0.001	< 0.001 0.002	/4
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)										0.0027	0.0006 0.0078	/12

測定項目	水域名 測定地点名	富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)		
		90. その他3 A			91. その他4 A			92. その他5 A			93. その他6 A		
	測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n
生活環境項目	pH	8.3	8.1 8.3	0/12	8.2	8.0 8.5	2/12	8.3	8.0 8.5	4/12	8.3	8.1 8.5	4/12
	DO (mg/L)	8.1	7.1 10	2/12	8.2	6.8 9.1	1/12	8.3	6.9 9.4	1/12	8.3	7.3 9.1	1/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.4 (1.5)	0.8 2.4	1/12	1.6 (1.5)	1.0 3.3	2/12	1.5 (1.6)	1.0 2.4	2/12	1.6 (1.6)	0.9 3.5	3/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	3	< 2 4	0/4	58	8 130	0/4	26	4 80	0/4	26	< 2 80	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.12	0.08 0.21	/12	0.18	0.13 0.28	/12	0.19	0.12 0.32	/12	0.17	0.12 0.31	/12
	全りん (mg/L)	0.010	0.005 0.017	/12	0.015	0.010 0.023	/12	0.014	0.009 0.026	/12	0.011	0.008 0.016	/12
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.1	< 0.1 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.001 0.002	/4				0.001	< 0.001 0.002	/4
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)				0.0043	0.0014 0.013	/12				0.0056	0.0015 0.017	/12

測定項目	水域名 測定地点名	富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)			富山湾(その他富山湾海域)		
		94. その他7 A			95. その他8 A			96. その他9 A			97. その他10 A		
		測定値	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値	m/n	平均 (75%値)	最小値~ 最大値
生活環境項目	pH	8.3	8.1 8.5	3/12	8.3	8.1 8.5	2/12	8.3	8.1 8.5	3/12	8.3	8.1 8.5	3/12
	DO (mg/L)	8.2	7.4 9.1	1/12	8.0	7.0 9.0	1/12	8.1	7.0 9.2	3/12	8.1	6.7 9.1	2/12
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.5 (1.6)	0.7 3.3	2/12	1.4 (1.3)	1.0 2.9	2/12	1.3 (1.3)	0.9 2.7	1/12	1.3 (1.3)	0.8 2.4	1/12
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN / 100mL)	2	< 2 2	0/4	3	< 2 4	0/4	9	2 23	0/4	2	< 2 2	0/4
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.12 0.18	/12	0.13	0.08 0.19	/12	0.13	0.09 0.20	/12	0.13	0.08 0.19	/12
	全りん (mg/L)	0.010	0.006 0.013	/12	0.009	0.006 0.012	/12	0.009	0.005 0.015	/12	0.009	0.004 0.012	/12
	油分等 (mg/L)	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5 < 0.5	0/6
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1				< 0.0004	< 0.0004 < 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1				< 0.01	< 0.01 < 0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1				< 0.004	< 0.004 < 0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1				< 0.0005	< 0.0005 < 0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1				< 0.0002	< 0.0002 < 0.0002	0/1
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1				< 0.0006	< 0.0006 < 0.0006	0/1
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1				< 0.0003	< 0.0003 < 0.0003	0/1
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1
ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1				< 0.001	< 0.001 < 0.001	0/1	
セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1				< 0.002	< 0.002 < 0.002	0/1	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4				< 0.1	< 0.1 < 0.1	0/4	
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001 0.002	/4				0.001	< 0.001 0.001	/4
	銅 (mg/L)												
	鉄 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	クロロフィルa (mg/L)				0.0031	0.0012 0.0084	/12				0.0029	0.0003 0.0080	/12

(別表2)

測定項目 水域名 測定地点名		要 監 視 項 目							
		クロロホルム (mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	フェニトロチオン (mg/L)	イソプロチオラン (mg/L)	フェノバルブ (mg/L)	
阿尾川	1.阿尾橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
余川	2.間島橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
上庄川	3.北の橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
仏生寺川	4.八幡橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	湊川	5.中の橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.003	
小矢部川	6.河口	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	7.城光寺橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	8.国条橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	千保川	10.地子木橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	祖父川	11.新祖父川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	山田川	12.福野橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
庄川	14.大門大橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	15.雄神橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	和田川	16.末端	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
内川	17.山王橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	18.西橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
下条川	19.稻積橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
新堀川	20.白石橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
神通川	23.萩浦橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	24.神通大橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	宮川	25.新国境橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	高原川	26.新猪谷橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	いたち川	28.四ツ屋橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	松川	29.桜橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	井田川	30.高田橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
		31.落合橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	熊野川	32.八幡橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
	富岩運河	33.萩浦小橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
岩瀬運河	35.岩瀬橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
常願寺川	37.今川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	38.常願寺橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
白岩川	39.東西橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	40.泉正橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	栃津川	41.流観橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
		42.寺田橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
上市川	44.魚躬橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
中川	45.落合橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
早月川	46.早月橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
角川	48.角川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
鴨川	49.港橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
片貝川	51.落合橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	布施川	52.落合橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
黒瀬川	53.石田橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
高橋川	54.立野橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
吉田川	55.吉田橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
黒部川	56.下黒部橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
入川	57.末端	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
小川	58.赤川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
	舟川	60.舟川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003
木流川	61.末端	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
笹川	62.笹川橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
境川	63.境橋	< 0.0006	< 0.004	< 0.006	< 0.02	< 0.0003	< 0.004	< 0.003	
富山新港	富山新港海域	70.新港	1						

(別表2)

測定項目		要 監 視 項 目							
		ト ル エ ン	キ シ レ ン	ニ ッ ケ ル	モ リ ブ デ ン	ア ン チ モ ン	全 マ ン ガ ン	ウ ラ ン	
水域名	測定地点名	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
阿尾川	1.阿尾橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.15	< 0.0002	
余川	2.間島橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.10	0.0005	
上庄川	3.北の橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.04	< 0.0002	
仏生寺川	4.八幡橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.04	0.0009	
	湊川	5.中の橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.10	0.0002
小矢部川	6.河口	< 0.06	< 0.04	0.004	< 0.007	< 0.002	0.05	< 0.0002	
	7.城光寺橋	< 0.06	< 0.04	0.002	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
	8.国条橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
	千保川	10.地子木橋	< 0.06	< 0.04	0.013	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002
	祖父川	11.新祖父川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
	山田川	12.福野橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
庄川	14.大門大橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
	15.雄神橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
	和田川	16.末端	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
内川	17.山王橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	0.029	< 0.002	0.11	0.0010	
	18.西橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.08	0.0006	
下条川	19.稻積橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.09	< 0.0002	
新堀川	20.白石橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
神通川	23.萩浦橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.03	< 0.0002	
	24.神通大橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
	宮川	25.新国境橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
	高原川	26.新猪谷橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	0.055	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
	いたち川	28.四ツ屋橋	< 0.06	< 0.04	0.001	< 0.007	< 0.002	0.04	< 0.0002
	松川	29.桜橋	< 0.06	< 0.04	0.001	< 0.007	< 0.002	0.03	< 0.0002
	井田川	30.高田橋	< 0.06	< 0.04	0.001	< 0.007	< 0.002	0.03	< 0.0002
		31.落合橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.03	< 0.0002
	熊野川	32.八幡橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
富岩運河	33.萩浦小橋	< 0.06	< 0.04	0.002	< 0.007	< 0.002	0.05	0.0004	
岩瀬運河	35.岩瀬橋	< 0.06	< 0.04	0.004	0.007	< 0.002	0.06	0.0003	
常願寺川	37.今川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.05	< 0.0002	
	38.常願寺橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.04	< 0.0002	
白岩川	39.東西橋	< 0.06	< 0.04	0.001	< 0.007	< 0.002	0.05	< 0.0002	
	40.泉正橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
	栃津川	41.流観橋	< 0.06	< 0.04	0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
		42.寺田橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
上市川	44.魚躬橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.05	< 0.0002	
中川	45.落合橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
早月川	46.早月橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
角川	48.角川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	0.02	< 0.0002	
鴨川	49.港橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
片貝川	51.落合橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
	布施川	52.落合橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
黒瀬川	53.石田橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
高橋川	54.立野橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
吉田川	55.吉田橋	< 0.06	< 0.04	0.012	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
黒部川	56.下黒部橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
入川	57.末端	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
小川	58.赤川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
	舟川	60.舟川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002
木流川	61.末端	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
笹川	62.笹川橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
境川	63.境橋	< 0.06	< 0.04	< 0.001	< 0.007	< 0.002	< 0.02	< 0.0002	
富山新港	富山新港海域	70.新港	1				< 0.02		

1 水質汚濁に係る環境基準等

(1) 水質汚濁に係る環境基準（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。

① 人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表 1 の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。

② 生活環境の保全に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表 2 の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

環境基準は、公共用水域ごとに、施策の推進とあいまちつつ、可及的速やかにその達成維持を図るものとする。

別表1 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003 mg/L以下	日本産業規格K0102（以下「規格」という。）55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格38.1.2（規格38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は告示付表1に掲げる方法
鉛	0.01 mg/L以下	規格54に定める方法
六価クロム	0.05 mg/L以下	規格65.2（規格65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa）又はb）に定める操作を行うものとする。）
砒素	0.01 mg/L以下	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005 mg/L以下	告示付表2に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	告示付表3に掲げる方法
PCB	検出されないこと。	告示付表4に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006 mg/L以下	告示付表5に掲げる方法
シマジン	0.003 mg/L以下	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01 mg/L以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01 mg/L以下	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素	0.8 mg/L以下	規格34.1（規格34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格34.1.1c）（注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び告示付表7に掲げる方法
ほう素	1 mg/L以下	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	告示付表8に掲げる方法

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

別表2 生活環境の保全に関する環境基準

1 河川

(1) 河川（湖沼を除く。）

ア

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	50 MPN/ 100mL以下
A	水道2級・水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000 MPN/ 100mL以下
B	水道3級・水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000 MPN/ 100mL以下
C	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
D	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2 mg/L 以上	—
測定方法	—	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格21に定める方法	付表9に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法

備考1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)

3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)

4 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml……のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB 醗酵管に移殖し、35～37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

- 注 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産 1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の
 水産生物用
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 // 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 // 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 // 3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下
測定方法	—	規格53に定める方法	付表11に掲げる方法	付表12に掲げる方法

備考 基準値は、年間平均値とする。

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級・水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	50 MPN/ 100mL以下
A	水道2、3級・水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000 MPN/ 100mL以下
B	水産3級・工業用水1級 農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	15 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと。	2 mg/L 以上	—
測定方法	—	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法	付表9に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法

備考 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

- 注 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 " 2、3級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3 水産 1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 " 2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 " 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
 4 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 " 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L 以下
Ⅱ	水道1、2、3級（特殊なものを除く。） 水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
Ⅲ	水道3級（特殊なもの） 及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
Ⅳ	水産2種 及びⅤの欄に掲げるもの	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
Ⅴ	水産3種、工業用水 農業用水、環境保全	1 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
測定方法	—	規格45.2、45.3、 45.4又は45.6（規 格45の備考3を除 く。2イにおいて同 じ。）に定める方法	規格46.3（規格46の 備考9を除く。2イ において同じ。）に 定める方法

- 備考 1 基準値は、年間平均値とする。
 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
 3 農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。

- 注 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
 3 水産 1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 // 2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 // 3種：コイ、フナ等の水産生物用
 4 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

ウ

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下
測定方法	—	規格53 に定める方法	付表11 に掲げる方法	付表12 に掲げる方法

備考 基準値は、年間平均値とする。

エ

類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	4.0 mg/L 以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	3.0 mg/L 以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L 以上
測定方法	—	規格32 に定める方法又は付表13 に掲げる方法

備考1 基準値は、日間平均値とする。

2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

2 海域

ア

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級・水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000 MPN/ 100mL以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—
測定方法	—	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	付表14に掲げる方法

備考1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。

2 アルカリ性法とは次のものをいう。

試料 50ml を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%) 1ml を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/l) 10ml を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%) 1ml とアジ化ナトリウム溶液(4w/v%) 1 滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5ml を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l) ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計算する。

$$\text{COD}(02\text{mg}/\text{l}) = 0.08 \times [(b) - (a)] \times f\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 1000/50$$

(a) : チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l)の滴定値(ml)

(b) : 蒸留水について行なった空試験値(ml)

fNa₂S₂O₃ : チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l)の力価

注 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水産 1級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級 : ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
Ⅱ	水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
Ⅳ	水産3種、工業用水生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下
測定方法	—	規格45.4 又は45.6 に定める方法	規格46.3 に定める方法

備考 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

注 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下
測定方法	—	規格53 に定める方法	付表11 に掲げる方法	付表12 に掲げる方法

備考 基準値は、年間平均値とする。

エ

類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	4.0 mg/L 以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域	3.0 mg/L 以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生産する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生産する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L 以上
測定方法	—	規格32 に定める方法又は付表13 に掲げる方法

備考1 基準値は、日間平均値とする。

2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 (平成9年環境庁告示第10号)

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、すべての地下水につき、別表3の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。(ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。)

別表3 地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003 mg/L以下	日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月28日環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法
鉛	0.01 mg/L以下	規格K0102の54に定める方法
六価クロム	0.05 mg/L以下	規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合には、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒素	0.01 mg/L以下	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005 mg/L以下	公共用水域告示付表2に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	公共用水域告示付表3に掲げる方法
P C B	検出されないこと。	公共用水域告示付表4に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	規格K0102の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
クロロエチレン	0.002 mg/L以下	本付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	シス体にあつては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつてはK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006 mg/L以下	公共用水域告示付表5に掲げる方法
シマジン	0.003 mg/L以下	公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01 mg/L以下	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.1に定める方法

ふつ素	0.8 mg/L以下	規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c(注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法
ほう素	1 mg/L以下	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	公共用水域告示付表8に掲げる方法

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

(3) ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 (平成11年環境庁告示第68号)

ダイオキシン類による水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)に係る環境基準は、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、次のとおりとする。

水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

また、水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。

達成期間については、環境基準が達成されていない水域にあっては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。なお、環境基準が現に達成されている水域又は環境基準が達成された水域にあっては、その維持に努めることとする。

別表4 ダイオキシンによる水質汚濁に係る環境基準

媒体	基準値	測定方法
水質(水底の底質を除く。)	1 pg-TEQ/L 以下	日本産業規格 K0312 に定める方法
水底の底質	150 pg-TEQ/g 以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

備考1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-p-ダイオキシンの毒性に換算した値とする。

- 2 水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。

(4) 要監視項目

① 人の健康の保護に係る項目 (平成5年3月8日付け環水管第21号環境庁水質保全局長通知)

人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、別表5のとおり設定されています。

別表5 人の健康の保護に係る要監視項目

1 公共用水域

項目	指針値	項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	クロルニトロフェン (CNP)	—
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	トルエン	0.6 mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下	キシレン	0.4 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下	ニッケル	—
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下	モリブデン	0.07 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下	アンチモン	0.02 mg/L 以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下	全マンガン	0.2 mg/L 以下
EPN	0.006 mg/L 以下	ウラン	0.002 mg/L 以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (暫定)※
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下		

※ PFOS及びPFOAの指針値 (暫定) については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

2 地下水

項目	指針値	項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	クロルニトロフェン (CNP)	—
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下	トルエン	0.6 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	キシレン	0.4 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下	ニッケル	—
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下	モリブデン	0.07 mg/L 以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下	アンチモン	0.02 mg/L 以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下	全マンガン	0.2 mg/L 以下
EPN	0.006 mg/L 以下	ウラン	0.002 mg/L 以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (暫定)※
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下		

※ PFOS及びPFOAの指針値 (暫定) については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

② 水生生物の保全に係る項目（平成 15 年 11 月 5 日付け環水企発第 031105001 号・環水管発第 031105001 号環境省環境管理局水環境部長通知）

生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、別表 6 のとおり設定されています。

別表 6 水生生物の保全に係る要監視項目

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物 A	0.7 mg/L 以下
		生物特 A	0.006 mg/L 以下
		生物 B	3 mg/L 以下
		生物特 B	3 mg/L 以下
	海域	生物 A	0.8 mg/L 以下
		生物特 A	0.8 mg/L 以下
フェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.05 mg/L 以下
		生物特 A	0.01 mg/L 以下
		生物 B	0.08 mg/L 以下
		生物特 B	0.01 mg/L 以下
	海域	生物 A	2 mg/L 以下
		生物特 A	0.2 mg/L 以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物 A	1 mg/L 以下
		生物特 A	1 mg/L 以下
		生物 B	1 mg/L 以下
		生物特 B	1 mg/L 以下
	海域	生物 A	0.3 mg/L 以下
		生物特 A	0.03 mg/L 以下
4- <i>t</i> -オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.001 mg/L 以下
		生物特 A	0.0007 mg/L 以下
		生物 B	0.004 mg/L 以下
		生物特 B	0.003 mg/L 以下
	海域	生物 A	0.0009 mg/L 以下
		生物特 A	0.0004 mg/L 以下
アニリン	河川及び湖沼	生物 A	0.02 mg/L 以下
		生物特 A	0.02 mg/L 以下
		生物 B	0.02 mg/L 以下
		生物特 B	0.02 mg/L 以下
	海域	生物 A	0.1 mg/L 以下
		生物特 A	0.1 mg/L 以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.03 mg/L 以下
		生物特 A	0.003 mg/L 以下
		生物 B	0.03 mg/L 以下
		生物特 B	0.02 mg/L 以下
	海域	生物 A	0.02 mg/L 以下
		生物特 A	0.01 mg/L 以下

2 環境基準の水域類型の指定

(1) 河川等

ア 一般項目

(7) 小矢部川水域（昭和51年3月26日富山県告示第237号、平成22年4月1日一部改正）


水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
小矢部川上流（太美橋より上流）	AA	イ
山田川上流（二ヶ渚（上原地内）えん堤より上流）	AA	イ
山田川下流（二ヶ渚（上原地内）えん堤より下流）	A	イ
小矢部川中流（太美橋から千保川合流点まで）	A	イ
小矢部川下流（甲）（千保川合流点から城光寺橋まで）	B	イ
小矢部川下流（乙）（城光寺橋より下流）	C	イ
祖父川（全域）	A	イ
千保川（全域）	C	イ

注1 該当類型の欄中「AA」、「A」、「B」、「C」及び「D」は、昭和46年環境庁告示第59号別表2の1の（1）のアの表の類型を示す。

2 達成期間の欄中の「イ」は、「直ちに達成」を示す。

○環境基準の水域類型の略図（小矢部川水域）

（地点名は環境基準点）

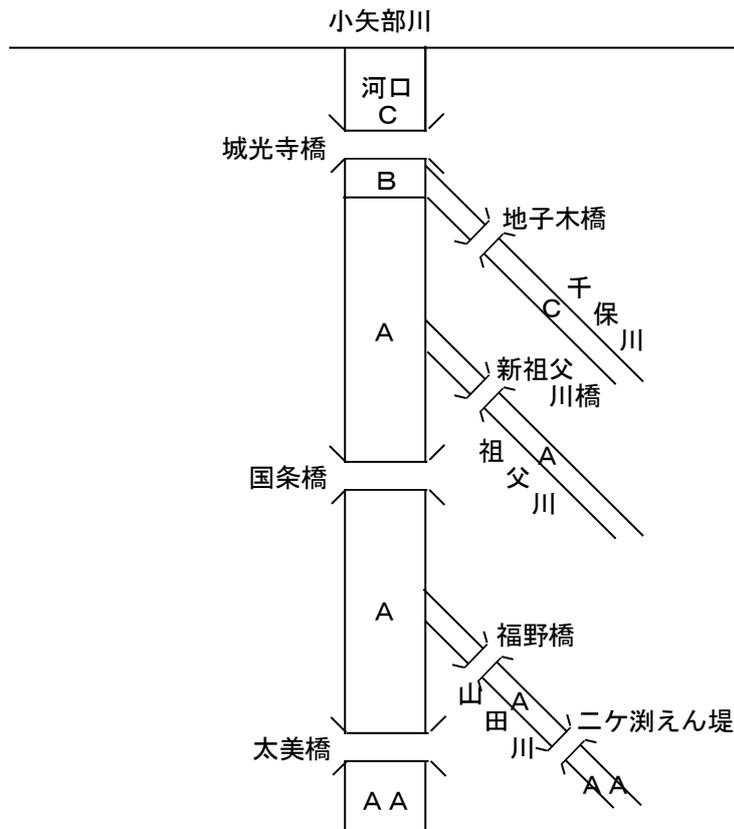


(イ) 神通川水域 (昭和 47 年 4 月 1 日富山県告示第 324 号、平成 22 年 4 月 1 日一部改正)

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
神通川上流 (いたち川合流点より上流。宮川及び高原川を含む。)	A	イ
神通川下流 (いたち川合流点より下流)	B	イ
いたち川 (全域)	B	イ
松川 (全域)	A	イ
井田川上流 (落合橋より上流)	A	イ
井田川下流 (落合橋より下流)	B	イ
熊野川 (全域)	A	イ
富岩運河、岩瀬運河及び住友運河	D	イ

注 小矢部川水域の注と同じ。

○環境基準の水域類型の略図 (神通川水域)
(地点名は環境基準点)

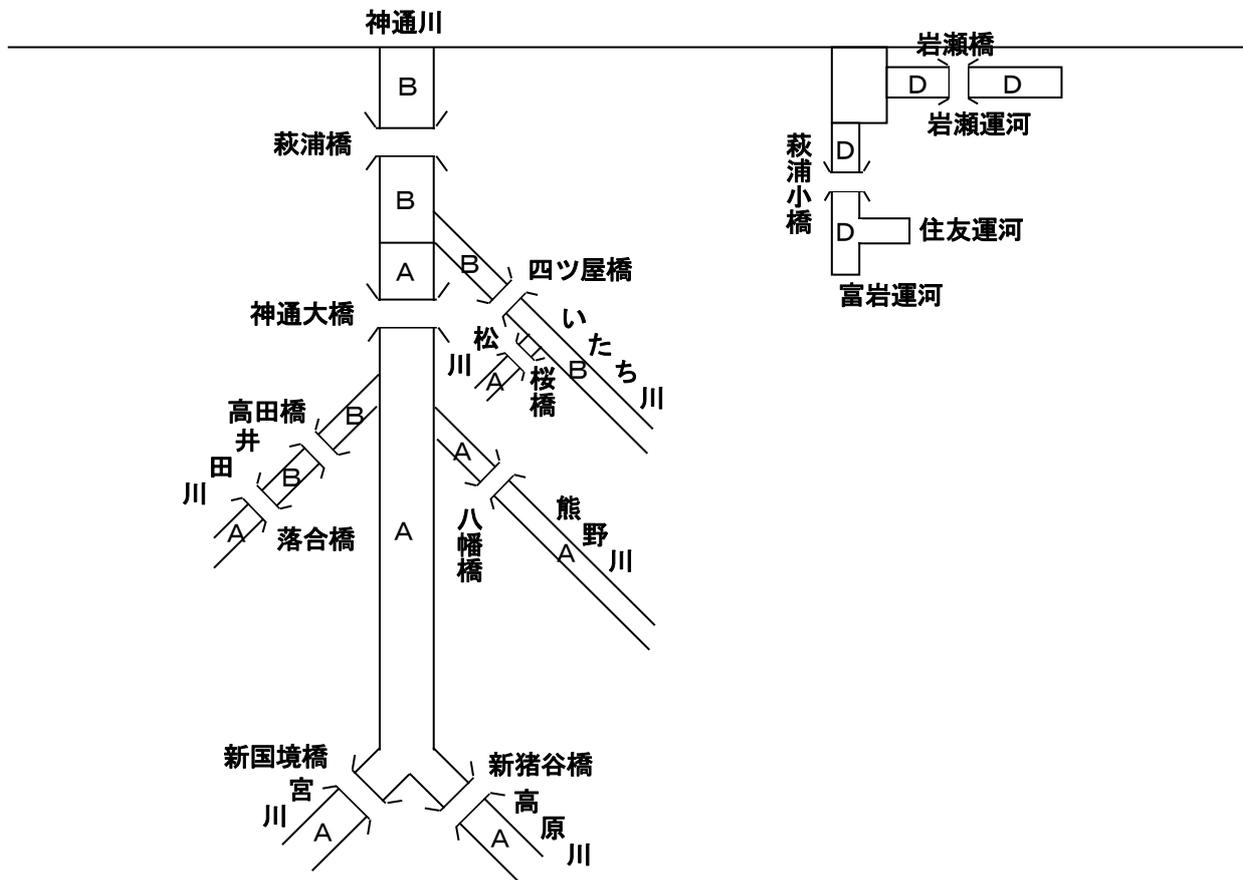


(㊦) 白岩川水域（昭和 47 年 6 月 30 日富山県告示第 607 号、平成元年 3 月 23 日、平成 22 年 4 月 1 日一部改正）

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
白岩川上流（栃津川合流点より上流）	A	イ
白岩川下流（栃津川合流点より下流）	A	イ
栃津川上流（寺田川合流点より上流）	A	イ
栃津川下流（寺田川合流点より下流）	C	イ

注 小矢部川水域の注と同じ。

○環境基準の水域類型の略図（白岩川水域）
（地点名は環境基準点）

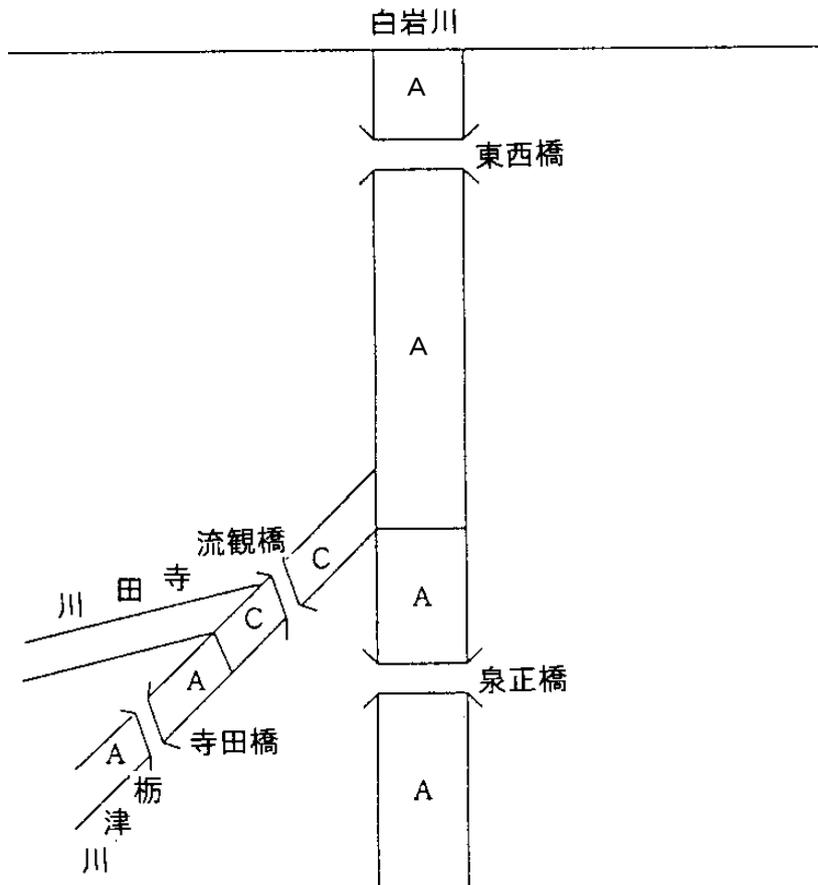

(イ) 庄川水域等（昭和48年9月28日富山県告示第936号、昭和58年7月7日、平成22年4月1日一部改正）

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
庄川上流（雄神橋より上流）	AA	イ
庄川下流（雄神橋より下流）	A	イ
和田川（全域）	A	イ
下条川（全域）	A	イ
新堀川（全域）	B	イ
内川（全域）	C	イ
富山新港海域（甲）（別記1の水域）	海域C	イ
富山新港海域（乙）（別記2の水域）	海域B	イ


注1 該当類型の欄中の「海域B」及び「海域C」は、昭和46年環境庁告示第59号別表2の2のアの表の類型を示す。

2 その他は、小矢部川水域の注と同じ。

（別記）

- 1 富山新港の東防波堤先端と西防波堤先端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域（以下「新港海域」という。）のうち第1貯木場及び中野整理場に係る海域（富山新港海域（甲））。
- 2 新港海域であって、富山新港海域（甲）に係る部分を除いたもの（富山新港海域（乙））。

○環境基準の水域類型の略図（庄川水域等）
（地点名は環境基準点）

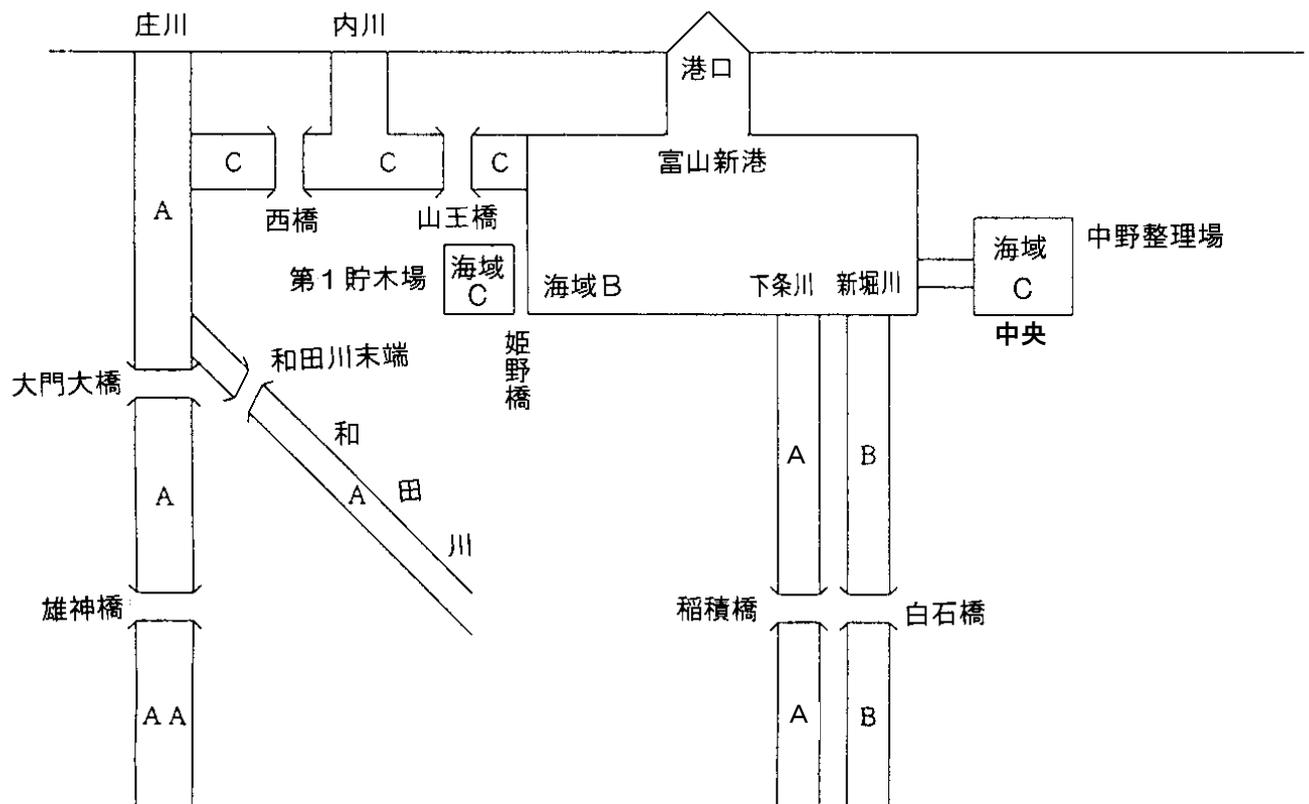


(オ) 常願寺川水域等 (昭和 49 年 12 月 18 日富山県告示第 1151 号、平成 3 年 3 月 29 日、平成 22 年 4 月 1 日、平成 23 年 4 月 1 日一部改正)

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
常願寺川上流 (常願寺橋より上流)	AA	イ
常願寺川下流 (常願寺橋より下流)	A	イ
上市川 (全域)	A	イ
中川 (全域)	B	イ
角川 (全域)	A	イ
鴨川 (全域)	B	イ
阿尾川 (全域)	A	イ
余川川 (全域)	A	イ
上庄川 (全域)	B	イ
仏生寺川 (湊川を含む全域)	C	イ
黒瀬川 (全域)	A	イ
吉田川 (全域)	B	イ
黒部川 (黒部ダム貯水池 (黒部湖) を除く。)	AA	イ

注 小矢部川水域の注と同じ。

○環境基準の水域類型の略図 (常願寺川水域等)
(地点名は環境基準点)

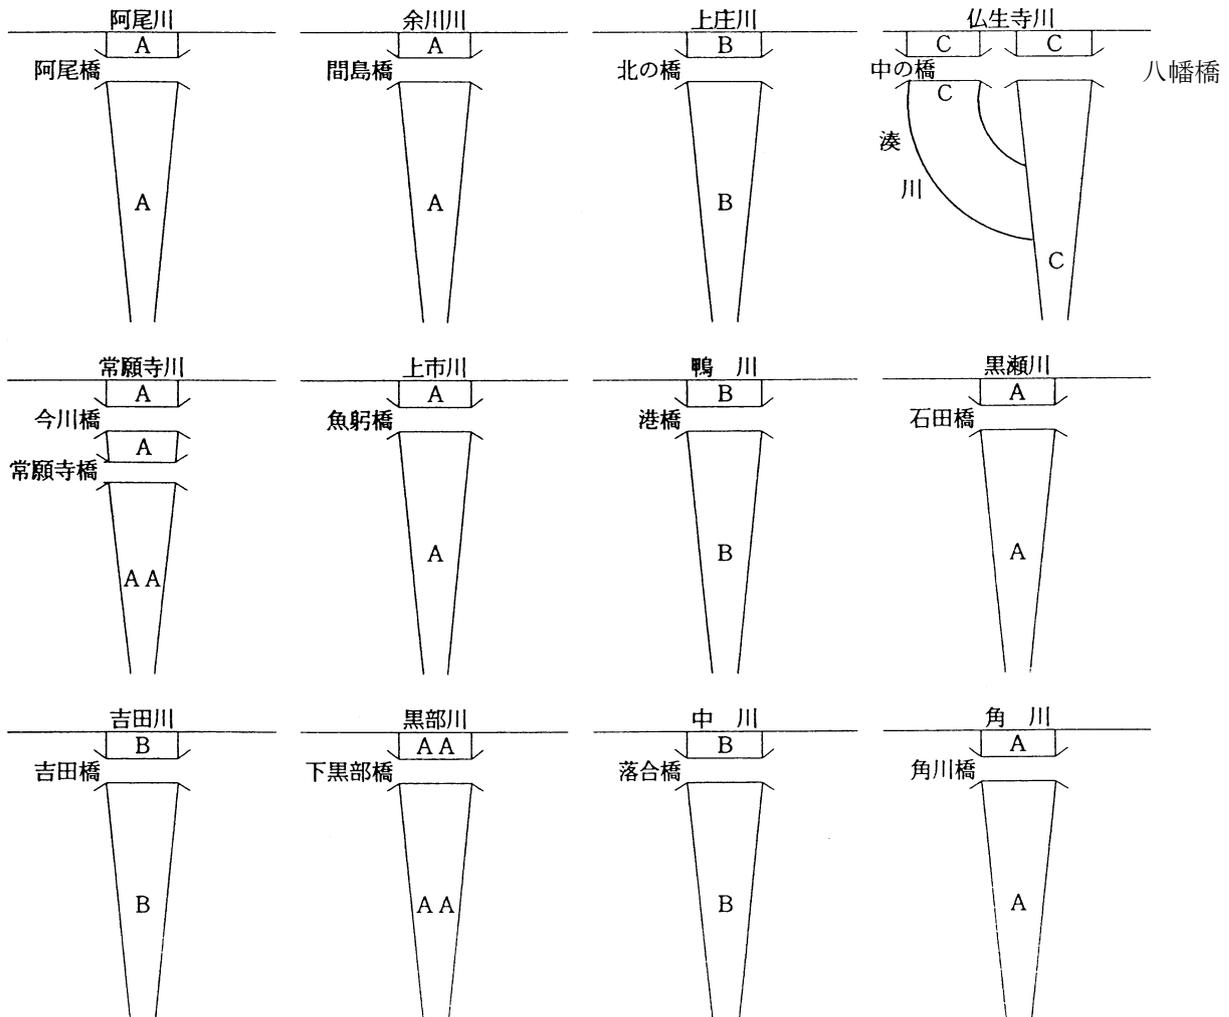


(カ) 早月川水域等 (昭和51年3月26日富山県告示第237号、平成23年4月1日一部改正)

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間
早月川 (全域)	AA	イ
片貝川上流 (落合橋より上流)	AA	イ
片貝川下流 (落合橋より下流)	A	イ
布施川 (全域)	A	イ
高橋川 (全域)	B	イ
入川 (全域)	A	イ
小川上流 (舟川合流点より上流)	AA	イ
小川下流 (舟川合流点より下流)	A	イ
舟川 (全域)	A	イ
木流川 (全域)	A	イ
笹川 (全域)	AA	イ
境川 (全域)	AA	イ

注 小矢部川水域の注と同じ。

○環境基準の水域類型の略図 (早月川水域等)
(地点名は環境基準点)

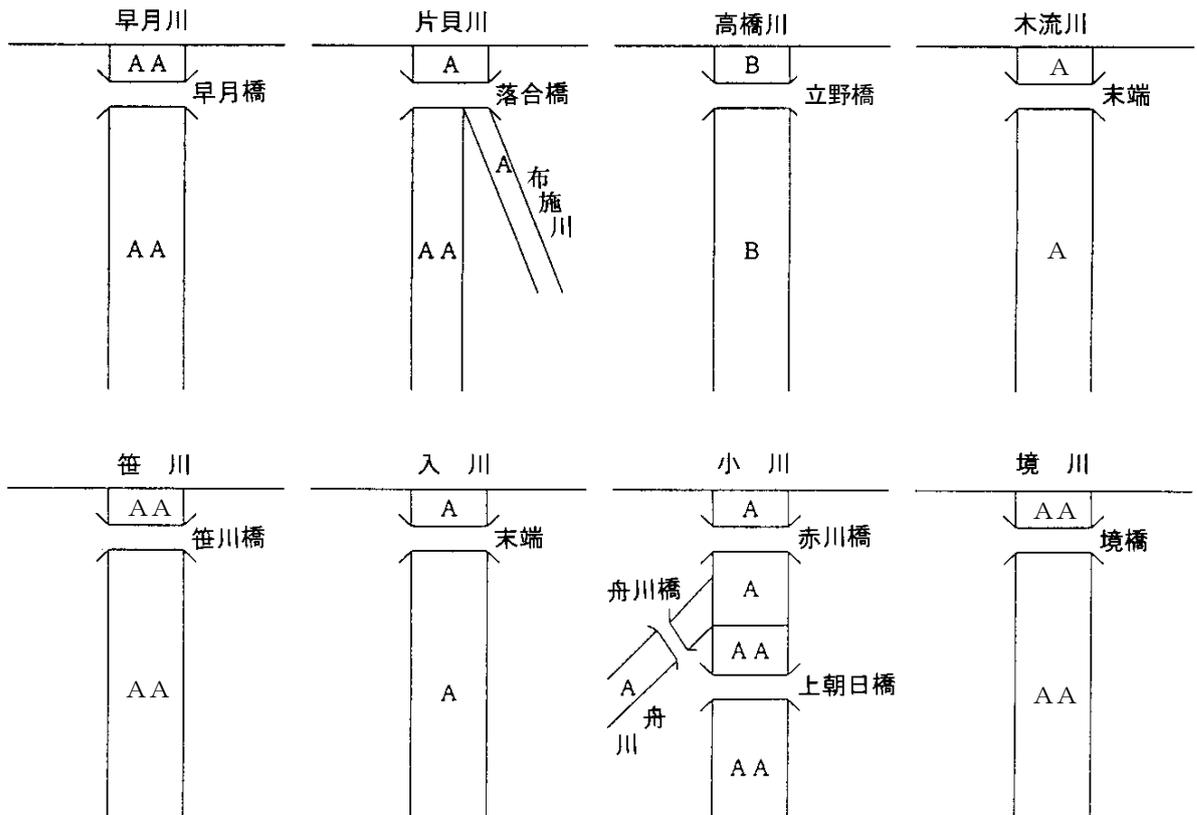

イ 水生生物保全環境基準項目（平成25年4月1日富山県告示第184号、平成26年4月1日富山県告示第190号、平成31年4月1日一部改正）


水 域	該当類型	達成期間
阿尾川（全域）	生物B	イ
余川川（全域）	生物B	イ
上庄川（全域）	生物B	イ
仏生寺川（湊川を含む全域）	生物B	イ
小矢部川上流（太美橋より上流）	生物A	イ
小矢部川中・下流（太美橋より下流）	生物B	イ
千保川（全域）	生物B	イ
祖父川（全域）	生物B	イ
山田川上流（二ヶ渚（上原地内）えん堤より上流）	生物A	イ
山田川下流（二ヶ渚（上原地内）えん堤より下流）	生物B	イ
庄川上流（雄神橋より上流）	生物A	イ
庄川下流（雄神橋より下流）	生物B	イ
和田川（全域）	生物B	イ
内川（全域）	生物B	イ
下条川（全域）	生物B	イ
新堀川（全域）	生物B	イ
神通川上流（いたち川合流点より上流。宮川及び高原川を含む。）	生物A	イ
神通川下流（いたち川合流点より下流）	生物B	イ
いたち川（全域）	生物A	イ
松川（全域）	生物B	イ
井田川上流（落合橋より上流）	生物A	イ
井田川下流（落合橋より下流）	生物B	イ
熊野川（全域）	生物A	イ
常願寺川上流（常願寺橋より上流）	生物A	イ
常願寺川下流（常願寺橋より下流）	生物B	イ
白岩川上流（栃津川合流点より上流）	生物A	イ
白岩川下流（栃津川合流点より下流）	生物B	イ
栃津川上流（寺田川合流点より上流）	生物A	イ
栃津川下流（寺田川合流点より下流）	生物B	イ
上市川（全域）	生物B	イ
中川（全域）	生物A	イ
早月川（全域）	生物A	イ
角川（全域）	生物A	イ
鴨川（全域）	生物A	イ
片貝川（全域）	生物A	イ
布施川（全域）	生物A	イ
黒瀬川（全域）	生物A	イ
高橋川（全域）	生物A	イ
吉田川（全域）	生物A	イ
黒部川（全域）	生物A	イ
入川（全域）	生物A	イ
小川（全域）	生物A	イ
舟川（全域）	生物A	イ

水 域	該当類型	達成期間
木流川（全域）	生物A	イ
笹川（全域）	生物A	イ
境川（全域）	生物A	イ

注1 該当類型の欄中「生物A」及び「生物B」は、昭和46年環境庁告示第59号別表2の1の(1)のイの表の類型を示す。

2 達成期間の欄中の「イ」は、「直ちに達成」を示す。

○環境基準の水域類型の略図

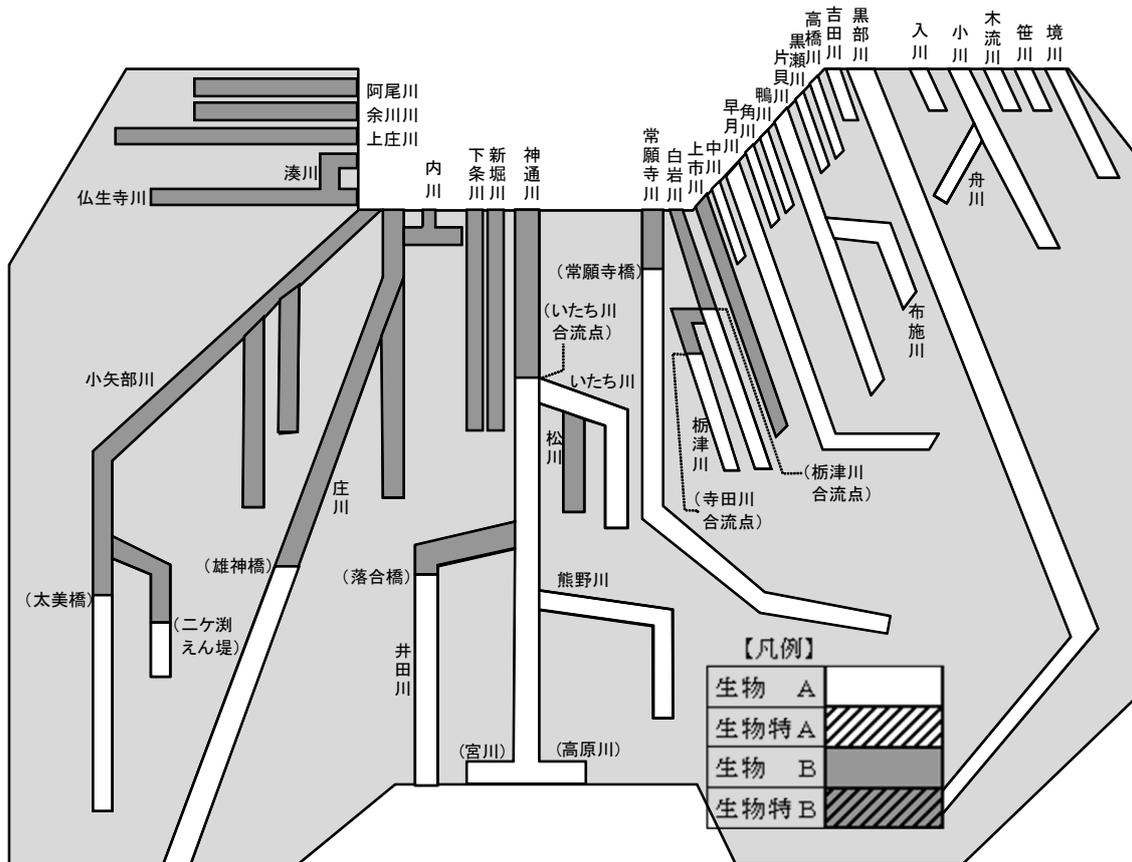

(2) 湖沼

① 有峰ダム貯水池（有峰湖）水域（平成元年3月23日富山県告示第278号）

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間	備 考
有峰ダム貯水池 （有峰湖）	A	イ	
	Ⅱ	イ	ただし、全窒素については、当分の間適用しない。

注1 該当類型の欄中「A」及び「Ⅱ」は環境庁告示別表2の1の（2）の湖沼のア及びイの表の類型を示す。

2 達成期間の欄中「イ」は「直ちに達成」を示す。

② 黒部ダム貯水池（黒部湖）水域（平成3年3月29日富山県告示第245号）

水 域	該 当 類 型	達 成 期 間	備 考
黒部ダム貯水池 （黒部湖）	A	イ	
	Ⅱ	イ	ただし、全窒素については、当分の間適用しない。

注 有峰ダム貯水池（有峰湖）水域の注と同じ。

③ 境川ダム貯水池（桂湖）水域（平成13年3月30日富山県告示第148号）


水 域	該 当 類 型	達 成 期 間	備 考
境川ダム貯水池 （桂湖）	A	イ	
	Ⅱ	イ	ただし、全窒素については、当分の間適用しない。

注 有峰ダム貯水池（有峰湖）水域の注と同じ。

○環境基準の水域類型の略図



有峰ダム貯水池水域



黒部ダム貯水池水域



境川ダム貯水池水域

(3) 海域

① 富山湾海域 (昭和 51 年 3 月 26 日富山県告示第 237 号)


水 域		該当類型	達成期間
小矢部川河口海域(甲)	小矢部川河口の中央を中心とする半径 1,200mの円弧及び陸岸により囲まれた海域	海域B	ロ
小矢部川河口海域(乙)	小矢部川河口の中央を中心とする半径 2,200mの円弧及び陸岸により囲まれた海域であって、小矢部川河口海域(甲)に係る部分を除いたもの	海域A	ロ
神通川河口海域(甲)	神通川河口の中央を中心とする半径 1,800mの円弧、神通川河口左岸から西へ向かう線と同円弧との交点を結んだ線、富山港の西防波堤先端と東防波堤先端を結んだ線及び同地点から東に向かう線と同円弧との交点を結んだ線により囲まれた海域	海域B	ロ
神通川河口海域(乙)	神通川河口の中央を中心とする半径 2,400mの円弧及び陸岸により囲まれた海域であって、神通川河口海域(甲)に係る部分を除いたもの	海域A	ロ
その他の富山湾海域	石川県と富山県の境界である陸岸の地点から富山県と新潟県の境界である陸岸の地点に至る陸岸の地先海域であって、小矢部川河口海域(甲)、小矢部川河口海域(乙)、神通川河口海域(甲)、神通川河口海域(乙)並びに昭和 48 年富山県告示第 936 号において既に指定されている富山新港海域(甲)及び富山新港海域(乙)に係る部分を除いたもの	海域A	イ

注1 該当類型の欄中「海域A」及び「海域B」は、昭和 46 年環境庁告示第 59 号別表 2 の 2 のアの表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりとする。

- (1) 「イ」は、直ちに達成
- (2) 「ロ」は、5 年以内で可及的速やかに達成

○環境基準の水域類型の略図 (富山湾海域)

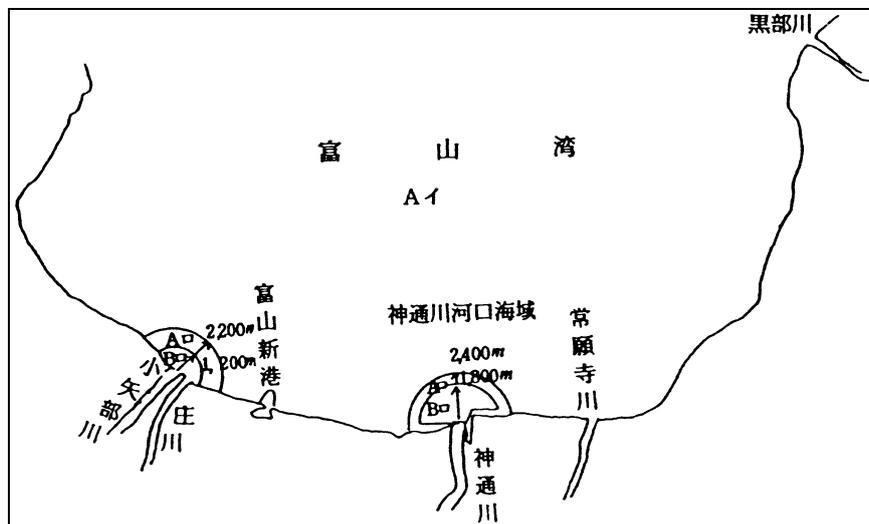

3 水質汚濁防止関係法令の概要

例 ㊦ 水質汚濁防止法 ㊧ 水質汚濁防止法施行令 ㊨ 水質汚濁防止法施行規則
 ㊩ 排水基準を定める省令 ㊪ 富山県公害防止条例 ㊫ 富山県公害防止条例施行規則

法令名		規制対象工場	規制物質及び項目	
水質汚濁防止法	公共用水域	特定事業場 (特定施設を設置する工場又は事業場)	生活環境項目等 ㊦2②㊩ ㊧3	①水素イオン濃度 ②生物化学的酸素要求量 ③化学的酸素要求量 ④浮遊物質量 ⑤ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) ⑥ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) ⑦フェノール類含有量 ⑧銅含有量 ⑨亜鉛含有量 ⑩溶解性鉄含有量 ⑪溶解性マンガ含有量 ⑫クロム含有量 ⑬大腸菌群数 ⑭窒素含有量 ⑮磷含有量
		特定施設 ㊦2② ㊧1	有害物質 ㊦2②㊩ ㊧2	①カドミウム及びその化合物 ②シアン化合物 ③有機磷化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) ④鉛及びその化合物 ⑤六価クロム化合物 ⑥砒素及びその化合物 ⑦水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ⑧ポリ塩化ビフェニル ⑨トリクロロエチレン ⑩テトラクロロエチレン ⑪ジクロロメタン ⑫四塩化炭素 ⑬1,2-ジクロロエタン ⑭1,1-ジクロロエチレン ⑮1,2-ジクロロエチレン ⑯1,1,1-トリクロロエタン ⑰1,1,2-トリクロロエタン ⑱1,3-ジクロロプロペン ⑲チウラム ⑳シマジン ㉑チオベンカルブ ㉒ベンゼン ㉓セレン及びその化合物 ㉔ほう素及びその化合物 ㉕ふっ素及びその化合物 ㉖アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ㉗塩化ビニルモノマー ㉘1,4-ジオキサン
		指定事業場 (指定施設を設置する工場又は事業場)	指定物質 ㊦2④ ㊧3の3	別記
		指定施設 ㊦2④	油 ㊦2⑤ ㊧3の4	①原油 ②重油 ③潤滑油 ④軽油 ⑤灯油 ⑥揮発油 ⑦動植物油
		貯油事業場等 (貯油施設等を設置する工場又は事業場)		
	貯油施設等 ㊦2⑤、㊧3の5			
	地下水	有害物質使用特定事業場 (有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場)	有害物質	法に定める物質(①～㉓)
		有害物質使用特定施設 ㊦2⑧		
		指定事業場 指定施設 ㊦2④	指定物質	別記
	地下浸透未然防止	貯油事業場等 貯油施設等 ㊦2⑤、㊧3の5	油	法に定める油(①～⑦)
有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場 有害物質使用特定施設 ㊦5③		有害物質	法に定める物質(①～㉓)	
有害物質貯蔵指定施設を設置する工場又は事業場 有害物質貯蔵指定施設 ㊦5③、㊧4の4				
上乗せ条例 ㊦3 ㊩③		有害物質	法に定める物質のうち①、②及び⑥	
		生活環境項目等	法に定める項目のうち②、③、④、⑥、⑦及び⑧	
富山県公害防止条例	公共用水域	特定事業場 (污水又は廃液に係る特定施設を設置する工場又は事業場)	有害物質	法に定める有害物質のうち①～㉔
		㊫2④ ㊫2	生活環境項目等	法に定める項目のうち①～⑬及び弗素含有量
	地下水	水質関係有害物質使用特定事業場 ㊫2⑤	水質関係有害物質 ㊫2⑤ ㊫2の2	法に定める物質のうち①～㉔

条 項 号

： ； ；

法 1 ② ③

基準・規則	届 出 等	行 政 措 置	そ の 他
一般基準 ③ 3 ①② ④ 1 附則 排出制限 ⑤ 12 ①	①施設設置届 ⑥ 5 ① ②施設使用届 ⑥ 6 ③構造等の変更届 ⑥ 7 ④氏名等の変更届及び使用廃止届 ⑥ 10 ⑤承継届 ⑥ 11 ③ ⑥事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ①	①計画変更命令等 ⑥ 8 ① ②改善、一時停止命令 ⑥ 13 ③事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ④緊急時の措置命令 ⑥ 18 ⑤罰則 ⑥ 6 ⑥ 30, 31, 32, 33, 34, 35	排水水の汚染状態の測定・記録・保存義務 ⑥ 14 ① ⑥ 9
	事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ②	①事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ②罰則 ⑥ 31	/
	事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ③	①事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ②罰則 ⑥ 31	
特定地下浸透基準 ⑥ 6 の 2 浸透制限 ⑥ 12 の 3	①施設設置届 ⑥ 5 ② ②施設使用届 ⑥ 6 ③構造等の変更届 ⑥ 7 ④氏名等の変更届及び使用廃止届 ⑥ 10 ⑤承継届 ⑥ 11 ③ ⑥事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ①	①計画変更命令等 ⑥ 8 ① ②改善、一時停止命令 ⑥ 13 ③事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ④地下水の水質の浄化に係る措置命令 ⑥ 14 の 3 ⑤罰則 ⑥ 30, 31, 32, 33, 34, 35	特定地下浸透水の汚染状態の測定・記録・保存義務 ⑥ 14 ① ⑥ 9
	事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ②	①事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ②罰則 ⑥ 31	/
	事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ③	①事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ②罰則 ⑥ 31	
構造、設備及び使用の方法に関する基準 ⑥ 12 の 4 ⑥ 8 の 2～8 の 7	①施設設置届 ⑥ 5 ③ ②施設使用届 ⑥ 6 ③構造等の変更届 ⑥ 7 ④氏名等の変更届及び使用廃止届 ⑥ 10 ⑤承継届 ⑥ 11 ③ ⑥事故時の措置 ⑥ 14 の 2 ①②	①計画変更命令等 ⑥ 8 ② ②改善、一時停止命令 ⑥ 13 の 3 ③事故時の措置命令 ⑥ 14 の 2 ④ ④地下水の水質の浄化に係る措置命令 ⑥ 14 の 3 ⑤罰則 ⑥ 30, 31, 32, 33, 34, 35	構造、設備、使用の方法の定期点検、記録、保存義務 ⑥ 14 ⑤ ⑥ 9 の 2 の 2
法の基準にかえて、県内全公共用水域を対象に適用			
法の基準にかえて、県内の各河川ごとに設定			
一般基準 排出制限 ⑧ 8 ③ ⑤ 15 の 4	①施設設置届 ⑧ 9 ①, ③ ②施設使用届 ⑧ 10 ③構造等の変更届 ⑧ 11 ① ④使用開始の報告 ⑧ 13 の 2 ⑤氏名等の変更及び使用廃止届 ⑧ 14 ⑥承継届 ⑧ 15 ③ ⑦改善措置報告 ⑧ 17	①計画変更命令 ⑧ 12 ① ②改善命令等 ⑧ 16 ③ ③事故時の措置命令 ⑧ 18 の 2 ② ④緊急措置要請 ⑧ 19 ⑤罰則 ⑧ 28, 28 の 2, 28 の 3, 29, 32	①測定義務 ⑧ 18 ⑩ 10 ②事故時の措置 ⑧ 18 の 2 ①
一般基準 ⑧ 8 ③			
(地下浸透基準) ⑧ 8 ⑧ 3 浸透制限 ⑧ 15 の 5	①施設設置届 ⑧ 9 ①, ③ ②施設使用届 ⑧ 10 ③構造等の変更届 ⑧ 11 ① ④使用開始の報告 ⑧ 13 の 2 ⑤氏名等の変更及び使用廃止届 ⑧ 14 ⑥承継届 ⑧ 15 ③ ⑦改善措置報告 ⑧ 17	①計画変更命令等 ⑧ 12 ① ②改善命令等 ⑧ 16 ③ ③事故時の措置命令 ⑧ 18 の 2 ② ⑤罰則 ⑧ 28, 28 の 2, 29, 32	

指定物質

- ①ホルムアルデヒド
- ②ヒドラジン
- ③ヒドロキシルアミン
- ④過酸化水素
- ⑤塩化水素
- ⑥水酸化ナトリウム
- ⑦アクリロニトリル
- ⑧水酸化カリウム
- ⑨アクリルアミド
- ⑩アクリル酸
- ⑪次亜塩素酸ナトリウム
- ⑫二硫化炭素
- ⑬酢酸エチル
- ⑭メチル-tert-ブチルエーテル（別名MTBE）
- ⑮硫酸
- ⑯ホスゲン
- ⑰1,2-ジクロロプロパン
- ⑱クロルスルホン酸
- ⑲塩化チオニル
- ⑳クロロホルム
- ㉑硫酸ジメチル
- ㉒クロルピクリン
- ㉓りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル（別名ジクロロボス又はDDVP）
- ㉔ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト（別名オキシデプロホス又はESP）
- ㉕トルエン
- ㉖エピクロロヒドリン
- ㉗スチレン
- ㉘キシレン
- ㉙p-ジクロロベンゼン
- ㉚N-メチルカルバミン酸 2-sec-ブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はBPMC）
- ㉛3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド（別名プロピザミド）
- ㉜テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はTPN）
- ㉝チオりん酸 0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)（別名フェニトロチオン又はMEP）
- ㉞チオりん酸 S-ベンジル-0,0-ジイソプロピル（別名イプロベンホス又はIBP）
- ㉟1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン）
- ㊱チオりん酸 0,0-ジエチル-0-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)（別名ダイアジノン）
- ㊲チオりん酸 0,0-ジエチル-0-(5-フェニル-3-イソキサゾリル)（別名イソキサチオン）
- ㊳4-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル（別名クロルニトロフェン又はCNP）
- ㊴チオりん酸 0,0-ジエチル-0-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)（別名クロルピリホス）
- ㊵フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
- ㊶エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート（別名アラニカルブ）
- ㊷1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン（別名クロルデン）
- ㊸臭素
- ㊹アルミニウム及びその化合物
- ㊺ニッケル及びその化合物
- ㊻モリブデン及びその化合物
- ㊼アンチモン及びその化合物
- ㊽塩素酸及びその塩
- ㊾臭素酸及びその塩
- ㊿クロム及びその化合物（六価クロム化合物を除く。）
- ①マンガン及びその化合物
- ②鉄及びその化合物
- ③銅及びその化合物
- ④亜鉛及びその化合物
- ⑤フェノール類及びその塩類
- ⑥1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1^{3,7}.1^{5,6}]デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン）

4 水質汚濁防止法に基づく届出について

届出の種類	届出を必要とする場合	届出様式	時期	届出を怠った場合等の罰則	届出者	提出部数
①特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置届 (法第5条)	工場等に特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を新たに設置しようとする場合	様式第1	特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置の工事着手予定日の60日前まで	届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法第32条)	<ul style="list-style-type: none"> 工場等から公共用水域に水を排出する者 工場等から地下へ水を浸透させる者 前述以外で有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者 	正副 2部
②特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用届 (法第6条)	施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった際、既にその施設を設置している場合	様式第1	施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内	同上 30万円以下の罰金 (法第33条)	<ul style="list-style-type: none"> 施設を設置している者 特定地下浸透水を浸透させる者 	
③特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等の変更届 (法第7条)	①又は②の届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用方法、処理の方法、排出水の汚染状態及び量等を変更しようとする場合	様式第1	特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等変更の着手予定日の60日前まで	同上 3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法第32条)	<ul style="list-style-type: none"> ①又は②の届出をした者 	
④氏名等 (氏名、名称、住所、所在地、代表者氏名)の変更届 (法第10条)	①又は②の届出に係る氏名、名称、住所、所在地、代表者氏名に変更があった場合	様式第5	変更した日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第35条)	<ul style="list-style-type: none"> ①又は②の届出をした者 	
⑤特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用廃止届 (法第10条)	①又は②の届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合	様式第6	廃止した日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第35条)	<ul style="list-style-type: none"> ①又は②の届出をした者 	
⑥承継届 (法第11条)	①又は②の届出者の地位を継承した場合(譲受、借受、相続、合併、分割によるもの)	様式第7	承継があった日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第35条)	<ul style="list-style-type: none"> ①又は②の届出者の地位を継承した者 	

備考 1 届出書は、県環境保全課(富山市以外の工場等)又は富山市環境保全課(富山市内の工場等)に提出してください。

2 届出書の用紙は、県環境保全課又は富山市環境保全課に備えつけてあるほか、県環境保全課のホームページからダウンロードすることができます。

◎ 水質汚濁防止法に基づく特定施設

令和2年10月1日現在

- 1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 抗水中和沈でん施設 ニ 掘削用の泥水分離施設
- 1の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの（昭和47年10月1日追加）
イ 豚房施設（豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）
ロ 牛房施設（牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）
ハ 馬房施設（馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）
- 2 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 湯煮施設
- 3 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
- 4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設
- 5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設
へ ろ過施設
- 6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 7 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ ろ過施設 ニ 分離施設
ホ 精製施設
- 8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
- 9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 10 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設 へ 蒸留施設
- 11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設
- 12 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設
- 13 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設
- 14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ 分離施設
ニ 渋だめ及びこれに類する施設
- 15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設
- 16 麺類製造業の用に供する湯煮施設
- 17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
- 18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの（昭和57年1月1日追加）
イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設
- 18の3 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの（昭和57年1月1日追加）
イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設

- 19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設
 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケット機 ヘ 漂白機及び漂白そう
 ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設（昭和49年12月1日追加）
- 20 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設
- 21 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設
- 21の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー（昭和57年1月1日追加）
- 21の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設（昭和57年1月1日追加）
- 21の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの（昭和57年1月1日追加）
 イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設
- 22 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設
- 23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料浸せき施設 ロ 湿式バーカー ハ 碎木機 ニ 蒸解施設
 ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設
 チ 抄紙施設（抄造施設を含む。） リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設
 ル 廃ガス洗浄施設
- 23の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの（昭和57年1月1日追加）
 イ 自動式フィルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
- 24 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破碎施設 ニ 廃ガス洗浄施設
 ホ 湿式集じん施設
- 25 削除
- 26 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設
- 27 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設
 ル 湿式集じん施設
- 28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式アセチレンガス発生施設
 ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
- 29 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
- 30 発酵工業（第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。）の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設 ロ 蒸留施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設

- 31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
- 32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設
- 33 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器
 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設
 ヌ 湿式集じん施設
- 34 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設
 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のう
 ち、静置分離器
- 35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設
- 36 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設
- 37 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業（石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離
 その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる
 事業を除く。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設
 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設
 のうち、蒸留施設
 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
 チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
 リ 2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び
 蒸留施設
 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
 ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留
 施設
 ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器
 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
 タ 廃ガス洗浄施設
- 38 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 原料精製施設 ロ 塩析施設
- 38 の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設（1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置
 を有しないものを除く。）
- 39 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設
- 40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
- 41 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設 ロ 抽出施設
- 42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設
- 43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
- 44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 脱水施設
- 45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
- 46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
ニ 廃ガス洗浄施設
- 47 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設
ニ 混合施設（第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。）
ホ 廃ガス洗浄施設
- 48 火薬製造業の用に供する洗浄施設
- 49 農薬製造業の用に供する混合施設
- 50 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
- 51 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設
ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設
- 51の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設（昭和57年1月1日追加）
- 51の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設（昭和57年1月1日追加）
- 52 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設
ホ 染色施設
- 53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 研磨洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設
- 54 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設（蒸気養生施設を含む。）
- 55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
- 56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
- 57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 58 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 水洗式破碎施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設
- 59 碎石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 水洗式破碎施設 ロ 水洗式分別施設
- 60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
- 61 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設
ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設
- 62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 還元そう ロ 電解施設（熔融塩電解施設を除く。） ハ 焼入れ施設
ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設
- 63 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

- ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設
- 63 の 2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設（昭和 57 年 1 月 1 日追加）
- 63 の 3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設（平成 13 年 7 月 1 日追加）
- 64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 - イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。）
- 64 の 2 水道施設（水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 3 条第 8 項に規定するものをいう。）、工業用水道施設（工業用水道事業法（昭和 33 年法律第 84 号）第 2 条第 6 項に規定するものをいう。）又は自家用工業用水道（同法第 21 条第 1 項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの（これらの浄水能力が 1 日当たり 1 万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 51 年 6 月 1 日追加）
 - イ 沈でん施設 ロ ろ過施設
- 65 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 66 電気めっき施設
- 66 の 2 エチレンオキサイド又は 1, 4 - ジオキサンの混合施設（前各号に該当するものを除く。）（平成 24 年 5 月 25 日追加）
- 66 の 3 旅館業（旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第 2 条第 1 項に規定するもの（下宿営業を除く。）をいう。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの（昭和 49 年 12 月 1 日追加）
 - イ ちゅう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設
- 66 の 4 共同調理場（学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）第 6 条に規定する施設をいう。以下同じ。）に設置されるちゅう房施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下単に「総床面積」という。）が 500 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 63 年 10 月 1 日追加）
- 66 の 5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設（総床面積が 360 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 63 年 10 月 1 日追加）
- 66 の 6 飲食店（次号及び第 66 号の 8 に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積が 420 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 63 年 10 月 1 日追加）
- 66 の 7 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店（次号に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積が 630 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 63 年 10 月 1 日追加）
- 66 の 8 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設（総床面積が 1, 500 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（昭和 63 年 10 月 1 日追加）
- 67 洗濯業の用に供する洗浄施設
- 68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
- 68 の 2 病院（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）で病床数が 300 以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの（昭和 54 年 5 月 10 日追加）
 - イ ちゅう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設
- 69 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
- 69 の 2 卸売市場（卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第 2 条第 2 項に規定するものをいう。以下同じ。）（主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。）に設置される施設であって、次に掲げるもの（水産物に係るものに限り、これらの総面積が 1, 000m² 未満の事業場に係るものを除く。）（令和 2 年 6 月 21 日改正）
 - イ 卸売場 ロ 仲卸売場
- 70 廃油処理施設（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）第 3 条第 14 号に規定するものをいう。）
- 70 の 2 自動車特定整備事業（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。）の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。）（昭和 57 年 1 月 1 日追加）（令和 2 年 4 月

1日改正)

71 自動式車両洗浄施設

71 の2 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの（昭和49年12月1日追加）

イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設

71 の3 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第8条第1項に規定するものをいう。）である焼却施設（昭和54年5月10日追加）

71 の4 産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。）のうち、次に掲げるもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者（同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。）をいう。）が設置するもの（昭和57年1月1日追加）

ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設（平成10年6月17日追加）

71 の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。）（平成3年10月1日及び平12年3月1日追加）

71 の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。）（平成3年10月1日及び平12年3月1日追加）

72 し尿処理施設（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。）

73 下水道終末処理施設

74 特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前2号に掲げるものを除く。）

（注）水質汚濁防止法施行規則

第1条の2 令別表第1第71号の2の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。

- (1) 国又は地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。）
- (2) 大学及びその附属試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。）
- (3) 学術研究（人文科学のみに係るものを除く。）又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所（前2号に該当するものを除く。）
- (4) 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
- (5) 保健所
- (6) 検疫所
- (7) 動物検疫所
- (8) 植物防疫所
- (9) 家畜保健衛生所
- (10) 検査業に属する事業場
- (11) 商品検査業に属する事業場
- (12) 臨床検査業に属する事業場
- (13) 犯罪鑑識施設

富山県公害防止条例に基づく特定施設（水質関係）

施 設 の 種 類		
項	用 途	施 設 の 名 称
1	農産保存食料品製造業の用に供するもの	浸せき施設
2	納豆製造業の用に供するもの	蒸煮施設
3	繊維工業の用に供するもの	(1) のり付施設 (2) ゴム引き施設
4	造作材、合板、建築用組立材料又は家具製造業の用に供するもの	(1) のり付施設（合板製造業の用に供する接着機洗浄施設を除く。） (2) 薬品等調合施設 (3) 塗装水洗ブース施設
5	加工紙、紙製品又は紙製容器製造業の用に供するもの	のり付施設
6	出版、印刷、同関連産業の用に供するもの	(1) 印刷版洗浄研磨施設 (2) 現像施設（新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設及び自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設を除く。）
7	化学工業の用に供するもの	(1) 反応施設 (2) 脱水施設 (3) 分離施設 (4) 精製施設 (5) 混合施設 (6) 廃ガス洗浄施設
8	舗装材料製造業の用に供するもの	アスファルトプラント
9	ゴム製品製造業の用に供するもの	(1) ゴム表面酸洗施設 (2) ゴム加硫施設（自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更正タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設を除く。） (3) 混練ロール施設
10	建設用粘土製品製造業の用に供するもの	(1) 成型加工施設 (2) 混和施設 (3) 調合施設
11	研磨材、同製品製造業の用に供するもの	(1) 洗浄施設 (2) 混合施設

施 設 の 種 類		
項	用 途	施 設 の 名 称
12	石工品製造業の用に供するもの	(1) 湿式研磨施設 (2) 成型加工施設
13	石膏製品製造業の用に供するもの	湿式集じん施設
14	非鉄金属製造業の用に供するもの	(1) 反応施設（還元槽を除く。） (2) 脱水施設 (3) 分離施設
15	金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供するもの	(1) 溶剤又は洗剤洗浄施設 (2) 塗装水洗ブース施設 (3) 湿式集じん施設
16	染色機械用スクリーン製造業の用に供するもの	スクリーン定着洗浄施設
17	がん具、運動競技用具製造業の用に供するもの	のり付施設
18	プラスチック製品製造業の用に供するもの	(1) 油圧による成型施設 (2) 塗装水洗ブース施設
19	マッチ製造業の用に供するもの	原料回収施設
20	<p>飲食料品小売業又は集団給食の用に供するもの（1日の通常の排水量が50立方メートル以上のものに限る。）ただし、次に掲げる事業場に係るものを除く。</p> <p>(1) 弁当仕出屋にあつては、業務の用に供する部分の総床面積が360平方メートル以上である事業場</p> <p>(2) 共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第6条に規定する施設をいう。）にあつては、業務の用に供する部分の総床面積が500平方メートル以上である事業場</p>	給食用調理施設
21	<p>動物の飼養の用に供するもの（牛に係るものにあつては牛房の総面積が200平方メートル未満であり、かつ、5頭以上の飼養の用に供するもの、豚（生後2箇月未満のものを除く。）に係るものにあつては豚房の総面積が50平方メートル未満であり、かつ、50頭（はん殖豚にあつては5頭）以上の飼養の用に供するもの、鶏（30日未満のひなを除く。）に係るものにあつては1,000羽以上の飼養の用に供するものに限る。）</p>	(1) 飼養施設 (2) 飼料調理施設（加熱するものに限る。） (3) ふん尿処理施設
22	<p>獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場等に供給するもの</p>	原料貯蔵施設

5 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準

(1) 有害物質

有害物質の種類	許容限度	有害物質の種類	許容限度
カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L
シアン化合物	1 mg/L	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nに限る。)	1 mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L
鉛及びその化合物	0.1 mg/L	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L
六価クロム化合物	0.5 mg/L	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L
砒素及びその化合物	0.1 mg/L	チウラム	0.06 mg/L
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005 mg/L	シマジン	0.03 mg/L
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.2 mg/L
ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L	ベンゼン	0.1 mg/L
トリクロロエチレン	0.1 mg/L	セレン及びその化合物	0.1 mg/L
テトラクロロエチレン	0.1 mg/L	ほう素及びその化合物	海域以外 10 mg/L 海域 230 mg/L
ジクロロメタン	0.2 mg/L	ふっ素及びその化合物	海域以外 8 mg/L 海域 15 mg/L
四塩化炭素	0.02 mg/L	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L	1,4-ジオキサン	0.5 mg/L

- 備考 1 アルキル水銀の「検出されないこと。」とは、0.0005 mg/L 未満をいう。
- 2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際、現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排水については、当分の間、適用しない。
- 3 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る排水基準は、アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量である。
- 4 別表 1 に掲げる有害物質の種類につき同表に掲げる業種に属する工場・事業場に係る排水基準は、令和 3 年 11 月 30 日までは同表のとおりとする。
- 5 別表 2 に掲げる有害物質の種類につき同表に掲げる業種その他区分に属する工場・事業場に係る排水基準は、令和 4 年 6 月 30 日までは同表のとおりとする。
- 6 別表 3 に掲げる有害物質の種類につき同表に掲げる業種その他区分に属する工場・事業場に係る排水基準は、令和 3 年 5 月 24 日までは同表のとおりとする。

別表1

有害物質の種類	業 種	許容限度
カドミウム及び その化合物 (単位 mg/L)	金属鉱業	0.08
備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。		

暫定排水基準の適用については、業種等の詳細な状況について判断が必要であるため、必ず相談窓口を確認してください。

別表2

有害物質の種類	業 種 そ の 他 の 区 分	許容限度
ほう素及びその化合物 (単位 ほう素の量に に関して、mg/L)	電気めっき業（海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。）	30
	ほうろう鉄器製造業（海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。）	40
	下水道業（旅館業（温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。）を利用するものに限る。）に属する特定事業場（下水道法（昭和33年法律第79号）第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。）から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。）	50
	金属鉱業（海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。）	100
	旅館業（温泉を利用するものに限る。）	500

有害物質の種類	業種その他の区分	許容限度
ふっ素及びその化合物 (単位 ふっ素の量に関して、mg/L)	ほうろう鉄器製造業（海域以外の公共用水域に排水を排出するものに限る。）	12
	電気めっき業（1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排水を排出するものに限る。）	15
	旅館業（水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。）の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排水を排出するものに限る。）	15
	旅館業（温泉（自然に湧出しているもの（掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。）を除く。以下この欄において同じ。）を利用するものであって1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。）	30
	電気めっき業（1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満であるものに限る。）	40
	旅館業（温泉（自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。）を利用するものであって1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。）	50
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位 アンモニア性窒素に0.4を乗じたものの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、mg/L)	下水道業（下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。）	130
	酸化コバルト製造業	120
	畜産農業	500
	ジルコニウム化合物製造業	600
	モリブデン化合物製造業	1,400
	バナジウム化合物製造業	1.650
	貴金属製造・再生業	2,800
備考		
<p>1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。</p> <p>2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10を超えることをいう。</p> $\frac{\sum Ci \cdot Qi}{Q}$ <p>（この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。</p> <p>Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常値（単位：ほう素の量に関して、mg/L）</p> <p>Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常量（単位：m³/日）</p> <p>Q 当該下水道から排出される排水の通常量（単位：m³/日）</p>		

暫定排水基準の適用については、業種等の詳細な状況について判断が必要であるため、必ず相談窓口を確認してください。

別表 3

有害物質の種類	業 種	許容限度 (mg/L)
1,4-ジオキサン (単位 mg/L)	エチレンオキサイド製造業	3
	エチレングリコール製造業	3
<p>備考</p> <p>中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排水水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。</p>		

暫定排水基準の適用については、業種等の詳細な状況について判断が必要であるため、必ず相談窓口を確認してください。

(2) その他の項目（生活環境項目）

項目	水素イオン濃度 (水素指数) (pH)		生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的酸素 要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	ノルマルヘキサン抽出物質		フェノール 類
	海域以外の 公共用水域 5.8~8.6	海 域 5.0~9.0	160 mg/L (日間平均 120)	160 mg/L (日間平均 120)	200 mg/L (日間平均 150)	鉱油類	動植物 油脂類	
許容限度						5 mg/L	30 mg/L	5 mg/L

項目	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性 マンガン	クロム	大腸菌群数	窒素	りん 燐
許容限度	3 mg/L	2 mg/L	10 mg/L	10 mg/L	2 mg/L	日間平均 3,000 個/cm ³	120 mg/L (日間平均 60)	16 mg/L (日間平均 8)

- 備考 1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- 2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排水水について適用する。
- 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排出基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排水水については適用しない。
- 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際（昭和49年12月1日）現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排水水については、当分の間、適用しない。
- 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排水水に限って適用する。
- 6 窒素及び燐含有量についての排水基準は、窒素及び燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排水水に限って適用する。

・環境大臣が定める湖沼（富山県分）

項目	湖 沼 名
窒 素	な し
りん 燐	有峰ダム貯水池（有峰湖）、久婦須川ダム貯水池、熊野川ダム貯水池、祐延ダム貯水池、藤ヶ池、室牧ダム貯水池、黒部ダム貯水池（黒部湖）、五位ダム貯水池、子撫川ダム貯水池、桑ノ院ダム貯水池、布施川ダム貯水池、白中ダム貯水池、桜ヶ池、城端ダム貯水池、刀利ダム貯水池、利賀川ダム貯水池、境川ダム貯水池（桂湖）、上市川ダム貯水池、上市川第二ダム貯水池、白岩川ダム貯水池、朝日小川ダム貯水池、

・環境大臣が定める海域（富山県分）……………該当なし。

7 別表に掲げる項目につき同表に掲げる業種に属する工場・事業場に係る排水基準は、令和3年12月10日までは同表のとおりとする。

別表

項目	業種	許容限度
亜鉛含有量 (単位 mg/L)	金属鉱業	5
	電気めっき業	
	下水道業（金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場（下水道法（昭和33年法律第79号）第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。備考第2項において「下水道法上の特定事業場」という。）から排出される水を受け入れるものであって、一定の条件に該当するものに限る。）	
備考		
<p>1 中欄に掲げる業種に属する特定事業場（水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。）が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排水の亜鉛含有量に係る排出基準については、右欄に掲げるものを適用する。</p> <p>2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。</p> $\frac{\sum C_i \cdot Q_i}{Q}$ <p>この式において、C_i、Q_i 及び Q は、それぞれ次の値を表すものとする。</p> <p>C_i 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常値（単位：mg/L）</p> <p>Q_i 当該下水道に排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常量（単位：m³/日）</p> <p>Q 当該下水道から排出される排水の通常量（単位：m³/日）</p>		

暫定排水基準の適用については、業種等の詳細な状況について判断が必要であるため、必ず相談窓口を確認してください。

6 水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準

(1) カドミウム及びその化合物、シアン化合物並びにヒ素及びその化合物に係る排水基準（別表1）

(1)-1 従来の基準

- ・シアン化合物並びにヒ素及びその化合物

公布日 昭和47年10月16日

施行日 昭和48年1月1日

適用日 昭和48年1月1日

- ・カドミウム及びその化合物

公布日 昭和48年9月29日

施行日 昭和49年3月1日

適用日 昭和49年3月1日

(1)-2 一部改正基準

- ・ヒ素及びその化合物

公布日 平成6年7月1日

施行日 平成6年7月1日

適用日 平成6年7月1日

- ・カドミウム及びその化合物

公布日 平成26年12月17日

施行日 平成26年12月17日

適用日 平成26年12月17日

(2) 小矢部川水域に係る排水基準（別表2）

(2)-1 従来の基準

- ・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和46年10月1日

施行日 昭和46年12月1日

適用日 昭和46年12月1日

- ・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和47年12月21日

施行日 昭和48年6月24日

適用日 昭和48年6月24日

(2)-2 一部改正基準

- ・新設工場に係る排水基準

〔パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係る
BODにつき〕

公布日 昭和51年3月27日

施行日 昭和51年6月24日

適用日 昭和52年4月1日

- ・既設工場に係る排水基準

〔食料品製造業、染色整理業、クラフトパルプ
製造業、サルファイトパルプ製造業若しくは
ケミグラントパルプ製造業に係るBODにつ
き〕

公布日 昭和51年3月27日

施行日 昭和51年6月24日

適用日 昭和52年4月1日

(3) 神通川水域に係る排水基準（別表3）

- ・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和47年3月28日

施行日 昭和47年5月1日

適用日 昭和47年5月1日

- ・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和47年3月28日

施行日 昭和47年5月1日

適用日 昭和48年5月1日

(4) 白岩川水域に係る排水基準（別表4）

- ・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和47年7月6日

施行日 昭和47年8月1日

適用日 昭和47年8月1日

- ・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和47年7月6日

施行日 昭和47年8月1日

適用日 昭和48年8月1日

(5) 庄川水域等に係る排水基準（別表5）

- ・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和48年9月29日

施行日 昭和49年3月1日

適用日 昭和49年3月1日

- ・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和48年9月29日

施行日 昭和49年3月1日

適用日 昭和49年9月1日

(6) 常願寺川水域等に係る排水基準（別表6）

・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和49年12月19日

施行日 昭和50年1月1日

適用日 昭和50年1月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和49年12月19日

施行日 昭和50年1月1日

適用日 昭和51年1月1日

(7) 吉田川水域に係る排水基準（別表7）

・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和49年12月19日

施行日 昭和50年1月1日

適用日 昭和50年1月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和49年12月19日

施行日 昭和50年1月1日

適用日 昭和51年1月1日

(8) 早月川水域等に係る排水基準（別表8）

・新設工場に係る排水基準

公布日 昭和51年3月27日

施行日 昭和51年4月1日

適用日 昭和51年4月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 昭和51年3月27日

施行日 昭和51年4月1日

適用日 昭和52年4月1日

(9) 有峰ダム貯水池（有峰湖）水域に係る排水基準（別表9）

・新設工場に係る排水基準

公布日 平成元年3月25日

施行日 平成元年5月1日

適用日 平成元年5月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 平成元年3月25日

施行日 平成元年5月1日

適用日 平成元年11月1日

(10) 黒部ダム貯水池（黒部湖）水域に係る排水基準（別表10）

・新設工場に係る排水基準

公布日 平成3年3月15日

施行日 平成3年5月1日

適用日 平成3年5月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 平成3年3月15日

施行日 平成3年5月1日

適用日 平成3年11月1日

(11) 境川ダム貯水池（桂湖）水域に係る排水基準（別表11）

・新設工場に係る排水基準

公布日 平成13年3月26日

施行日 平成13年5月1日

適用日 平成13年5月1日

・既設工場に係る排水基準

公布日 平成13年3月26日

施行日 平成13年5月1日

適用日 平成13年11月1日

別表1 カドミウム及びその化合物、シアン化合物並びにひ素及びその化合物に係る排水基準

区 分	有害物質の種類及び許容限度			適用する 区 域
	カドミウム及び その化合物	シアン化合物	砒素及び その化合物	
1日当たりの平均的な排水の量(以下この表において「排水の量」という。)が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満の工場又は事業場		0.5 mg/L		県内の全 公共用水域
排水の量が50,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の工場又は事業場		0.3 mg/L		
排水の量が100,000立方メートル以上の工場又は事業場	0.01 mg/L	0.1 mg/L	0.05 mg/L	

備考 1 この表に掲げる有害物質に係る許容限度の検定は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき、環境大臣が定める方法によるものとする。
 2 次に掲げる業種に属する工場又は事業場(排水の量が10,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の工場又は事業場に限り)に係る排水の量がカドミウム及びその化合物の排水基準については、その定める日までの間は、次の表のとおりとする。
 金属鉱業 令和3年11月30日

区 分	カドミウム及び その化合物 の許容限度
排水の量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満の工場又は事業場	0.05 mg/L
排水の量が50,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の工場又は事業場	0.03 mg/L

別表2 小矢部川水域に係る排水基準

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度					適用する区域
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動 植物油脂含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和46年12月1日において既に設置されている工場又は事業場(昭和46年12月1日において既に設置されている工場又は事業場を含む。)	一般地域に所在するもの	食料品製造業に係るもの	120(日間平均100)	100(日間平均80)			小矢部川及びこれに流入する公共用水域
		染色整理業に係るもの	120(日間平均100)	90(日間平均70)			
		クラフトパルプ製造業に係るもの	昭和54年3月31日まで85(日間平均65) 昭和54年4月1日から80(日間平均60)	110(日間平均90)			
		サルファイトパルプ製造業に係るもの	昭和53年3月31日まで120(日間平均90) 昭和53年4月1日から昭和55年3月31日まで110(日間平均80) 昭和55年4月1日から100(日間平均70)	110(日間平均90)			
		ケミグランドパルプ製造業に係るもの	昭和54年3月31日まで125(日間平均95) 昭和54年4月1日から120(日間平均90)	110(日間平均90)			
		パルプ、紙又は紙加工品の製造業(クラフトパルプ製造業、サルファイトパルプ製造業及びケミグランドパルプ製造業を除く。)に係るもの	130(日間平均100)				

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度					適用する区域
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 質量 mg/L	ノルマルヘキサ ン抽出物質含有量(動 植物油脂類含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和46年12月1日において既に設置されている工場又は事業場 (昭和46年12月1日において既に着工されているものを含む。)	一般地域に所在するもの	医薬品製造業又は染料・医薬中間物製造業(次項において「医薬品製造業等」という。)に係るもの	120(日間平均100)	25(日間平均20)			小矢部川及びこれに流入する公共用水域
		化学工業(医薬品製造業及び染料・医薬中間物製造業を除く。以下この項において同じ。)に係るもの又は化学工業及び医薬品製造業等に係るもの	50(日間平均30)	100(日間平均80)		1	
		セメント・同製品製造業又は鉱物・土石粉砕等処理業に係るもの		180			
		ガス供給業に係るもの	60(日間平均50)	50(日間平均40)			
		と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの	80(日間平均60)				
		非鉄金属・非鉄金属合金圧延業、電線ケーブル製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、廃油処理業、自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客電送業、道路貨物運送業又は自動車整備業に係るもの	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15		

区 分			項 目 及 び 許 容 限 度					適用する区域
			生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動 植物油脂類含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和46年12月1日において既に設置されている工場又は事業場(昭和46年12月1日において既に着工されているものを含む。)	一般地域に所在するもの	その他の業種(鉱業、水洗炭業、砕石製造業、砂利採取業及び洗たく業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15	1	1	小 矢 部 川 及 び こ れ に 流 入 す る 公 共 用 水 域
		水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「水質令」という。)別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30					
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70				
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種(鉱業、水洗炭業、砕石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15		1	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70				
昭和46年12月1日の後において新たに設置される工場又は事業場(昭和46年12月1日において既に着工されているものを除く。)	一般地域に所在するもの	食料品製造業に係るもの	120(日間平均100)	90(日間平均70)				
		パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの	80(日間平均60)	110(日間平均90)				
		と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの	80(日間平均60)					
		その他の業種(鉱業、水洗炭業、砕石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	1	

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度					適用する区域	
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動 植物油脂類含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	銅含有量 mg/L		
昭和46年12月1日の後において既に着工されているものを除く。 (昭和46年12月1日において新たに設置される工場又は事業場)	一般地域に所在するもの	水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均 30					小矢部川及びこれに流入する公共用水域
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均 20	日間平均 70				
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種(鉱業、水洗炭業、砕石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25 (日間平均 20)	90 (日間平均 70)	15	1	1	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均 20	日間平均 70				

- 備考
- 1 一般地域は、下水道整備地域に属さない地域の範囲とする。
 - 2 下水道整備地域は、下水道法（昭和33年法律第79号）第2条第8号に規定する処理区域の範囲とする。
 - 3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
 - 4 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排水水について適用する。
 - 5 この表に掲げる項目に係る許容限度の検定は、排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）第2条の規定に基づき、環境大臣が定める方法によるものとする。
 - 6 この表における「その他の業種」及び「すべての業種」に係る排水基準は、昭和46年12月1日において、水質令別表第1に掲げられている施設に係る業種についてのみ適用する。

別表3 神通川水域に係る排水基準

区 分			項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域
			生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植 物油脂類含有量) mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和47年5月1日において既に設置されている工場又は事業場	一般地域に所在するもの	食料品製造業に係るもの		100(日間平均80)			神通川、富岩運河、岩瀬運河、住友運河及びこれらに流入する公共用水域
		染色整理業に係るもの		90(日間平均70)			
		溶解サルファイトパルプ製造業に係るもの		180(日間平均140)			
		染料医薬中間物製造業に係るもの	120(日間平均100)	25(日間平均20)			
		海水マグネシア製造業に係るもの		120(日間平均90)			
		化学工業(染料医薬中間物製造業及び海水マグネシア製造業を除く。)に係るもの	60(日間平均50)	120(日間平均100)			
		生コンクリート製造業又は鉱物・土石粉碎等処理業に係るもの		180			
		ガス供給業に係るもの	60(日間平均50)	50(日間平均40)			
		と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの	80(日間平均60)				
		その他の業種(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、砕石製造業、砂利採取業及び洗たく業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15	1	
	水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30					
	水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均50	日間平均90				
	下水道整備地域の	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	
水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの		日間平均50	日間平均90				

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域	
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植 物油脂類含有量) mg/L	銅含有量 mg/L		
(昭和47年5月1日の後において既に新たに設置されているものを除く。)	一般地域に所在するもの	食料品製造業に係るもの	120 (日間平均100)	90 (日間平均70)			神通川、富岩運河、岩瀬運河、住友運河及びこれらに流入する公共用水域
		パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの	90 (日間平均70)	110 (日間平均90)			
		染料医薬中間物製造業に係るもの	80 (日間平均60)	25 (日間平均20)			
		化学工業(染料医薬中間物製造業を除く。)に係るもの	25 (日間平均20)	60 (日間平均50)			
		と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの	80 (日間平均60)				
		その他の業種に係るもの	25 (日間平均20)	90 (日間平均70)	15	1	
		水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30				
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70			
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25 (日間平均20)	90 (日間平均70)	15	1	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70			

備考 別表2の備考と同じ。

別表4 白岩川水域に係る排水基準

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植物 油脂類含有量) mg/L	銅含有量 mg/L	
着(設昭 工昭置和 さ和さ47 れ47れ年 て年て8 い8い月 る月る1 も1工日 の日場に をに又お 含おはい むい事て て業既 既場に に	食料品製造業に係るもの		100(日間平均 80)			白岩川及びこれに流入する公共用水域
	生コンクリート製造業に係るもの		180			
	と畜業に係るもの	80(日間平均 60)				
	その他の業種(石灰わ らパルプ製造業、砕石 製造業、砂利採取業及 び洗たく業を除く。)に 係るもの	25(日間平均 20)	120(日間平均 100)	15	1	
	水質令別表第1の72の 項に掲げる施設のみを 設置するもの	日間平均30				
着(新昭 工昭た和 さ和に47 れ47設年 て年置8 い8さ月 る月れ1 も1る日 の日工の をに場後 除お又に くいはお て事い 既業て に場	食料品製造業に係るもの	120(日間平均 100)	90(日間平均 70)			白岩川及びこれに流入する公共用水域
	パルプ、紙又は紙加工 品の製造業に係るもの	90(日間平均 70)	110(日間平均 90)			
	染料医薬中間物製造業 に係るもの	80(日間平均 60)	25(日間平均 20)			
	化学工業(染料医薬中 間物製造業を除く。)に 係るもの	25(日間平均 20)	60(日間平均 50)			
	と畜業又は死亡獣畜取 扱業に係るもの	80(日間平均 60)				
	その他の業種に係るもの	25(日間平均 20)	90(日間平均 70)	15	1	
	水質令別表第1の72の 項に掲げる施設のみを 設置するもの	日間平均30				

備考 別表2の備考第3項から第6項までと同じ。

別表5 庄川水域等に係る排水基準

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度						適用する区域
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 mg/L	ノルマルヘキサ ン抽出物質 含有量(動植物 油脂類含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和49年3月1日において既に設置されている工場又は事業場	食料品製造業に係るもの	120(日間平均100)		90(日間平均70)				内川及びこれらに流入する公共用水域(3)富山新港海域及びこれに流入する公共用水域(境川ダム貯水池(桂湖)を除く。)(2)下条川、新堀川、次に掲げる区域とする。(1)庄川及びこれに流入する公共用水域(境川ダム貯水池(桂湖)を除く。)
	染色整理業に係るもの	80(日間平均60)		90(日間平均70)				
	セメント・同製品製造業又は鉱物・土石粉碎等処理業に係るもの			180				
	染料医薬中間物製造業に係るもの	120(日間平均100)		25(日間平均20)				
	化学工業(染料医薬中間物製造業を除く。)に係るもの		50(日間平均30)			1		
	その他の業種(碎石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15	1	1	
	水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30	日間平均30					
	水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20		日間平均70				

区 分			項 目 及 び 許 容 限 度					適用する区域
			生物化学的 酸素要求量 mg/L	化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 mg/L	ノルマルヘキサ ン抽出物質 含有量(動植物 油脂類含有量) mg/L	フェノール 類含有量 mg/L	
昭和49年3月1日の後において既に着工されているものを除く。 (昭和49年3月1日の後において新たに設置される工場又は事業場)	一般地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	次に掲げる区域とする。(1)庄川及びこれに流入する公共用水域 (2)下条川、新堀川、内川及びこれらに流入する公共用水域 (3)富山新港海域及びこれに流入する公共用水域
		水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30	日間平均30				
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均20	日間平均70			
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均20	日間平均70			

- 備考 1 別表2の備考と同じ。
- 2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排水に限って適用する。
- 3 この表の適用する区域の欄第3号中「富山新港海域」とは、富山新港の東防波堤先端と西防波堤先端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

別表6 常願寺川水域等に係る排水基準

区 分			項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域
			生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植 物油脂類含有量) mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和50年1月1日において既に設置されている工場又は事業場(昭和50年1月1日において既に着工されているものを含む。)	一般地域に所在するもの	食料品製造業に係るもの	120(日間平均100)	90(日間平均70)			常願寺川、上市川、中川(滑川市に係るもの)、角川、鴨川、阿尾川、余川川、上庄川、仏生寺川、黒瀬川、黒部川及びこれらに流入する公共用水域(有峰ダム貯水池(有峰湖)及び黒部ダム貯水池(黒部湖)を除く。)
		染色整理業に係るもの	80(日間平均60)	90(日間平均70)			
		医薬品製造業又は染料医薬中間物製造業に係るもの	120(日間平均100)	25(日間平均20)			
		セメント・同製品製造業又は鉱物・土石粉碎等処理業に係るもの		180			
		洗たく業に係るもの	120(日間平均100)				
		その他の業種(碎石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15	1	
	水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30					
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	
昭和50年1月1日の後に設置される工場又は事業場(昭和50年1月1日において既に着工されているものを除く。)	一般地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	
		水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30				
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70			
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	1	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均70			

備考 別表2の備考と同じ。

別表7 吉田川水域に係る排水基準

区 分		項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域
		生物化学的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植 物油脂類含有量) mg/L	銅含有量 mg/L	
昭和50年1月1日において既に設置されている工場又は事業場(昭和50年1月1日において既に着工されているものを含む。)	すべての業種に係るもの	昭和53年12月31日まで25(日間平均20) 昭和54年1月1日から15(日間平均10)	120(日間平均100)	15	1	吉田川及びこれに流入する公共用水域
昭和50年1月1日の後において新たに設置される工場又は事業場(昭和50年1月1日において既に着工されているものを除く。)	すべての業種に係るもの	15(日間平均10)	90(日間平均70)	15	1	
	水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30				

備考 別表2の備考第3項から第6項までと同じ。

別表 8 早月川水域等に係る排水基準

区 分			項 目 及 び 許 容 限 度				適用する区域
			生物化学的 酸素要求量 mg/L	化 学 的 酸素要求量 mg/L	浮遊物質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動 植物油脂類含有量) mg/L	
昭和51年4月1日において既に設置されている工場又は事業場(昭和51年4月1日において既に着工されているものを含む。)	一般地域に所在するもの	食品製造業に係るもの	120(日間平均100)		90(日間平均70)		早月川、片貝川、高橋川、入川、小川、木流川、笹川、境川及びこれらに流入する公共用水域並びに富山湾海域
		化学工業に係るもの	50(日間平均30)	50(日間平均30)			
		セメント・同製品製造業に係るもの			180		
		洗たく業に係るもの	120(日間平均100)				
		その他の業種(砕石製造業及び砂利採取業を除く。)に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	120(日間平均100)	15	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの		日間平均20	日間平均70		
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの		日間平均20	日間平均70		
昭和51年4月1日の後に設置される工場又は事業場(昭和51年4月1日において既に着工されているものを除く。)	一般地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	
		水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均30	日間平均30			
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均20	日間平均70		
	下水道整備地域に所在するもの	すべての業種に係るもの	25(日間平均20)	25(日間平均20)	90(日間平均70)	15	
		水質令別表第1の73の項に掲げる施設のみを設置するもの	日間平均20	日間平均20	日間平均70		

備考 1 別表2の備考及び別表5の備考第2項と同じ。
 2 この表の適用する区域の欄中「富山湾海域」とは、石川県と富山県の境界である陸岸の地点から、富山県と新潟県の境界である陸岸の地点に至る陸岸の地先海域であって、別表5の備考第3項に規定する富山新港海域に係る部分を除いたものをいう。

別表9 有峰ダム貯水池（有峰湖）水域に係る排水基準

区 分	項 目 及 び 許 容 限 度			適用する 区 域
	化学的酸素要求量 mg/L	浮遊物質 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量（動 植物油脂類含有量） mg/L	
すべての業種に係る工場又は事業場	25（日間平均 20）	90（日間平均 70）	15	有峰ダム 貯水池 （有峰湖）
水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置する工場又は事業場	日 間 平 均 30			

- 備考 1 別表2の備考第3項から第5項までと同じ。
 2 この表における「すべての業種」に係る排水基準は、平成元年5月1日において、水質令別表第1に掲げられている施設に係る業種についてのみ適用する。

別表10 黒部ダム貯水池（黒部湖）水域に係る排水基準

区 分	項 目 及 び 許 容 限 度			適用する 区 域
	化学的酸素要求量 mg/L	浮遊物質 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量（動 植物油脂類含有量） mg/L	
すべての業種に係る工場又は事業場	25（日間平均 20）	90（日間平均 70）	15	黒部ダム 貯水池 （黒部湖）
水質令別表第1の72の項に掲げる施設のみを設置する工場又は事業場	日 間 平 均 30			

- 備考 1 別表2の備考第3項から第5項までと同じ。
 2 この表における「すべての業種」に係る排水基準は、平成3年5月1日において、水質令別表第1に掲げられている施設に係る業種についてのみ適用する。

別表 11 境川ダム貯水池（桂湖）水域に係る排水基準

区 分	項 目 及 び 許 容 限 度			適用する 区 域
	化学的酸素要求量 mg/L	浮 遊 物 質 量 mg/L	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量（動 植物油脂類含有量） mg/L	
すべての業種に係る工場又は事業場	25（日間平均 20）	90（日間平均 70）	15	境川ダム 貯水池 （桂湖）
水質令別表第 1 の 72 の 項に掲げる施設のみを 設置する工場又は事業 場	日 間 平 均 30			

備考 1 別表 2 の備考第 3 項から第 5 項までと同じ。

2 この表における「すべての業種」に係る排水基準は、平成 13 年 5 月 1 日において、水質令別表第 1 に掲げられている施設に係る業種についてのみ適用する。

7 水質汚濁防止法に基づく地下浸透基準

○施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法（平成元年8月21日環境庁告示第39号）

項 目	浸透基準値	検 定 方 法
カドミウム及びその化合物	0.001 mg/L	日本産業規格K0102（以下「規格」という。）55に定める方法（ただし、規格55.1に定める方法にあつては規格55の備考1に定める操作を、規格55.3に定める方法にあつては規格52の備考9に定める操作を行うものとする。）
シアン化合物	0.1 mg/L	規格38.1.2（規格38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「環境基準告示」という。）付表1に掲げる方法
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）	0.1 mg/L	昭和49年9月環境庁告示第64号（環境大臣が定める排水基準に係る検定方法）（以下「排水基準告示」という。）付表1に掲げる方法
鉛及びその化合物	0.005 mg/L	規格54に定める方法（ただし、規格54.1に定める方法にあつては規格54の備考1に定める操作を、規格54.3に定める方法にあつては規格52の備考9に定める操作を行うものとする。）
六価クロム化合物	0.04 mg/L	規格65.2.1に定める方法（着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあつては、規格65の備考11のb)の1)から3)まで及び規格65.1に定める方法）又は規格65.2.6に定める方法（ただし、塩分の濃度の高い試料を検定する場合にあつては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。）
砒素及びその化合物	0.005 mg/L	規格61に定める方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 mg/L	環境基準告示付表2に掲げる方法
アルキル水銀化合物	0.0005 mg/L	環境基準告示付表3及び排水基準告示付表3に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/L	環境基準告示付表4に掲げる方法
トリクロロエチレン	0.002 mg/L	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
ジクロロメタン	0.002 mg/L	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.0002 mg/L	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	シス体 0.004 mg/L トランス体 0.004 mg/L	シス体：日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 トランス体：日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 mg/L	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,3-ジクロロプロパン	0.0002 mg/L	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.0006 mg/L	環境基準告示付表5に掲げる方法
シマジン	0.0003 mg/L	環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.002 mg/L	環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.001 mg/L	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン及びその化合物	0.002 mg/L	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
ほう素及びその化合物	0.2 mg/L	規格47に定める方法
ふっ素及びその化合物	0.2 mg/L	規格34.1（規格34の備考1を除く。）、34.2若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格34.1.1C）（注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。）に定める方法及び環境基準告示付表7に掲げる方法
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び	アンモニア性窒素 0.7 mg/L	規格42.2、42.3、42.5、42.6又は42.7に定める方法（ただし、42.2、42.6又は42.7に定める方法により測定する場合において、規格42.1C)の蒸留操作を行うときは、規格42の備考2及び備考3に規定する方法を除く。）により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法

硝酸化合物	亜硝酸性窒素 0.2 mg/L	規格 43.1 に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法
	硝酸性窒素 0.2 mg/L	規格 43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法
塩化ビニルモノマー	0.0002 mg/L	平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号（地下水の水質汚濁に係る環境基準について）付表に掲げる方法
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	環境基準告示付表 8 に掲げる方法

注 この表の検定方法欄に掲げる検定方法により項目欄に掲げる有害物質を検出した場合において、「当該有害物質が検出されること」とは、同表の浸透基準値欄に掲げる値以上の有害物質が検出される場合である。

8 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出及び排水基準について

届出の種類	届出を必要とする場合	届出様式	時期	届出を怠った場合等の罰則	届出者	提出部数
①特定施設の設置届 (法第12条)	工場等に特定施設を設置しようとする場合	様式第1	特定施設の設置の工事着手予定日の60日前まで	届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 3箇月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 (法第46条)	施設を設置しようとする者	正副 2部
②特定施設の使用届 (法第13条)	法改正等で、新たに特定施設が追加された際、既にその施設を設置している場合	様式第1	その施設が特定施設となった日から30日以内	同上 20万円以下の罰金 (法第47条)	施設を設置している者	
	水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際、又は、大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際、既にその施設を設置している場合	様式第1	水質基準対象施設が大気基準適用施設となった日、又は、大気基準対象施設が水質適用施設となった日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第49条)		
③特定施設の構造等の変更届 (法第14条)	①又は②の届出に係る特定施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更しようとする場合	様式第1	特定施設の構造等変更の着手予定日の60日前まで	同上 3箇月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 (法第46条)	①又は②の届出をした者	
④氏名等(氏名、名称、住所、所在地、代表者氏名)の変更届 (法第18条)	①又は②の届出に係る氏名、名称、住所、所在地、代表者氏名に変更があった場合	様式第3	変更した日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第49条)	①又は②の届出をした者	
⑤特定施設の使用廃止届 (法第18条)	①又は②の届出に係る特定施設の使用を廃止した場合	様式第4	廃止した日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第49条)	①又は②の届出をした者	
⑥承継届 (法第19条)	①又は②の届出者の地位を継承した場合(譲受、借受、相続、合併、分割によるもの)	様式第5	承継があった日から30日以内	同上 10万円以下の過料 (法第49条)	①又は②の届出者の地位を継承した者	

◎ 水質基準対象施設（施行令別表第2）及び水質基準適用事業場の水質排出基準（施行規則別表第2）

号番号	施設の種類	水質排出基準
1	硫酸塩バルブ(クラフトバルブ)又は亜硫酸バルブ(サルファイトバルブ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10 pg-TEQ/l
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
5	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	
7	カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設、ロ シクロヘキサン分離施設、ハ 廃ガス洗浄施設	
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設、ロ 廃ガス洗浄施設	
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設、ロ 乾燥施設、ハ 廃ガス洗浄施設	
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設、ロ 廃ガス洗浄施設	
11	8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジンドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設、ロ 湿式集じん施設	
13	亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 精製施設、ロ 廃ガス洗浄施設、ハ 湿式集じん施設	
14	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。))によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設、ロ 精製施設、ハ 廃ガス洗浄施設	
15	別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの イ 排ガス洗浄施設、ロ 湿式集じん施設	
16	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設	
17	フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設、ロ 廃ガス洗浄施設、ハ 湿式集じん施設	
18	下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)	
19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)	

備考 排水を測定する場合にあって日本産業規格 K0312 によること。

9 その他の基準等

(1) 水浴場水質判定基準（環境省水・大気環境局）

1 「判定基準」については、以下の表に基づき次のとおりとする。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不適」な水浴場とする。
- (2) 表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度の項目ごとに、「水質AA」、「水質A」、「水質B」または「水質C」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水質判定を行う。
 - ・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
 - ・各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
 - ・各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
 - ・これら以外のものを「水質C」とする。

また、この判定により「水質AA」または「水質A」となった水浴場を「適」、「水質B」または「水質C」となった水浴場を「可」とする。

区 分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA 不検出 (検出限界 2 個/100 mL)	油膜が認められない	2 mg/L 以下 (湖沼は 3 mg/L 以下)	全透 (または 1 m 以上)
	水質A 100 個/100 mL 以下	油膜が認められない	2 mg/L 以下 (湖沼は 3 mg/L 以下)	全透 (または 1 m 以上)
可	水質B 400 個/100 mL 以下	常時は油膜が認められない	5 mg/L 以下	1 m 未満～ 50cm 以上
	水質C 1,000 個/100 mL 以下	常時は油膜が認められない	8 mg/L 以下	1 m 未満～ 50cm 以上
不適	1,000 個/100 mL を超えるもの	常時油膜が認められる	8 mg/L 超	50cm 未満*

- 注
- ・判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
 - ・「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
 - ・CODの測定は日本産業規格 K0102 の 17 に定める方法（酸性法）による。
 - ・透明度（*の部分）に関して、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

- 2 「改善対策を要するもの」については、次の(1)または(2)のいずれかに該当する水浴場とする。
- (1) 「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個/100 mL を超える測定値が 1 以上あるもの。
 - (2) 油膜が認められたもの。

(2) 底質の暫定除去基準（昭和 50 年 10 月 28 日付け環水管第 119 号 環境庁水質保全局長通知）

項 目	水 域	基 準
PCB（底質の乾燥重量当たり）	全水域	10 ppm 以上
水銀（底質の乾燥重量当たり）	河川及び湖沼	25 ppm 以上
	海域	次式により算出した値 (C) 以上 (注) $C = 0.18 \cdot (\Delta H / J) \cdot (1 / S)$ (ppm) $\Delta H =$ 平均潮差 (m) $J =$ 溶出率 $S =$ 安全率

注 富山湾 25 ppm 以上、富山港（運河を含む。）30 ppm 以上、伏木港 25 ppm 以上

(3) ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指針

- ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び生活環境動植物の被害防止に係る指導指針
(令和2年3月27日付け環水大土発第2003271号環境省水・大気環境局長通知)
- 富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱

ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口において以下の水濁指針値及び水産指針値を超えないこととする。

①水濁指針値

別表に掲げる農薬については、同表右欄の値を水濁指針値とする。また、別表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値を10倍した値を水濁指針値とする。

②水産指針値

水産基準値が設定されている農薬について、その値を10倍した値を水産指針値とする。

今後、新たに水濁基準値及び水産基準値が設定又は改正された場合はその値を10倍した値を指針値とする。

水濁基準値：農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準
(平成20年環境省告示第60号)において定める基準値

http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html

水産基準値：農薬取締法第4条第1項第8号に基づく生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年環境省告示第31号)のうち、農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号イの基準において定める基準値

<http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html>

別表

(単位：mg/L)

	農薬名	水濁指針値
殺虫剤	チオジカルブ	0.8
	トリクロロホン(DEP)	0.05
	ベンスルタップ	0.9
殺菌剤	イプロジオン	3
	シプロコナゾール	0.3
	チウラム(チラム)	0.2
	チオファネートメチル	3
	トルクロホスメチル	2
	バリダマイシン	12
	ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)	1
	ベノミル	0.2
除草剤	シクロスルフアムロン	0.8
	シマジン(CAT)	0.03
	トリクロピル	0.06
	ナプロパミド	0.3
	フラザスルフロン	0.3
	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	0.051

注1 表中の水濁指針値は、令和2年10月1日時点のものである。

10 水質環境計画の概要

(1) 計画の位置づけ

この計画は、富山県環境基本条例第12条に定める富山県環境基本計画に基づく水質の汚濁の防止に関する個別計画として策定するものであり、河川、湖沼、海域及び地下水の水環境の保全を総合的かつ計画的に推進するための基本となる方向を示すものである。

また、県民、事業者、市町村等と連携協力して、本県の豊かで清らかな水環境の保全に取り組むとともに、水環境の魅力をさらに向上・創造させるための県の施策を体系的に示すものである。

(2) 計画の目指す姿

『魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下水』とし、具体的には、「きれいな水」と「うるおいのある水辺」の確保とする。

きれいな水	うるおいのある水辺
<p>公共用水域及び地下水において、水質汚濁に係る環境基準が達成されていること。</p> <p>さらに、公共用水域の生活環境項目については、河川は環境基準のB類型相当以上の水質、湖沼は環境基準のA類型相当以上の水質、海域は環境基準のB類型相当以上の水質であること。</p>	<p>周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然と触れ合うことができ、散策など憩いの場が確保されていること。</p>

(3) 計画の指標

計画の目指す姿の達成状況を示す具体的な指標は、次のとおり、「きれいな水」については水質環境基準達成率、「うるおいのある水辺」については「とやま川の見守り隊」による保全活動への参加人数とする。

指標名及び指標の説明	現況 (平成25年度)	目標 (平成33年度)
【水質環境基準達成率】 水質調査地点のうち、環境基準を達成している地点の割合	河川 100% 湖沼 100% 海域 100%	河川 100% 湖沼 100% 海域 90%以上 ^{※1}
【「とやま川の見守り隊」 ^{※2} による保全活動への参加人数】	624人	10,000人 (累計)

※1 海域の水質環境基準達成率の目標については、人為的汚染のほか気象、海象等の影響も考慮し、「90%以上」の達成維持とする。

※2 「とやま川の見守り隊」は、地域の水辺の環境保全活動を率先して行うものであり、その活動については、「川」のみではなく、「森・川・海」のつながりを意識しながら、県内各地に広げていくこととする。

(4) 期間

この計画の計画期間は、平成27年度から33年度までの7年間とする。

なお、今後の経済社会情勢の変化、水質汚濁防止法その他の制度の改正などの内容によっては、計画期間内にあっても必要な見直しを行うものとする。

(5) 対象

富山県の区域に属する公共用水域及び地下水とする。

(6) 計画の施策

計画の施策は次項のとおりで、特に重点的に取組む施策は次のとおりである。


<水質環境計画の施策>

①基本的な水環境保全対策の実施	富山湾の水質維持、生活排水対策の推進、産業系排水対策の推進、地下水質の保全、面源からの汚濁負荷への対応、水生生物保全環境基準などの新たに導入された水質環境基準項目への対応、水質汚濁事故対策の強化、水質の調査及び評価
②水環境のさらなる向上を目指す取組みの推進	工場・事業場と連携した“本当に世界で最も美しい”富山湾を目指す取組みの推進、水の合理的利用の推進、快適な水辺の保全・創造、水環境保全活動等の推進による水環境の魅力の向上、国際環境協力及び調査研究の推進
③魅力があり、くつろげる水辺の環境の活用	水環境の適切な利活用の推進
④県民共有の財産として将来に引継ぐ	将来にわたり水環境保全に取り組む人づくりの推進、工場・事業場等と連携した身近な水辺を教材とした体験型環境教育の推進

(7) 計画の推進

(7) 県民・NPO、事業者、行政の役割

県民自らが水環境の保全に取り組み、本県の新たな水環境の魅力をみんなで見出し、守り育て、誰もがくつろげる水辺の環境を創造していくことを目指して、県民やNPO（非営利団体）、事業者、県及び市町村の各主体が、以下に示す役割に沿って、積極的に取り組んでいくことが期待される。

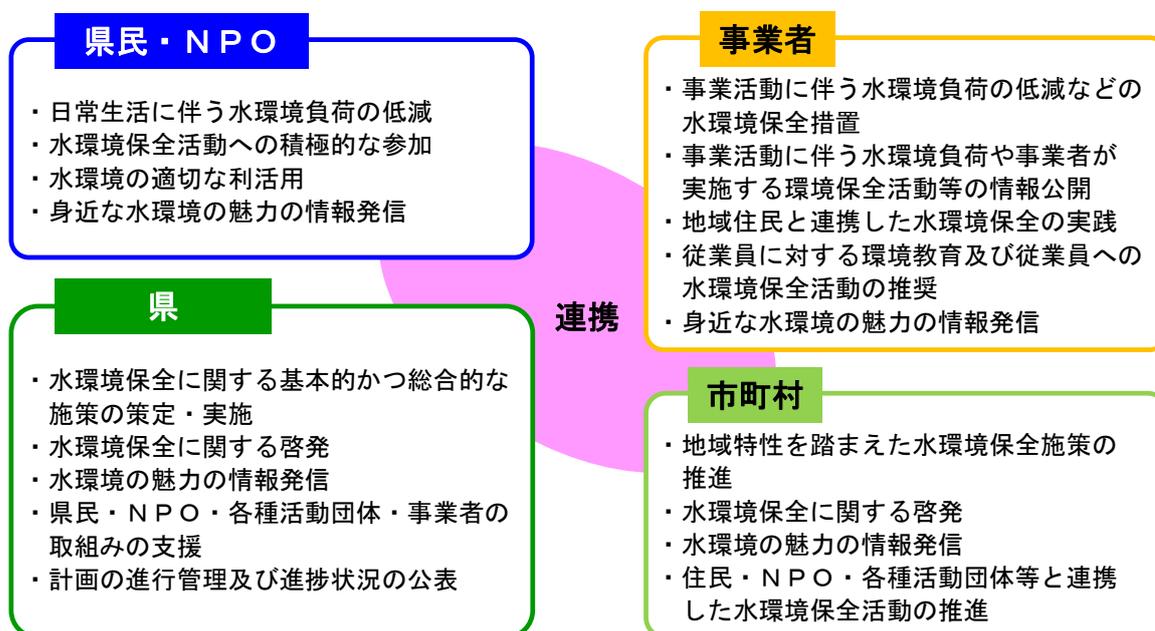

(4) 計画の推進体制

この計画に掲げた各種施策が適切かつ着実に実施されるためには、県民、事業者、関係団体等の理解と協力を得て、国及び市町村等の関係機関との連携・協力のもと、計画の推進を図る必要がある。

このため、国、県及び市町村の行政機関並びに商工業、農林水産業及び県民等の関係団体で構成する富山県水質環境計画推進協議会において、推進施策の実施状況や水環境の保全について意見・情報交換しながら、関係者が連携して総合的かつ効率的に計画を推進する。

(ウ) 計画の進行管理

計画の進行管理のため、関係機関と連携し、公共用水域や地下水の水質調査等を実施し、水環境の状況を把握します。また、各種施策の実施状況や水環境保全活動の実施状況などについても、毎年度、適切な把握に努める。

水質環境基準の達成状況などの計画の進捗状況については、毎年、環境白書及びホームページ等で公表するとともに、環境イベント等の機会をとらえてPRする。

〈〈施策体系〉〉

1 基本的な水環境保全対策の実施

守る

- (1) 富山湾の水質維持
 - ① 事業者と連携した汚濁の原因となる窒素、リンの排出抑制
 - ② 排水処理施設の適切な維持管理のための人材育成
 - ③ 富山湾の水質の中長期的な評価のための継続的な水質監視の実施
 - ④ 船舶からの油・廃棄物等流出防止対策
- (2) 生活系排水対策の推進
 - ① 下水道の整備等の推進
 - ② その他の生活排水処理施設の整備の促進
 - ③ 単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換の促進
 - ④ 生活排水処理施設の適切な維持管理
 - ⑤ 浄化槽の法定検査の受検の促進
 - ⑥ 生活雑排水対策
- (3) 産業系排水対策の推進
 - ① 排水基準の遵守と排水処理施設の適切な維持管理の指導
 - ② 環境管理の推進
 - ③ 事業者による排出水の水質測定に関する規制強化への対応
 - ④ 融資制度等を活用した排水処理施設の高度化等の促進
 - ⑤ 家畜排せつ物の有効利用及び適正処理の推進
 - ⑥ その他の産業系排水対策の推進
- (4) 地下水質の保全
 - ① 地下水汚染の未然防止対策
 - ② 土壌汚染対策
 - ③ 地下水汚染判明時の対応
- (5) 面源からの汚濁負荷への対応
 - ① 農業地域対策
 - ② 森林地域対策
 - ③ 都市地域対策
 - ④ 面源からの汚濁負荷量などの実態把握に向けた基礎研究の推進
- (6) 水生生物保全環境基準などの新たに導入された水質環境基準項目への対応
 - ① 水生生物保全環境基準の追加項目の類型指定の検討
 - ② 新たな水質環境基準項目（底層溶存酸素量、沿岸透明度）の類型指定の検討
 - ③ BOD等の類型指定の見直し
- (7) 水質汚濁事故対策の強化
 - ① 事業者等の関係団体と連携した家庭向けの普及啓発の強化
 - ② 事業者等の関係団体と連携した油流出防止装置の普及促進
 - ③ 工場・事業場における水質汚濁事故の未然防止のための人材育成
 - ④ リスク管理の推進
 - ⑤ 事故時の対応
- (8) 水質の調査及び評価
 - ① 水質常時監視の適切な実施
 - ② 各種調査の実施

2 水環境のさらなる向上を目指す取組みの推進

育てる

- (9) 工場・事業場と連携した“本当に世界で最も美しい”富山湾を目指す取組みの推進
 - ① 工場・事業場のさらなる取組み(プラスワンアクション)の促進
 - ② 中小企業等の取組みへの助言及び地域住民との連携に向けた調整
- (10) 水の合理的利用の推進
 - ① 家庭や事業場等での水の合理的利用の促進
 - ② 雨水の貯留や地下浸透などの促進
 - ③ 下水処理水の有効利用
- (11) 快適な水辺の保全・創造
 - ① 水域浄化対策
 - ② 水辺の整備
- (12) 水環境保全活動等の推進による水環境の魅力の向上
 - ① 「とやま川の見守り隊」の隊員の増加など地域に根差した水環境保全活動の拡大
 - ② 県内各地の「森・川・海」での地域住民による水環境保全活動等の促進
 - ③ 水辺の清掃美化活動
 - ④ 水環境保全活動に関する情報提供
- (13) 国際環境協力及び調査研究の推進
 - ① 国際環境協力の推進
 - ② NOWPAPの推進
 - ③ 調査研究の推進

3 魅力があり、くつろげる水辺の環境の活用

活かす

- (14) 水環境の適切な利活用の促進
 - ① 地域住民による水環境の保全と利活用の促進
 - ② 名水等の適切な管理及び利活用の促進
 - ③ 県民一人ひとりが本県の水環境の魅力を県内外にPRする活動への支援
 - ④ 富山湾その他の水環境の魅力の国内外へのPR

4 県民共有の財産として将来に引き継ぐ

伝える

- (15) 将来にわたり水環境保全に取り組む人づくりの推進
 - ① 環境教育の推進
 - ② 身近な水辺を活用した環境教育の実施
 - ③ 環境教育に関する情報提供
- (16) 工場・事業場等と連携した身近な水辺を教材とした体験型環境教育の推進
 - ① 森・川・海づくり活動の体験等の推進

11 とやまの名水

富山県 昭和 61 年 2 月選定

平成 18 年 4 月追加選定

No.	名 称	所在地	区分	説 明
1	しっちゃだき 七重滝	下新川郡朝日町 笹川	滝	約 60m の断層崖を七段に落下する雄大な滝。名勝として、古くから人々に親しまれています。
2	すぎさわ さわ 杉沢の沢スギ ■ 1	下新川郡入善町 吉原	湧水	黒部川扇状地扇端部の湧水地帯。沢スギが生い茂り、沢には地下水が白砂を上げて湧き出しています。
3	たかせゆうすい にわ 高瀬湧水の庭	下新川郡入善町 高瀬	湧水	黒部川右岸の自噴地帯における代表的な湧水で、清冷で豊富な量に恵まれています。県内外、他市町村からも多くの利用者がいます。
4	はか き しぜんこうえん 墓ノ木自然公園	下新川郡入善町 墓ノ木	その他	黒部川の清流や、自然をそのままの形で生かした河川敷に広がる約 22ha の公園であり、水と緑に親しみ、自然観察する格好の場所となっています。
5	くろべきょうこく 黒部峡谷	富山市、黒部市 中新川郡立山町	河川	大小無数の溪流が黒部川の本流となり、岩を削り、日本で最も深く、そして幽玄な峡谷美を形作っています。
6	じゅうにかんの 十二貫野用水	黒部市	農業 用水	江戸時代に椎名道三が高度な技術で開削した用水。一部の区間は、地域の文化遺産として保存され、親水公園となっています。
7	しょうず さと 清水の里 ■ 2	黒部市吉田 (あいの風とや ま鉄道生地駅)	湧水	あいの風とやま鉄道生地駅前に湧き出る清らかで冷たい水。御影石で作られた水飲み場が整備され、乗降客や市民ののどを潤しています。
8	いくじ 生地の共同洗い場 ■ 3	黒部市生地	湧水	黒部川扇状地の豊富な湧水を利用し、地域住民が共同で管理している洗い場。人々の語らいの場ともなっています。
9	めいすいこうえん しょうず 名水公園 の清水	黒部市生地中区	湧水	黒部漁港前の公園で「魚の駅」にも隣接していることから、毎年多くの人々が訪れており、おいしい水が飲める公園として親しまれています。
10	つきみじま しょうず 月見嶋の清水	黒部市生地山新	湧水	新治神社の境内にある月見嶋の池に湧き出す清水。12 世紀ごろにあった「越之湖」の名残とされています。
11	むらつばき ひだ しょうず 村椿 (飛驒) の清水	黒部市飛驒	湧水	黒部川扇状地にある豊富な水量と水の冷たさを誇る自噴井で、地域住民に愛され、大切に保全・整備されています。
12	はこね しょうず 箱根の清水	黒部市長屋	井戸	江戸時代に北陸街道を行き来した旅人がのどを潤した休憩所が、宇奈月へと上がる県道の脇で現代人ののどと心を潤しています。
13	おりたて れいすい 下立の霊水	黒部市宇奈月町 下立	湧水	地元地域住民はもちろん近隣市町からも多くの人が霊水として水を汲みに訪れます。付近一帯は、とやま森林浴の森に指定され、自然環境学習の場としても利用されています。
14	こまあら いけ 駒洗い池	黒部市嘉例沢	湧水	戦国時代の武将たちが馬を洗い清めた池と伝えられ、今も美しい清水をたたえています。
15	かたかいがわ 片貝川の清流	魚津市	河川	万葉の歌人、大伴家持が「可多加比の川の瀬清く行く水の絶ゆることなくあり通ひ見む」と歌った清流です。
16	うおづえきまえ 魚津駅前の「うまい水」	魚津市釈迦堂 (あいの風とやま 鉄道魚津駅)	井戸	日本一うまい水と池田弥三郎教授が折り紙をつけた魚津の水。旅行者や市民に親しまれています。
17	すい てんこ水	魚津市諏訪町、 本町	湧水	ちょうどごはんをてんこ盛りにしたように、川の底から水が湧き出てくるので、この名が付いたといわれます。
18	ぎょうでん さわしみず 行田の沢清水 ▲ 1	滑川市上小泉	その他	早月川の伏流水が湧き出した清水。付近一帯は、自然林に囲まれ、市民が水と緑に親しむ格好の散策場所となっています。
19	あなんたん れいすい 穴の谷の霊水 ■ 4	中新川郡上市町 黒川	湧水	行者が霊水として利用していたもので、この霊水を求めて全国から多くの人々が訪れます。
20	こうぼうだいし しみず 弘法大師の清水	中新川郡上市町 護摩堂	湧水	弘法大師ゆかりの清水で、地域の人々に利用されてきました。これを飲むと頭が良くなるといわれています。
21	おおいわきんにつせきじ ふじみず 大岩山日石寺の藤水	中新川郡上市町 大岩	湧水	古くから北陸の霊場として知られている大岩の不動。岩を回り出る藤水は、眼病に霊験有りといわれ、人々に信じられてきました。

No.	名 称	所在地	区分	説 明
22	かみいちがわえんがんえんとう 上市川沿岸円筒 ぶんすいじょうえんとうぶんすいそう 分水場円筒分水槽	中新川郡上市町 釈泉寺	農業 用水	上市川の沿岸域の水争いを解決するため整備されました。地元では、先人の技術と熱意を後世に伝えるため、保存に努めています。
23	はやつきがわ 早月川の清流	中新川郡上市町、 滑川市、魚津市	河川	北アルプスの剣岳に源を持ち、全国屈指の急流河川となつて、富山湾に注いでいます。その河口の海は、ホタルイカ漁でにぎわうところです。
24	たてやまたまどの 立山玉殿の湧水 ■ 5	中新川郡立山町 室堂	湧水	立山黒部アルペンルートの立山トンネルの開通により噴出した湧水。2～5℃と非常に冷たく、水量も豊富です。
25	くろべこ 黒部湖	富山市、中新川郡 立山町	湖沼	日本一の高さを誇るアーチ式ダムによる人造湖。エメラルドグリーン湖の水に周囲の雄大な山々を映します。
26	みくりが池	中新川郡立山町 室堂	湖沼	標高2,400m、立山黒部アルペンルートにある、神秘的な湖。青々とした水面に映える立山の雄姿は美しい。
27	じょうがんじがわ 常願寺川の清流	富山市、中新川郡 立山町	河川	長さ56km、万年雪を頂く立山・薬師岳に源を發し、富山湾に注ぐ、我が国屈指の急流河川です。
28	しょうみょうだき 称名滝	中新川郡立山町 芦峯寺ブナ坂	滝	日本一の落差350mを誇る大滝。4段になって落ちるその豪快さは、訪れる人を驚嘆させます。
29	いわむろ 岩室の滝	中新川郡立山町 虫谷	滝	落差24m、白布を垂らしたような滝。谷川が岩石の軟弱部を浸食、後退してできたもので、地質学上貴重です。
30	まつかわ 松川	富山市	河川	富山市の中心部を流れます。ニシキゴイが群泳し、桜並木と彫刻が川べりを彩る市民の憩いの川となっています。
31	いしくらまち えんめいじぞう ▲ 2 石倉町の延命地蔵の水	富山市石倉町	井戸	いたち川の川べりにある延命地蔵の御手洗い水。万病に効く霊水ともいわれています。
32	なかのてら れいすい 中ノ寺の霊水	富山市上滝	湧水	弘法大師が祭られている祠の下から湧いている水。不老長寿、皮膚病に効く霊水といわれています。
33	ありみねこ 有峰湖	富山市有峰	湖沼	北アルプスの霊峰薬師岳に連なる山々の清流を集め、満々と水をたたえた湖です。湖面には美しい山々の姿を映します。
34	じょうさいごうくちようすい 常西合口用水	富山市	農業 用水	明治時代に、常願寺川左岸に12の用水を合併合口化してできた用水です。富山市の水道水源となっています。
35	とのさましろうず 殿様清水	富山市春日	湧水	昔、殿様が好んでこの湧水を飲んだことからこの名が付いたといわれます。今も茶人などに愛用されています。
36	やきやま 八木山の滝	富山市八木山	湧水	八木山の不動尊の祠から湧く水は、昔けものが傷をいやしたといわれ、現在は滝となり、絶えることなく落ちています。
37	じんづきよう 神通峡	富山市	河川	飛騨盆地から富山平野に抜ける風光明媚な溪谷。県下屈指の景勝地で、県定公園となっています。
38	かつら しみず 桂の清水	富山市八尾町 大玉生	湧水	大玉生八幡社横にある樹齢千年といわれる桂の大木。その根元から湧き出す清冽な水で、人々の生活水として守られてきました。
39	かじすい 加持水	富山市婦中町 千里	湧水	常楽寺観音堂地内の湧水。聖観音が山田村から常楽寺へ遷された時に湧き出てきたものと伝えられています。珍しい「ヒカリモ」があります。
40	かざんじ れいすい 花山寺の霊水	富山市山田若土	湧水	谷川沿いの岩間から湧き出る水。花山寺では水かけ地蔵を建立し、霊水として利用しています。
41	あさひ たき 朝日の滝	富山市婦中町 安田	湧水	この滝は、霊験があり不治の病も治すといわれ、親しまれてきました。江戸時代中期～後期には、全国から大勢の参拝者が訪れ、参道には、茶店や旅籠も立ち並んでいたといえます。
42	やくしょうじけ 薬勝寺池	射水市中太閤山	湖沼	かんがい用のため池として、約500年前に作られたと伝えられています。現在は薬勝寺池公園として、地域住民の憩いの場となっています。
43	たんじょうじ たんじょうすい 誕生寺の誕生水	射水市島	井戸	約600年前、法華宗の開祖日隆聖人が誕生の折に湧出した清泉。聖人の産湯とされたことから「誕生水」と名付けられました。
44	ゆみ しょうず 弓の清水 ▲ 3	高岡市中田常国	湧水	木曾義仲が、平家との戦いのとき、部下の進言により弓矢を射ったところ湧き出した清水と伝えられています。
45	きゅうろっか しょうすい 旧六ヶ用水	高岡市滝	農業 用水	地元住民と小・中学校児童の保存活動により、毎年ホタルが飛び交うようになり、観察会には多くの参加者があります。付近一帯は、県の天然記念物（ゲンジボタル等の生息地）に指定されています。

No.	名 称	所在地	区分	説 明
46	けたじんじゃ せいせん 気多神社の清泉	高岡市伏木一宮	湧水	大伴家持が住んだ万葉の里。杉木立に囲まれた岩壁から清泉が出ています。
47	かげな 影無し井戸	高岡市末広町	井戸	高岡市の中心部にあり、約200年以上前、親孝行な六兵衛が掘ったと伝えられています。市民により大切に保存されています。
48	たかおかこじょうこうえん すいごう 高岡古城公園の水濠	高岡市古城	その他	前田利長の築いた城で設計者は高山右近と伝えられています。約67,000m ² の水濠は満々と水をたたえ、四季を通じて美しい景観を映しています。
49	やべ ようりち 矢部の養鯉池	高岡市福岡町 矢部	その他	庄川の伏流水が湧く矢部地内では、豊富な地下水を利用して、観賞用や食用の鯉が盛んに養殖されています。
50	じょうにちじ 上日寺の かんのんぼさつれいすい 観音菩薩霊水	氷見市朝日本町	湧水	古くより、無病長寿に効く霊水といわれ、飲用されてきました。傍には、国指定天然記念物の大イチョウがそびえ立っています。
51	はとしみず 鳩清水	小矢部市殖生	湧水	殖生護国八幡宮の境内にあり御手洗水などに利用されています。年中枯れることなく、参拝者に潤いを与えています。
52	みやじまきょう 宮島峡	小矢部市宮島	河川	小矢部川の支流、子撫川の清流に沿った谷間。小さなナイアガラといわれる「一の滝」をはじめ、多くの滝や淵からなっています。
53	おおしょうず 大清水	小矢部市臼谷	湧水	底から清水が白砂を上げて湧き出しています。池には、市の天然記念物に指定されているアシツギが自生しています。
54	うりわりしょうず 瓜裂清水 ■ 6	砺波市庄川町 金屋	湧水	緯如上人の馬のひづめが陥没してできたという故事があります。瓜を冷したところ、冷たくて自然に裂けたことから命名されました。
55	またべえしみず 又兵衛清水	砺波市増山	湧水	増山城築城の折、家臣の山名又兵衛が発見したと伝えられます。城跡を訪れるハイカーに親しまれています。
56	なわがいけ 縄ヶ池	南砺市叢谷	湖沼	原生林に囲まれ、伝説を秘めた池。四季を通じて清澄な水を満々とたたえ、天然記念物のミズバショウが群生しています。
57	さくらがいけ 桜ヶ池	南砺市立野原	湖沼	池の周囲に桜の木が多いことからこの名が付けられました。春の新緑、秋の紅葉など、水と緑に恵まれた自然を満喫できます。
58	なこえ 中江の霊水	南砺市中江	湧水	「水神様の水」とも呼ばれ、村の祭神「水波廻女神」を祭った社の床下から湧出している神聖な水です。
59	しょうがわきょう 庄川峡	砺波市、南砺市	河川	小牧ダム湖を中心とする周辺一帯は県定公園に指定されています。四季織りなす景観は見事です。
60	まるいけ 丸池	南砺市新屋	湧水	合掌造りで知られる越中五箇山の土平村。浄土真宗を広めた赤尾道宗の信心による湧水の池です。
61	わきたに 脇谷の水	南砺市利賀村 栗当	湧水	脇谷橋の橋詰にあるお地藏さまの祠から湧き出しています。住民やドライバーに飲用され親しまれています。
62	あかさぶいけ 赤祖父池	南砺市川上中	湖沼	赤祖父川の水をせき止めてできた、かんがい用の貯水池。ヘラブナ釣りの名所で釣り大会等により親しまれています。
63	ふどうだき れいすい 不動滝の霊水 ▲ 4	南砺市大谷	湧水	岩から清らかな水が噴出しています。古くから、旱魃を救った霊水として大切にされてきました。
64	ひ しょうず 妃の清水	南砺市安居	湧水	安居寺の下を流れる御手洗川の川沿い、切り立った岩壁の割れ目から枯れることなく湧き出しています。
65	おやべがわ ながとろ 小矢部川の長瀨	南砺市中河内	河川	小矢部川上流の峡谷。奇岩がそそり立ち、岩肌に松、桧が盆栽のように生える光景は水墨画を思わせます。
66	とやまわん しんそうすい 富山湾の深層水	取水地： 滑川市、入善町	その他	「富山湾の深層水」は、冷たく清浄で、ミネラル分を豊富に含んでいることから、未知の可能性を秘めた新しい地域の資源として、大きな注目を集めています。

(注) ■印は昭和60年3月に環境庁の「名水百選」に選定されたものである。
■1～■3は全国名水百選「黒部川扇状地湧水群」として選定されたものである。
▲印は平成20年6月に環境省の「平成の名水百選」に選定されたものである。
▲2は平成の名水百選「いたち川の水辺と清水」として選定されたものである。

12 水質年表

(昭和 33 年～47 年)

年 月	内 容
33. 12	・「公共用水域の水質保全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」制定
41. 12	・小矢部川下流の底質から有機水銀検出、県、追跡調査を実施
42. 8	・「公害対策基本法」制定（水質保全の行政上の目標として環境基準を設定することとされた。）
43. 8	・厚生省、水銀による環境汚染防止暫定対策要領を都道府県知事に通達
44. 2	・国、魚津地先海域、小矢部川下流部、岩瀬運河を水質保全法のメチル水銀規制水域に指定
45. 1	・神通川の水銀汚染が表面化、発生源は福寿製薬(株)富山工場と判明
4	・「水質汚濁に係る環境基準について」閣議決定
6	・国、魚津地先海域、小矢部川下流部、岩瀬運河、熊野川下流部を水質保全法のアルキル水銀規制水域に指定
12	・国、小矢部川を水質保全法の指定水域に指定
12	・公害国会（第 64 回臨時国会）開会 （従前の法制では対処し得ないような公害の状況の中で公害関係法令の抜本的整備を図ることを主目的として召集され、公害問題に関する集中的な討議が行われた。）
12	・「水質汚濁防止法」制定（46 年 6 月施行） （水質保全法と工場排水規制法を一元化するとともに、指定水域制を廃止し全公共用水域を対象として排水規制を行うこと、排水基準違反に対しては直罰を導入すること等水質保全対策の強化を図るものとして制定された。）
46. 5	・国、小矢部川に水質汚濁に係る環境基準を設定
7	・富山県水質審議会設置
10	・県、有害物質に係る上乗せ排水基準及び小矢部川水域に係る上乗せ排水基準を設定
12	・県、小矢部川水質常時監視所を設置
12	・「水質汚濁に係る環境基準について」を環境庁告示
47. 4	・県、神通川水域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定及び神通川水域に係る上乗せ排水基準設定

(昭和 47 年～50 年)

年 月	内 容
47. 6	・ 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正 (公害被害について円滑な被害者の救済を図るために、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任制度を導入した。)
6	・ 県、白岩川水域に係る環境基準の水域類型の指定
7	・ 県、白岩川水域に係る上乘せ排水基準設定
9	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加 (豚房施設、牛房施設、馬房施設)
10	・ 県、シアン及びひ素に係る上乘せ排水基準設定
12	・ 県、小矢部川水域に係る上乘せ排水基準設定
48. 6	・ 県、富山湾一帯の魚介類の水銀調査開始
6	・ 厚生省、魚介類に係る水銀の暫定的基準発表
6	・ 環境庁、9 水域 (水俣、八代、有明、徳山、新居浜、水島、氷見、魚津、酒田) を水銀汚染について環境調査を実施する水域として指定
7	・ 国及び県、富山湾海域産業公害総合事前調査開始
9	・ 県、庄川水域等に係る環境基準の水域類型の指定
9	・ 県、カドミウムに係る上乘せ排出基準及び排水基準設定
9	・ 県、庄川水域等に係る上乘せ排水基準設定
49. 5	・ 富山市、水質汚濁防止法に基づく政令市に指定
9	・ 国、総水銀、アルキル水銀の環境基準及び排水基準を追加
11	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加 (旅館業、試験研究施設等)
12	・ 県、常願寺川水域等に係る環境基準の水域類型の指定
12	・ 県、常願寺川水域等に係る上乘せ排水基準設定
50. 2	・ 国、PCB に係る環境基準及び排水基準を追加
5	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加 (水道施設及び中央卸売市場)

(昭和 51 年～59 年)

年 月	内 容
51. 3	・ 県、早月川水域等及び富山湾海域に係る環境基準の水域類型の指定（小矢部川水域の一部改正を含む。）
3	・ 県、早月川水域等及び富山湾海域に係る上乗せ排水基準設定（小矢部川水域の一部改正を含む。） （51 年 4 月 1 日施行）
53. 6	・ 水質汚濁防止法の一部改正（総量規制の導入）（54 年 6 月施行）
54. 5	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加（病院、一般廃棄物処理施設）
56. 2	・ 県、小矢部川水質常時監視所（機器）更新
11	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加（冷凍調理食品製造業等 8 業種 11 施設）
57. 1	・ 県、松川に係る環境基準の水域類型の指定
3	・ 「水質汚濁に係る環境基準について」の一部改正（測定方法の変更）告示
6	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加（地方卸売市場）
12	・ 国、湖沼の窒素及び磷にかかる環境基準の設定
58. 10	・ 海洋汚染防止条約（MARPOL 条約）が発効
59. 1	・ 厚生省、水道水中に含まれるトリクロロエチレン等 3 物質について、暫定水質基準を設定
7	・ 湖沼水質保全特別措置法制定
8	・ 国、環境影響評価実施要綱を閣議決定
8	・ 国、トリクロロエチレン等の排出について暫定指導指針を設定 （化学物質による広範な地下水汚染が顕在化してきたため、当面の措置としてトリクロロエチレン等 3 物質を取り扱う工場・事業場に対し、これらの物質の地下浸透の防止及び公共用水域への排出の抑制について指導することとした。）
10	・ 厚生省、ダイオキシン、水銀、トリクロロエチレン等調査研究委員会を設置
10	・ 県、水質環境管理計画策定研究会を設置し、同計画の策定について検討開始（61 年 3 月報告）
11	・ 松川への浄化用水取水施設完成
12	・ 「湖沼水質基本方針」閣議決定（今後の湖沼水質保全施策の基本的方向等を示した。）

(昭和 60 年～62 年)

年 月	内 容
60. 3	・環境庁の「名水百選」(最終)に、本県の「穴の谷の霊水」、「黒部川扇状地湧水群」、「瓜裂の清水」、「立山玉殿の湧水」を選定
4	・厚生省の「おいしい水研究会」がおいしい水道水の水質要件を公表
5	・湖沼の窒素、燐に係る排水基準を設定 (湖沼の富栄養化を防止するため、燐については 1,022 湖沼、窒素についてはそのうち 45 湖沼について排水規制を実施した。)
5	・国、黒部湖、有峰湖等の県内 10 湖沼について燐の排水基準適用を告示
7	・都道府県水質審議会が都道府県公害対策審議会に統合される (61 年 1 月施行)
12	・「湖沼水質保全特別措置法」に基づく指定湖沼及び指定地域の指定を閣議決定
61. 1	・水質汚濁防止法の一部改正により富山県水質審議会を富山県公害対策審議会に併合
2	・県、「とやまの名水」として 55 件を選定
4	・県、「とやまの名水」マップ発行
4	・県、「富山県「とやまの名水」環境整備事業費補助金交付要綱」を制定、各市町村に通知 (61 年 4 月)
6	・県、「水の王国とやま」出版
7	・知事、公害対策審議会に「水質環境管理計画」を諮問
9	・国、中央薬事審議会、シロアリ駆除剤クロルデン等の使用全面禁止を答申
9	・国、クロルデン及びヘプタクロルを化学物質審査規正法の特定物質に指定
62. 1	・国、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等有機塩素系溶剤 6 物質を化学物質審査規正法により特定化学物質に指定
2	・県公害対策審議会、「水質環境管理計画」を知事に答申
2	・知事、県公害対策審議会に「神通川流域農用地土壌汚染対策地域の指定の一部解除」を諮問(同日、答申)
2	・県、「水質環境管理計画(クリーンウォーター計画)」を策定
2	・県、水質環境管理計画を推進するため、関係団体等からなる協議会を設置

(昭和 62 年～平成元年)

年 月	内 容
62. 5	・国、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを化学物質審査規正法の指定化学物質に指定
12	・県自然保護協会（黒部川汚濁調査委員会）、黒部川の汚濁の原因調査結果について報告
63. 3	・小矢部川流域下水道二上浄化センター一部共用開始
3	・県、「富山県合併処理浄化槽設置推進事業実施要綱」を制定、各市町村に通知（63年4月1日より適用）
7	・知事、「有峰湖及び栃津川下流水域に係る環境基準の水質類型及び排水基準について」を公害対策審議会に諮問（63年12月15日答申）
8	・水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加（弁当製造業等4業種5特定施設）（63年10月1日施行）
9	・環境庁、「底質調査方法」を改定、全窒素、全りん調査方法追加・改正
10	・環境庁、「生活雑排水対策推進指導指針」を発表
11	・環境庁、中央公害対策審議会に「地下水保全対策のあり方と事故の措置について」諮問（元年2月15日答申）
11	・県、「生活排水を考えるシンポジウム」を、新湊市で開催
元. 1	・県、ゴルフ場の農薬使用状況調査及び水質調査結果を公表
2	・環境庁、中央公害対策審議会に「水質汚濁に関する環境基準等の項目追加等について」諮問（元年2月18日答申）
3	・県、有峰ダム貯水池（有峰湖）水域及び栃津川下流水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定及び改正
3	・県、有峰ダム貯水池（有峰湖）水域に係る上乘せ排水基準設定
3	・国、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び四塩化炭素を化学物質審査規制法の第2種特定化学物質に指定
3	・国、水質汚濁防止法施行令の一部改正、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを有害物質に追加
4	・国、排水基準を定める総理府令の一部改正、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの排水基準を設定

(平成元年～2年)

年 月	内 容
元. 4	・国、四塩化炭素の地下浸透及び排水に係る指導指針を通知
6	・国、水質汚濁防止法を改正し、有害物質の地下浸透を禁止
7	・国、熊野川ダム、上市川第2ダムをりんの規制対象湖沼に追加指定
8	・第5回全国水環境保全市町村シンポジウム（全国名水シンポ）を黒部市で開催
10	・井波町において、テトラクロロエチレンによる地下水汚染が深刻化
11	・県、土地対策要綱を改正し、50 ha以上の開発行為に環境影響評価を義務付け
2. 2	・県、公害対策審議会に、地下水の水質測定計画の策定にあたっての基本的な考え方について、諮問（2年3月27日答申）
3	・県、「富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」を制定（2年4月1日施行）
3	・中央公害対策審議会、生活排水対策に関する制度のあり方について、答申
3	・県環境保健健康調査協議会、井波町のテトラクロロエチレンによる地下水汚染に係る住民健康調査では、「テトラクロロエチレンの健康影響を疑う根拠となるものは認められなかった」と発表
3	・県、環境保全基金条例を制定
3	・県公害対策審議会、環境影響評価制度の基本的な考え方について、答申
3	・県公害対策審議会、地下水の水質測定について、答申
3	・知事、公害対策審議会に、富山県公害防止条例の改正（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排水基準の設定等）について、諮問（同日、答申）
5	・国、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針を設定
6	・知事、公害対策審議会に、黒部ダム貯水池（黒部湖）水域に係る環境基準の水域類型及び排水基準について、諮問（2年12月17日答申）
6	・県、富山県環境影響評価要綱を制定（2年10月1日施行）
6	・国、水質汚濁防止法を改正し、生活排水対策を推進するための制度的枠組みを、水質汚濁防止法の体系の中に取り入れる。

(平成2年～5年)

年 月	内 容
2. 6	・ 県、公害防止条例を改正し、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを有害物質に追加するとともに、有害物質の地下浸透を禁止（2年8月10日施行規則改正、10月1日施行）
3. 3	・ 県、「黒部ダム貯水池（黒部湖）水域に係る上乘せ排水基準」を設定する条例を公布
3	・ 「黒部ダム貯水池（黒部湖）水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について」告示
5	・ 知事、公害対策審議会に「水質環境管理計画の改正」を諮問（4年3月答申）
7	・ 水質汚濁防止法に基づく特定施設の追加（トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設及び蒸留施設）（3年10月施行）
7	・ 国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を一部改正し、対象農薬を追加
8	・ 国、土壌の汚染に係る環境基準を設定
4. 3	・ 八尾町におけるトリクロロエチレンによる地下水汚染を発見
3	・ 「富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」を一部改正し、排出水中の農薬濃度の指導値を設定（同日施行）
3	・ 県、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）」を策定
5	・ 県、「地下水指針」を策定
9	・ 環境庁、中央公害対策審議会に「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について」及び「海域の窒素及び磷に係る環境基準等の設定について」諮問
12	・ 国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を一部改正し、排水中のフェニトロチオン濃度の指針値を改正
5. 2	・ 県、「富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」を一部改正し、排出水中のフェニトロチオン濃度の指導値を改定（同日施行）
3	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、トリクロロエチレン等15物質を水質環境基準健康項目に追加
8	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」及び水質汚濁防止法施行令を一部改正し、海域の窒素及び磷に係る環境基準と排水基準を設定

(平成5年～8年)

年 月	内 容
5. 11	・内川浄化用水導入事業着工
11	・環境基本法制定
12	・国、水質汚濁防止法施行令を一部改正し、有害物質としてジクロロメタン等13物質を追加 (6年2月1日施行)
6. 1	・知事、公害対策審議会に「神通川流域農用地土壌汚染対策地域の指定の一部解除(第3回)について」及び「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について」諮問 (6年3月28日答申)
2	・環境庁、「土壌の汚染に係る環境基準について」を一部改正し、トリクロロエチレン等15物質を追加するとともに、鉛、砒素の基準を強化
3	・国、「特定水道利水障害の防止のための水道水源地域の水質の保全に関する特別措置法」制定
4	・国、公共用水域等における農薬の水質評価指針について通知(殺虫剤、殺菌剤及び除草剤の27農薬に指針値を設定)
4	・国、農薬取締法施行令の一部改正(シマジンを水質汚濁性農薬に指定、6年7月1日施行)
4	・国、「悪臭防止法施行規則」及び「悪臭物質の測定の方法」を改正(メチルメルカプタン等の排出水中における規制基準の設定及び測定方法の追加、7年4月1日施行)
7. 8	・知事、環境審議会に「富山県公害防止条例に基づく汚水又は廃液に係る規制基準の設定等について」を諮問(同日答申)
10	・北西太平洋の環境海洋モニタリングに関するワークショップを開催
11	・県、「富山県公害防止条例施行規則」を一部改正(汚水または廃液に係る規制項目の追加等、8年1月1日施行)
11	・県、「悪臭防止法に基づく規制地域の指定等について」を一部改正(酢酸エチル等悪臭10物質の追加及び排出水中における悪臭物質の規制基準の設定、8年1月1日施行)
12	・県、「富山県環境基本条例」を制定(同日施行)
8. 3	・県、「富山県公害防止条例施行規則」を一部改正(従業員が10人以上の工場等に係る事務を富山市長に委任、8年4月1日施行)
5	・環境庁、中央環境審議会に「地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定について」を諮問(9年3月6日答申)

(平成8年～11年)

年 月	内 容
8. 6	・国、水質汚濁防止法を一部改正（地下水の水質浄化のために必要な措置及び油流出事故時の措置に関する規定の整備、9年4月1日施行）
9. 2	・知事、環境審議会に「水質環境計画（クリーンウォーター計画）の改定について」を諮問（9年7月答申）
3	・県、「工場または事業場の事故に関する措置要綱」を一部改正（大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく事故の範囲が拡大されたため、事故の範囲を拡大し、適用地域から富山市を除外、9年4月1日施行）
9	・県、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）」を改定
10. 3	・環境庁、「日本の水浴場55選」に本県の島尾・松田江浜（氷見市）を選定
6	・県、「富山湾水質保全研究会」を設置
7	・国、環境ホルモン緊急全国一斉調査を開始
9	・県、「富山県水質環境基準検討会」を設置
11. 2	・国、「水質汚濁に係る環境基準について」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目を環境基準健康項目に追加
5	・県、「環境ホルモン対策庁内連絡会議」を設置
7	・国、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）を公布（12年3月30日施行）
7	・国、「ダイオキシン類対策特別措置法」を公布（12年1月15日施行）
12	・国、水質汚濁防止法に基づく特定施設を追加（ジクロロメタンによる洗浄施設及び蒸留施設、12年3月1日施行）
12	・国、ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準を設定（12年1月15日から適用）
12	・国、ダイオキシン類対策特別措置法施行令により、ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する特定施設を指定（7号に分類、延べ14施設）
12	・国、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則により、ダイオキシン類の水質排出基準を設定（12年1月15日施行）

(平成 12 年～16 年)

年 月	内 容
12. 6	・ 県、環境審議会に「境川ダム貯水池（桂湖）に係る環境基準水域類型の指定及び排水基準の設定について」諮問
11	・ 環境審議会、「境川ダム貯水池（桂湖）に係る環境基準水域類型の指定及び排水基準の設定について」答申
12	・ 中央環境審議会、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」答申（11 年 2 月 22 日諮問）
12	・ 中央環境審議会、「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」答申（11 年 7 月 14 日諮問）
13. 3	・ 県、「境川ダム貯水池（桂湖）に係る上乘せ排水基準」を設定
3	・ 国、「土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正について」を告示
3	・ 県、「境川ダム貯水池（桂湖）に係る環境基準の水域類型」を指定
6	・ 国、水質汚濁防止法施行令の一部を改正し、有害物質としてほう素等 3 物質を追加するとともに、排水基準を設定（13 年 7 月 1 日施行）
11	・ 県、環境審議会に「水質環境計画（クリーンウォーター計画）の改定について」諮問
12	・ 国、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針を一部改正（対象農薬を 10 農薬追加）
14. 3	・ 環境審議会、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）の改定について」答申
3	・ 県、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）」を改定
5	・ 小矢部川の国条橋等における水質調査で、ダイオキシン類が環境基準を超えて検出
6	・ 国土交通省、県及び高岡市、小矢部川ダイオキシン類調査の実施
12	・ 県、小矢部川及び横江宮川で水質環境基準を超過するダイオキシン類が検出された主原因は、小矢部市にある染色整理業の工場であると判断
15. 11	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、水生生物及びその生息又は生育環境を保全する視点から、全亜鉛の基準値を設定
16. 3	・ 国、水質汚濁に係る環境基準等を見直し、要監視項目 5 項目を追加するとともに、要監視項目 2 項目の指針値を改定

(平成 16 年～20 年)

年 月	内 容
16. 5	・ 県、海上保安庁（第九管区海上保安本部）と連携し、富山湾沿岸部の流入河川水の拡散状況、栄養塩類の挙動を把握することを目的として、「富山湾共同環境調査」を実施
5	・ 国、燐含有量についての排水基準に係る湖沼を追加（布施川ダム、白岩川ダム、利賀川ダム）
11	・ 飛騨市神岡地内の神通川水系流域の事業場から、約 80000 の C 重油が流出する事故発生
17. 9	・ 県、「富山湾共同環境調査検討会」を設置
9	・ 県、「とやまの名水検討委員会」を設置
9	・ 県、「とやまの名水」に「富山湾の深層水」を追加選定
10	・ 国、水環境部を改組し、「水・大気環境局」を設置
11	・ 県、「富山県地下水指針」を改定
18. 3	・ 国、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について-ExTEND2005-」を公表
4	・ 県、「とやまの名水」に 10 件追加選定
5	・ 国、「快水浴場百選」に「島尾海水浴場」及び「宮崎・境海岸」を選定
6	・ 国、「環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁の常時監視等の処理基準」を改定
8	・ 県、改訂版「とやまの名水」を発刊
12	・ 国、「排水基準を定める省令」を一部改正し、亜鉛含有量の一律排水基準を 5 mg/l から 2 mg/l に強化
19. 3	・ 県、「富山湾共同環境調査検討会」において、富山湾共同環境調査結果を取りまとめ報告
4	・ 県、「元気とやま創造計画」を策定
7	・ 国、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準について一部見直し
20. 3	・ 環境審議会、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）の改定について」答申
3	・ 県、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）」を改定

(平成 20 年～22 年)

年 月	内 容
20. 6	・環境省の「平成の名水百選」に本県の「いたち川の水辺と清水」、「弓の清水」、「行田の沢清水」、「不動滝の霊水」が選定
8	・県、「自噴井戸保全対策検討会」を設置
12	・中央審議会、「今後の土壌汚染対策の在り方について」を答申
21. 4	・国、土壌汚染対策法を一部改正（土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充等、22 年 4 月 1 日施行）
5	・県、第 9 回富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会に富岩運河等におけるダイオキシン類発生源ごとの寄与割合を報告
7	・国、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」（海岸漂着物処理推進法）公布・施行
7	・環境審議会、「富岩運河等ダイオキシン類対策小委員会」を設置
9	・富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会、「富岩運河等ダイオキシン類対策工法検討専門部会」を設置
11	・国、水質汚濁にかかる環境基準のうち、公共用水域においては健康項目 1 項目を追加、地下水においては地下水環境基準項目 3 項目を追加・変更するとともに、健康項目等 1 項目の基準値を改定
22. 2	・知事、イタイイタイ病資料館の建設を表明
3	・県、ホームページ「とやま名水ナビ～人がつなげる水環境」開設
3	・環境審議会、「小矢部川水域等に係る環境基準の水域類型の指定の見直しについて」答申
3	・県、「イタイイタイ病資料館整備基本構想」発表
4	・県、小矢部川水域等に係る環境基準の水域類型指定を見直し
5	・国、水質汚濁防止法を一部改正（排水水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設、事故時の措置の対象の追加、事業者の責務規定の創設、22 年 8 月 10 日一部施行、23 年 4 月 1 日施行）
6	・国、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準について一部見直し
6	・国、土壌の汚染に係る環境基準を一部改正し、カドミウムに係る環境上の条件について改定するとともに、カドミウムに係る農用地土壌汚染対策地域の指定要件を改正

(平成 22 年～25 年)

年 月	内 容
22 7	・ 県、「富山県水質汚濁事故対策連絡会議」設置
7	・ 国、久婦須川ダム貯水池を鱗の規制対象湖沼に追加指定
9	・ 国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止にかかる暫定指導指針」を一部改正し、29 農薬について指針値を新たに設定、18 農薬について指針値を変更、2 農薬について指針値を削除
23 3	・ 環境審議会、「庄川水域等に係る環境基準の水域類型の指定の見直しについて」答申
3	・ 富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会、中島開門上流区間における対策工法として覆砂が妥当と結論
4	・ 県、木流川水域等に係る環境基準の水域類型指定を見直し
6	・ 国、水質汚濁防止法を一部改正（届出対象施設の追加、有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準順守義務、定期点検の義務の創設、24 年 6 月 1 日施行）
10	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、カドミウムの基準値を 0.01mg/L から 0.003mg/L に強化
10	・ 国、「排水基準を定める省令」を一部改正し、1,1-ジクロロエチレンの排水基準を 0.2mg/L から 1mg/L に変更、水質汚濁防止法施行規則を一部改正し、地下水の浄化措置命令に関する 1,1-ジクロロエチレンの浄化基準を 0.02mg/L から 0.1mg/L に変更
10	・ 国、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法における亜鉛含有量に係る暫定排水基準について一部見直し
24 3	・ 環境審議会、「富山県環境基本計画の見直しについて」答申
5	・ 国、「水質汚濁防止法施行令」を一部改正し、有害物質としてトランス-1,2-ジクロロエチレン等 3 物質を追加するとともに、1,4-ジオキサンの排水基準を設定。また、指定物質として 6 物質を追加。さらに特定施設として 2 つの施設を追加（24 年 5 月 25 日施行）
8	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から、ノニルフェノールの基準値を設定
10	・ 国、「水質汚濁防止法施行令」を一部改正し、指定物質としてヘキサメチレンテトラミンを追加（24 年 10 月 1 日施行）
25 3	・ 国、「水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の基準値を設定。また、4- <i>t</i> -オクチルフェノール等 3 物質を要監視項目に追加

(平成 25 年～27 年)

年 月	内 容	
25	3	・環境審議会、「小矢部川水域等における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について」答申
	4	・県、小矢部川水域等における水生生物の保全に係る水質環境基準（全亜鉛）の水域類型を指定
	6	・国、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準について一部見直し
	6	・国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止にかかる暫定指導指針」を一部改正し、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準が定められている農薬について指針値を新たに設定
	6	・国、水質汚濁防止法を一部改正（環境大臣が行う放射性物質に係る常時監視の創設、25 年 12 月 20 日施行）
	7	・県、「とやま川の見守り隊」隊員の募集を開始
	11	・環境審議会、「富岩運河底質対策に係る費用負担計画等について」答申
	12	・県、「公害防止事業に係る費用負担計画の決定について」を告示
26	3	・環境審議会、「神通川水域等における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について」答申
	4	・県、神通川水域等における水生生物の保全に係る水質環境基準（全亜鉛）の水域類型を指定
	7	・県、富岩運河中島閘門上流部の底質対策事業に着手（運河内での作業は 26 年 12 月着手）
	11	・国、「排水基準を定める省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるカドミウムに係る排水基準を 0.1mg/L から 0.03mg/L に強化（26 年 12 月 1 日施行）
	11	・国、「水質汚濁に係る環境基準について」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」を一部改正し、トリクロロエチレンの基準値を 0.03mg/L から 0.01mg/L に強化
	12	・県、カドミウムに係る上乗せ排水基準を一部改正
27	3	・環境審議会、「富山県水質環境計画（クリーンウォーター計画）の改定について」答申
	3	・県、「水質環境計画（クリーンウォーター計画）」を改定
	9	・国、「排水基準を定める省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるトリクロロエチレンに係る排水基準を 0.3mg/L から 0.1mg/L に強化（27 年 10 月 21 日施行）

(平成 28 年～)

年 月	内 容
28	3 ・国、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目（底層溶存酸素量）の追加について告示
	6 ・国、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及びアンモニア性窒素・硝酸性窒素に係る暫定排水基準について一部見直し
	11 ・国、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令」及び「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を一部改正し、水質汚濁防止法におけるカドミウム及び亜鉛含有量に係る暫定排水基準について一部見直し
29	3 ・県、カドミウムに係る上乘せ排水基準に係る条例附則を改正
	3 ・国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」を制定（ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針を廃止）
	6 ・国、「水質汚濁防止法施行令」を一部改正し、水質汚濁防止法施行令別表第一の 25 号に掲げる水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する塩水精製施設及び電解施設を特定施設から削除
	11 ・国、カドミウム及びその化合物の暫定排水基準を見直し（3 業種に係る暫定排水基準を一般排水基準に移行）
30	4 ・県、「富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」を一部改正し、国の新指針に基づく指針値を遵守する旨の規定に改正
	5 ・国、1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について一部見直し
	7 ・第 32 回全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会（名水シンポジウム）が黒部市で開催
31	4 ・県、水生生物の保全に係る水質環境基準（ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）の水域類型を指定
元	7 ・国、ほう素、ふっ素及びアンモニア性窒素・硝酸性窒素に係る暫定排水基準について一部見直し
	12 ・国、金属鉱業に係るカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の適用期間を延長
2	3 ・国、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」を制定（ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針を廃止） ・県、国の指針廃止、制定に伴い、「富山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」を一部改正。

2	<p>4 ・国、道路運送車両法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令を一部改正（特定施設の対象業種を「自動車分解整備事業」から「自動車特定整備事業」に改める）</p> <p>5 ・国、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に係る要監視項目に「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」を追加</p> <p>6 ・国、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令を一部改正（特定施設の対象として「卸売市場」に設置される卸売場又は仲卸売場を規定）</p>
---	--



〒930-0005 富山市新桜町5番3号 富山県生活環境文化部環境保全課
TEL 076-444-3146 FAX 076-444-3481
HP : http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/index.html

令和2年10月発行